



Raccordement du socle standart SDB 3000

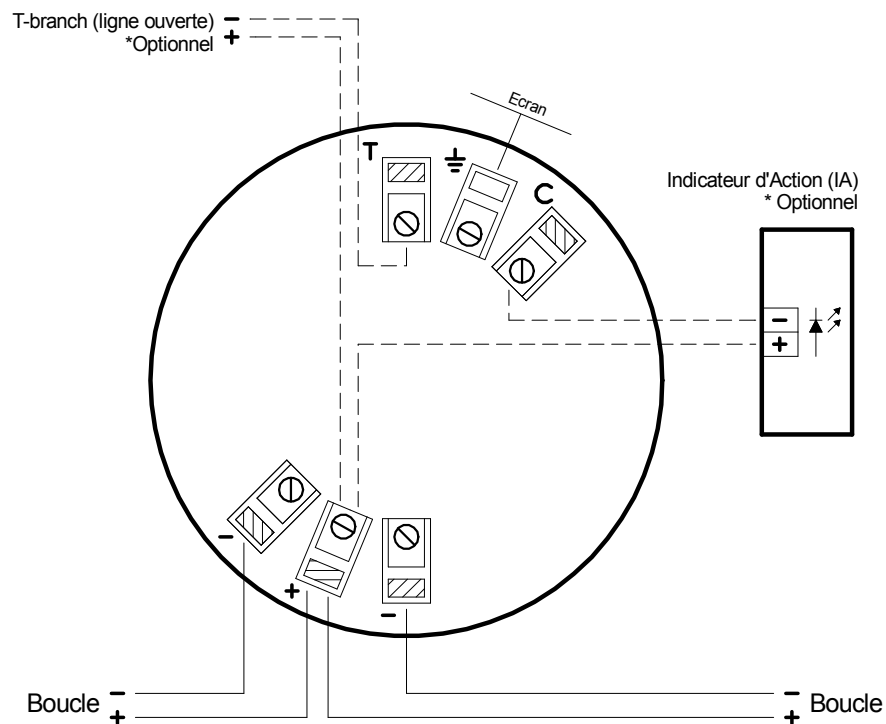


*Information Importante :

- Sortie Indicateur d'Action optionnel,
- T-branch optionnel pour les détecteurs adressables (PL3xxx),
- Les détecteurs conventionnels (CT3xxx) ne permettent pas d'utiliser le T-branch,
- Ne pas utiliser de vis à tête fraisée,
- Une résistance de fin de ligne RFL doit être raccordée sur le dernier socle de la ligne pour les détecteurs conventionnel (CT3xxx),
- Respecter les prescriptions des notices d'installation (ex E.C.S.).

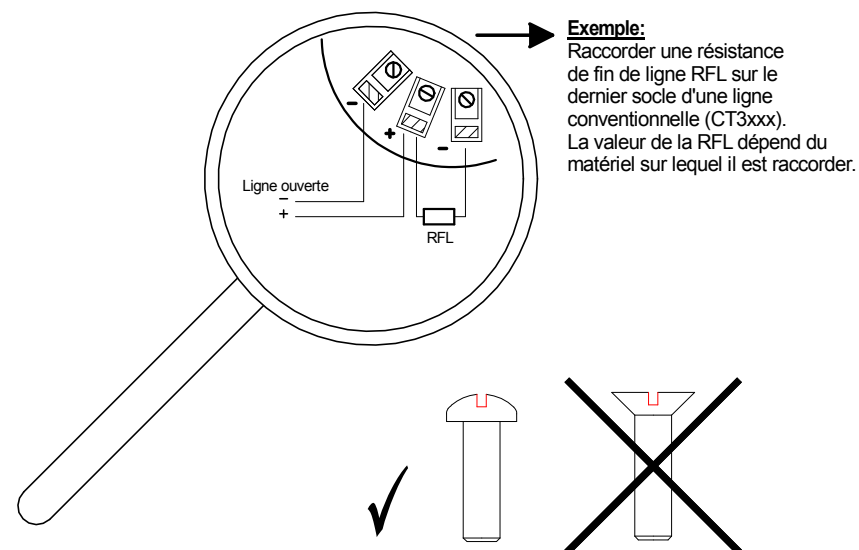

Subject to alteration

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|--|
| Sketch no.: 51490 | Version: 2.0 | Created on: 28.03.2007 | Created by: T.Readwin | Contents / Object: Connection diagram standard detector base SDB 3000 for Profi Loop and conventional detectors | Fa. detectomat GmbH An der Strusbek 5 D-22926 Ahrensburg |  Page 2 of 2 |
| File name: 51490 V20 DE GB.pdf | | Changed on: 06.04.2009 | Checked by: M.Grühs | | Fax: +49 (0) 4102 2114 9670 Hotline: Please see www.detectomat.com | |