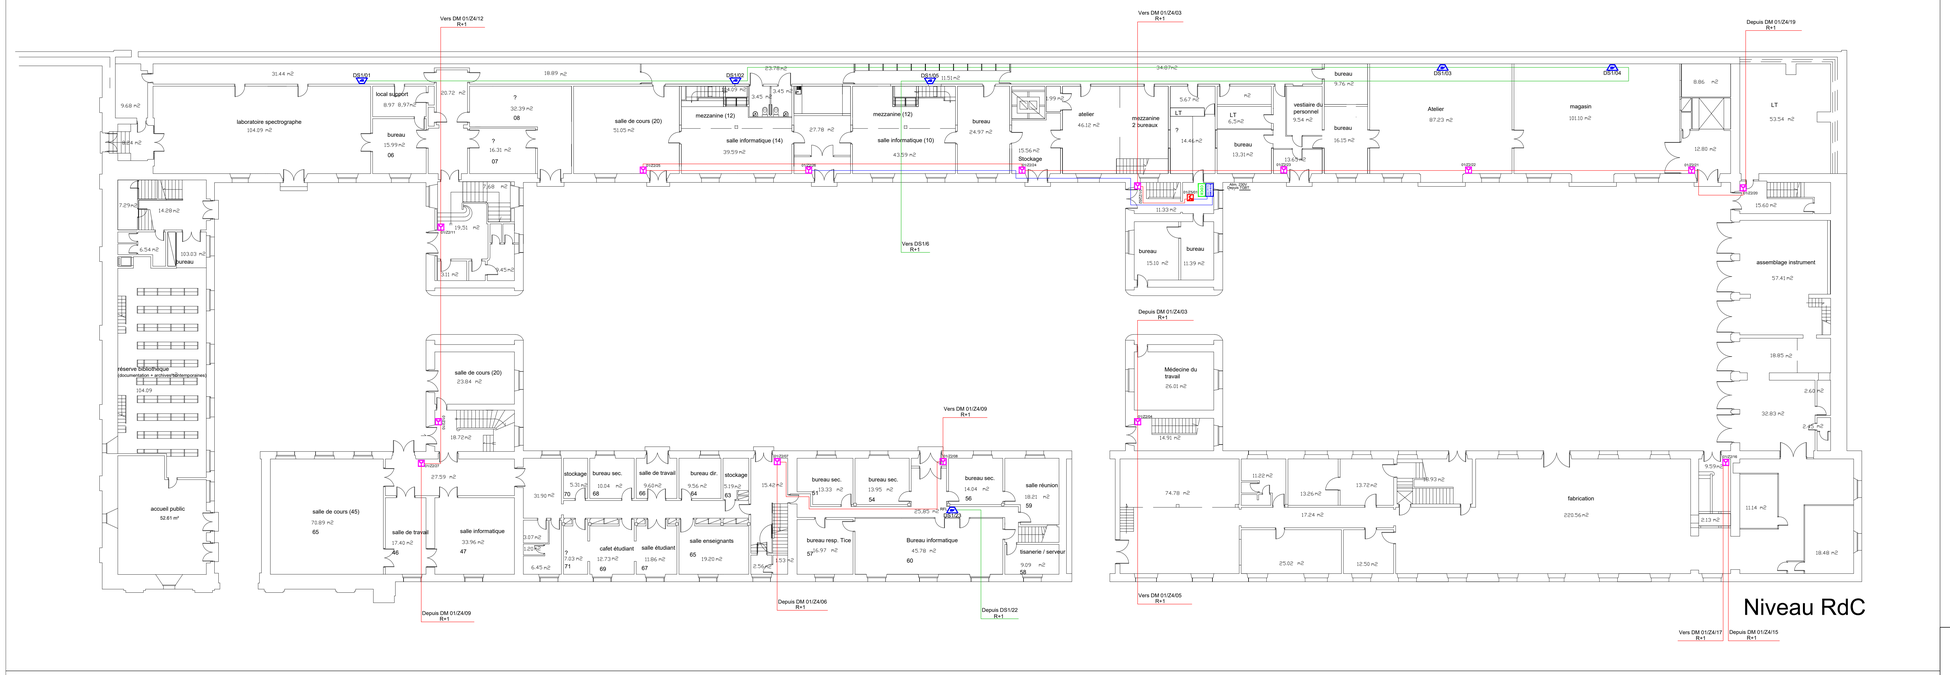

Niveau RdC

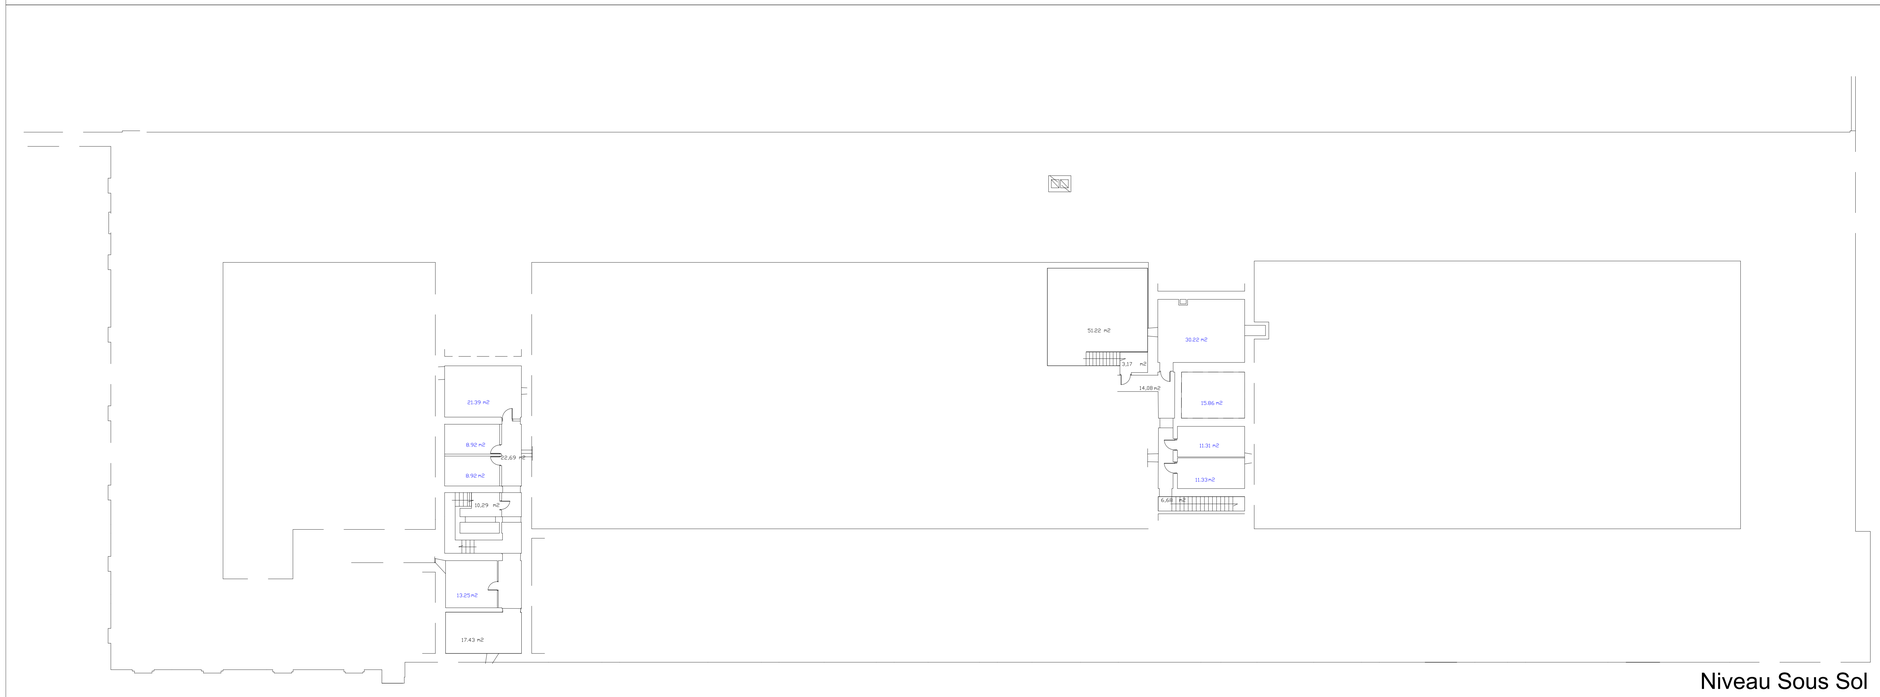

Niveau Sous Sol

AVISS GROUPE
54 Rue Pierre Curie
78370 Plaisir
Tél : 01 30 16 58 60 Fax : 01 30 16 58 79

Réf. CCF :
–
Réf. fonds de plans :
–

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

OBSERVATOIRE DE MEUDON

5 Place Jules Janssen
92195 MEUDON

N° d'affaire :

N° plan : 202268C01

Echelle : 1/200

Plan d'implantation ECS/CMSI - Bâtiment M2 Sous Sol et Rez de Chaussée

Rédacteur : J.CORDEL
Visa

Date	Indice	Modification
05/07/2022	A	Création
04/10/2022	B	DOE

Approbateur : J.CORDEL
Visa

Etat du document :
☐ Exécution
☒ DOE

NOMENCLATURE MATERIEL

Symbole	Designation	Quantité	Référence	Symbole	Designation	Quantité	Référence
ECS/CMSI Concept 125/6	Equipement de contrôle et de signalisation Centralisateur de mise en sécurité incendie	1	Concept 125/6				
CDC8	Coffret mural 8 départs - AES 150W/3A	1	CDC-8				
	Détecteur optique de fumée	1	PL3302O-S				
	Déclencheur manuel	15	4710R1 AMD3311				
	Diffuseur sonore 90dB (classe B)	6	DS01-PZ				

TYPE DE CABLE

	1pb/10 SYT1 avec écran 3G1.5 CR1 2x1.5 CR1 2x1.5 R02V 1pb/10 CR1 avec écran 3pb/10 CR1 avec écran 2x2.5 mm² CR1 2x2.5 mm² CR1