


SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

CONCEPT 125-6

SYNOPTIQUE

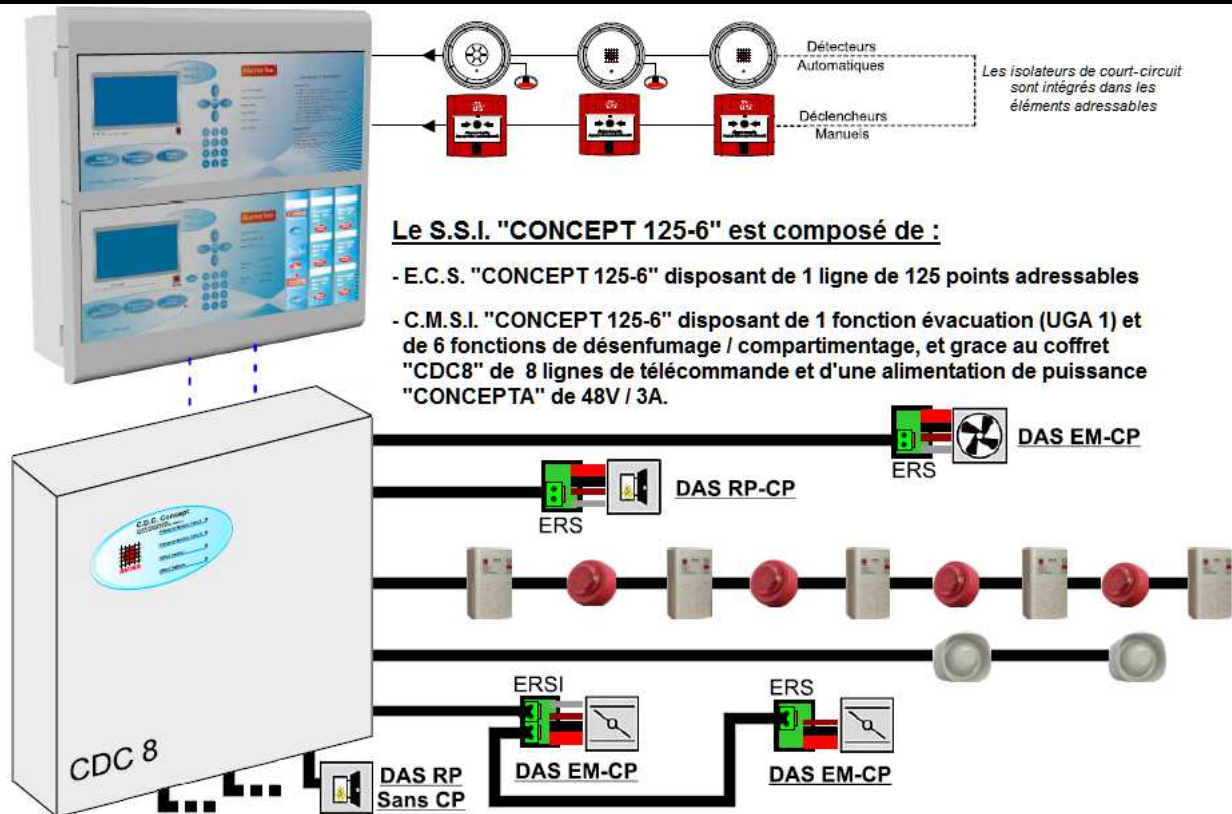

CARACTERISTIQUES

	S.S.I. CONCEPT 125-6
Intègre un S.S.I. de catégorie	A
Dimensions (L x H x P en mm) ; coffret « C2M » ECS-CMSI / coffret « CDC8 »	445 x 445 x 154 / 445 x 445 x 125
DETECTION INCENDIE	CONCEPT 125-6 (ECS)
Type de matériel	E.C.S.
Equipement d'Alimentation Electrique intégré	●
Nombre maxi d'adresses de points détection par E.C.S.	125
Nombre maxi. de lignes de détection adressables rebouclées	1
Nombre maxi. de points isolés par ligne de détection rebouclée	125
Nombre maxi. de points par ligne de détection ouverte conventionnelle	32 max. (via O.I.)
Associativité avec détecteurs automatiques incendie adressables et conventionnels	●
Associativité avec déclencheurs manuels adressables et conventionnels	●
Associativité avec matériel de répétition - T.R.E. avec afficheur – sortie GTC	● / ● / ●
MISE EN SECURITE INCENDIE	CONCEPT 125-6 (CMSI)
Type de matériel	C.M.S.I. type A adressable
Catégorie de l'Equipement d'Alarme	1 (U.G.A. 1)
Nombre de fonctions de mise en sécurité max. par C.M.S.I.	7
Nombre de fonction « évacuation »	1
Nombre de fonction « désenfumage / compartimentage »	6
Nombre de D.A.S. / D.C.T. max par C.M.S.I. (suivant affectation des lignes de télécommande)	Jusqu'à 256 / jusqu'à 256
Nombre de lignes de télécommande (diffuseurs évacuation / DAS émission / DAS rupture)	8
Associativité avec D.A.S. à manque de tension 48V avec ou sans contrôle de position	●
Associativité avec D.A.S. à émission 48V avec ou sans contrôle de position	●
Sorties contacts secs – Commande non arrêt ascenseurs – contact auxiliaire	● / ● / ●
Gestion D.A.S. communs avec ou sans US spécifique	●
Associativité avec diffuseurs sonores / à message préenregistré / Alarme Générale Sélective / visuels	● / ● / ● / ●
Associativité avec B.A.A.S. type Sa et Sa-Me conformes NF C 48-150	●
Associativité avec Système de Sonorisation de Sécurité (ECSAV)	●
Afficheur alphanumérique avec navigation interactive	●
Alimentation de puissance par alimentation interne / alimentation externe	● (CONCEPTA intégrée) / ● (non fournie)
Gestion dynamique délestage énergie de mise en sécurité programmable DAS par DAS	●
Ports de communication vers GTC, UAE, imprimante, etc.	●
Associativité avec matériel de répétition TRE	●
Historique ; nombre d'événements – durée de conservation	1500 événements / 5 ans
ALIMENTATION	CONCEPTA
Alimentation type E.A.E. / E.A.E.S. / A.E.S. intégrée au C.M.S.I. Concept 125-6	48V / 3A



SIEGE SOCIAL
AVISS - PLAISIR
 54, rue Pierre Curie
 78370 PLAISIR
 Tél. : 01.30.16.58.60
 Fax : 01.30.16.58.79

BUREAUX DETACHES
AVISS - ARRAS
 16, rue Elie Gruyelle
 62110 HENIN BEAUMONT
 Tél. : 03.21.23.02.01
 Fax : 03.21.28.69.14

AVISS - CAEN
 Cité
 Immeuble Citipolis
 6, place de Boston
 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
 Tél. : 02.31.47.82.00
 Fax : 02.31.47.82.22

AVISS - MONTMORENCY
 7, rue de la Croix Vigneron
 95160 MONTMORENCY
 Tél. : 01.39.34.95.62

AVISS - STRASBOURG
 Tél. : 03.88.20.00.71

ALARME VOL INCENDIE SYSTEME SECURITE