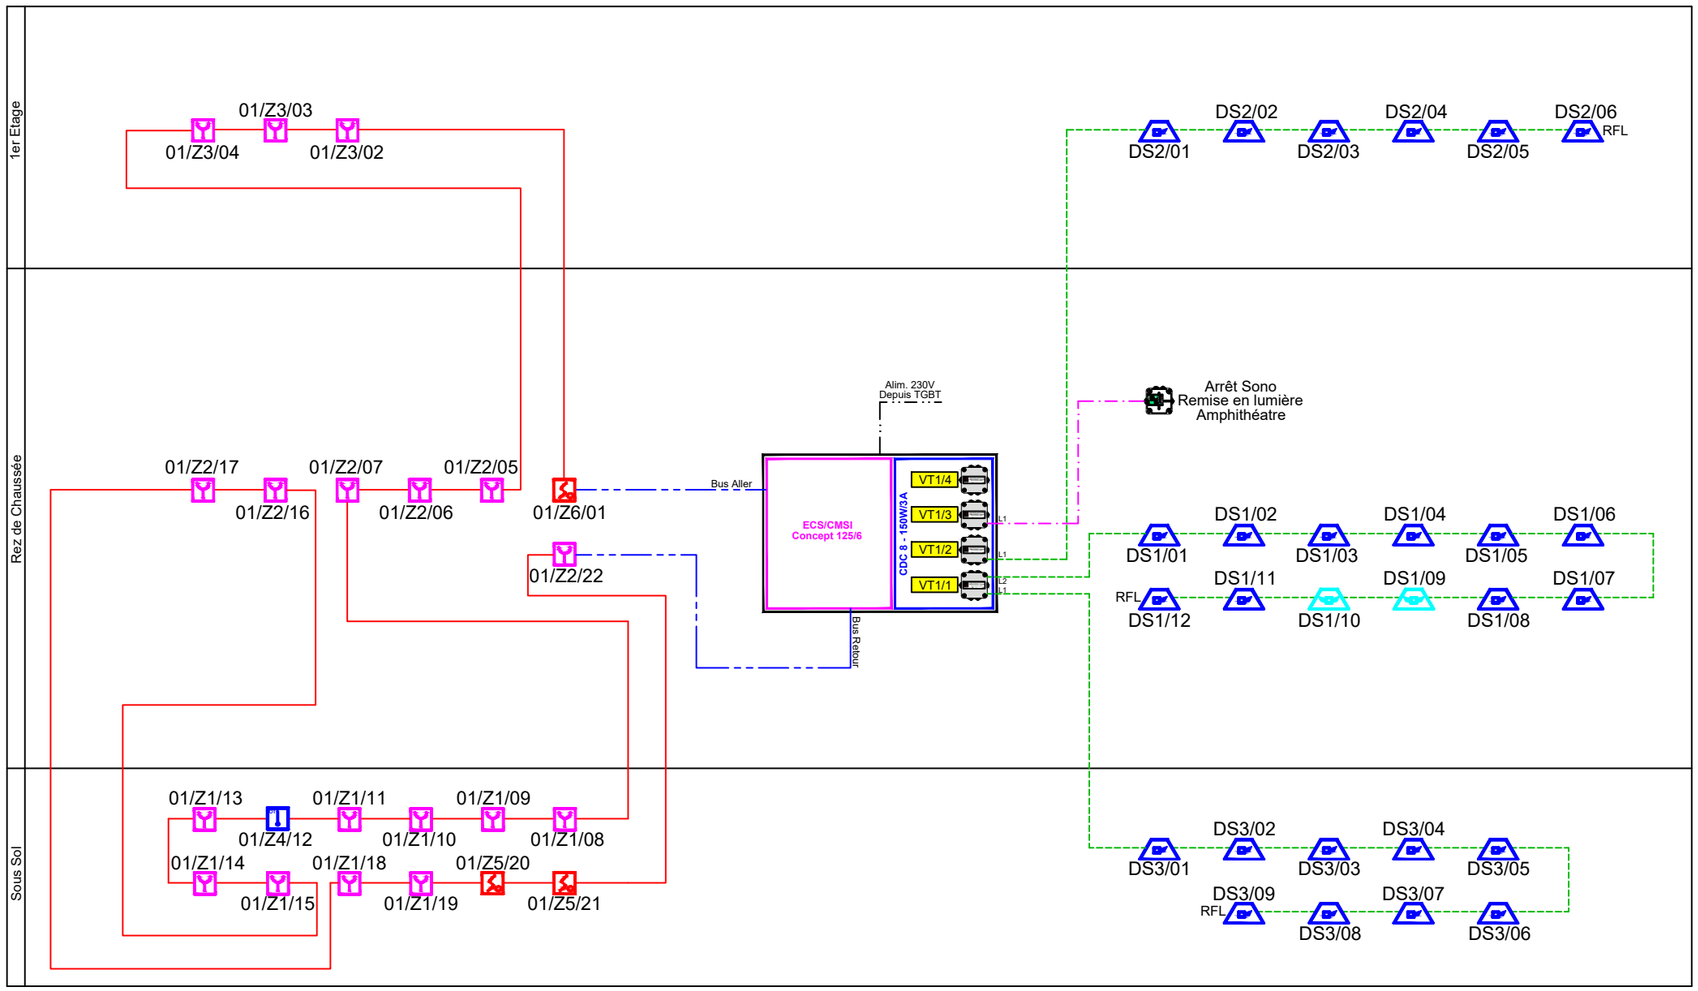

AVISS GROUPE
54 Rue Pierre Curie
78370 Plaisir
Tél : 01 30 16 58 60 Fax : 01 30 16 58 79

Réf. CCF :
–
Réf. fonds de plans :
–

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

OBSERVATOIRE DE MEUDON
5 Place Jules Janssen
92195 MEUDON

N° d'affaire :
N° plan : 202268D03
Echelle :

Schéma de principe de raccordement unifilaire et carnet de câble ECS & CMSI - Bâtiment M18

Rédacteur : J.CORDEL
Visa

Approbateur : J.CORDEL
Visa

Date	Indice	Modification
05/07/2022	A	Création
03/10/2022	B	DOE

Etat du document :
☐ Exécution
☒ DOE

NOMENCLATURE MATERIEL

Symbole	Designation	Quantité	Référence	Symbole	Designation	Quantité	Référence
ECS/CMSI Concept 125/6	Equipement de contrôle et de signalisation Centralisateur de mise en sécurité incendie	1	Concept 125/6				
CDC8	Coffret mural 8 départs - AES 150W/3A	1	CDC-8				
	Détecteur optique de fumée	3	PL3302O-S				
	Déclencheur manuel	18	4710R1 AMD3311				
	Diffuseur sonore 90dB (classe B)	27	DS01-PZ				
	Diffuseur sonore à message pré-enregistré	2	SYV				
	Relais déporté 1 contact sec surveillé	1	REL-DEP				
	Détecteur optique de fumée avec capteur de température intégré	1	PL3202 OTI-FR				

TYPE DE CABLE

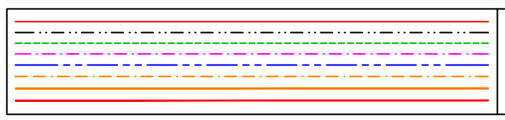

1p8/10 SYT1 avec écran
3G1,5 CR1
2x1,5 CR1
2x1,5 RO2V
1p9/10 CR1 avec écran
3p9/10 CR1 avec écran
2x2,5 mm² CR1
2x2,5 mm² CR1