

# DIFFUSEUR SONORE DS 01-Pz



## PRESENTATION GENERALE

- Coffret en ABS moulé V0.
- Encombrement (L x h x P) : 100 x 170 x 65 mm
- Couleur : blanc cassé
- Masse : 260 g.
- Indice de protection : IP 21C.
- Montage mural : 3 points
- Verrouillage capot sur base : par 1 vis

## ASSOCIATIVITES

- E.C.S. / C.M.S.I. « AGEMA III-UC » et « ADDRES III-UC »
- C.M.S.I. compacts « AGORA 3F » et « AGORA BUS 3F »
- C.M.S.I. conventionnels « AGORA » type A et type B
- C.M.S.I. adressables « AGORA BUS » type A et type B

## CARACTERISTIQUES



- DS 01-Pz est un Diffuseur Sonore d'Alarme Feu (D.S.A.F.) type A au sens de la norme NF EN54-3 et un Diffuseur Sonore Non Autonome (D.S.N.A.) au sens de la norme NF S 61-936.
- Pression acoustique au sens NF S 32-001 : 90 dB à 2m (Classe B).
- Niveaux acoustique au sens de la NF EN 54-3 : voir ci-dessous
- Signal sonore d'évacuation d'urgence modulé conforme NF S 32-001.
- Tensions d'alimentation :
  - ◊ 24V nominale
  - ◊ 48V nominale
  - ◊ plage de tension de 18 à 60 V
- Consommation sous 24 ou 48V inférieure à 15mA.
- Raccordement sur bornier à vis, identique sous 24 et 48V.
- Section des conducteurs : de 0,28 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

## CONFORMITE

- Conforme aux normes NF EN54-3, NF S 32-001 et NF S 61-936.
- Admis à la marque NF sous le N°DS-001 A
- Certification de conformité CE sous le N°0333-CPD 075-140.



## NIVEAUX ACOUSTIQUES MINIMAUX

au sens de la NF EN 54-3 (mesure à un mètre)

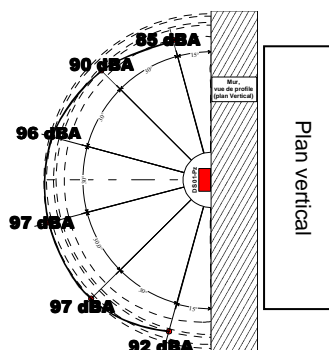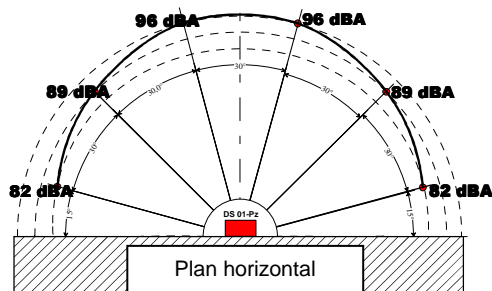

## CONDITIONS ET PRINCIPE DE RACCORDEMENTS

- DS01-Pz se raccorde sur une ligne de diffuseurs du signal d'évacuation incendie de l'Unité de Gestion d'Alarme (U.G.A.) d'un E.C.S. / C.M.S.I. ou d'un C.M.S.I.
- Associativités, quantités sur une ligne et résistance de fin de ligne « RFL » ; se reporter aux documentations des E.C.S. / C.M.S.I. et C.M.S.I..
- Raccordement au sens de la NF S 61-932 : câble 1,5 mm<sup>2</sup> mini type CR1.

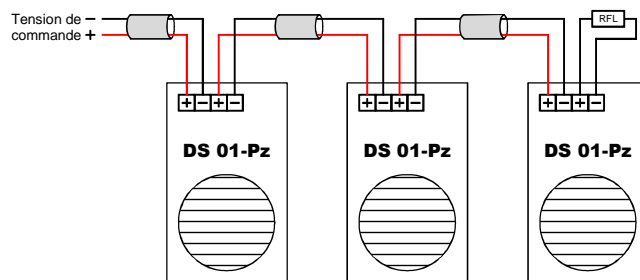

### SIEGE SOCIAL :

#### AVISS - TRAPPES

Immo-parc - Immeuble Tamise  
Route Nationale 10  
78190 TRAPPES  
Tél.: 01.30.16.58.60  
Fax: 01.30.16.58.79

### BUREAUX DETACHES :

#### AVISS - ARRAS

Parc haute technologie Bonnettes  
7, rue de la Symphonie  
62000 ARRAS  
Tél.: 03.21.23.02.01  
Fax: 03.21.71.08.73

#### AVISS - CAEN

CITIS - Immeuble CITIPOLIS  
6, place de Boston  
14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR  
Tél.: 02.31.47.82.00  
Fax: 02.31.47.82.22

#### AVISS - LYON

18, allée des Artisans  
69740 GENAS  
Tél.: 04.78.90.60.31  
Fax: 04.78.90.69.97

#### AVISS - MARNE LA VALLEE

4, allée Emile Reynaud  
Bâtiment D  
77200 TORCY  
Tél.: 01.60.05.89.20  
Fax: 01.60.37.83.43

**ALARME VOL INCENDIE SYSTEME SECURITE**