


## Raccordement AMD 3311 Module d'Entrée/Sortie



### Attention!

L'Entrée doit être activé pendant au moins 1 seconde avant la prise en compte du changement d'état par le module.

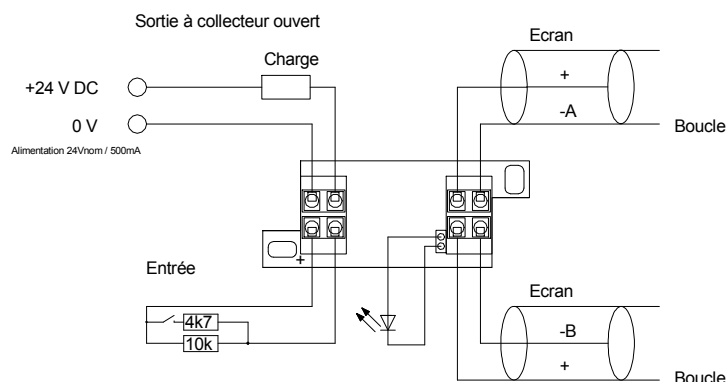

08  
0786 - CPD-20530

EN 64-17 : 2005

Isolateur de Court-Circuit pour les systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments

EN 64-18 : 2005

Dispositif d'entrée / sortie pour des systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments


Subject to alteration

Sketch no.:	Version:	Created on:	Created by:	Contents / Object:
51892	2.0	27.04.2007	T.Reusken	Connection diagram AMD 3311 In / output module
File name:	Changed on:	Checked by:		
51892 V20 FR.pdf	25.11.2009	M.Grihs		

Fa. detectionmat GmbH	
An der Straubek 5	
D-22526 Ahrensburg	
Fax: +49 (0)4102 2114 9070	
Hotline: please see www.detectionmat.com	

JOB	
detectionmat	
Page 2 of 2	

## Raccordement AMD 3311 Module d'Entrée/Sortie

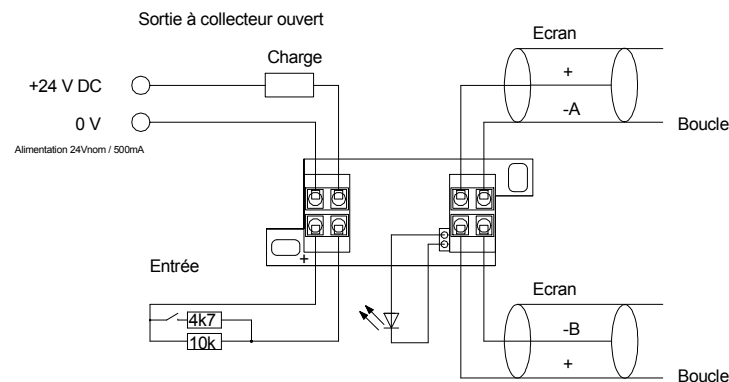

### Attention!

L'Entrée doit être activé pendant au moins 1 seconde avant la prise en compte du changement d'état par le module.



08  
0786 - CPD-20530

EN 64-17 : 2005

Isolateur de Court-Circuit pour les systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments

EN 64-18 : 2005

Dispositif d'entrée / sortie pour des systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments


Subject to alteration

Sketch no.:	Version:	Created on:	Created by:	Contents / Object:
51892	2.0	27.04.2007	T.Reusken	Connection diagram AMD 3311 In / output module
File name:	Changed on:	Checked by:		
51892 V20 FR.pdf	25.11.2009	M.Grihs		

Fa. detectionmat GmbH	
An der Straubek 5	
D-22526 Ahrensburg	
Fax: +49 (0)4102 2114 9070	
Hotline: please see www.detectionmat.com	

JOB	
detectionmat	
Page 2 of 2	

## Raccordement AMD 3311 Module d'Entrée/Sortie

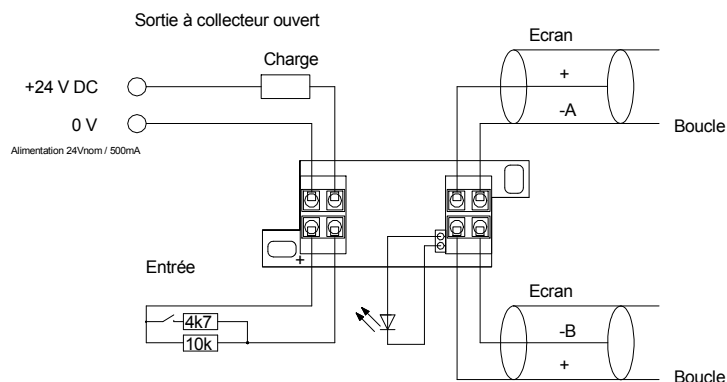

### Attention!

L'Entrée doit être activé pendant au moins 1 seconde avant la prise en compte du changement d'état par le module.



08  
0786 - CPD-20530

EN 64-17 : 2005

Isolateur de Court-Circuit pour les systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments

EN 64-18 : 2005

Dispositif d'entrée / sortie pour des systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments


Subject to alteration

Sketch no.:	Version:	Created on:	Created by:	Contents / Object:
51892	2.0	27.04.2007	T.Reusken	Connection diagram AMD 3311 In / output module
File name:	Changed on:	Checked by:		
51892 V20 FR.pdf	25.11.2009	M.Grihs		

Fa. detectionmat GmbH	
An der Straubek 5	
D-22526 Ahrensburg	
Fax: +49 (0)4102 2114 9070	
Hotline: please see www.detectionmat.com	

JOB	
detectionmat	
Page 2 of 2	

## Raccordement AMD 3311 Module d'Entrée/Sortie

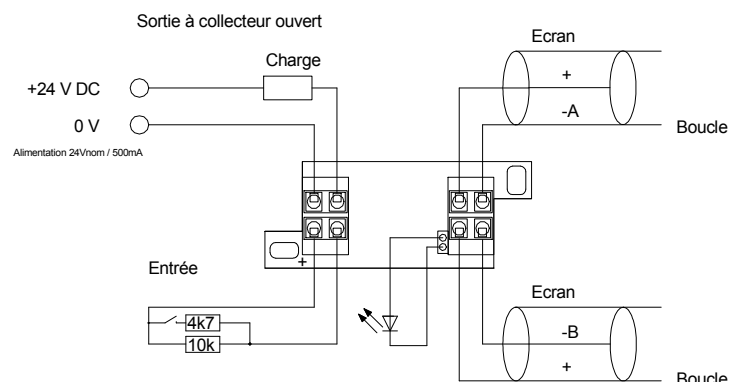

### Attention!

L'Entrée doit être activé pendant au moins 1 seconde avant la prise en compte du changement d'état par le module.



08  
0786 - CPD-20530

EN 64-17 : 2005

Isolateur de Court-Circuit pour les systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments

EN 64-18 : 2005

Dispositif d'entrée / sortie pour des systèmes de détection et d'alarme incendie pour les bâtiments

Subject to alteration

Sketch no.:	Version:	Created on:	Created by:	Contents / Object:
51892	2.0	27.04.2007	T.Reusken	Connection diagram AMD 3311 In / output module
File name:	Changed on:	Checked by:		
51892 V20 FR.pdf	25.11.2009	M.Grihs		

Fa. detectionmat GmbH	
An der Straubek 5	
D-22526 Ahrensburg	
Fax: +49 (0)4102 2114 9070	
Hotline: please see www.detectionmat.com	

JOB	
detectionmat	
Page 2 of 2	