

RELOCALISATION du CENTRE OPERATIONNEL  
DEPARTEMENTAL du GARD - 10 av. FEUCHERES à NIMES

MAITRE D'OUVRAGE :  
PREFECTURE DU GARD  
10 avenue Feuchère - 30 000 NÎMES  
Tél : - Fax :  
MAITRE D'OEUVRE - ARCHITECTE :  
C+D ARCHITECTURE - Mr Nicolas CREGUT  
7 boulevard Talabot - 30 000 NÎMES  
Tél : 04.66.29.44.02 - Mail : agence@cregut-duport.com  
BET FLUIDES, RESEAUX, THERMIQUE :  
SAS ERECA Méditerranée  
171, route de Sauve - 30 900 NÎMES  
Tél : 06 68 59 16 80 - Mail : ereca.mediterranee.sas@gmail.com  
BET STRUCTURES :  
B.E.T. STRUCTURES DUPLAN  
1 Rue des Fraisses - 30 730 SAINT-MAMERT-DU-GARD  
Tél : 06 50 63 30 50 - Mail : christianduplan@hotmail.com  
ECONOMISTE :  
EIBAT  
Forum Bât E - 32 rue Mallet Stevens - 30 900 NÎMES  
Tél : 04 66 29 21 45 - contact@eibat.fr

BUREAU DE CONTRÔLE :  
...  
...  
COORDINATEUR SPS :  
...  
...  
...

N° de plan : CVC 02

PHASE DCE  
PLAN ENTRESOL  
CLIMATISATION, VENTILATION



Int.	Date	Modifications
0	24 / 10 / 2024	Edition originale
A	06 / 01 / 2025	Mise à jour suite retour DCE et notice acoustique


NOM	DATE	VISA
G.CHASLIN	06 / 01 / 2025	
G.CHASLIN	06 / 01 / 2025	

Echelle	1 / 50e
Fichier	
Créé le	24 / 10 / 2024

CVC-02



COUR D'HONNEUR

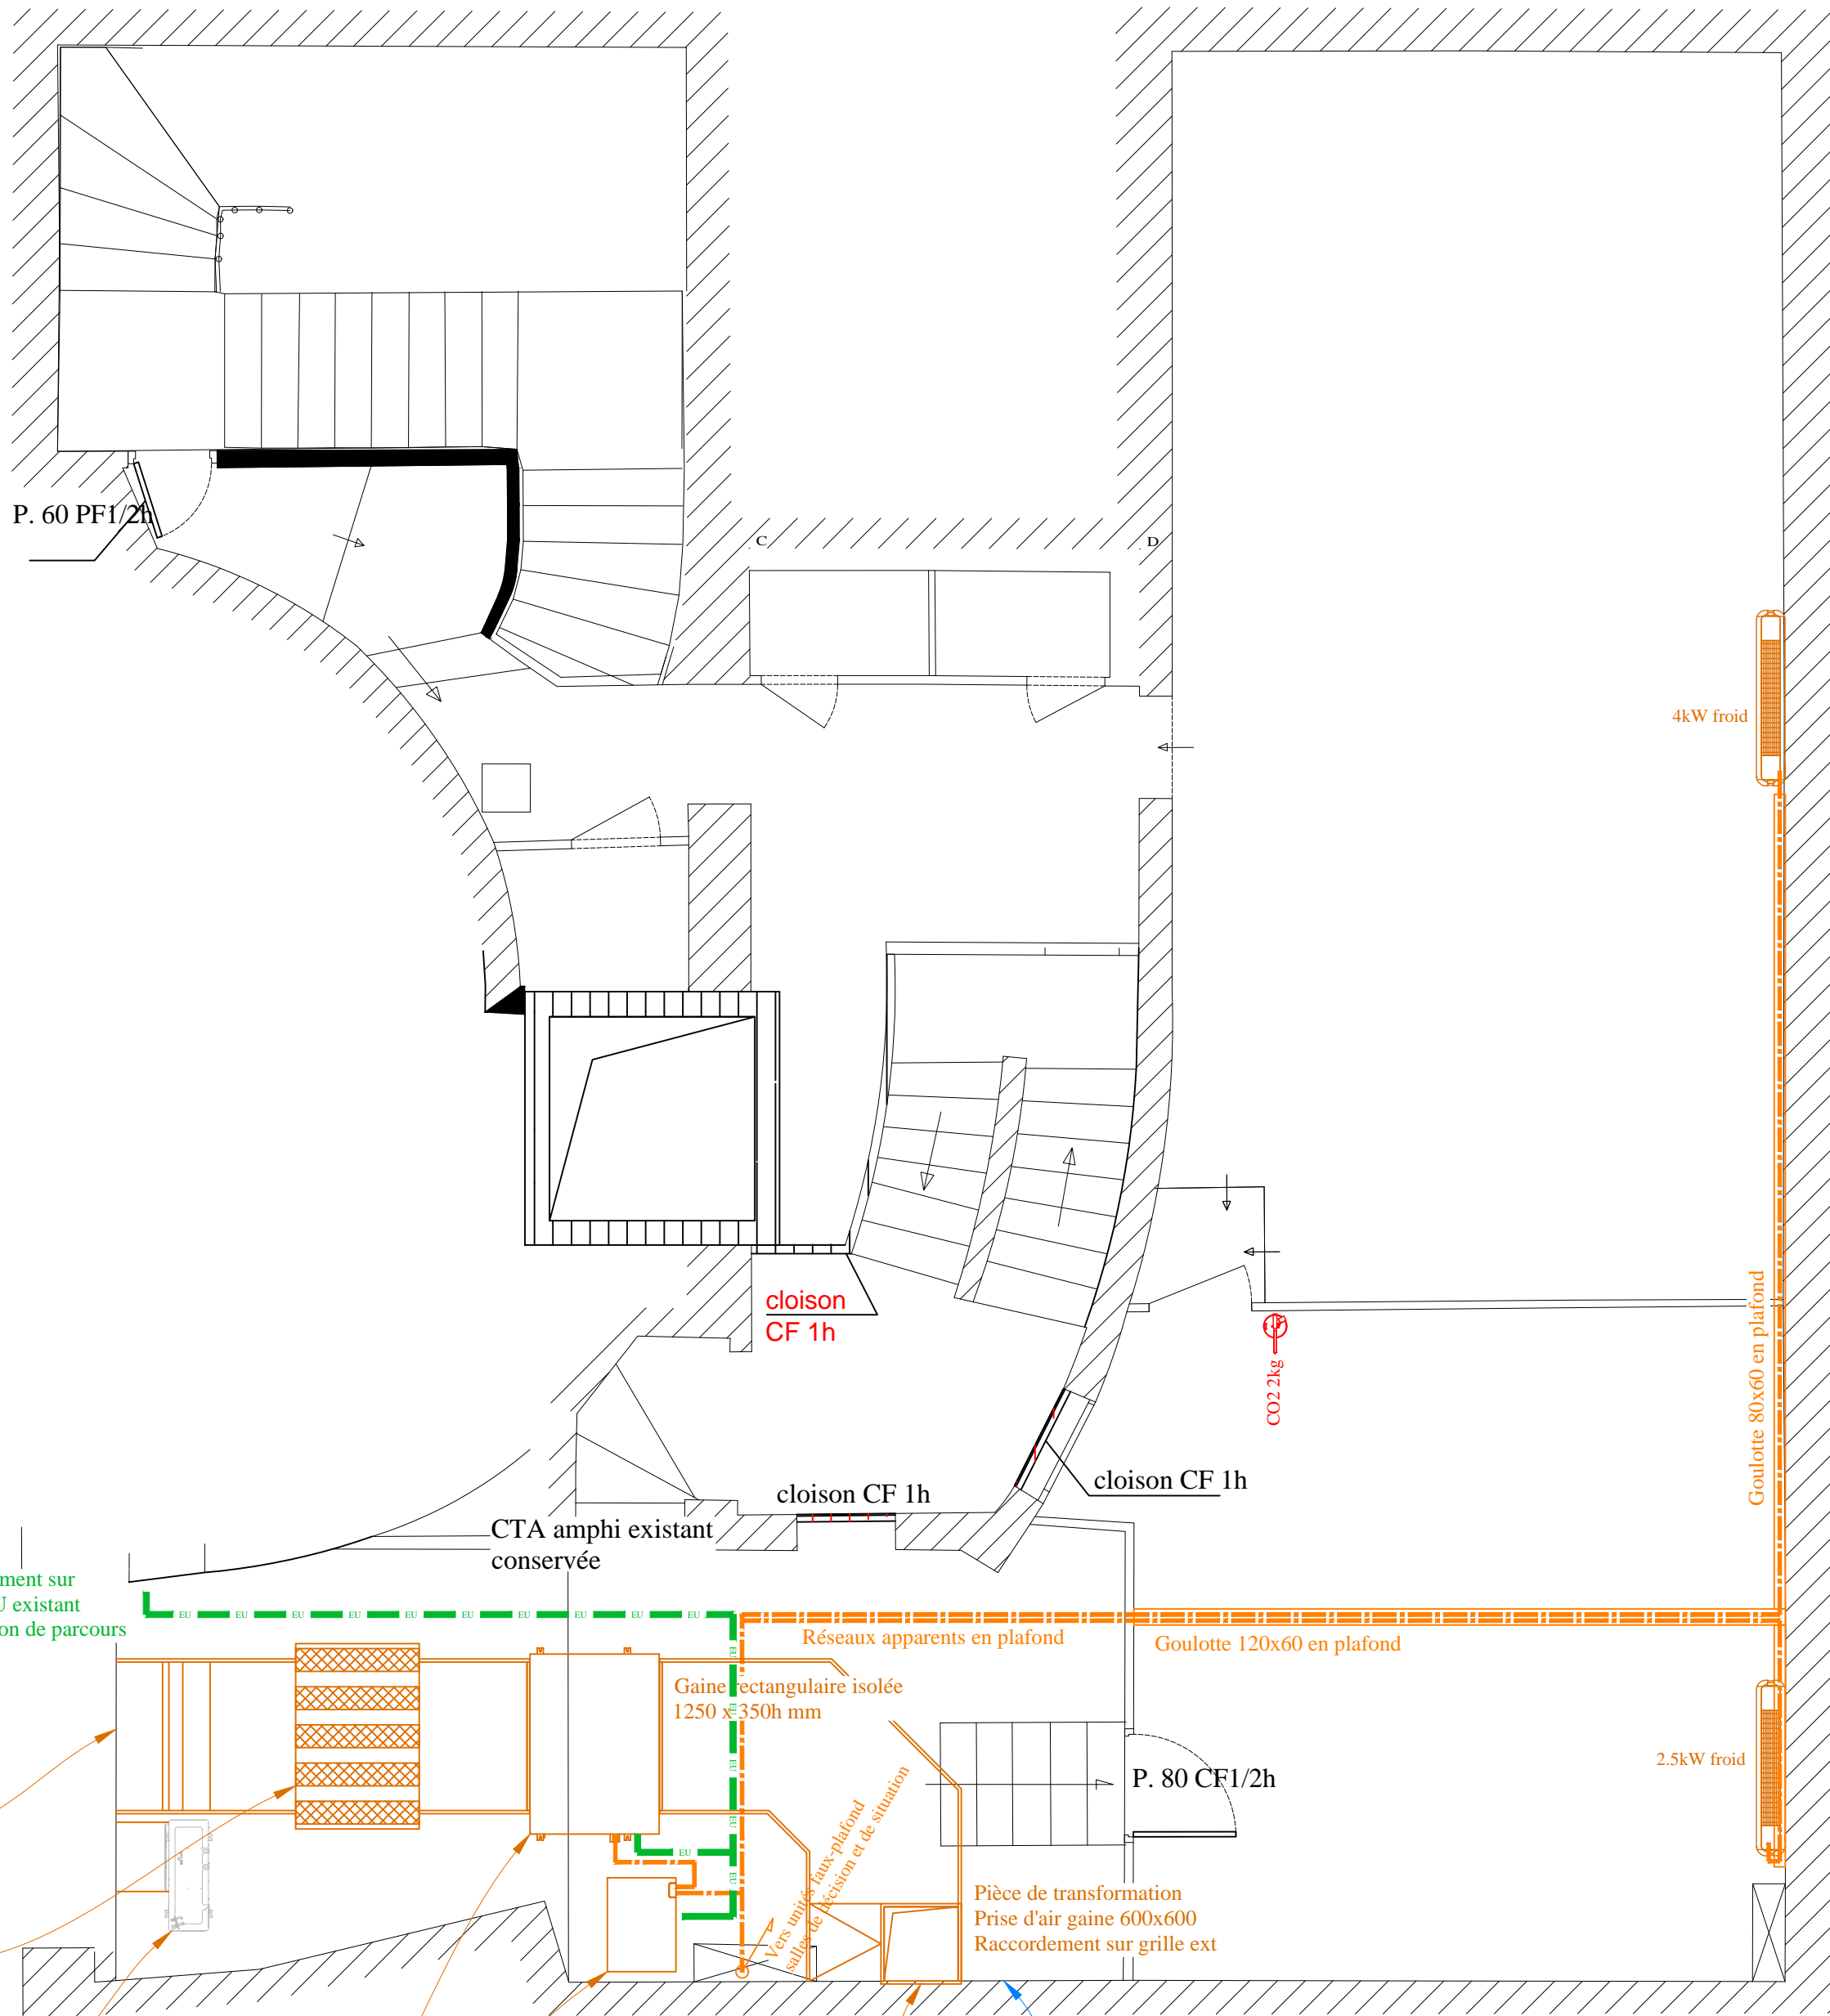

SALLE VIDE 01  
50.20 m²  
HSP : 1.90 m

AVENUE FEUCHERES

SALLE VIDE 02  
29.30 m²  
HSP : 1.90 m

- Groupe extérieur climatisation COD et entresol, sans UE
- . VRV au R410A, carte Modbus, commande centralisée
  - . Liaisons frigorifique et bus vers sous-sol (locaux techniques)
  - . Alimentation depuis TGBT par le lot CFO
  - . Supports antivibratiles
  - . Gainage prise et rejet d'air en gaines rect. isolées
  - . Voir préconisations notice acoustique
  - . Passerelle Modbus pour GTB

