LEGENDE LUMINAIRES INTERIEURS

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
A	**Type :** A Suivant CCTP **EXIST** = luminaire existant **NEUF** = luminaire neuf	B	**Type :** B Suivant CCTP **EXIST** = luminaire existant **NEUF** = luminaire neuf
C	**Type :** C Suivant CCTP		

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECOURS

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
ESB1	**Type :** **BAES -** Bloc de secours de balisage Classe 2 - 850°C - IP__ - IK__ - LED **ESB1** = 45 lumens / 1 heure - Encastré	ESB2	**Type :** **BAES -** Bloc de secours de balisage Classe 2 - 850°C - IP__ - IK__ - LED **ESB2** = 45 lumens / 1 heure - Saillie
ESB3	**Type :** **BAES -** Bloc de secours de balisage Classe 2 - 850°C - IP__ - IK__ - LED **ESB3** = 45 lumens / 1 heure - Saillie & étanche	ESP C	**Type :** **BAPI -** Bloc de secours portatif Classe 2 - 850°C - IP65 - IK10 - LED **ESP** = 45 ou 100 lumens / 1 ou 3 heures

LEGENDE COURANTS FAIBLES

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
RJ	Prise RJ45 encastrée	RJ	Prise RJ45 saillie & étanche

LEGENDE COURANTS FORTS

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
TD	Tableau divisionnaire existant	PTA1	Poste de travail 1 - suivant CCTP Hauteur : 0,30m. Sauf H = 1,20m - IP20
DPxx	Détecteur de présence **type xx (suivant CCTP)**	DPxx	Détecteur de présence **DPxx (suivant CCTP)**
	Inter simple allumage saillie & étanche Hauteur : 1,20m - IP55		Bouton poussoir encastré Hauteur : 1,20m - IP20
H	Prise de courant 2P+T 16A saillie & étanche Hauteur : 1,20m - IP55		Inter simple allumage encastré Hauteur : 1,20m - IP20
	Chemin de câbles CFo suivant CCTP	H	Prise de courant 2P+T 16A encastrée Hauteur : 0,30m. Sauf H = 1,20m - IP20
	Goulottes à 3 compartiments suivant CCTP		Chemin de câbles CFa suivant CCTP

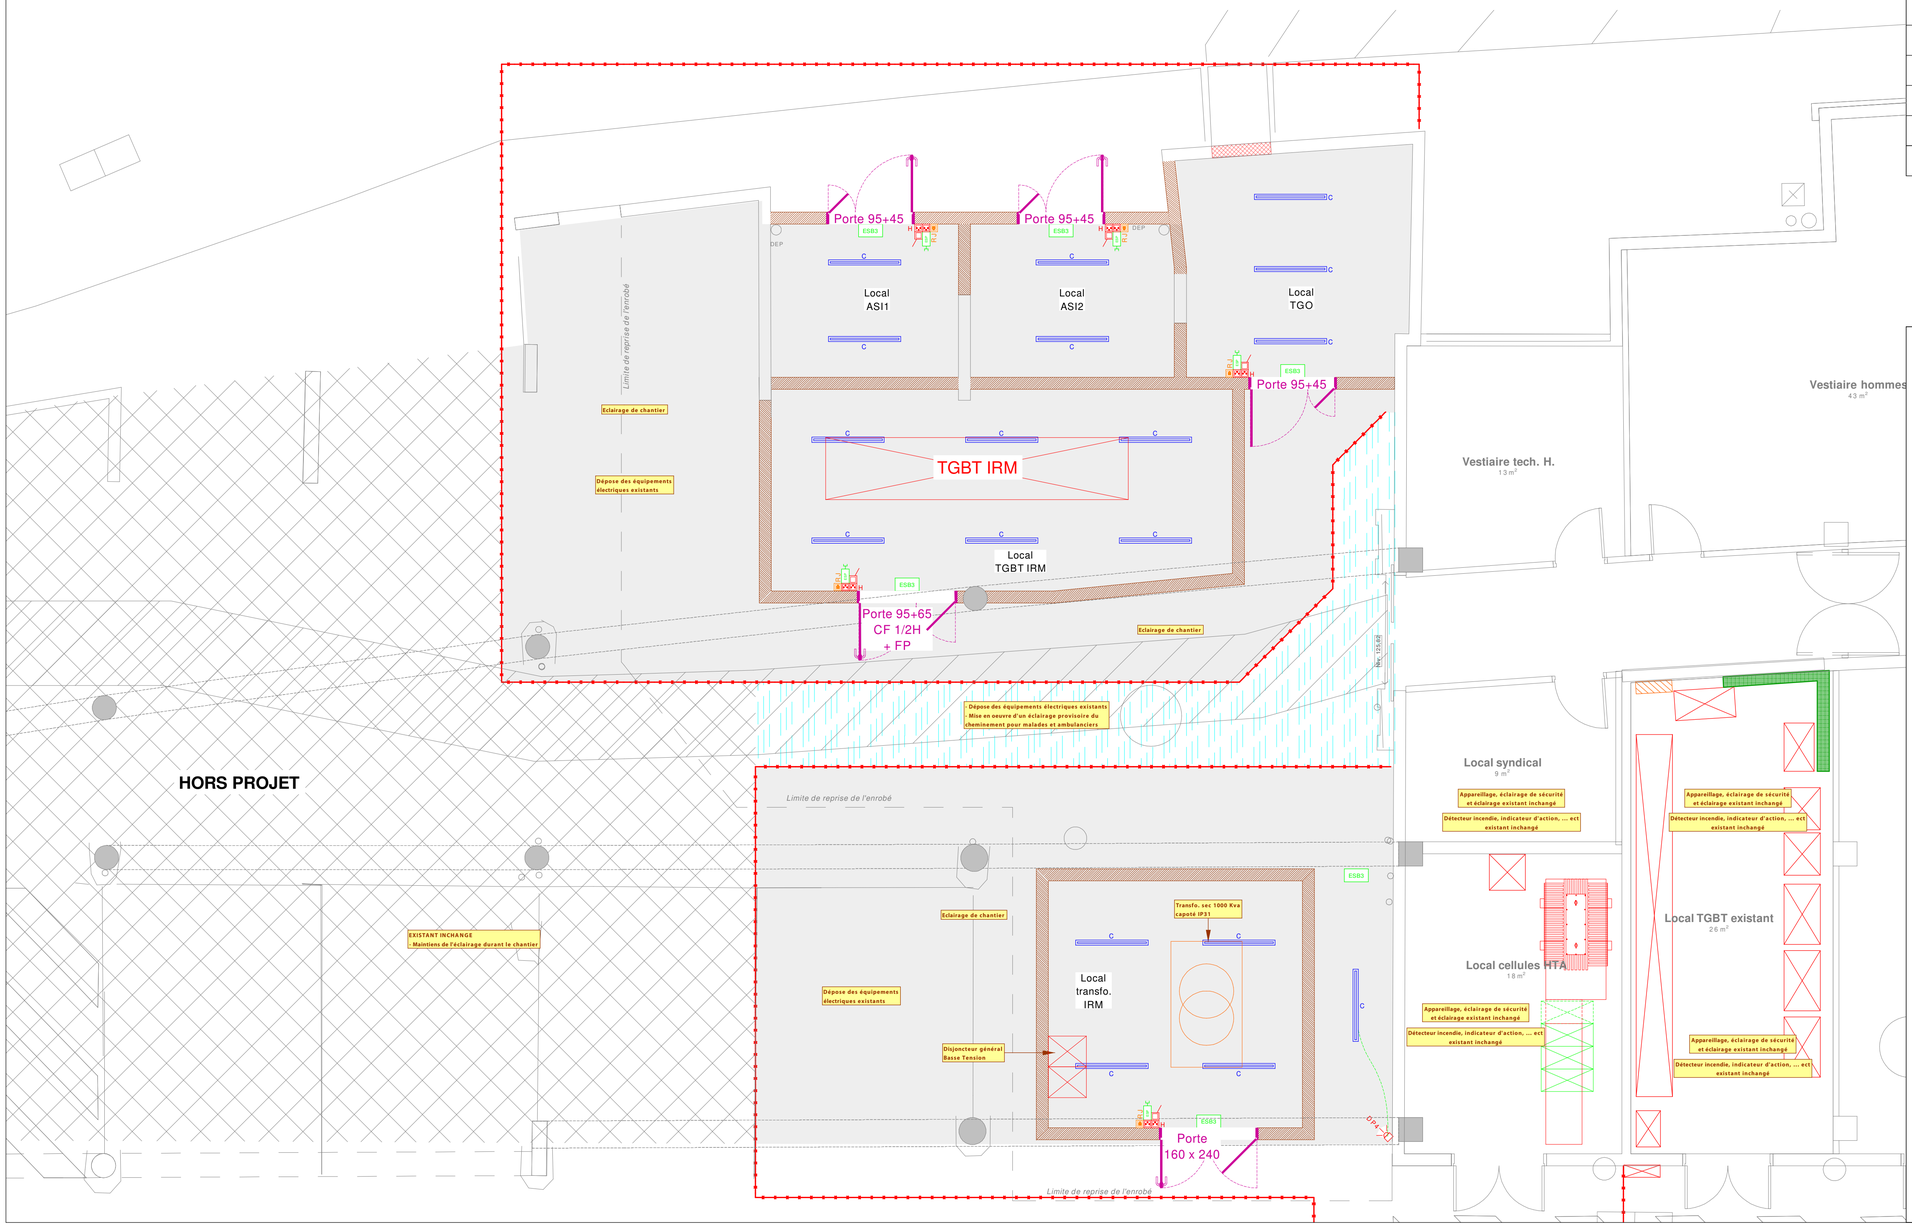

RESTRUCTURATION ET EXTENSION POUR UN NOUVEL IRM - CARHAIX - 29270

PRO

RDJ

Maître d'ouvrage : **CHRU de Brest**
2 avenue Foch - BREST

Architectes : **ENO Architectes**
42bis quai de la douane - BREST
02 98 43 49 23
eno@enoarchi.fr

ARMOR INGÉNIERIE
Bureau d'études techniques
5c rue de la Ville Néant - BP4 - 22360 Langueux
TEL : 02 96 33 57 64 - bet.ai@armoringenierie.fr
www.armoringenierie.fr

PLAN DE PRINCIPE ELECTRICITE

AFF. : 23-067 / RB

PLAN : EL-01

Ech : 1:50

INDICE	MODIFICATION(S)	DATE	DESS.	VERIF.
C	Mise à jour	01/10/2024	VO	BM
B	Mise à jour	18/07/2024	EB	BM
A	Première diffusion	04/07/2024	VO	BM