COURANTS FORTS

INTERRUPTEUR S.A ~ VA ET VIENT	ALTER ECHO 1200 2x36W (VOIR SPECIAL BAC DE 300)
BOUTON POUSSOIR ~ VARIATEUR	TRATO PASTEL VPC 4x18W
INTERRUPTEUR A VOYANT	TRATO PASTEL VPC 1x36W
PC 10/16A+T ~ PC 10/16A+T SUR CIRCUIT SPECIFIQUE	TRATO PASTEL VPC 2x36W
PRISE RADIO ~ PC 32A	TRATO PASTEL VPC 1x58W
MINO (RECLIMINO) SPOT ELLIO REF:4808 2x18W	TRATO PASTEL VPC EN LIGNE CONTINU (FABRICATION SPECIALE)
TARGETTE SPOT PLUS REF:472 2D 2x13W EQUIPE AVANCAU DE VERRE DECOI. REF: 472 S1 + PROTECTION ANTI POUSSIERE	SDAE ENBLIS 1x30W
GOULDINE MOON 80252 SPOT TBT 50W	SDAE ENBLIS 2x30W
TLV SERENA TYPE A 2x30W + 1x18W	SDAE ENBLIS 1x58W
PRISMA DELTA VISA 2x9W HUBLOT BLANC 2x9W	SDAE RADIUM 418 4x18W
PRISMA DELTA ROND HUBLOT BLANC 2x9W	SDAE RADIUM 336 2x36W
PRISMA DELTA OVALE HUBLOT OVAL BLANC 2x9W	SDAE RADIUM 258 2x58W
OSRAM LIMELUX COMBI 1x18W ; 1x36W ; 1x58W	ATTENTE ELECTRIQUE DIVERSE
MAZDA PARK CHOC 1x26W	ATTENTE ELECTRIQUE LAVE MAIN
MAZDA PARK CHOC 2x26W	ATTENTE ELECTRIQUE TOURELLE VMC
MAZDA PARK CHOC 1x32W	ATTENTE ELECTRIQUE VENTILO CONVECTEUR
PHILIPS TCS 214 1x26W	PARCOURS DES 2 CHEMINS DE CABLES (C/FORTS C/FAIBLES)
PHILIPS TCS 214 2x26W	VEILLEUSE DE LA GAINE TETE DE LIT
PHILIPS TCS 214 58W	COUP DE POING ARRET D'URGENCE
MAZDA MEDIUM ACP 4x18W ~ 2x18W	
BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE LUMINOX XSC 603 (ENCASTRE SI FAUX PLAFOND)	

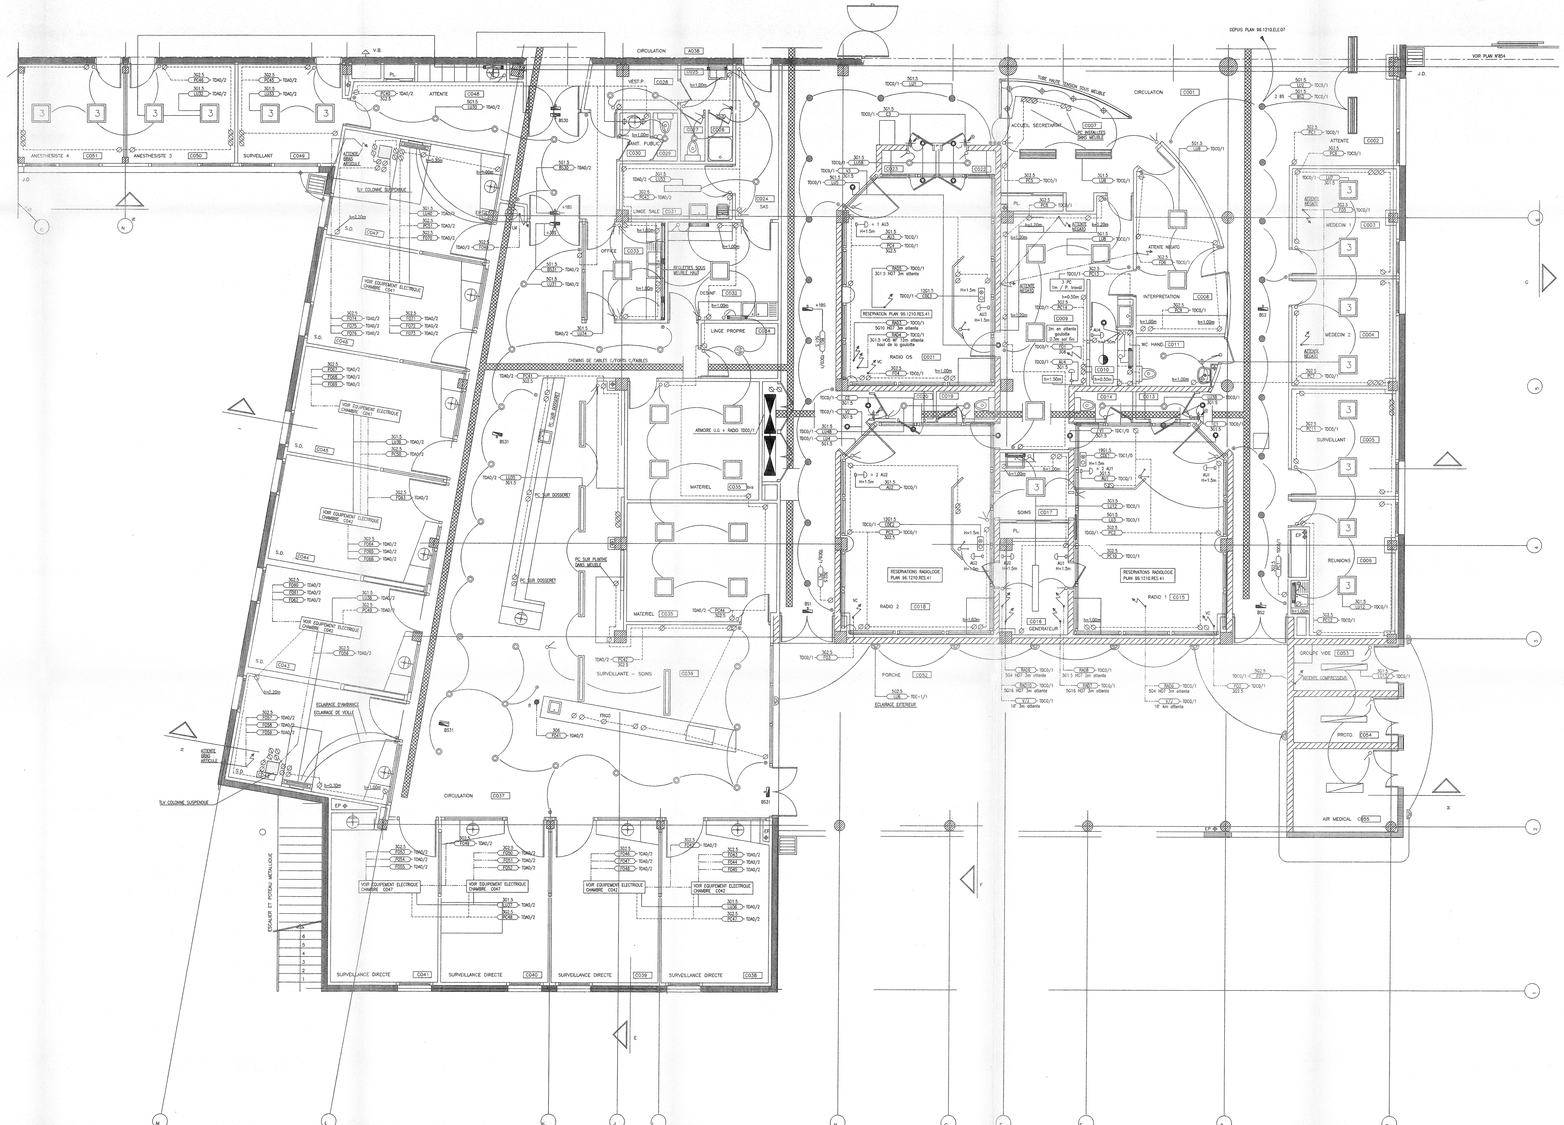

LES CABLES SONT REPERES PAR LE REPERE DU TABLEAU + REPERE DU CIRCUIT
EXEMPLE = TDAO/2 LU10

INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION	BPO	BPE	BON POUR EXECUTION	DOE	ETABLI	VERIFIE	VALIDE
K									
J									
I									
H									
G									
F									
E									
D									
C									
B	20/05/96	MAJ SUIVANT OBSERVATIONS AM. 12/03/96					LAMOUR G.	LAMOUR G.	SOLLE B
A	15/02/96	EDITION INITIALE					COADIC A.	LAMOUR G.	SOLLE B

BPO : BON POUR OBSERVATION / BPE : BON POUR EXECUTION / DOE : CONFORME A EXECUTION / DOE : DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE

RESPONSABLE ETUDE	RESPONSABLE AFFAIRE	CHEF DE PROJET	PROJETEUR
CAILLAREC A.	SOLLE B.	LE BOHEC F.	LAMOUR G.

INSTALLATEUR DE SYSTEMES DE DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE
QUALIFIE AFNOR N° 1-029-7

N° COMPTE SPIE TRINDEL	N° COMMANDE CLIENT
96.1210	

CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX ~ PLOUGUER

RESTRUCTURATION DES SERVICES ACTIFS

EQUIPEMENT COURANTS FORTS ZONE C / NIVEAU 0

Spie~Trindel

Région Bretagne Maymac
Agence Bretagne Ouest
Parc d'activités de Kerboudin
BP 22 56270 Ploemeur
Tél : 97.86.15.55
Fax : 97.86.15.69

ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES
CERA
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

DOSSIER N° 856	INDICE	DATE	MODIFICATIONS
DATE 20/05/96			
N° PLAN SPIE TRINDEL			
96.1210.ELE.13	B	20/05/96	MAJ suivant observations AM du 12/03/96 ~ BPE
	A	15/02/96	Edition initiale (Spie~Trindel)