COURANTS FORTS

INTERRUPTEUR S.A - VA ET VIENT	
BOUTON POUSSOIR - VARIATEUR	
INTERRUPTEUR A VOYANT	
PC 10/16A+T - PC 10/16A+T SUR CIRCUIT SPECIFIQUE	
PRISE RADIO - PC 32A	
WANO (PRESSANO) SPOT FLUO REF:4805 2x18W	
TARGETTI SPOT FLUO REF:472 20 2x13W EQUIPE AVAGON DE VERRE DEPOLI REF. 472 91 + PROTECTION ANTI POUSSIERE	
VOLGERM MOON 8032 SPOT TBT 50W	
TLV SERENA TYPE A 2x36W + 1x18W	
PRISMA DELTA HSA 2x9W HUBLOT BLANC 2x9W	
PRISMA DELTA TONDO HUBLOT BLANC 2x9W	
PRISMA DELTA OVALE HUBLOT OVAL BLANC 2x9W	
OSRAM LAMLUX COMB 1x18W , 1x30W , 1x55W	
MAZDA PARK CHOC 1x36W	
MAZDA PARK CHOC 2x36W	
MAZDA PARK CHOC 1x58W	
PHILIPS TCS 214 1x26W	
PHILIPS TCS 214 2x26W	
PHILIPS TCS 214 36W	
MAZDA MEDIAN ASP 4x18W - 3x18W	
BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE LUMINOX ASIC 853 (ENCASTRE SI FAUX PLAFOND)	

ALTER ECHO 1200 2x26W (VOIR SPECIAL BAC DE 300)	
TRAOO PACTEL VPC 4x18W	
TRAOO PACTEL VPC 1x36W	
TRAOO PACTEL VPC 2x36W	
TRAOO PACTEL VPC 1x58W	
TRAOO PACTEL VPC EN LIGNE CONTINU (FABRICATION SPECIALE)	
SEAE ENELS 1x36W	
SEAE ENELS 2x36W	
SEAE ENELS 1x58W	
SEAE RADIUM A18 4x18W	
SEAE RADIUM 276 2x36W	
SEAE RADIUM 258 2x58W	
ATTENTE ELECTRIQUE OVERSE	
ATTENTE ELECTRIQUE LAVE MAIN	
ATTENTE ELECTRIQUE TOURELLE VMC	
ATTENTE ELECTRIQUE VENTILO CONVECTEUR	
PARCOURS DES 2 CHEMINS DE CABLES (CL/FORTS CL/TABLES)	
MOLLESSE DE LA GAINE TETE DE LIT	
COUP DE POING ARRET D'URGENCE	

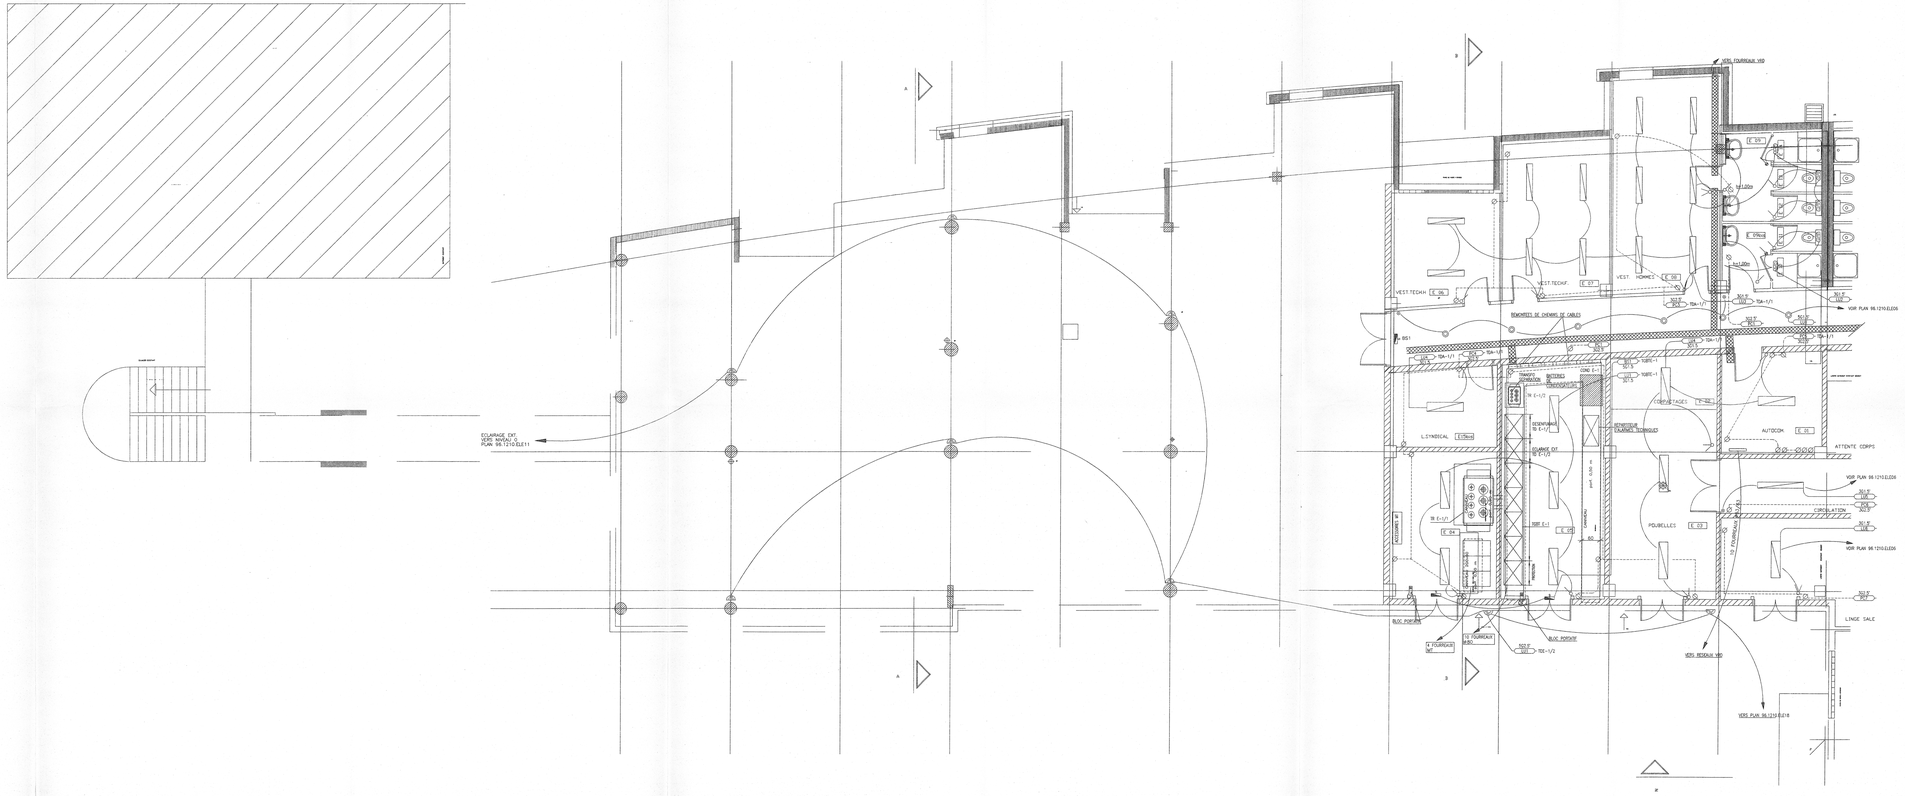

LES CABLES SONT REPERES PAR LE REPERE DU TABLEAU + REPERE DU CIRCUIT
EXEMPLE = TDA-1/1 LU10

NIVEAU	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION	NBRE DE FEUILLES	ETAT	ETABLI	VERIFIE	VALIDE
K							
J							
I							
H							
G							
F							
E							
D	24/04/96	CIRCUIT LU ED4 + ED5 AMONT TGBT E-1	X		LAMOUR G.	LAMOUR G.	SOLLE B.
C	19/03/96	MAJ SUIVANT REMARQUES AIA DU 19/03/96	X		COADIC A.	LAMOUR G.	SOLLE B.
B	27/02/96	MAJ SUIVANT REMARQUES AIA DU 30/01/96	X		COADIC A.	LAMOUR G.	SOLLE B.
A	05/01/96	EDITION INITIALE	X		COADIC A.	LAMOUR G.	SOLLE B.

BPO : BON POUR OBSERVATION / BPE : BON POUR EXECUTION / CAE : CONFORME A EXECUTION / DOE : DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE

RESPONSABLE ETUDE	RESPONSABLE AFFAIRE	CHEF DE PROJET	PROJETEUR
CAILLAREC A.	SOLLE B.	LE BOHEC F.	LAMOUR G.

INSTALLATEUR DE SYSTEMES DE DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE
QUALIFIE AFNOR N° 1-029-7

N° COMPTE SPIE TRINDEL	N° COMMANDE CLIENT
96.1210	

CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX - PLOUGUER

RESTRUCTURATION DES SERVICES ACTIFS

EQUIPEMENT COURANTS FORTS ZONE E / NIVEAU - I

Spie-Trindel

Régies Bretagne Moyenne
Agence Bretagne Ouest
Pors d'activité de Kerhuzon
BP 22 56240 Plouharnel
Tél : 97.86.15.00
Fax : 97.86.15.05

ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES
CERA
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES



DOSSIER N° 853	INDICE	DATE	MODIFICATIONS
DATE 19/03/96			
N° PLAN SPIE TRINDEL 96.1210.ELE10	D	24/04/96	CIRCUIT ECLAIRAGE ED4 + ED5 AMONT TGBT E-1 - BPE
	C	19/03/96	MAJ suivant observations AIA du 19/03/96 - BPE
	B	27/02/96	MAJ suivant remarques AIA du 30/01/96 (Spie-Trindel)
	A	05/01/96	Edition initiale (Spie-Trindel)