COURANTS FORTS

	INTERRUPTEUR SLA – VA ET VENT
	BOUTON POUSSOIR – VARIATEUR
	INTERRUPTEUR A VOLANT
	PC 10/16A+T – PC 10/16A+T SUR CIRCUIT SPECIFIQUE
	PRISE RADIO – PC 32A
	MANO (RESSAINS) SPOT FLUO REF:4805 2x18W
	TARGETTE SPOT FLUO REF:472 20 2x13W EQUIPE MANEAU DE VERRE DECO. REF: 472 91 + PROTECTION ANTI POUSSIERE
	KOUZINI WOON BOIS SPOT TBT 50W
	TLV SENEDIA TYPE A 2x36W + 1x18W
	PRISMA DELTA VISA 2x9W HUBLOT BLANC 2x9W
	PRISMA DELTA TONDO HUBLOT BLANC 2x9W
	PRISMA DELTA OVALE HUBLOT OVAL BLANC 2x9W
	OSRAM LUMILUX COMBI 1x18W ; 1x28W ; 1x50W
	MAZDA PARK CHOC 1x26W
	MAZDA PARK CHOC 2x26W
	MAZDA PARK CHOC 1x50W
	PHILIPS TCS 214 1x36W
	PHILIPS TCS 214 2x26W
	PHILIPS TCS 214 50W
	MAZDA MIDRAN ASP 4x18W – 3x18W
3	BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE LUMINOX ASC 603 (ENCASTRE SI FAUX PLAFOND)
	ALTER ECHO 1200 2x36W (VOIR SPECIAL BAC DE 300)
	TRACO PASTEL VPC 4x18W
	TRACO PASTEL VPC 1x36W
	TRACO PASTEL VPC 2x36W
	TRACO PASTEL VPC 1x58W
	TRACO PASTEL VPC EN LIGNE CONTINU (FABRICATION SPECIALE)
	SEAC ENELS 1x26W
	SEAC ENELS 2x26W
	SEAC ENELS 1x58W
	SEAC RADIUM 418 4x18W
	SEAC RADIUM 226 2x26W
	SEAC RADIUM 258 2x58W
	ATTENTE ELECTRIQUE DIVERSE
SM	ATTENTE ELECTRIQUE LAVE MAIN
TMC	ATTENTE ELECTRIQUE TOURELLE VMC
VC	ATTENTE ELECTRIQUE VENTILO CONVECTEUR
	PARCOURS DES 2 CHEMINS DE CABLES (C/FORTS C/FAIBLES)
	VEILLEUSE DE LA GAINE TETE DE LIT
	COUP DE POING ARRET D'URGENCE

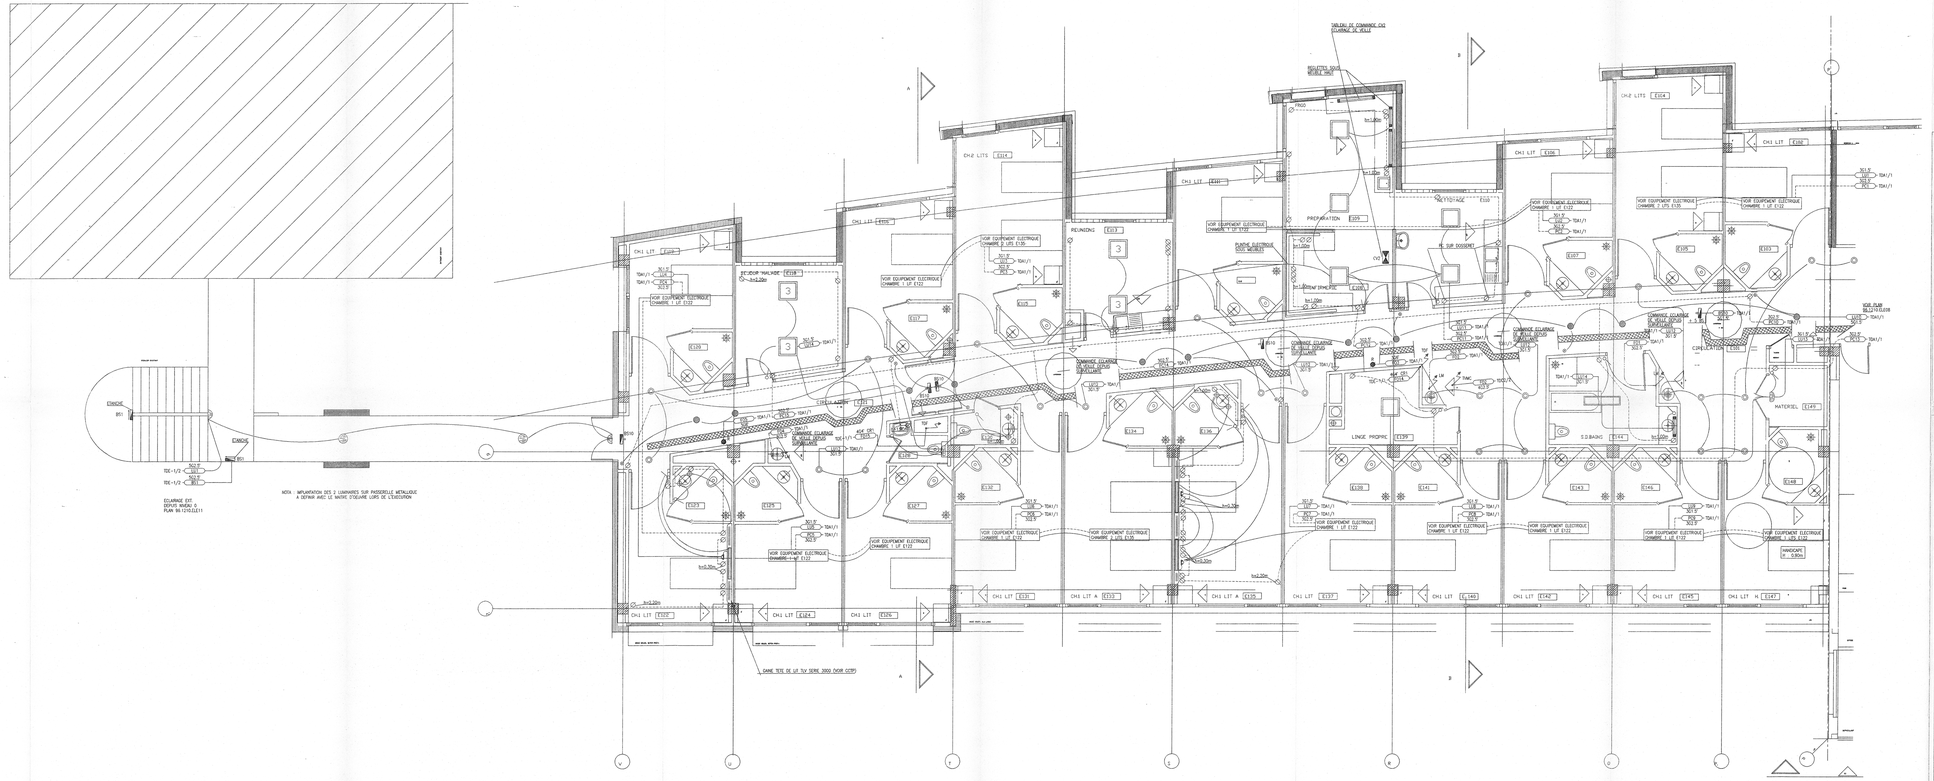

LES CABLES SONT REPERES PAR LE REPERE DU TABLEAU + REPERE DU CIRCUIT
EXEMPLE = TDA2/1 LU10

INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION	BPO	BPE	CAE	DOE	ETABLI	VERIFIE	VALIDE
K									
J									
I									
H									
G									
F									
E									
D	24/04/96	CIRCUIT ECLAIRAGE PUBLIC LU14		X			LAMOUR G.	LAMOUR G.	SOLLE B.
C	19/03/96	MAJ SUIVANT REMARQUES AIA DU 12/03/96		X			LAMOUR G.	LAMOUR G.	SOLLE B.
B	27/02/96	MAJ SUIVANT REMARQUES AIA DU 30/01/96		X			COADIC A.	LAMOUR G.	SOLLE B.
A	05/01/96	EDITION INITIALE		X			COADIC A.	LAMOUR G.	SOLLE B.

BPO : BON POUR OBSERVATION / BPE : BON POUR EXECUTION / CAE : CONFORME A EXECUTION / DOE : DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE

RESPONSABLE ETUDE	RESPONSABLE AFFAIRE	CHEF DE PROJET	PROJETEUR
CAILLAREC A.	SOLLE B.	LE BOHEC F.	LAMOUR G.

INSTALLATEUR DE SYSTEMES DE DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE
QUALIFIE AP.M/S N° 1-029-7

N° COMPTE SPIE TRINDEL	N° COMMANDE CLIENT
96-1210	

CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX - PLOUGUER

RESTRUCTURATION DES SERVICES ACTIFS

EQUIPEMENT COURANTS FORTS ZONE E / NIVEAU I

Spie-Trindel

Dépos Bretagne Méyenne
Agence Bretagne Ouest
Parc d'activités de Kerbaudin
BP 22 56270 Ploemeur
Tél : 97.86.15.55
Fax : 97.86.15.89

ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES
CERA
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES



DOSSIER N° 863	INDICE	DATE	MODIFICATIONS
DATE 24/04/96			
N° PLAN SPIE TRINDEL	D	24/04/96	Circuit éclairage public LU14 – BPE
96-1210.ELE12	C	19/03/96	MAJ suivant remarques AIA du 12/03/96 – BPE
	B	27/02/96	MAJ suivant remarques AIA du 30/01/96 (Spie-Trindel)
	A	05/01/96	Edition initiale (Spie-Trindel)