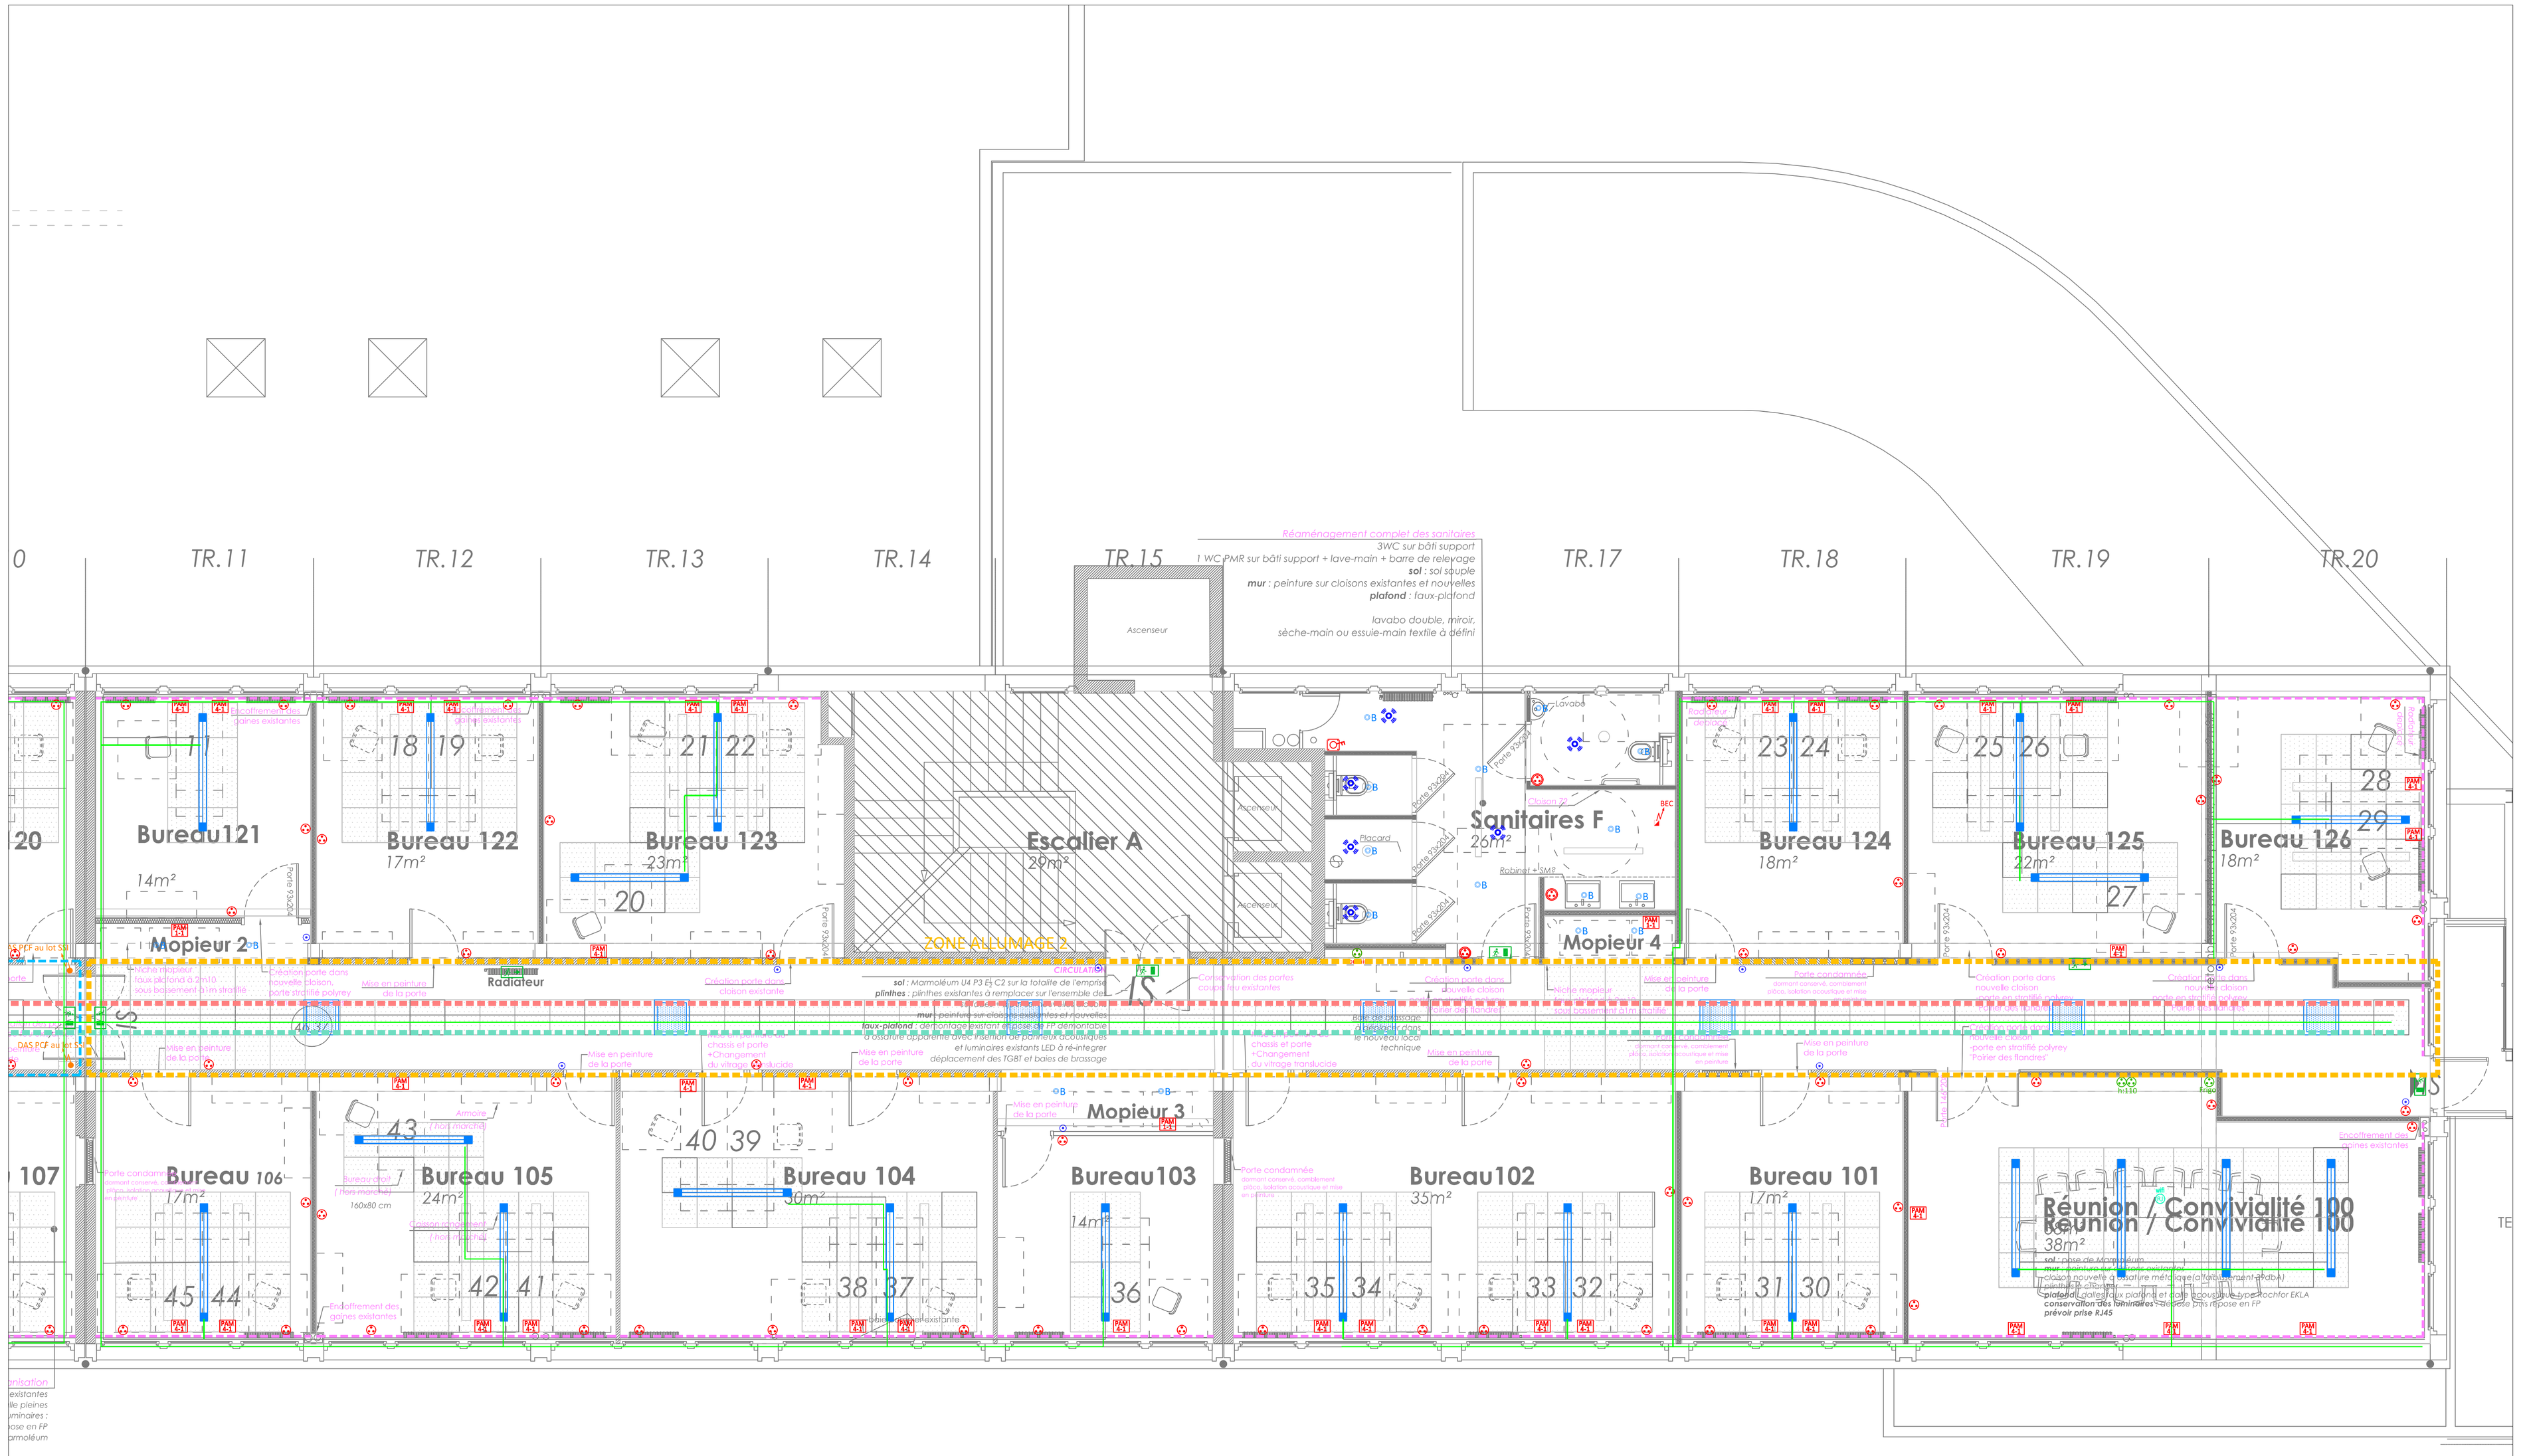

LEGENDE

COURANTS FORT

- Prise de courant 16A+T encastrée spécialisée
- Prise de courant 16A+T encastrée
- Alimentation électrique
- Tableau électrique
- Point d'accès multiples composé de:
  - "a" prises de courant 240 V + T avec détrompeur (circuit spécifique)
  - "b" prise RJ45 à l'installation téléphonique ou informatique

COMMANDE ECLAIRAGE

- Interrupteur SA encastré
- Bouton poussoir encastré à voyant
- Détecteur mouvement 180°
- Détecteur de présence 360°

TEL - INFO - TV

- Baie informatique
- Prise RJ45 encastré

CONTROLE D'ACCES - INTRUSION

- Bouton poussoir de déverouillage
- Alimentation électrique

ECLAIRAGE DE SECURITE

- Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
- Bloc Autonome Portatif

LUSTRERIE

- Spot type B suivant CCTP
- Hublot type C suivant CCTP
- Dépose / repose downlight existant
- Dépose / repose plafonnier existant
- Dépose / repose plafonnier existant

RESEAUX ELECTRIQUE

- Chemin de câble courant fort
- Chemin de câble courant faible
- Goulotte CFO/CFA stratifiée
- Goulotte CFO/CFA horizontale

Réaménagement des niveaux 1 à 3
Bâtiment D

Cité administratif d'Angers

49000 ANGERS

Maître d'ouvrage : **DDFIP 49**
1, rue Talot - BP 84112
49041 ANGERS cedex 1

Maître d'oeuvre : **Atelier Vignault x faure**
23, rue Louis Lumière
44000 NANTES

B.E.T. ISOCRATE
6, rue des Sassafras
44300 NANTES
Téléphone : 02.51.89.77.50
E-mail : infos@isocrate.com - Site Internet : www.isocrate.com

Dossier n° 24.0326 | Réf: JSB.TR

Ce plan n'est valable que pour le lot considéré.
Pour tout autre renseignement, il est nécessaire de se reporter au plan architecte ou à l'existant

ELECTRICITE ET COURANTS FAIBLES

PLAN R+1 PARTIE NORD

Date	Plan N°	Echelle	Phase
Mars 2025	EL01	1 / 50	DCE