

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Article R.4412-97	n°2012-639 du 4 mai 2012 n°2013-594 du 5 juillet 2013 n°2015-789 du 29 juin 2015 n°2017-899 du 9 mai 2017 n°2019-251 du 27 mars 2019	du 16 juillet 2019
Code de la Santé Publique :		
Norme :		
Norme NFX 46 -020 d'août 2017		

1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse :	15 bis rue Dupetit Thouars 49000 ANGERS		
Complément d'adresse :			
Bât :	Entrée :		
Esc. :	Etage :		
Porte :	Lot n° :		
Référence cadastrale :	Non Communiqué(s)		
Fonction principale du bâtiment :	Tertiaire		
Type de bien :	Bureaux	Nbr de pièce :	0
Catégorie du bâtiment :	Bureaux		
Date du permis de construire :	Non communiqué		
N° de dossier	Date de la commande		
8008	21/04/2023		
Date du repérage	Accompagnateur		
25/04/2023	Aucun		



Référence du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre :

2 DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme :	QUALICONSULT IMMOBILIER	Auteur du repérage :	LEMAILLE Xavier
Adresse :	355, avenue du Général Patton - CS 56613 ANGERS CEDEX FRANCE	Compétence Certifié par :	ICERT N° CPDI3124 Depuis le 30/11/2018
Désignation de la compagnie d'assurance :	MMA ENTREPRISES	Numéro de police :	127106241
		Date de validité :	31/12/2023

3 DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire :	ITGA OUEST	Adresse :	Bât K Avenue d'Alphasis 35760 SAINT-GRÉGOIRE
N° d'accréditation :	1-5970 rév 12		

Date de la visite de reconnaissance	Date de la réalisation du repérage	Date de la visite complémentaire
25/04/2023	25/04/2023	

REVISION	DATE	OBJET
Version 1	05/05/2023	Création du document

CONCLUSION DU RAPPORT DE REPERAGE

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

MATERIAU OU PRODUIT	LOCALISATION	ETAGE	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS	QUANTITE (U, ml, m²)
Platre	Couloir n°2	2ème	Résultat d'analyse (P022cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire	Bureau 231	2ème	Résultat d'analyse (P016)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P017)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018)		
Platre			Résultat d'analyse (P022)		
Dalle de Sol Grise Claire					
Platre	Bureau 232	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 200	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 201	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 202	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 203	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 204	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 205	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 206	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 207	2ème	Résultat d'analyse (P022cf.)		
Colle Noire	Bureau 208	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Colle Noire	Bureau 209	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Platre	Bureau 210	2ème	Résultat d'analyse (P016cf.)		

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

MATERIAU OU PRODUIT	LOCALISATION	ETAGE	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS	QUANTITE (U, ml, m²)
Colle Noire			Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 211	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 212	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 213	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 225	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 226	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 227	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 228	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 229	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		
Colle Noire	Bureau 230	2ème	Résultat d'analyse (P017cf.)		
Platre			Résultat d'analyse (P022cf.)		
Ragréage			Résultat d'analyse (P018cf.)		
Dalle de Sol Grise Claire			Résultat d'analyse (P016cf.)		


INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES RESTANT A REALISER


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE



Edité
le : 05/05/2023
Fait à : ANGERS
CEDEX



Cachet de l'entreprise



Signature de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

QUALICONSULT IMMOBILIER

355 Avenue Patton - CS 56613

49066 ANGERS

Tél. 02 41 68 72 86

angers.facilities@qualiconsult.fr

SIRET 490 676 293 00460



SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENT INTERVENANTS	7
1.1 IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE	7
1.2 IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE :	7
2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	7
2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :	7
2.2 OBSERVATIONS :	7
3. PREAMBULE.....	8
4. BUT DE LA MISSION	8
4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX	8
4.2 PROGRAMME DE REPERAGE	8
4.3 PERIMETRE DE REPERAGE	15
5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	17
5.1 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE	17
5.2 PHASE DE REPERAGE	17
5.3 PHASE DE REPERAGE	18
6. LOCAUX VISITES ET NON VISITES INSCRIT AU PROGRAMME DE TRAVAUX	19
7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE	21
7.1 DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE	22
7.2 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	33
7.3 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	36
8. OBSERVATION	48
ANNEXE : FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	50
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	66
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	72
ANNEXE : CERTIFICAT DE QUALIFICATION.....	79
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	80

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENT INTERVENANTS

1.1 IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

	Nom : DIR DEP FIN PUBLIQUES MAINE ET LOIRE
	Adresse : 1 rue Talot 49100 ANGERS

Qualité du donneur d'ordre : Administration
Sur déclaration de l'intéressé

1.2 IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE :

	Nom : DIR DEP FIN PUBLIQUES MAINE ET LOIRE
	Adresse : 1 rue Talot 49100 ANGERS

Qualité du propriétaire : Administration
Sur déclaration de l'intéressé

2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :



Néant

2.2 OBSERVATIONS :

- Conditions du repérage :**
 Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon le programme de repérage élaboré en regard du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.
 Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.
 Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
 Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
 Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).
 Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
 L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
 L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
 Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.
- Observation(s) :**
 rdv à 9h30 devant le bâtiment D de la cité administrative - Contact : Mme Madame ARTHUIS 06 12 41 56 07 - plan/ mail
- Moyen(s) mis à disposition par le donneur d'ordre :**
 Néant
- Justificatif des écarts à la norme :**

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Sans Objet

3. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux envisagés au sein de l'immeuble sis :**


15 bis rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS

Date de délivrance du permis de construire :

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Tertiaire**

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

RAPPORTS DE REPERAGE AMIANTE ANTERIEURS :


4. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux.

4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Programme de travaux : **Rafraichissement des Murs, Changement des Sols, Mise en place de Faux Plafond dans les bureaux non équipés.**

Les sanitaires ne sont pas concernés par ce repérage, le carrelage au sol au niveau du Rez de Chaussé n'est pas concerné par ce repérage.

Référence du programme des travaux : **Non fournis**

4.2 PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de plâtre	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Enduits de ragréage	M	
	Enduits de débullage	M	
	Enduits de lissage	M	
	Joints de dilatation	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Poteaux	Joints d'assemblage	M
	Joints coupe-feu	M
	Fourreaux - carton	P
	Fourreaux fibres-ciment	P
	Fourreaux PVC	P
	Fourreaux métalliques	P
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de ciment lissés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Enduits à base de ciment talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation	M
	Joints d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau carton-amiante	P
	Entourages de poteau fibres-ciment	P
	Entourages de poteau matériaux sandwich	P
	Entourages de poteau autre	P
	Entourages de poteau coffrages perdus	P
	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiment des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Panneaux de cloisons lisses	P
	Panneaux de cloisons moulurées	P
	Panneaux de cloisons préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés	M
	Enduits à base de ciment lissés	M
	Enduits à base de ciment talochés	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse	P
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de	P

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	cloisons (notamment IGH et ERP) : carton	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : fibres-ciment	P
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse	P
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : carton	P
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
	Flocages	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plaque cartonné	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment lissés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Enduits à base de ciment talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Panneaux fibres-ciment	M
	Panneaux bois agglomérés	M
	Panneaux autre	M
	Jonctions entre panneaux tresses	P
	Jonctions entre panneaux étanchéité entre panneaux	P
Portes coupe- feu, pare- flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Joints des portes coupe-feu (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Joints des portes phoniques (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Joints des portes pare-flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux	P
	Plaques en fibres-ciment des vantaux	P
	Bakelite	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
	Sous-couches des tissus muraux	P

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Sous-couches des moquettes murales	P
Sous-couches des les vinyles	P
Panneaux décoratifs en fibres-ciment (lambris)	P
Revêtements durs en fibres-ciment	P
Colles de carrelage	M
Colles de faïence	M
Ragréage	M
Primaire d'accrochage	M
Peintures décoratives : paillettes	M
Peintures décoratives : gouttelettes	M
Peintures décoratives : autre	M
Joints de carrelage	M
Joints de faïence	M

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
	Flocages	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couche des tissus muraux	P
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Résines	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés	M
	Enduits à base de ciment lissés	M
	Enduits à base de ciment talochés	M
	Coffrages perdus carton-amiante	P
	Coffrages perdus fibres-ciment	P
	Coffrages perdus composite	P
	Peintures décoratives pailletées	M
	Peintures décoratives gouttelettes	M
	Peintures décoratives autre	M
	Colles de carrelage	M
	Ragréages	M
	Primaires d'accrochage	M
	Joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment,	P

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

	matériaux sandwich)	
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
	Flocages	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés	M
	Enduits à base de ciment lissés	M
	Enduits à base de ciment talochés	M
	Entourages de poutres carton-amiante	P
	Entourages de poutres fibres-ciment	P
	Entourages de poutres matériaux sandwich	P
	Peintures décoratives pailletées	M
	Peintures décoratives gouttelettes	M
	Peintures décoratives autre	M
	Jonctions avec la façade	M
	Calfeutrements	M
	Joints coupe-feu	M
	Joints de dilatation	M
	Joints de structure	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
	Flocages	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés	M
	Enduits à base de ciment lissés	M
	Enduits à base de ciment talochés	M
	Panneaux fibres-ciment	P
	Panneaux bois aggloméré	P
	Panneaux bois	P
	Panneaux bois autre	P
	Panneaux PVC	P
	Panneaux autres	P
	Jonctions entre panneaux tresses	M
	Jonctions entre panneaux étanchéité entre panneaux	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
	Panneaux et plaques	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
	Jonctions entre faux plafond et structure	P
	joints entre panneaux	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Peintures de sol	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Colles de carrelage	M
	Joints de carrelage	M
	Sous-couches des revêtements souples - Carton	M
	Sous-couches des revêtements souples - Feutre	M
	Sous-couches des revêtements souples - Autre	M
	Sols coulés à base ciment - Terrazolith	M
	Sols coulés à base ciment - Autre	M
	Ragréages	M
	Primaires d'accrochage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fourreaux en carton	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement	M

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

immeubles de grande hauteur et établissements
recevant du public), fibres-ciment

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

4.3 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux composant le bien	Etage	Travaux
Dégagements	RDC	Concernée
Bureau n°1	RDC	Concernée
Bureau n°2	RDC	Concernée
Bureau n°3	RDC	Concernée
Bureau n°4	RDC	Concernée
Bureau n°5	RDC	Concernée
Bureau n°6	RDC	Concernée
Bureau n°7	RDC	Concernée
Couloir n°1	3ème	Concernée
Bureau 326	3ème	Concernée
Bureau 327	3ème	Concernée
Bureau 300	3ème	Concernée
Bureau 301	3ème	Concernée
Bureau 302	3ème	Concernée
Bureau 303	3ème	Concernée
Bureau 304	3ème	Concernée
Bureau 305	3ème	Concernée
Bureau 306	3ème	Concernée
Bureau 307	3ème	Concernée
Bureau 308	3ème	Concernée
Bureau 322	3ème	Concernée
Bureau 323	3ème	Concernée
Bureau 324	3ème	Concernée
Bureau 325	3ème	Concernée
Couloir n°2	2ème	Concernée
Bureau 231	2ème	Concernée
Bureau 232	2ème	Concernée
Bureau 200	2ème	Concernée
Bureau 201	2ème	Concernée
Bureau 202	2ème	Concernée
Bureau 203	2ème	Concernée
Bureau 204	2ème	Concernée
Bureau 205	2ème	Concernée
Bureau 206	2ème	Concernée
Bureau 207	2ème	Concernée
Bureau 208	2ème	Concernée
Bureau 209	2ème	Concernée
Bureau 210	2ème	Concernée
Bureau 211	2ème	Concernée
Bureau 212	2ème	Concernée
Bureau 213	2ème	Concernée
Bureau 225	2ème	Concernée
Bureau 226	2ème	Concernée
Bureau 227	2ème	Concernée
Bureau 228	2ème	Concernée
Bureau 229	2ème	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Liste des locaux composant le bien	Etage	Travaux
Bureau 230	2ème	Concernée
Couloir	1er	Concernée
Bureau 128	1er	Concernée
Bureau 129	1er	Concernée
Bureau 130	1er	Concernée
Bureau 100	1er	Concernée
Bureau 101	1er	Concernée
Bureau 102	1er	Concernée
Bureau 103	1er	Concernée
Bureau 104	1er	Concernée
Bureau 105	1er	Concernée
Bureau 106	1er	Concernée
Bureau 107	1er	Concernée
Bureau 108	1er	Concernée
Bureau 109	1er	Concernée
Bureau 110	1er	Concernée
Bureau 111	1er	Concernée
Bureau 112	1er	Concernée
Bureau 113	1er	Concernée
Bureau 114	1er	Concernée
Bureau 115	1er	Concernée
Bureau 116	1er	Concernée
Bureau 117	1er	Concernée
Bureau 118	1er	Concernée
Bureau 119	1er	Concernée
Bureau 120	1er	Concernée
Bureau 121	1er	Concernée
Bureau 122	1er	Concernée
Bureau 123	1er	Concernée
Bureau 124	1er	Concernée
Bureau 125	1er	Concernée
Bureau 126	1er	Concernée
Bureau 127	1er	Concernée

5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

5.1 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux**, les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par **la norme NF X 46-020**. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- D'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ses obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

5.2 PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, il :

- Recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

5.3 PHASE DE REPERAGE

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.

Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :


- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 relatif « aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétence du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

6. LOCAUX VISITES ET NON VISITES INSCRIT AU PROGRAMME DE TRAVAUX

Liste des locaux inscrits au programme de travaux	Etage	Visité	 Justification
Dégagements	RDC	OUI	
Bureau n°1	RDC	OUI	
Bureau n°2	RDC	OUI	
Bureau n°3	RDC	OUI	
Bureau n°4	RDC	OUI	
Bureau n°5	RDC	OUI	
Bureau n°6	RDC	OUI	
Bureau n°7	RDC	OUI	
Couloir n°1	3ème	OUI	
Bureau 326	3ème	OUI	
Bureau 327	3ème	OUI	
Bureau 300	3ème	OUI	
Bureau 301	3ème	OUI	
Bureau 302	3ème	OUI	
Bureau 303	3ème	OUI	
Bureau 304	3ème	OUI	
Bureau 305	3ème	OUI	
Bureau 306	3ème	OUI	
Bureau 307	3ème	OUI	
Bureau 308	3ème	OUI	
Bureau 322	3ème	OUI	
Bureau 323	3ème	OUI	
Bureau 324	3ème	OUI	
Bureau 325	3ème	OUI	
Couloir n°2	2ème	OUI	
Bureau 231	2ème	OUI	
Bureau 232	2ème	OUI	
Bureau 200	2ème	OUI	
Bureau 201	2ème	OUI	
Bureau 202	2ème	OUI	
Bureau 203	2ème	OUI	
Bureau 204	2ème	OUI	
Bureau 205	2ème	OUI	
Bureau 206	2ème	OUI	
Bureau 207	2ème	OUI	
Bureau 208	2ème	OUI	
Bureau 209	2ème	OUI	
Bureau 210	2ème	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Liste des locaux inscrits au programme de travaux	Etage	Visité	 Justification
Bureau 211	2ème	OUI	
Bureau 212	2ème	OUI	
Bureau 213	2ème	OUI	
Bureau 225	2ème	OUI	
Bureau 226	2ème	OUI	
Bureau 227	2ème	OUI	
Bureau 228	2ème	OUI	
Bureau 229	2ème	OUI	
Bureau 230	2ème	OUI	
Couloir	1er	OUI	
Bureau 128	1er	OUI	
Bureau 129	1er	OUI	
Bureau 130	1er	OUI	
Bureau 100	1er	OUI	
Bureau 101	1er	OUI	
Bureau 102	1er	OUI	
Bureau 103	1er	OUI	
Bureau 104	1er	OUI	
Bureau 105	1er	OUI	
Bureau 106	1er	OUI	
Bureau 107	1er	OUI	
Bureau 108	1er	OUI	
Bureau 109	1er	OUI	
Bureau 110	1er	OUI	
Bureau 111	1er	OUI	
Bureau 112	1er	OUI	
Bureau 113	1er	OUI	
Bureau 114	1er	OUI	
Bureau 115	1er	OUI	
Bureau 116	1er	OUI	
Bureau 117	1er	OUI	
Bureau 118	1er	OUI	
Bureau 119	1er	OUI	
Bureau 120	1er	OUI	
Bureau 121	1er	OUI	
Bureau 122	1er	OUI	
Bureau 123	1er	OUI	
Bureau 124	1er	OUI	
Bureau 125	1er	OUI	
Bureau 126	1er	OUI	
Bureau 127	1er	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

7.1 DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
Dégagements	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre Seul
		Murs	Revêtement + Platre
		Murs	Platre
Bureau n°1	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre Seul
		Murs	Revêtement + Platre
		Murs	Platre
Bureau n°2	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Sol	Ragréage
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement
		Murs	Platre Seul
		Murs	Revêtement + Platre
		Murs	Platre
Bureau n°3	RDC	Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement
		Murs	Platre Seul
		Murs	Revêtement + Platre
		Murs	Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Sol	Ragréage
Bureau n°4	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre Seul
		Murs	Revêtement + Platre
		Murs	Platre
Bureau n°5	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre Seul
		Murs	Revêtement + Platre
		Murs	Platre
Bureau n°6	RDC	Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement
		Murs	Platre Seul
		Sol	Dalle de Sol
		Sol	Ragréage
Bureau n°7	RDC	Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement
		Murs	Platre Seul
Couloir n°1	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Murs	Platre
Bureau 326	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
Bureau 327	3ème	Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
Bureau 300	3ème	Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
Bureau 301	3ème	Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
Bureau 302	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Sol	Ragréage
		Murs	Revêtement + Platre
		Murs	Platre
		Plafond	Peinture goutellette + Platre
		Plafond	Platre
Bureau 303	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Bureau 304	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Bureau 305	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Bureau 306	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
Bureau 307	3ème	Plafond	Peinture gouttellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Bureau 308	3ème	Plafond	Peinture gouttellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Bureau 322	3ème	Plafond	Peinture gouttellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Bureau 323	3ème	Plafond	Peinture gouttellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Bureau 324	3ème	Plafond	Peinture gouttellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Bureau 325	3ème	Plafond	Peinture gouttellette + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Murs	Platre
Couloir n°2	2ème	Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Sol	Carrelage
Bureau 231	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
		Murs	Revêtement + Platre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Murs	Platre
		Plafond	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
Bureau 232	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
Bureau 200	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
Bureau 201	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
Bureau 202	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
Bureau 203	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
Bureau 204	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
Bureau 205	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
Bureau 206	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Colle Noire
		Sol	Ragréage
Bureau 207	2ème	Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
Bureau 208	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Ragréage
Bureau 209	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Ragréage
Bureau 210	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Ragréage
Bureau 211	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Platre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Murs	Revêtement + Plâtre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Plâtre
		Murs	Plâtre
		Sol	Ragréage
Bureau 212	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Plâtre
		Murs	Revêtement + Plâtre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Plâtre
		Murs	Plâtre
		Sol	Ragréage
Bureau 213	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Plâtre
		Murs	Revêtement + Plâtre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Plâtre
		Murs	Plâtre
		Sol	Ragréage
Bureau 225	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Plâtre
		Murs	Revêtement + Plâtre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Plâtre
		Murs	Plâtre
		Sol	Ragréage
Bureau 226	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Plâtre
		Murs	Revêtement + Plâtre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Plâtre
		Murs	Plâtre
		Sol	Ragréage
Bureau 227	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Plâtre
		Murs	Revêtement + Plâtre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Plâtre
		Murs	Plâtre
		Sol	Ragréage
Bureau 228	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Plâtre
		Murs	Revêtement + Plâtre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Plâtre
		Murs	Plâtre
		Sol	Ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
Bureau 229	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Ragréage
Bureau 230	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire
		Plafond	Revêtement + Platre
		Murs	Revêtement + Platre
		Sol	Colle Noire
		Plafond	Platre
		Murs	Platre
		Sol	Ragréage
Couloir	1er	Mur	Revêtement + Platre
		Mur	Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Sol	Ragréage
		Sol	Carrelage
Bureau 128	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 129	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 130	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 100	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 101	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 102	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 103	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 104	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 105	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 106	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 107	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 108	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 109	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 110	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Burzau 111	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 112	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 113	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 114	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 115	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 116	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Platre
		Plafond	Platre
		Sol	Ragréage
		Mur	Platre
Bureau 117	1er	Plafond	Revêtement + Platre
		Sol	Revêtement en Lès Souple

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 118	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 119	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 120	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 121	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 122	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 123	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 124	1er	Sol	Revêtement en Lès Souple
		Sol	Ragréage
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Mur	Plâtre
		Plafond	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
Bureau 125	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 126	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre
Bureau 127	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre
		Sol	Revêtement en Lès Souple
		Mur	Revêtement + Plâtre
		Plafond	Plâtre
		Sol	Ragréage
		Mur	Plâtre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

7.2 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
Couloir n°2	2ème	Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
Bureau 231	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022)
Bureau 232	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 200	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 201	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 202	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 203	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 204	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 205	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 206	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 207	2ème	Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
Bureau 208	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 209	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 210	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 211	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 212	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 213	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
				(P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 225	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 226	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 227	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 228	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 229	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)
Bureau 230	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise Claire	Résultat d'analyse (P016cf.)
		Sol	Colle Noire	Résultat d'analyse (P017cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P022cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018cf.)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

7.3 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE



Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
Dégagements	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P001cf.)
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement	Résultat d'analyse (P003cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002cf.)
		Murs	Platre Seul	Résultat d'analyse (P004cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P005cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P006cf.)
Bureau n°1	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P001cf.)
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement	Résultat d'analyse (P003cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002cf.)
		Murs	Platre Seul	Résultat d'analyse (P004cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P005cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P006cf.)
Bureau n°2	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P001cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002cf.)
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement	Résultat d'analyse (P003)
		Murs	Platre Seul	Résultat d'analyse (P004)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P005)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P006)
Bureau n°3	RDC	Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement	Résultat d'analyse (P003cf.)
		Murs	Platre Seul	Résultat d'analyse (P004cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P005cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P006cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P001)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002)
Bureau n°4	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P001cf.)
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement	Résultat d'analyse (P003cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002cf.)
		Murs	Platre Seul	Résultat d'analyse (P004cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P005cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P006cf.)
Bureau n°5	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
				(P001cf.)
		Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement	Résultat d'analyse (P003cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002cf.)
		Murs	Platre Seul	Résultat d'analyse (P004cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P005cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P006cf.)
Bureau n°6	RDC	Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement	Résultat d'analyse (P003cf.)
		Murs	Platre Seul	Résultat d'analyse (P004cf.)
		Sol	Dalle de Sol	Résultat d'analyse (P007)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P008)
Bureau n°7	RDC	Murs	Enduit en Bande de Lissage + Revêtement	Résultat d'analyse (P003cf.)
		Murs	Platre Seul	Résultat d'analyse (P004cf.)
Couloir n°1	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 326	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 327	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 300	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 301	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
				(P012cf.)
Bureau 302	3ème	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012)
		Plafond	Peinture goutellette + Platre	Résultat d'analyse (P013)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P014)
Bureau 303	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 304	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 305	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 306	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 307	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Platre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
		Murs	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 308	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Plâtre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 322	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Plâtre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 323	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Plâtre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 324	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Plâtre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P011cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Bureau 325	3ème	Plafond	Peinture goutellette + Plâtre	Résultat d'analyse (P013cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P009cf.)
		Murs	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
				(P011cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P014cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P010cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P012cf.)
Couloir n°2	2ème	Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P023)
		Sol	Carrelage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Bureau 231	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021)
Bureau 232	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 200	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 201	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 202	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 203	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 204	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 205	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 206	2ème	Sol	Dalle de Sol Grise	Résultat d'analyse (P015cf.)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 207	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 208	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 209	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 210	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 211	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 212	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
				(P020cf.)
Bureau 213	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 225	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 226	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 227	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 228	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 229	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Bureau 230	2ème	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P021cf.)
		Murs	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P019cf.)
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P020cf.)
Couloir	1er	Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P030)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P031)
		Sol	Carrelage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Bureau 128	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 129	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 130	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 100	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 101	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 102	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
				(P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 103	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 104	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 105	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 106	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 107	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 108	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 109	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 110	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 111	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 112	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
				(P027cf.)
Bureau 113	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 114	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 115	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 116	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 117	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
Bureau 118	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 119	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 120	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 121	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 122	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 123	1er	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
				(P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 124	1er	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027)
		Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029)
Bureau 125	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 126	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)
Bureau 127	1er	Plafond	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P028cf.)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P024cf.)
		Mur	Revêtement + Platre	Résultat d'analyse (P026cf.)
		Plafond	Platre	Résultat d'analyse (P029cf.)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P025cf.)
		Mur	Platre	Résultat d'analyse (P027cf.)

8. OBSERVATION

rdv à 9h30 devant le bâtiment D de la cité administrative - Contact : Mme Madame ARTHUIS 06 12 41 56 07 - plan/ mail

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

ANNEXE : FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	RDC - Bureau n°3 / Sol - Sol	Revêtement en Lès Souple		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement en Lès Souple

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P002					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	RDC - Bureau n°3 / Sol - Sol	Ragréage		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Ragréage

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P003				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	RDC - Bureau n°2 / Murs	Enduit en Bande de Lissage + Révêtement	

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit en Bande de Lissage + Révêtement

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P004				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	RDC - Bureau n°2 / Murs	Platre Seul	


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Platre Seul

Support :
Taille :

0 cm

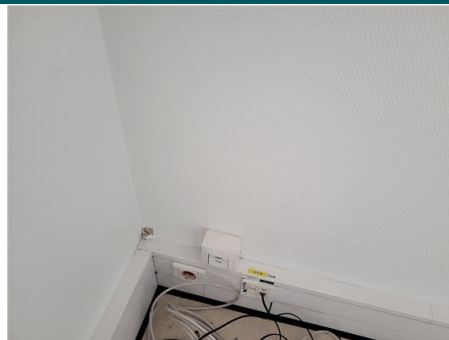

PRELEVEMENT : P005					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	RDC - Bureau n°2 / Murs - A	Revêtement + Platre		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement + Plâtre

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P006				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	RDC - Bureau n°2 / Murs - A	Plâtre	

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Plâtre

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P007				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	RDC - Bureau n°6 / Sol - Sol	Dalle de Sol	


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Dalle de Sol

Support :
Taille :

0 cm

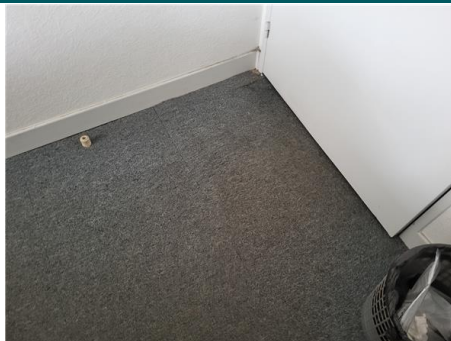

PRELEVEMENT : P008				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	RDC - Bureau n°6 / Sol - Sol	Ragréage	

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Ragréage

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P009					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	3ème - Bureau 302 / Sol - Sol	Revêtement en Lès Souple		


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement en Lès Souple

Support :
Taille :

0 cm

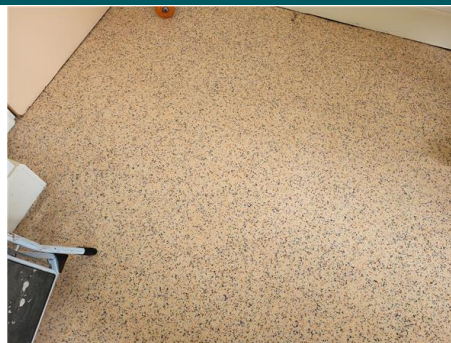

PRELEVEMENT : P010					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	3ème - Bureau 302 / Sol - Sol	Ragréage		


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Ragréage

Support :
Taille :

0 cm

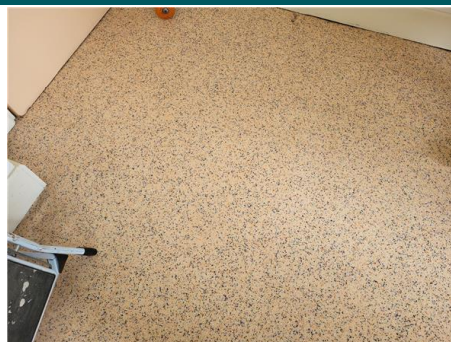

PRELEVEMENT : P011					
Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	3ème - Bureau 302 / Murs - Toutes zones	Revêtement + Plâtre		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Revêtement + Plâtre
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : P012					
Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	3ème - Bureau 302 / Murs - Toutes zones	Plâtre		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE






DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plâtre
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : P013					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	3ème - Bureau 302 / Plafond - Plafond	Peinture gouttellette + Platre		


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE





DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Peinture gouttellette + Platre

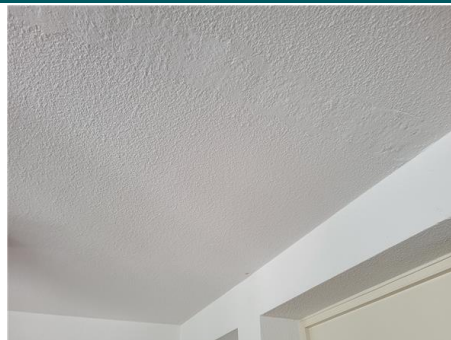Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P014					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	3ème - Bureau 302 / Plafond - Plafond	Platre		


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Platre

Support :
Taille :

0 cm

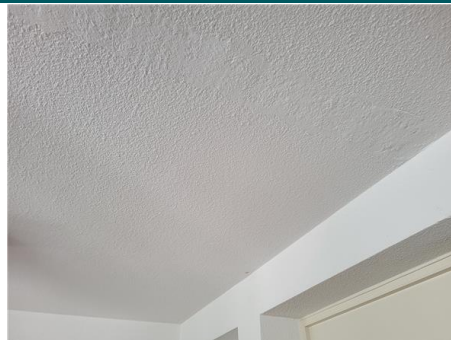

PRELEVEMENT : P015					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	2ème - Bureau 231 / Sol - Sol	Dalle de Sol Grise		


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Dalle de Sol Grise

Support :
Taille :

0 cm

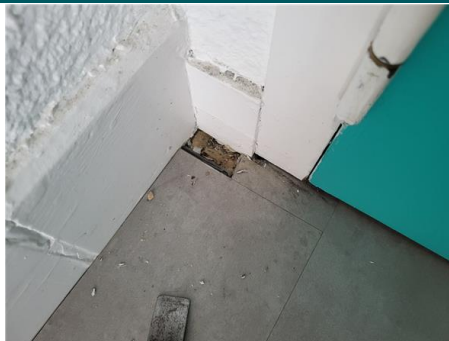

PRELEVEMENT : P016				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	2ème - Bureau 231 / Sol - Sol	Dalle de Sol Grise Claire	


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Dalle de Sol Grise Claire

Support :
Taille :

0 cm

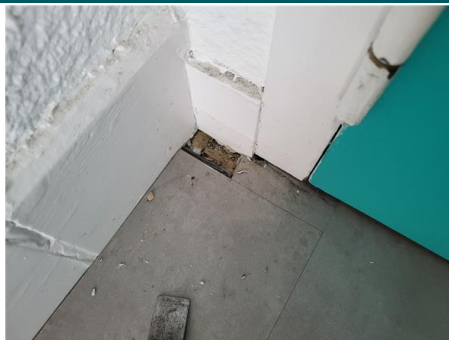

PRELEVEMENT : P017				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	2ème - Bureau 231 / Sol - Sol	Colle Noire	


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle Noire

Support :
Taille :

0 cm

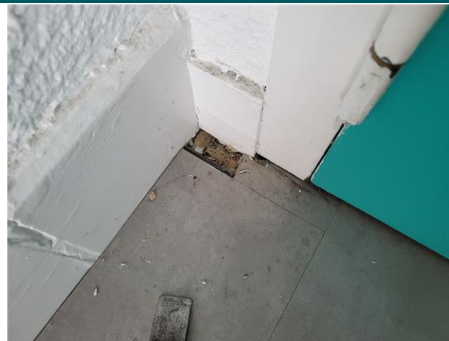

PRELEVEMENT : P018				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	2ème - Bureau 231 / Sol - Sol	Ragréage	


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Ragréage

Support :
Taille :

0 cm

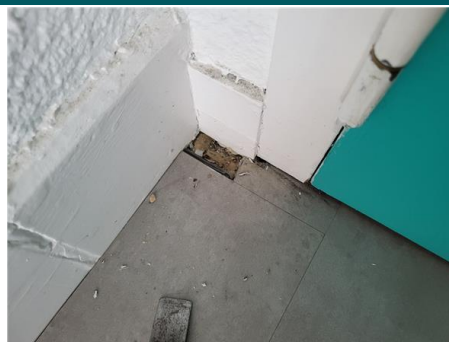

PRELEVEMENT : P019					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	2ème - Bureau 231 / Murs - Toutes zones	Revêtement + Plâtre		


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE





DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement + Plâtre

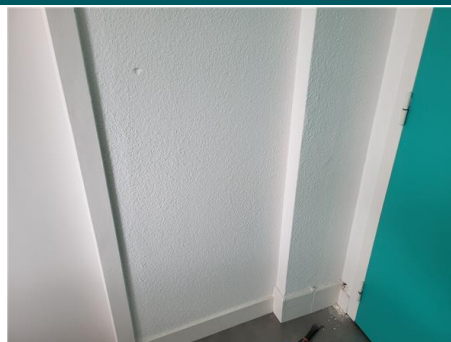Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P020					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	2ème - Bureau 231 / Murs - Toutes zones	Plâtre		


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE





DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Plâtre

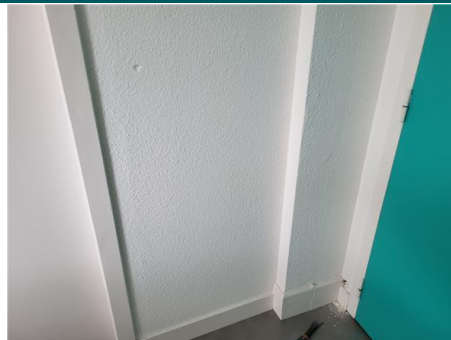Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P021					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	2ème - Bureau 231 / Plafond - Plafond	Revêtement + Platre		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE





DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement + Platre

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P022					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	2ème - Bureau 231 / Plafond - Plafond	Platre		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Platre

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P023						
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit			
2335	25/04/2023	2ème - Couloir n°2 / Sol - Sol	Revêtement en Lès Souple			

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement en Lès Souple

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P024					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	1er - Bureau 124 / Sol - Sol	Revêtement en Lès Souple		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement en Lès Souple

Support :
Taille :

0 cm




PRELEVEMENT : P025					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	1er - Bureau 124 / Sol - Sol	Ragréage		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
 Ragréage
Support :

Taille :
 0 cm

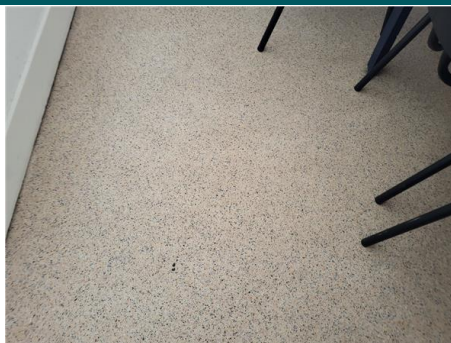

PRELEVEMENT : P026					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	1er - Bureau 124 / Mur - Toutes zones	Revêtement + Plâtre		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
 Revêtement + Plâtre
Support :

Taille :
 0 cm



PRELEVEMENT : P027					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	1er - Bureau 124 / Mur - Toutes zones	Platre		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE





DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Platre

Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P028					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	1er - Bureau 124 / Plafond - Plafond	Revêtement + Platre		


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE





DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Revêtement + Platre

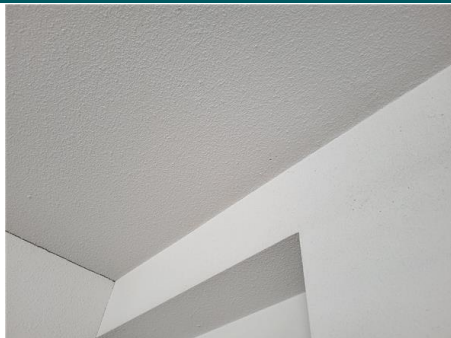Support :
Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P029					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	1er - Bureau 124 / Plafond - Plafond	Platre		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet :

Platre

Support :

Taille :

0 cm

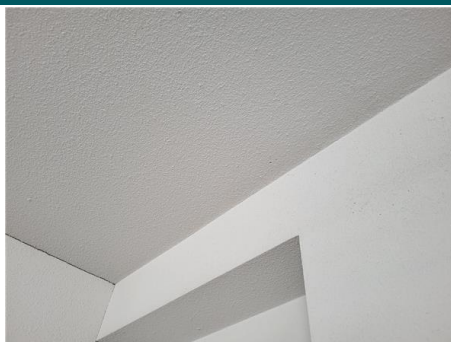

PRELEVEMENT : P030					
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit		
2335	25/04/2023	1er - Couloir / Sol - Sol	Revêtement en Lès Souple		

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet :

Revêtement en Lès Souple

Support :

Taille :

0 cm

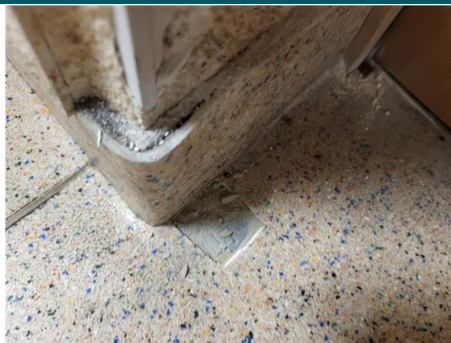

PRELEVEMENT : P031				
 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit	
2335	25/04/2023	1er - Couloir / Sol - Sol	Ragréage	

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet :

Ragréage

Support :

Taille :

0 cm

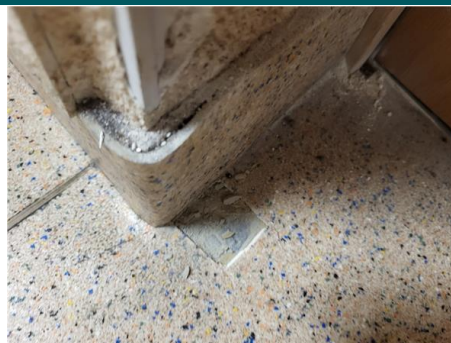


ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : DIR DEP FIN PUBLIQUES MAINE ET
N° dossier : 2335
N° planche : 1/5 Version : 0
Type : Croquis
Date : 05/05/2023
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : CABINET DE DIAGNOSTICS

Titre : Rez de Chaussée
Adresse : 15 bis rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :

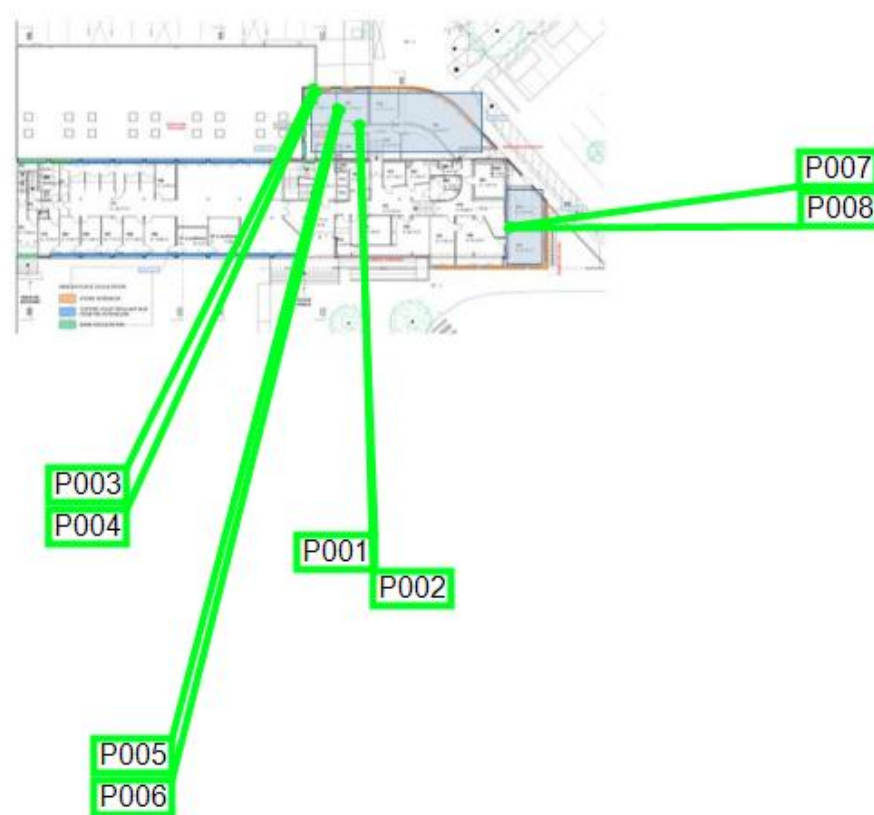


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : DIR DEP FIN PUBLIQUES MAINE ET
N° dossier : 2335
N° planche : 2/5 Version : 0
Type : Croquis
Date : 05/05/2023
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : **CABINET DE DIAGNOSTICS**

Titre : 1er Etage
Adresse : 15 bis rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :

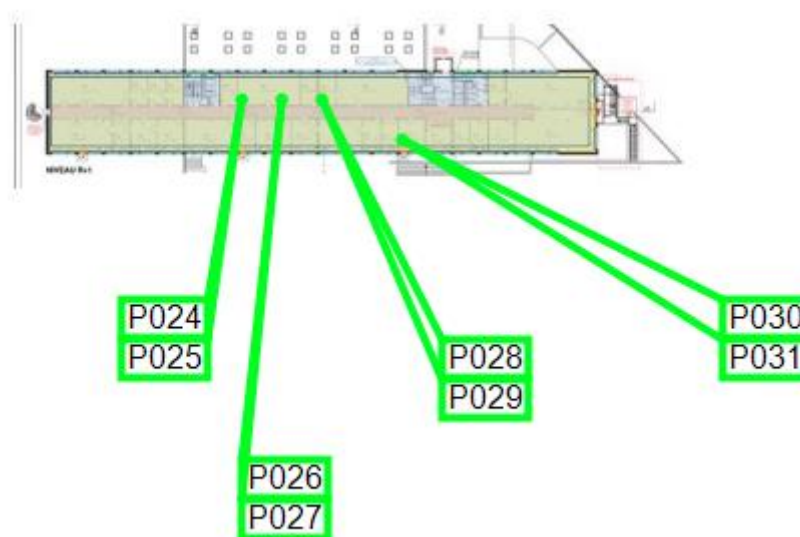


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : DIR DEP FIN PUBLIQUES MAINE ET
N° dossier : 2335
N° planche : 3/5 Version : 0
Type : Croquis
Date : 05/05/2023
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : **CABINET DE DIAGNOSTICS**

Titre : 2ème Etage
Adresse : 15 bis rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :

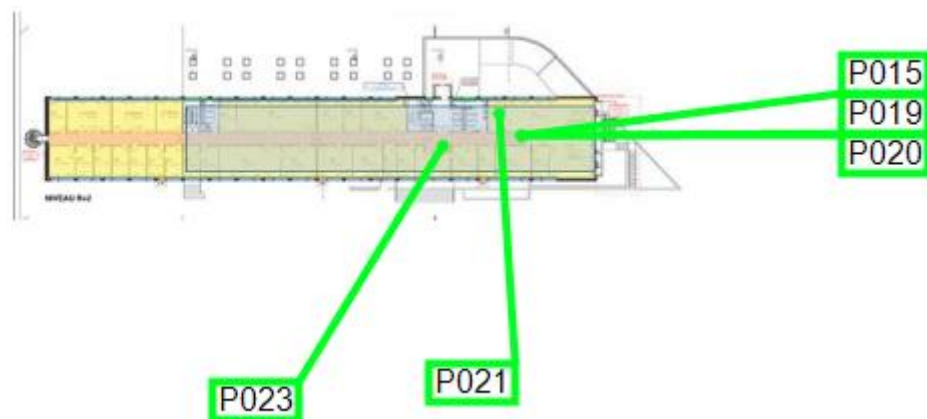


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : DIR DEP FIN PUBLIQUES MAINE ET
N° dossier : 2335
N° planche : 4/5 Version : 0
Type : Croquis
Date : 05/05/2023
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : **CABINET DE DIAGNOSTICS**


Titre : 3ème Etage
Adresse : 15 bis rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :

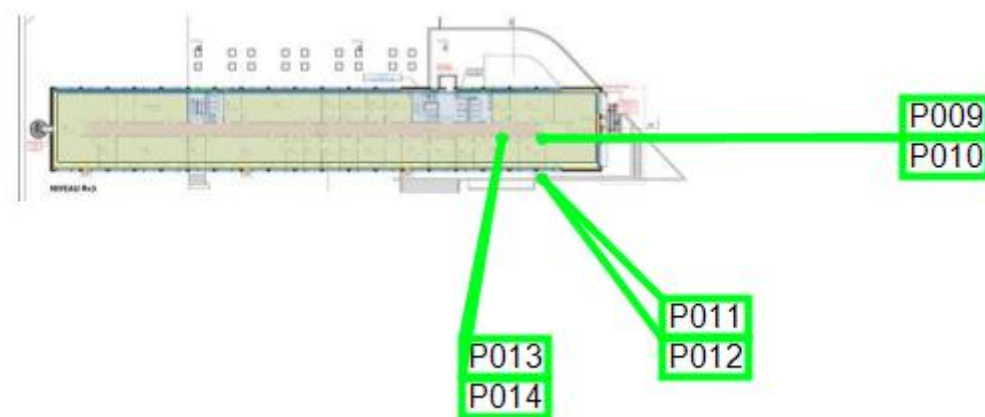

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

LEGENDE :

 Dalles de sol + Colle + Enduit Plafond

Client : DIR DEP FIN PUBLIQUES MAINE ET
N° dossier : 2335
N° planche : 5/5 Version : 0
Type : Croquis
Date : 05/05/2023
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : **CABINET DE DIAGNOSTICS**

Titre : Localisation des MPCA
Adresse : 15 bis rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :

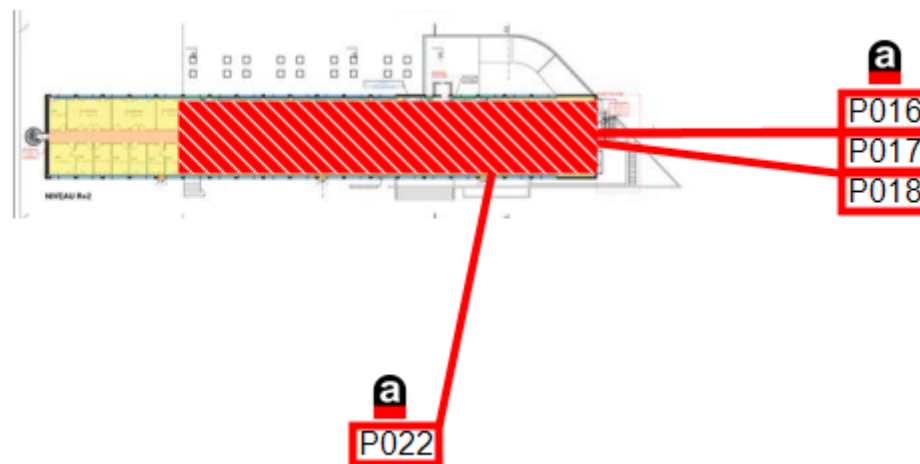

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

DOCUMENT 1


Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-11734 EN DATE DU 05/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONCONSULT IMMOBILIER - ANGERS 355, Avenue du Général PATTON CS 56613 49066 ANGERS Cedex 1	Réf. Commande ITGA : IT1423-11734 Réf. Commande Client : 2335 A
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-139
Réf échantillon client :	P001 - Revêtement en Lés Souple - (RDC) Bureau n°3 - Sol - Sol	Description ITGA :	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Couche grise / Toile fibreuse marron
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YUM
▸ Colle polymère jaune non séparable + Couche grise non séparable + Toile fibreuse marron non séparable	MOLP + META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YUM (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-140
Réf échantillon client :	P002 - Ragréage - (RDC) Bureau n°3 - Sol - Sol	Description ITGA :	Colle polymère jaune avec fibres / Ragréage gris / Peinture
▸ (Colle polymère jaune avec fibres non séparable) + Ragréage gris non séparable + (Peinture non séparable)	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/6

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-11734 EN DATE DU 05/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-141
Réf échantillon client : P003 - Enduit en Bande de Lissage + Revêtement - (RDC) Bureau n°2 - Murs		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-142
Réf échantillon client : P004 - Plâtre seul - (RDC) Bureau n°2 - Murs		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-143
Réf échantillon client : P005 - Revêtement + Plâtre - (RDC) Bureau n°2 - Murs - A		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-144
Réf échantillon client : P006 - Plâtre - (RDC) Bureau n°2 - Murs - A		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DYD (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-145
Réf échantillon client : P007 - Dalle de sol - (RDC) Bureau n°6 - Sol - Sol		Description ITGA :	Moquette grise / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité
▸ Moquette grise	META (B) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en faible quantité non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-146
Réf échantillon client : P008 - Ragréage - (RDC) Bureau n°6 - Sol - Sol		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/6

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-11734 EN DATE DU 05/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-147
Réf échantillon client : P009 - Revêtement en Lés Souple - (3ème) Bureau n°302 - Sol - Sol		Description ITGA :	Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Revêtement souple multicolore	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-148
Réf échantillon client : P010 - Ragréage - (3ème) Bureau n°302 - Sol - Sol		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche fibreuse / Ragréage rose / Peinture
* (Colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable) + Ragréage rose non séparable + (Peinture non séparable)	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-149
Réf échantillon client : P011 - Revêtement + Plâtre - (2ème) Bureau n°302 - Murs - Toutes zones		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-150
Réf échantillon client : P012 - Plâtre - (2ème) Bureau n°302 - Murs - Toutes zones		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac
* Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-151
Réf échantillon client : P013 - Peinture goutelière + Plâtre - (3ème) Bureau n°302 - Plafond - Plafond		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-152
Réf échantillon client : P014 - Plâtre - (3ème) Bureau n°302 - Plafond - Plafond		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/6

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-11734 EN DATE DU 05/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-153
Réf échantillon client : P015 - Dalle de sol grise - (2ème) Bureau n°231 - Sol - Sol		Description ITGA :	Revêtement cassant noir
▸ Revêtement cassant noir	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-154
Réf échantillon client : P016 - Dalle de sol grise claire - (2ème) Bureau n°231 - Sol - Sol		Description ITGA :	Peinture / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▸ Peinture non séparable + Dalle dure cassante grise	META (B) le 05/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YUM (4)
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKH (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-155
Réf échantillon client : P017 - Colle noire - (2ème) Bureau n°231 - Sol - Sol		Description ITGA :	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DXB (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-156
Réf échantillon client : P018 - Ragréage - (2ème) Bureau n°231 - Sol - Sol		Description ITGA :	Dalle dure cassante grise / Peinture / Colle polymère jaune
▸ Dalle dure cassante grise non séparable + Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TDL (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-157
Réf échantillon client : P019 - Revêtement + Plâtre - (2ème) Bureau n°231 - Murs - Toutes zones		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-158
Réf échantillon client : P020 - Plâtre - (2ème) Bureau n°231 - Murs - Toutes zones		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/6

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-11734 EN DATE DU 05/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-159
Réf échantillon client : P021 - Revêtement + Plâtre - (2ème) Bureau n°231 - Plafond - Plafond		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YUM (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-160
Réf échantillon client : P022 - Plâtre - (2ème) Bureau n°231 - Plafond - Plafond		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-161
Réf échantillon client : P023 - Revêtement en Lés Souple - (2ème) Couloir n°2 - Sol - Sol		Description ITGA :	Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Revêtement souple multicolore	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-162
Réf échantillon client : P024 - Revêtement en Lés Souple - (1er) Bureau n°124 - Sol - Sol		Description ITGA :	Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Revêtement souple multicolore	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (4)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-163
Réf échantillon client : P025 - Ragréage - (1er) Bureau n°124 - Sol - Sol		Description ITGA :	Colle polymère jaune avec couche souple / Ragréage gris en vrac
* Colle polymère jaune avec couche souple non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-164
Réf échantillon client : P026 - Revêtement + Plâtre - (1er) Bureau n°124 - Murs - Toutes zones		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/6

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-11734 EN DATE DU 05/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-165
Réf échantillon client : P027 - Plâtre - (1er) Bureau n°124 - Murs - Toutes zones		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-166
Réf échantillon client : P028 - Revêtement + Plâtre - (1er) Bureau n°124 - Plafond - Plafond		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-167
Réf échantillon client : P029 - Plâtre - (1er) Bureau n°124 - Plafond - Plafond		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac
Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : TDL (3)
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-168
Réf échantillon client : P030 - Revêtement en Lés Souple - (1er) Couloir - Sol - Sol		Description ITGA :	Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune
Revêtement souple multicolore	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA
Colle polymère jaune	META (B) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :	IT052305-169
Réf échantillon client : P031 - Ragréage - (1er) Couloir - Sol - Sol		Description ITGA :	Colle polymère jaune / Ragréage gris
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 04/05/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TDL (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Rémi BAKOTO Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/6

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



ANNEXE : CERTIFICAT DE QUALIFICATION



**Certificat de compétences
Diagnosticueur Immobilier**

N° CPDI3124 Version 006

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEMAILLE Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 30/11/2018 - Date d'expiration : 29/11/2023
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 30/11/2018 - Date d'expiration : 29/11/2023
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 05/06/2020.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



ASSQC11

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER (490 676 293 RCS Versailles)**

VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2023**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 05/04/2023

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

E. Lamy

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 365 euros
RCS Le Mans 440 048 882
RCS Le Mans 775 652 118

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

Société anonyme, au capital de 142 622 936 euros
RCS Le Mans 440 042 174

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE