

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants NF X46-035

Numéro de rapport	137704_DDFIP P
Propriétaire	DDFIP ANGERS
Donneur d'ordre	NC
Adresse de l'immeuble	BAT D 1 bis rue Dupetit Thouars 49000 ANGERS
Bâtiment ou installation	Bâtiment D
Date de la commande	18/01/2025
La ou le(s) date(s) de la visite	18/02/2025
Date d'édition du rapport de repérage	18/02/2025
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	60

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise

Opérateur de repérage :

Monsieur LEROUX ANDREAS
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 4 rue Duguay
Trouin
44800 SAINT HERBLAIN
Le 18/02/2025

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	6
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	7
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	7
METHODOLOGIE EMPLOYEE	7
INTERPRETATION DES RESULTATS	10
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	10
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	55
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	60

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	DDFIP
Demeurant :	FINANCE PUBLIQUE
Représenté par :	NC
Donneur d'ordre du repérage :	NC
Demeurant :	NC
Représenté par :	NC
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur LEROUX ANDREAS
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION Atlantis 4 rue Duguay Trouin 44800 SAINT HERBLAIN
N° de Siret :	79018467500458
RCP-compagnie-n° de police :	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	BAT D
Adresse complète :	1 bis rue Dupetit Thouars 49000 ANGERS
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : NC	Construction : NC
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment D	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux

Statut : remis

Titre

Programme de travaux

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

REFECTION DES LOCAUX R+1 / R+2 /R+3

3	Elément de la mission de repérage
3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
174		OUI	
175		OUI	
176		OUI	
177		OUI	
178		OUI	
179		OUI	
180		OUI	
181		OUI	
182		OUI	
183		OUI	
184		OUI	
185		OUI	
186		OUI	
187		OUI	
188		OUI	
189		OUI	
190		OUI	
191		OUI	
192		OUI	
193		OUI	
194		OUI	
195		OUI	
196		OUI	
197		OUI	
198		OUI	
199		OUI	
200		OUI	
SAN 1 n°1		OUI	
SAN 2 n°1		OUI	
PC n°1		OUI	
Couloir n°1		OUI	
201		OUI	
202		OUI	
203		OUI	
204		OUI	
205		OUI	
206		OUI	
207		OUI	
208		OUI	
209		OUI	
210		OUI	
211		OUI	
212		OUI	
213		OUI	
214		OUI	
215		OUI	
216		OUI	
217		OUI	
218		OUI	
219		OUI	

220		OUI	
221		OUI	
222		OUI	
223		OUI	
224 n°2		OUI	
225 n°2		OUI	
226 n°2		OUI	
227 n°2		OUI	
228 n°2		OUI	
229 n°2		OUI	
230 n°2		OUI	
231 n°2		OUI	
232 n°2		OUI	
Bureau n°1		OUI	
PC		OUI	
Couloir		OUI	
SAN 1		OUI	
SAN 2		OUI	
233		OUI	
234		OUI	
235		OUI	
236		OUI	
237		OUI	
238		OUI	
239		OUI	
240		OUI	
241		OUI	
242		OUI	
243		OUI	
244		OUI	
245		OUI	
246		OUI	
247		OUI	
248		OUI	
249		OUI	
250		OUI	
251		OUI	
252		OUI	
253		OUI	
254		OUI	
255		OUI	
256		OUI	
257		OUI	
258		OUI	
Bureau n°2		OUI	
SAN 1 n°3		OUI	
SAN 2 n°3		OUI	
Couloir n°3		OUI	

3.2	L'appareil portable à fluorescence X
Marque :	Fondis Electronics

Modèle :	FEnX2
Numéro de série :	22-1071
Date de changement de source :	16/06/2022
Nature du radionucléide :	Cadmium 109
Activité de la source :	850 Mbq
Limite de quantification de l'appareil	0,31 mg/cm ²
Étalon 1	Étalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm ²)	Date	Observation
1	0,31	0,10	18/02/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
2	0,71	0,10	18/02/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
1179	0,31	0,10	18/02/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic
1180	0,71	0,10	18/02/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée
<p>Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.</p> <p>Identification du bien objet de la mission L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.</p> <p>Identification des locaux Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.</p> <p>Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts : – chaque palier ; – chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;</p> <p>Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local</p>


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

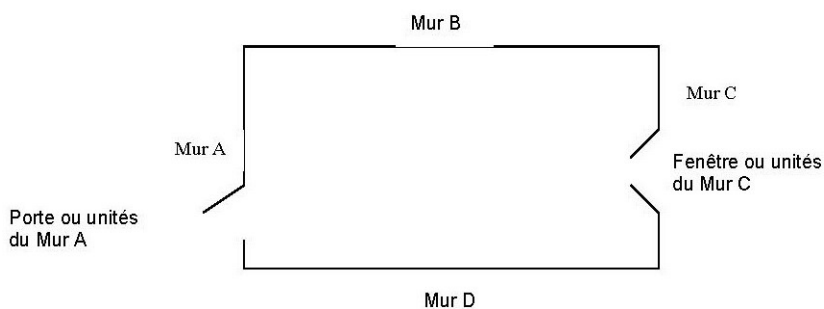

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X...) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :

- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

174 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
7	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
8	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
9	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
10	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
11	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
12	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
13	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
5	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
14	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
6	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
3	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

175 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
15	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,1	0,1	
16	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
17	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
18	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
19	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
20	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,15	0,1	
21	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,17	0,1	
22	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
23	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,17	0,1	
24	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
25	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
26	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

176 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
27	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,14	0,1	
28	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
29	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
30	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
31	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
32	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
33	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,15	0,1	
34	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
35	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
36	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
37	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,12	0,1	
38	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

177 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
39	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,12	0,1	
40	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
41	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
42	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
43	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
44	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
45	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
46	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
47	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
48	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
49	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
50	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

178 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
51	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,18	0,1	
52	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
53	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
54	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
55	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
56	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
57	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,17	0,1	
58	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,17	0,1	
59	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
60	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,15	0,1	
61	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,15	0,1	
62	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

179 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
63	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,14	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
64	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
65	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
66	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
67	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
68	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
69	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,12	0,1	
70	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
71	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,16	0,1	
72	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
73	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
74	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

180 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
75	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,1	0,1	
76	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
77	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
78	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
79	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
80	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,17	0,1	
81	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,15	0,1	
82	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
83	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,15	0,1	
84	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
85	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
86	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

181 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
87	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,1	0,1	
88	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
89	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
90	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
91	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
92	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
93	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
94	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
95	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
96	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,11	0,1	
97	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
98	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

182 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
99	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,1	0,1	
100	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
101	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
102	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
103	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
104	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
105	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
106	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
107	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
108	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,12	0,1	
109	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,12	0,1	
110	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

183 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
111	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,12	0,1	
112	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
113	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
114	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
115	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
116	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
117	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
118	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
119	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
120	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
121	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
122	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

184 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
123	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,1	0,1	
124	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
125	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
126	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
127	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
128	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
129	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
130	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
131	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
132	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
133	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
134	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

185 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
135	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
136	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
137	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
138	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
139	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
140	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
141	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
142	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
143	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
144	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
145	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
146	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

186 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
147	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
148	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
149	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
150	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
151	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
152	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
153	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
154	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
155	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
156	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
157	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
158	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

187 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
159	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
160	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
161	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
162	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
163	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
164	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
165	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
166	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
167	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
168	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
169	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
170	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

188 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
171	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
172	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
173	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
174	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
175	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
176	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
177	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
178	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
179	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
180	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
181	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
182	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

189 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
183	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
184	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
185	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
186	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
187	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
188	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
189	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
190	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
191	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
192	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
193	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
194	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

190 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
195	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
196	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
197	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
198	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
199	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
200	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
201	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
202	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
203	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
204	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
205	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
206	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

191 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
207	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
208	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
209	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
210	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
211	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
212	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
213	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
214	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
215	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
216	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
217	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
218	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

192 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
219	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
220	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
221	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
222	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
223	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
224	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
225	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
226	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
227	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
228	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
229	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
230	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

193 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
231	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
232	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
233	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
234	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
235	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
236	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
237	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
238	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
239	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
240	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
241	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
242	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

194 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
243	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
244	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
245	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
246	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
247	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
248	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
249	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
250	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
251	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
252	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
253	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
254	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

195 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
255	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
256	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
257	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
258	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
259	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
260	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
261	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
262	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
263	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
264	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
265	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
266	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

196 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
267	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
268	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
269	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
270	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
271	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
272	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
273	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
274	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
275	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
276	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
277	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
278	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

197 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
279	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
280	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
281	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
282	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
283	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
284	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
285	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
286	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
287	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
288	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
289	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
290	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

198 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
291	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
292	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
293	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
294	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
295	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
296	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
297	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
298	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
299	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
300	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
301	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
302	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

199 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
303	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0	0,1	
304	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
305	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
306	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
307	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
308	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
309	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
310	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
311	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
312	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
313	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
314	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

200 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
315	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
316	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
317	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
318	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
319	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
320	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
321	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
322	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
323	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
324	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
325	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
326	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

SAN 1 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
327	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
328	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
329	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
330	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
331	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
332	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
333	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
334	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
335	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
336	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
337	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
338	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

SAN 2 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
339	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
340	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
341	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
342	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
343	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
344	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
345	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
346	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
347	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
348	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
349	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
350	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

PC n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
351	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
352	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
353	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
354	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
355	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
356	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
357	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
358	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
359	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
360	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
361	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
362	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Couloir n°1 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
363	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
364	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
365	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
366	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
367	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
368	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
369	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
370	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
371	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
372	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
373	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
374	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

201 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
375	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
376	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
377	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
378	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
379	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
380	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
381	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
382	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
383	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
384	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
385	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
386	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

202 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
387	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
388	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
389	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
390	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
391	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
392	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
393	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
394	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
395	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
396	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
397	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
398	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local

Néant

203 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
399	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
400	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
401	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
402	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
403	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
404	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
405	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
406	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
407	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
408	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
409	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
410	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local

Néant

204 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
411	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0	0,1	
412	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
413	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
414	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
415	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
416	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
417	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
418	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
419	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
420	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
421	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
422	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

205 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
423	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
424	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
425	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
426	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
427	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
428	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
429	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
430	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
431	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
432	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
433	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
434	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

206 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
435	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
436	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
437	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
438	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
439	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
440	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
441	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
442	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
443	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
444	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
445	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
446	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local

Néant

207 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
447	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
448	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
449	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
450	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
451	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
452	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
453	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
454	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
455	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
456	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
457	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
458	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local

Néant

208 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
459	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
460	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
461	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
462	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
463	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
464	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
465	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
466	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
467	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
468	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
469	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
470	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

209 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
471	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
472	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
473	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
474	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
475	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
476	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
477	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
478	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
479	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
480	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
481	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
482	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

210 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
483	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
484	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
485	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
486	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
487	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
488	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
489	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
490	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
491	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
492	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
493	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
494	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

211 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
495	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
496	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
497	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
498	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
499	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
500	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
501	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
502	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
503	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
504	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
505	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
506	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

212 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
507	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
508	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
509	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
510	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
511	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
512	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
513	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
514	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
515	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
516	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
517	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
518	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

213 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
519	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
520	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
521	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
522	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
523	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
524	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
525	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
526	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
527	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
528	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
529	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
530	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

214 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
531	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
532	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
533	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
534	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
535	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
536	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
537	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
538	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
539	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
540	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
541	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
542	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

215 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
543	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
544	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
545	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
546	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
547	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
548	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
549	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
550	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
551	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
552	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
553	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
554	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

216 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
555	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
556	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
557	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
558	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
559	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
560	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
561	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
562	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
563	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
564	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
565	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
566	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

217 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
567	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
568	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
569	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
570	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
571	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
572	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
573	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
574	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
575	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
576	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
577	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
578	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

218 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
579	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
580	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
581	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
582	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
583	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
584	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
585	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
586	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
587	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
588	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
589	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
590	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

219 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
591	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
592	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
593	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
594	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
595	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
596	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
597	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
598	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
599	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
600	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
601	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
602	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

220 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
603	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
604	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
605	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
606	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
607	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
608	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
609	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
610	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
611	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
612	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
613	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
614	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

221 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
615	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
616	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
617	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
618	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
619	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
620	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
621	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
622	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
623	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
624	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
625	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
626	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

222 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
627	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
628	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
629	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
630	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
631	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
632	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
633	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
634	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
635	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
636	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
637	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
638	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

223 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
639	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
640	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
641	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
642	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
643	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
644	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
645	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
646	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
647	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
648	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
649	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
650	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

224 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
651	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
652	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
653	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
654	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
655	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
656	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
657	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
658	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
659	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
660	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
661	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
662	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

225 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
663	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
664	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
665	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
666	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
667	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
668	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
669	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
670	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
671	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
672	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
673	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
674	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

226 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
675	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
676	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
677	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
678	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
679	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
680	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
681	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
682	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
683	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
684	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
685	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
686	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

227 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
687	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
688	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
689	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
690	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
691	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
692	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
693	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
694	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
695	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
696	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
697	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
698	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

228 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
699	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
700	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
701	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
702	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
703	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
704	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
705	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
706	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
707	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
708	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
709	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
710	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

229 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
711	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
712	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
713	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
714	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
715	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
716	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
717	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
718	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
719	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
720	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
721	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
722	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local Néant

230 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
723	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
724	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
725	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
726	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
727	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
728	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
729	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
730	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
731	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
732	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
733	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
734	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local Néant

231 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
735	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
736	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
737	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
738	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
739	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
740	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
741	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
742	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
743	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
744	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
745	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
746	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

232 n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
747	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
748	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
749	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
750	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
751	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
752	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
753	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
754	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
755	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
756	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
757	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
758	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

Bureau n°1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
759	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
760	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
761	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
762	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
763	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
764	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
765	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
766	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
767	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
768	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
769	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
770	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

PC (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
771	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
772	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
773	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
774	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
775	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
776	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
777	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
778	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
779	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
780	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
781	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
782	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Couloir (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
783	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
784	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
785	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
786	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
787	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
788	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
789	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
790	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
791	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
792	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
793	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
794	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

SAN 1 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
795	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
796	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
797	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
798	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
799	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
800	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
801	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
802	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
803	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
804	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
805	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
806	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

SAN 2 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
807	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
808	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
809	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
810	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
811	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
812	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
813	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
814	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
815	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
816	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
817	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
818	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

233 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
819	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
820	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
821	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
822	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
823	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
824	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
825	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
826	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
827	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
828	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
829	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
830	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

234 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
831	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
832	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
833	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
834	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
835	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
836	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
837	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
838	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
839	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
840	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
841	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
842	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

235 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
843	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
844	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
845	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
846	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
847	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
848	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
849	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
850	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
851	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
852	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
853	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
854	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

236 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
855	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
856	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
857	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
858	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
859	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
860	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
861	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
862	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
863	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
864	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
865	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
866	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

237 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
867	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
868	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
869	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
870	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
871	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
872	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
873	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
874	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
875	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
876	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
877	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
878	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

238 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
879	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
880	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
881	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
882	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
883	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
884	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
885	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
886	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
887	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
888	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
889	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
890	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

239 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
891	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
892	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
893	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
894	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
895	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
896	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
897	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
898	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
899	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
900	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
901	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
902	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

240 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
903	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
904	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
905	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
906	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
907	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
908	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
909	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
910	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
911	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
912	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
913	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
914	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

241 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
915	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
916	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
917	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
918	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
919	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
920	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
921	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
922	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
923	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
924	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
925	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
926	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

242 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
927	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
928	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
929	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
930	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
931	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
932	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
933	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
934	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
935	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
936	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
937	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
938	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

243 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
939	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
940	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
941	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
942	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
943	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
944	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
945	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
946	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
947	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
948	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
949	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
950	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

244 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
951	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
952	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
953	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
954	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
955	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
956	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
957	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
958	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
959	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
960	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
961	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
962	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

245 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
963	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
964	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
965	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
966	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
967	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
968	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
969	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
970	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
971	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
972	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
973	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
974	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

246 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
975	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
976	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
977	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
978	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
979	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
980	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
981	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
982	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
983	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
984	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
985	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
986	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

247 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
987	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
988	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
989	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
990	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
991	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
992	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
993	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
994	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
995	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
996	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
997	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
998	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

248 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
999	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1000	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1001	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1002	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1003	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1004	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1005	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1006	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1007	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1008	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1009	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
1010	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

249 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1011	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1012	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1013	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1014	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1015	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1016	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1017	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1018	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1019	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1020	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1021	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1022	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

250 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1023	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1024	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1025	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1026	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1027	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1028	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1029	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1030	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1031	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1032	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1033	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1034	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

251 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
1035	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1036	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1037	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1038	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1039	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1040	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1041	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1042	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1043	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1044	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1045	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1046	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

252 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
1047	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1048	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1049	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1050	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1051	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1052	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1053	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1054	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1055	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1056	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1057	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1058	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

253 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
1059	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1060	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1061	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
1062	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1063	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1064	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1065	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1066	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1067	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1068	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1069	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1070	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

254 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1071	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1072	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1073	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1074	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1075	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1076	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1077	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1078	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1079	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1080	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1081	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1082	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

255 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1083	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1084	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1085	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1086	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1087	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1088	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1089	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
1090	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1091	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,14	0,1	
1092	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1093	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1094	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

256 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1095	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1096	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1097	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1098	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1099	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1100	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1101	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1102	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1103	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1104	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1105	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1106	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

257 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1107	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1108	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1109	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1110	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1111	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1112	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1113	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1114	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1115	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1116	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1117	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,19	0,1	
1118	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

258 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1119	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1120	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1121	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1122	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1123	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1124	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1125	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1126	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1127	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1128	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1129	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1130	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau n°2 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1131	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1132	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1133	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1134	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1135	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1136	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1137	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1138	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1139	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1140	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1141	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1142	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

SAN 1 n°3 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1143	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1144	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1145	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1146	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1147	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1148	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1149	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1150	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1151	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1152	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1153	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1154	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local Néant

SAN 2 n°3 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1155	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1156	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1157	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1158	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1159	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1160	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1161	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1162	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1163	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1164	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1165	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,18	0,1	
1166	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	

Commentaire sur le local Néant

Couloir n°3 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1167	A	Convecteur UR4	fonte	Peinture	HD	0,19	0,1	
1168	A	Porte UR5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1169	A	Porte UR5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
1170	A	Porte UR5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1171	A	Porte UR5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1172	A	Poteau UR6	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,13	0,1	
1173	A	Poutre UR7	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1174	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1175	A et B	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1176	C et D	Murs UR2	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,21	0,1	
1177	Plafond	Plafond UR3	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1178	Toutes zones	Plinthes UR1	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

LEGENDE

Localisation de la mesure


HG : en Haut à Gauche
MG : au Milieu à Gauche
BG : en Bas à Gauche

HC : en Haut au Centre
C : au Centre
BC : en Bas au Centre

HD : en Haut à Droite
MD : au Milieu à Droite
BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :		137704_DDFIP		Adresse de l'immeuble : BAT D 1 bis rue Dupetit Thouars 49000 ANGERS	
N° planche :		1/3	Version : 0		
Origine du plan :				Cabinet de diagnostics	Bâtiment – Niveau : Document 1

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien	
Adresse : BAT MONT D Date visite : 07/11/2022 Auteur : LEROUX N° dossier : 14532537 Planche : 1/1 Planification : Indice : 0		Matériaux et produits contenant de l'amiante : <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div> Non visité </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></div> Non concerné </div>			

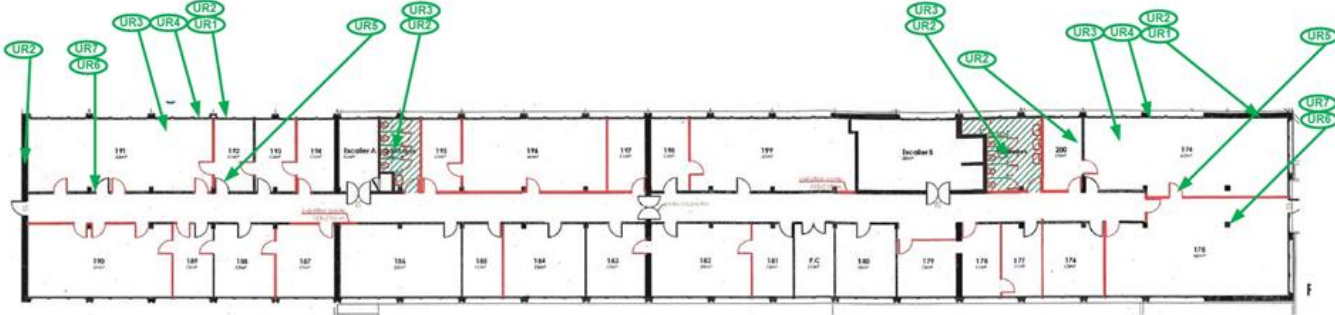


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BAT D 1 bis rue Dupetit Thouars 49000 ANGERS	
N° dossier :	137704_DDFIP				
N° planche :	2/3	Version :	0 Type :		Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Document 2


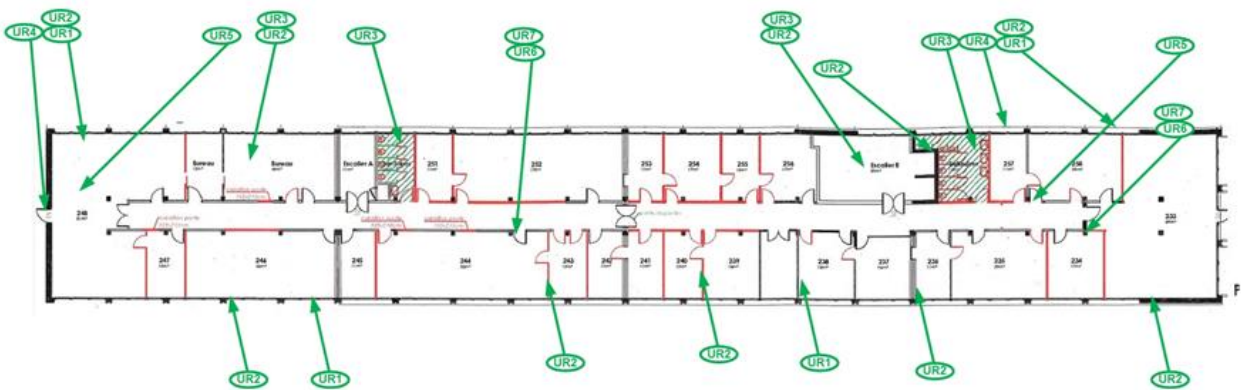
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien		
Adresse	BAT BENT D	Matériaux et produits contenant de l'amiante :				
R+2	Date visite					07/11/2022
	Auteur					LEBOUX
	N° dossier					14532637
	Planche					1/1
Plan/Elevation	Indice	0	 Non visité	 Non concerné		



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BAT D 1 bis rue Dupetit Thouars 49000 ANGERS
N° dossier :	137704_DDFIP			
N° planche :	3/3	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 3

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien		
Adresse	BAT BENT D	Matériaux et produits contenant de l'amiante :				
R+3	Date visite					07/11/2022
	Auteur					LEBOUX
	N° dossier					14532637
	Planche					1/1
Plan/Elevation	Indice	0	 Non visité	 Non concerné		





Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- ☐ Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- ☐ Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- ☐ Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- ☐ Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- ☐ Etat parasitaire
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- ☐ Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- ☐ Diagnostic radon
- ☐ Diagnostic technique global
- ☐ Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- ☐ Repérage amiante pour établissement du constat vente
- ☐ Constat des risques d'exposition au plomb
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic de performance énergétique
- ☐ Etat de l'installation intérieure d'électricité
- ☐ Etat de l'installation intérieure de gaz
- ☐ Mesurages Carrez - Boutin
- ☐ Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- ☐ Assistance technique amiante et plomb
- ☐ Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : BUREAU VERITAS (44)

Modèle de l'analyseur : FEnX2
Numéro de série analyseur : 22-1071
Numéro de série de la source : RTV-1529-23
Activité de la source (Mbq) : 850
Date d'origine de la source : 16/06/2022
Date de fin de validité de la source : 16/06/2027



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.