ACCUEIL

LOCAUX COMMUNS-HALL

23 ADMINISTRATION CLINIQUE

SERVICE AMBULATOIRE

ZC 012

ZC 014

ZC 013

P 014-3 P 014-1 P 014-2 P 017-1 P 017-13 P 017-12 P 017-11 P 016-02 P 017

BANDEAU DAS

BATIMENT EXISTANT

PATIO 1 179,03 m2

HALL D'ACCUEIL 0/38

DECHETS BLOCS 0/22

DGT 0/05

STOCK STERILE 0/07

ASEPTIQUE 3 0/70

M.CHARGE 1400x1100

SAS 0/06

STOCK 0/24

DGT 0/21

VIDOIR 0/02

LAVE-CHIR. 0/69

LAV-CHARIOTS 0/25

DICTEE 0/26

ANESTH. 0/27

CESARIENNE 0/10

CHEF DE BLOC 0/29

DGT 0/28

SAS MONTE-CHARGE

ESCALIER 9

M.CHARGE 1400x1100

LAVE-CHIR 0/52

ASEPTIQUE 1 0/51

STOCK 0/53

ASEPTIQUE 2 0/54

RGT 0/47

ANAPAT 0/48

SAS 0/113

DGT 0/49

PL TECH

DGT 0/45

REVEIL 15 POSTES 0/56

SURVEILLANTE 0/58

INDUCTION 0/72

STOCK 0/71

DGT 0/117

OS 1 0/92

OS 2 0/98

STOCK FUTURE OS 3 0/93

DGT 0/45

ESCALIER 10

ESCALIER 8

RGT 0/08

REA. N.N 0/09

CHANGE GYNECO 0/41

HALL 0/11

M.MALADE 1 1600Kg 2864232

M.MALADE 2 1600Kg 2864230

SAS 0/12

SAS-TRANSFERT 0/30

ENDO CLINIQUE AG 0/13

RANGE-CHARIOT. 0/61

SAS 0/115

PL TECH

VIDOIR 0/57

DGT 0/116

HSP 2,45m

CFA

ASCENSEUR 4 630 kg 170x190

PL TECH

SAS 0/76

VEST.F 0/74

VEST.H 0/55

DOUCHE 0/114

WC 0/86

WC 0/88

DETENTE PERSONNEL 0/87

PL ELEC 145x60

DICTEE 0/108

LAVE-CHIR. 0/89

STOCK 0/90

PL ELEC 144X60

SAS 0/95

SOINS 0/63

SOINS 0/64

DGT 0/31

LAV-CHIRURGIEN 0/60

SAS 0/75

DGT 0/116

CFA

SSI.C.027

LOCAL MACHINE A LAVER

SAN. 0/97

SAS SAN. 0/97

LAVE-BASSIN 0/96

SAS 0/106

CH 0/102

CH 0/103

WC

DOUCHE

CH 0/101

SAS 0/15

BUREAU 0/43

DESHAB 0/01

ATTENTE 0/42

ENDO HOPITAL 0/17

gulchet

DGT 0/16

LIT 0/91

SAS 0/35

DESHAB 0/36

DESHAB 0/37

ASC. PUBLIC 3 630Kg 170x190

WC 0/65

DGT 0/34

DGT 0/31

LAVAGE-ENDO 0/32

ENDO HOPITAL AG 0/14

DGT 0/110

CH 0/111

CH 0/112

CH 0/108

TRAI.31

TRAI

EA 016-3

SALON PRE ET POST OPERATOIRE

MENAGE 0/78

STOCK 1 0/109

SALON DE DEPART

INFIRMERIE

DGT 0/77

CH 0/80

CH 0/81

CH 0/82

CH 0/83

CH 0/100

WC

WC

WC

WC

SAS 0/106

LEGENDE SDI

Matériels existants à supprimer et à remplacer	
XX.XX.1	Détecteur Automatique incendie existant à remplacer (Type Optique de fumées)
XX.XX.2	Détecteur Automatiques d'incendie existant à remplacer (Type thermo+vélocimétrique)
XX.XX.3	Déclencheur Manuel existant à remplacer par un nouveau DM posés à 1,30 Ht du sol.
1 2	1-Indicateur d'action Existant 2-Indicateur d'action Existant Etanche
	Détecteur optique de fumée complémentaire
	Indicateur d'action complémentaire

Plan de situation

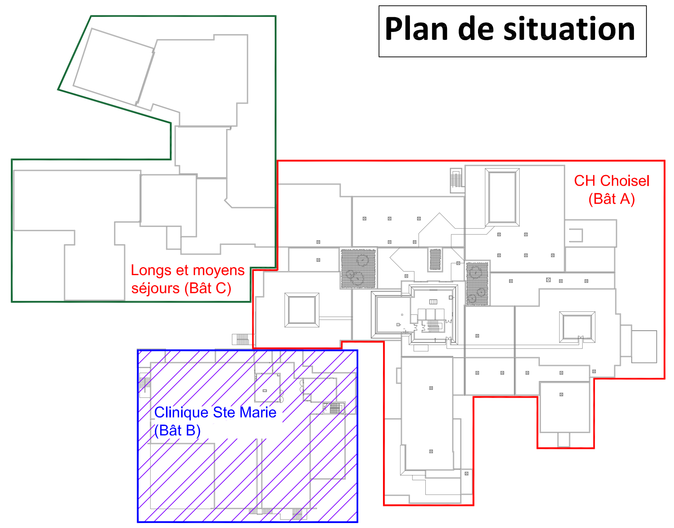

NOTA : Ce plan est la propriété exclusive du bureau d'études AXENERGIE (Loi du 11.03.1957). Sans son accord, il ne peut être ni copié, ni diffusé. Les reproductions, dûment autorisées par écrit, devront toujours mentionner leur nom, titre et adresse.

NOTA : Les plans étant susceptibles d'évoluer, seuls les documents d'architecte, sans surcharge et au dernier indice, serviront de plan de référence. Les emplacements des matériels et appareillages existants ainsi que des matériels et appareillages neufs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Révisions

Indice	Date	Modifications
-	Déc 2024	Première Diffusion DCE

Projet de migration du SSI

Centre Hospitalier CHOISEL

à CHATEAUBRIANT

Clinique Sainte Marie

MAÎTRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE
9 rue DE VERDUN - BP229
44146 CHÂTEAUBRIANT
Tél. : 02 40 55 88 18
Courriel : vincent.buhot@ch-cnp.fr

BUREAU D'ETUDE

AXENERGIE L'INGENIERIE DURABLE

Agence 44 : 10 rue de la Fonte - Bât C, 44240 - La Chapelle sur Erdre, ☎ : 02.40.40.31.31
Agence 85 : 8, rue des chaumières, 85610 CUGAND, ☎ : 02 51 42 16 29.
✉ : contact@axenergie.com ou b.chenit@axenergie.com

DCE	Indice CL.SSI.03
Chef de projet : B. C.	Projecteur/Dessinateur : X. M.

Dessiné sur fond de plans de 2010,2012,envoyé par le Maître d'Ouvrage.

Lot SSI

-	Indice N0	-

Plan de la Clinique Ste Marie
SSI **SDI** Niveau 0

Echelle 24_30

Echelle 1 : 100

Date 12/2024