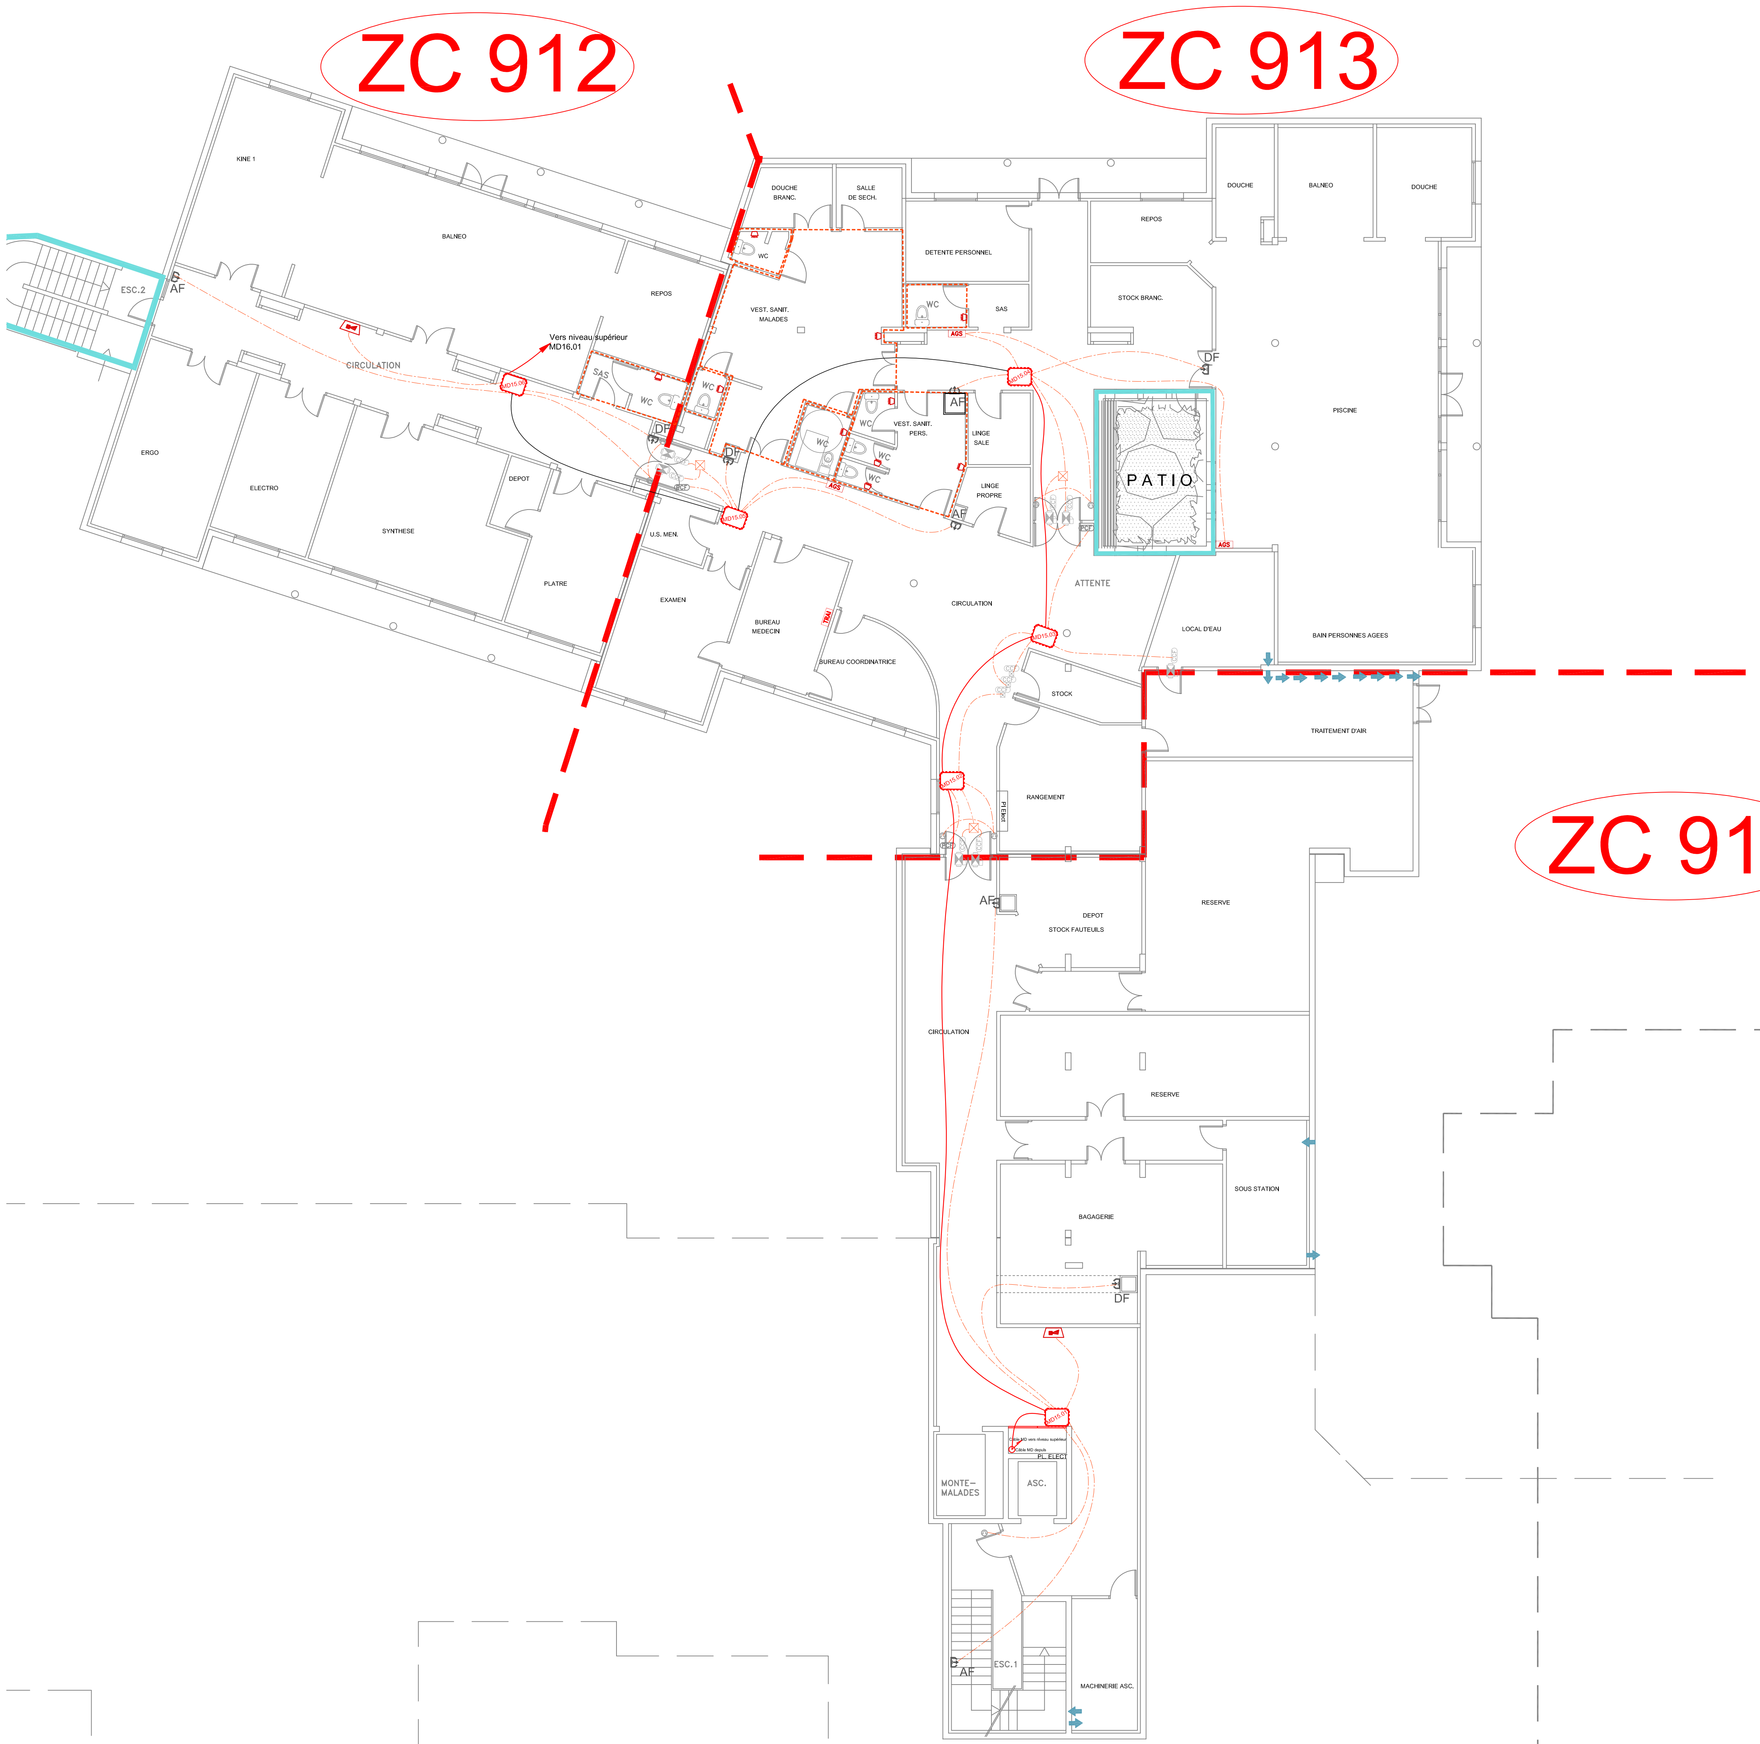

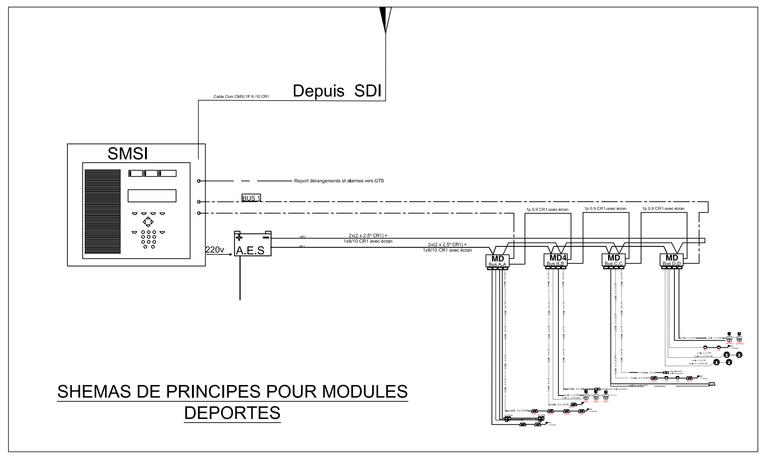

SHEMAS DE PRINCIPES POUR MODULES DEPORTES

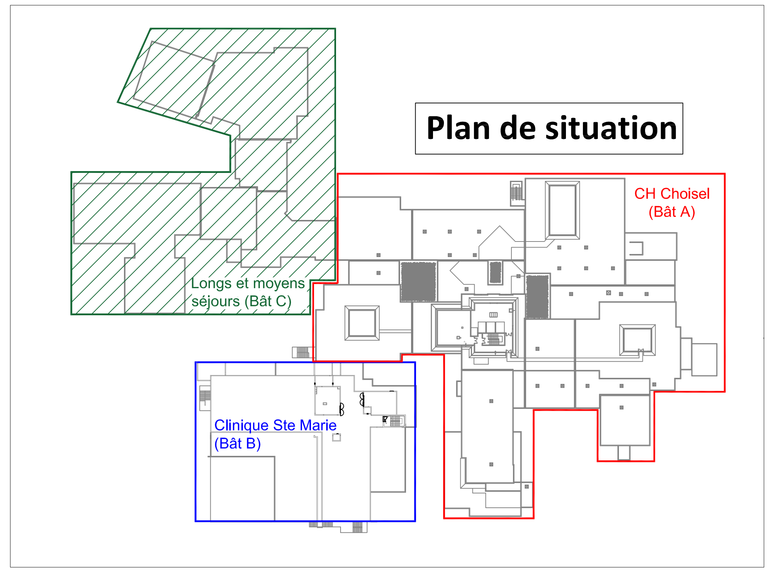

LEGENDE CMSI

DAAF	Nouveau module déporté
	Diffuseur Lumineux
	Diffuseur Sonore
AGS	AGS
(DCF)	Porte coupe feu existante
(CCF)	Clapet coupe feu existante
	Ventouse existante
	Ouvert de clapet CF existant
DF	DF relait de désenfumage existant
AF	AF relait d'arrêtes d'air frais existant
(CT)	Contact de porte existant
(ASS)	Asservissement PCF existant
(FP)	Ferme porte existante
	Arrivée d'air frais naturelle

NOTA : Ce plan est la propriété exclusive du bureau d'études AXENERGIE (Loi du 11.03.1957). Sans son accord, il ne peut être ni copié, ni diffusé. Les reproductions, dûment autorisées par écrit, devront toujours mentionner leur nom, titre et adresse.

NOTA : Les plans étant susceptibles d'évoluer, seuls les documents d'architecte, sans surcharge et au dernier indice, serviront de plan de référence. Les emplacements des matériels et appareillages existants ainsi que des matériels et appareillages neufs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Révisions

Indice	Date	Modifications
-	Déc 2024	Première Diffusion DCE

Projet de migration du SSI

Centre Hospitalier CHOISEL

à CHATEAUBRIANT

Long & Moyen Séjour et SSR

MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT NOZAY POUANCE
CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE
9 rue DE VERDUN - BP229
44146 CHÂTEAUBRIANT
Tél. : 02 40 55 88 18
Courriel : vincent.buhot@ch-cnp.fr

BUREAU D'ÉTUDES
AXÉNERGIE L'INGENIERIE DURABLE
Agence 44
10 rue de la Fonte - Bât C
44240 - La Chapelle sur Erdre
☎ : 02,40,40,31,31
Agence 85
8, rue des chaumières,
85610 CUGAND
☎ : 02 51 42 16 29,
✉ : contact@axenergie.com
ou b.cherel@axenergie.com

PHASE: DCE
REF. PLAN: LMS.CMSI.02
Chef de projet : B. C.
Projecteur/Dessinateur : X. M.

Dessiné sur fond de plans de 2010,2012,envoyé par le Maitre d'Ouvrage.

LOT: Lot SSI

PHASE: -
NIVEAU: N-1
ZONE: -

Plan Long & Moyen Séjour
SSI CMSI Niveau-1

N° AFFAIRE: 24_30
ÉCHELLE: 1 : 100
DATE: 12/2024