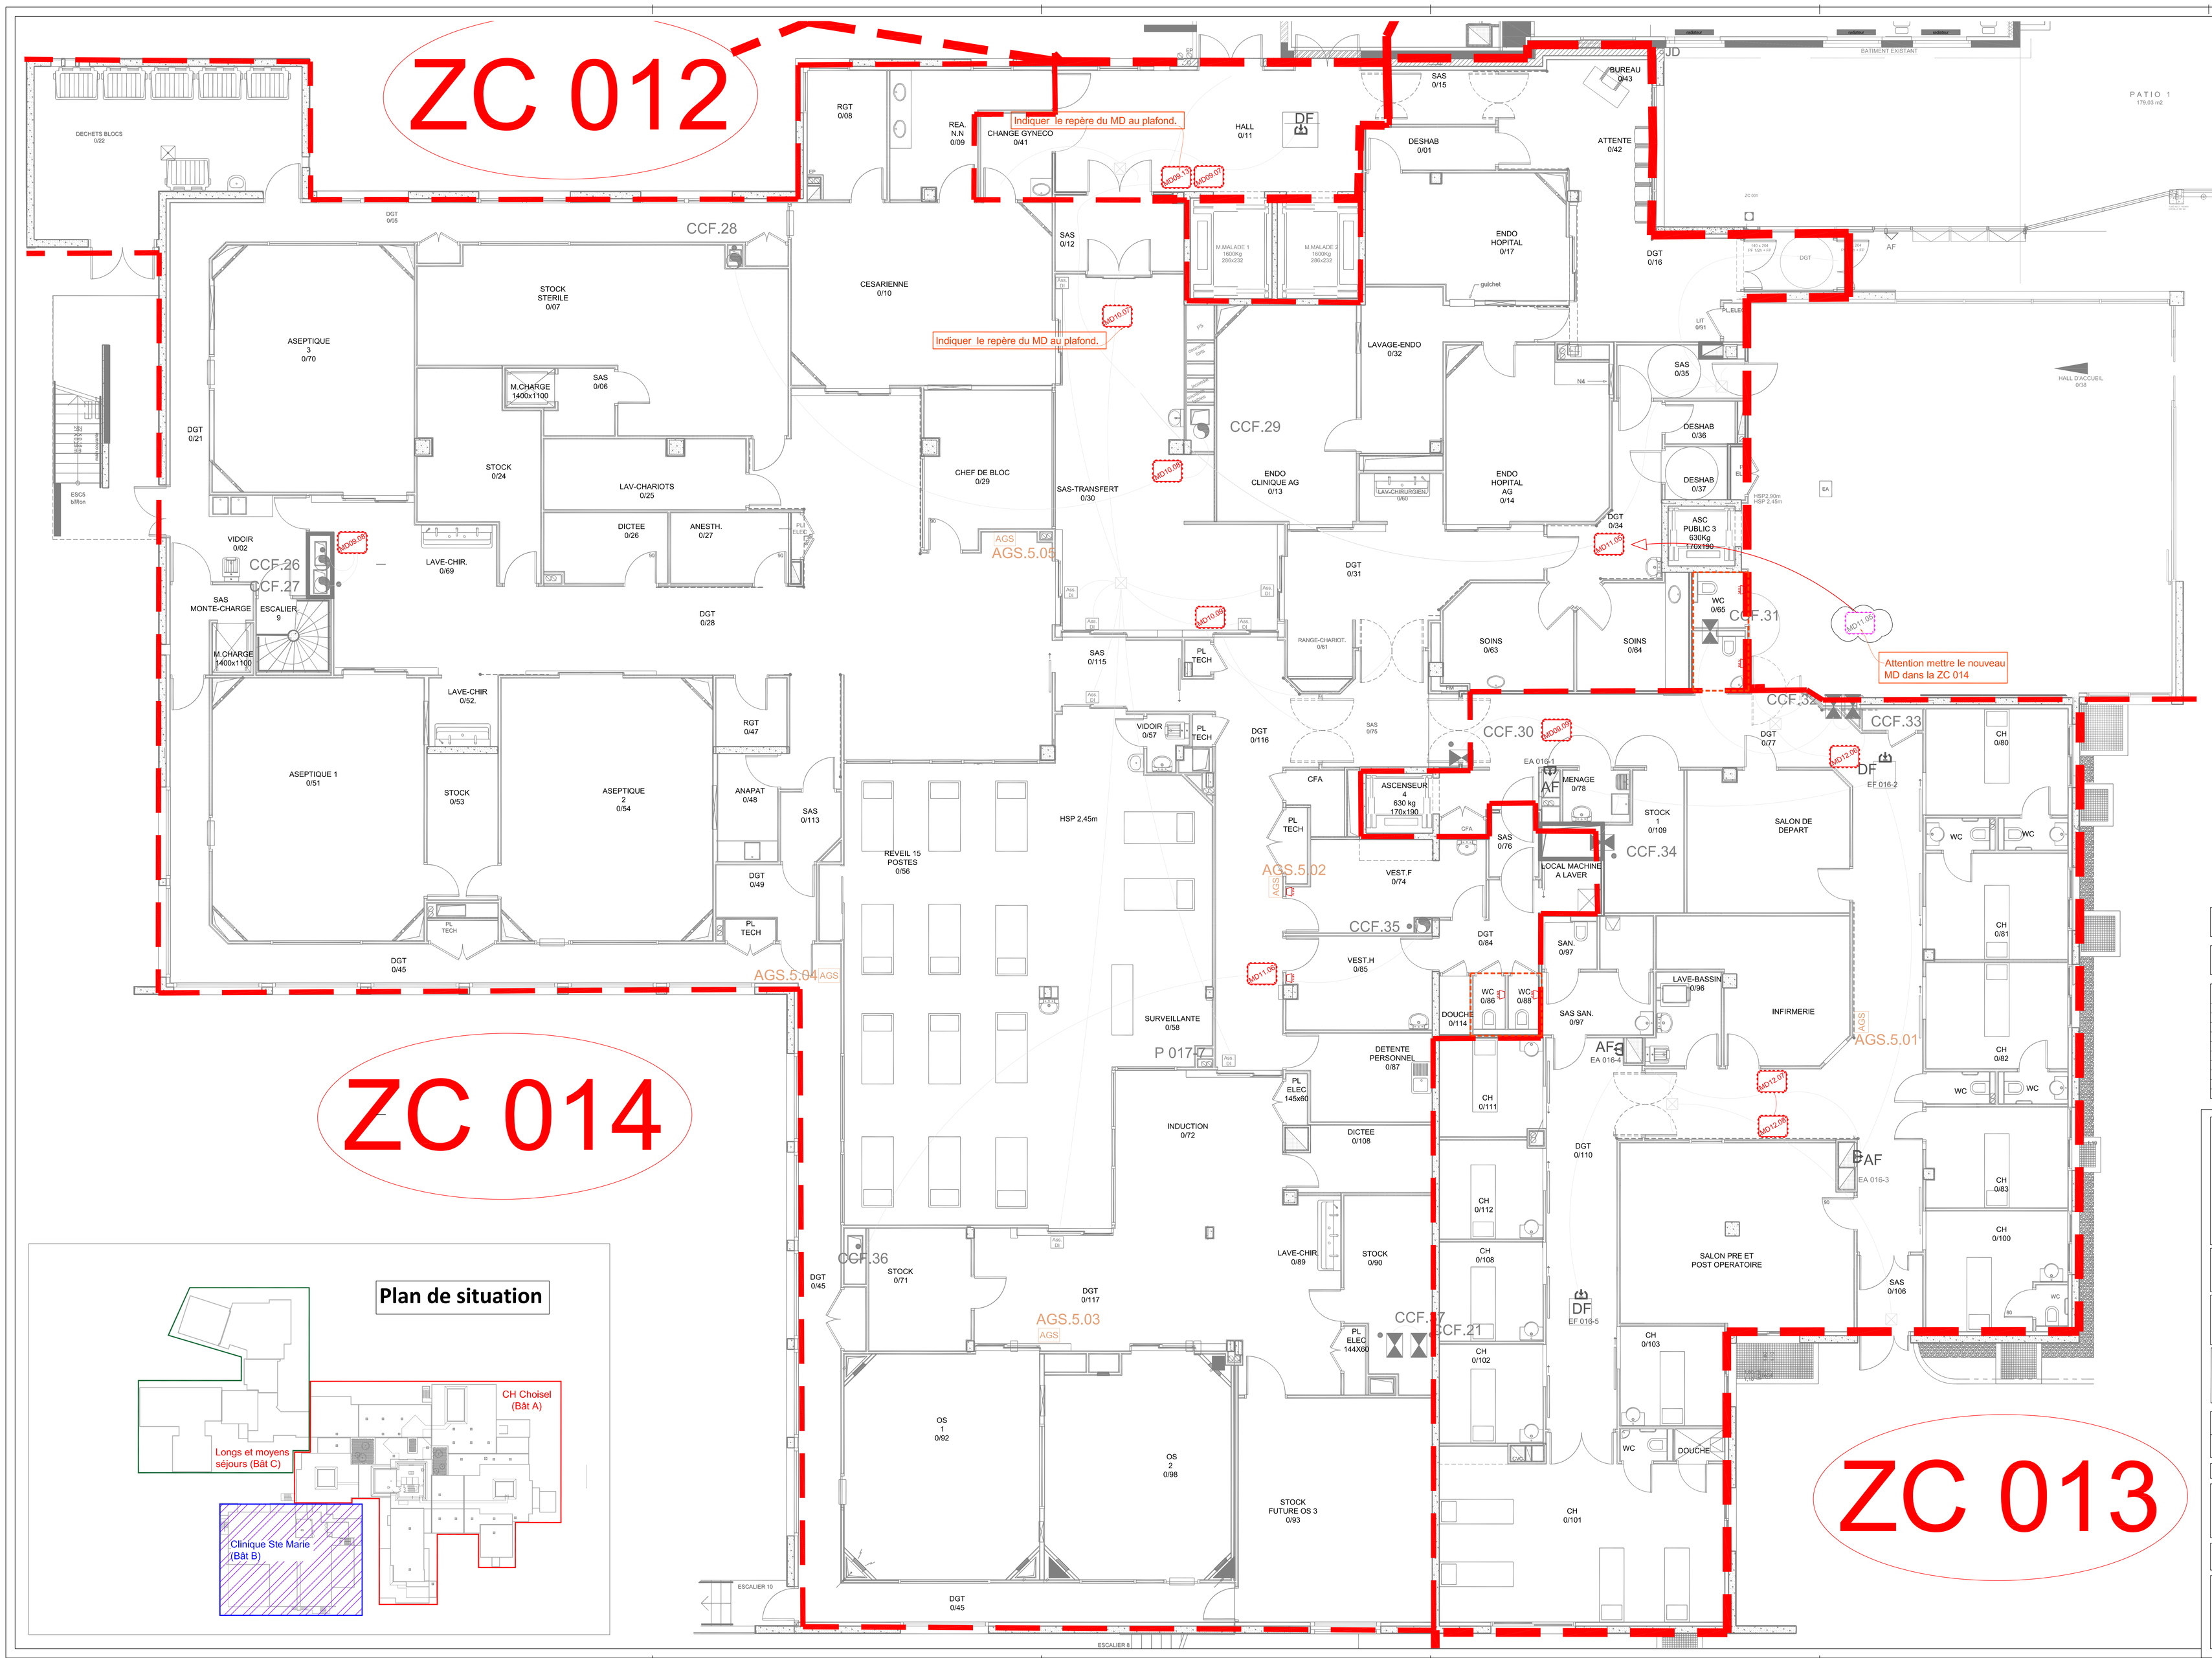


## LEGENDE CMSI

| | |
|---|---|
| MDx.022 | Suppression de l'ancien ME, Nouveau module déporté |
| | Nouveau Diffuseur Lumineux |
| DF | Diffuseur Sonore existant à remplacer par un neuf |
| AGS | AGS existant à remplacer par un neuf |
| CCF | Clapet coupe feu existante |
| | Diffuseur Lumineux neuf (Sans Objet) |
| | Ventouse existante |
| | Voyant de clapet CF existant |
| DF | DF volet de désenfumage existant |
| AF | AF volet d'arrivée d'air frais existant |
| | Contact de porte existant. |
| ASS | Asservissement PCF existant |
| FP | Ferme porte existante |

NOTA : Ce plan est la propriété exclusive du bureau d'études AXENERGIE (Loi du 11.03.1957). Sans son accord, il ne peut être ni copié, ni diffusé. Les reproductions, dûment autorisées par écrit, devront toujours mentionner leur nom, titre et adresse.

NOTA : Les plans étant susceptibles d'évoluer, seuls les documents d'architecte, sans surcharge et au dernier indice, serviront de plan de référence. Les emplacements des matériels et appareillages existants ainsi que des matériels et appareillages neufs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Révisions

| Indice | Date | Modifications |
|---|---|---|
| - | Déc 2024 | Première Diffusion DCE |

# Projet de migration du SSI

# Centre Hospitalier CHOISEL

# à CHATEAUBRIANT

## Clinique Sainte Marie

MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE
9 rue DE VERDUN - BP229
44146 CHÂTEAUBRIANT
Tél. : 02 40 55 88 18
Courriel : vincent.buhot@ch-cnp.fr

BUREAU D'ÉTUDE
AXÉNERGIE L'INGÉNIERIE DURABLE
Agence 44
10 rue de la Fonte - Bât C
44240 - La Chapelle sur Erdre
☎ : 02.40.40.31.31
Agence 85
8, rue des chaumières,
85610 CUGAND
☎ : 02 51 42 16 29.
✆ : contact@axenergie.com
ou b.cherel@axenergie.com

DCE — CL.SSI.04

Chef de projet : B. C. — Projecteur/Dessinateur : X. M.

Dessiné sur fond de plans de 2010,2012,envoyé par le Maître d'Ouvrage.

Lot SSI

| - | N0 | - |
|---|---|---|

Plan de la Clinique Ste Marie
SSI **CMSI** Niveau 0

| | |
|---|---|
| 24_30 | |
| 1 : 100 | |
| 12/2024 | |