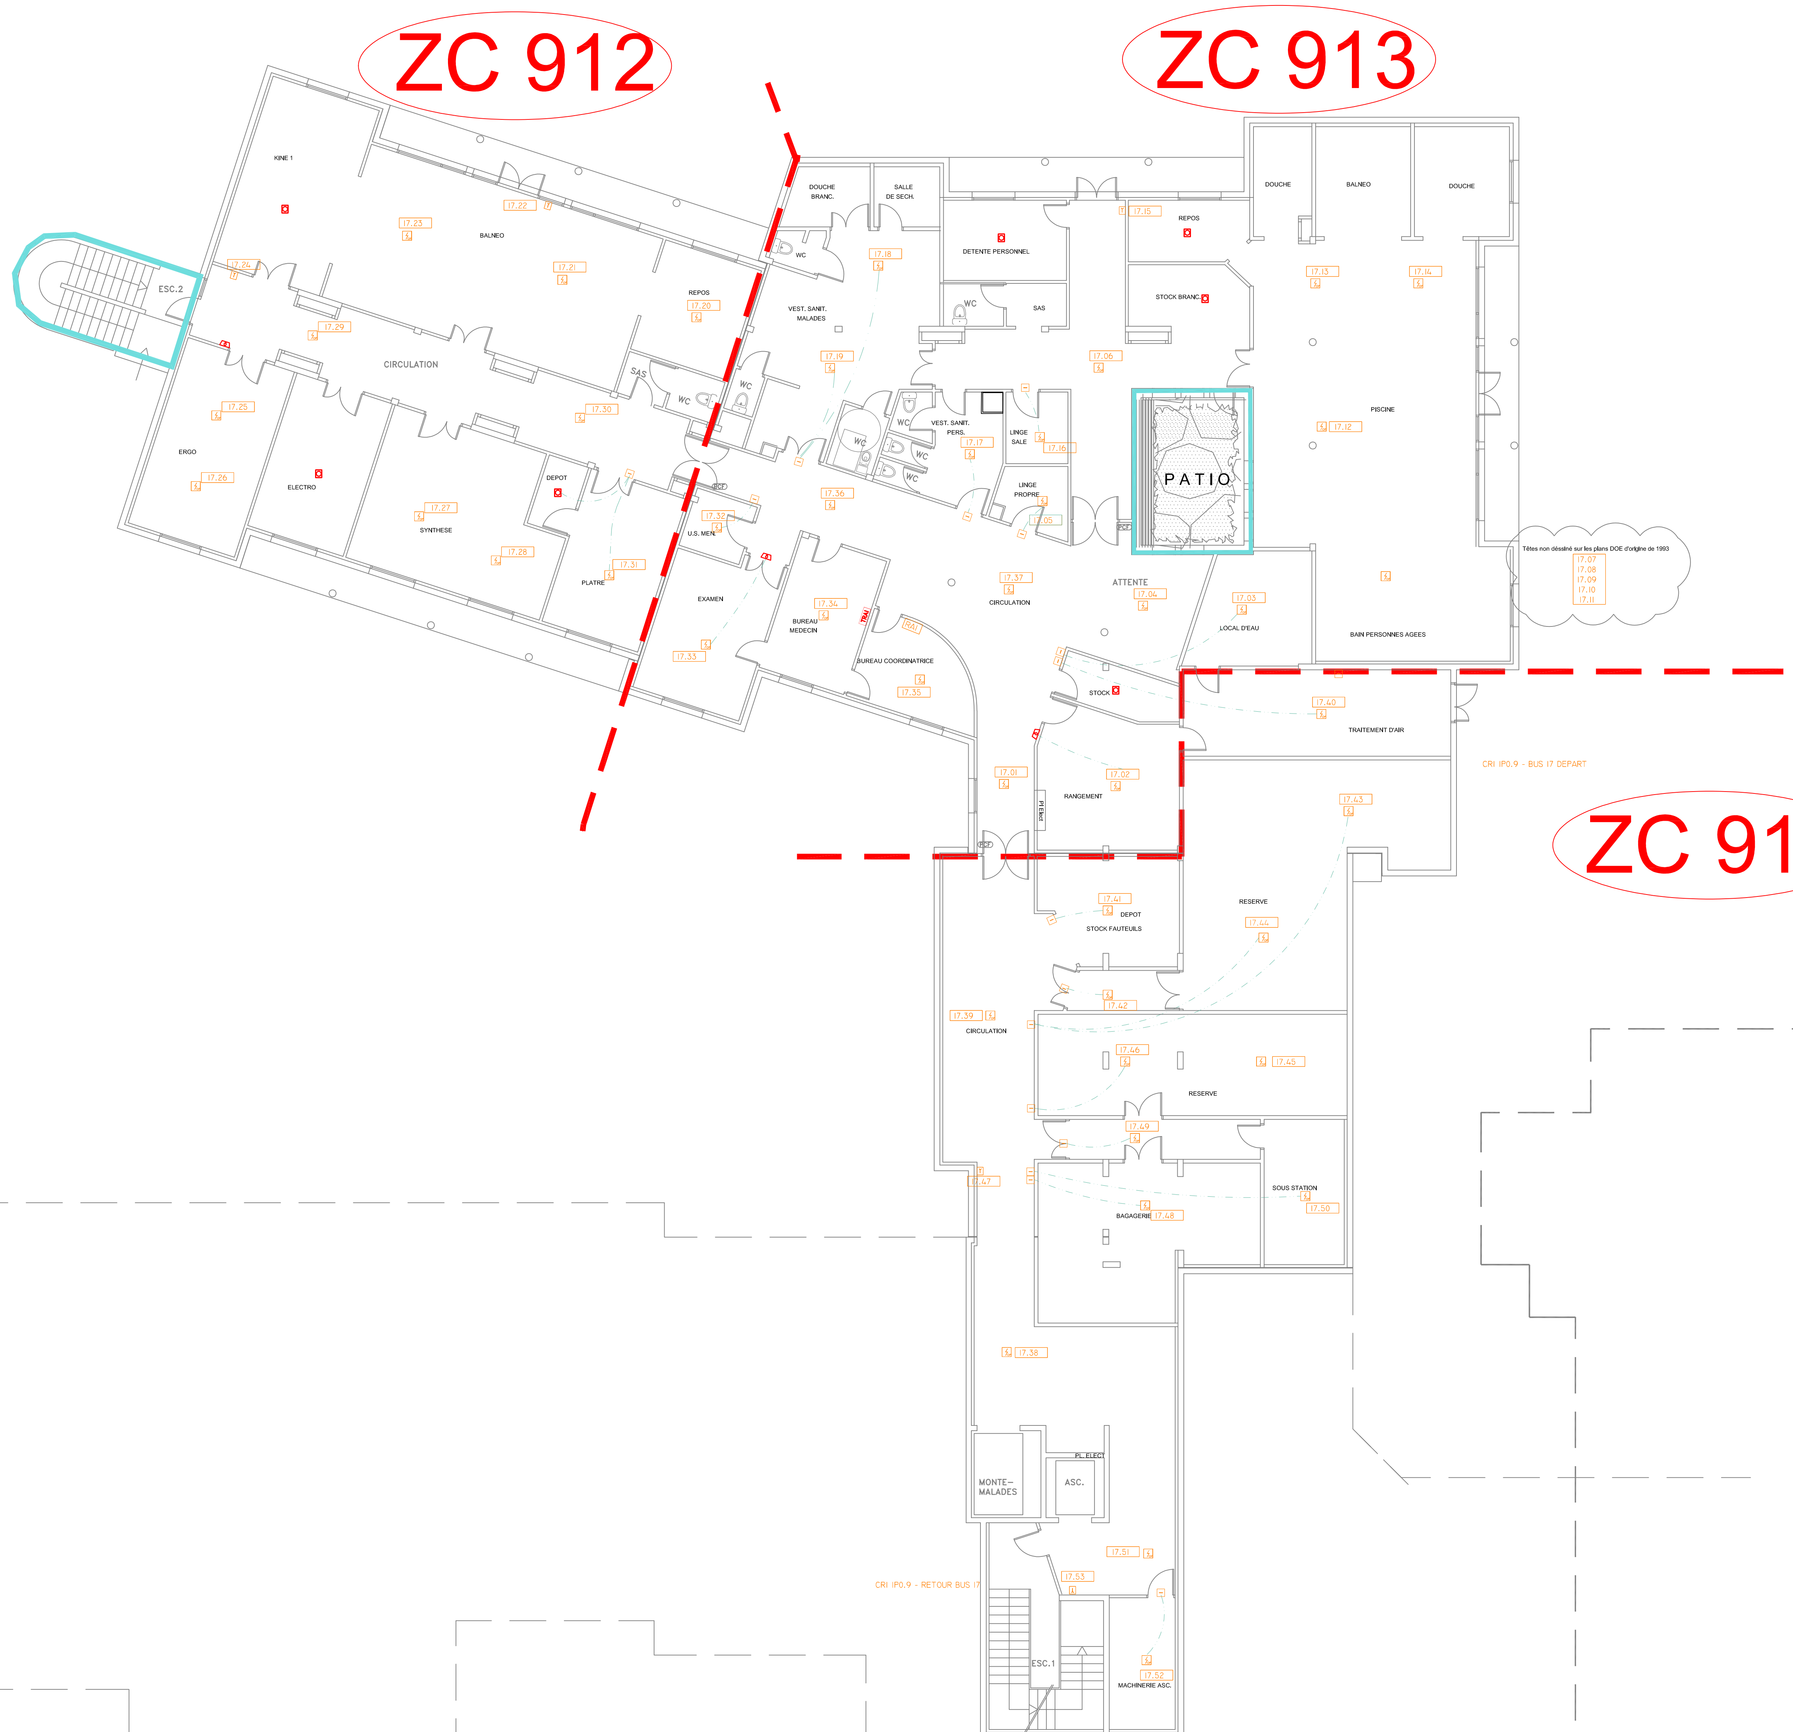

Plan de situation

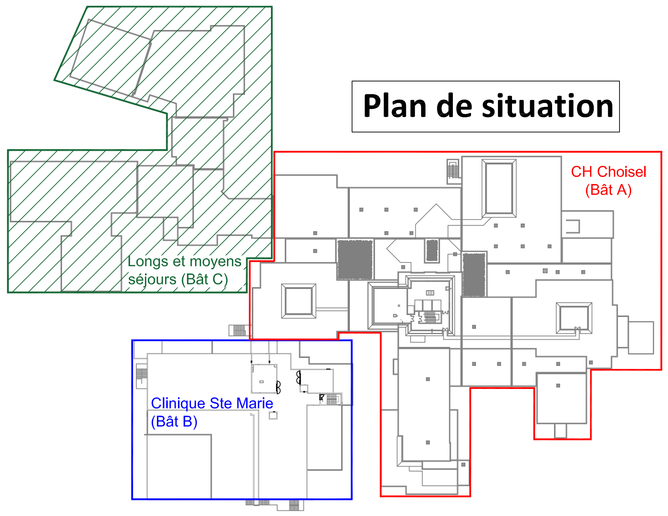

LEGENDE SDI

Matériels existants à supprimer et remplacer	
	Détecteur Autonomique Incendie existant à remplacer (Type Optique de fumée)
	Détecteur Autonomique d'incendie existant à remplacer (Type thermo-vélocimétrique)
	Déclencheur Manuel existant à remplacer par un nouveau DM posée à 1,30 m/F du sol
	1 Indicateur d'action Existant à remplacer 2 Indicateur d'action Existant Double à remplacer
	Détecteur optique de fumée complémentaire
	Indicateur d'action complémentaire

NOTA : Ce plan est la propriété exclusive du bureau d'études AXENERGIE (Loi du 11.03.1957). Sans son accord, il ne peut être ni copié, ni diffusé. Les reproductions, dûment autorisées par écrit, devront toujours mentionner leur nom, titre et adresse.

NOTA : Les plans étant susceptibles d'évoluer, seuls les documents d'architecte, sans surcharge et au dernier indice, serviront de plan de référence. Les emplacements des matériels et appareillages existants ainsi que des matériels et appareillages neufs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Révisions

Indice	Date	Modifications
-	Déc 2024	Première Diffusion DCE

Projet de migration du SSI

Centre Hospitalier CHOISEL

à CHATEAUBRIANT

Long & Moyen Séjour et SSR

MAÎTRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT NOZAY-POUANCE

CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE
9 rue DE VERDUN - BP229
44146 CHÂTEAUBRIANT
Tél. : 02 40 55 88 18
Courriel : vincent.buhot@ch-cnp.fr

BUREAU D'ÉTUDES

AXÉNERGIE L'INGENIERIE DURABLE

Agence 44
10 rue de la Flonie - Bât C
44240 - La Chapelle sur Erdre
: 02.40.40.31.31

Agence 85
8, rue des chaunières,
85610 CUGAND
: 02 51 42 16 29,
: contact@axenergie.com
ou b.cheret@axenergie.com

PHASE	REF. PLAN
DCE	LMS.SDI.01
Chef de projet : B. C.	Projecteur/Dessinateur : X. M.

Dessiné sur fond de plans de 2010,2012,envoyé par le Maitre d'Ouvrage.

LOT

Lot SSI

BÂTIGE	NIVEAU	ZONE
-	N-1	-

Plan Long & Moyen Séjour
SSI **SDI** Niveau-1

N° AFFAIRE	ÉCHELLE	DATE
24_30	1 : 100	12/2024