


DISTRIBUTION	
Origine Alim	Onduleur
AMONT	EL.18.
REFERE	D--
I TOTALE (A)	40A
I INSTALLEE (A)	
I DISPO (A)	
Ik1 Max	
Ik2/3 Max	
If	
Ik1/2 Min	
Delta U %	
Type de cable	CR1
Section (mm2)	5G16

Schéma	
Tension	400 / 230V
Réseau	Ondulé

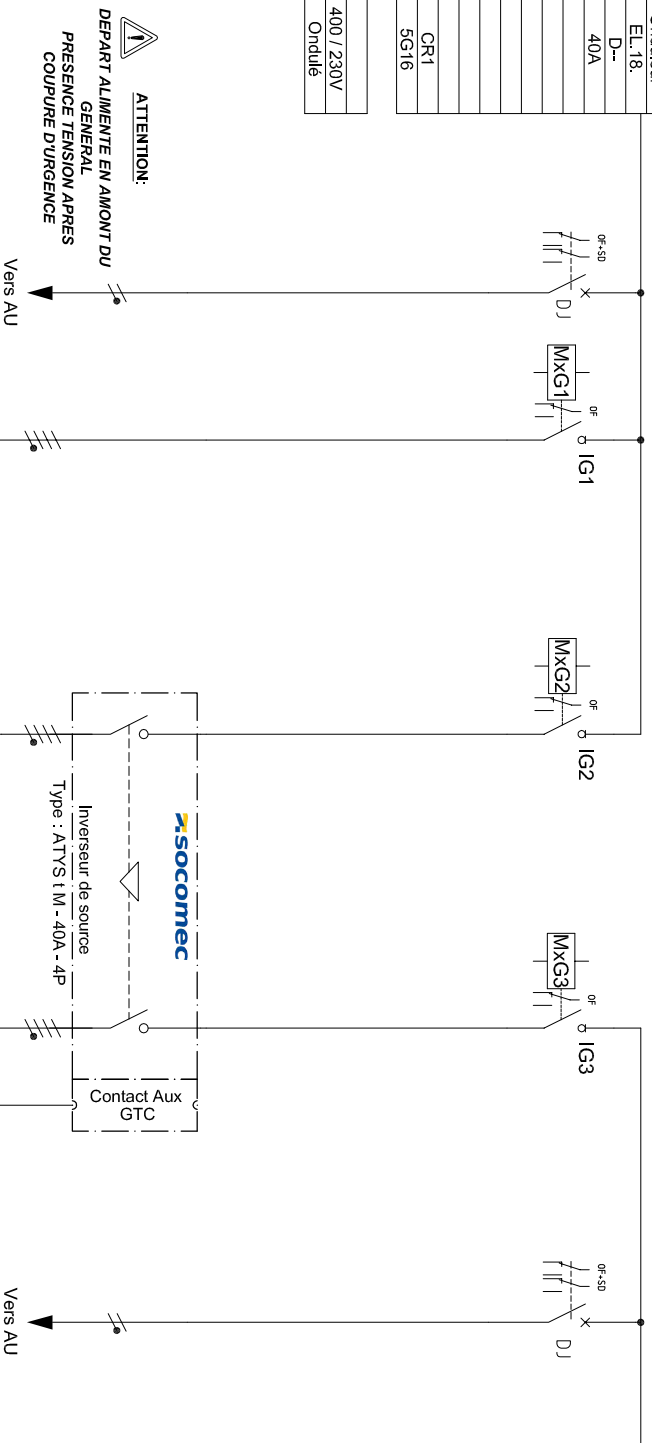

DISTRIBUTION	
Origine Alim	Poste--
AMONT	EL.20. %
REPERE	D--
I TOTALE (A)	40A
I INSTALLEE (A)	
I DISPO (A)	
Ik1 Max	
Ik2/3 Max	
If	
Ik1/2 Min	
Delta U %	
Type de câble	
Section (mm2)	

Schéma	
Tension	400 / 230 V
Réseau	Secteur

FICHE EL08

Vers Utilisation



CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

Schéma de principe By pass Inverseur N/S de type Atys non débrochable

D					Ets:	ETS
C					Niv:	NIV
B					Local:	LOCAL
A	25/08/2017	D.F.		D.F.	Folio:	FOLIO
Indices	Date démision	Initiales	Visa	Initiales	Vérité par	Vérité par
		Dessiné par			Entreprise	