


Légende

- ECS - CMSI - AES
- Tableau de report
- Matériel déporté
- Déclencheur manuel
- Détecteur optique de fumée
- Détecteur multicritère (optique et thermique)
- Détecteur de flamme
- Indicateur d'action
- Diffuseur sonore
- Diffuseur lumineux
- Diffuseur sonore et lumineux
- Module d'entrée / sortie
- Ventouse
- Ventouse avec report de position de sécurité
-

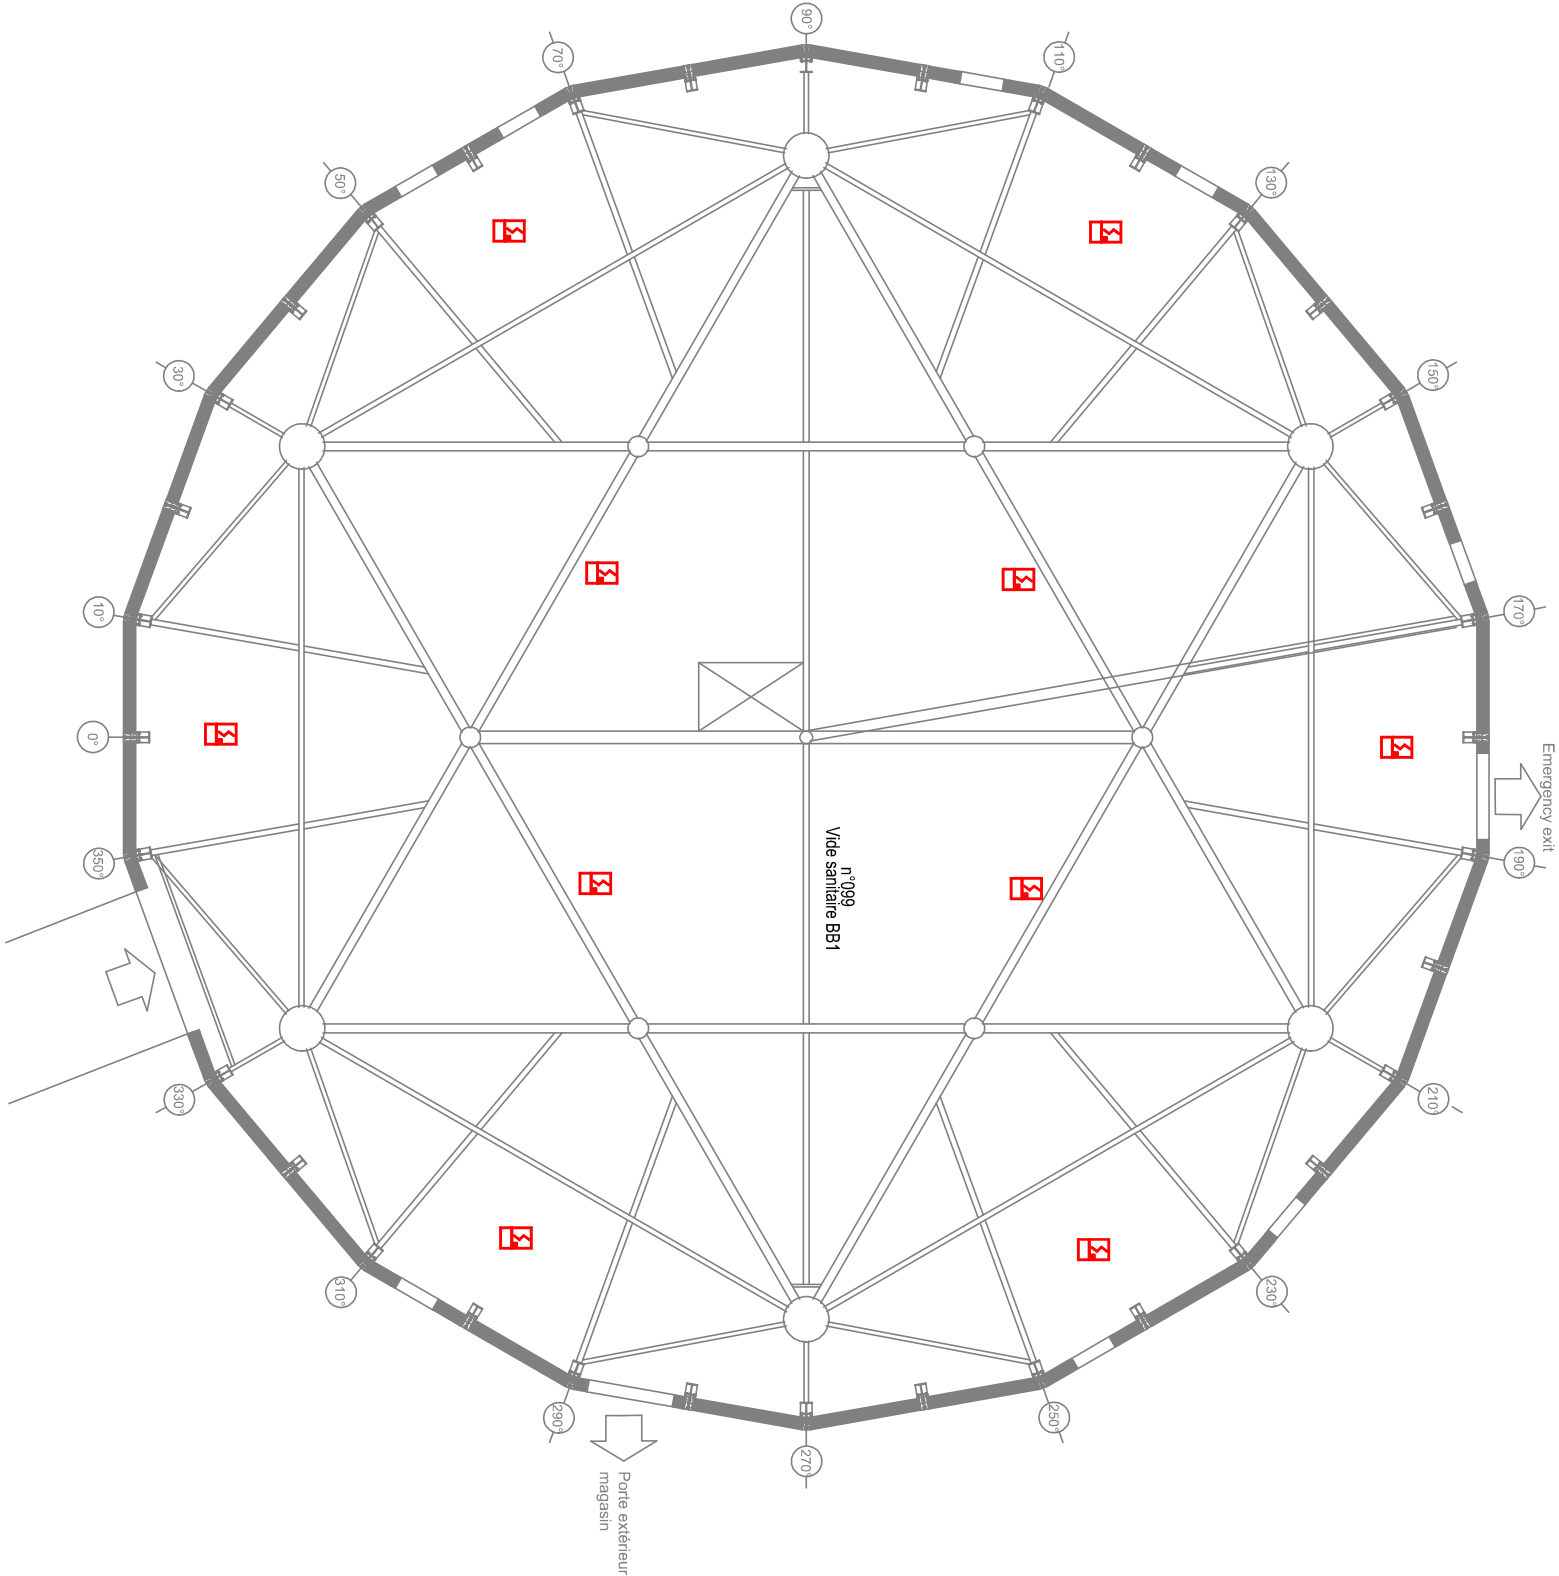

- Légende
- SSI

ECS - CMSI - AES

TRE

Tableau de report

MD

Matériel déporté

Y

Déclencheur manuel

X

Détecteur optique de fumée

X

Détecteur multicritère (optique et thermique)

X

Détecteur de flamme

X

Indicateur d'action

X

Diffuseur sonore

X

Diffuseur lumineux

X

Diffuseur sonore et lumineux

X


Module d'entrée / sortie

V

Ventouse


EIS

Ventouse avec report de position de sécurité

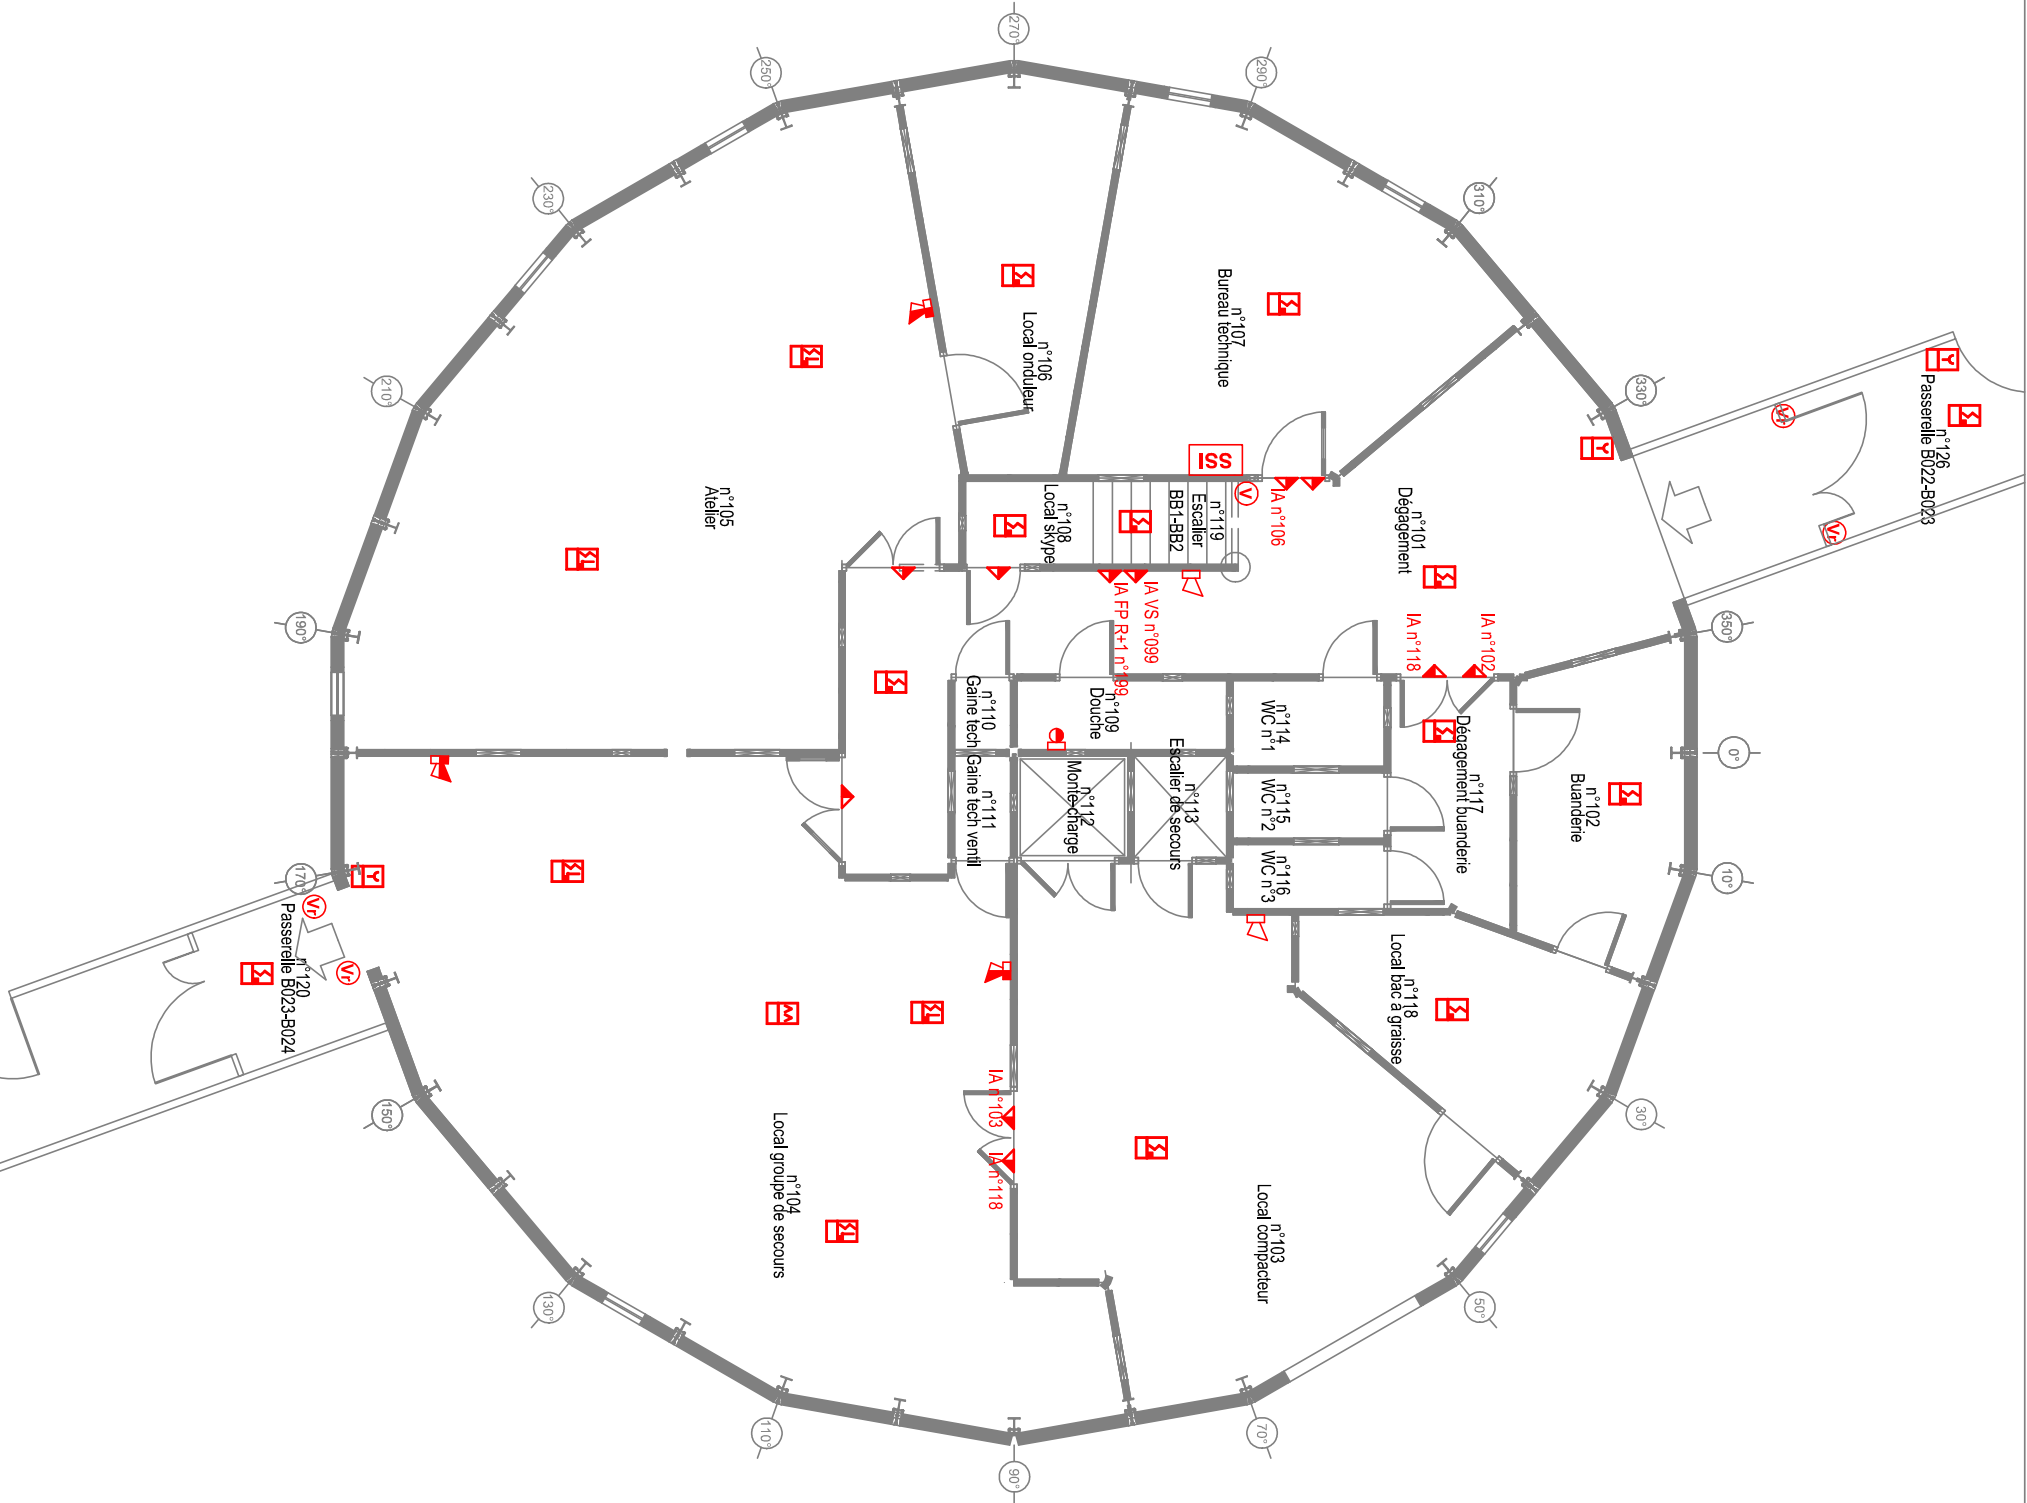





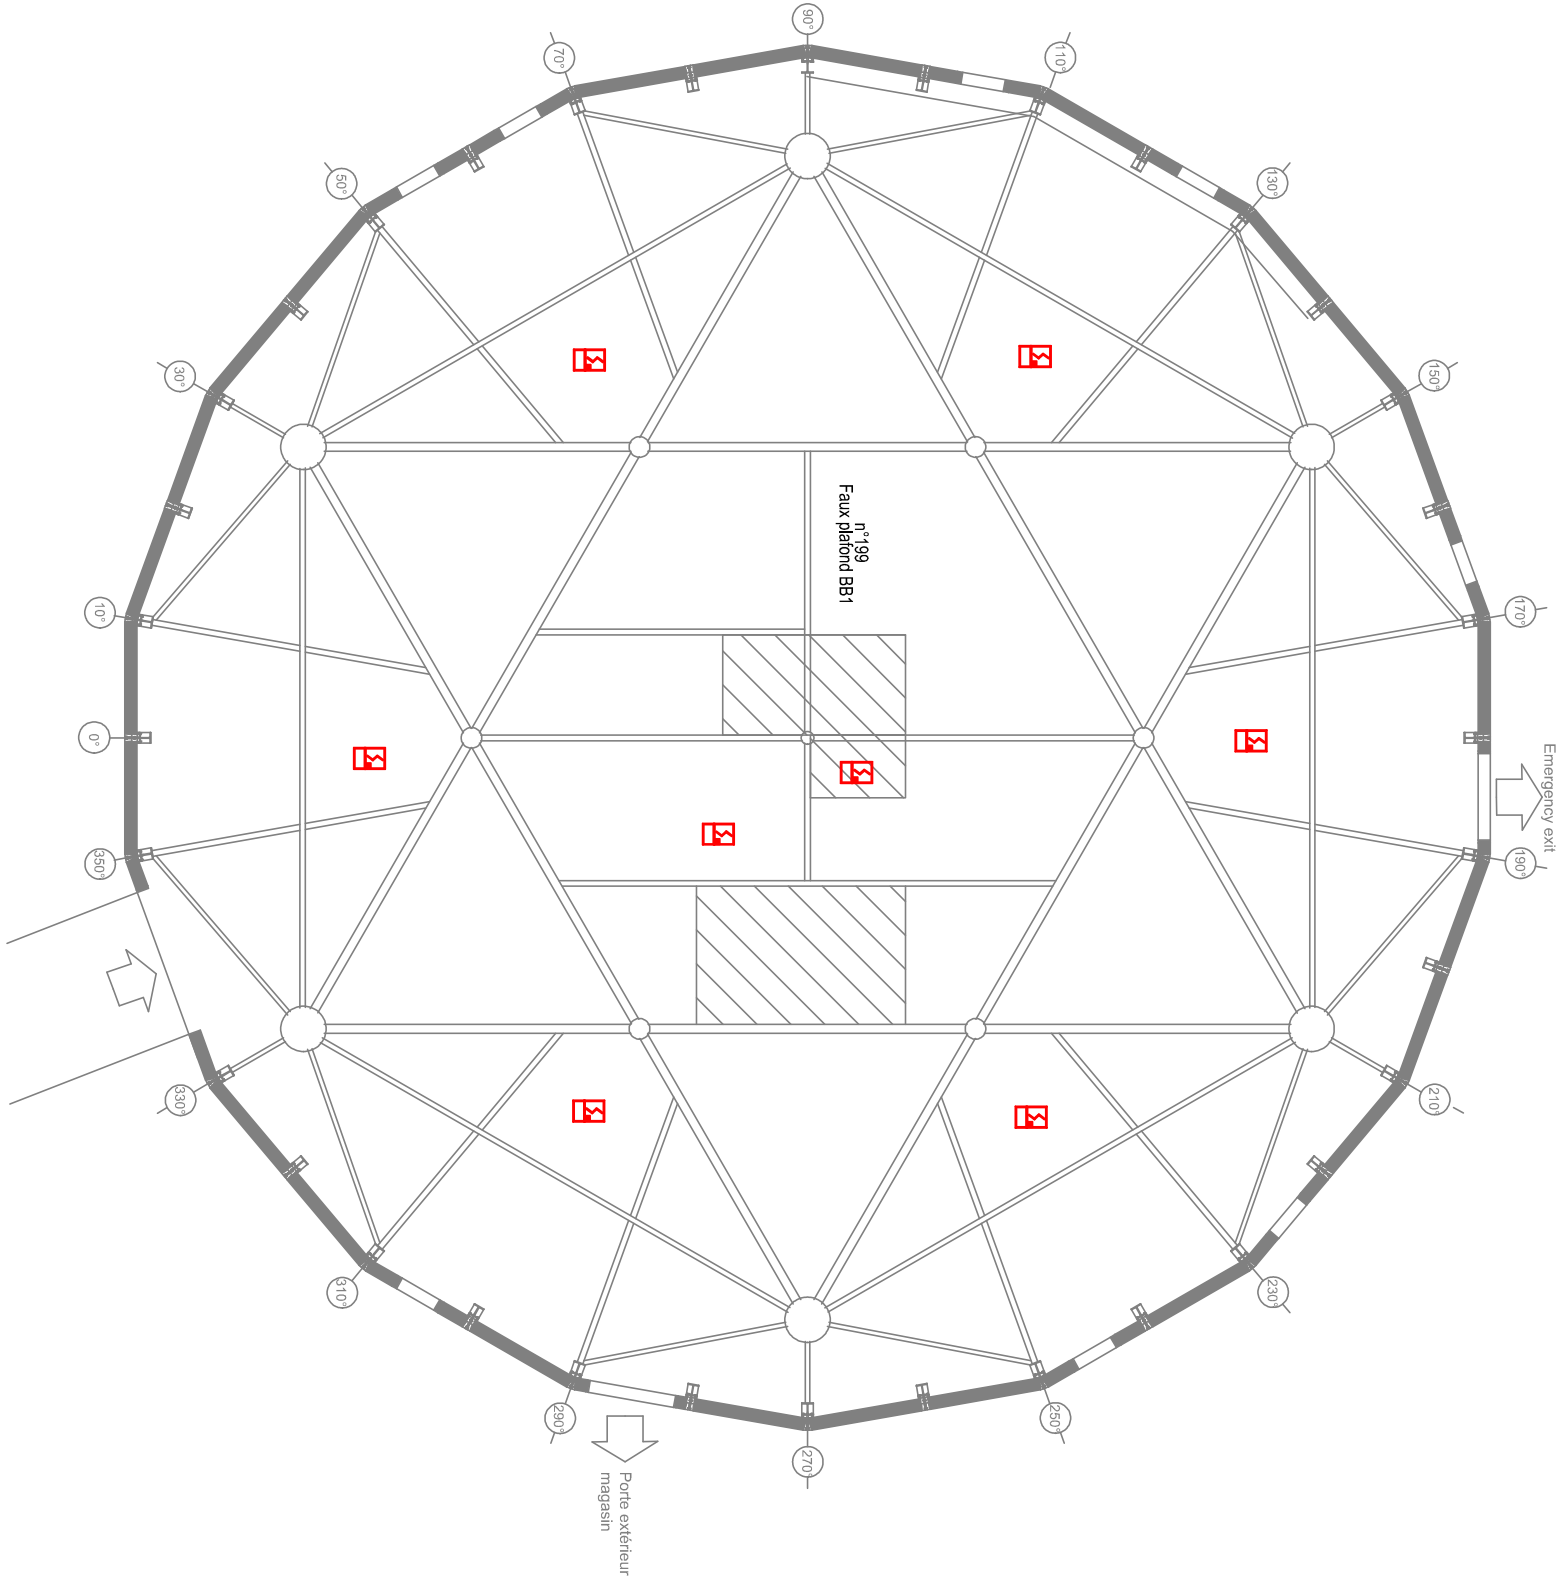










Légende


- ECS - CMSI - AES
- Tableau de report
- Matériel déporté
- Déclencheur manuel
- Détecteur optique de fumée
- Détecteur multicritère (optique et thermique)
- Détecteur de flamme
- Indicateur d'action
- Diffuseur sonore
- Diffuseur lumineux
- Diffuseur sonore et lumineux
- Module d'entrée / sortie
- Ventouse
- Ventouse avec report de position de sécurité
-



B023	SSI	DCE	SSI29	FP+1	A3	A
N° de Bat.	Code lot	Code phase	Code plan	Code niveau	Format	Indice
Edifice bruyant			FICHER : DMC-TN-Implantation SSI-ETHIS.dwg			
ECHELLE: 1:100						DATE: 03/2024

Légende

-  **ECS - CMSI - AES**
-  **Tableau de report**
-  **Matériel déporté**
-  **Déclencheur manuel**
-  **Détecteur optique de fumée**
-  **Détecteur multicritère (optique et thermique)**
-  **Détecteur de flamme**
-  **Indicateur d'action**
-  **Diffuseur sonore**
-  **Diffuseur lumineux**
-  **Diffuseur sonore et lumineux**
-  **Module d'entrée / sortie**
-  **Ventouse**
-  **Ventouse avec report de position de sécurité**
- 

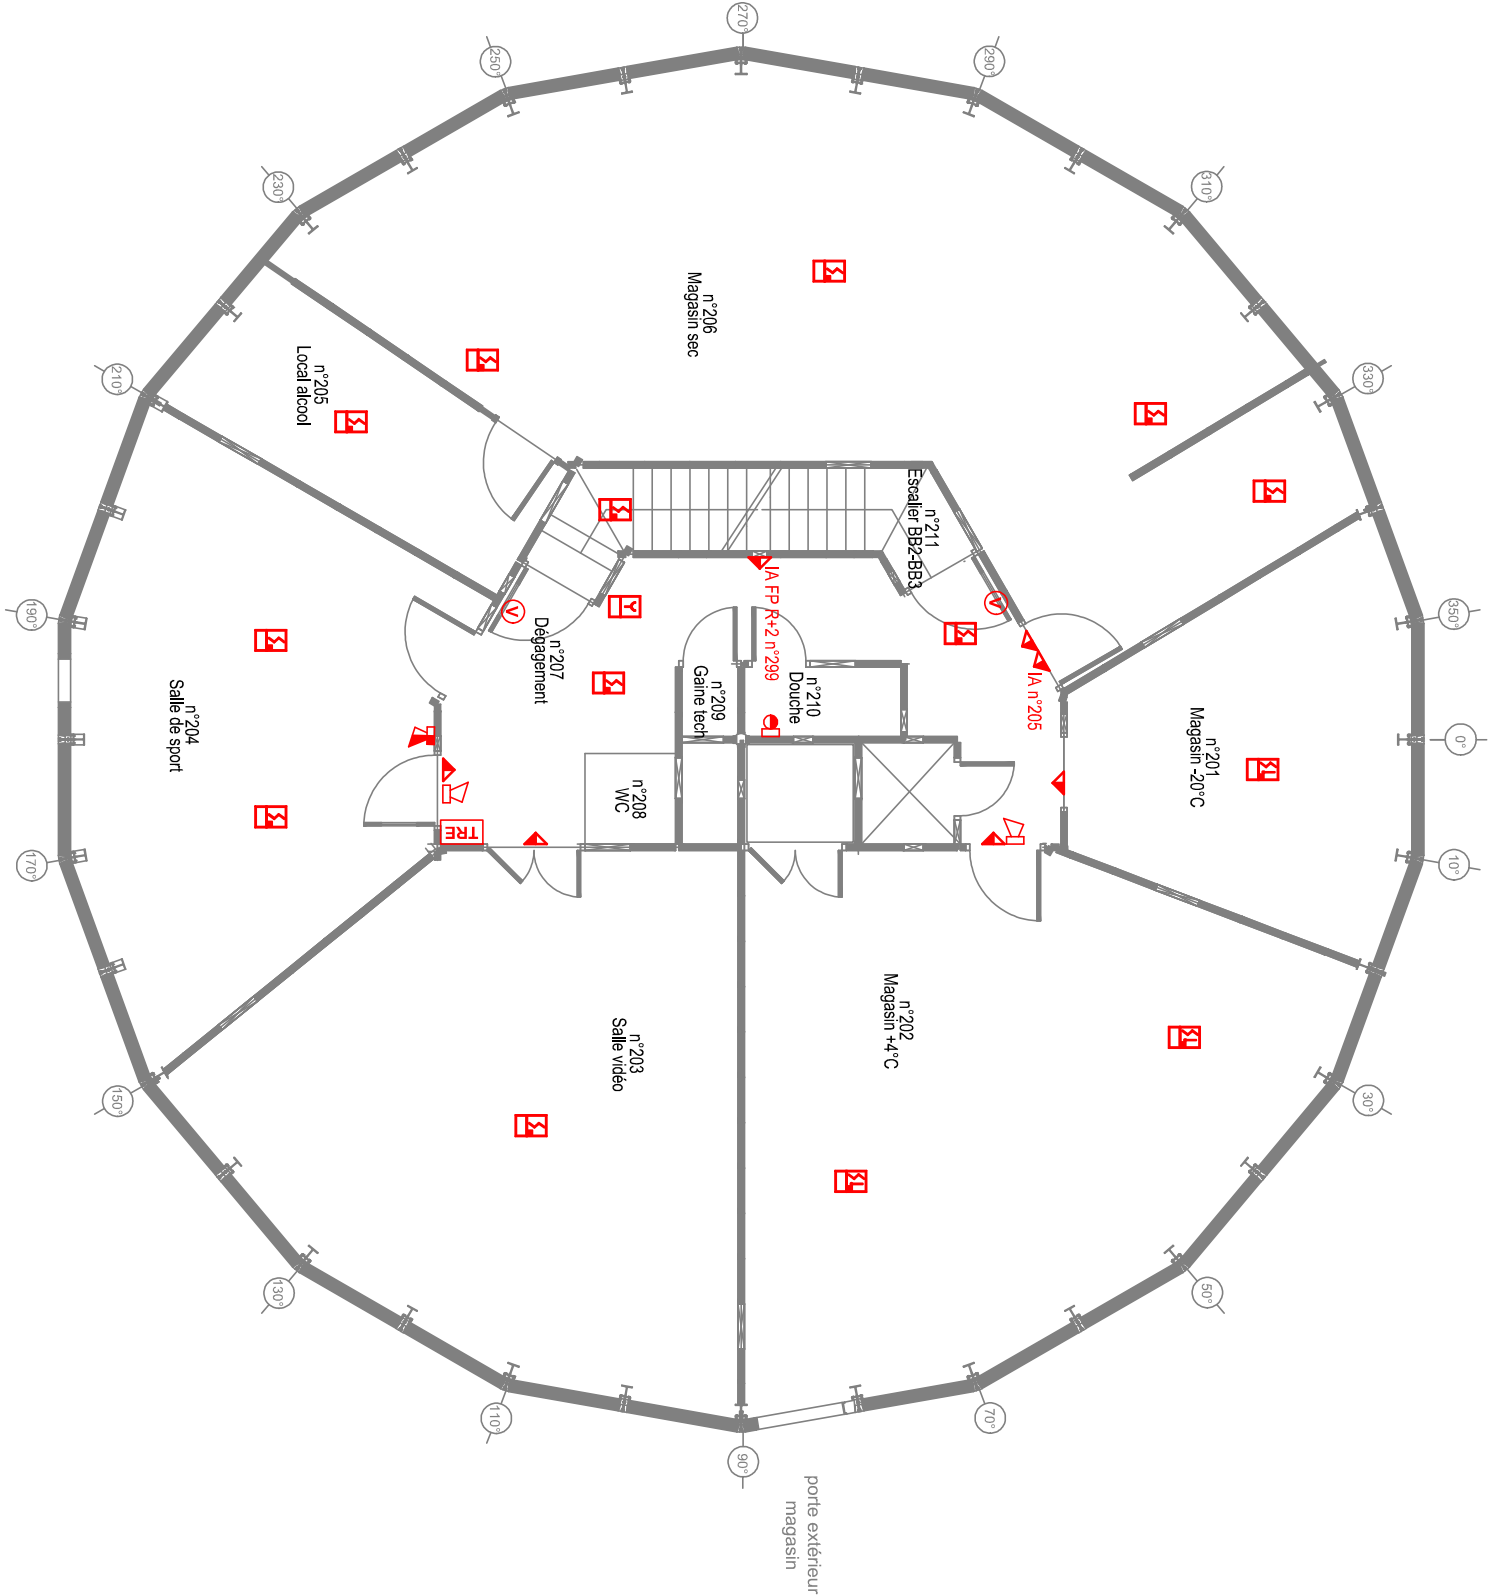

Légende

- SSI

ECS - CMSI - AES
- TRE

Tableau de report
- MD

Matériel déporté
- Y

Déclencheur manuel
- XS

Détecteur optique de fumée
- XS

Détecteur multicritère (optique et thermique)
- XS

Détecteur de flamme
- XS

Indicateur d'action
- XS

Diffuseur sonore
- XS


Diffuseur lumineux
- XS

Diffuseur sonore et lumineux
- XS

Module d'entrée / sortie
- EIS

Ventouse
- V


Ventouse avec report de position de sécurité
- V

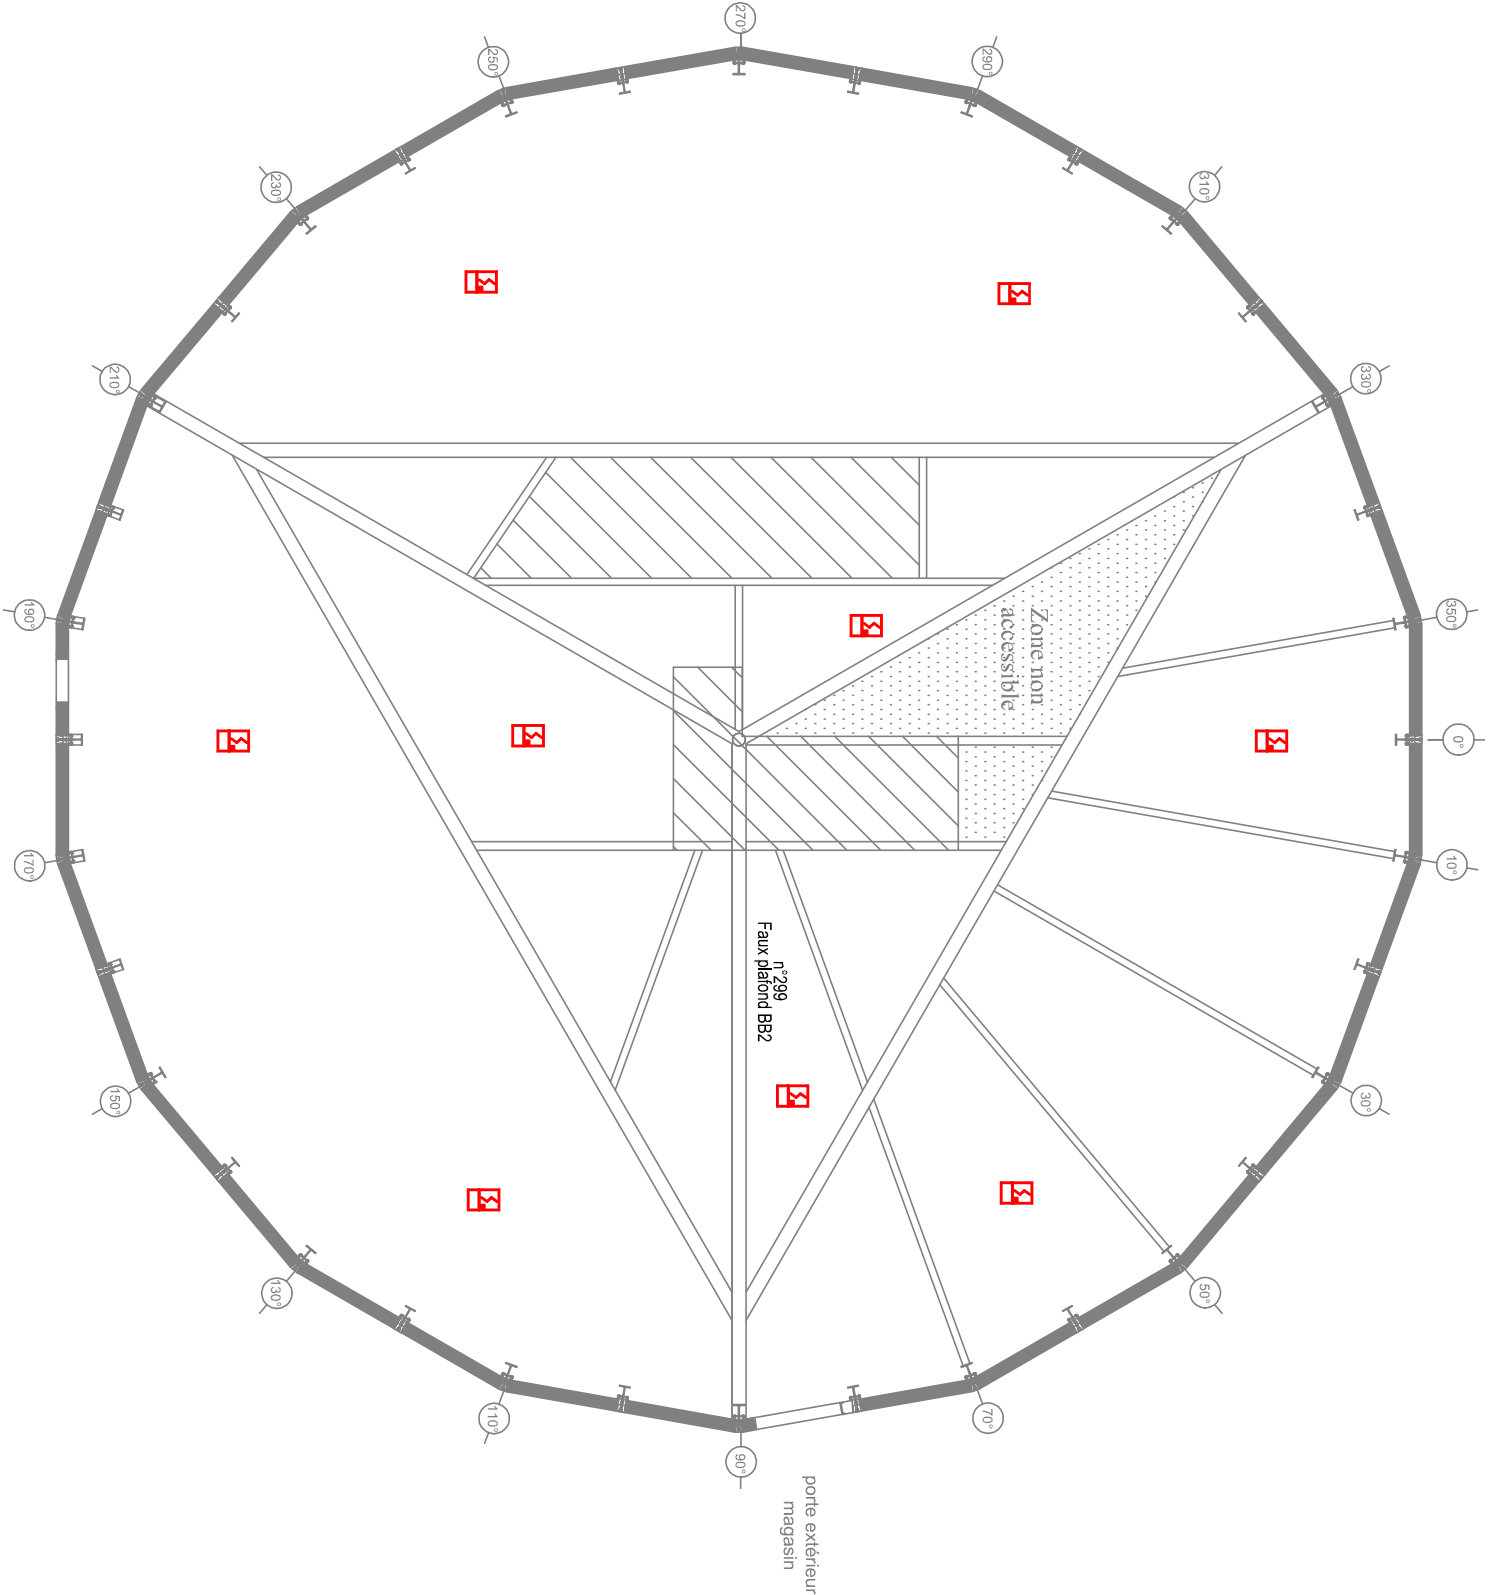

B023	SSI	DCE	SSI31	FP+2	A3	A
N° de Bat.	Code lot	Code phase	Code plan	Code niveau	Format	Indice
Edifice bruyant			FICHER : DMC-TN-Implantation SSI-ETHIS.dwg			
ECHELLE: 1:100						DATE: 03/2024

Légende

SSI	ECS - CMSI - AES
TRE	Tableau de report
MD	Matériel déporté
Y	Déclencheur manuel
ES	Détecteur optique de fumée
ES	Détecteur multicritère (optique et thermique)
ES	Détecteur de flamme
ES	Indicateur d'action
ES	Diffuseur sonore
ES	Diffuseur lumineux
ES	Diffuseur sonore et lumineux
ES	Module d'entrée / sortie
ES	Ventouse
ES	Ventouse avec report de position de sécurité

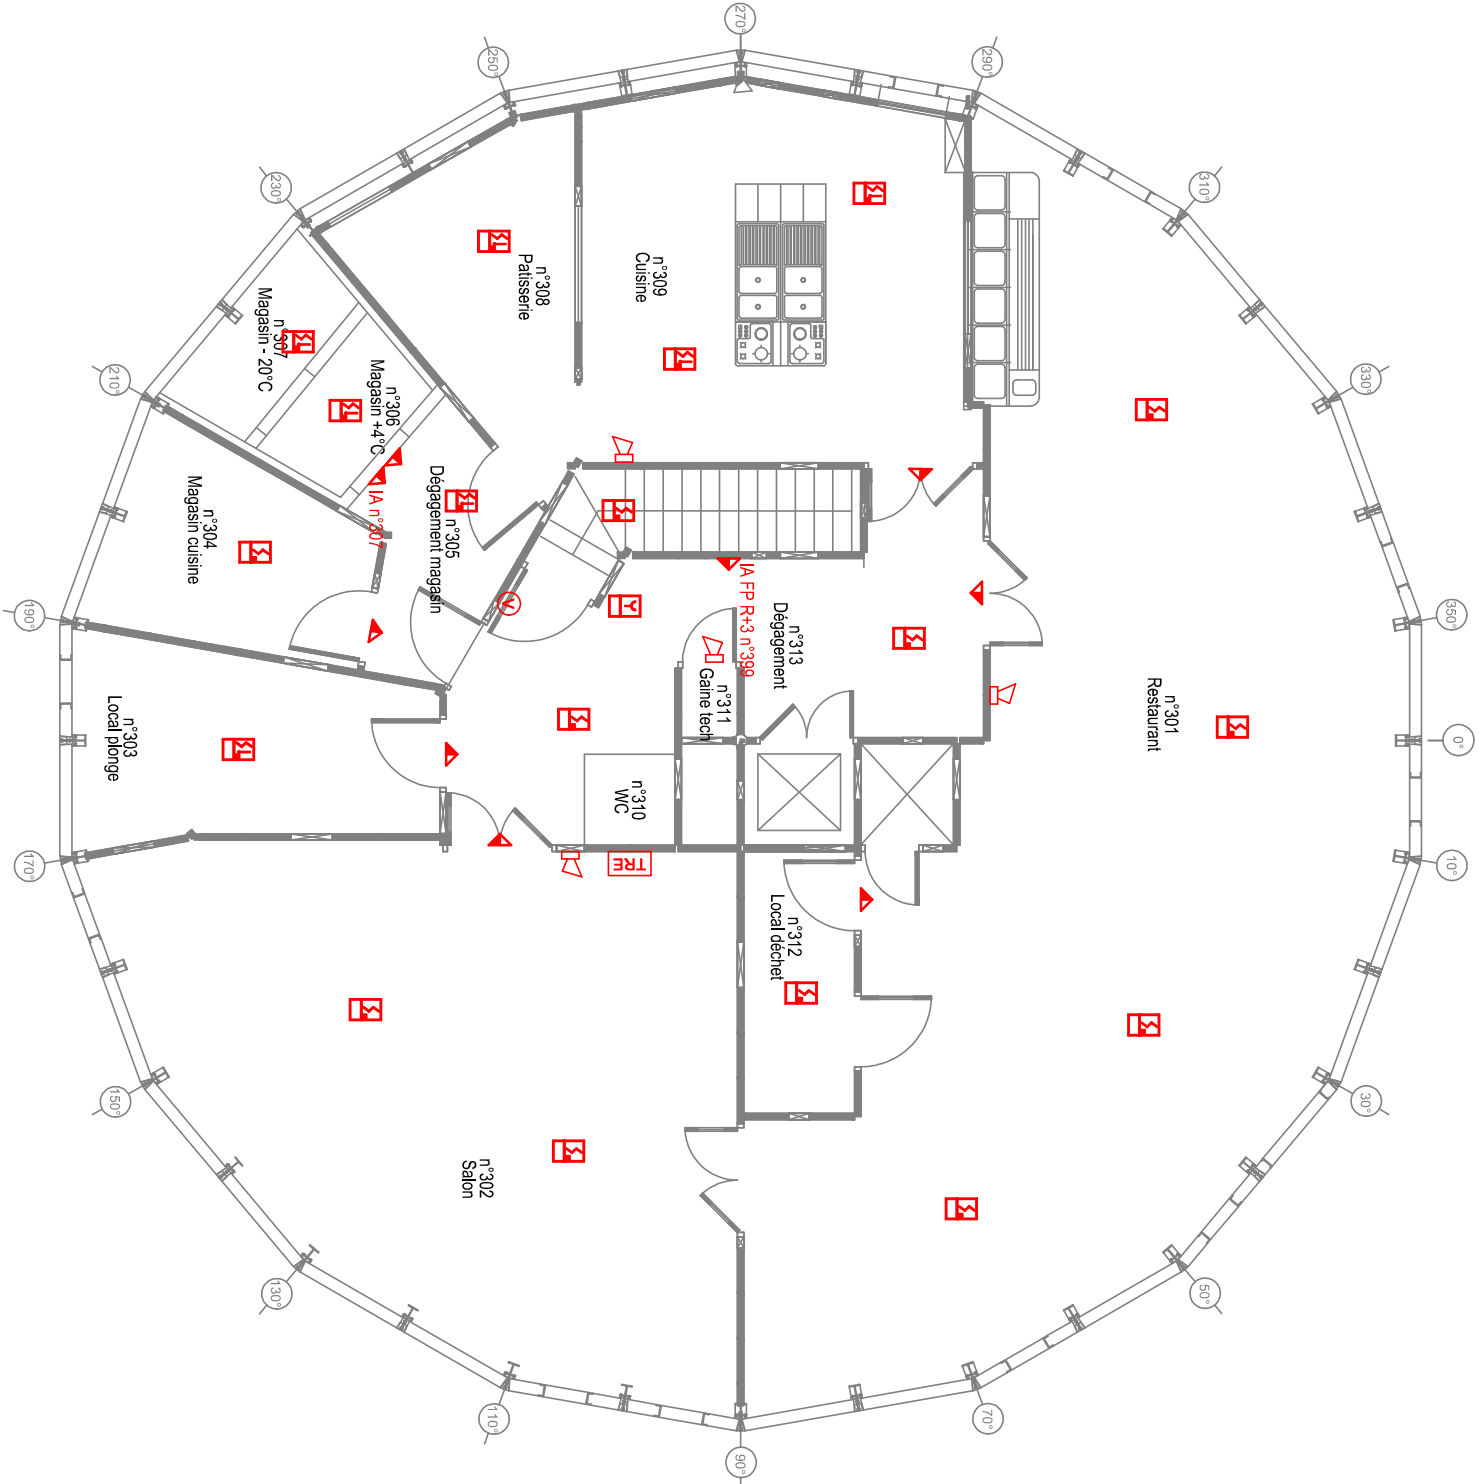

B023	SSI	DCE	SSI32	R+3	A3	A
N° de Bat.	Code lot	Code phase	Code plan	Code niveau	Format	Indice
Edifice bruyant						ECHELLE: 1:100
FICHER : DMC-TN-Implantation SSI-ETHIS.dwg						DATE: 03/2024

Légende

- SSI

ECS - CMSI - AES
- TRE

Tableau de report
- MD

Matériel déporté
- Y

Déclencheur manuel
- XS

Détecteur optique de fumée
- XS

Détecteur multicritère (optique et thermique)
- XS

Détecteur de flamme
- XS

Détecteur d'action
- XS

Indicateur sonore
- XS

Diffuseur lumineux
- XS

Diffuseur sonore et lumineux
- XS

Module d'entrée / sortie
- EIS

Ventouse
- V

Ventouse avec report de position de sécurité
- W

