

REEMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

EHPAD Antoine PINAY - Les Charmilles

19 rue Laurent Charles

42400 St-Chamond



Hôpital du Gier  
19 rue Victor Hugo  
42400 St-Chamond

NAMIXIS  
département incendie  
1 rue Claude Chappe  
69370 St Didier au Mont d'Or

H									
G									
F									
E									
D									
C									
B	15/03/19	DOE	YQU	EWE		FDU			
A	30/05/18	MàJ suite remarques CSSI du 04/05/18	MMU	EWE		FDU			
0	28/11/17	Création	MMU	EWE		FDU			
Indice	Date	Observations	Rédiger par	Visa	Vérifier par	Visa	Resp. Affaire	Visa	

Zoning de l'installation

Bâtiments F, G, H



SPIE Sud-Est  
DIRECTION OPERATIONNELLE TERTIAIRE ELECTRICITE  
DEPARTEMENT RHONE-LOIRE-AUVERGNE  
6 AVENUE JEAN JAURES - TSA 30031  
69551 FEYZIN CEDEX  
TEL: +33 (0)4 72 21 12 00 - TELECOPIE: +33 (0)4 72 21 15 52

APSAF  
Système de Détection d'incendie et Centralisateurs de  
Mise en Sécurité Incendie : Service d'installation  
(Certification N° 09201017 délivrée par le CNPP)  
(www.cnpp.com)


Echelle : 1/200	Fichier : SPIE_HdG_Pinay_BatFGH_SSI	Date : 15/03/19	Indice : B
Plan N°	226068-220	Etat : DOE	Folio : 1/6





<div><div></div><div>ZC10: Zone de compartimentage 10 (NIVEAU 1 G1)</div></div>	<div><div></div><div>ZC11: Zone de compartimentage 11 (NIVEAU 1 G1)</div></div>	<div><div></div><div>ZC12: Zone de compartimentage 12 (NIVEAU 1 G1)</div></div>
<div><div></div><div>ZF6: Zone de désenfumage 6 (NIVEAU 1 G1)</div></div>	<div><div></div><div>ZF7: Zone de désenfumage 7 (NIVEAU 1 G1)</div></div>	<div><div></div><div>ZF8: Zone de désenfumage 8 (NIVEAU 1 G1)</div></div>
<div><div></div><div>ZDA10: Zone de détection automatique 10 (NIVEAU R+1 G1)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA11: Zone de détection automatique 11 (NIVEAU R+1 G1)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA12: Zone de détection automatique 12 (NIVEAU R+1 G1)</div></div>
<div><div></div><div>ZDA29: Zone de détection automatique 29 (NIVEAU R+1 G1)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA30: Zone de détection automatique 30 (NIVEAU R+1 G1)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA31: Zone de détection automatique 31 (NIVEAU R+1 G1)</div></div>
<div><div></div><div>ZC13: Zone de compartimentage 13 (NIVEAU 1 H1)</div></div>	<div><div></div><div>ZC14: Zone de compartimentage 14 (NIVEAU 1 H1)</div></div>	
<div><div></div><div>ZF9: Zone de désenfumage 9 (NIVEAU 1 H1)</div></div>	<div><div></div><div>ZF10: Zone de désenfumage 10 (NIVEAU 1 H1)</div></div>	
<div><div></div><div>ZDA13: Zone de détection automatique 13 (NIVEAU R+1 H1)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA30: Zone de détection automatique 30 (NIVEAU R+1 H1)</div></div>	
<div><div></div><div>ZDA32: Zone de détection automatique 32 (NIVEAU R+1 H1)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA33: Zone de détection automatique 33 (NIVEAU R+1 H1)</div></div>	

ZDM51: Zone de détection manuelle 51 (DM NIVEAU R+1)

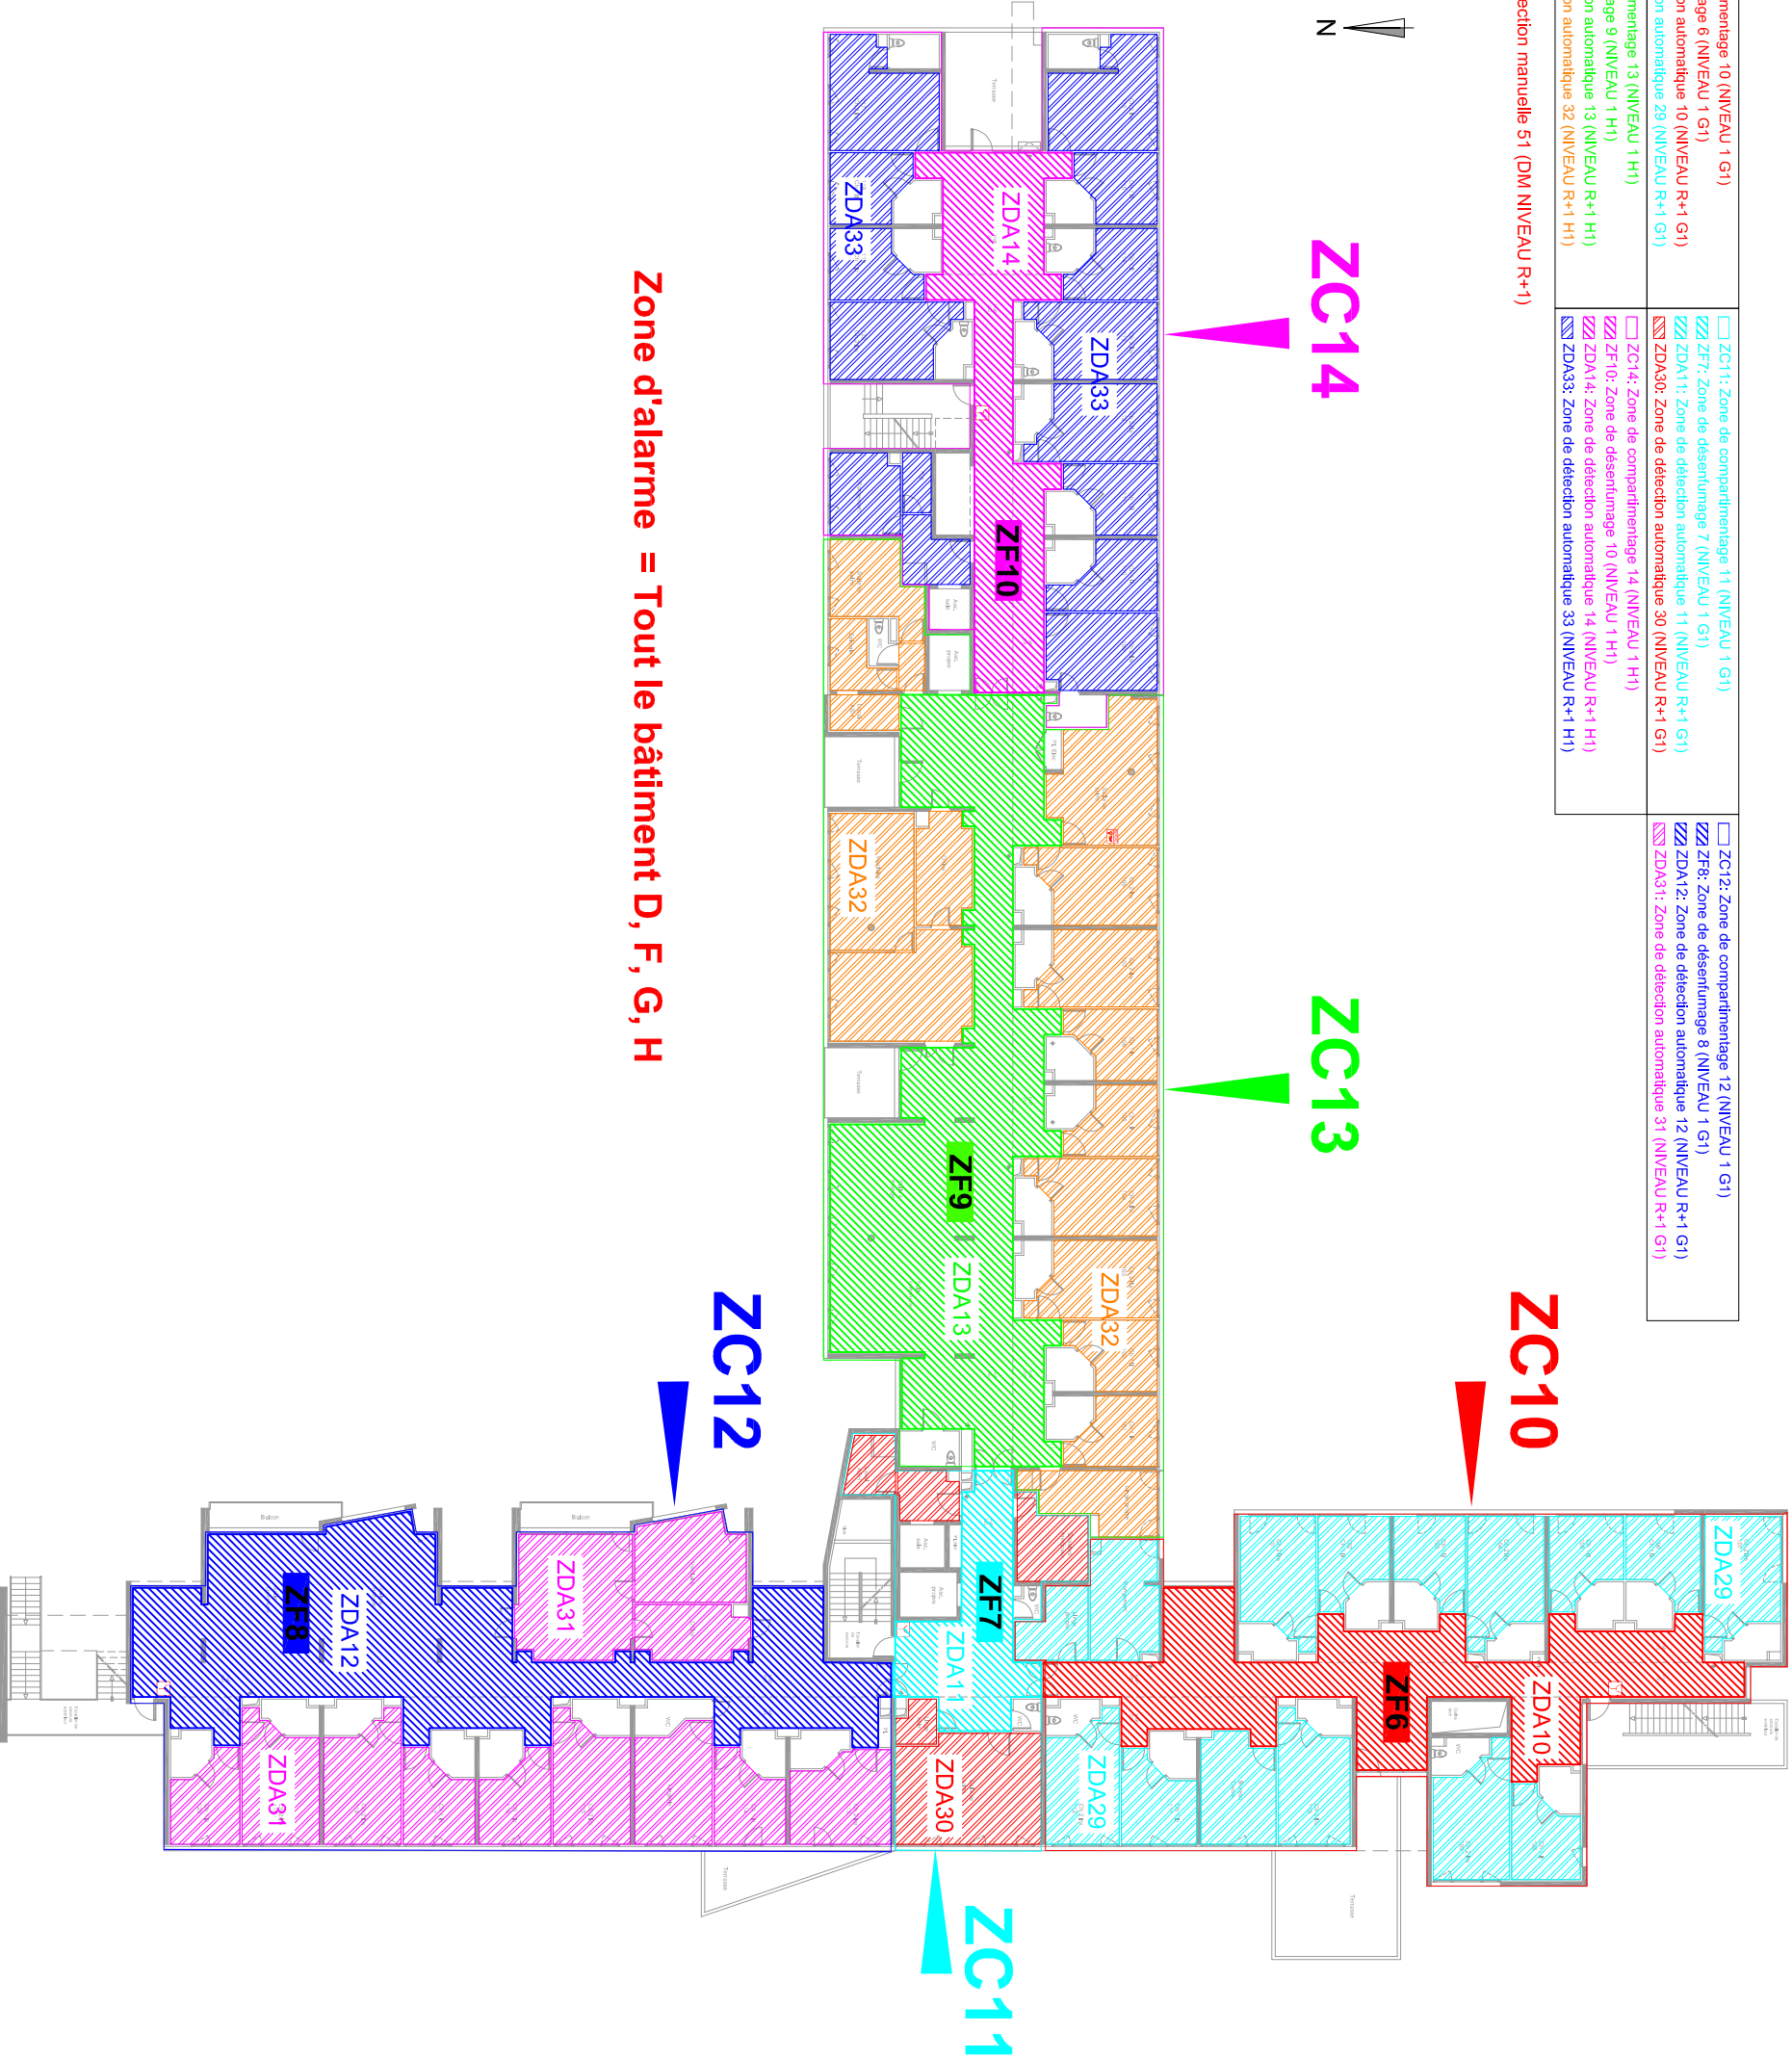


Zone d'alarme = Tout le bâtiment D, F, G, H




<div><div></div><div>ZC15: Zone de compartimentage 15 (NIVEAU 2 G2)</div></div>	<div><div></div><div>ZC16: Zone de compartimentage 16 (NIVEAU 2 G2)</div></div>	<div><div></div><div>ZC17: Zone de compartimentage 17 (NIVEAU 2 G2)</div></div>
<div><div></div><div>ZF11: Zone de désenfumage 11 (NIVEAU 2 G2)</div></div>	<div><div></div><div>ZF12: Zone de désenfumage 12 (NIVEAU 2 G2)</div></div>	<div><div></div><div>ZF13: Zone de désenfumage 13 (NIVEAU 2 G2)</div></div>
<div><div></div><div>ZDA15: Zone de détection automatique 15 (NIVEAU R+2 G2)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA16: Zone de détection automatique 16 (NIVEAU R+2 G2)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA17: Zone de détection automatique 17 (NIVEAU R+2 G2)</div></div>
<div><div></div><div>ZDA34: Zone de détection automatique 34 (NIVEAU R+2 G2)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA35: Zone de détection automatique 35 (NIVEAU R+2 G2)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA36: Zone de détection automatique 36 (NIVEAU R+2 G2)</div></div>
<div><div></div><div>ZC18: Zone de compartimentage 18 (NIVEAU 2 H2)</div></div>	<div><div></div><div>ZC19: Zone de compartimentage 19 (NIVEAU 2 H2)</div></div>	
<div><div></div><div>ZF14: Zone de désenfumage 14 (NIVEAU 2 H2)</div></div>	<div><div></div><div>ZF15: Zone de désenfumage 15 (NIVEAU 2 H2)</div></div>	
<div><div></div><div>ZDA18: Zone de détection automatique 18 (NIVEAU R+2 H2)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA19: Zone de détection automatique 19 (NIVEAU R+2 H2)</div></div>	
<div><div></div><div>ZDA37: Zone de détection automatique 37 (NIVEAU R+2 H2)</div></div>	<div><div></div><div>ZDA38: Zone de détection automatique 38 (NIVEAU R+2 H2)</div></div>	

ZDM52: Zone de détection manuelle 52 (DM NIVEAU R+2)

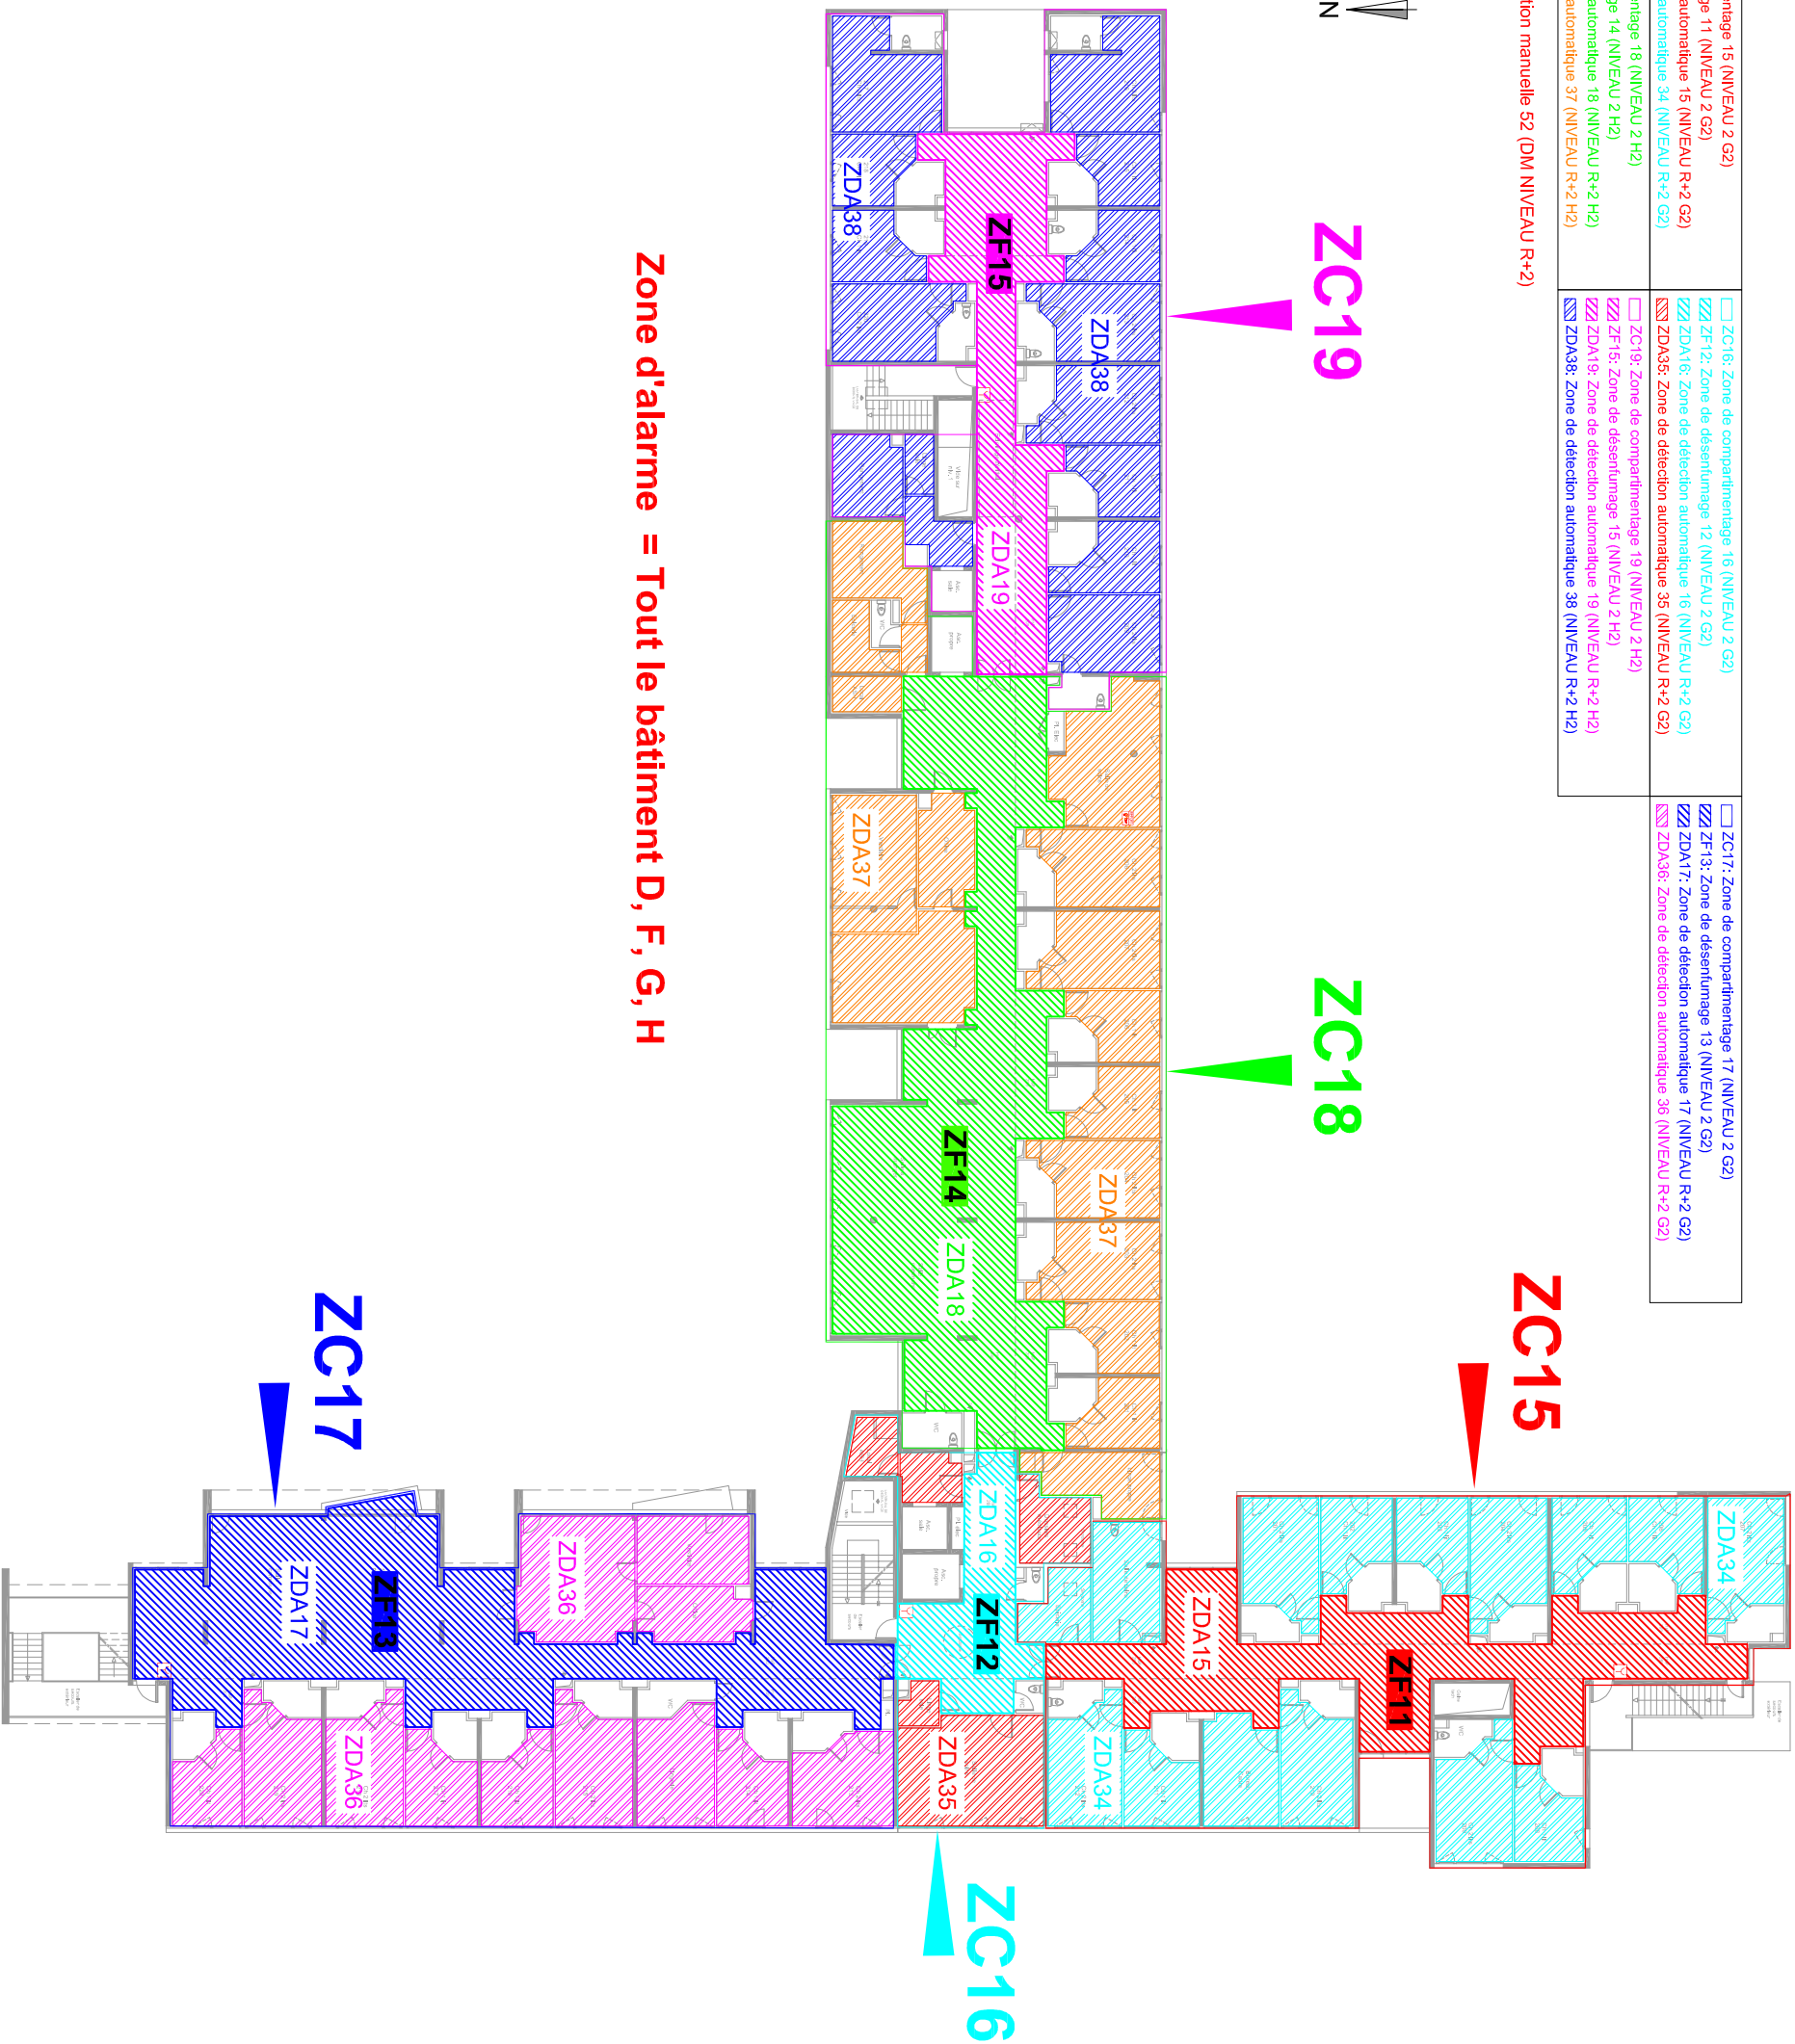

Zone d'alarme = Tout le bâtiment D, F, G, H

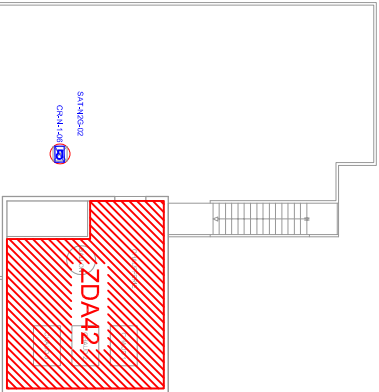

Zone d'alarme = Tout le bâtiment D, F, G, H

ZDA42: Zone de détection automatique 06 (NIV. TERRASSE FGH)

