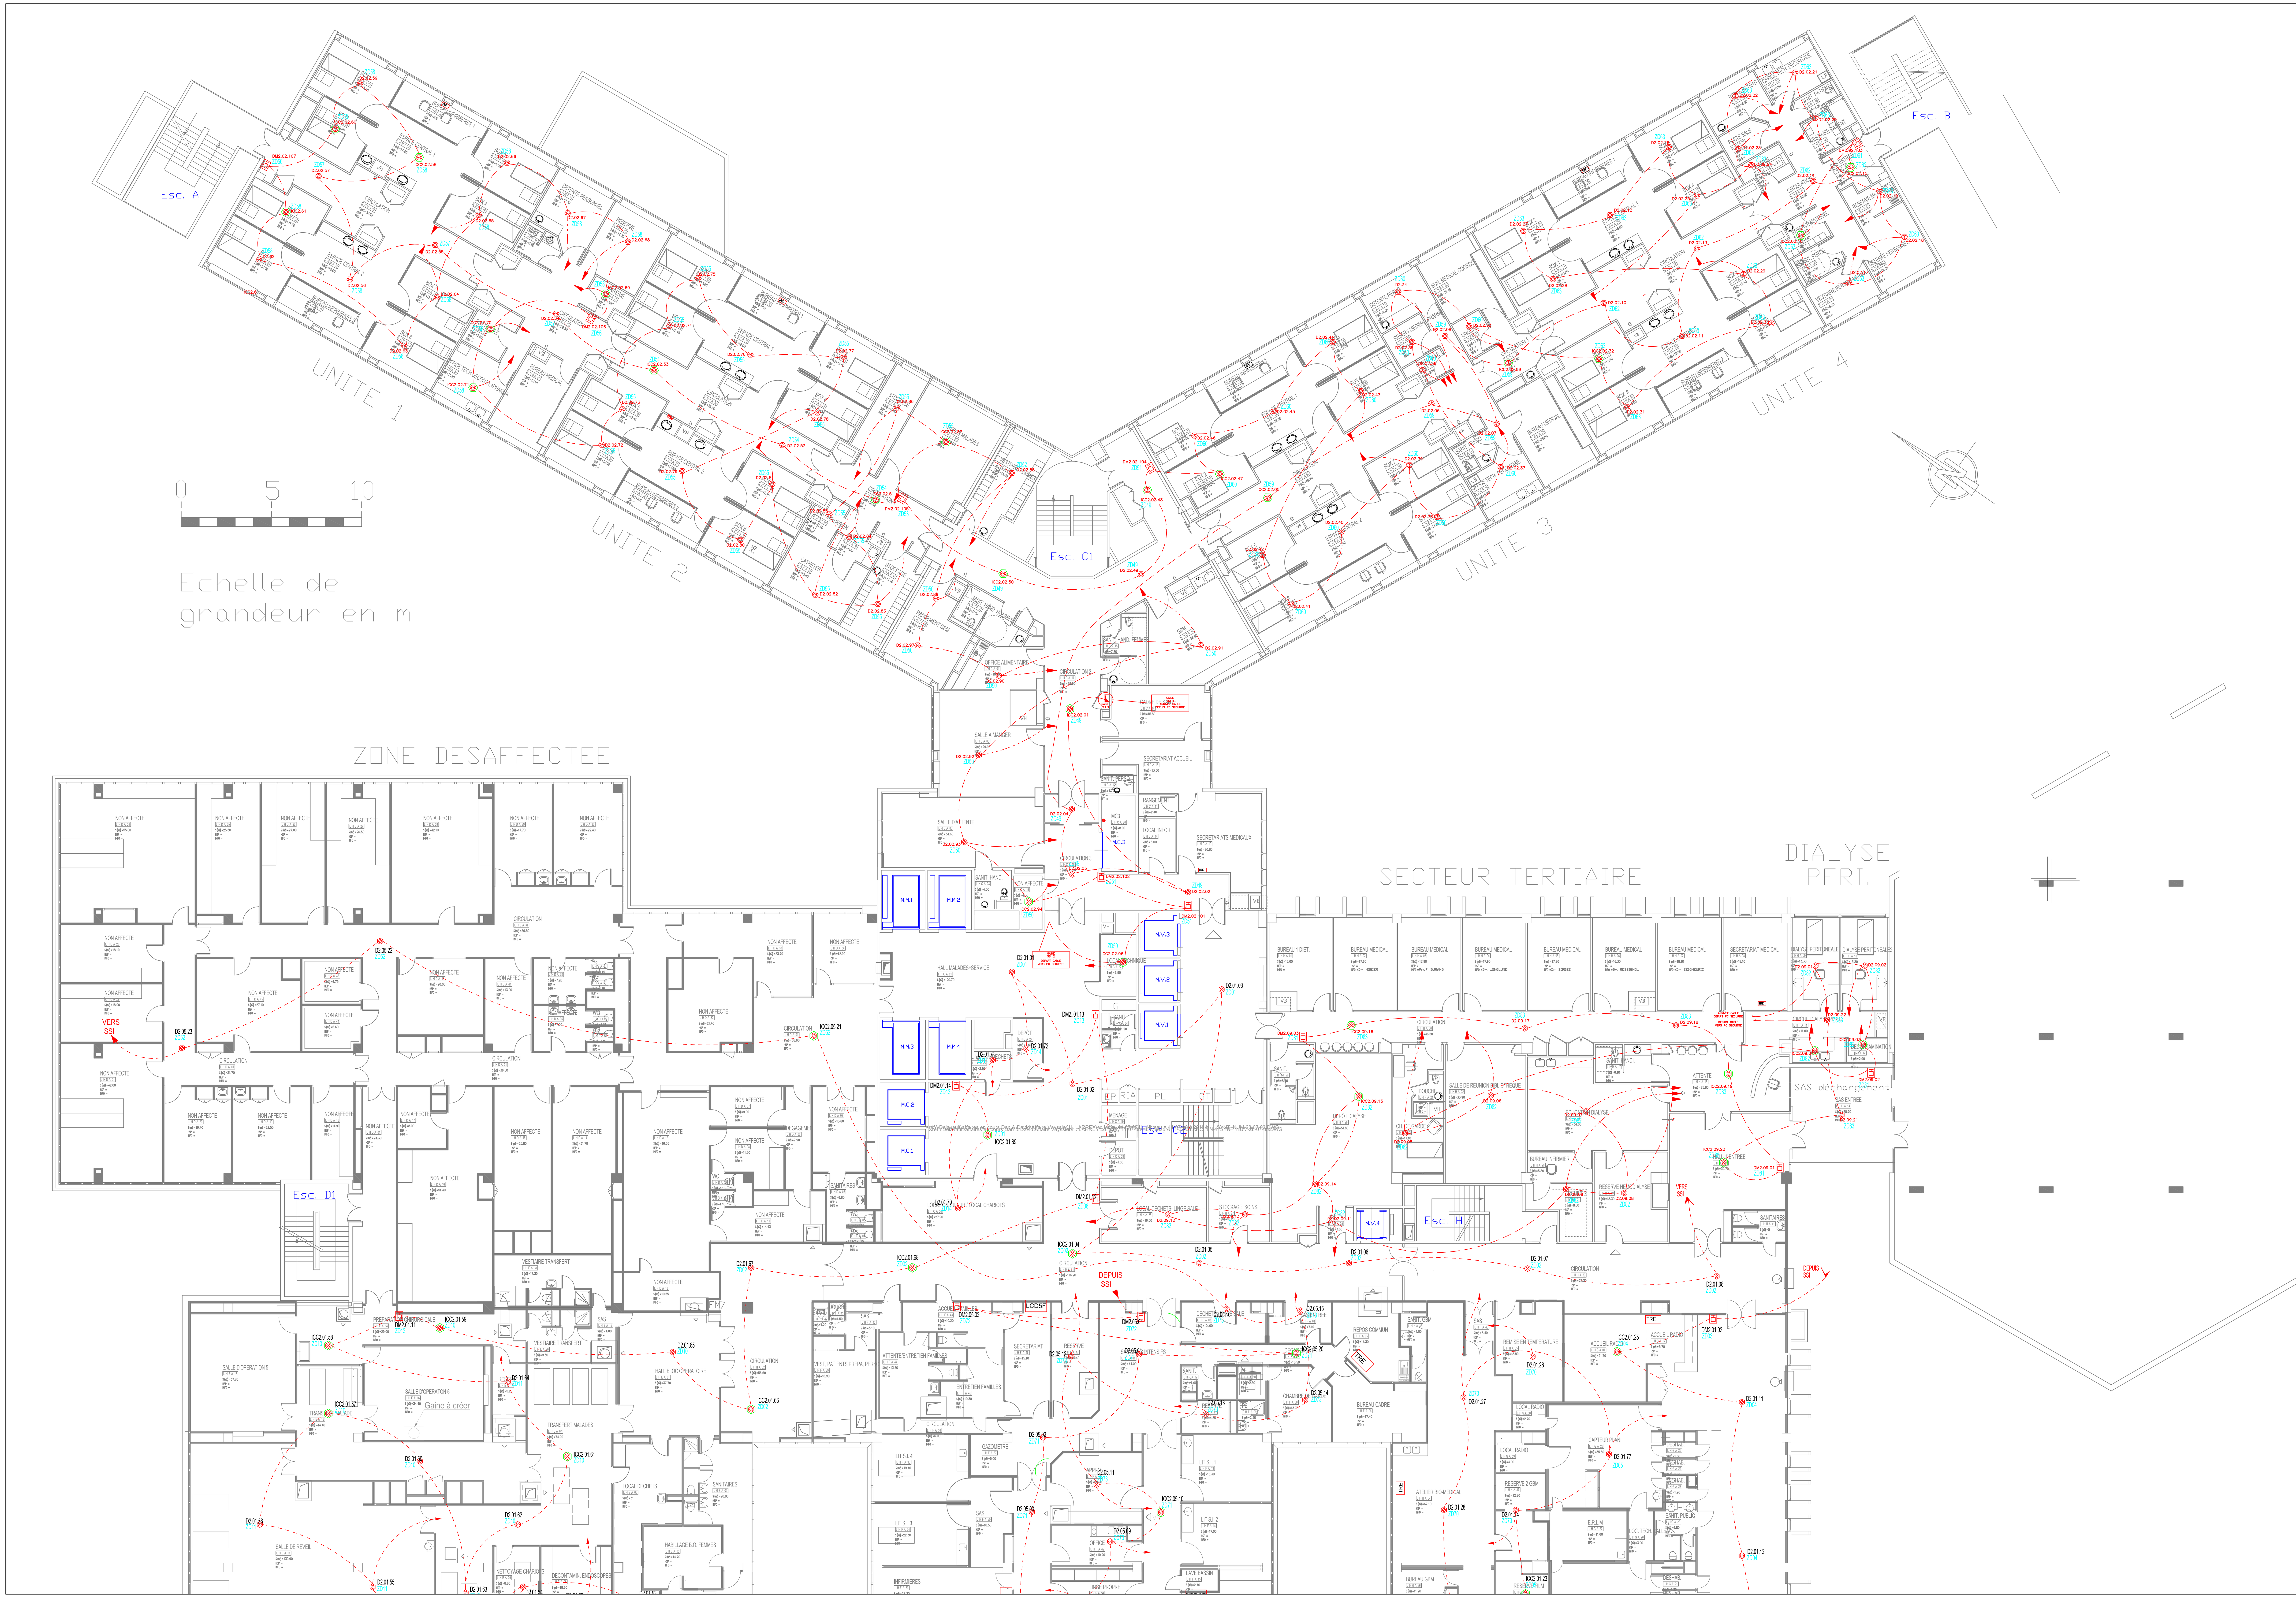

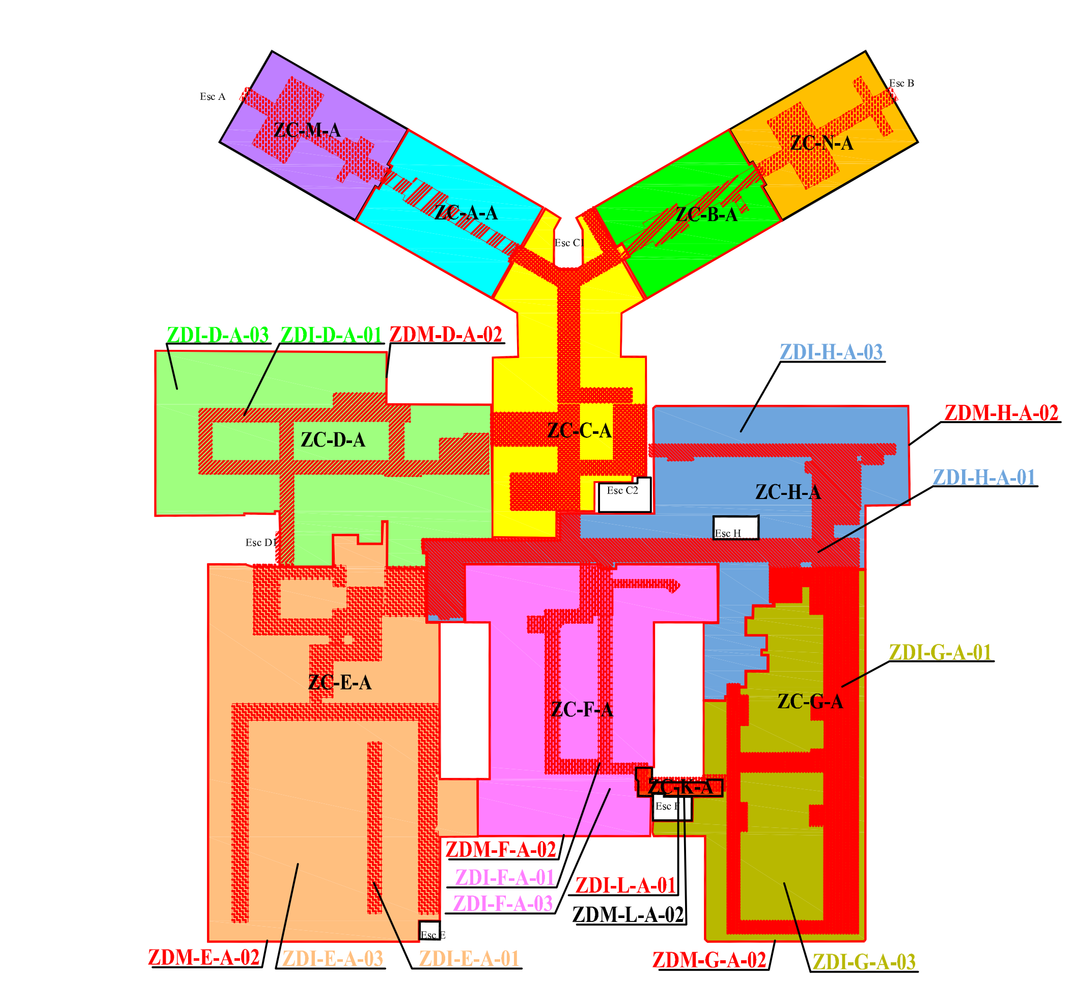

LEGENDE ...

- Détecteur incendie ionique
- Détecteur incendie thermovélocimétrique
- Socle ICC
- Socle ICC sur détecteur
- Indicateur d'action incendie
- Déclencheur Manuel incendie
- AGS — AGS
- TRE — Tableau de report
- Bus Détection Incendie rebouclé

Ind	Date	Modifications	DESSINER	VERIFIER	APPROUVER
D	28/09/23	Mise à jour	EL	JB	JB
C	22/05/20	Mise à jour des libellés DI	YG	JB	JB
B	15/12/03	AJOUT ICC ET REPERAGE ZONE CHUBB	FV	FV	OP
A	11/12/03	MISE A JOUR	FV	FV	OP
0	25/11/03	Création	F.V	F.V	P.V

FAUCHÉ

Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

HOPITAUX DE TOULOUSE

CHU DE RANGUEIL

2, rue Viguerie

31052, TOULOUSE CEDEX

Tél. 05 63 03 33 71
Fax 05 63 03 65 43
Courriel :
maintenance-multitechnique@fauche.com
www.fauche.com

Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

ZONE HOSPITALISATION 1er SOUS SOL
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - SDI

Cette mire doit être lisible dans son intégralité
Pour A0 et A1 ABERFFTHLIJOOCGOUVWNSZXKY
zsoeocmuvwxirfkhbdpgqyjlt 714285690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FT 051 G

Echelle :	Format :	LOGICIEL :	Référence informatique :
1/100°	A0	ACAD 2015	

COMPTE ANALYTIQUE / REFERENCE :

Bâtiment H - Niveau A

INDICE : D