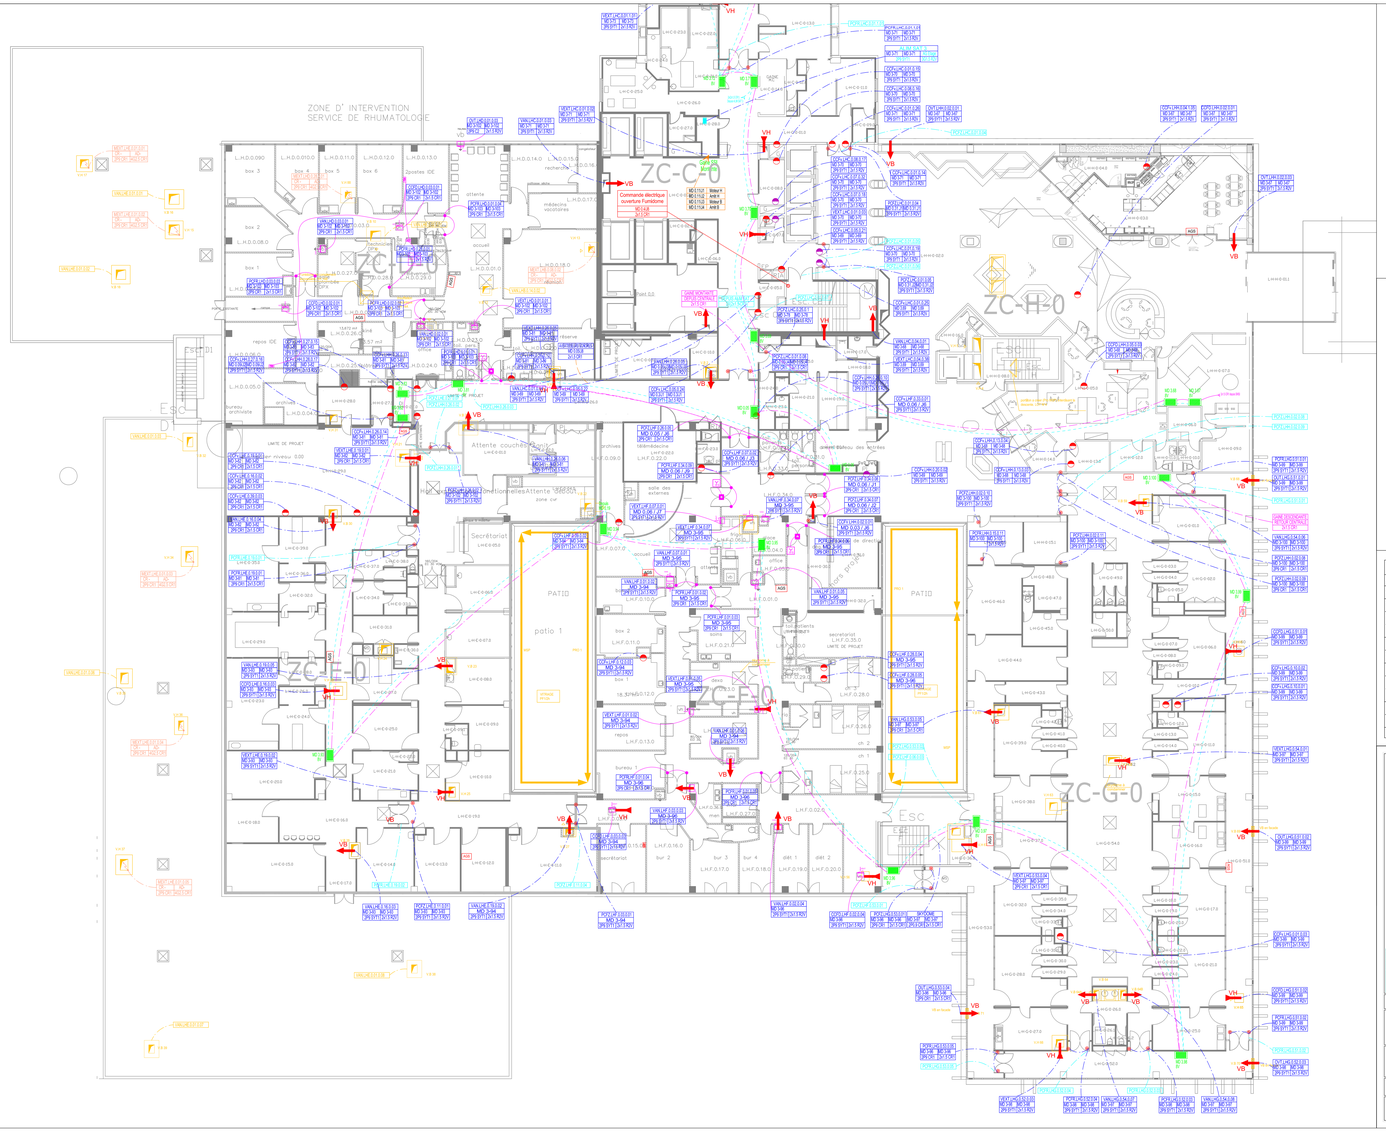




LEGENDE ...

- Ventouse de porte
- AGS — AGS
- TRE — Tableau de report
- VH — Extraction désenfumage volet coupe feu à asservir
- VB — Air neuf désenfumage volet coupe feu à asservir
- Clapet coupe.feu motorisé
- Clapet coupe.feu
- Matériel Déporté 8 voies
- Avertisseur sonore
- Bouton Poussoir
- Verrou
- Bus SMSI Communication rebouclé
- Bus SMSI Alimentation DAS redondant

| HISTORIQUE DU PLAN | |
|---|---|
| Codification du plan | Nature modification |
| 28/06/07 - A | RESTRUCTURATION NUTITION RHUMATOLOGIE |
| 10/09/07 - B | MISE A JOUR APRES ESSAIS |
| 11/09/07 - C | Suites aux remarques du coordinateur SSI |
| 11/07/08 - D | Mise à jour suite aux remarques commission de sécurité |
| 11/02/20 - E | Mise à jour des libellés des Modules Déportés |
| 29/09/23 - F | Mise à jour suite ajout Portes Coupe-Feu |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FAUCHÉ — Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

# HOPITAUX DE TOULOUSE

**CHU DE RANGUEIL**
**2, rue Viguerie**
**31052, TOULOUSE CEDEX**


Tél. 05 62 03 03 71
Fax 05 62 03 63 43
Courriel :
maintenance.multitechnique@fauche.com
www.fauche.com



Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé sans consentement écrit aux autorisations


ZONE PLATEAU TECHNIQUE Rez de Chaussée Haut
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.

**SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - CABLAGE SMSI**

Cette mire doit être faîtée dans son intégralité
Pour être en accord avec la charte graphique
du document technique FAUCHÉ

PT-BS-G

| Echelle : | Format : | GIRCEN : | Référence informatique : | |
|---|---|---|---|---|
| 1/100 | A0 | ACAD 2015 | | |

COMPTE ANALYTIQUE / REFERENCE : Bâtiment H - Niveau 0

INDICE : F