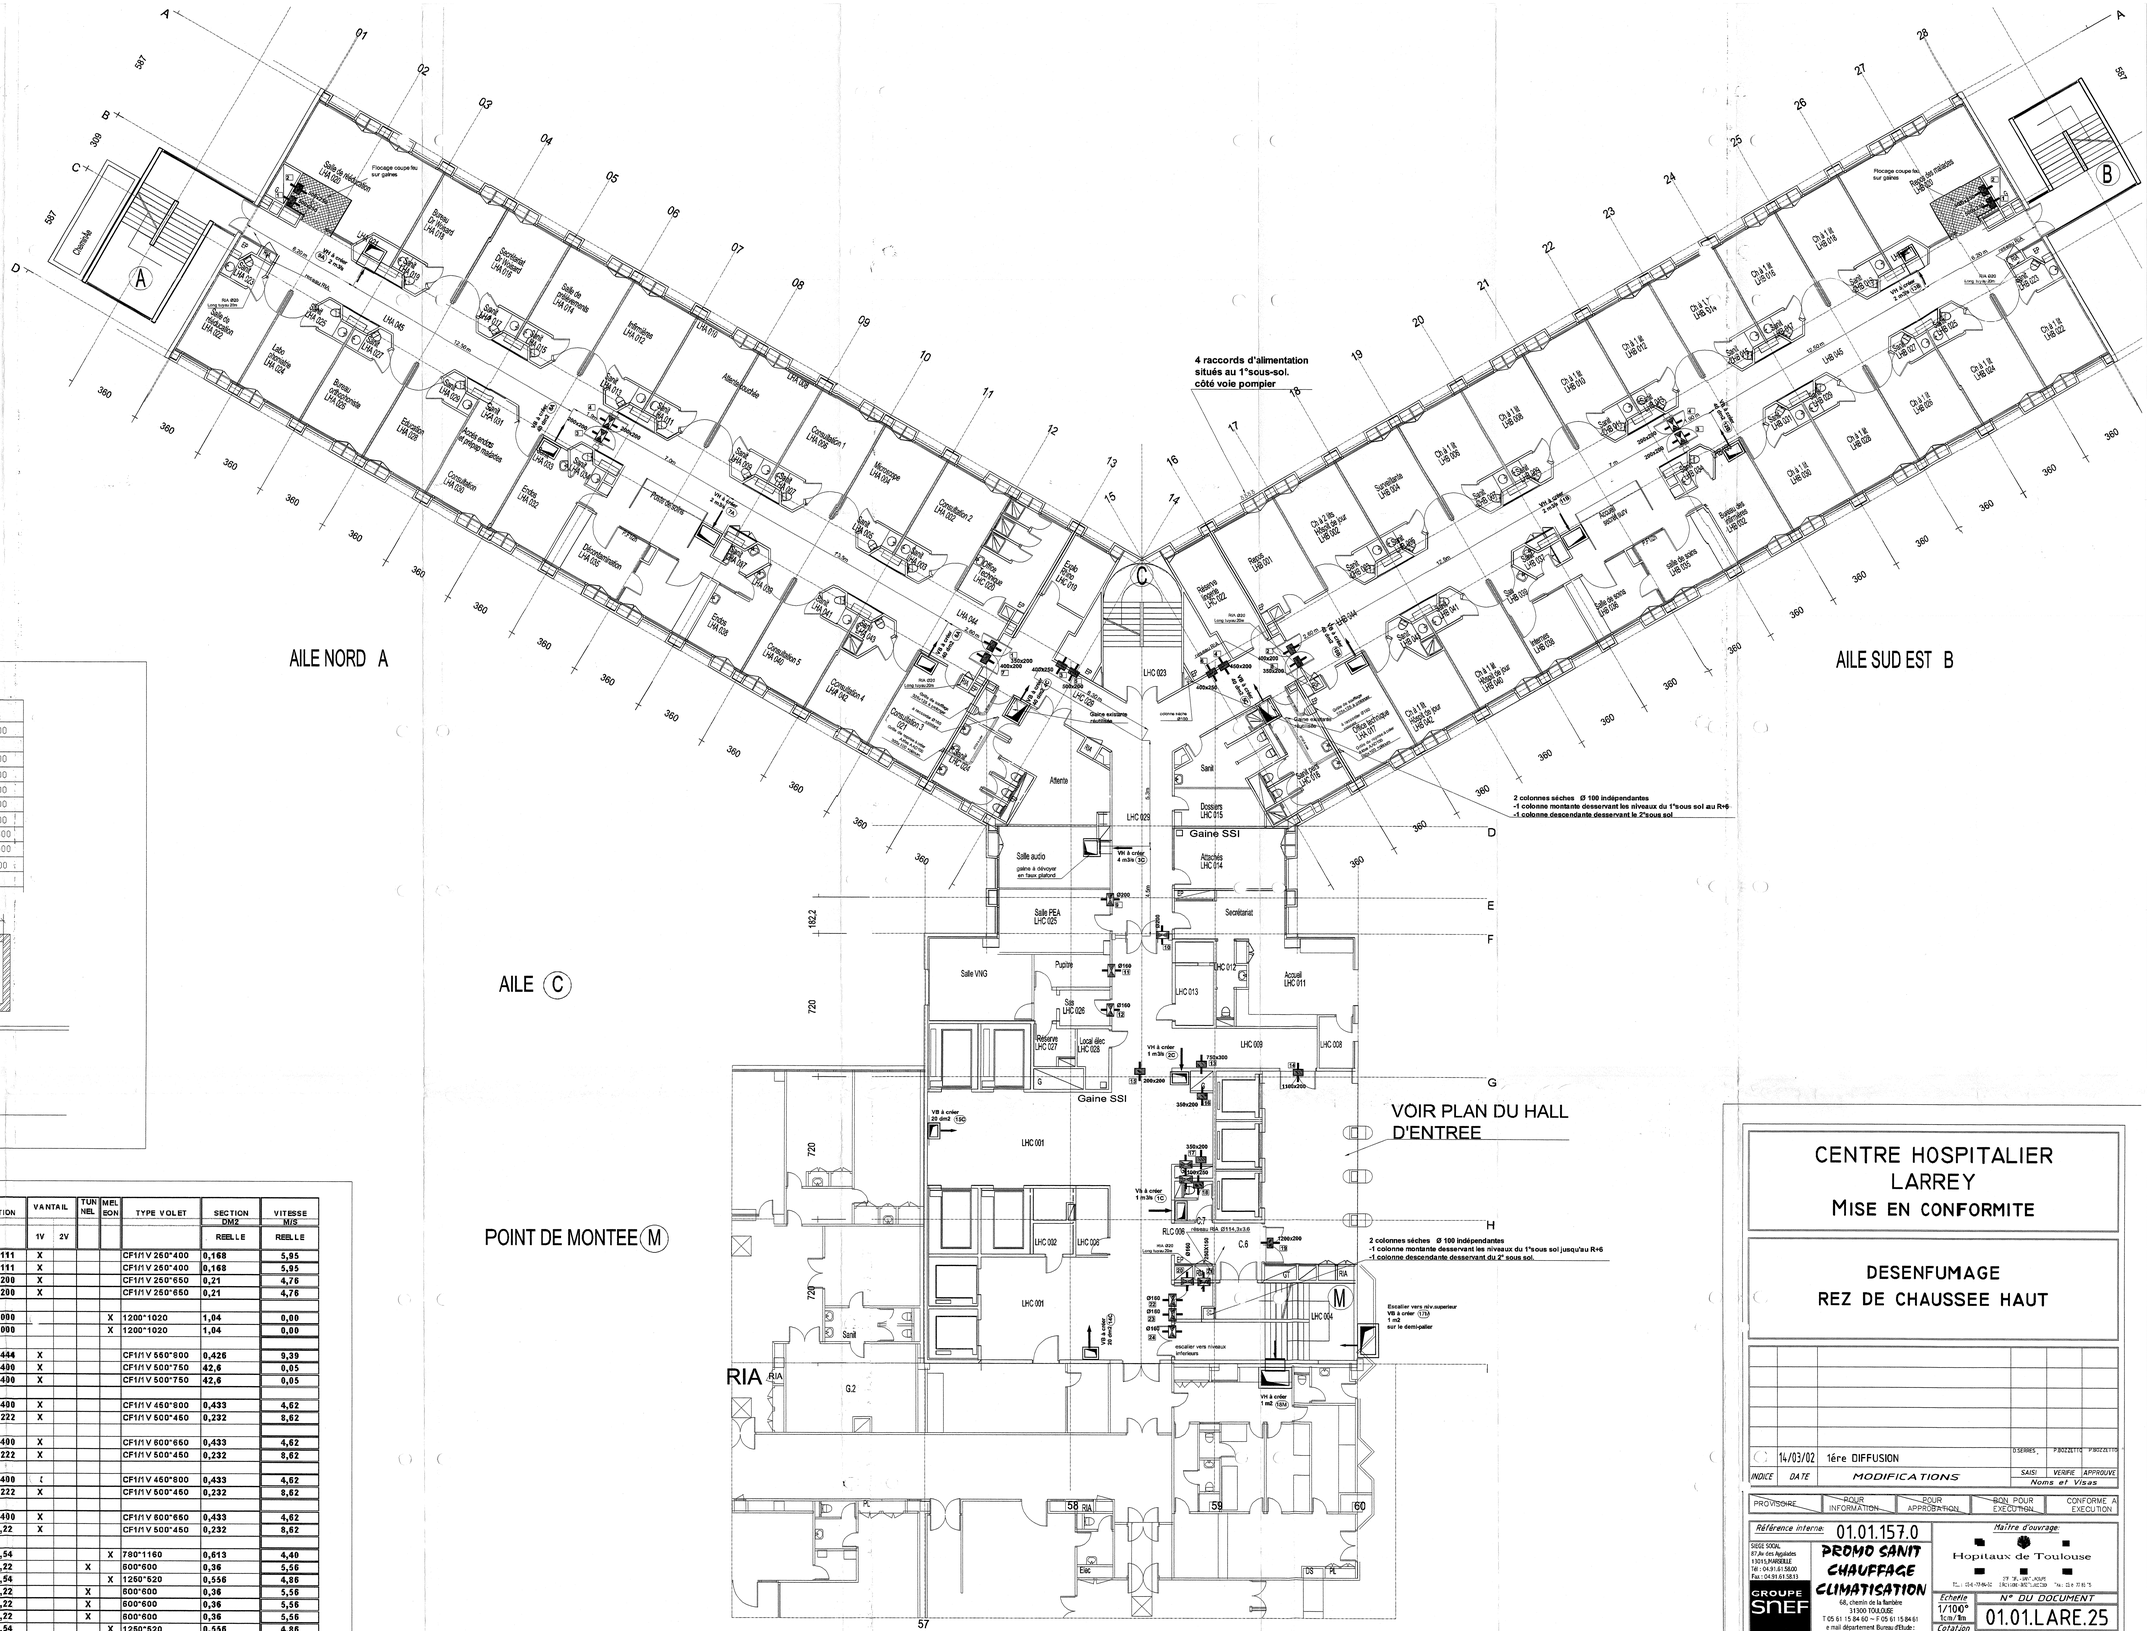

REP	A	B	C	D	F
VH 1 2	500	590	1765	650	600
VH 3	700	990	1765	800	800
VB 4 5	687	890	55	550	800
VH 7 9 11 13	650	590	1765	800	800
VB 8 12	787	790	55	600	900
VB 14 15	400	790	55	550	800
VB 17	1360	1080	55	550	1500
VH 18	1360	1080	1765	550	1500
VB 6 10	600	940	55	1000	600

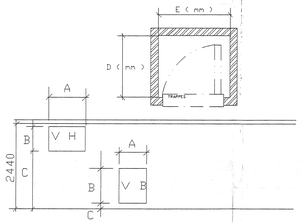

TYPE	COLONNE	BATIMENT ZONE	INT GAINES	DEBIT M3/S	VITESSE CALCULE	SECTION	VANTAIL 1V	VANTAIL 2V	TUNNEL	MELEON	TYPE VOLET	SECTION DM2 REELLE	VITESSE M/S REELLE
VH	1	C	650x600	1	9	0,111	X				CF1/1V 260*400	0,168	5,95
VH	2	C	650x600	1	9	0,111	X				CF1/1V 260*400	0,168	5,95
VB	14	C	550x800	1	5	0,200	X				CF1/1V 260*650	0,21	4,76
VB	15	C	550x800	1	5	0,200	X				CF1/1V 260*650	0,21	4,76
VB	17	C	550x1500		5	1,000				X	1200*1020	1,04	0,00
VH	18	C	550x1500		9	1,000				X	1200*1020	1,04	0,00
VH	3	C	800x800	4	9	0,444	X				CF1/1V 550*800	0,426	9,39
VB	4	C	550x800	2	5	0,400	X				CF1/1V 500*750	42,6	0,05
VB	5	C	550x800	2	5	0,400	X				CF1/1V 500*750	42,6	0,05
VB	6	A	1000x600	2	5	0,400	X				CF1/1V 460*800	0,433	4,62
VH	7	A	800x800	2	9	0,222	X				CF1/1V 500*450	0,232	8,62
VB	8	A	600x900	2	5	0,400	X				CF1/1V 600*650	0,433	4,62
VH	9	A	800x800	2	9	0,222	X				CF1/1V 500*450	0,232	8,62
VB	10	B	1000x600	2	5	0,400	X				CF1/1V 460*800	0,433	4,62
VH	11	B	800x800	2	9	0,222	X				CF1/1V 500*450	0,232	8,62
VB	12	B	600x900	2	5	0,400	X				CF1/1V 600*650	0,433	4,62
VH	13	B	800x800	2	9	0,22	X				CF1/1V 500*450	0,232	8,62
VB	28	C	exterieur	2,7	5	0,54				X	780*1160	0,613	4,40
VH	29	C		2	9	0,22		X			600*600	0,36	5,56
VB	31	C	exterieur	2,7	5	0,54				X	1250*520	0,556	4,86
VH	32	C		2	9	0,22		X			600*600	0,36	5,56
VH	33	C		2	9	0,22		X			600*600	0,36	5,56
VH	34	C		2	9	0,22		X			600*600	0,36	5,56
VB	35	C	exterieur	2,7	5	0,54				X	1250*520	0,556	4,86

CENTRE HOSPITALIER
LARREY
MISE EN CONFORMITE

DESENFUMAGE
REZ DE CHAUSSEE HAUT

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	SAISI	VERIFIE	APPROUVE
C	14/03/02	1ère DIFFUSION	D.SERRES	P.POZZETTO	P.POZZETTO

Noms et Visas

PROVISOIRE | POUR INFORMATION | POUR APPROBATION | BON POUR EXECUTION | CONFORME A EXECUTION

Référence interne: 01.01.157.0

Maître d'ouvrage: Hopitaux de Toulouse

GROUPE SNEF

SIEGE SOCIAL
87 Av des Aygalades
13015 MARSEILLE
Tél : 04 91 61 58 00
Fax : 04 91 61 58 13

PROMO SANIT CHAUFFAGE CLIMATISATION

66, chemin de la Bardelle
31300 TOULOUSE
T 05 61 15 84 60 ~ F 05 61 15 84 61
e mail département Bureau d'Etude :
deo.promosanit@snef.fr

Echelle 1/100e 1cm/1m
Format A1

N° DU DOCUMENT
01.01.LARE.25
Le document comporte 00 Folios

CE DOCUMENT NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION