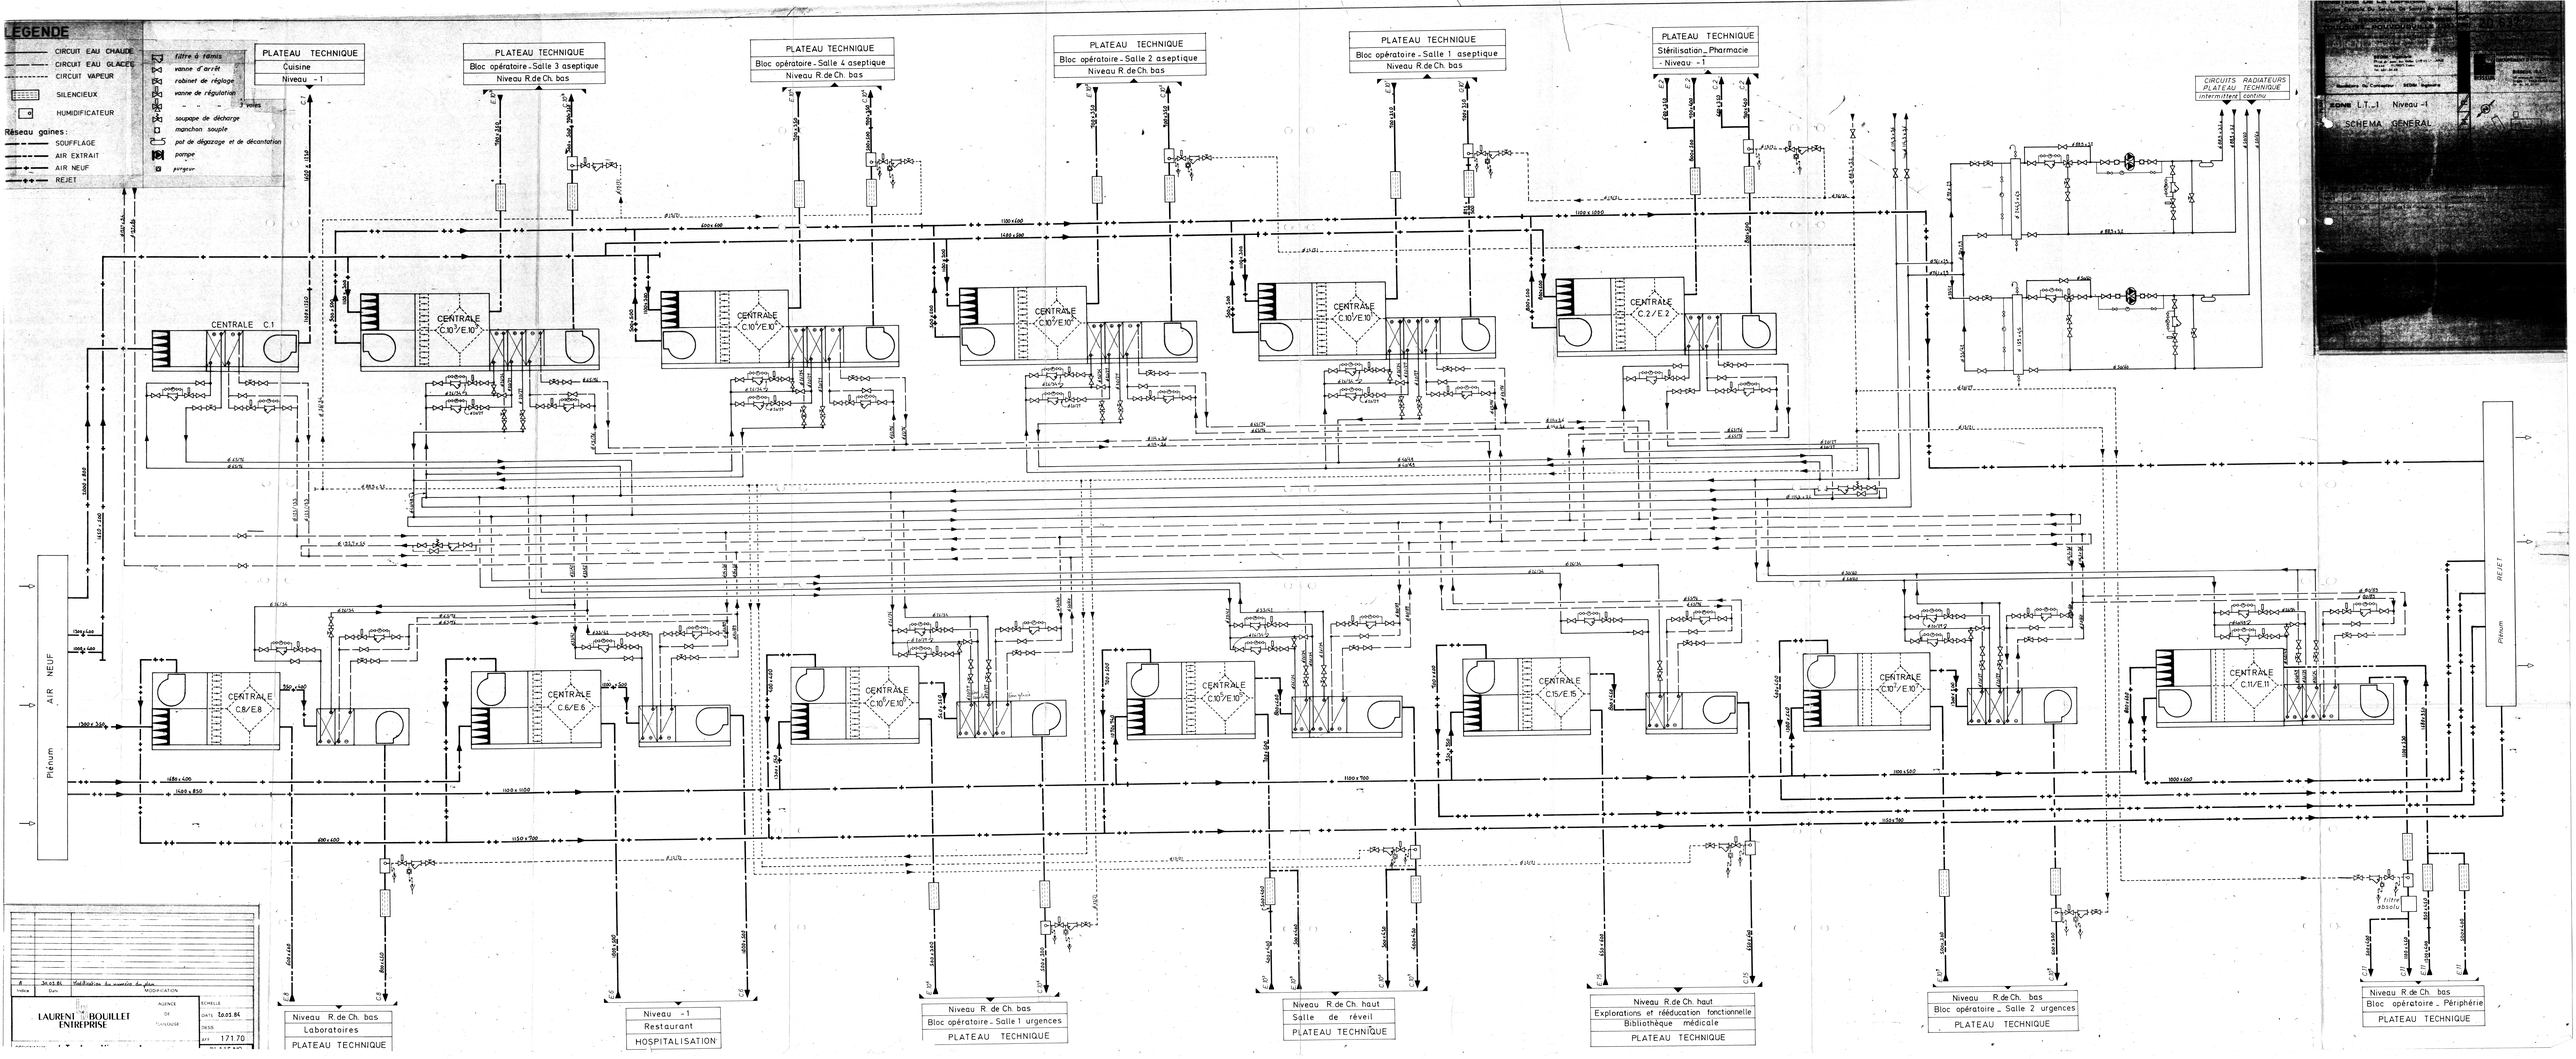
LEGENDE
CIRCUIT EAU CHAUDE
CIRCUIT EAU GLACEE
CIRCUIT VAPEUR
SILENCIEUX
HUMIDIFICATEUR
Réseau gaines :
SOUFFLAGE
AIR EXTRAIT
AIR NEUF
REJET
filtre à tamis
vanne d'arrêt
robinet de réglage
vanne de régulation
3 voies
soupape de décharge
manchon souple
pot de dégazage et de décantation
pompe
pergeur
PLATEAU TECHNIQUE
Cuisine
Niveau - 1
PLATEAU TECHNIQUE
Bloc opératoire - Salle 3 aseptique
Niveau R.de Ch. bas
PLATEAU TECHNIQUE
Bloc opératoire - Salle 4 aseptique
Niveau R.de Ch. bas
PLATEAU TECHNIQUE
Bloc opératoire - Salle 2 aseptique
Niveau R.de Ch. bas
PLATEAU TECHNIQUE
Bloc opératoire - Salle 1 aseptique
Niveau R.de Ch. bas
PLATEAU TECHNIQUE
Stérilisation - Pharmacie
- Niveau - 1
CIRCUITS RADIATEURS
PLATEAU TECHNIQUE
intermittent
continu
ZONE L.T.-1 Niveau -1
SCHEMA GENERAL
CENTRALE C.1
CENTRALE C.10³/E.10³
CENTRALE C.10⁴/E.10⁴
CENTRALE C.10⁵/E.10⁵
CENTRALE C.10⁶/E.10⁶
CENTRALE C.2/E.2
CENTRALE C.8/E.8
CENTRALE C.6/E.6
CENTRALE C.10⁶/E.10⁶
CENTRALE C.10⁵/E.10⁵
CENTRALE C.15/E.15
CENTRALE C.10⁷/E.10⁷
CENTRALE C.11/E.11
Plénum AIR NEUF
Plénum REJET
filtre absolu
Niveau R.de Ch. bas
Laboratoires
PLATEAU TECHNIQUE
Niveau -1
Restaurant
HOSPITALISATION
Niveau R.de Ch. bas
Bloc opératoire - Salle 1 urgences
PLATEAU TECHNIQUE
Niveau R.de Ch. haut
Salle de réveil
PLATEAU TECHNIQUE
Niveau R.de Ch. haut
Explorations et rééducation fonctionnelle
Bibliothèque médicale
PLATEAU TECHNIQUE
Niveau R.de Ch. bas
Bloc opératoire - Salle 2 urgences
PLATEAU TECHNIQUE
Niveau R.de Ch. bas
Bloc opératoire - Périphérie
PLATEAU TECHNIQUE
Indice
Date
MODIFICATION
AGENCE DE TOULOUSE
LAURENT BOUILLET ENTREPRISE
ECHELLE
DATE 20.03.84
DESS
AFF 171.70