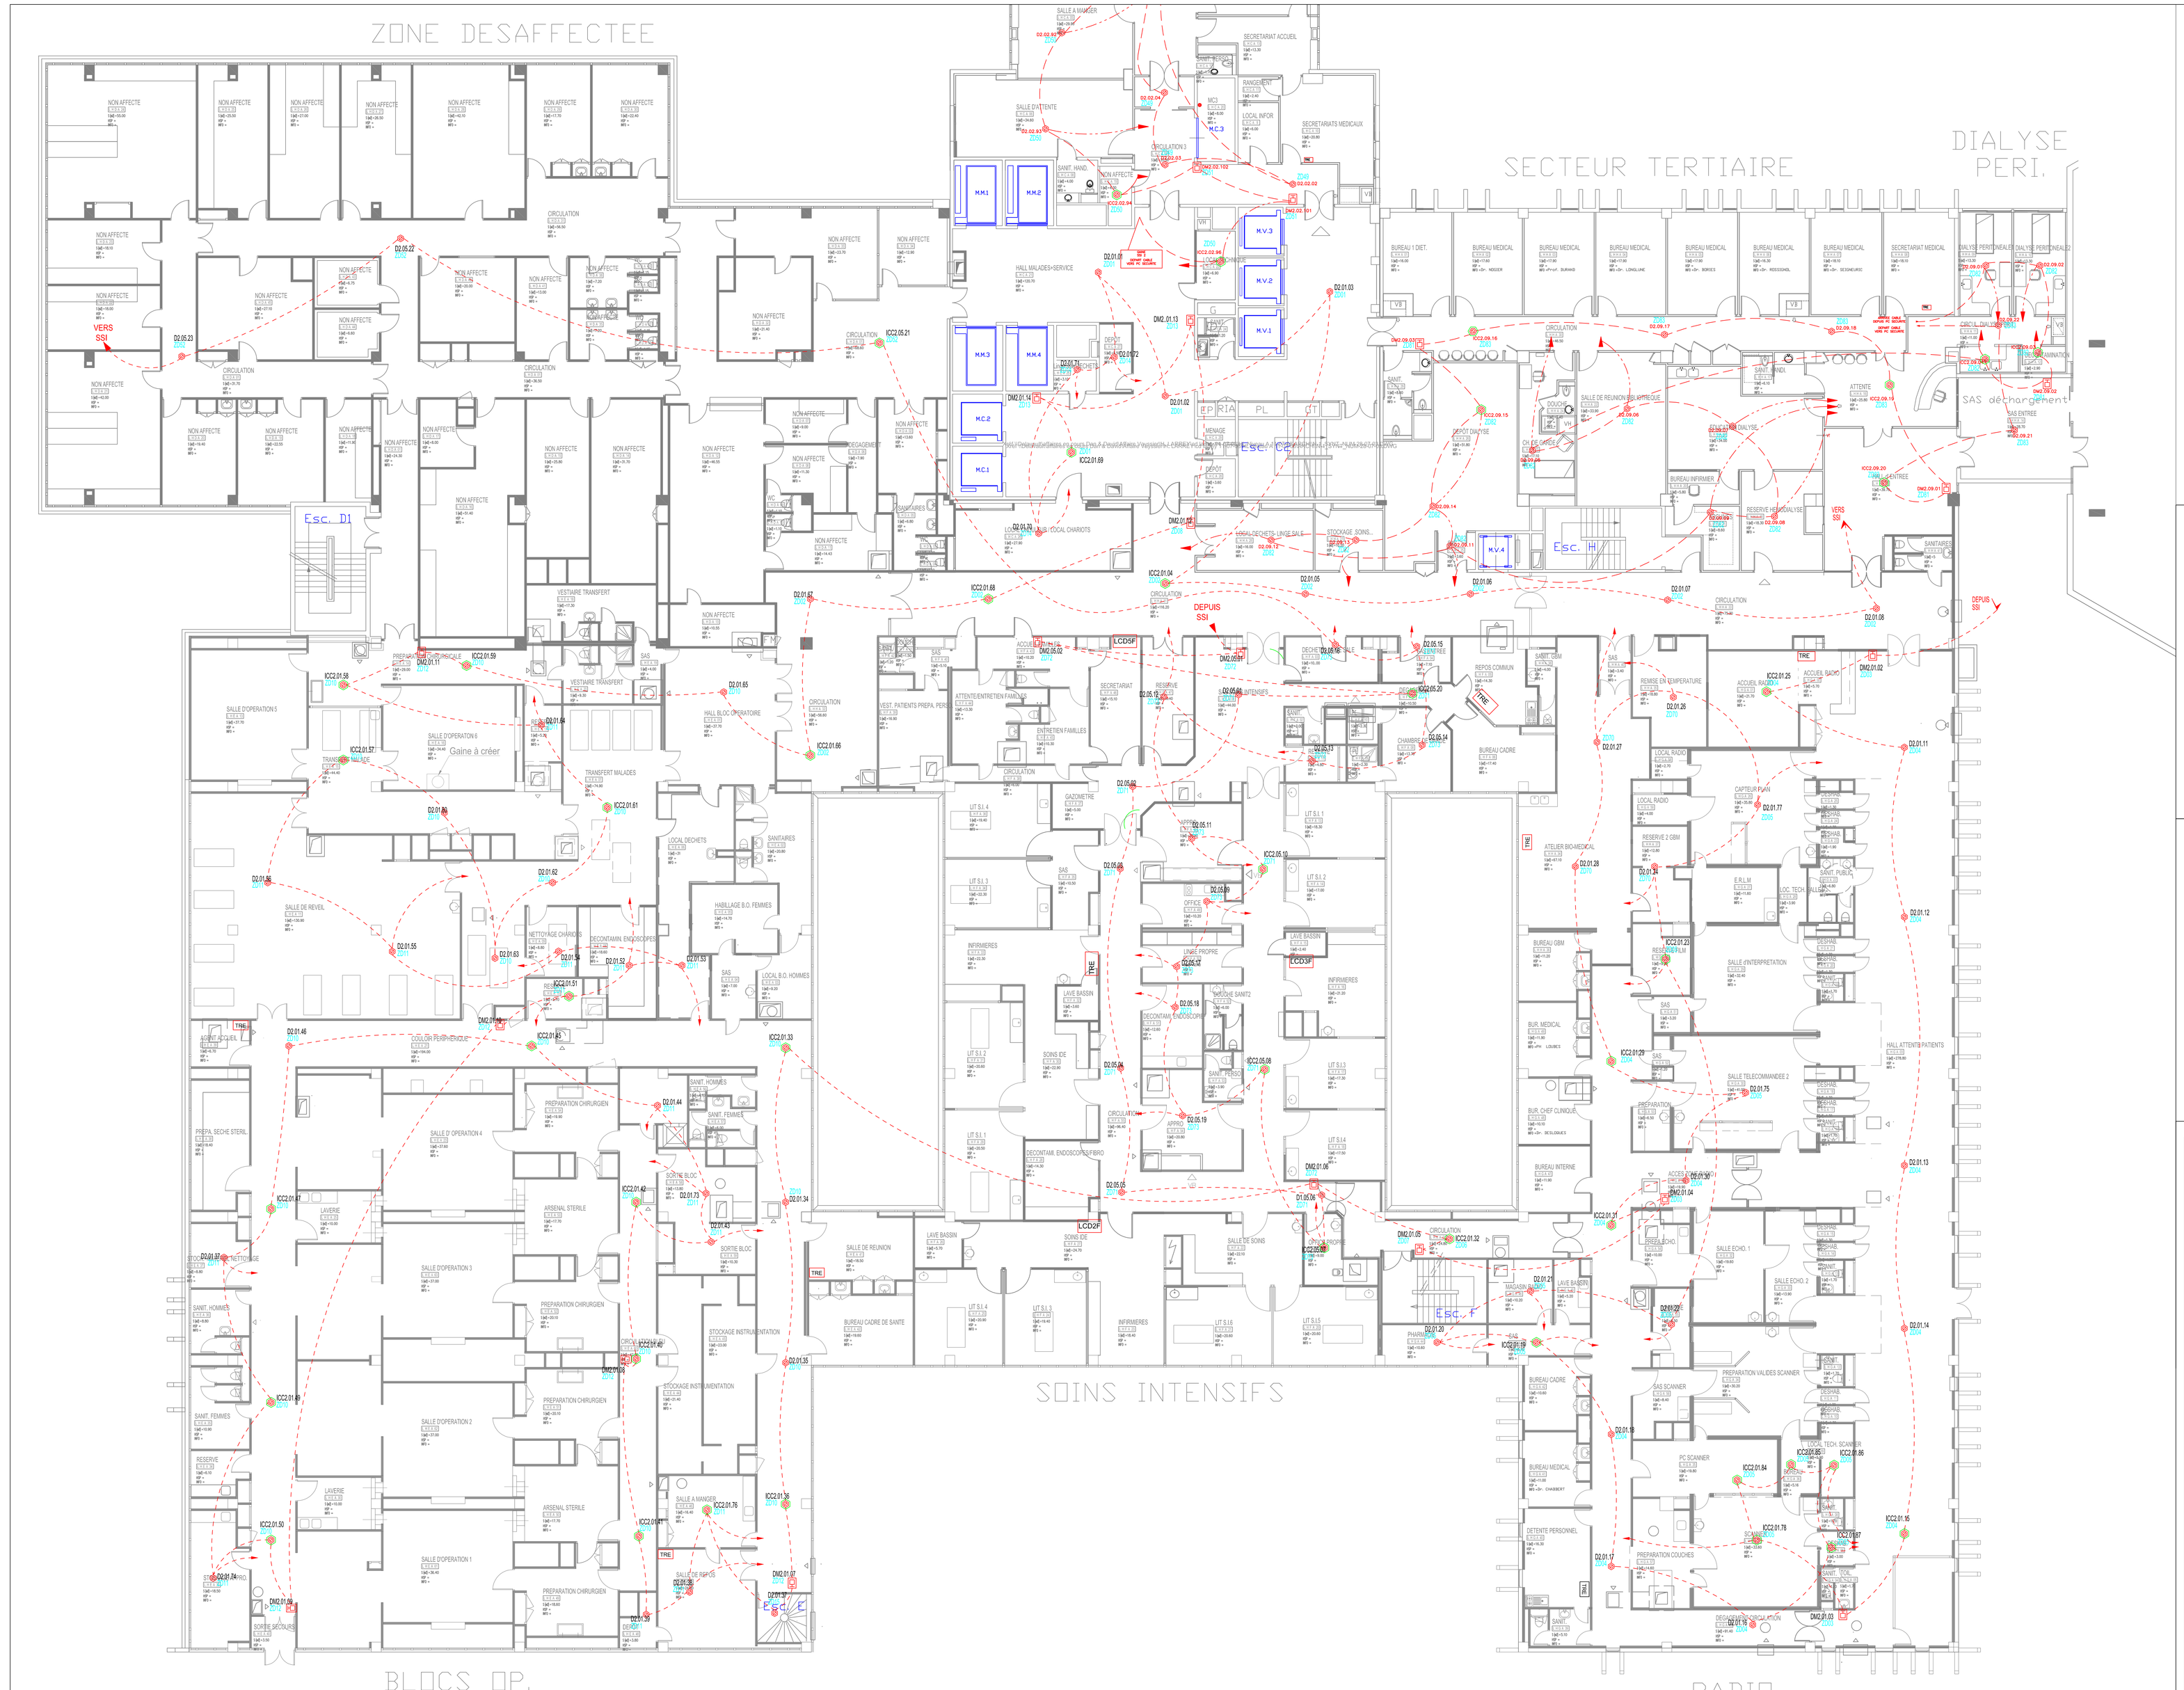

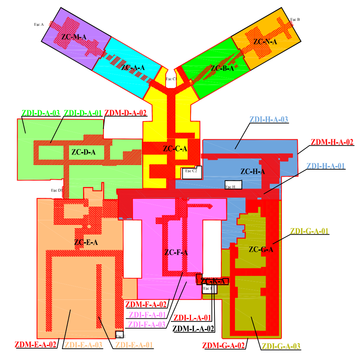

LEGENDE ...

- Détecteur incendie ionique
- Détecteur incendie thermovélocimétrique
- Socle ICC
- Socle ICC sur détecteur
- Indicateur d'action incendie
- Déclencheur Manuel incendie
- AGS — AGS
- TRE — Tableau de report
- Bus Détection Incendie rebouclé

HISTORIQUE DU PLAN	
Codification du plan	Nature modification
A	Addition détecteur D2.75
B	Mise à jour des libellés DI
29/09/23 - C	Mise à jour

FAUCHÉ — Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

HOPITAUX DE TOULOUSE

CHU DE RANGUEIL

2, rue Viguerie

31052, TOULOUSE CEDEX

Tél: 05 63 03 33 71
Fax 05 63 03 65 43
Courriel: maintenance-multitechnique@fauche.com
www.fauche.com

Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

ZONE PLATEAU TECHNIQUE 1er SOUS SOL
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - SDI

Cette mire doit être tirée dans son intégralité
Pour A0 et A1 AABBPPTILIXXXGGUVVWWZZYY
zzaacccmuvwwxfirfrbbpqqq@ 7142/05/00

FT 051 G

Echelle :	Format :	LOGICIEL :	Référence Informatique :	INDICE :
1/100e	A0	ACAD 2015		C

COMPTE ANALYTIQUE / REFERENCE :
Bâtiment H - Niveau A