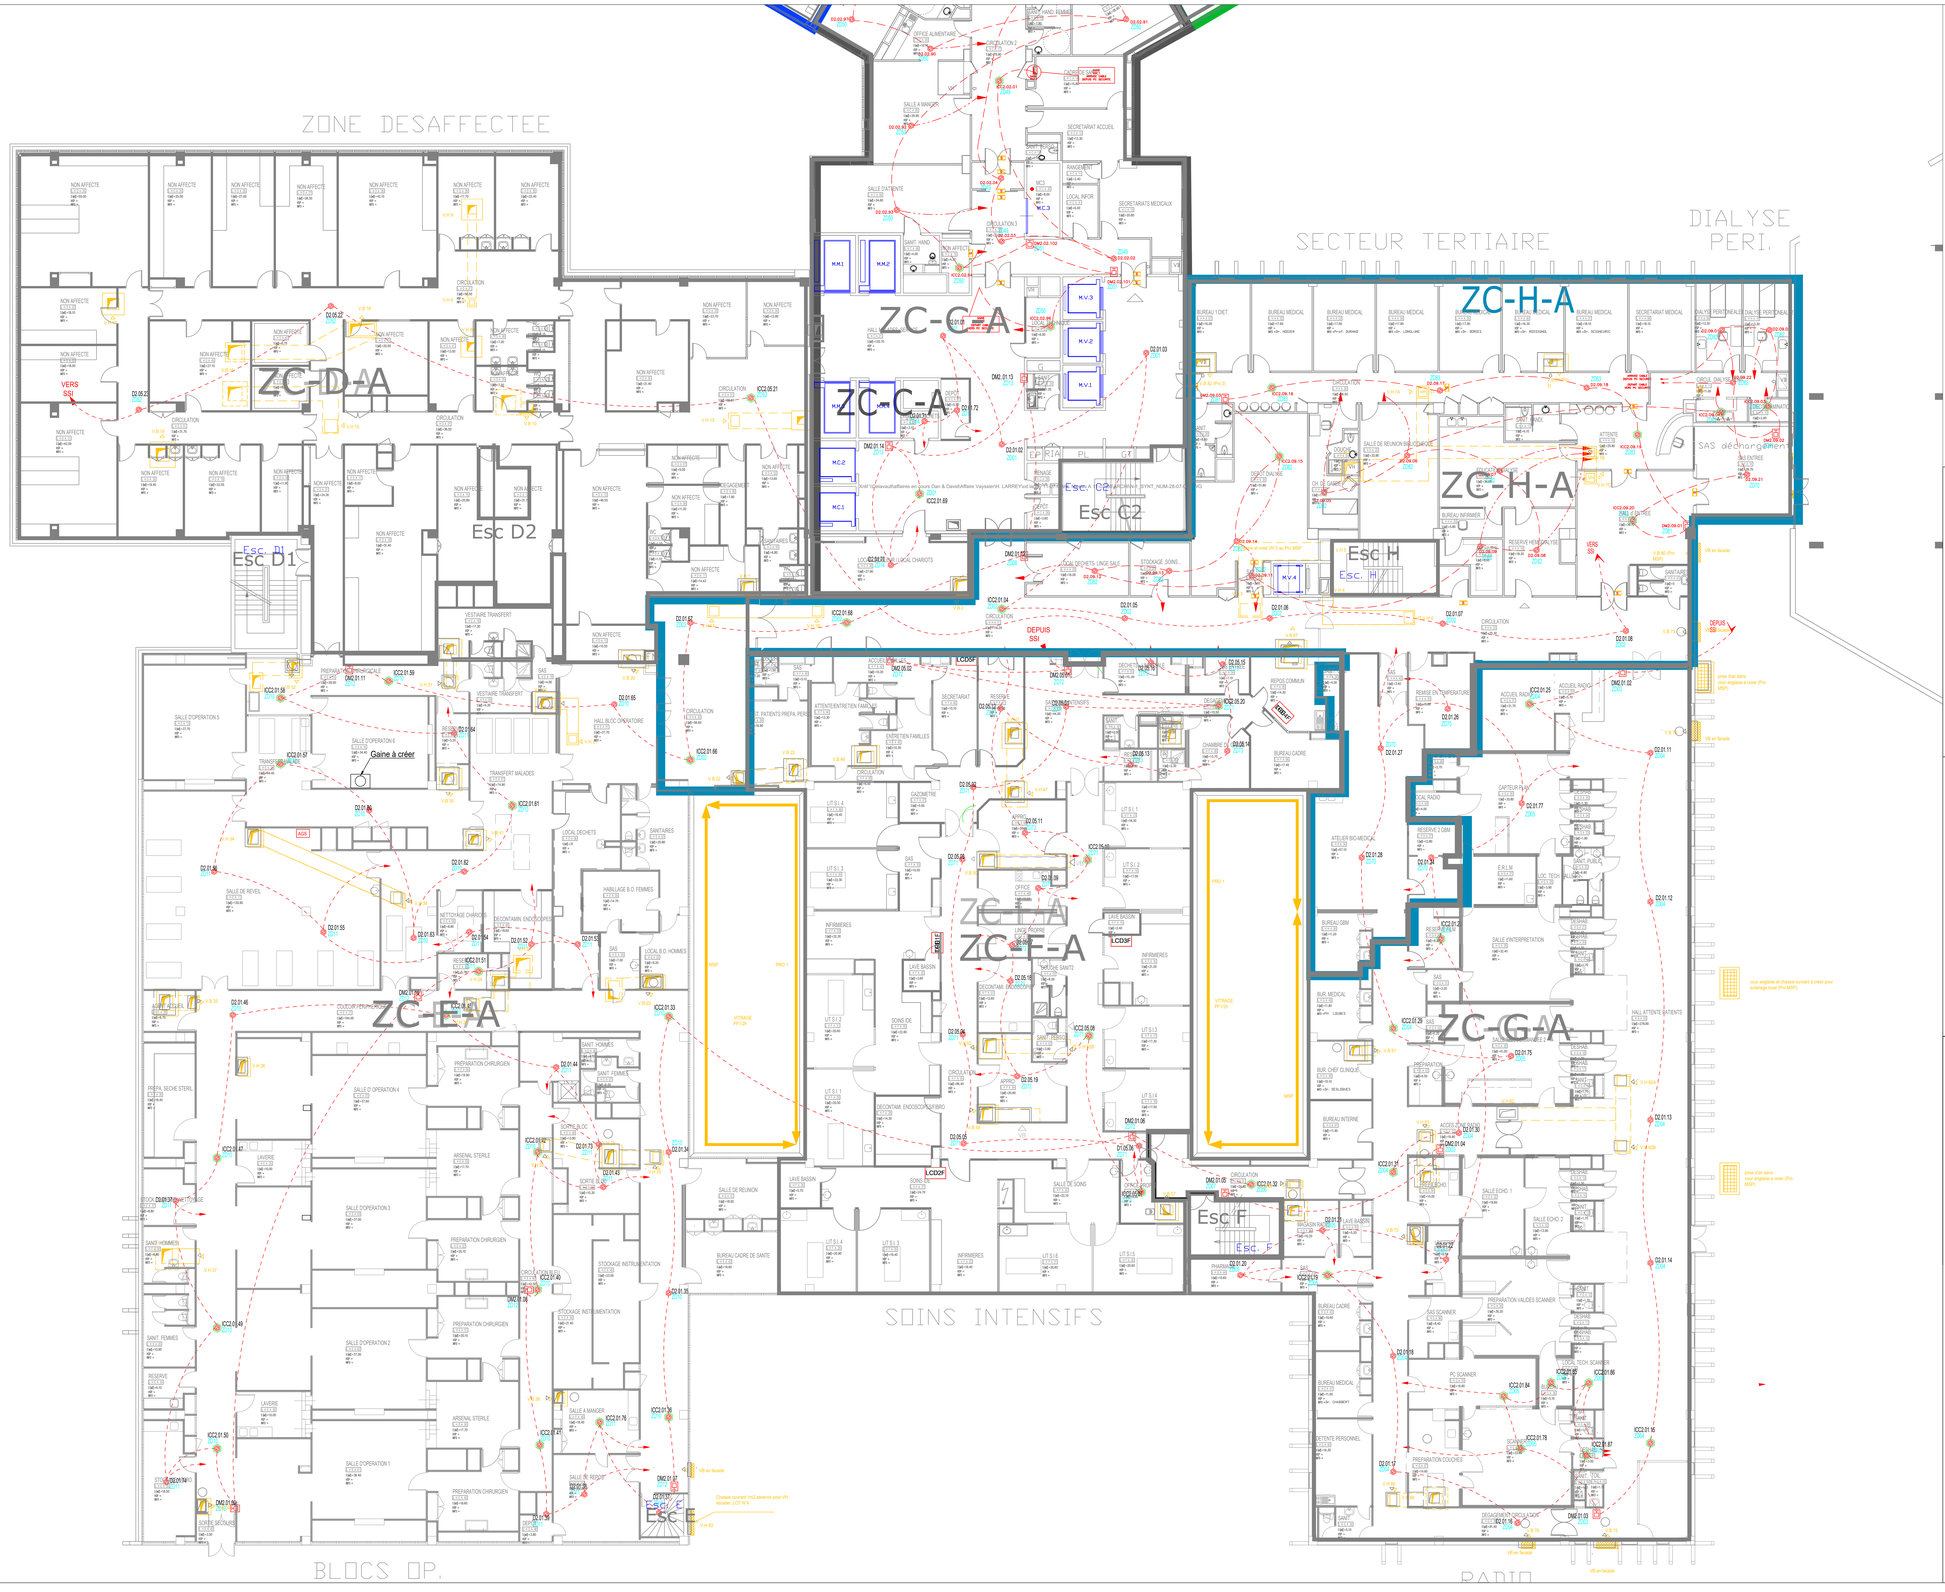



LEGENDE ...

- Détecteur incendie ionique
- Détecteur incendie thermovélocimétrique
- Socle ICC
- Socle ICC sur détecteur
- Indicateur d'action incendie
- Déclencheur Manuel incendie
- AGS — AGS
- TRE — Tableau de report
- Bus Détection Incendie rebouclé

HISTORIQUE DU PLAN	
Codification du plan	Nature modification
Indice A	Addition détecteur D2.75
Indice B	Mise à jour des libellés DI

FAUCHÉ — Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

HOPITAUX DE TOULOUSE

CHU DE RANGUEIL

2, rue Viguerie

31052, TOULOUSE CEDEX

Tél. 05 63 03 33 71
Fax 05 63 03 65 43
Courriel :
maintenance-multitechnique@fauche.com

www.fauche.com
Siège social : 82160 - Parlan (Tarn-et-Garonne) - RCS Montauban 348 230 370 - SIRET 348 230 370 00016 - N° TVA FR 66 348 230 370 - APE 4321A
En Cie de Hags & Tribunal de Commerce de Montauban est exclusivement compétent.

Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

ZONE PLATEAU TECHNIQUE 1er SOUS SOL
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.

CABLAGE DETECTION

Cette mire doit être lisible dans son intégralité
Pour A0 et A1 ABERPFTHLIXOCCGOUVWMNDZKNY
2GHKCRUMWWVRKNbdqqqqB 7143856999

FT 051 G

Echelle :	Format :	LOGICIEL :	Référence informatique :
1/100°	A0	ACAD 2015	

COMPTE ANALYTIQUE / REFERENCE :
Bâtiment H - Niveau A

INDICE :
B