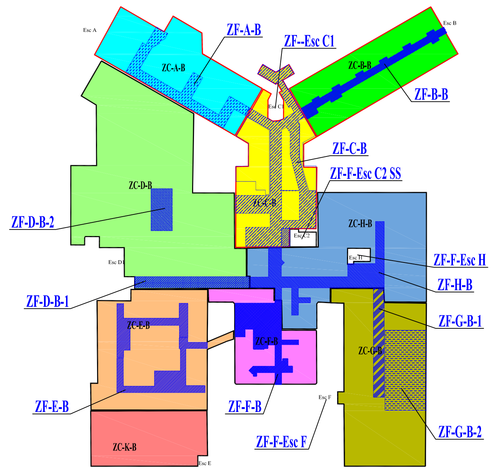

LEGENDE ...

- Ventouse de porte
- AGS — AGS
- TRE — Tableau de report
- VH — Extraction désenfumage volet coupe feu à asservir
- VB — Air neuf désenfumage volet coupe feu à asservir
- Clapet coupe.feu motorisé
- Clapet coupe.feu
- Matériel Déporté 8 voies
- Avertisseur sonore
- Bouton Poussoir
- V — Ventouse 5000N
- S — Serrure électrique
- Bus SMSI Communication rebouclé
- Bus SMSI Alimentation DAS redondant

HISTORIQUE DU PLAN	
Codification du plan	Nature modification
A	Mise à jour des libellés des MD
29/09/23 - B	Mise à jour

FAUCHÉ — Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

HOPITAUX DE TOULOUSE

CHU DE RANGUEIL

2, rue Viguerie

31052, TOULOUSE CEDEX

Tél. 05 63 03 33 71
Fax 05 63 03 65 43
Courriel :
maintenance-multitechnique@fauche.com

www.fauche.com

Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

ZONE PLATEAUX TECHNIQUES 2ème SOUS SOL
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - SMSI

Cette mire doit être tirée dans son intégralité
Pour A0 et A1 ABEMPTHLOOOOQQUVWHNDZKKY
zyxecrcumvwxhfkhbdpqyjtb 7143856090

FT 051 G

Echelle :	Format :	LOGICIEL :	Référence Informatique :	
1/100°	A0	ACAD 2015		

COMPTE ANALYTIQUE / REFERENCE : Bâtiment H - Niveau B

INDICE : B