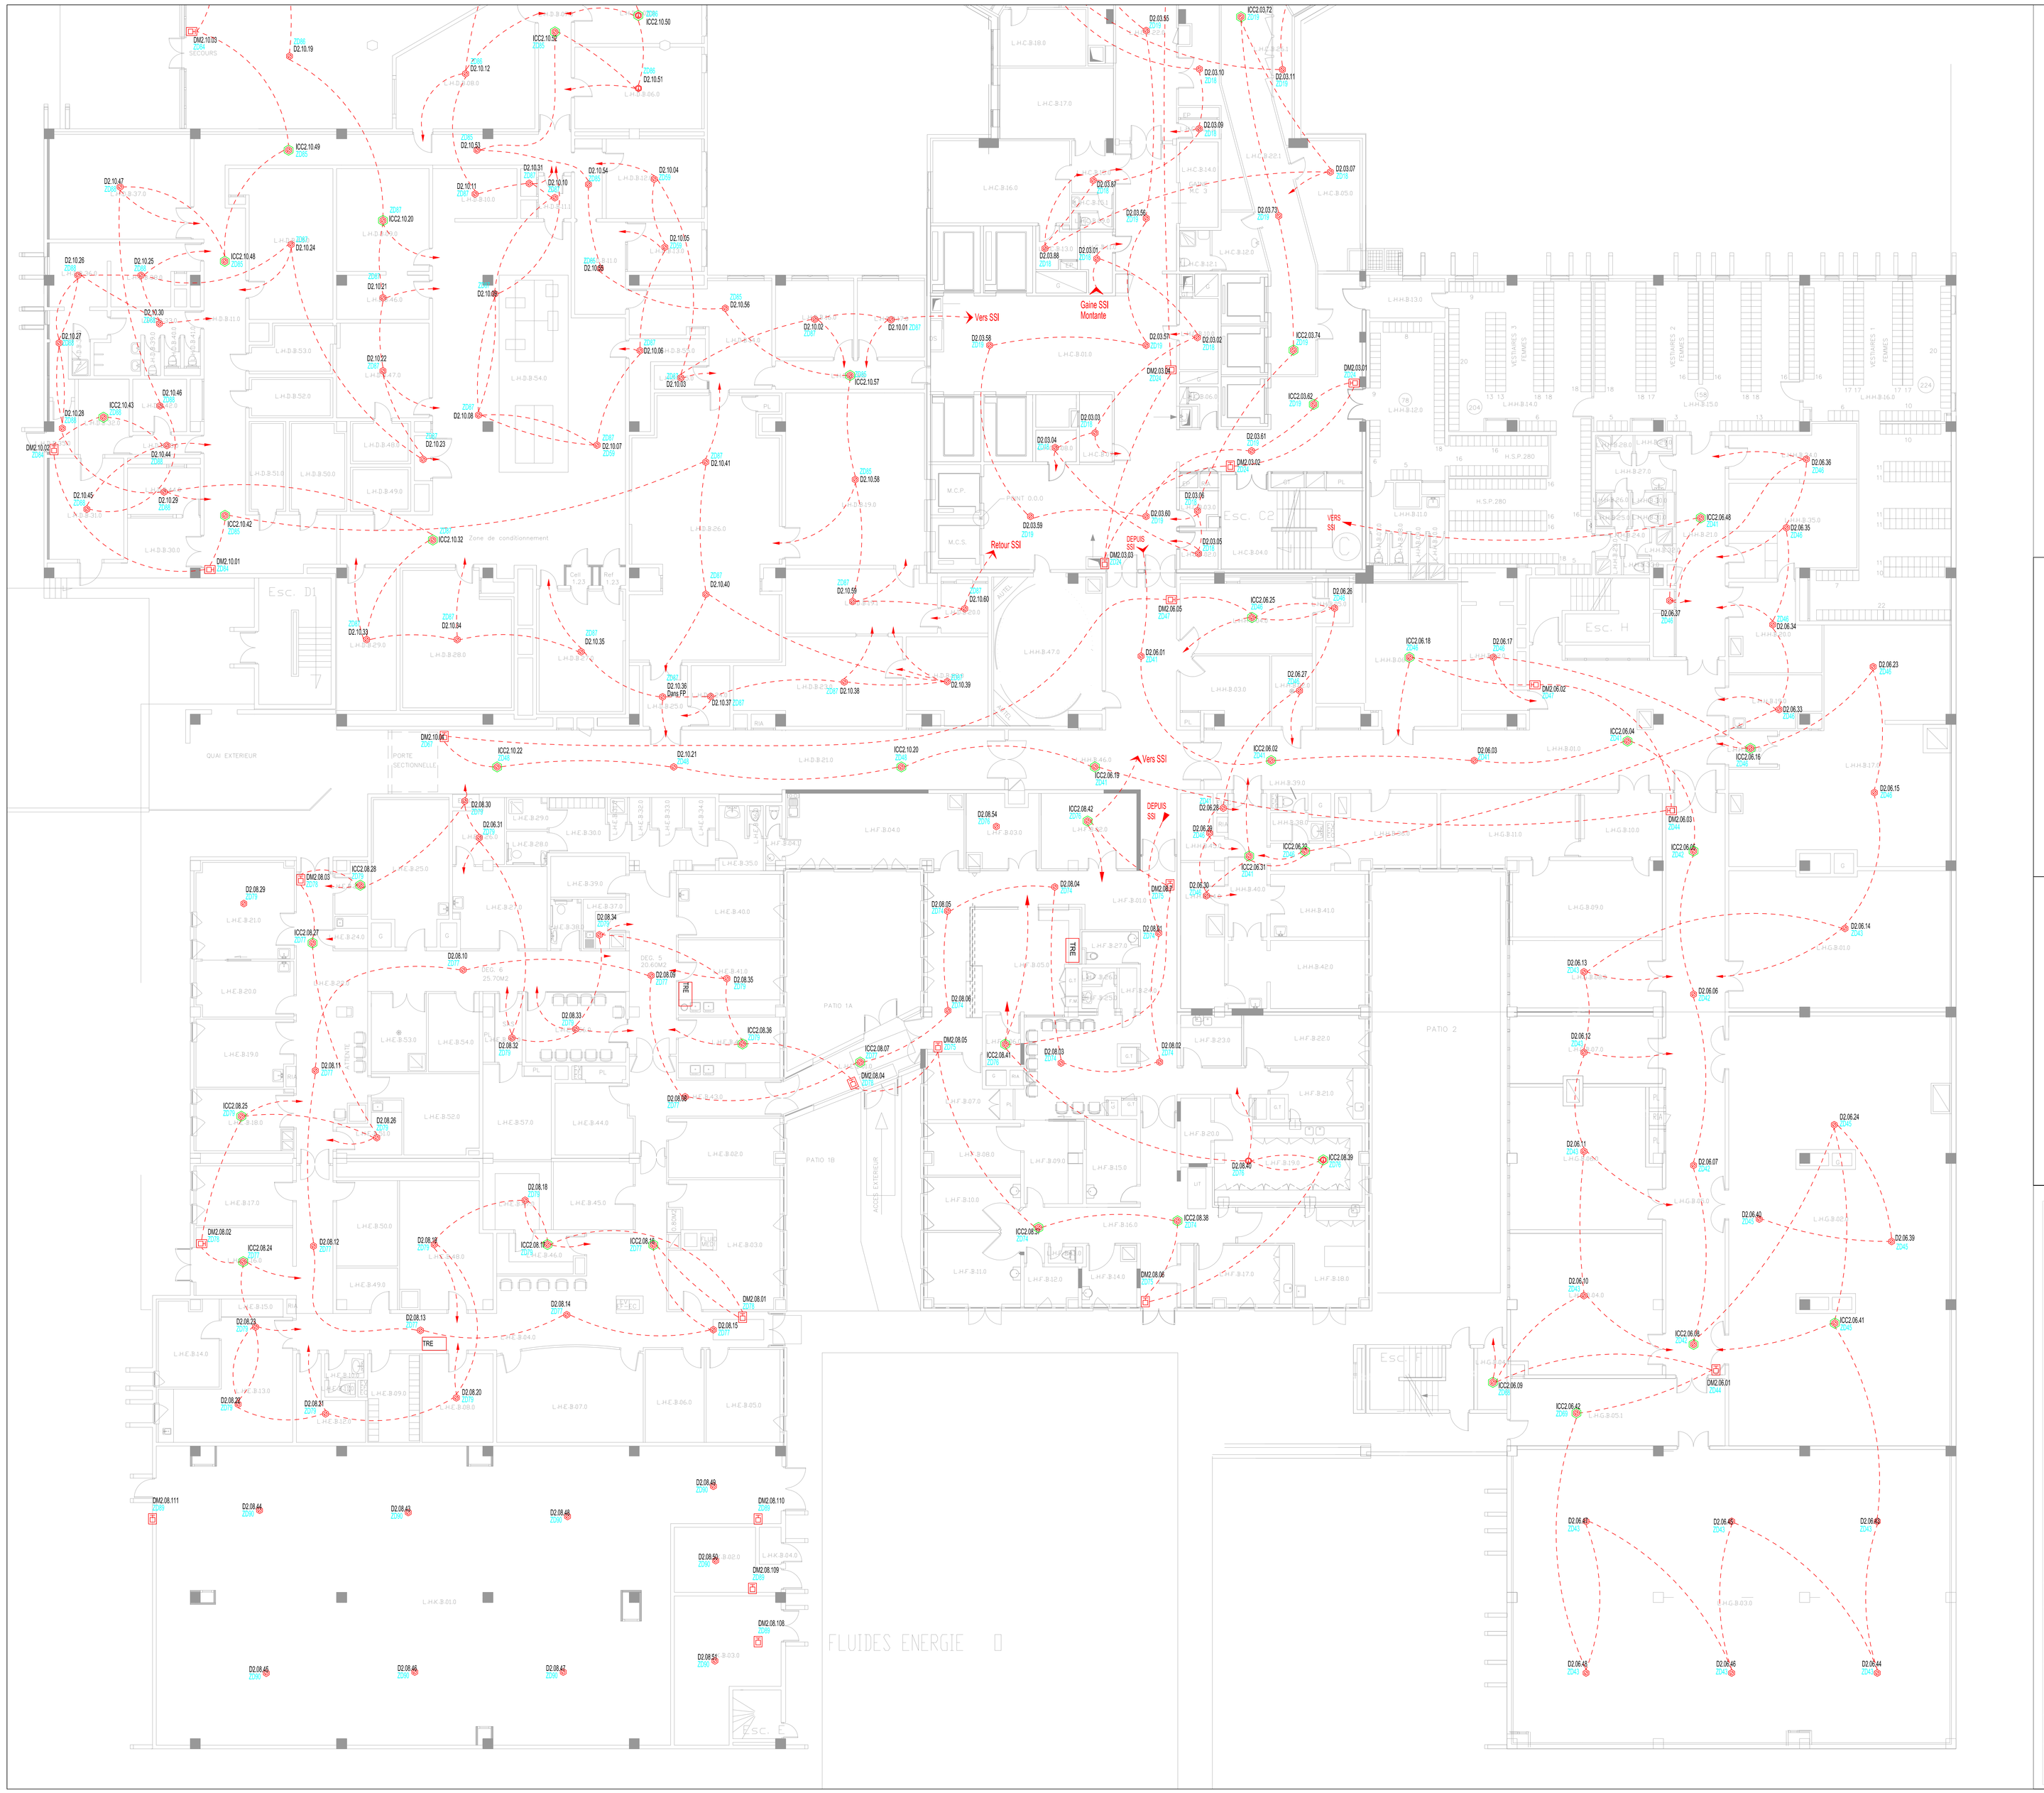

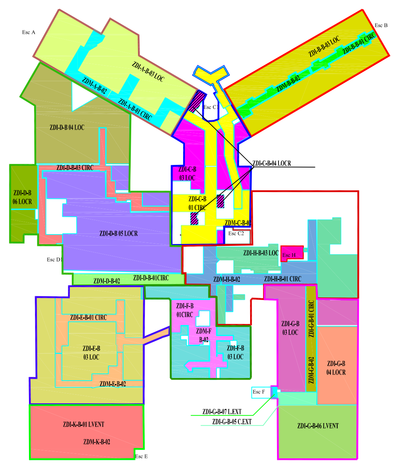

LEGENDE ...

- Détecteur incendie ionique
- Détecteur incendie thermovélocimétrique
- Socle ICC
- Socle ICC sur détecteur
- Indicateur d'action incendie
- Déclencheur Manuel incendie
- AGS — AGS
- LCD — LCD
- Bus Détection Incendie rebouclé

HISTORIQUE DU PLAN	
Codification du plan	Nature modification
A	Mise à jour des libellés DI
29/09/23 - B	Mise à jour

FAUCHÉ — Agence MAINTENANCE MULTITECHNIQUES

HOPITAUX DE TOULOUSE

CHU DE RANGUEIL

2, rue Viguerie

31052, TOULOUSE CEDEX

Tél. 05 63 03 33 71
Fax 05 63 03 65 43
Courriel:
maintenance-multitechnique@fauche.com

www.fauche.com
Siège social : 82 027 - Route de Montaux - 82100 LAFRANCAISE
RCS Montauban 308 250 670 - 16802 000 200 000 00 - SIRET 308 250 670 00 000 - SIRET 308 250 670 - APE 4321A
Sous le Siège du Tribunal de Commerce de Montauban est exclusivement compétent.

Ce document est la propriété du Groupe FAUCHÉ
Il ne peut être utilisé et/ou communiqué sans son autorisation.

ZONE PLATEAUX TECHNIQUES 2ème SOUS SOL
LOT N°6 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - S.S.I.
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - SDI

Cette mire doit être faible dans son intégralité
Pour A0 et A1 : ABBRPTIHLDDOGGOUVWHNSZWY
pooooouvwwhfkhbdpqgdb 714285690

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FT 051 G

Echelle :	Format :	LOGICIEL :	Référence Informatique :
1/100°	A0	ACAD 2015	

COMPTE ANALYTIQUE / REFERENCE :	INDICE :
Bâtiment H - Niveau B	B