




BADET SA  
 100000 RUE DE LA CLUNY  
 44000 NANTES

BADET SA  
 100000 RUE DE LA CLUNY  
 44000 NANTES

ENSEM DE CLUNY  
 Exemple - Garroche 300

2/23

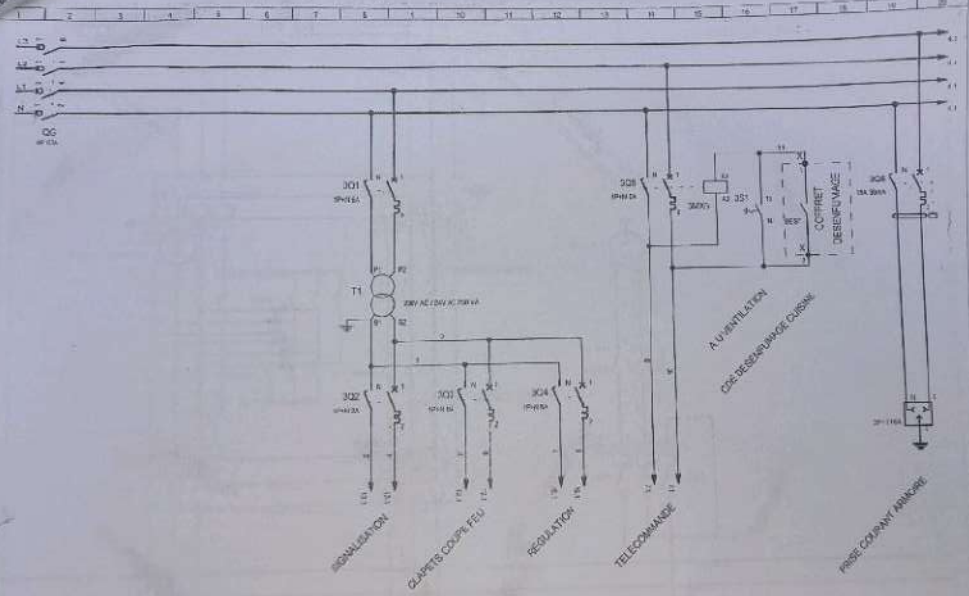


BADET SA  
 100000 RUE DE LA CLUNY  
 44000 NANTES

ENSEM DE CLUNY  
 PUISSANCE 400 V / 230 V AC

3/23

XSMDT 09-NU  
 + INITZ  
 Tension 230V-50 Hz  
 Puissance 0-4000 W  
 Intensité 17 A

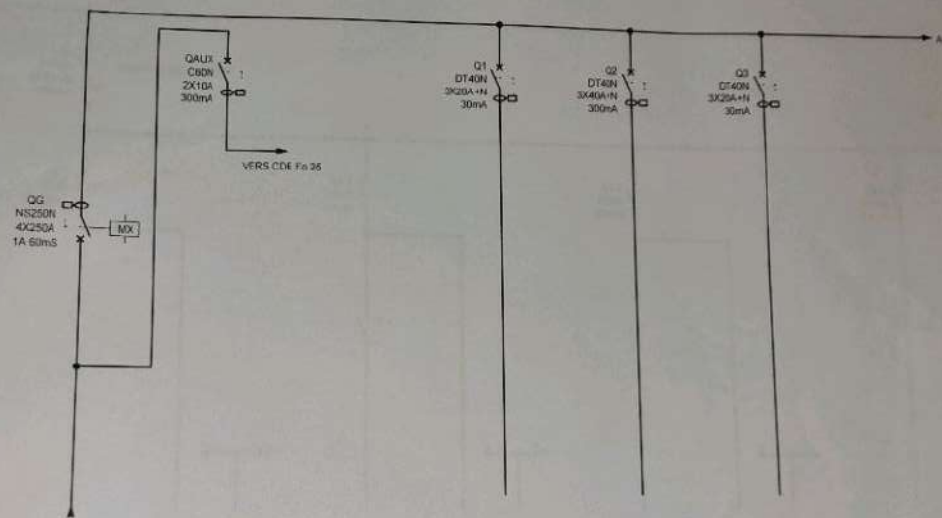

BORNIER	D	N.1.1.7.1.1		H	1.2.3.4	H	5.6.7.8	R	9.10.11.12
DESIGNATION		ALIMENTATION 400V TRI + N + T	COMMANDE		ATTENTE COFFRET DE COUPURE CHAUFFERIE	ATTENTE CF 197 LT FROID		ATTENTE ASCENSEUR	
REPERE CABLE					PC05	PC06		PC08	
SECTION CABLE	mm2	120'			504	504		504	
TYPE DE CABLE		ARO2V			RO2V	RO2V		RO2V	
PUISSANCE	kW				7KW	17KW		18KW	
LONGUEUR CABLE	m								

C.E.R.S.  
ZI "Les Sables"  
01890 GUEREINS


DATE DE CREATION	Y/G			
	Y/G	B	16/02/08	MA. APRES L'ISSU
		A	24/06/08	Editer original


SN2E  
Dossier n° 0116R


ENSAM CLUNY  
T.Q.B.T.

FOLIO  
3/29



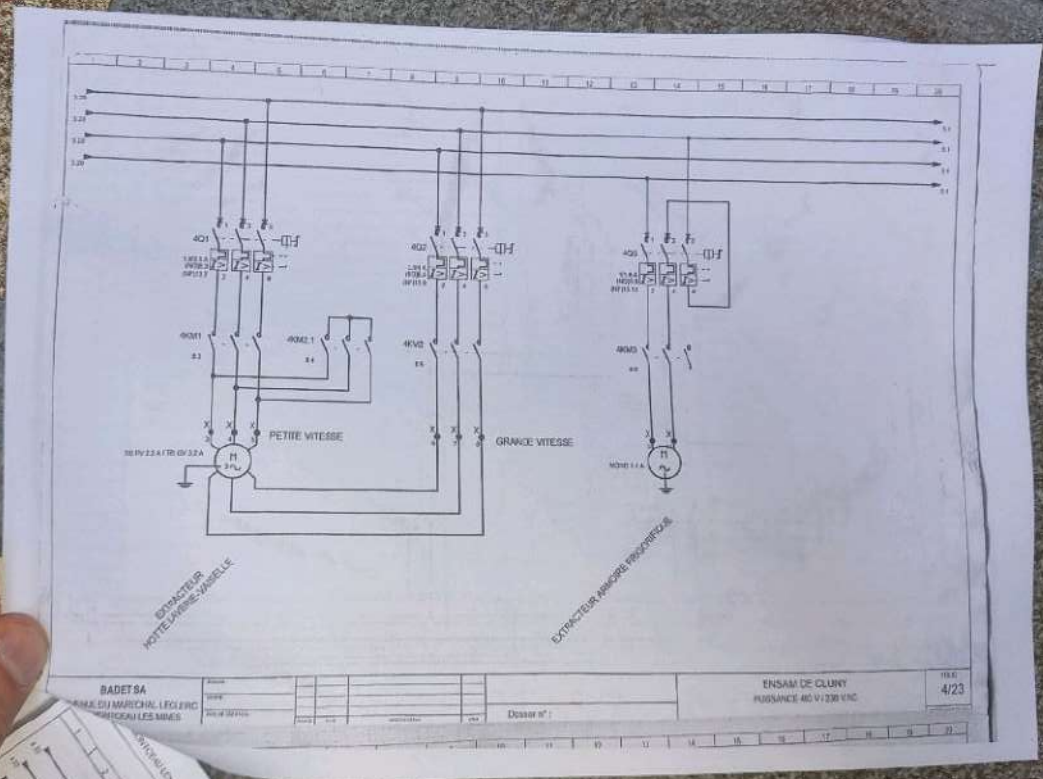

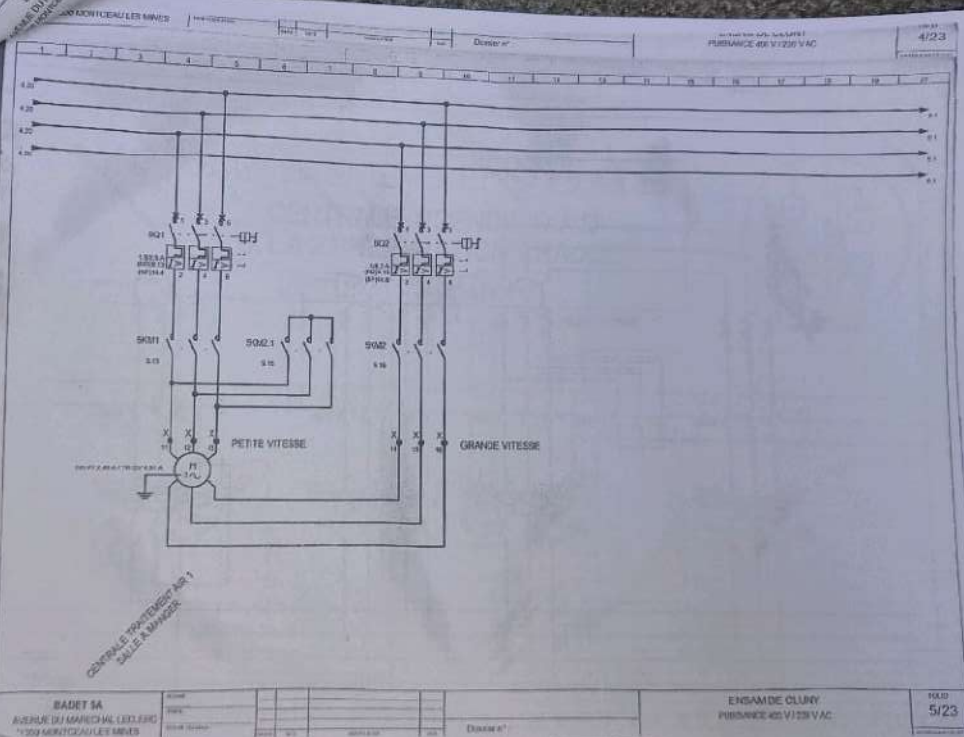

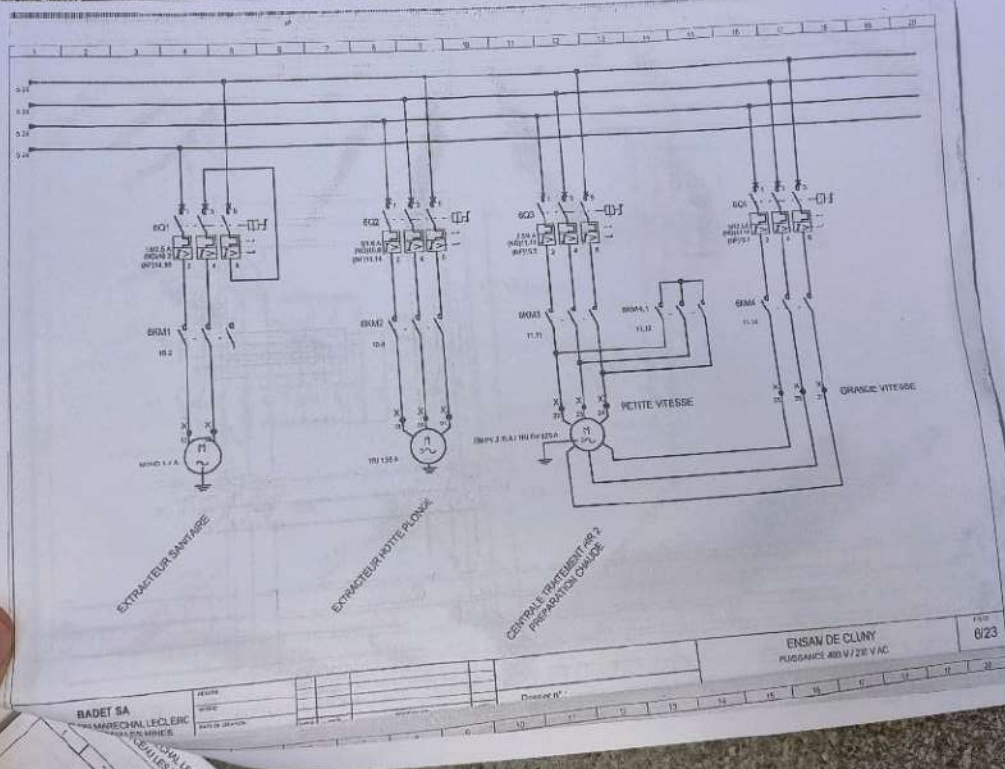




EXTRACT

BADET SA  
100 RUE DE LA CLAYE  
59100 LILLE

PROJET : CENTRALE INCENDIE D.A.D  
C.T.A 2 PREPARATION CHAUDE

ENSAM DE CLUNY  
PUISSANCE 400 V / 230 V AC


6/23

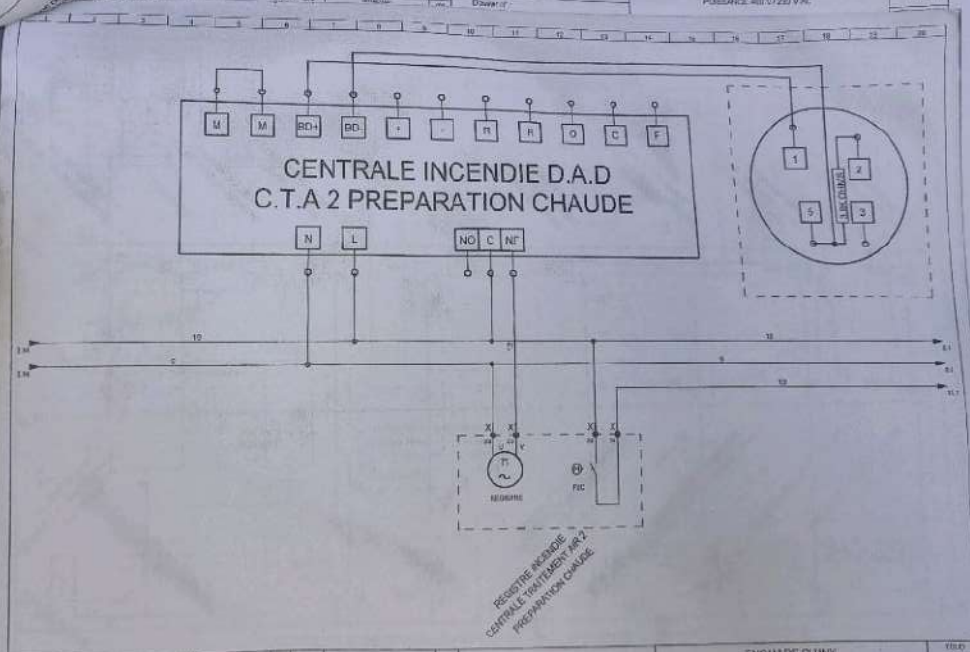

BADET SA  
100 RUE DE LA CLAYE  
59100 LILLE

ENSAM DE CLUNY  
TELECOMMANDE 230 V AC

7/23

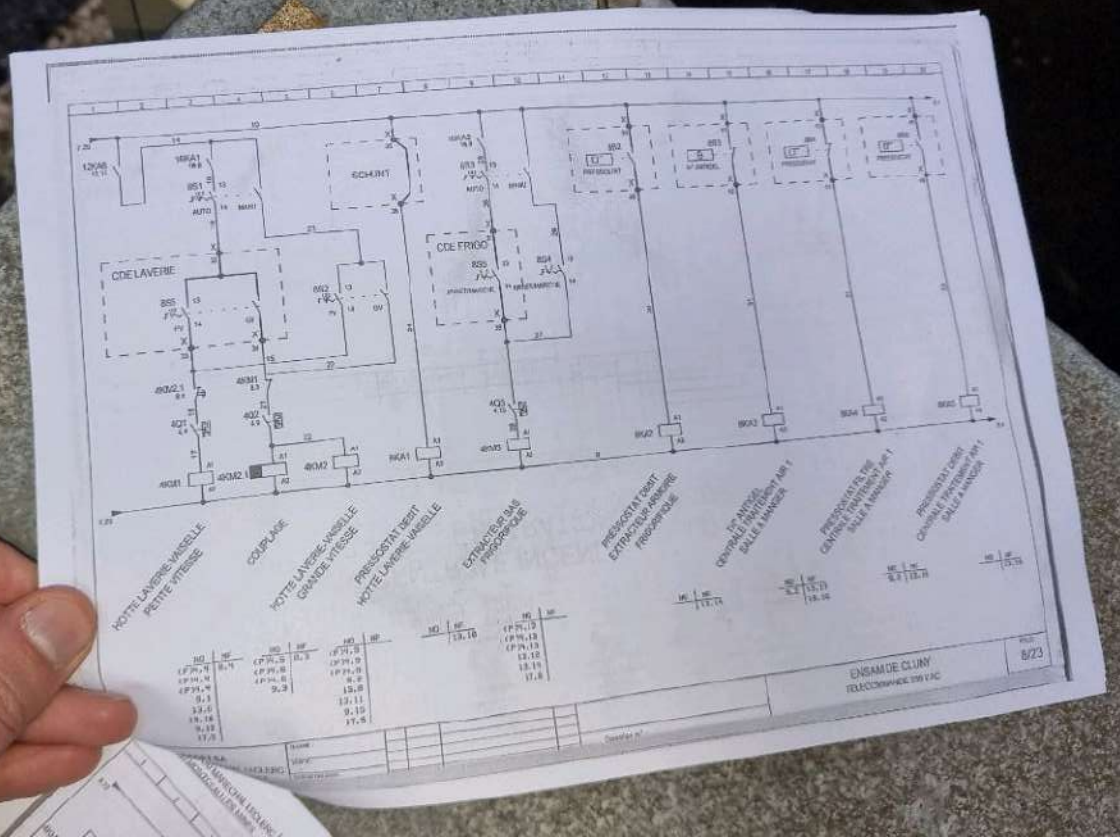


NO	W	NO	W	NO	W	NO	W
1	1.4	2	1.5	3	1.6	4	1.7
5	1.8	6	1.9	7	2.0	8	2.1
9	2.2	10	2.3	11	2.4	12	2.5
13	2.6	14	2.7	15	2.8	16	2.9
17	3.0	18	3.1	19	3.2	20	3.3

ENSEMBLE CLAY  
RECOMMANDÉ PAR L'AC










12/23



BADET SA  
16, AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC  
21200 MONTCEAUX LES MINES

CLAPET COUPE FEU 24 V AC


12/23

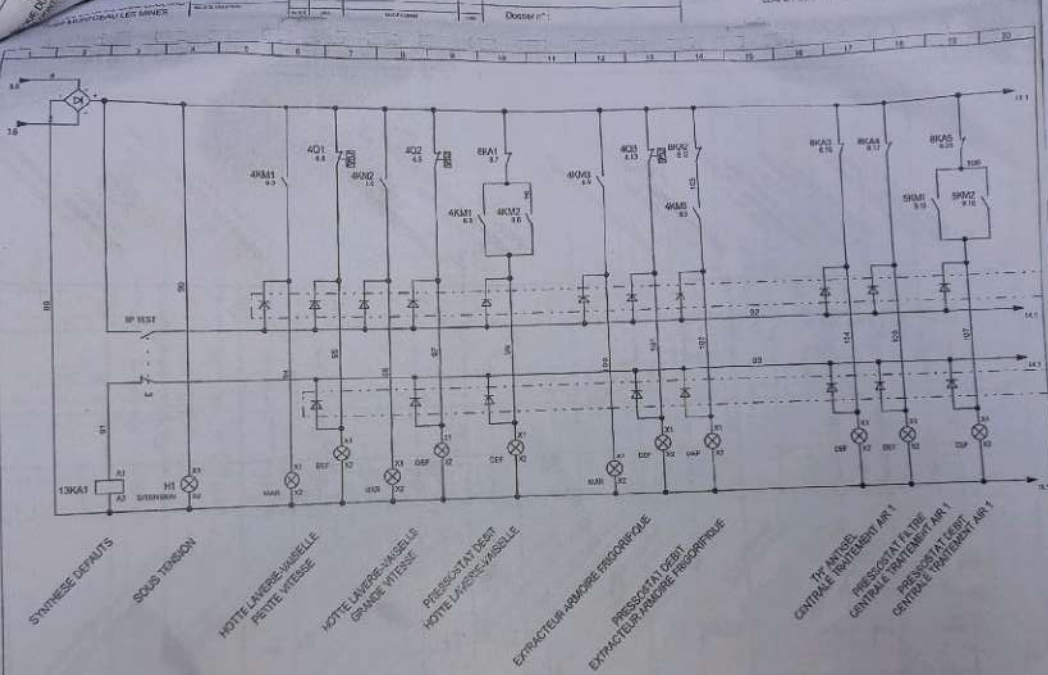


BADET SA  
16, AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC  
21200 MONTCEAUX LES MINES

ENSAM DE CLUNY  
SIGNALISATION VDC

13/23

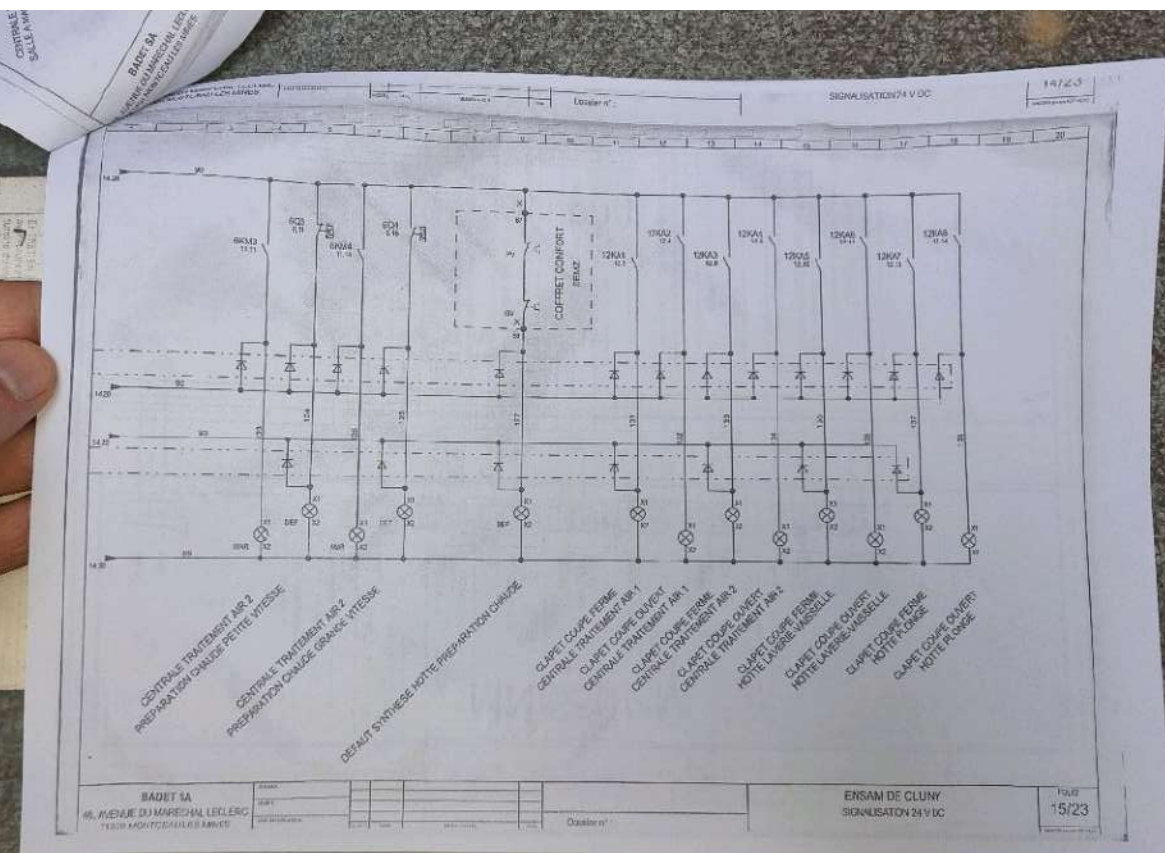

# MN 650

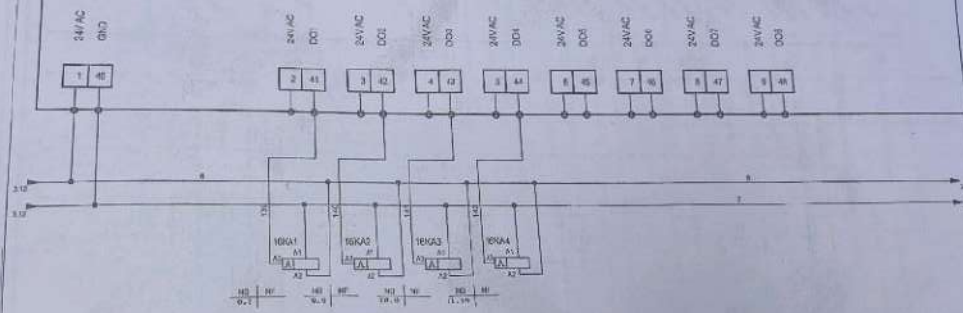

COE HOTTE LAMPE-JARRELL  
COE EXTRACTEUR SAS PROCOPIQUE  
COE EXTRACTEUR HOTTE PLASME  
COE HOTTE PREPARATION CHAUDE  
CORRECT DESERVAISE


BADET SA  
OU MARCHEVAL LECLERC  
PARIS 13

ENSAM DE CLUNY  
REG A RION M VAC

16/23




# MN 650

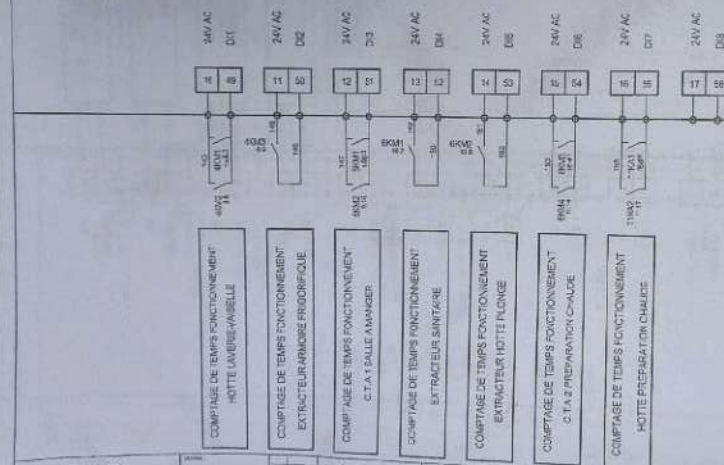

BADET SA  
46, AVENUE DU MARQUISAL LECLERE  
71300 MONTCEAU LES MINES

ENSEMBLE CLUNT  
REGULATEUR 24 V AC

ENSEMBLE CLUNT  
REGULATEUR 24 V AC

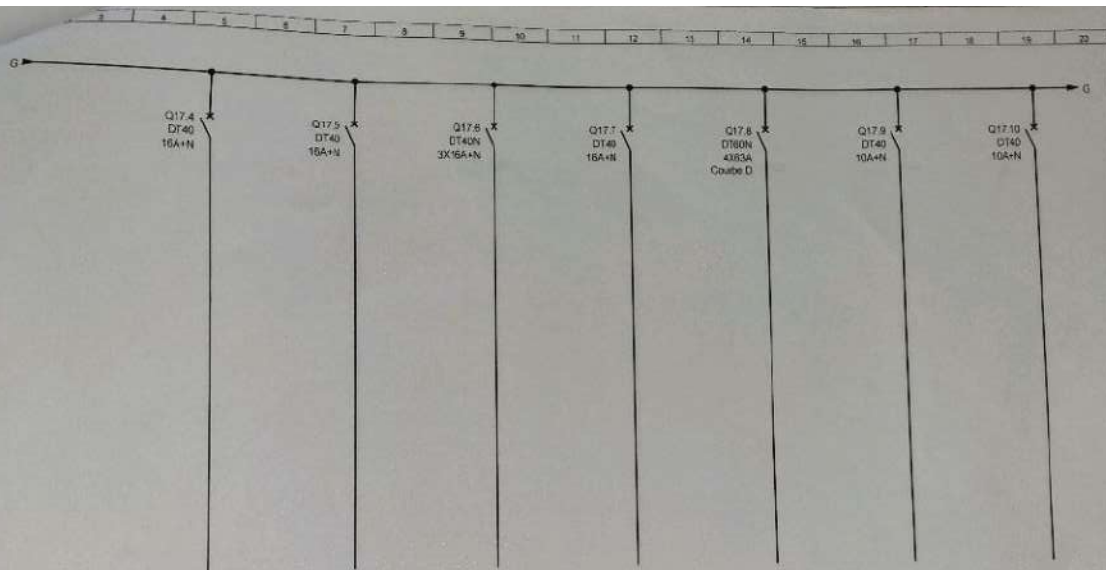

BORNIER	B	180.184	185.186	B	187.188.189.190	191.192	B	193.194.195.196	B	197.198	B	199.200
DESIGNATION		ATTENTE LA134.1 SALLE A MANGER RDC	LIBRE		ATTENTE LA171 LAVERIE VAISSELLE	LIBRE		ATTENTE LA114 LAVERIE VAISSELLE		ATTENTE LECTEUR BADGE DISTRIBUTION		ATTENTE DH110 DISTRIBUTION <i>Plats chauds</i>
REPERE CABLE		PC01			PC11			PC15		PC16		PC17
SECTION CABLE	mm <sup>2</sup>	3G2.5			3G2.5			3G16		3G15		3G2.5
TYPE DE CABLE		RO2V			RO2V			RO2V		RO2V		RO2V
PUISSANCE	KW	3KW			3KW			33KW		1KW		10W
LONGUEUR CABLE	m											

C.E.R.S.  
Z.I. "Les Sabres"  
01090 GUEREINS

REVISION					
DATE DE REALISATION					
REVISION					


SN2E

Dossier n° 08168

ENSAM CLUNY  
T.G.B.T

FOI.60  
17/29

# MN 650

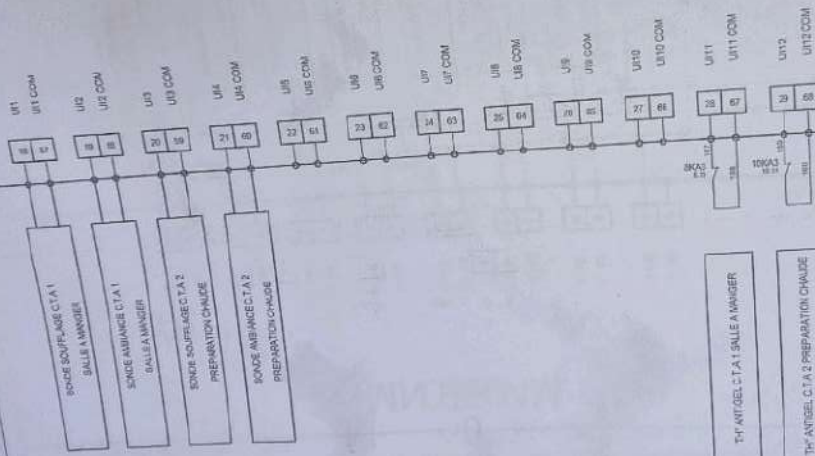


BAIET SA  
RE AVENUE DU MARCHELLE BOULEVARD  
13000 MARSEILLE FRANCE

ENSAM DE CLUNY  
RECONSTRUCTION SAU/201

18/23




# MN 650

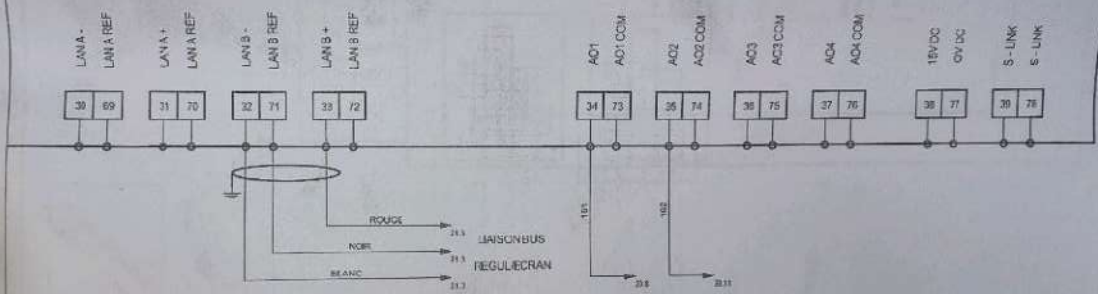

SADET SA  
48, AVENUE DU MARCHEAL LECLENC  
71000 MONTCEAUX-LES-BAINS

ENSAM DE CLUNY  
REGULATION 24 V AC

FEUILLE  
19/23

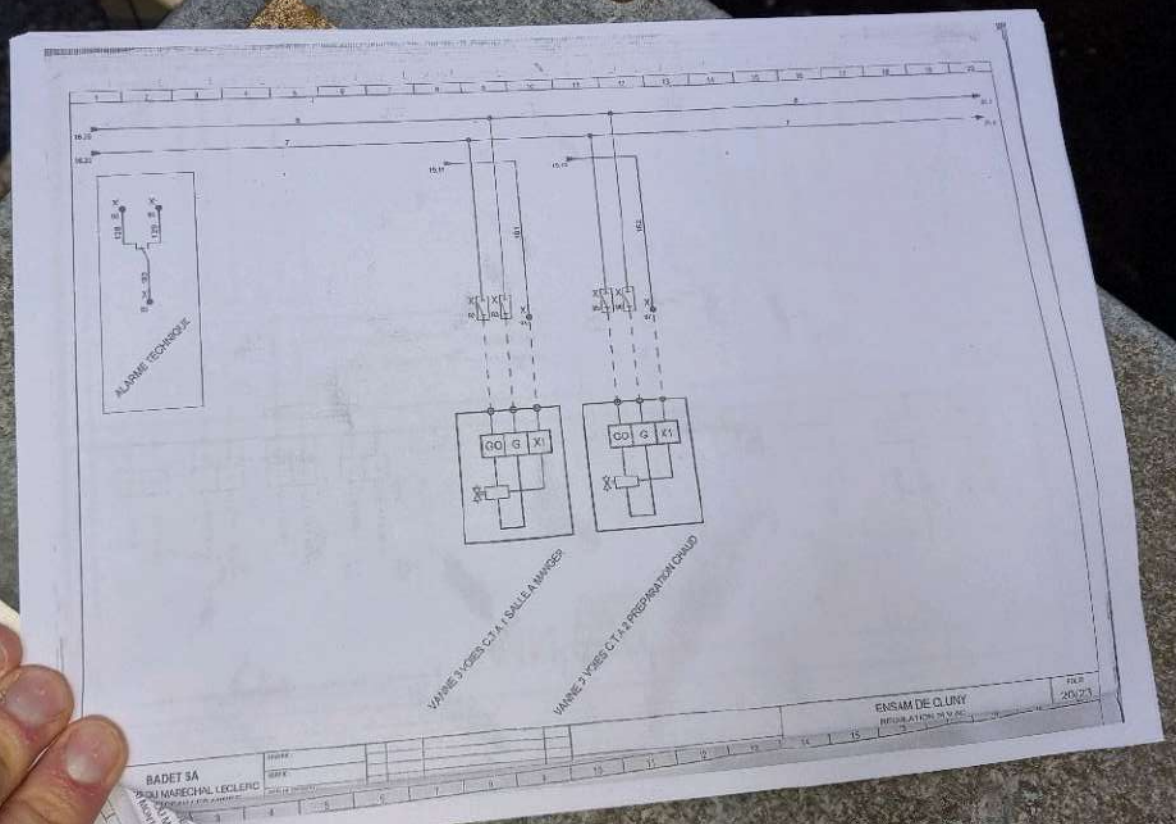

BADLET SA  
16, AVENUE DU IMPRIMERIE LECLERE

ENSAM DE CLUNY

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANNEE VIGILANCE VITALEXON	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
EXTRACTEUR HOTEL LAURE VAREILLE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
EXTRACTEUR ANTOINE FREDERIQUE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
C.T.A. 1 SALLE A MANGER	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
EXTRACTEUR FANTASME	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
HOTTE FLOUVE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
C.T.A. 2 MEUBLES CHAUX	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
RECHETTE INCHON C.T.A. 8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
COM HOTEL LAURE VAREILLE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CDE EXTRACTEUR SAS HISCORFQUE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PHISSORAT EXTRACTEUR SAS HISCORFQUE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TY ACTUEL C.T.A. 1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PHISSORAT FILTRE C.T.A. 1 SALLE A MANGER	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PHISSORAT DEBIT C.T.A. 1 SALLE A MANGER	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PHISSORAT URNE C.T.A. 1 SALLE A MANGER	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CDE DEROGATION C.T.A. 1 SALLE A MANGER	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PHISSORAT DEBIT EXTRACTEUR SALLUPHES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

23/10/20