

les gaines de soufflage, de reprise et d'air neuf sont calorifugees.

Prevoir sur toutes les sorties de tremies pour les reseaux E. C. ET E.G des vannes 1/4 de tour sur l'aller et des vannes de reglage sur le retour.

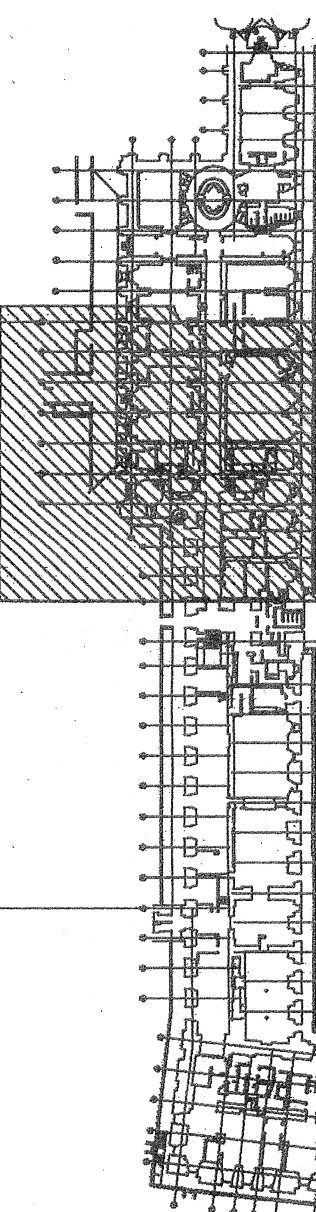
Prevoir pour les ventilo convecteurs des vannes d'isolements $1/4$ de tour sur l'aller et sur le retour.

[illegible]

CARNET DE COUPES VOIR PLAN N°:
P PEO T :A D E0 300 01 111

[illegible]

GRAND LOUVRE

[illegible]

PLAN ENTRESOL R.d.C. HAUT ZONE C
IMPLANTATION RESEAUX

CLICEA3E02260

EMETTEUR: I.C. I.C.E. & C.G.E.C. Echelle: 1/50

MARCHE N°:

X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

	02	99
--	----	----

Norm du 3001110.DOE.dwg fichier DOS

