

GRAND LOUVRE

ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE

S.E.F

DAMT

DIRECTION ARCHITECTURE
MUSEOGRAPHIQUE TECHNIQUE

EIFFAGE
ÉNERGIE

EIFFAGE ENERGIE - Ile de France
117, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS
Tel. 01.70.38.11.60

OBJET

SCHEMA ARMOIRE DIVISIONNAIRE
ZONE C FILES 19 A 24
AEL562 - (TE-B18-RC-ET-AS)
ZONE FLORE
AEL562

Emetteur : EIFFAGE

Date document : 30/11/98

Maitre d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Niveau	N°Plan	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	RC	0562	A

G	-/-/-	-	-	-	-
F	-/-/-	-	-	-	-
E	-/-/-	-	-	-	-
D	-/-/-	-	-	-	-
C	-/-/-	-	-	-	-
B	-/-/-	-	-	-	-
A	07/05/15	MA	MA	-	DOE
INDICE	DATE	AUTEUR	VERIFICATEUR	Approuvé par	MODIFICATIONS

EPML

[illegible]

Schéma Armoire AEL562							
NOTES GENERALES							
Maitre d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A
							SCH

Echelle : Sans

Date d'émission : 07/05/15

Matière d'ouvrage	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	N° Folio	Indice
-------------------	---------	----------	---------	----------------	-------	------	------	----------	--------

Indica

CARROSSERIE	
TYPE D'EQUIPEMENT	ARMOIRE MODULAIRE
TYPE DE CARROSSERIE	PRISMA
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP 307
RESERVE DISPONIBLE POUR EQUIPEMENTS FUTUR	30%
PEINTURE	BEIGE
FERMETURE FACE AVANT	OUI
POIGNEE DE FERMETURE	OUI
FERMETURE FACE ARRIERE	NON
POIGNEE DE FERMETURE	NON
ARRIVEE(s)	
ALIMENTATION DU TABLEAU PAR	HAUT
TYPE DE CONNECTION ARRIVEE	DIRECT
DEPARTS	
DEPARTS DU TABLEAU PAR	HAUT
POSITION DU BORNIER	LE HAUT
TYPE DE CONNECTION DEPARTS	BORNIER
TERRE	
REGIME DE NEUTRE	IT
POSITION DE LA CONNECTION TERRE IDENTIQUE A LA POSITION DU BORNIER DEPARTS	OUI
TYPE DE CONNECTION TERRE	BARRETTE
COURANT COURT CIRCUIT ICC	-
OBSERVATIONS:	

Hauteur : - 500mm

Boenier Automate : ...

EPML

[illegible]

EIFFAGE
ÉNERGIE

EIFFAGE ENERGIE - Ile de France
117, rue du Landry
93200 SAINT-DENIS
Tél. 01.70.38.11.60

Legend:

- PRESENCE TENSION
- DEFAULT ISOLEMENT
- MA
- AU
- AR

Schéma Armoire AEL562										Echelle : Sans	
PLAN FACADE ARMOIRE										Date démission : 07/05/15	
Maitre d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Numéro Plan	N° Folio	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	0562	005	A

EPML

[illegible]


EIFFAGE
ÉNERGIE

EIFFAGE ENERGIE - Ile de France
117, rue du Lancy
93200 SAINT-DENIS
Tél. 01.70.38.11.60

QSG	FU1	FU2	CT	XD301-CPI	RDI	FU3	CT
QL1	QL2	QL3	QL4				

Schéma Armoire AEL562										Echelle : Sans	
PLAN IMPLANTATION ARMOIRE										Date démission : 07/05/15	
Maître d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Numéro Plan	N° Folio	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	0562	006	A

loc MONO : 64A
loc TRIPHASE : 748A
REGIME DE NEUTRE : IT

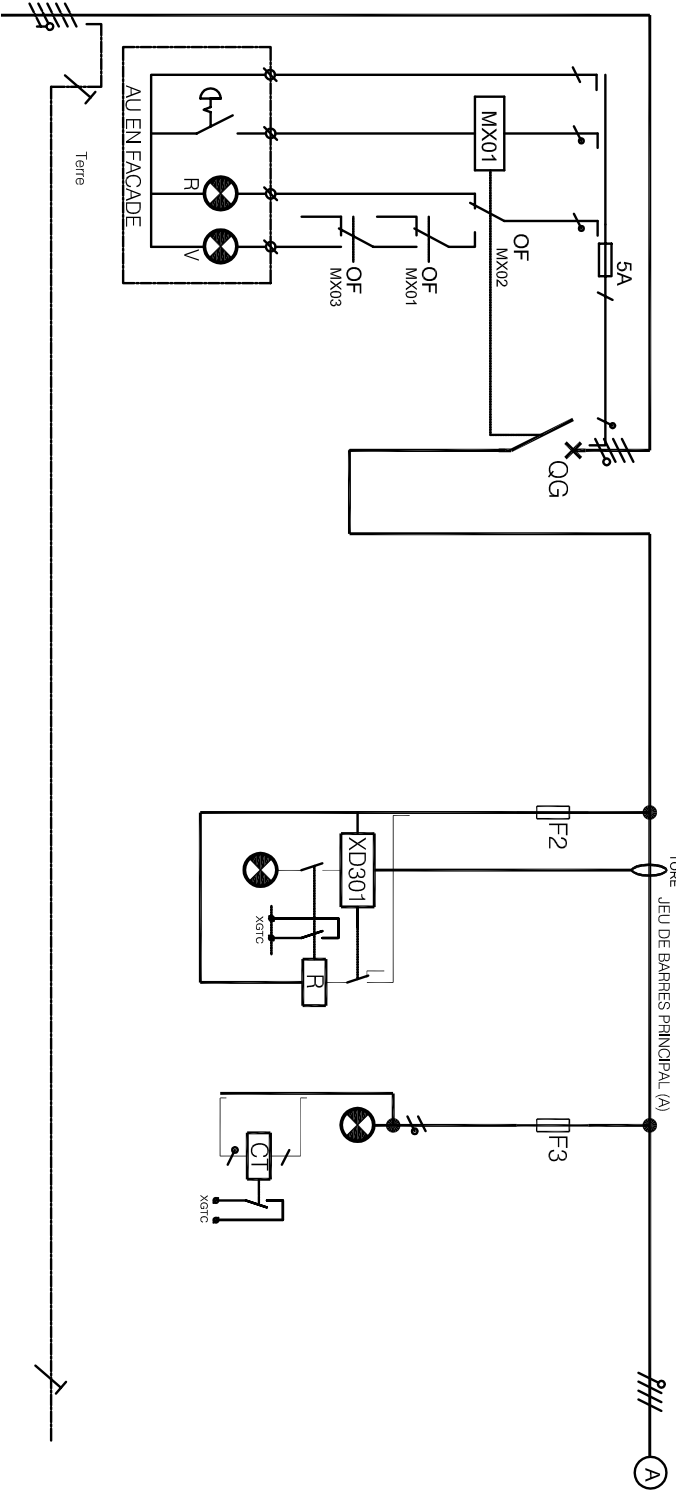

<div><div>LOUVRE</div><div>EPML</div></div>										<div><div><div><div>DESIGNATION</div><div>ALIMENTATION DEPUIS COLONNE B/AS</div><div>PROTECTION BOBINE MX ARRET D'URGENCE</div><div>COUPURE GENERALE</div><div>CONTROLEUR D'ISOLEMENT</div><div>VOYANT PRESENCE TENSION</div></div><div><div><div>REPERE CABLE</div><div>B AS1.1</div></div><div><div>REP P A R T</div><div><div><div>P VA</div><div>2000</div></div><div><div>S (mm 2)</div><div>5G6</div></div><div><div>CABLE TYPE</div><div>U1000 R2V</div></div><div><div>LONGUEUR (m)</div><div>30m</div></div></div><div><div>APPAREIL</div><div>FUSIBLE</div></div><div><div>TYPE / P. DE COUPURE</div><div>C60N</div></div><div><div>ΔI (ma)</div><div>OF. MX.</div></div><div><div>AUXILIAIRES</div><div>B</div></div><div><div>COURBE</div><div></div></div><div><div>CALIBRE</div><div>2x2A</div></div><div><div>REGLAGE</div><div></div></div></div></div></div></div>									
<div><div><div><div>EPML</div><div>XXXX</div><div>X</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>X</div></div><div><div>EPML</div><div>XXXX</div><div>X</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>X</div></div></div><div><div>EPML</div><div>XXXX</div><div>X</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>XX</div><div>XXX</div><div>X</div></div></div>										<div><div><div><div>Schéma Armoire AEL562</div><div>SCHEMA ARRIVEE/DEPARTS JDB NORMAL</div></div><div><div><div>Echelle : Sans</div><div>Date d'emission : 07/05/15</div></div></div></div></div>									
<div><div><div><div>Maître d'ouvrage</div><div>Projet</div><div>Famille</div><div>Emetteur</div><div>Domaine</div><div>Spécialité/Lot</div><div>Phase</div><div>Zone</div><div>Type</div><div>Numéro Plan</div><div>N° Folio</div><div>Indice</div></div><div><div>EPML</div><div>13T03</div><div>I</div><div>EIF</div><div>04</div><div>CFO</div><div>DOE</div><div>A</div><div>SCH</div><div>0562</div><div>008</div><div>A</div></div></div></div>																			

EPML

[illegible]

ELIFFAGE ENERGIE - Ile de France
117, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS
Tel. 01.70.38.11.60

**Schéma Armoire AEL562
REPORT GTC SYNTHÈSE DEFAULTS**

Echelle : Sans

Date d'émission : 07/05/15

Maitre d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Numéro Plan	N° Folio	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	0562	010	A

