

GRAND LOUVRE

ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE

S.E.F

DAMT

DIRECTION ARCHITECTURE
MUSEOGRAPHIQUE TECHNIQUE

EIFFAGE

EIFFAGE ENERGIE - Ile de France
117, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS
Tel. 01.70.38.11.60

OBJET

SCHEMA ARMOIRE DIVISIONNAIRE
ZONES C FILES 19 A 23
AEL559 - (TE-B19-E0-ET-FL)
ZONE FLORE
AEL559

Emetteur : EIFFAGE

Date document : 30/11/98

Maitre d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Niveau	N°Plan	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	RH	0559	A

G	-/-/-	-	-	-	-
F	-/-/-	-	-	-	-
E	-/-/-	-	-	-	-
D	-/-/-	-	-	-	-
C	-/-/-	-	-	-	-
B	-/-/-	-	-	-	-
A	11/12/14	MA	MA	DOE	
INDICE	DATE	AUTEUR	VERIFICATEUR	Approuvé par	MODIFICATIONS

EPML

[illegible]

Schéma Armoire AEL559 PLAN FACADE ARMOIRE								
Matrice d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH

Date d'émission : 11/12/14



EPML

[illegible]

Schéma Armoire AEL559 PLAN IMPLANTATION ARMOIRE								
Maitre d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH

Echelle : Sans


Date d'émission : 11/12/14




ICC MONO : 2061A
ICC TRIPHASE : 5383A
REGIME DE NEUTRE : IT


**NOTA: LA TENSION DE COMMANDE
DES XC40 EST ISSUE
DU REMPLACEMENT**

NOTA: ECLAIRAGE DE SECURITE
REPRIS DEPUIS COFFRET:
TE/B20/N+E/FL/EC

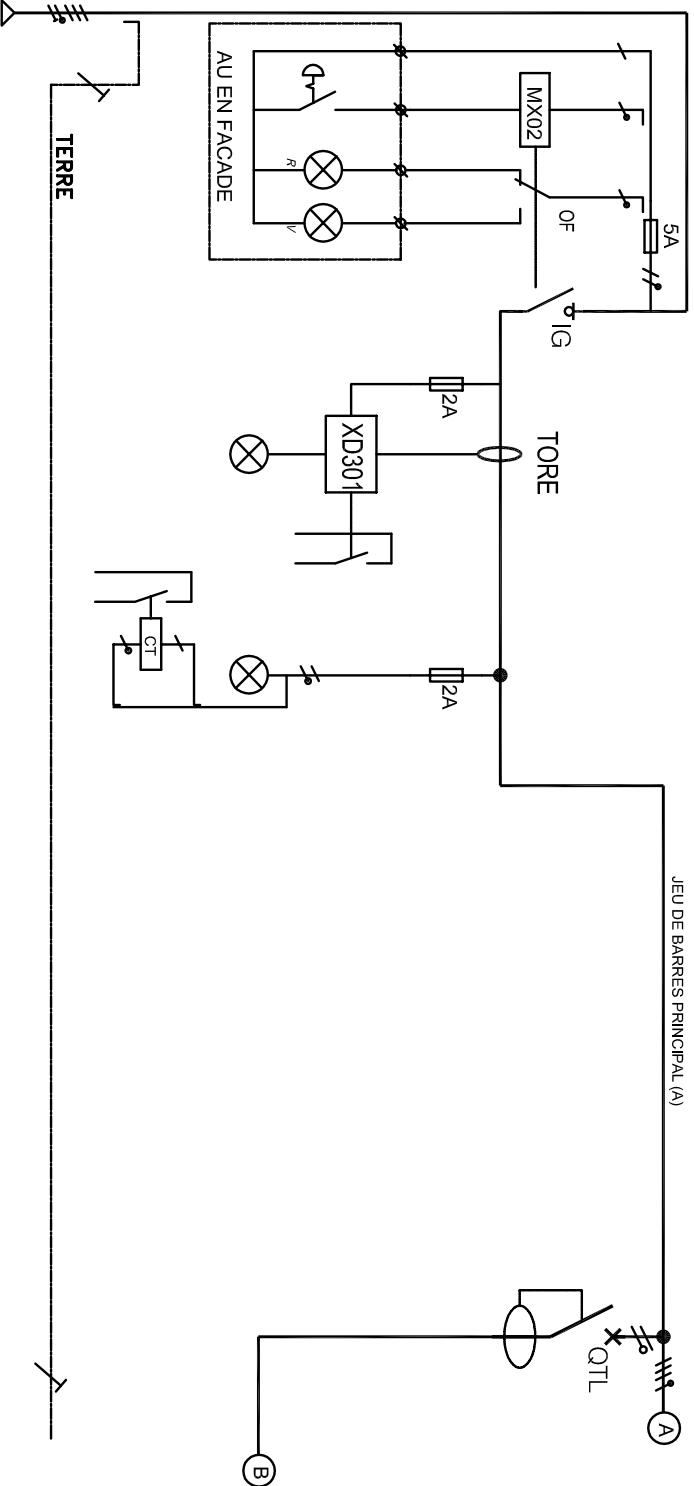

D E P A R T	DESIGNATION	ALIM. DEPUIS COLONNE B M.D.L (NORMAL)	COUPURE GENERALE	CONTROLEUR PERMANENT D'ISOLEMENT	VOYANT PRESENCE TENSION			ALIMENTATION TELECOMMANDE AUXILIAIRES	
		REPERE CABLE							TE/B19N
		P VA							(4530)
	CABLE	S (mm 2)	5G16						
		TYPE	U1000 R2V						
		LONGUEUR (m)	22m						
	APPAREIL	DISJONCTEUR	INTERRUPTEUR	XD301	FUSIBLE		DISJONCTEUR		
	TYPE / P. DE COUPURE	NC100LH	NS100NA				C60N 300mA		
	ΔI (ma)		OF. MX.				SD		
	AUXILIAIRES						C		
COURBE	C								
CALIBRE	4x63A	4x100A	2X2A	2X2A		10A			
REGLAGE									

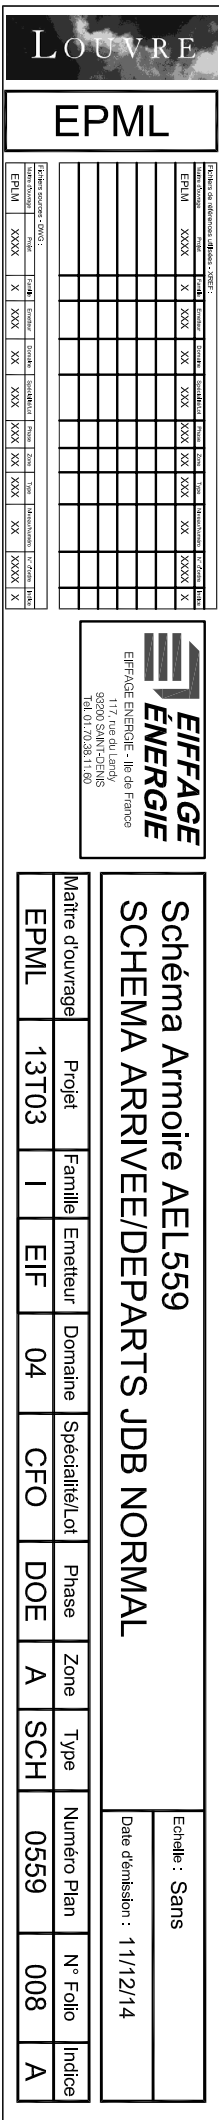

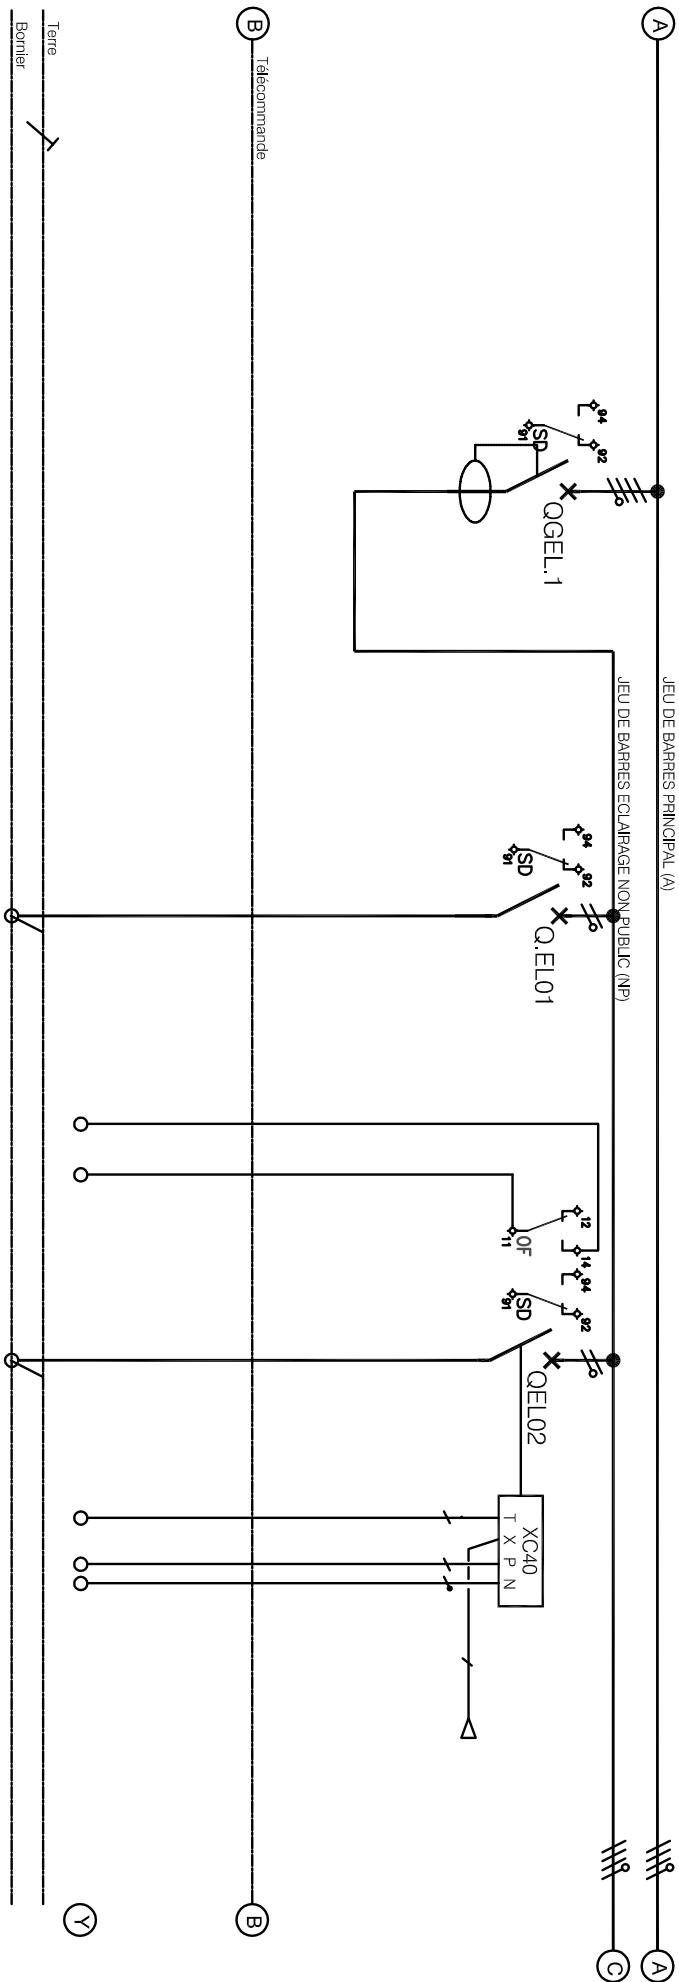

DESIGNATION		GENERAL ECL. NON PUBLIC NORMAL	ECLAIRAGE L. TECHNIQUE EN F. PLAFOND	VERS BORNE WAGO E02 ENTREE 24Vdc	ECLAIRAGE 2/3 CIRCULATION	VERS BORNE WAGO S02 SORTIE RELAIS 230V		
REPERE CABLE			B19-EN01		B19-EN02			
P	VA	(2450)	200		250			
S (mm 2)			3G1.5		3G1.5			
CABLE			U1000R2V		U1000R2V			
LONGUEUR (m)								
APPAREIL		DISJONCTEUR	DISJONCTEUR		DISJONCTEUR			
TYPE / P. DE COUPURE		C60N	DPN		XC40			
ΔI (mA)		300mA	-		-			
AUXILIAIRES		SD	SD		-			
COURBE		C	C		C			
CALIBRE		4x25A	10A		2x10A			
REGLAGE								

LOUVRE

EPML

EPML	XXXX	X	XXX	XX	XXX	XX	XXX	XX	XXXX	X
------	------	---	-----	----	-----	----	-----	----	------	---

EIFFAGE ENERGIE									
117, rue du Landy 93200 SAINT-DENIS Tél. 01 70 26 11 00									

Schéma Armoire AEL559

SCHEMA DEPARTS JDB NORMAL

Maître d'ouvrage

Projet

Famille

Emetteur

Domaine

Spécialité/Lot

Phase

Zone

Type

Numéro Plan

N° Folio

Indice

EPML

13T03

I

EIF

04

CFO

DOE

A


SCH

0559

009

A

JEU DE BARRES PRINCIPAL (A)

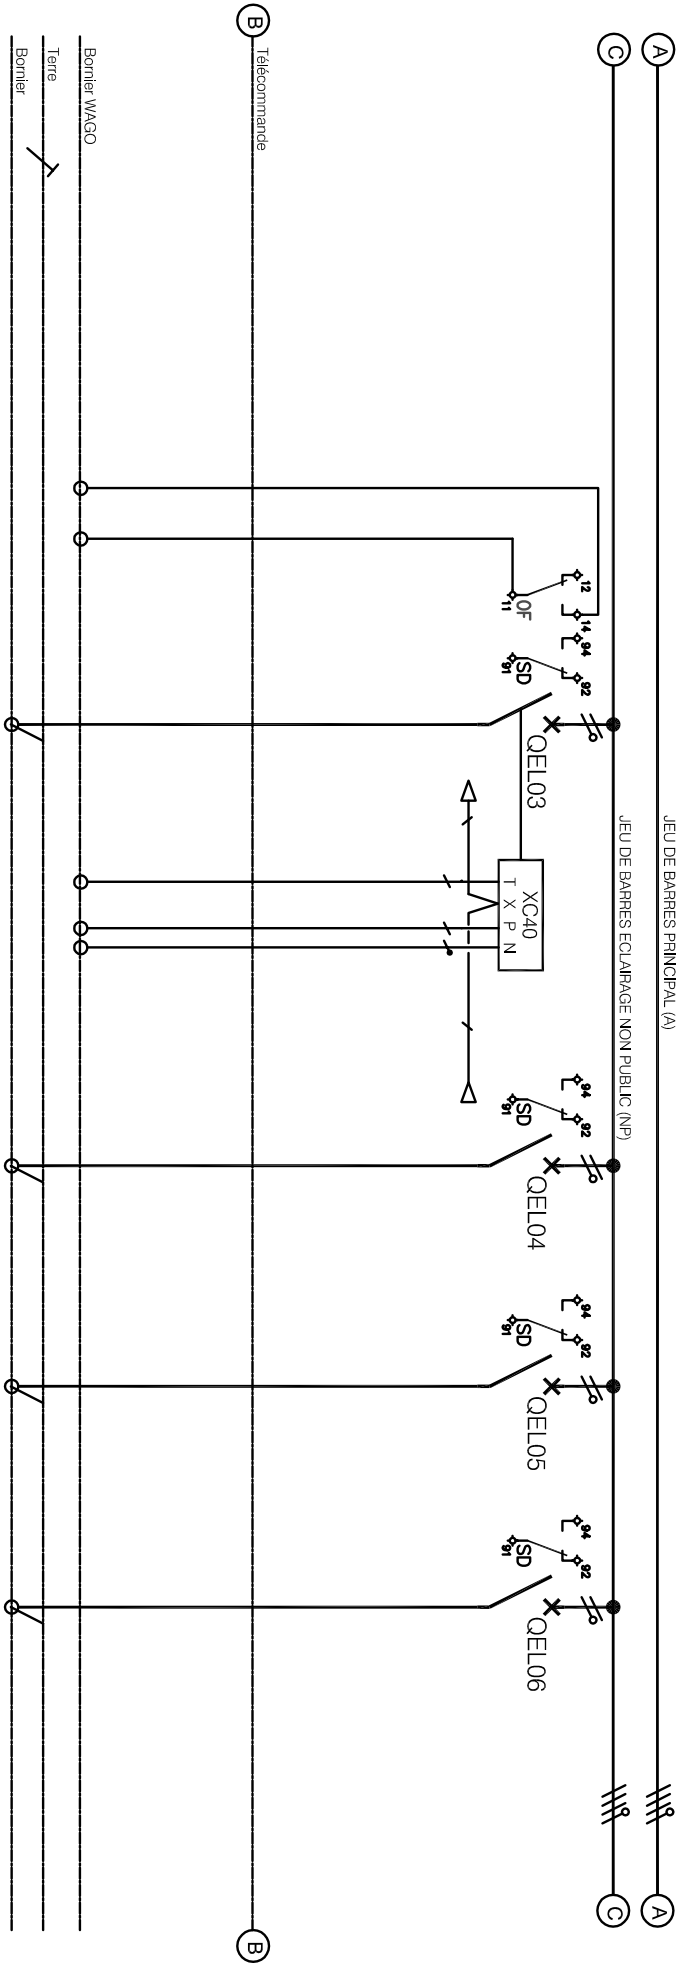

DESIGNATION		VERS BORNE WAGO E03 ENTREE 24Vdc	ECLAIRAGE 2/3 CIRCULATION	VERS BORNE WAGO S03 SORTIE RELAIS 230V	ECLAIRAGE SALES DE REPOS DU PERSONNEL	ECLAIRAGE LOCAUX FILE 19	ALIMENTATION CAMERA	
REPERE CABLE			B19-EN03		B19-EN04	B19-EN05	-	
P VA			150		900	950	-	
S (mm ²)			3G1,5		3G1,5	3G1,5	-	
CABLE TYPE			U1000R2V		U1000 R2V	U1000 R2V	-	
LONGUEUR (m)								
APPAREIL								
TYPE / P. DE COUPURE			DISJONCTEUR XC40		DISJONCTEUR DPN	DISJONCTEUR DPN	DISJONCTEUR DPN	
ΔI (mA)			-					
AUXILIAIRES			-		SD	SD	SD	
COURBE			C		C	C	C	
CALIBRE			2x10A		10A	10A	10A	
REGLAGE								

LOUVRE

EPML

EPML	XXXX	X	XXX	XX	XXX	XX	XXX	XX	XXXX	X
------	------	---	-----	----	-----	----	-----	----	------	---

EIFFAGE ENERGIE


EIFFAGE ENERGIE - Ile de France
117, rue du Landy
93820 SAINT-DENIS
Tél. 01 70 26 11 60

Schéma Armoire AEL559
SCHEMA DEPARTS JDB NORMAL

Echelle : Sans

Date d'émission : 11/12/14

Maître d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Numéro Plan	N° Folio	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	0559	010	A

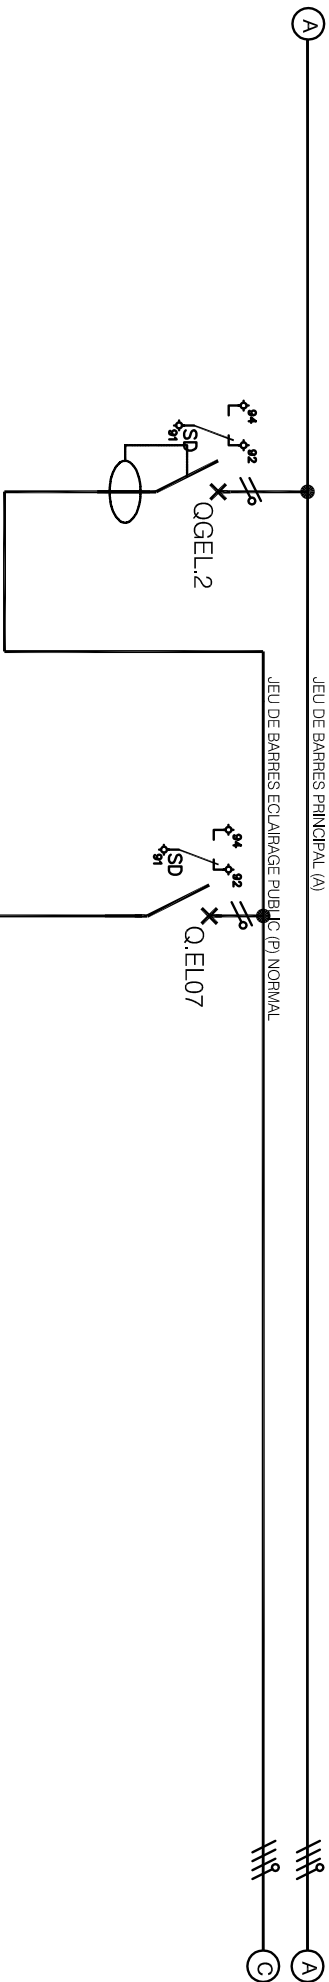

Terre
Bornier

DESIGNATION		GENERAL ECL. PUBLIC NORMAL	RESERVE EQUIPEE										
D E P A R T	REPERE CABLE		-										
	P VA		-										
	S (mm 2)		-										
	CABLE TYPE		-										
	LONGUEUR (m)												
APPAREIL		DISJONCTEUR	DISJONCTEUR										
TYPE / P. DE COUPURE		C60N	DPN										
ΔI (mA)		300mA	-										
AUXILIAIRES		SD	SD										
COURBE		C	C										
CALIBRE		2x25A	10A										
REGLAGE													

LOUVRE

EPML

EPML	XXXX	X	XXX	XX	XXX	XXX	XX	XXX	X
------	------	---	-----	----	-----	-----	----	-----	---

117, rue du Laney
93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 70 36 11 60


EIFFAGE ENERGIE

Schéma Armoire AEL559
SCHEMA DEPARTS JDB NORMAL

Echelle : Sans

Date d'émission : 11/12/14

Maître d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Numéro Plan	N° Folio	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	0559	011	A

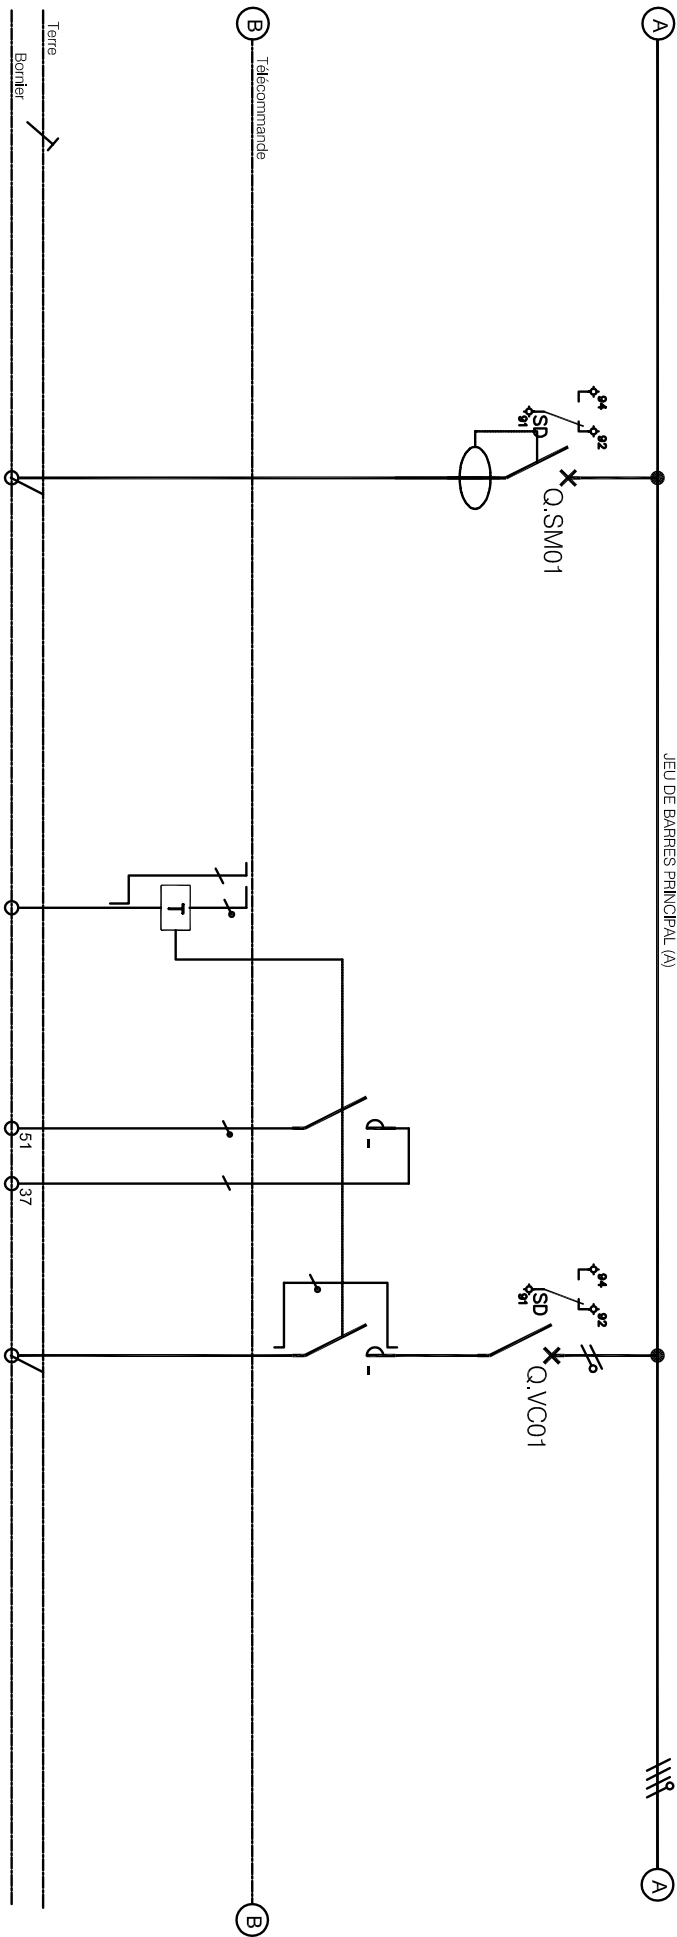

DESIGNATION		ALIM.SECHE-MAINS SANTAIRES PERSONNEL	COMMANDE AUTOMATE CLIM.	REPORT POS. VERS AUTOMATE CLIM.	V-CONVECTEUR E.ETRANGERES		
D E P A R T	REPERE CABLE	B19-SM01	B19-VCC1		B19-VC01		
	P VA	1500			600		
	S (mm 2)	3G2.5	-		3G2.5		
	CABLE TYPE	U1000 R2V	-		U1000 R2V		
	LONGUEUR (m)						
APPAREIL		DISJONCTEUR	CONTACTEUR		DISJONCTEUR		
TYPE / P. DE COUPURE		C60N	CT		C60N		
ΔI (mA)		30mA			300mA		
AUXILIAIRES		SD			SD		
COURBE		C			C		
CALIBRE		2x16A	230V - 2x20A		2x16A		
REGLAGE							

LOUVRE

EPML

EPML	XXXX	X	XXX	XX	XXX	XX	XXX	XX	XXXX	X
------	------	---	-----	----	-----	----	-----	----	------	---

117, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 70 28 11 00

EFFIAGE ENERGIE

EFFIAGE ENERGIE - Ile de France

Schéma Armoire AEL559

SCHEMA DEPARTS JDB NORMAL

Maître d'ouvrage

Projet

Famille

Emetteur

Domaine

Spécialité/Lot

Phase

Zone

Type

Numéro Plan

N° Folio

Indice

EPML

13T03

I

EIF

04

CFO

DOE

A


SCH

0559

014

A

icc MONO : 1615A
icc TRIPHASE : 4443A
REGIME DE NEUTRE : IT

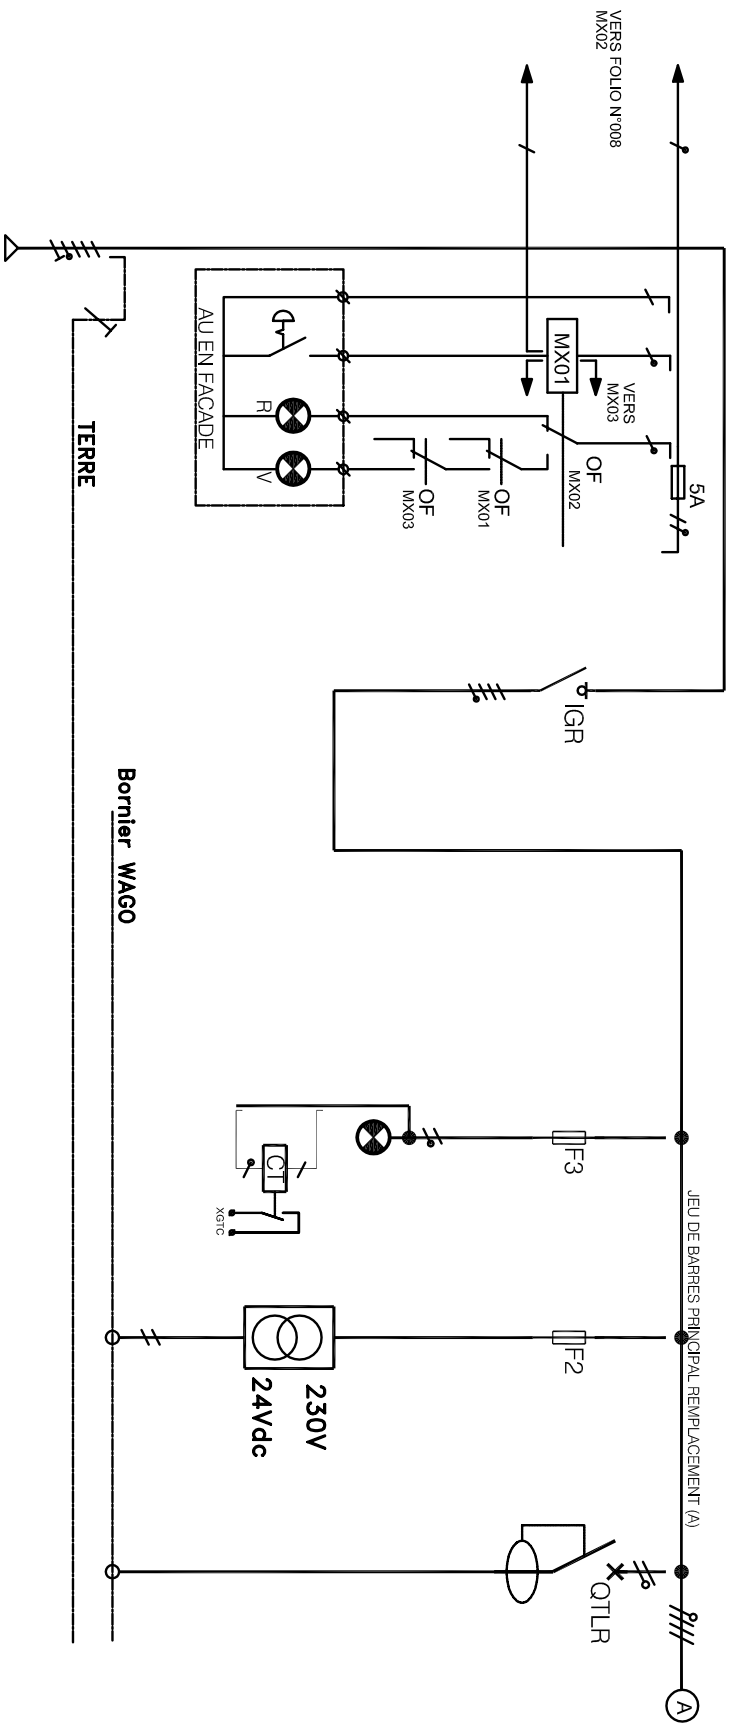


D E P A R T	DESIGNATION	ALIM. DEPUIS COLONNE B D.M.L. (REMPACEMENT)	INTERRUPTEUR GENERAL	VOYANT P.TENSION C.ONDULE	ALIM SYSTEME WAGO I/O 24Vdc	ALIM 230V SYSTEME WAGO I/O
	REPERE CABLE	TE/B19R				
	P VA	(800)				
	S (mm 2)	5G16				
	CABLE TYPE	U1000 R2V				
	LONGUEUR (m)	22m				
APPAREIL	DISJONCTEUR		INTERRUPTEUR	FUSIBLE CONTACT.	ALIM REGULEE	DISJONCTEUR
TYPE / P. DE COUPURE	C60N		NS100NA	STI CT	2A 24Vdc	C60N
ΔI (mA)	-					300mA
AUXILIAIRES	-		OF. MX.			SD
COURBE	C					C
CALIBRE	4x63A		4x100A	2x2A 1x20A		10A
REGLEGE						

EPML

[illegible]

93200 SAINT-DENIS
Tel. 01.70.38.11.60

SYNTHESE DEFAULTS NORMALE

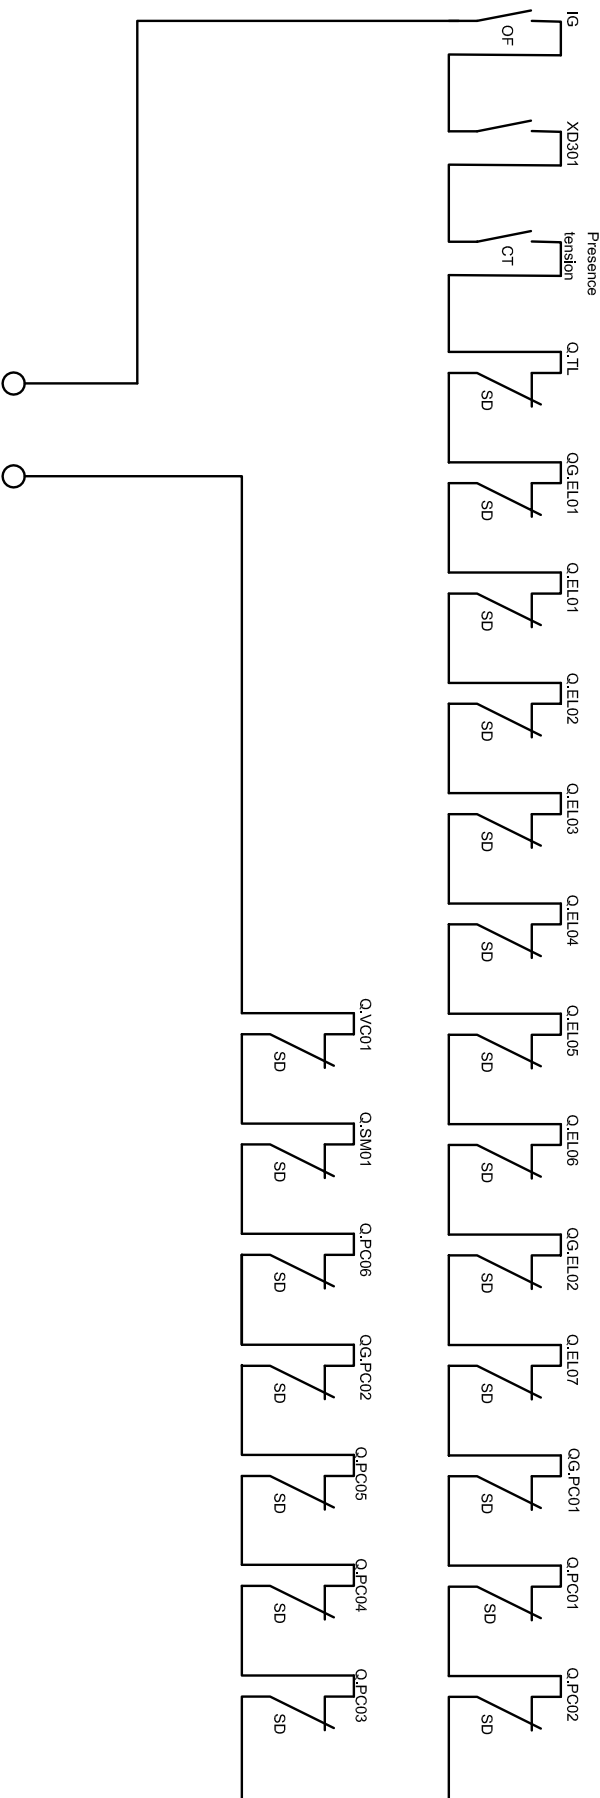

REPORT GTC SYNTHESIS DEFAULTS

Schéma Armoire AEL559
SYNTHÈSE DEFAUTS NORMALE

Echelle : Sans

Date d'émission : 11/12/14


Maitre d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Numéro Plan	N° Folio	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	0559	019	A

EPML

[illegible]

EIFPAGE ENERGIE - Ile de France
117, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS
Tel. 01.70.38.11.60

SYNTHESE DEFAULTS REPLACEMENT

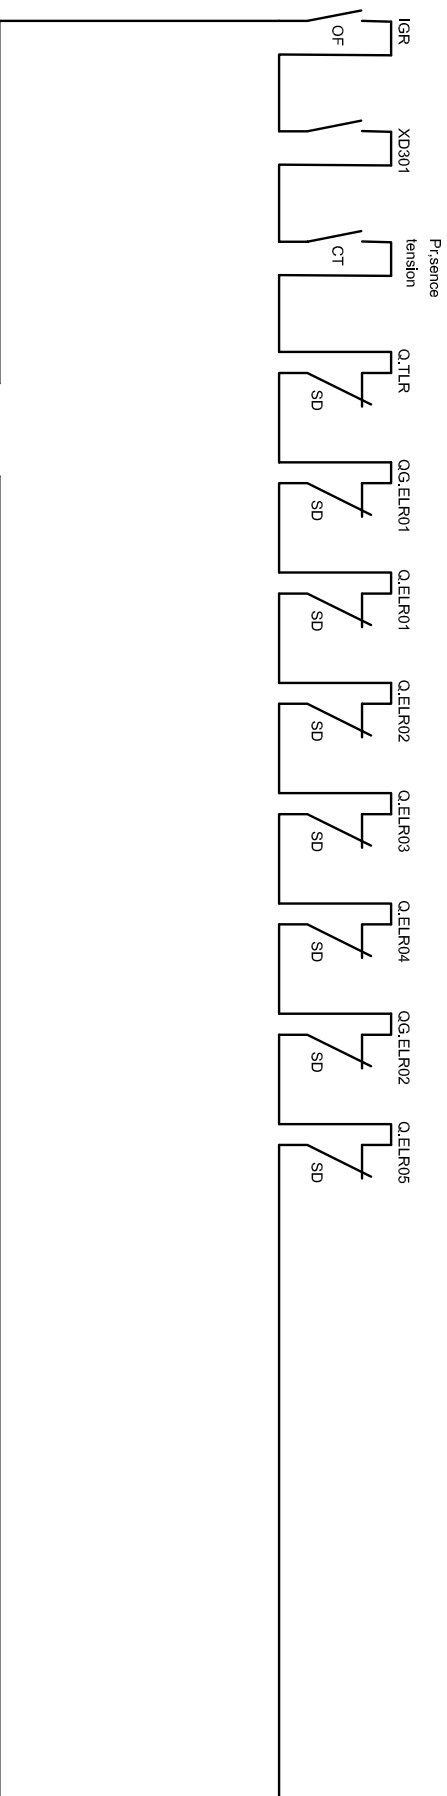

REPORT GTC
SYNTHESIS
DEFAULTS

Schéma Armoire AEL559

SYNTHESE DEFAUTS REMPLACEMENT


Echelle : Sans

Date d'émission : 11/12/14

Matrice d'ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Numéro Plan	N° Folio	Indices
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	0559	020	A

STATION N° 02

VERS		VERS	
Cde	LOCALE	Cde	LOCALE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100



EIFFAGE
ÉNERGIE

Echelle : Sans

Date d'émission : 11/12/14

Maitre d'Ouvrage	Projet	Famille	Emetteur	Domaine	Spécialité/Lot	Phase	Zone	Type	Numéro Plan	N° Folio	Indice
EPML	13T03	I	EIF	04	CFO	DOE	A	SCH	0559	021	A

