

## Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4<sup>ème</sup> partie (partie réglementaire) du Code du travail

### Destinataire

Récépissé de DT  
Récépissé de DICT  
Récépissé de DT/DICT  
conjointe

#### Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

### Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

### Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : \_\_\_\_\_ m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : \_\_\_\_\_ (voir liste des catégories au verso)

### Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

### Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :

Références :

Echelle<sub>(1)</sub> :

Date d'édition<sub>(1)</sub> :

Sensible :

Prof. règl. mini<sub>(1)</sub> :

Matériau réseau<sub>(1)</sub> :

NB : La classe de  
précision A, B ou C  
figure dans les plans.

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :

Date retenue d'un commun accord : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ à \_\_\_\_ h \_\_\_\_

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) <sup>(2)</sup>

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement <sup>(2)</sup>

(1): facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

### Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur [www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr)

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

### Dispositifs importants pour la sécurité :

### Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : \_\_\_\_\_

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : \_\_\_\_\_

### Responsable du dossier

Nom : \_\_\_\_\_

Désignation du service : \_\_\_\_\_


Tél. : \_\_\_\_\_


### Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : \_\_\_\_

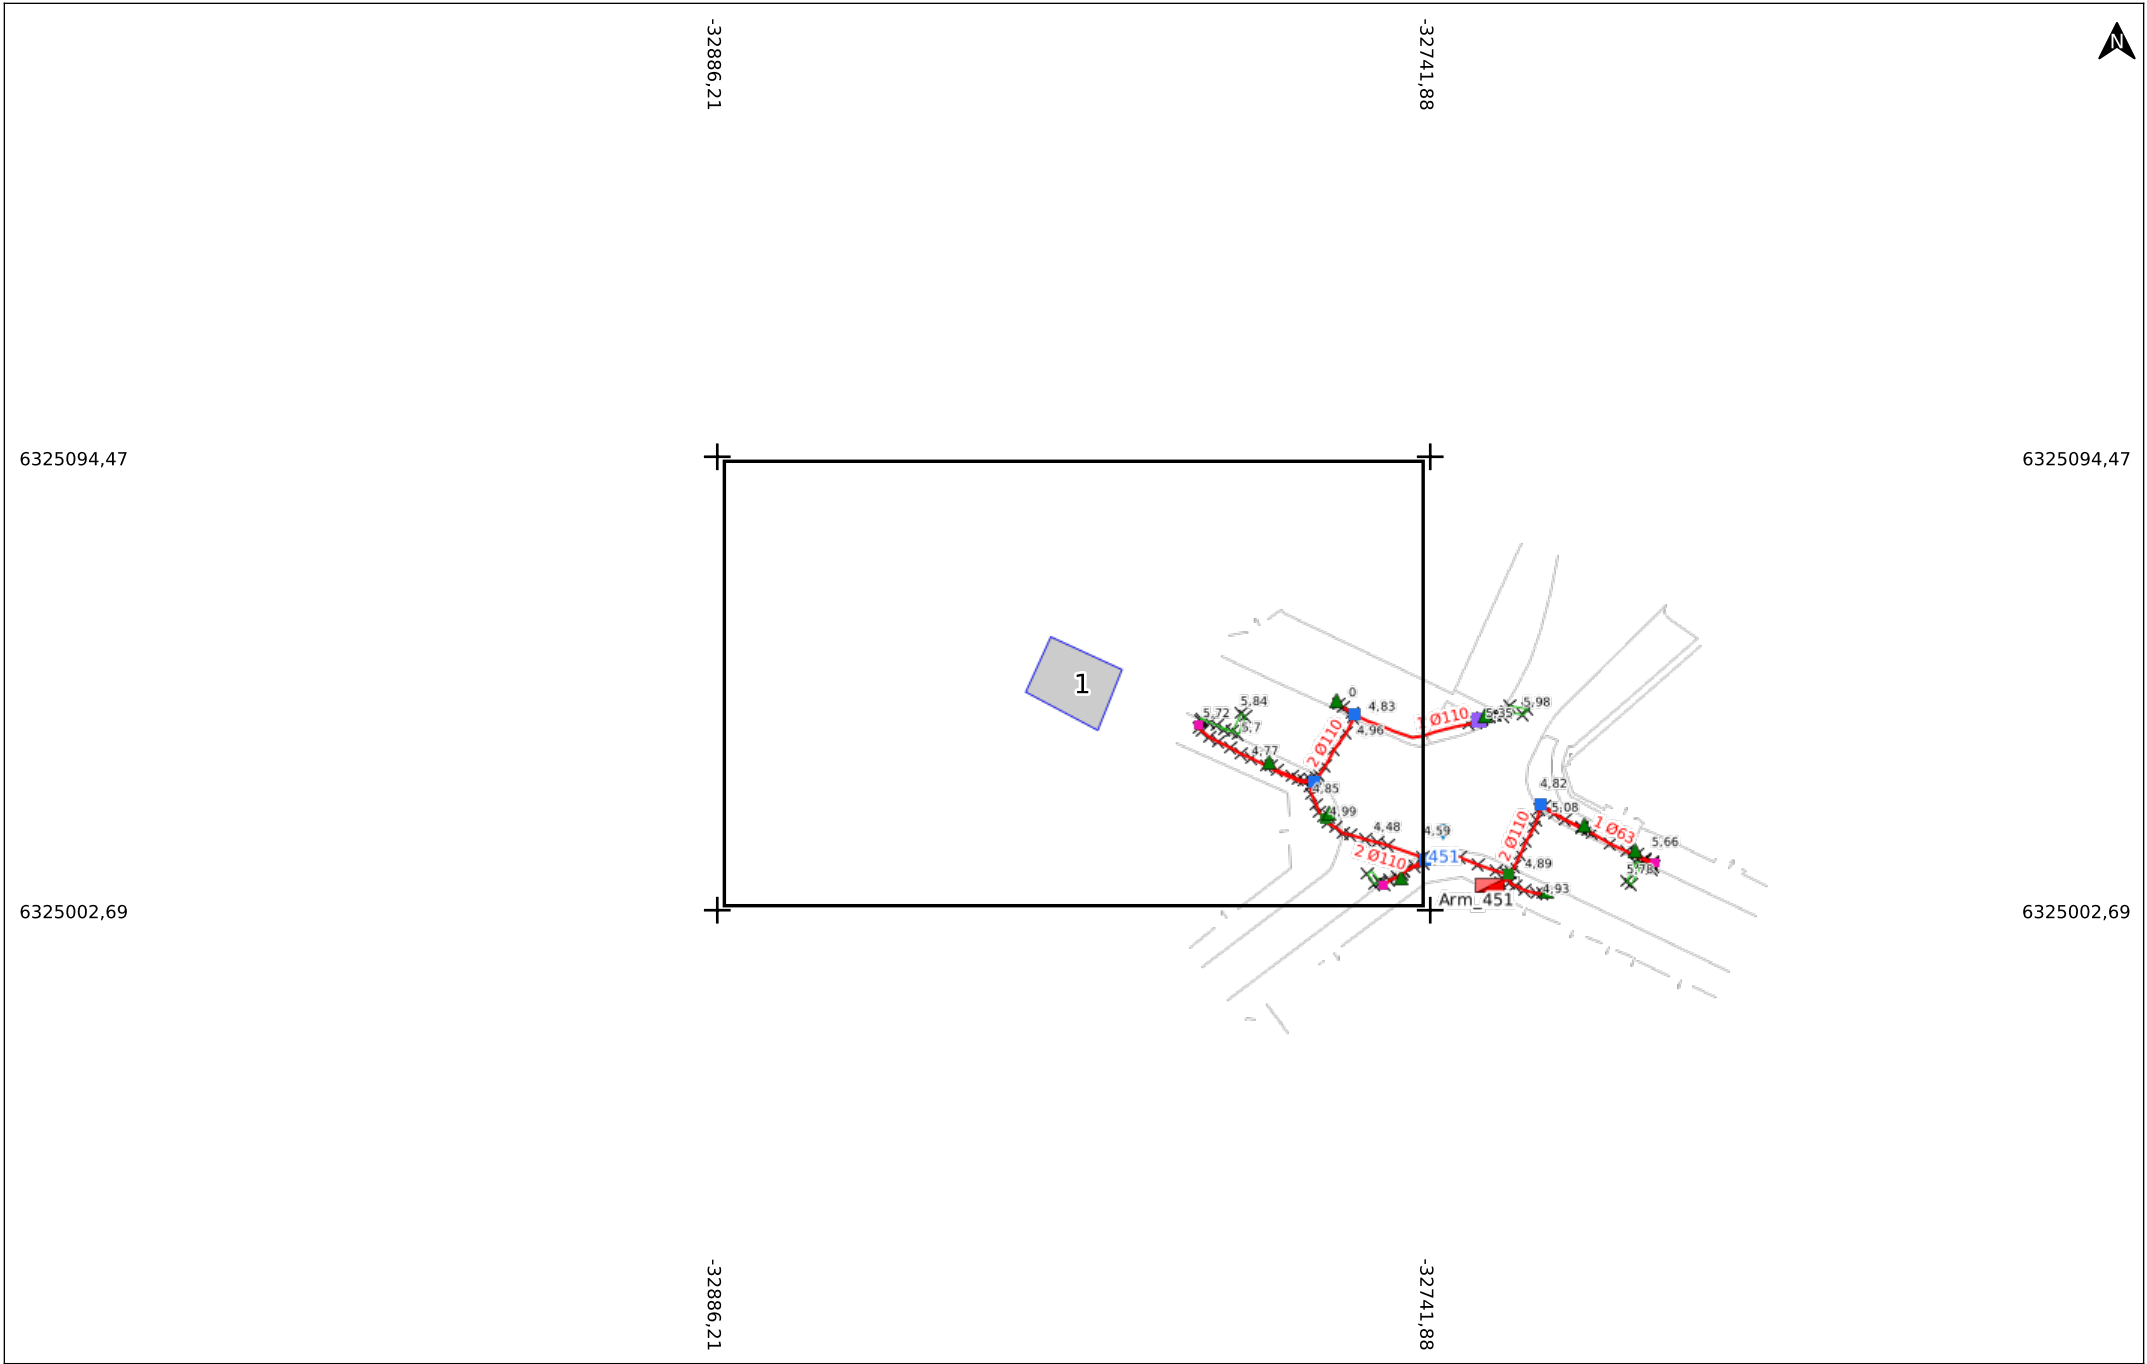

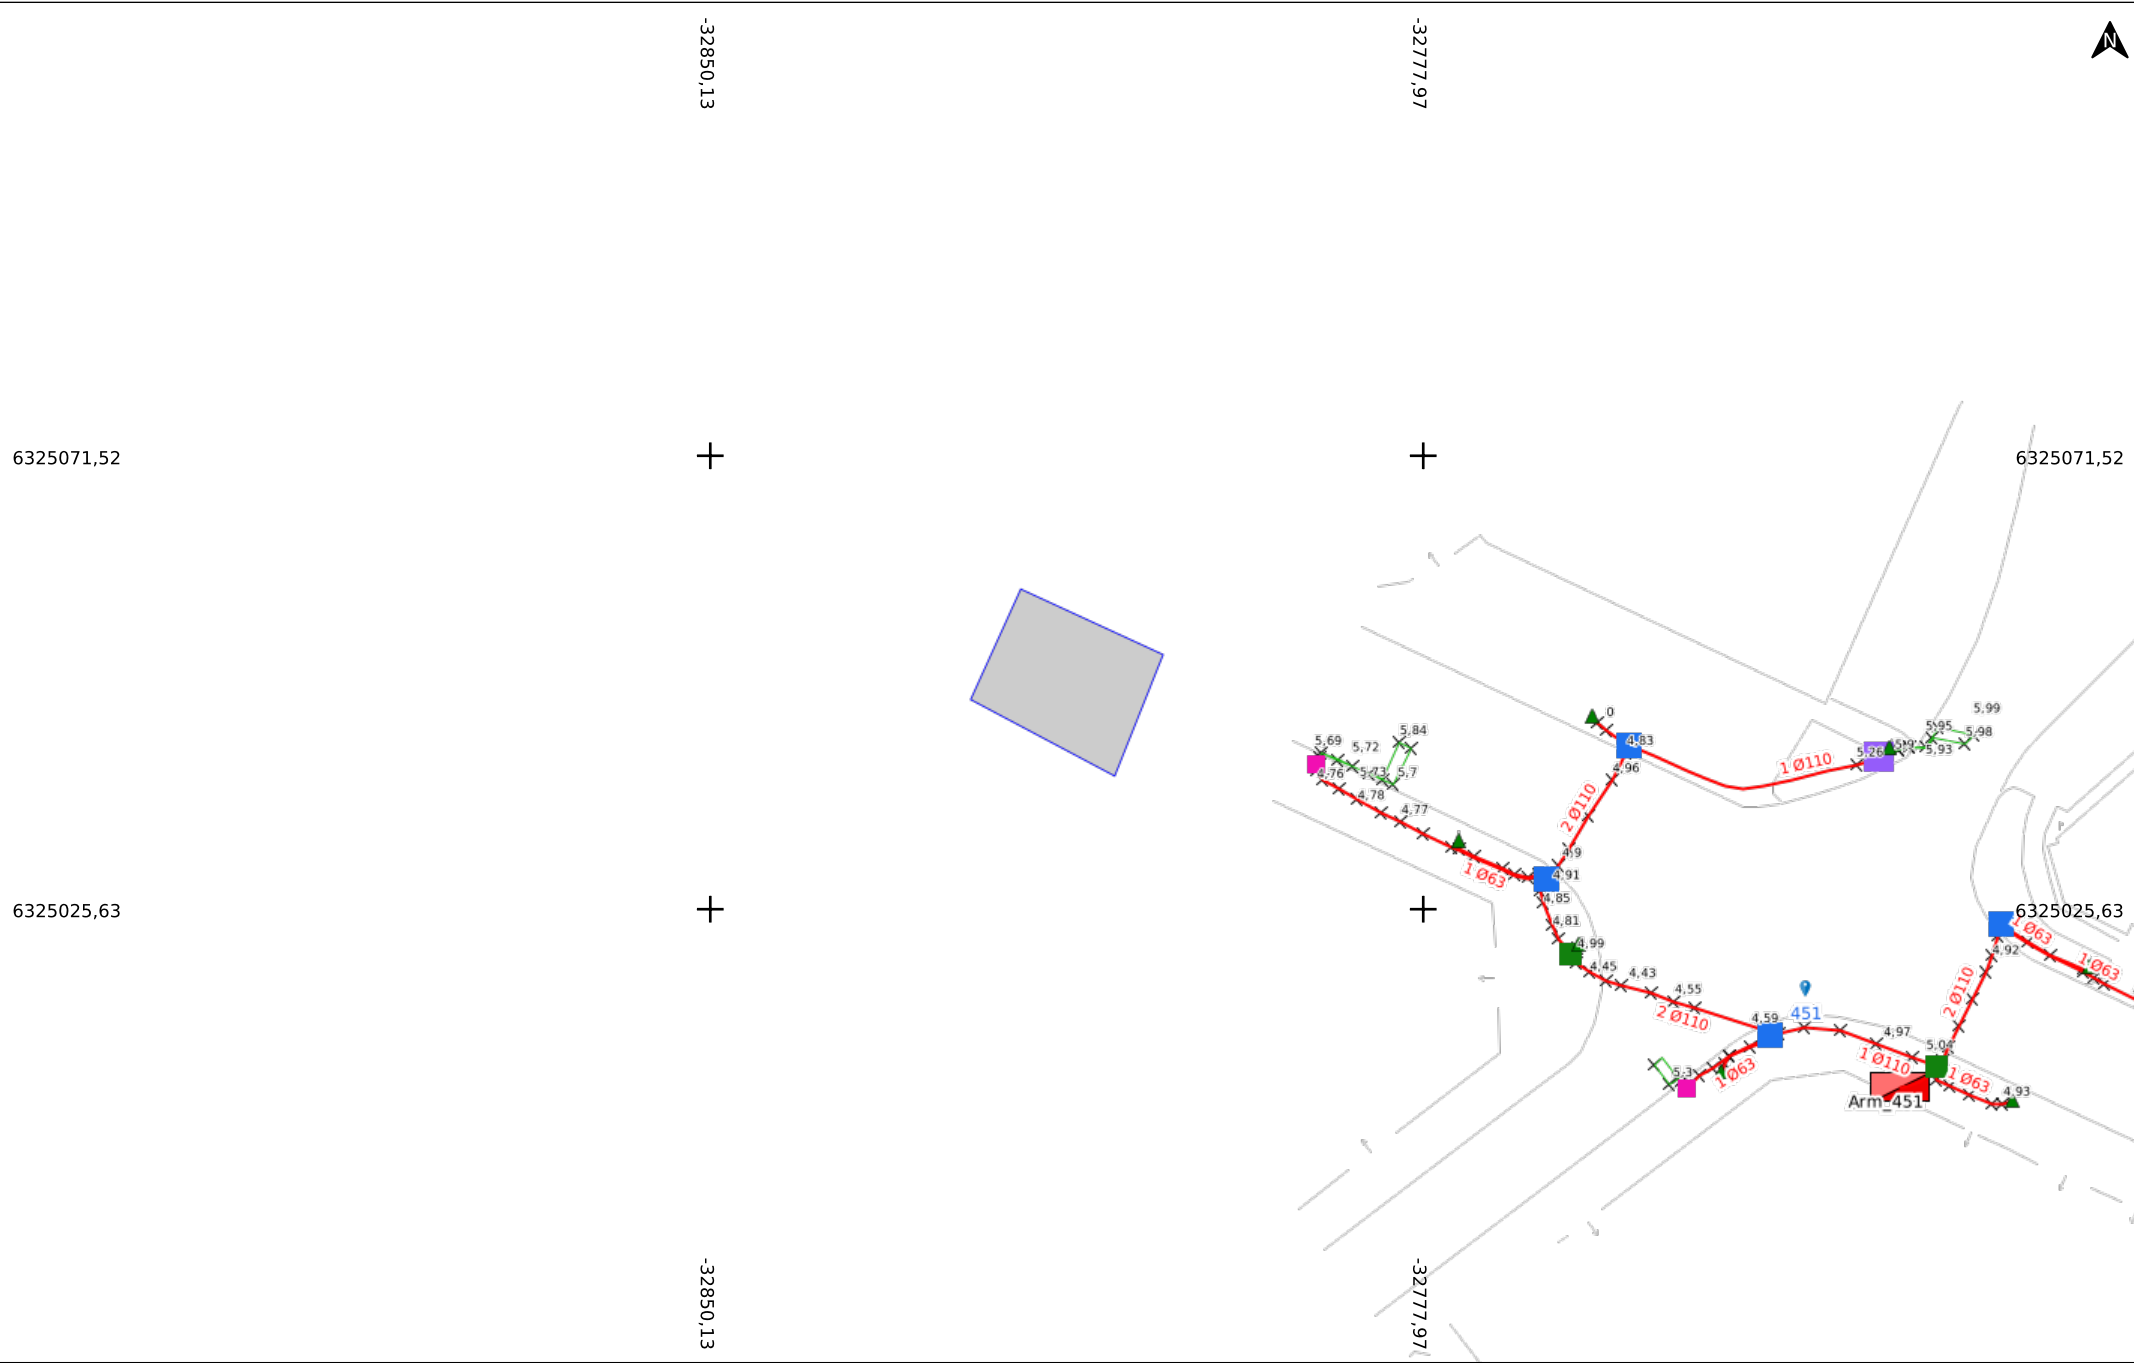



## Service Gestion de Trafic et Signalisation Lumineuse Tricolore

### Légende des principaux éléments constituant les ouvrages SLT


#### Supports


 Support SLT (portique, potence, poteau, potelet)


#### Armoire SLT


 Armoire SLT

#### Chambres de Tirage


 Chambre SLT 300x300


 Chambre SLT 400x400


 Chambre SLT 500x500


 Chambre SLT 600x600


 Chambre SLT 700x700


 Chambre SLT K1C

 Chambre SLT K2C

 Chambre SLT K3C


 Chambre SLT L1T


 Chambre SLT L2T


 Chambre SLT L3T

 Chambre SLT Ø800 rond

#### Réseaux SLT


 Réseau SLT Classe A

 Réseau SLT Classe B

 Réseau SLT Classe C


 Réseau SLT abandonné

#### Boucles de sol SLT


 Boucle de Sol SLT Classe A

 Boucle de Sol SLT Classe B

#### Numéro de carrefour SLT

 Numéro du carrefour

#### Semis de points SLT

 Semi de point

**Nota :** Si les profondeurs des réseaux (Z) ne sont pas indiquées sur les réseaux SLT, la profondeur retenue est de h=-0.60 cm sous trottoir et h=-1.00m sous chaussée et sont classés en catégorie A.

**PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX A PROXIMITE DES OUVRAGES D'ECLAIRAGE PUBLIC**  
**RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE**

Les responsables de projet ou les entreprises intervenantes à proximité du réseau de signalisation lumineuse exploité par Caen la mer doivent se conformer aux prescriptions suivantes :

Les réseaux de signalisation lumineuse sont considérés comme sensibles pour la sécurité et comme étant sous tension en permanence.

**EN CAS DE DOMMAGES DES OUVRAGES OU DU RESEAU (MEME SUPERFICIEL)**

**Service SLT : 02 31 75 48 61**


**N'OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE DICT**

- Vous ne commencez pas vos travaux dans les trois mois suivant la consultation du téléservice
- Vous changez la nature et l'emplacement des travaux mentionnés dans votre DICT
- Vous interrompez vos travaux pendant plus de 3 mois
- Vous réalisez durant plus de 6 mois des travaux à proximité d'ouvrages sensibles pour la sécurité sans avoir planifié de réunions périodiques avec leurs exploitants dès le démarrage du chantier

## Service Gestion de Trafic et Signalisation Lumineuse Tricolore

### Légende des principaux éléments constituant les ouvrages SLT


#### Supports


 Support SLT (portique, potence, poteau, potelet)


#### Armoire SLT


 Armoire SLT


#### Chambres de Tirage


 Chambre SLT 300x300


 Chambre SLT 400x400


 Chambre SLT 500x500


 Chambre SLT 600x600


 Chambre SLT 700x700


 Chambre SLT K1C


 Chambre SLT K2C

 Chambre SLT K3C


 Chambre SLT L1T


 Chambre SLT L2T


 Chambre SLT L3T


 Chambre SLT Ø800 rond

#### Réseaux SLT


 Réseau SLT Classe A


 Réseau SLT Classe B

 Réseau SLT Classe C


 Réseau SLT abandonné

#### Boucles de sol SLT

 Boucle de Sol SLT Classe A

 Boucle de Sol SLT Classe B


#### Numéro de carrefour SLT

 Numéro du carrefour

#### Semis de points SLT


 Semi de point


**Nota :** Si les profondeurs des réseaux (Z) ne sont pas indiquées sur les réseaux SLT, la profondeur retenue est de h=-0.60 cm sous trottoir et h=-1.00m sous chaussée et sont classés en catégorie A.

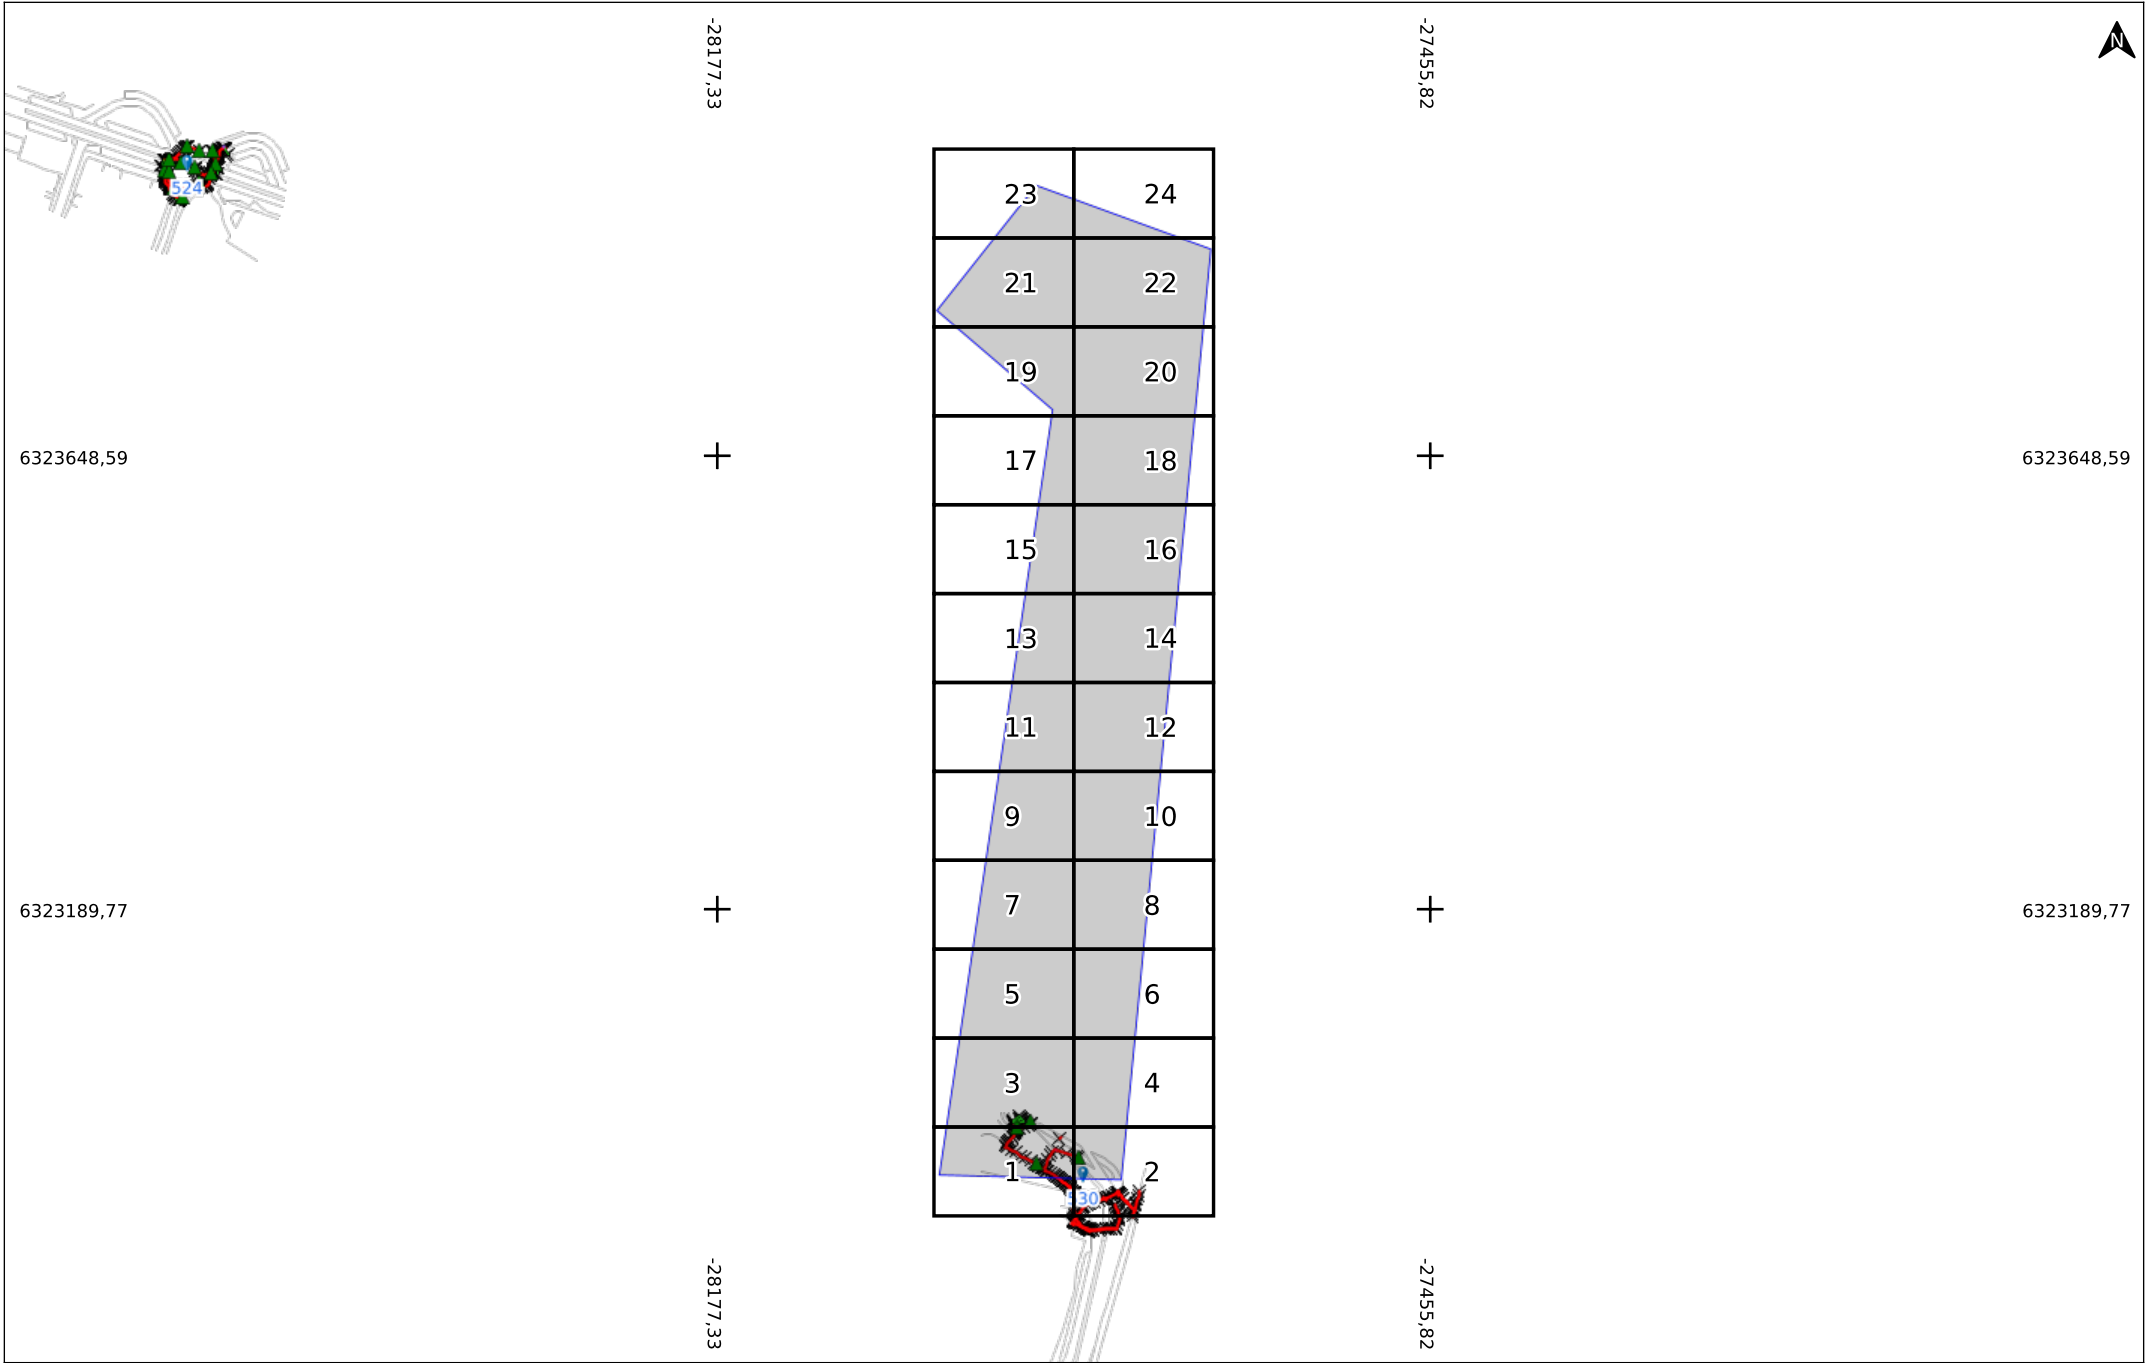





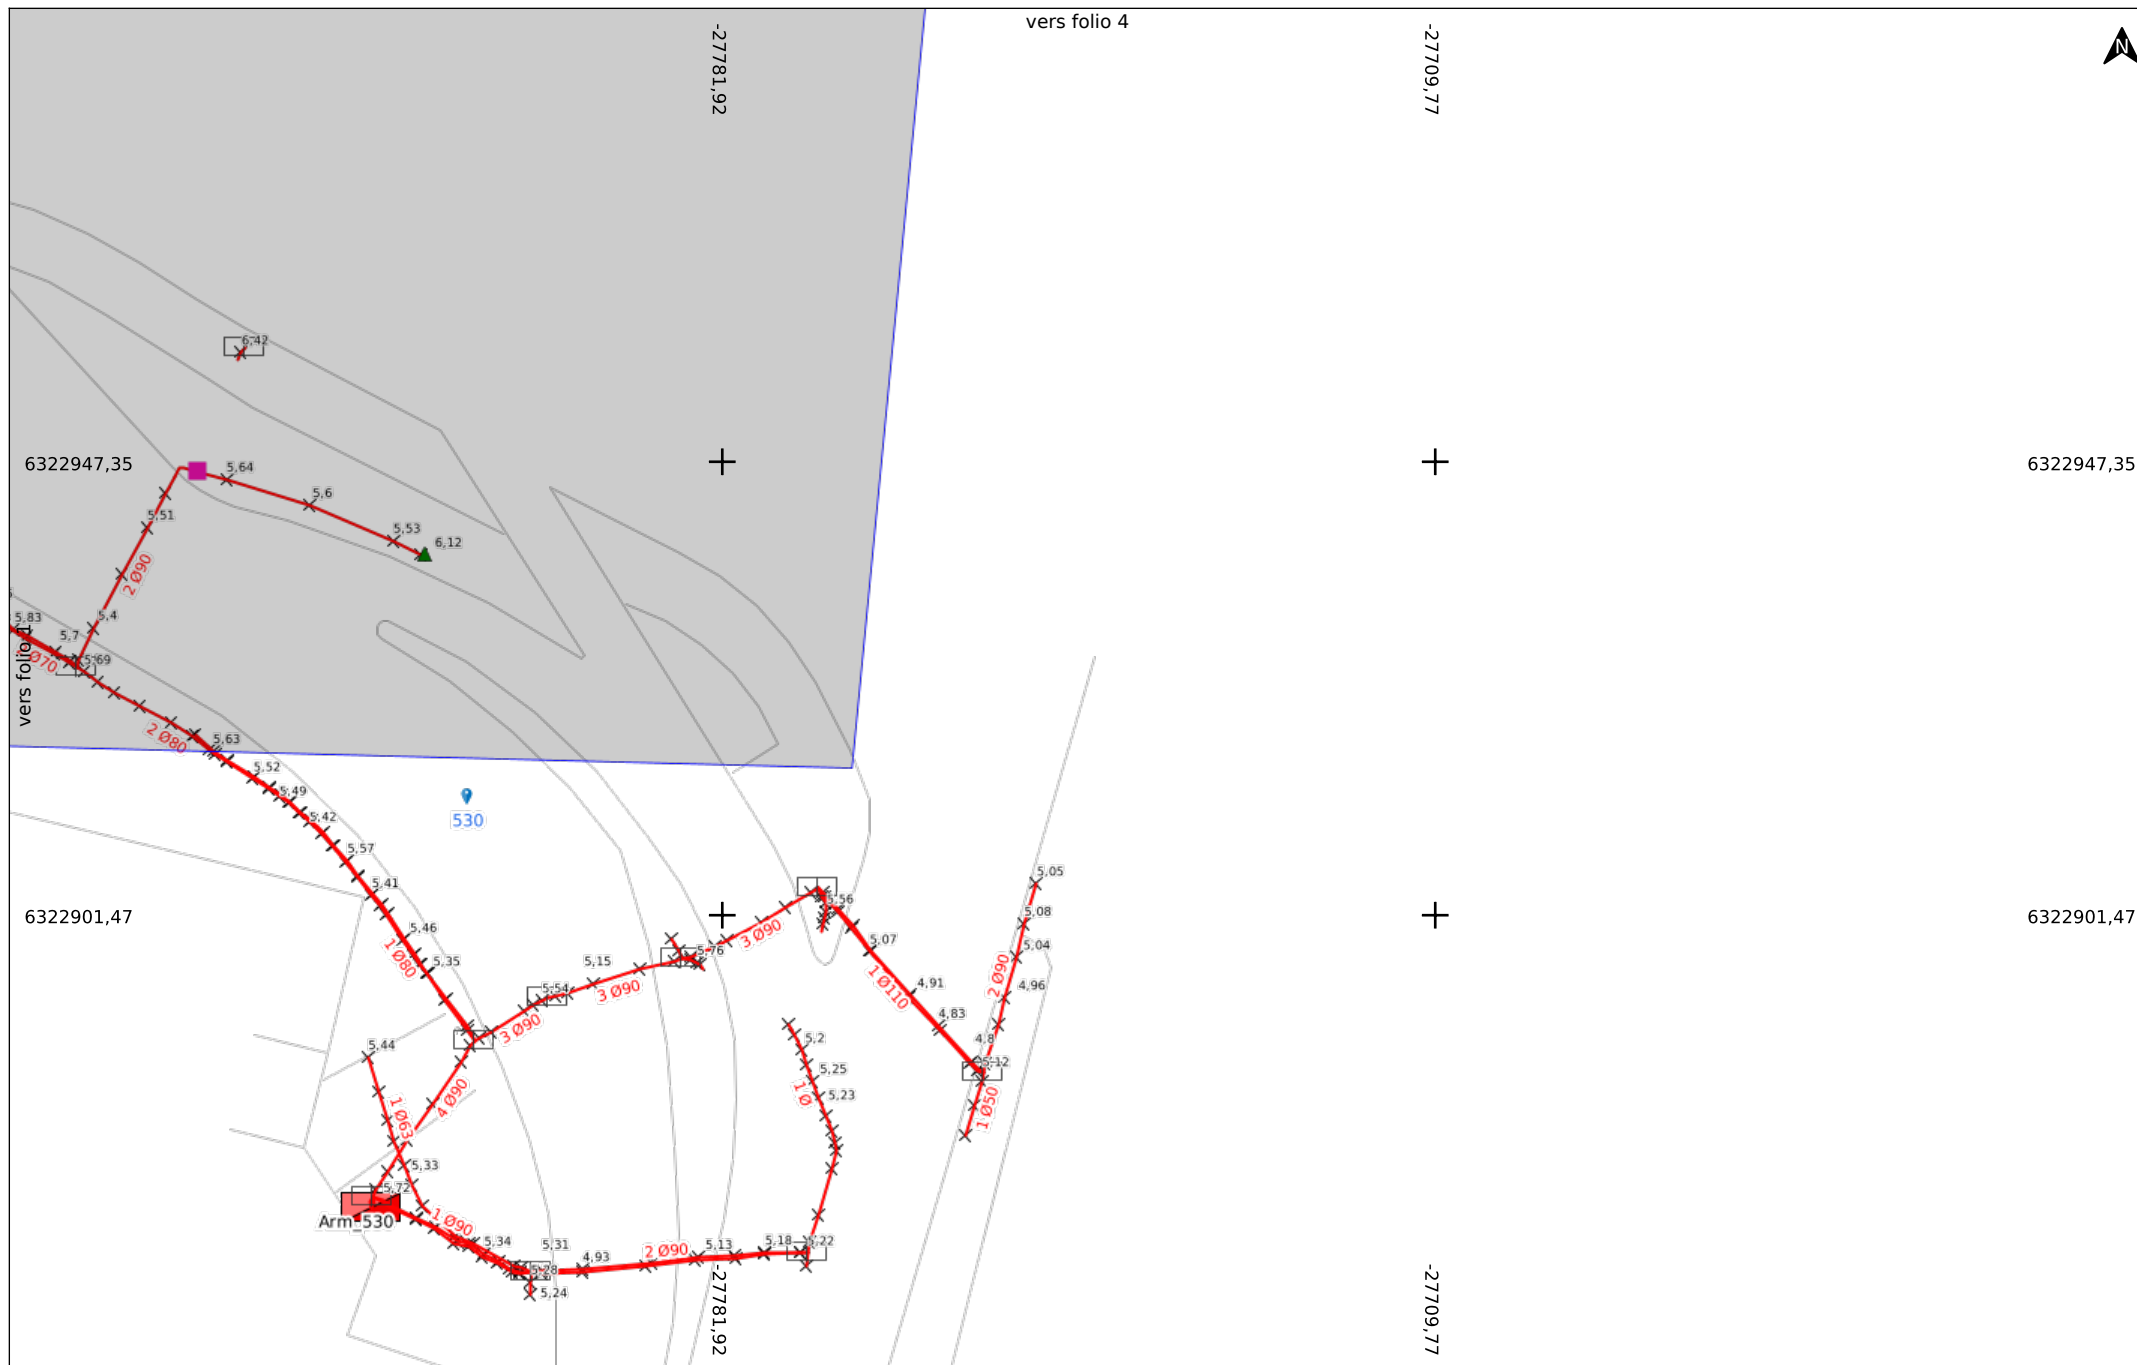

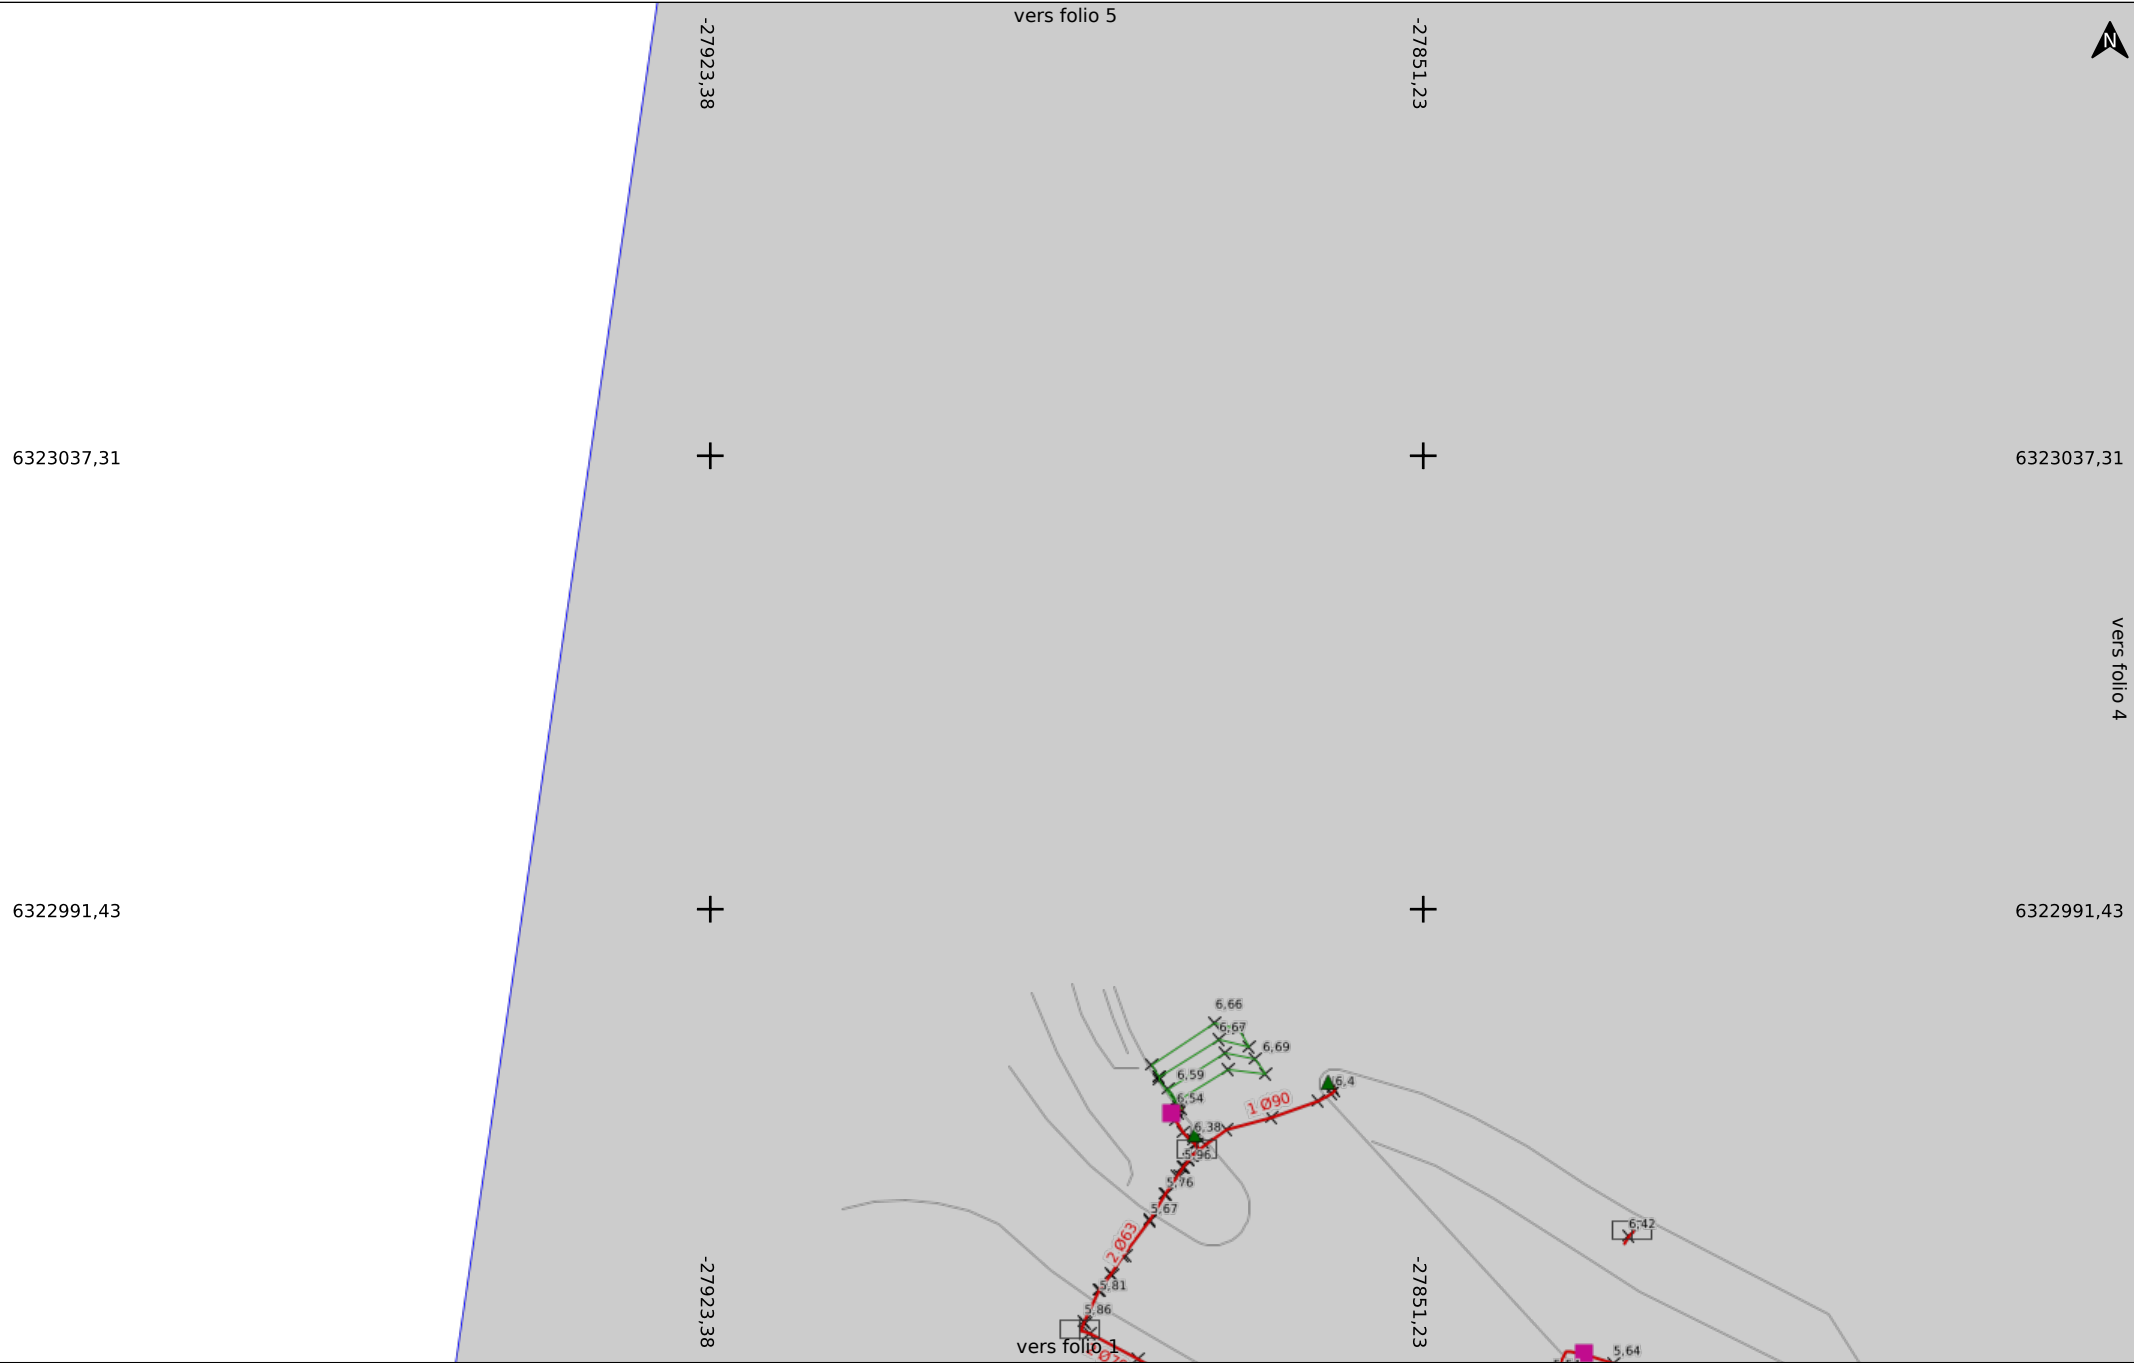


Date d'édition : 05/04/2024 14:36  
N° Consultation : 2024040504220D42  
Carroyage : EPSG 3857


Adresse  
Rue des Dunes  
14150 OUISTREHAM

Folio 3/24  
Classe : Voir légende  
A4 Paysage

électricité (EL)

Echelle : 1:500  
0 5 10m

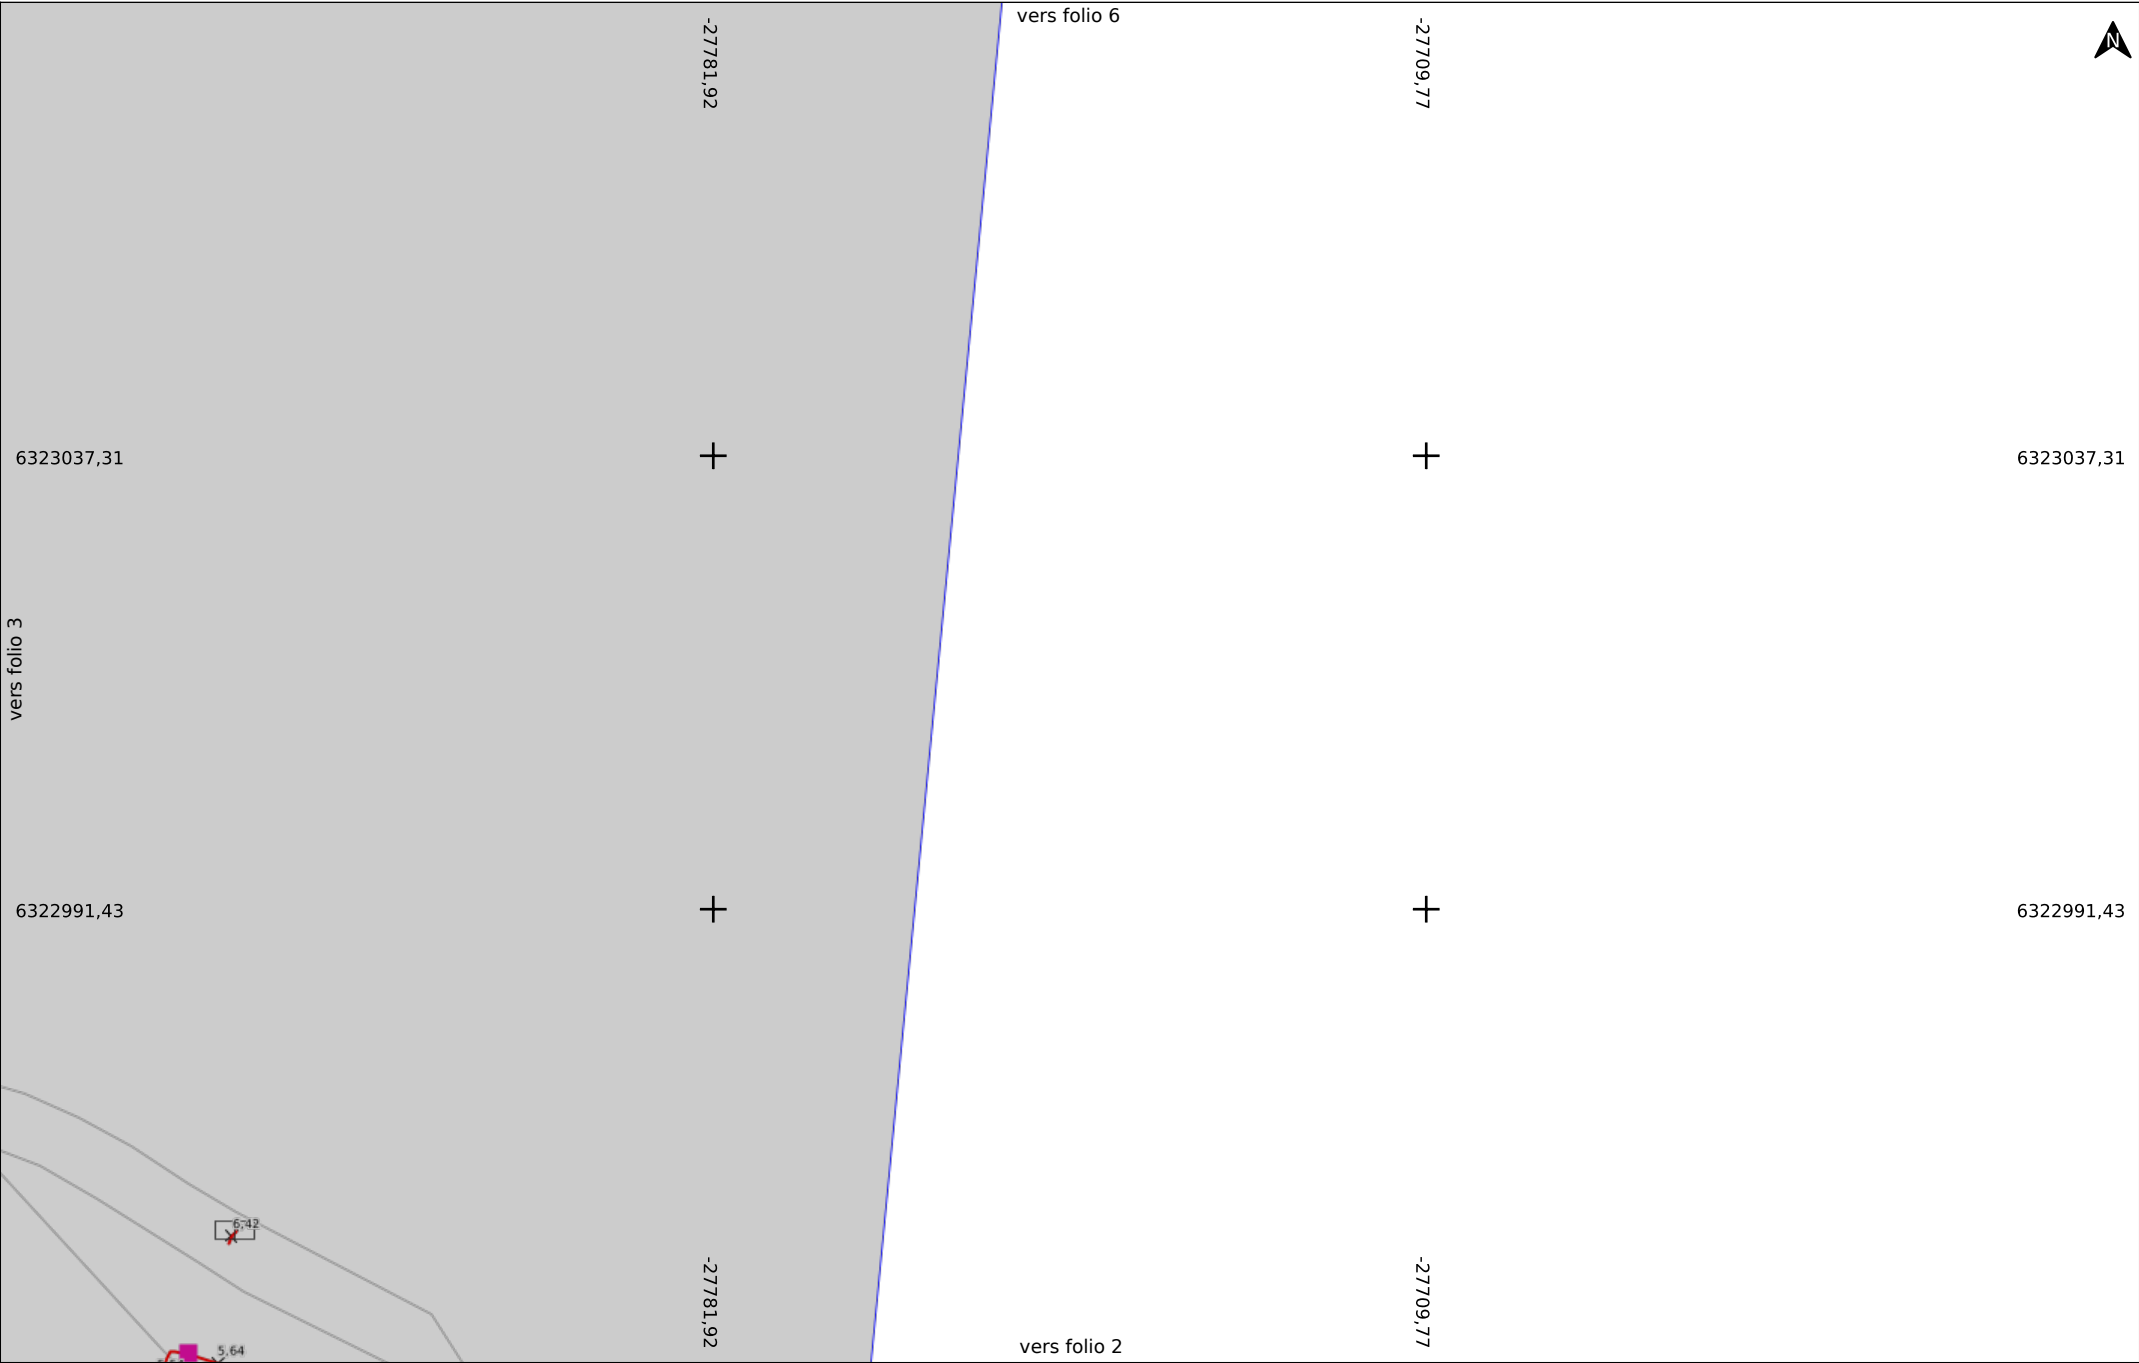

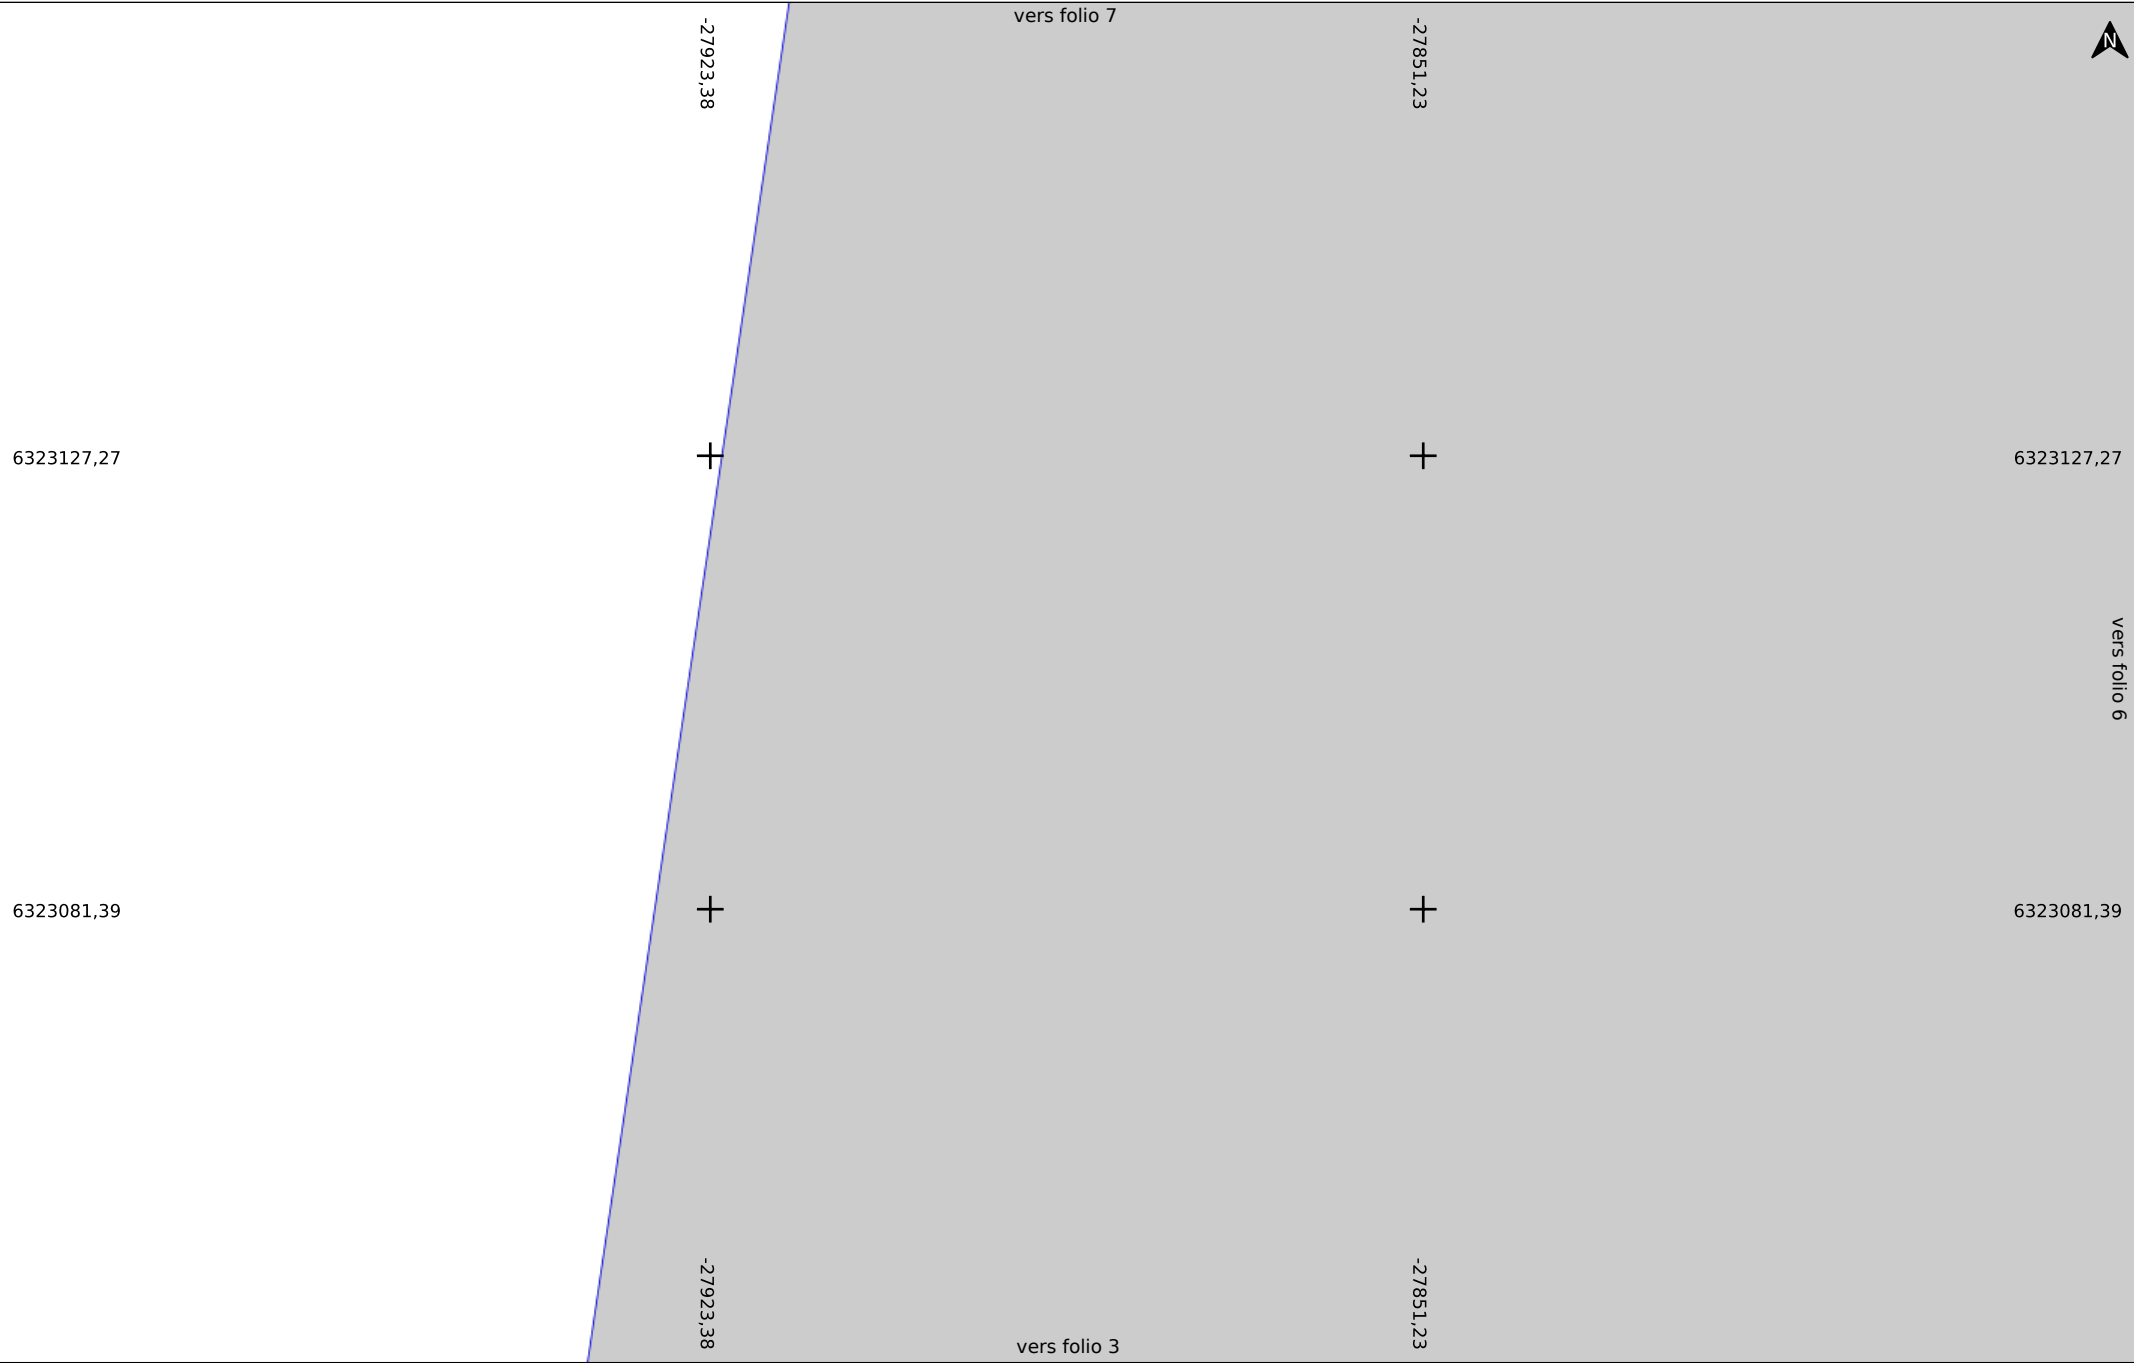


**Date d'édition :** 05/04/2024 14:36  
**N° Consultation :** 2024040504220D42  
Carroyage : EPSG 3857


**Adresse**  
Rue des Dunes  
14150 OUISTREHAM


**Folio** 5/24  
**Classe :** Voir légende  
A4 Paysage


**électricité (EL)**

**Echelle :** 1:500  
0 5 10m

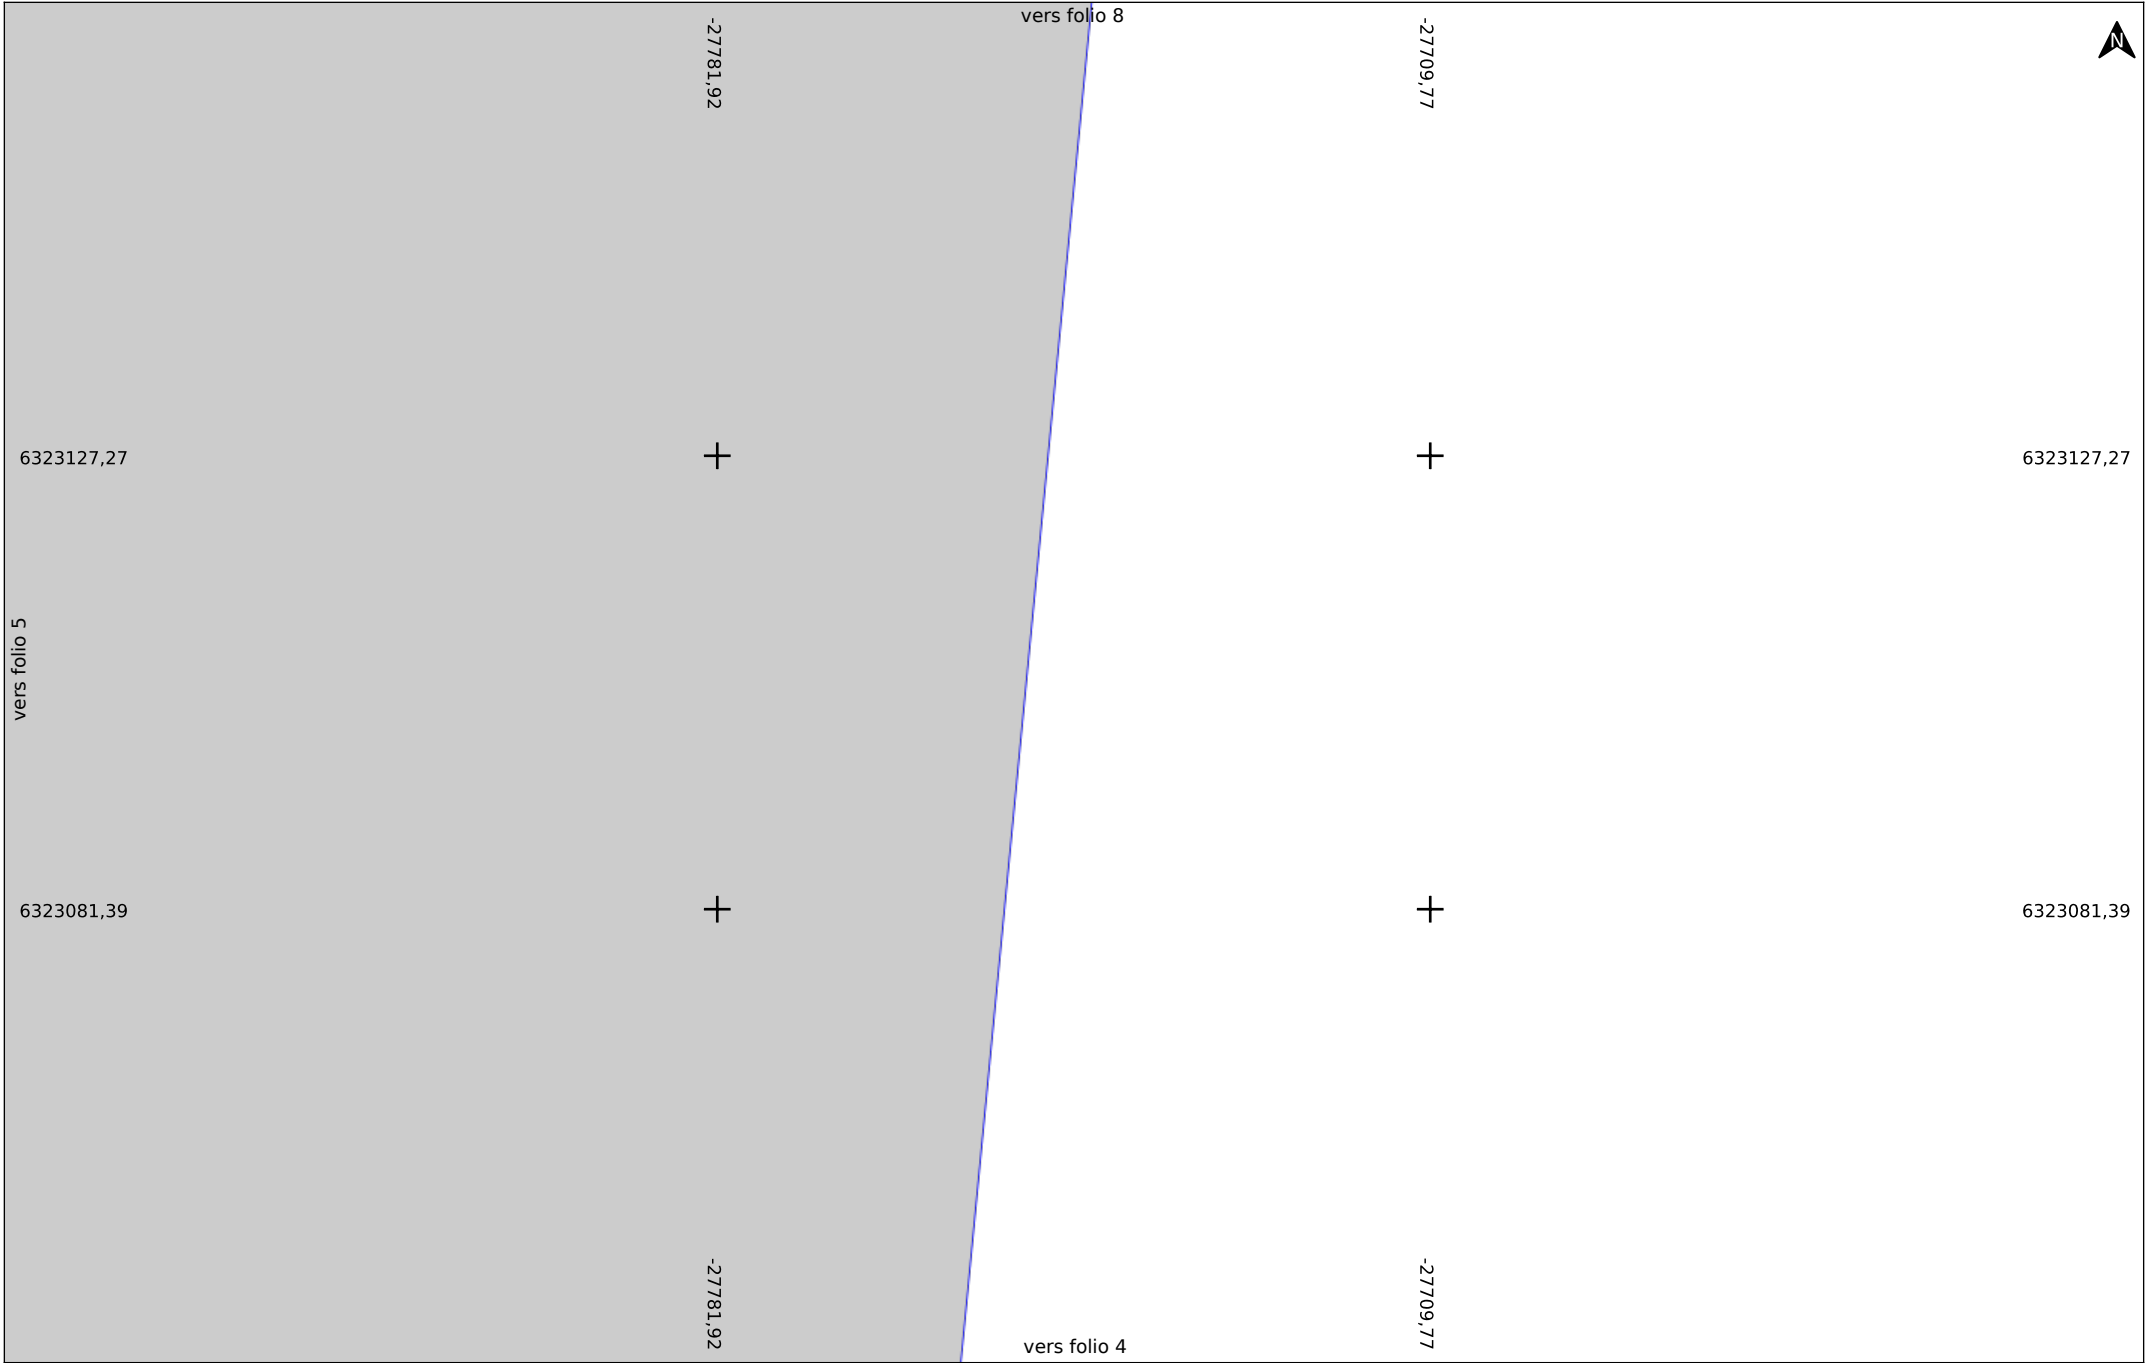

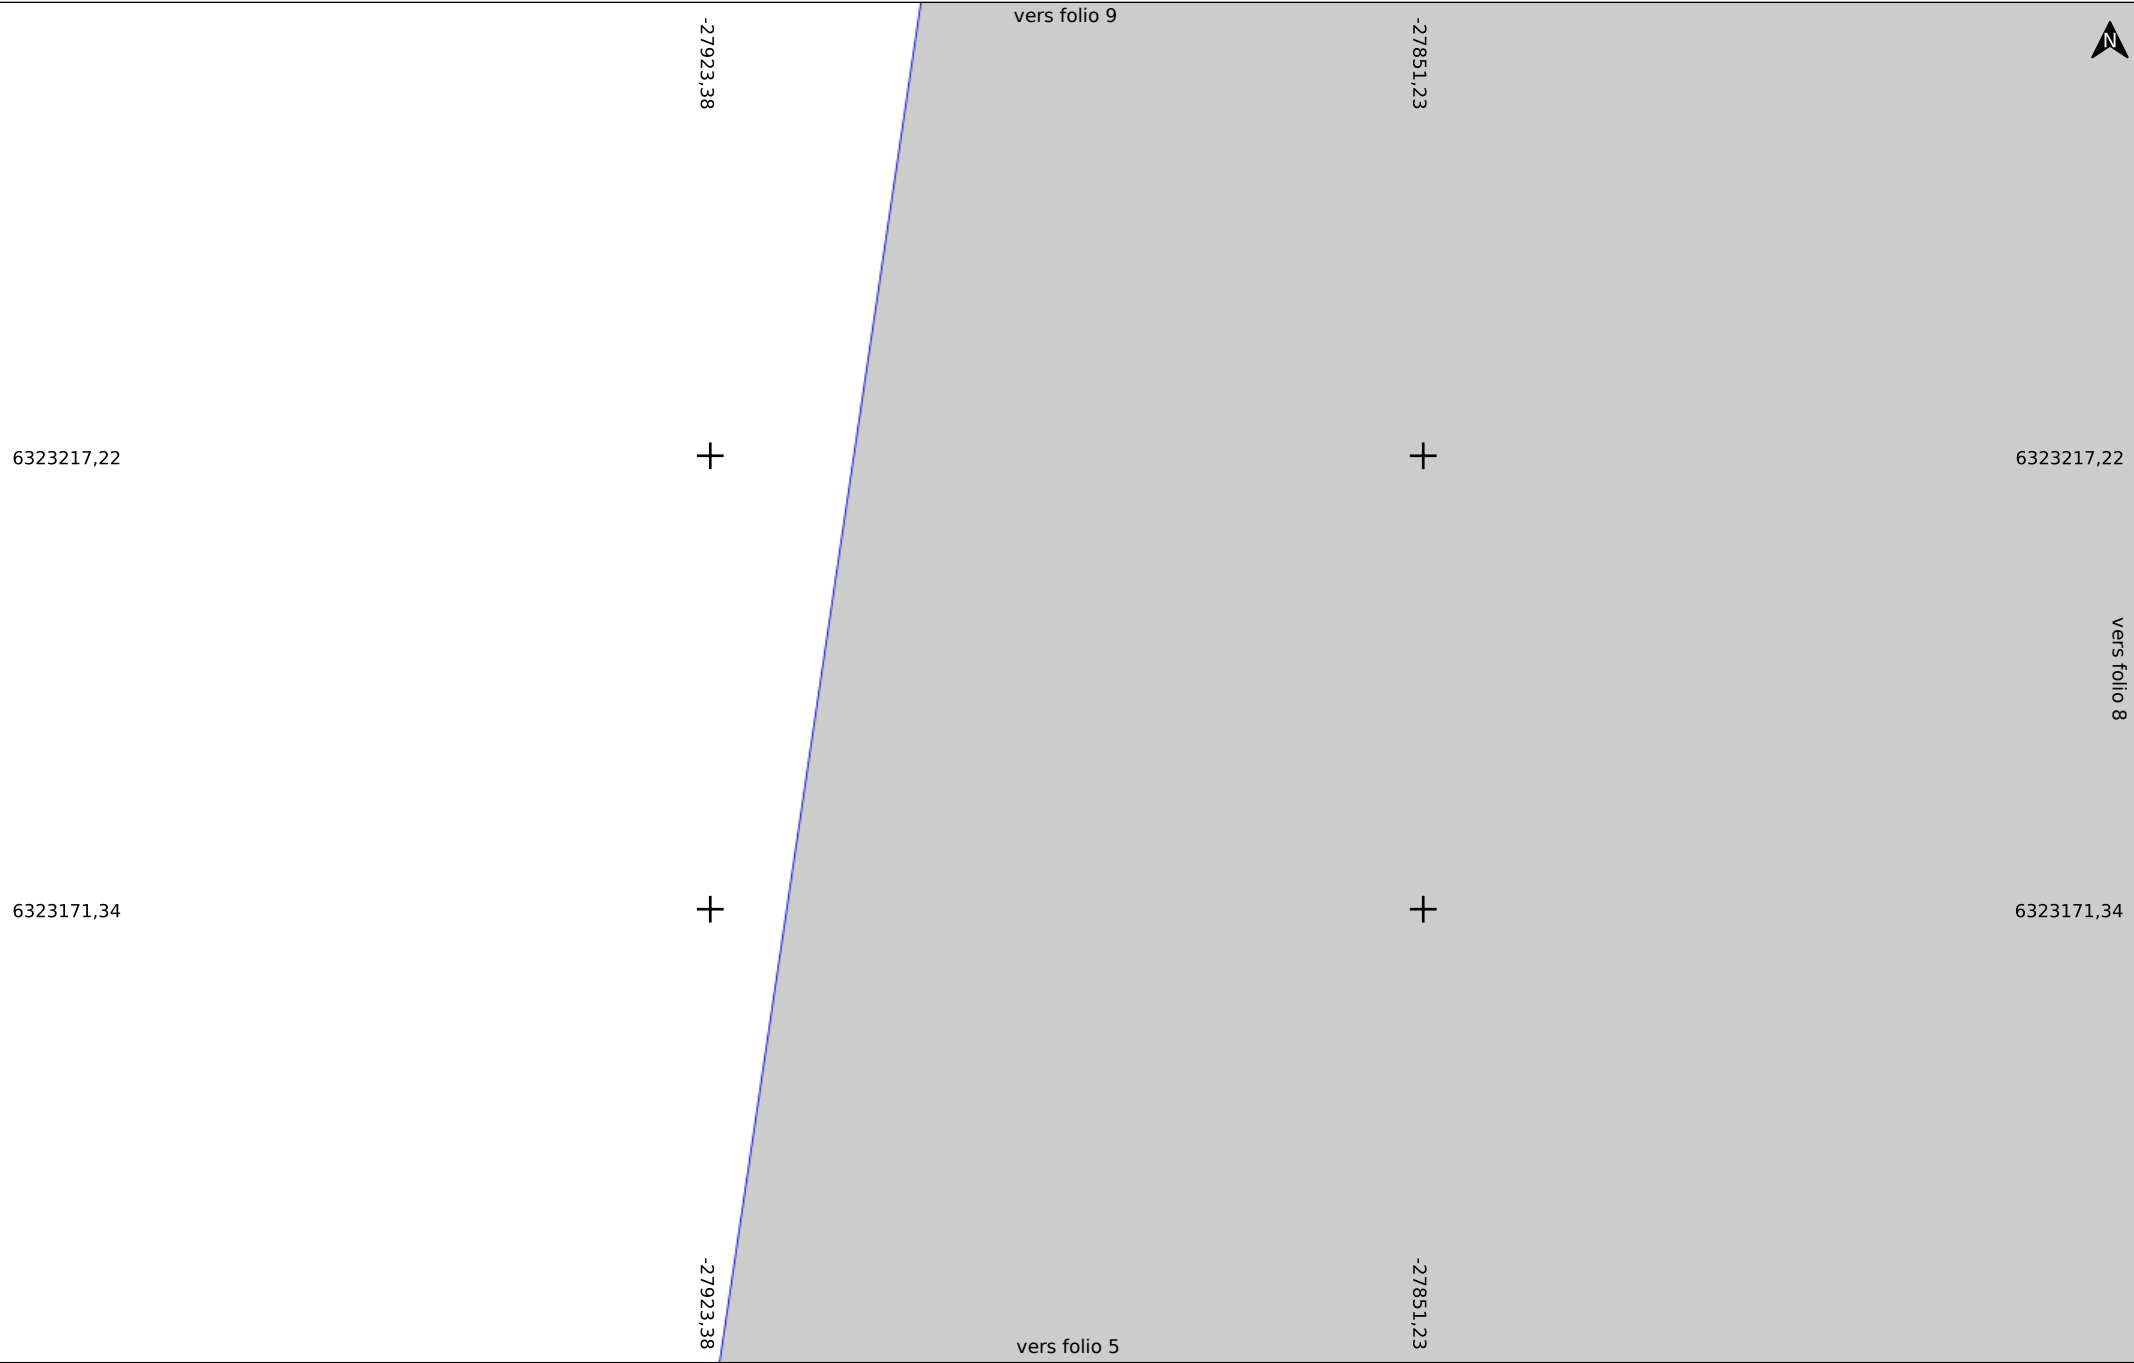

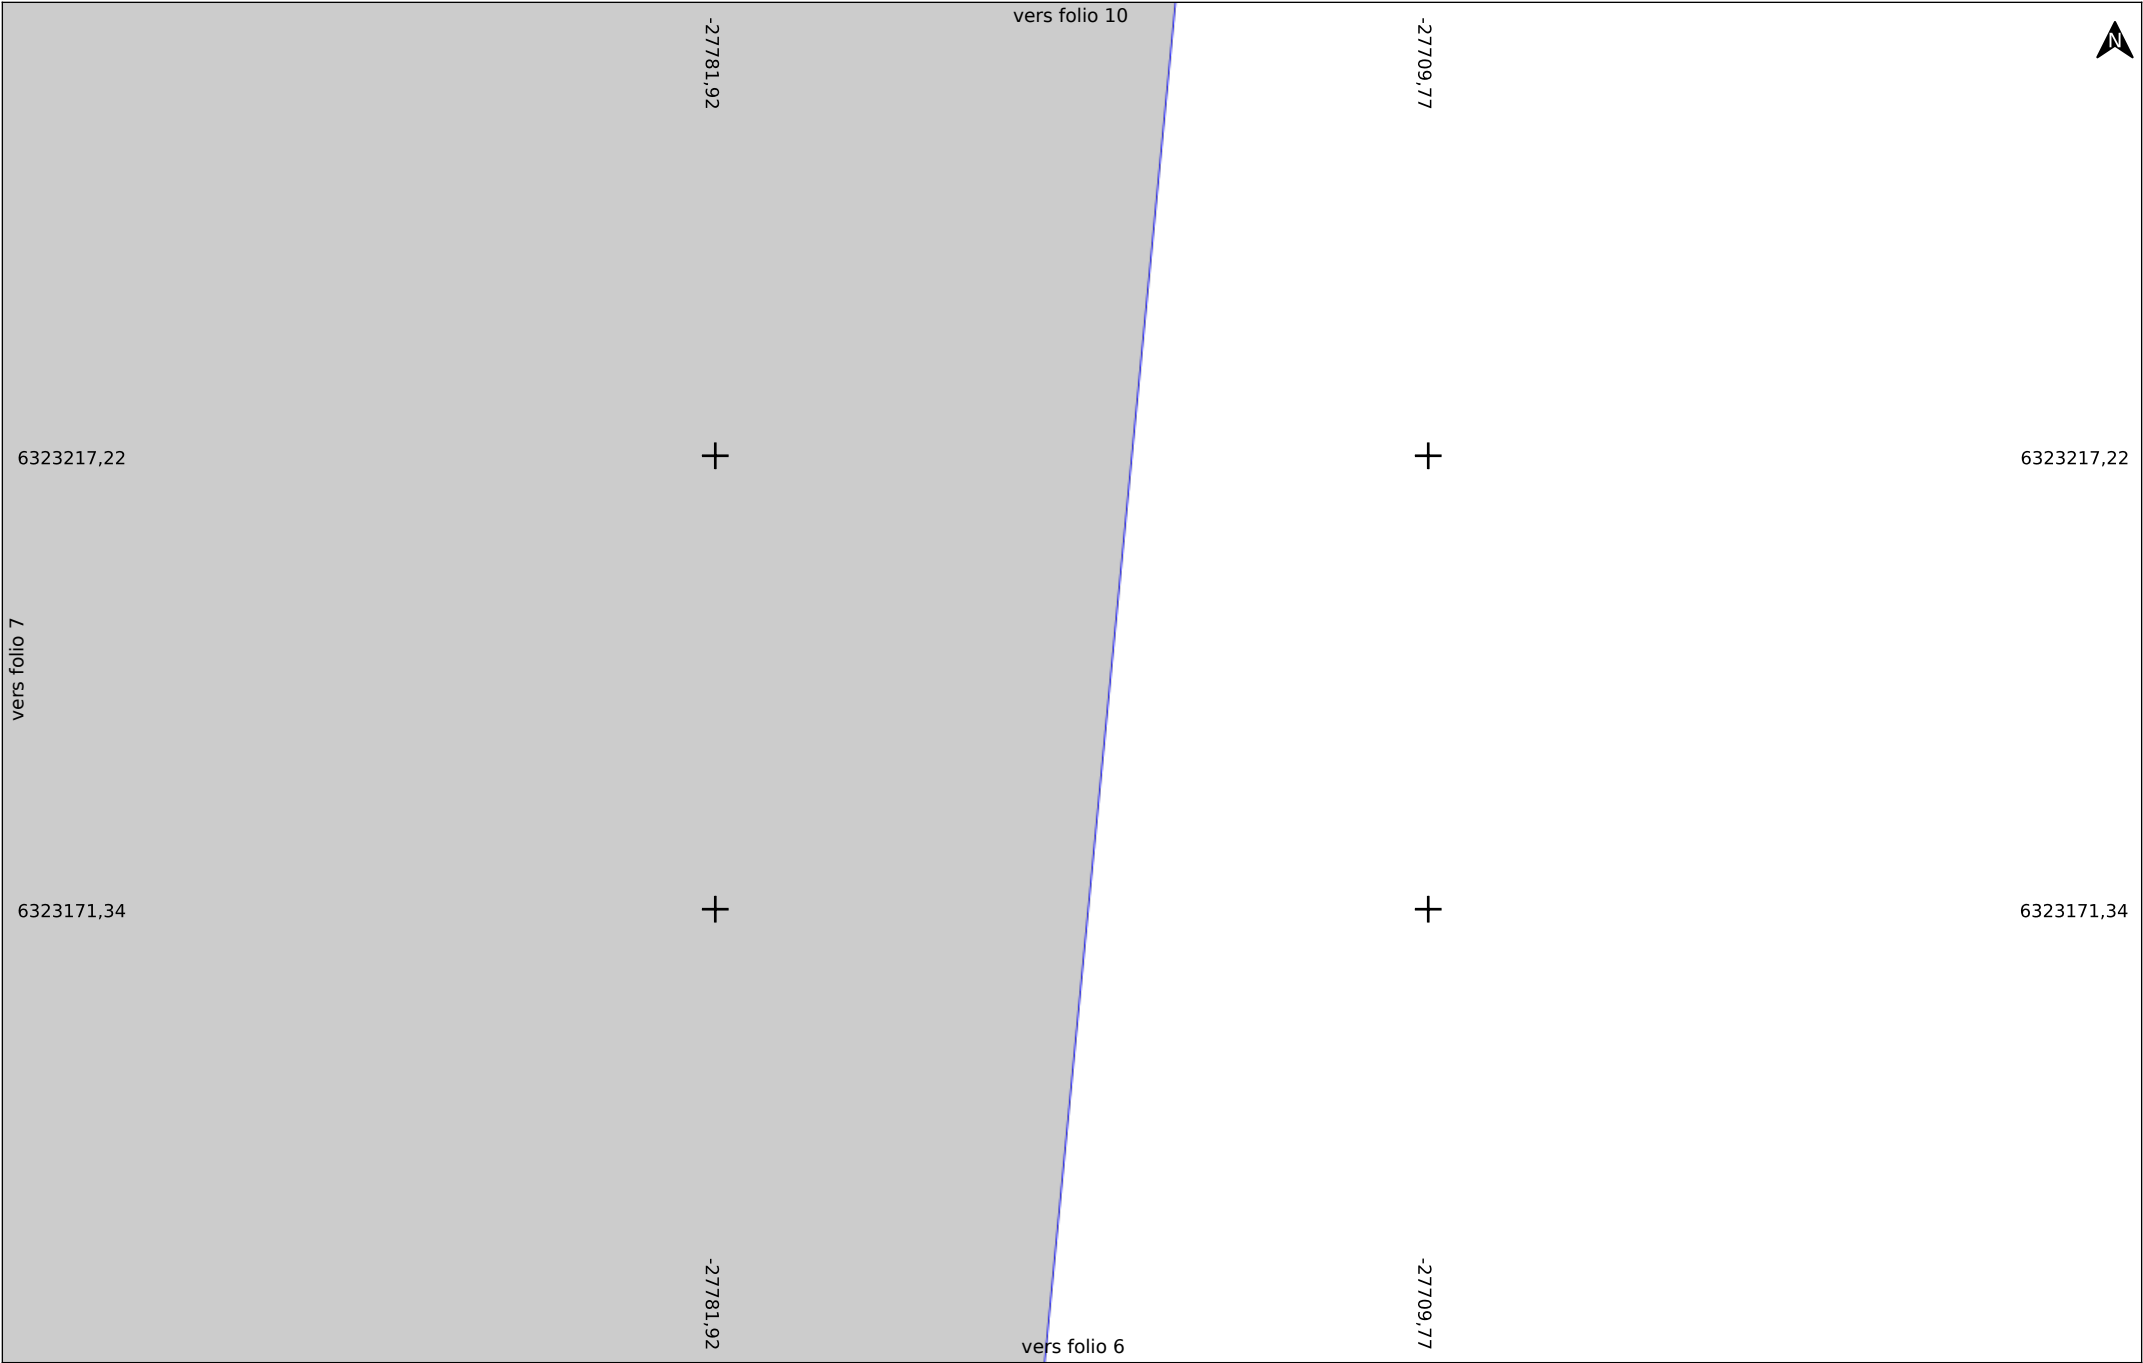

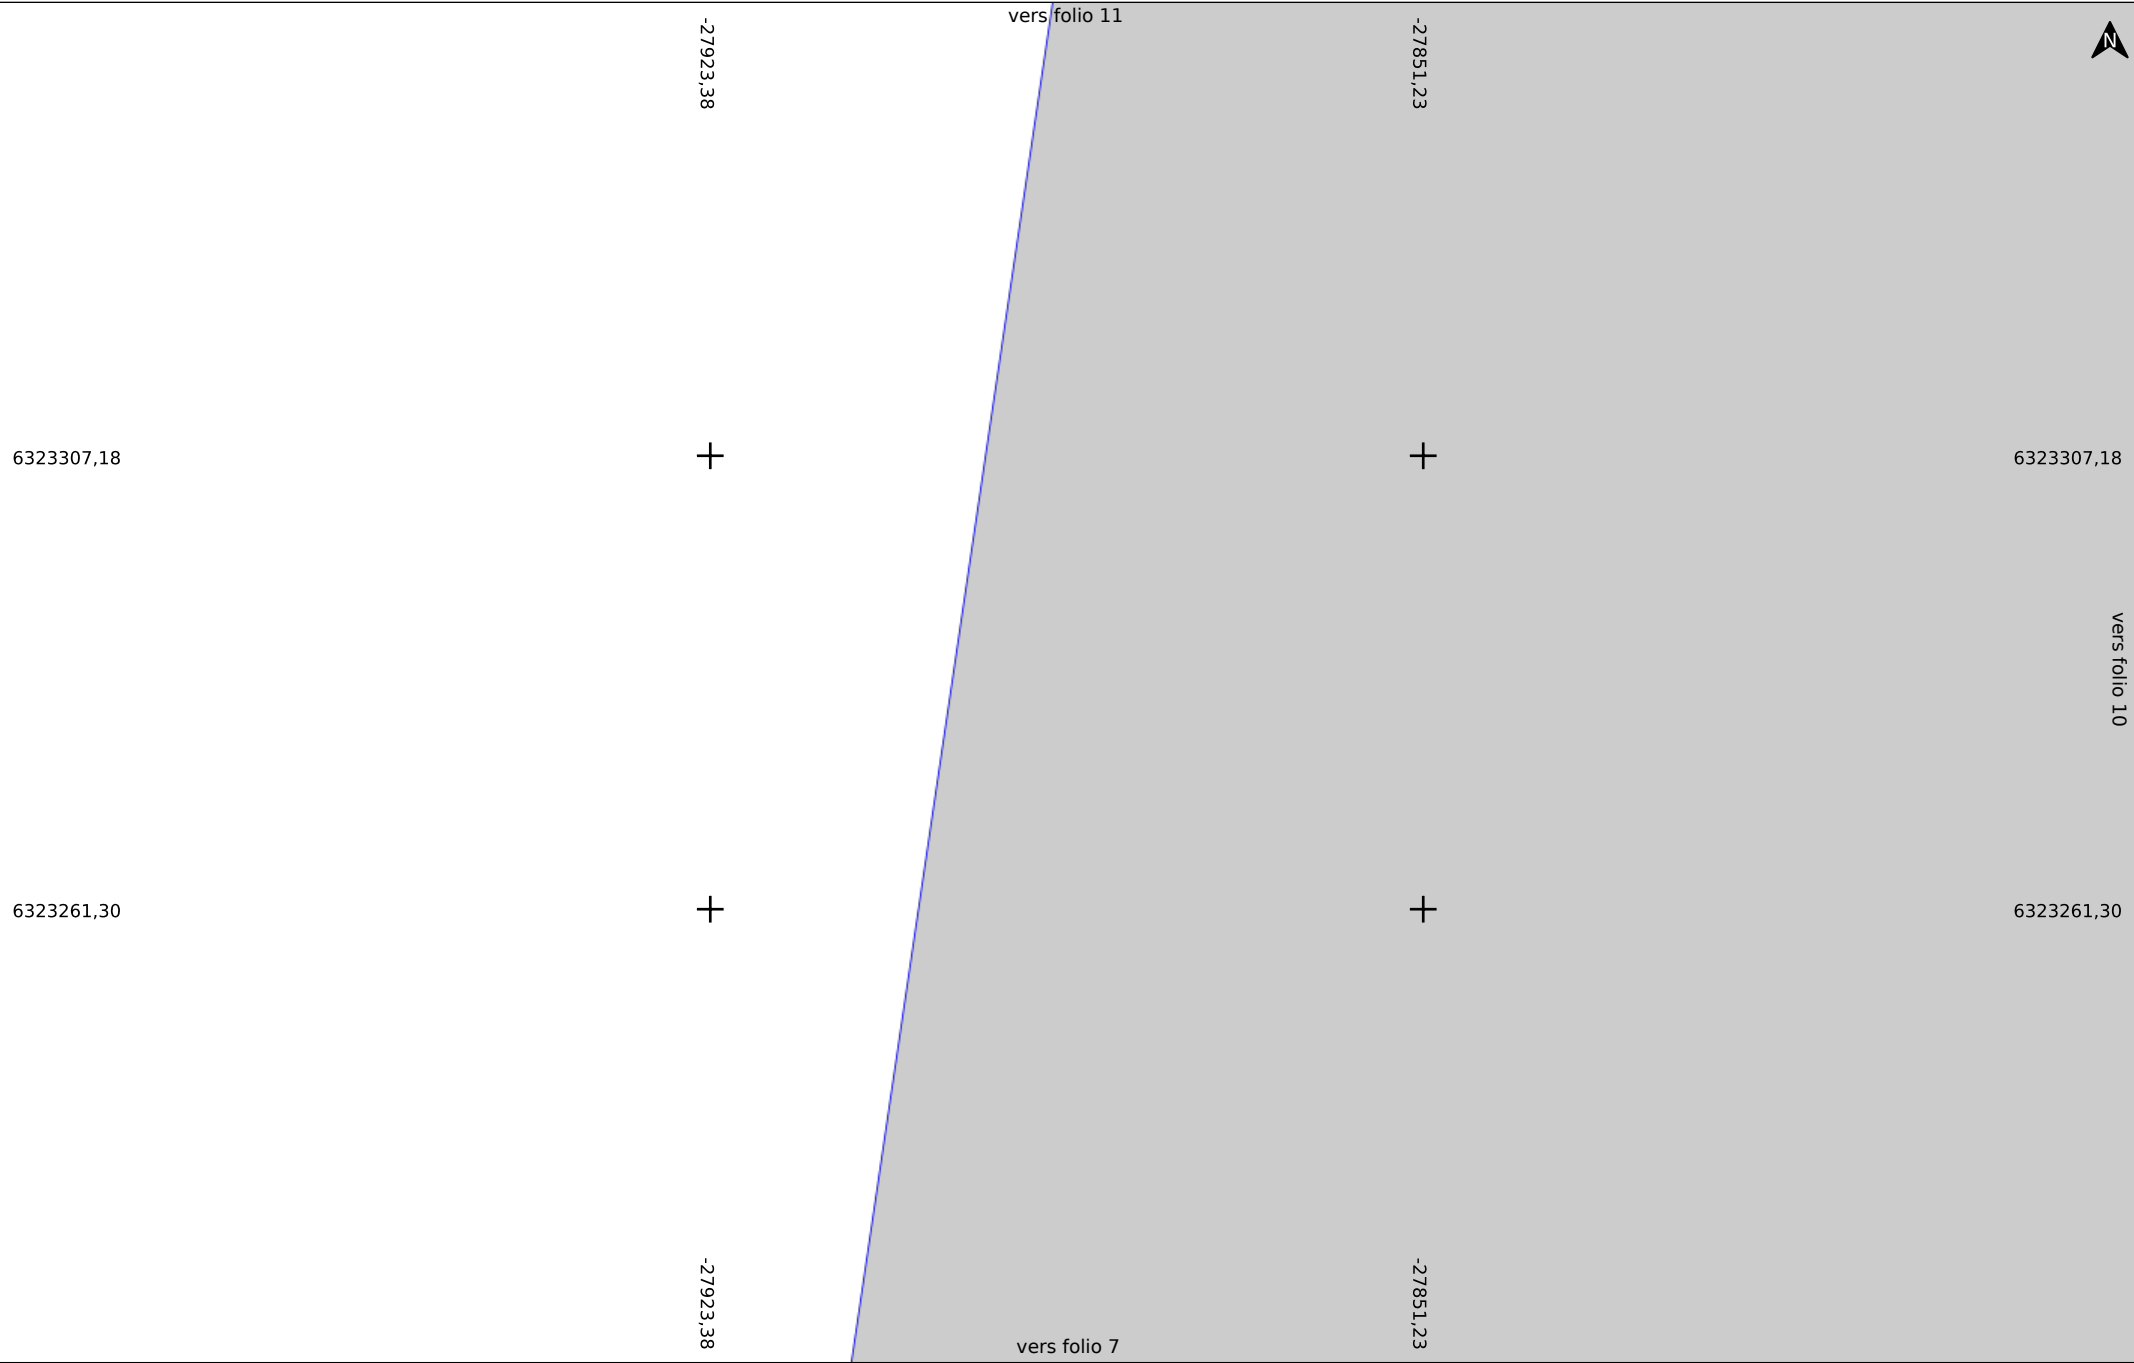

**Date d'édition :** 05/04/2024 14:36  
**N° Consultation :** 2024040504220D42  
Carroyage : EPSG 3857


**Adresse**  
Rue des Dunes  
14150 OUISTREHAM

**Folio** 9/24  
**Classe :** Voir légende  
A4 Paysage

**électricité (EL)**

**Echelle :** 1:500  
0 5 10m



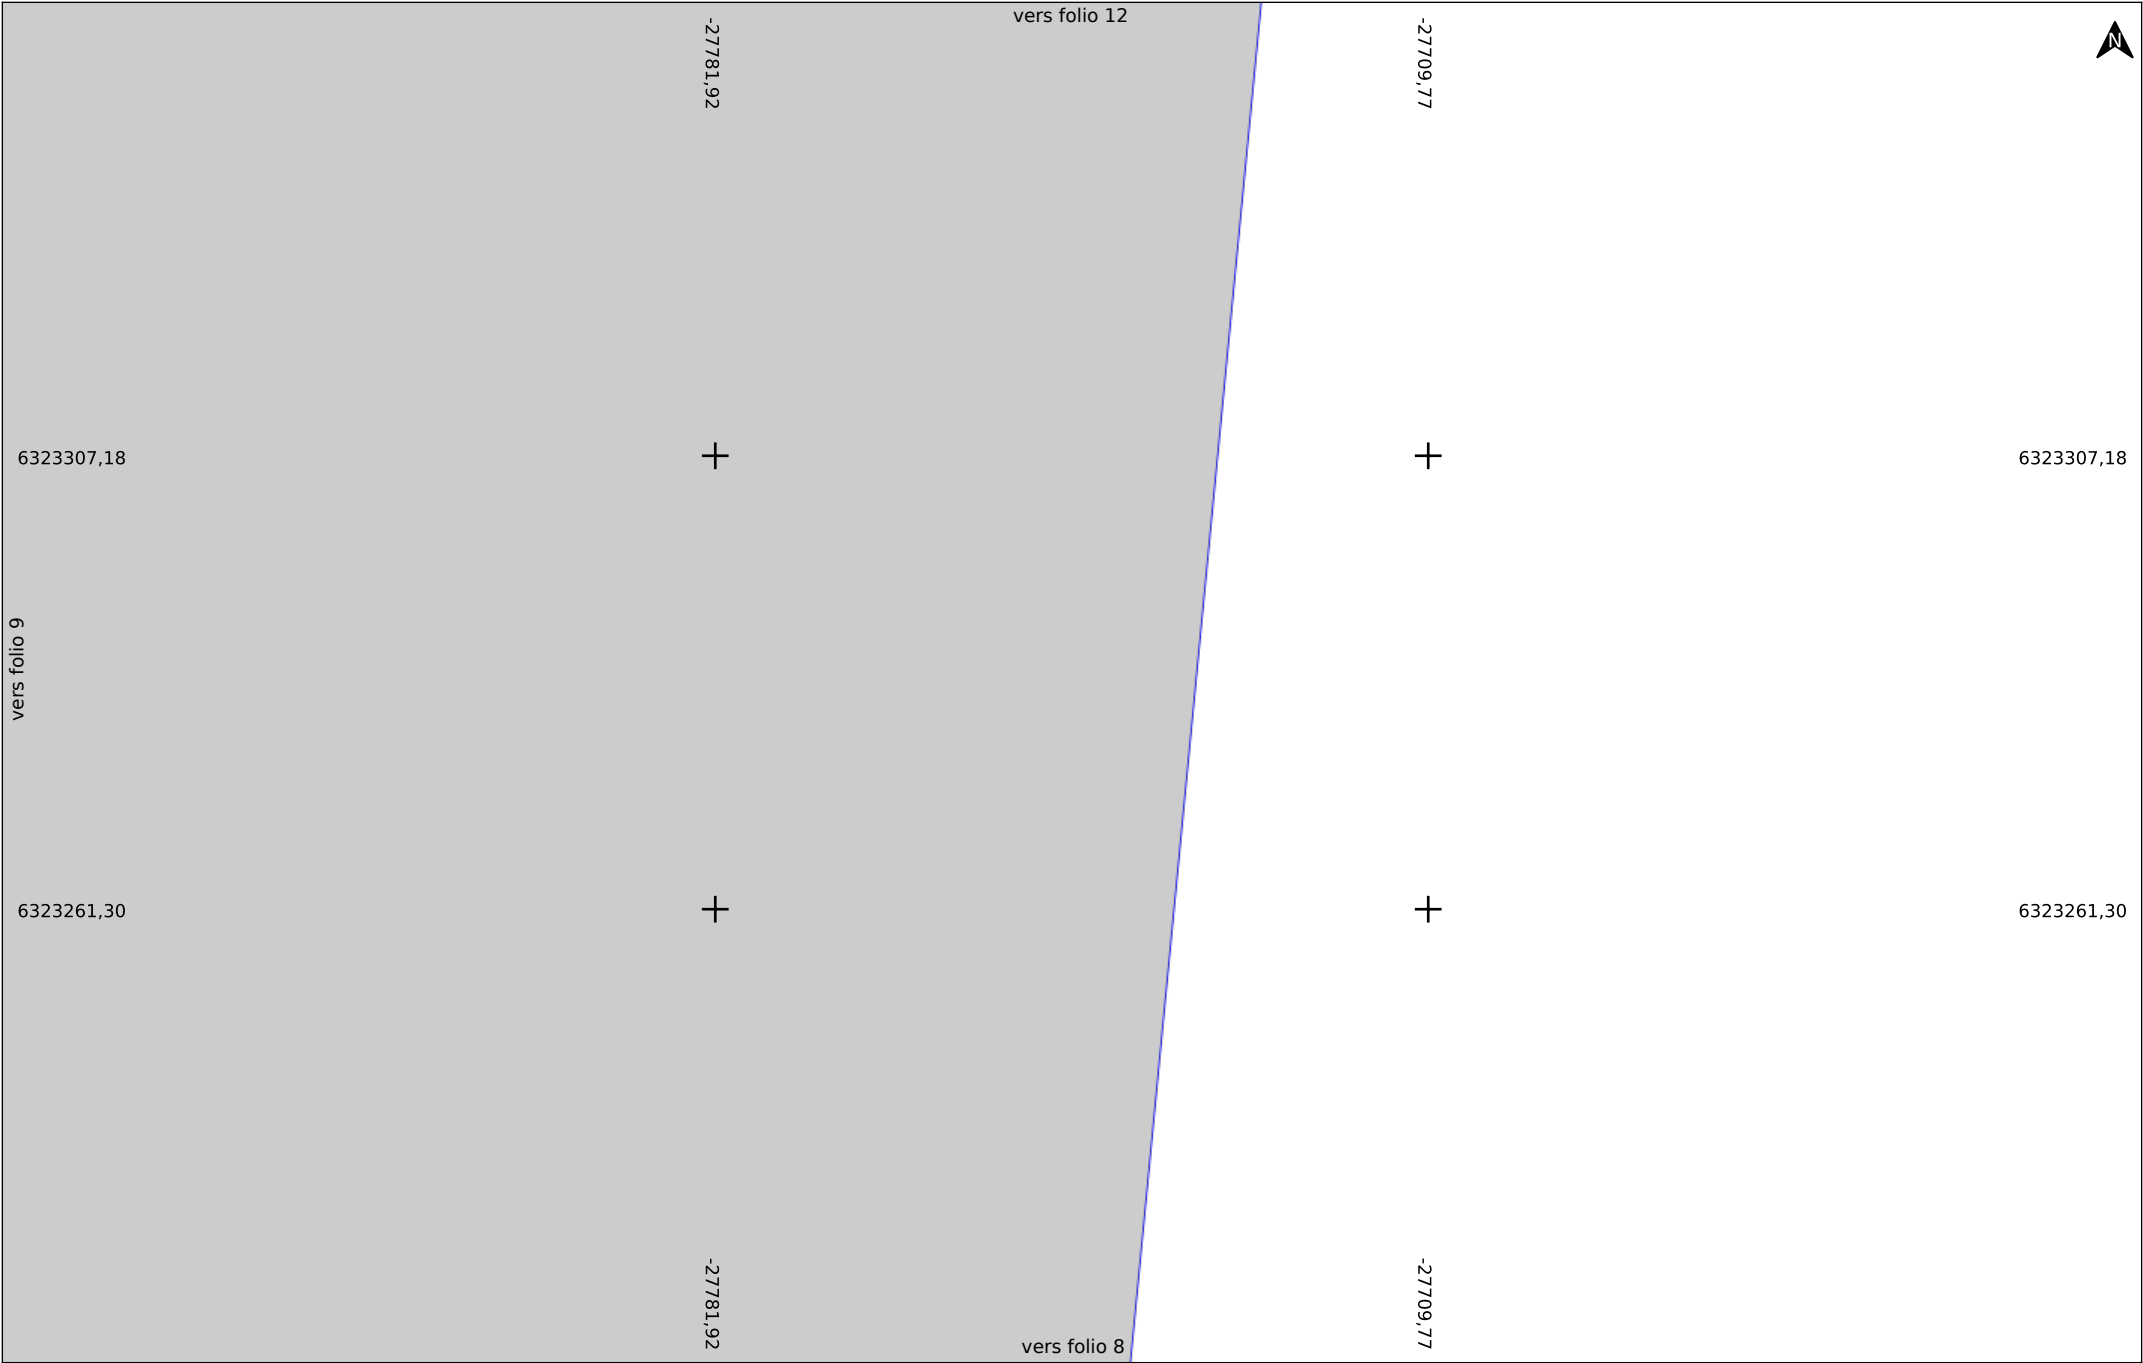

6323307,18

vers folio 9

6323261,30

-27781,92

+

+

-27781,92

vers folio 12

vers folio 8

-27709,77


+


+


-27709,77

6323307,18


6323261,30

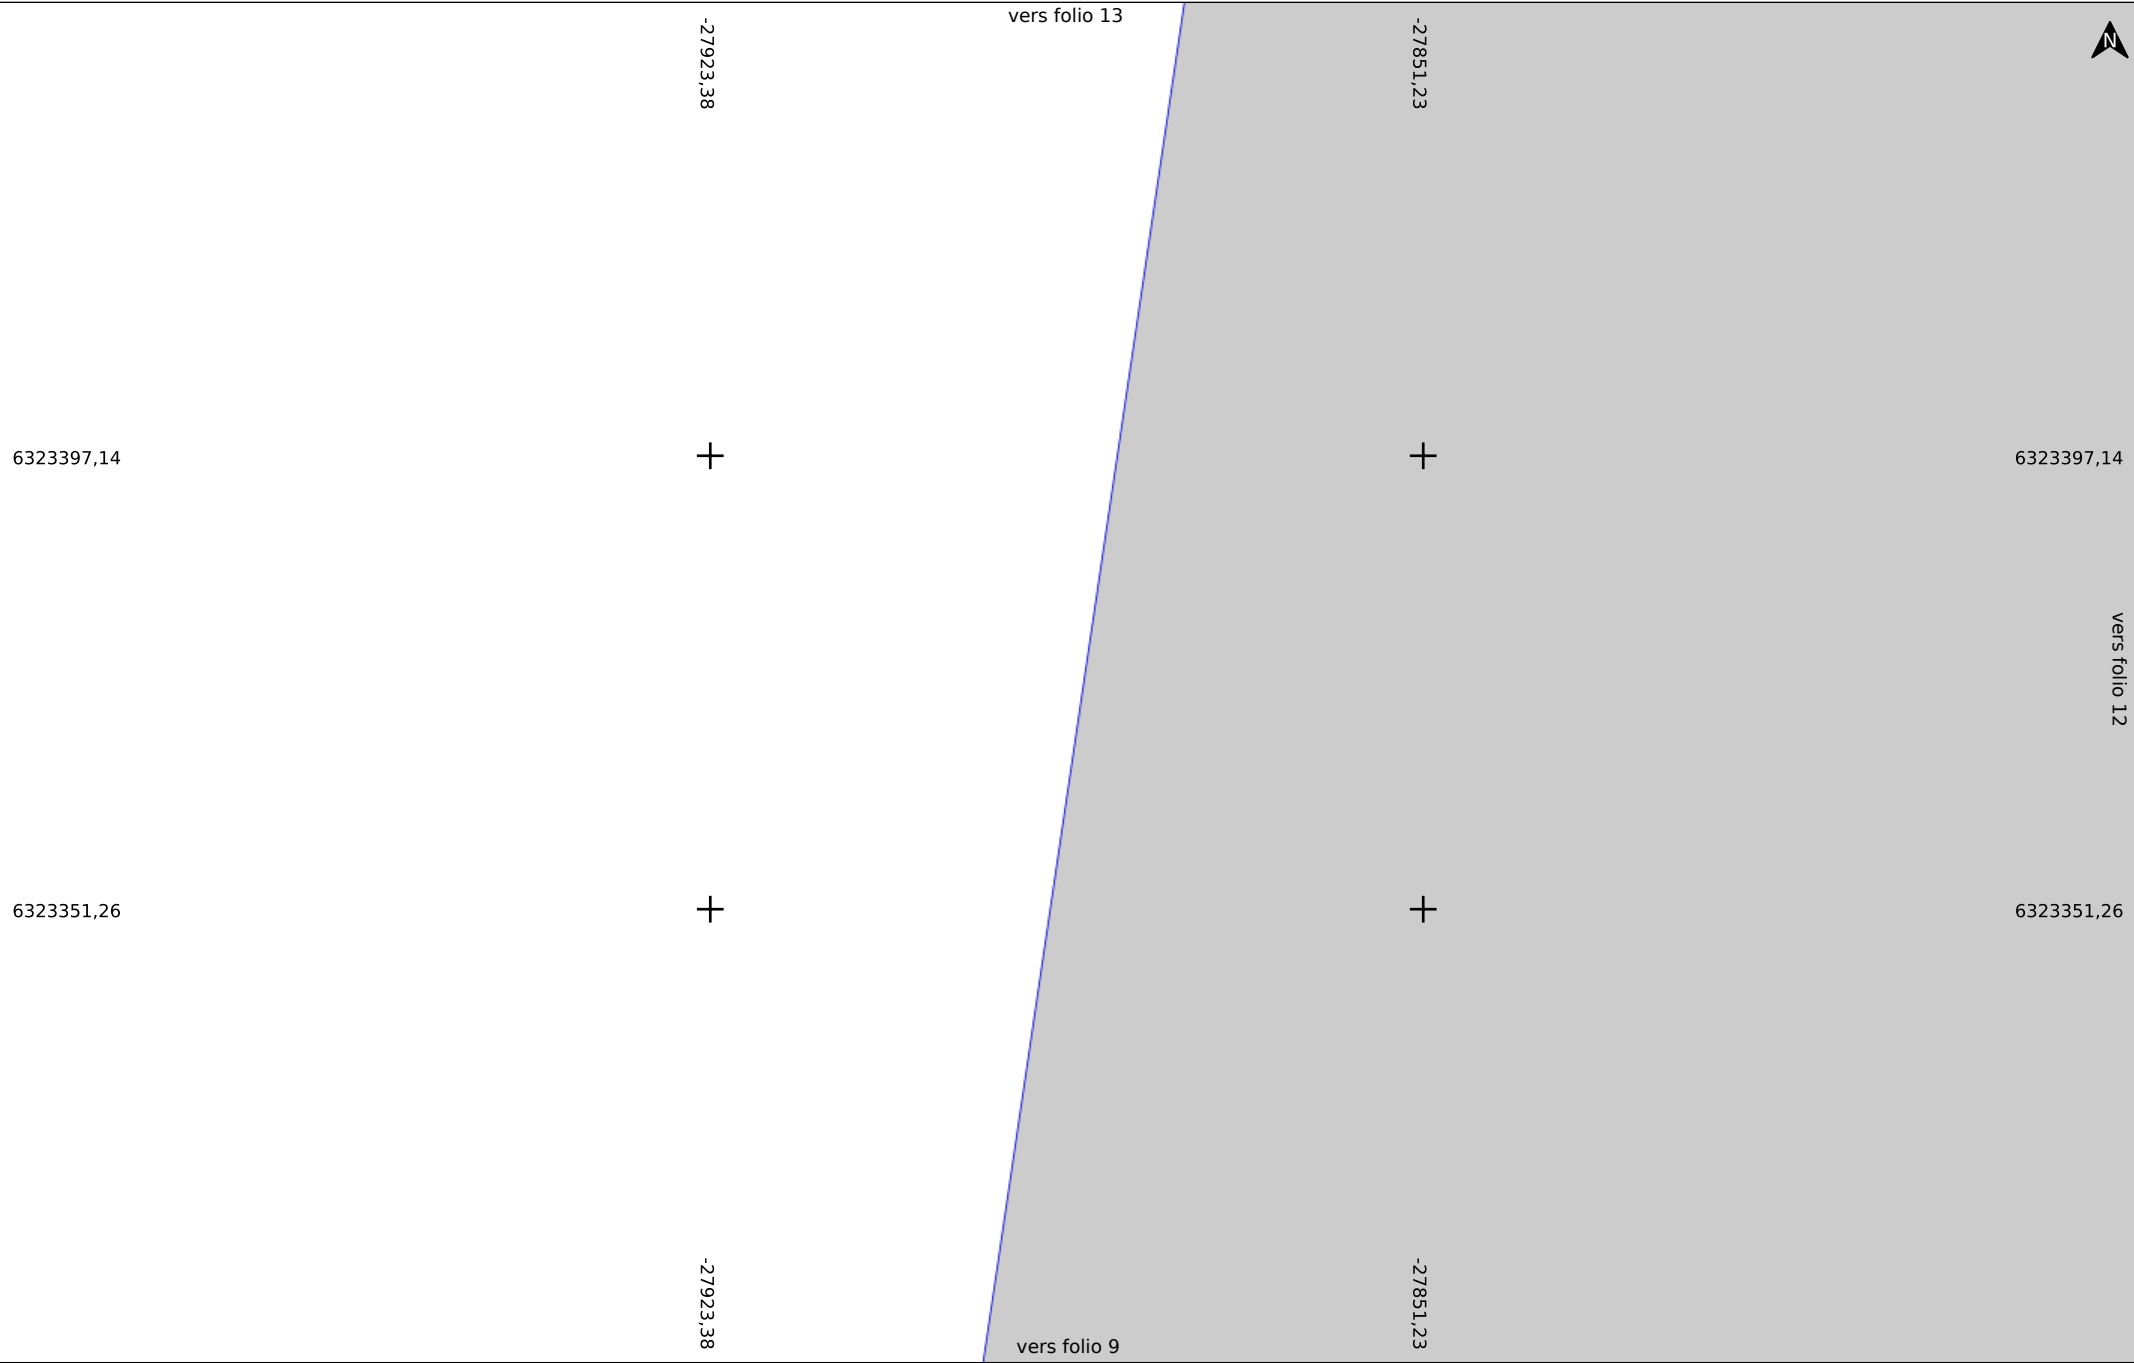

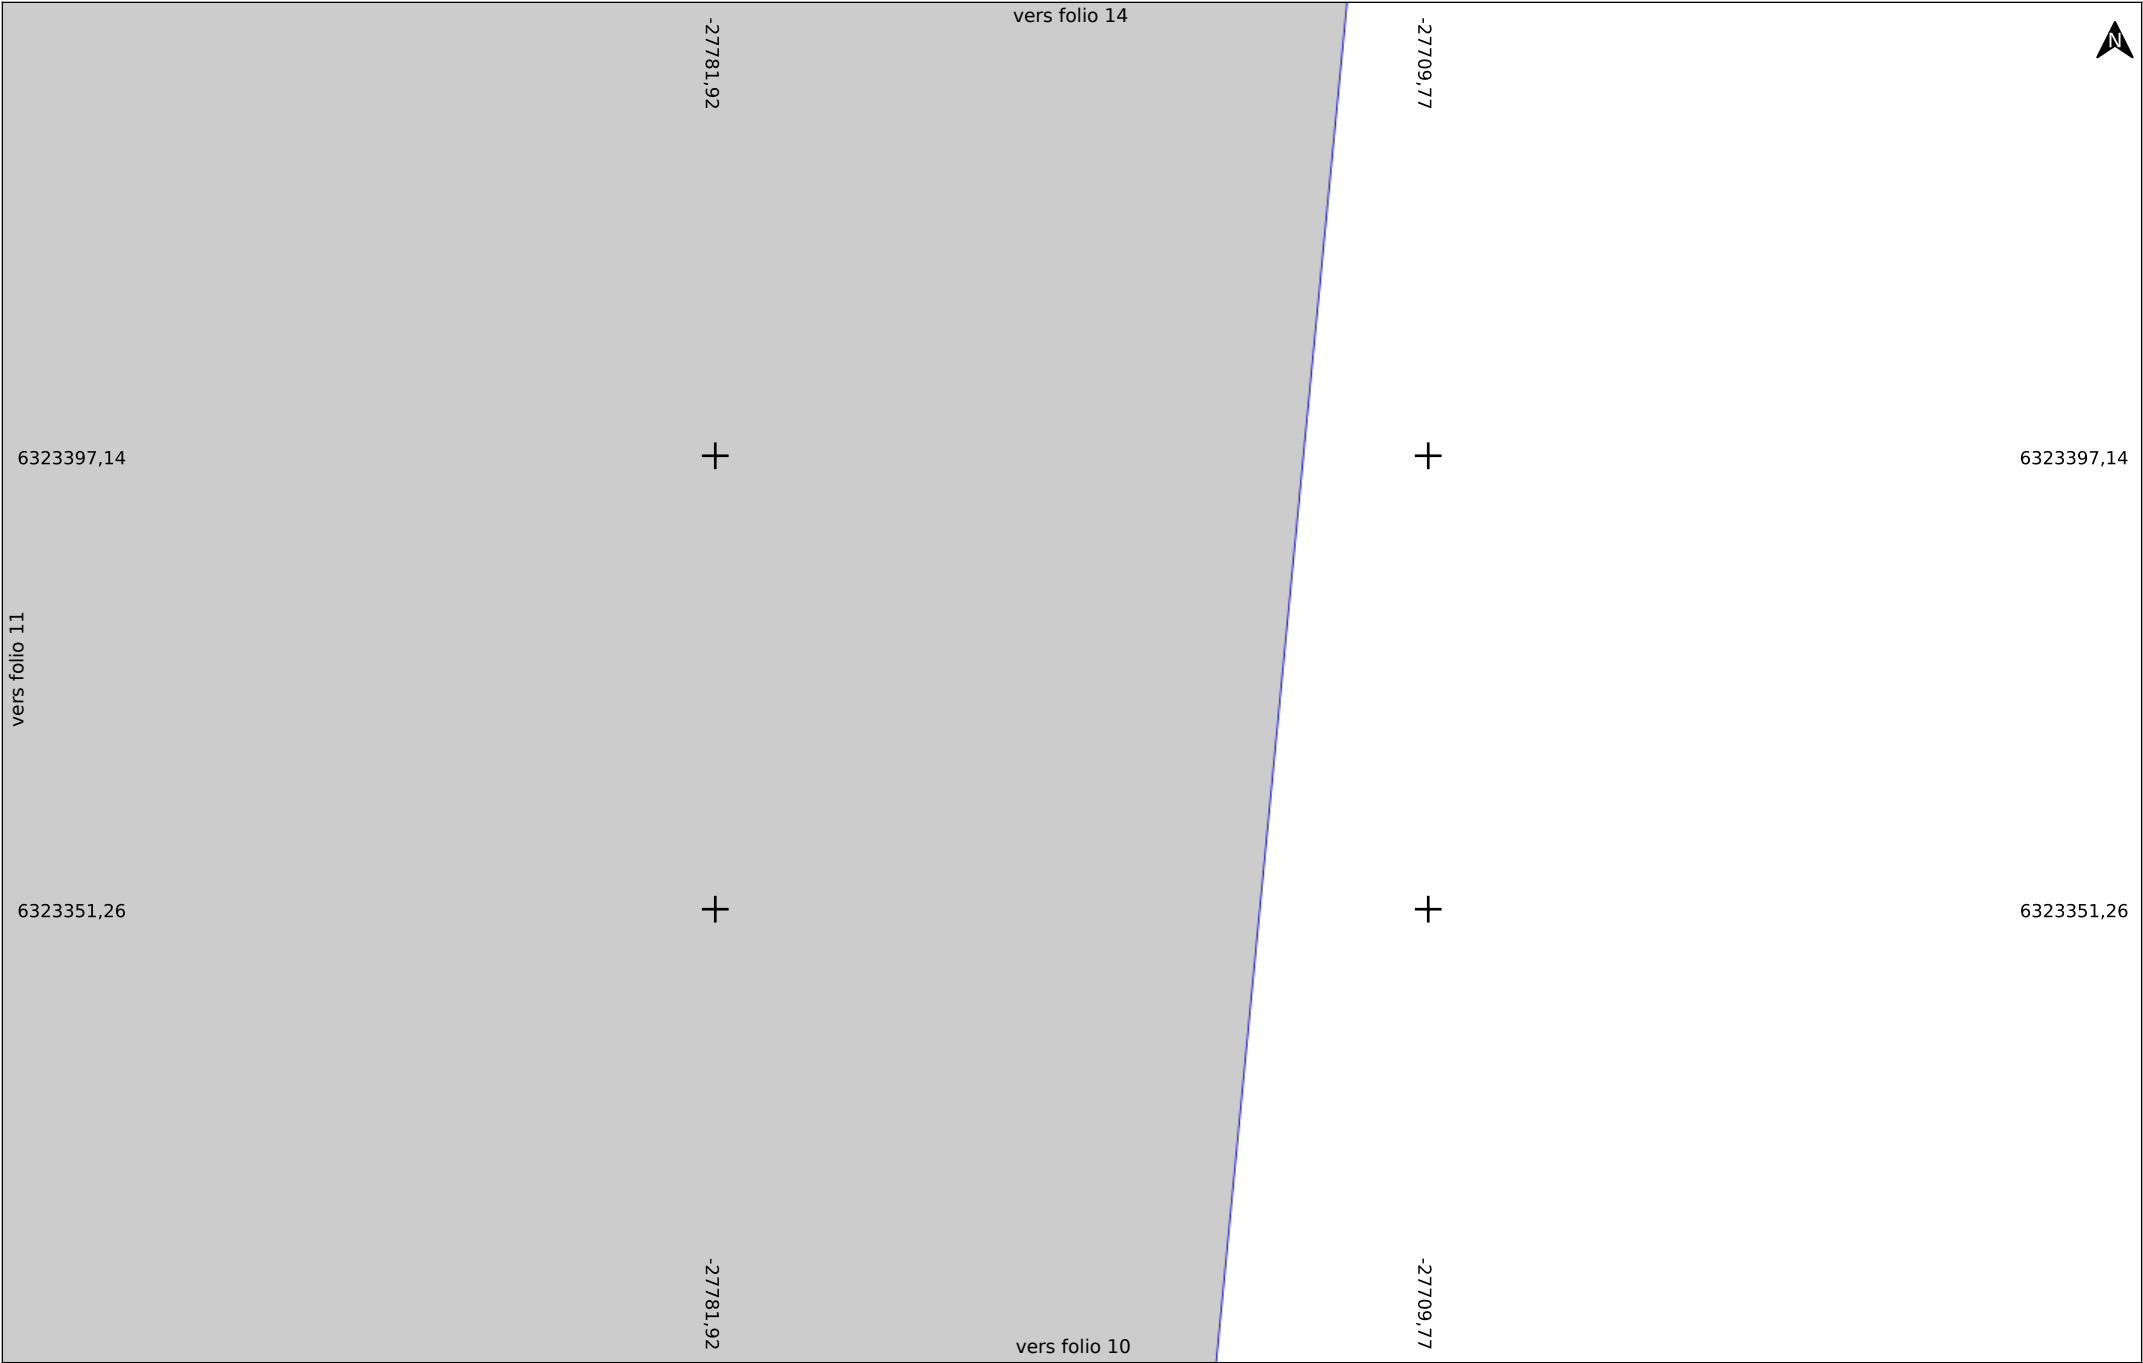


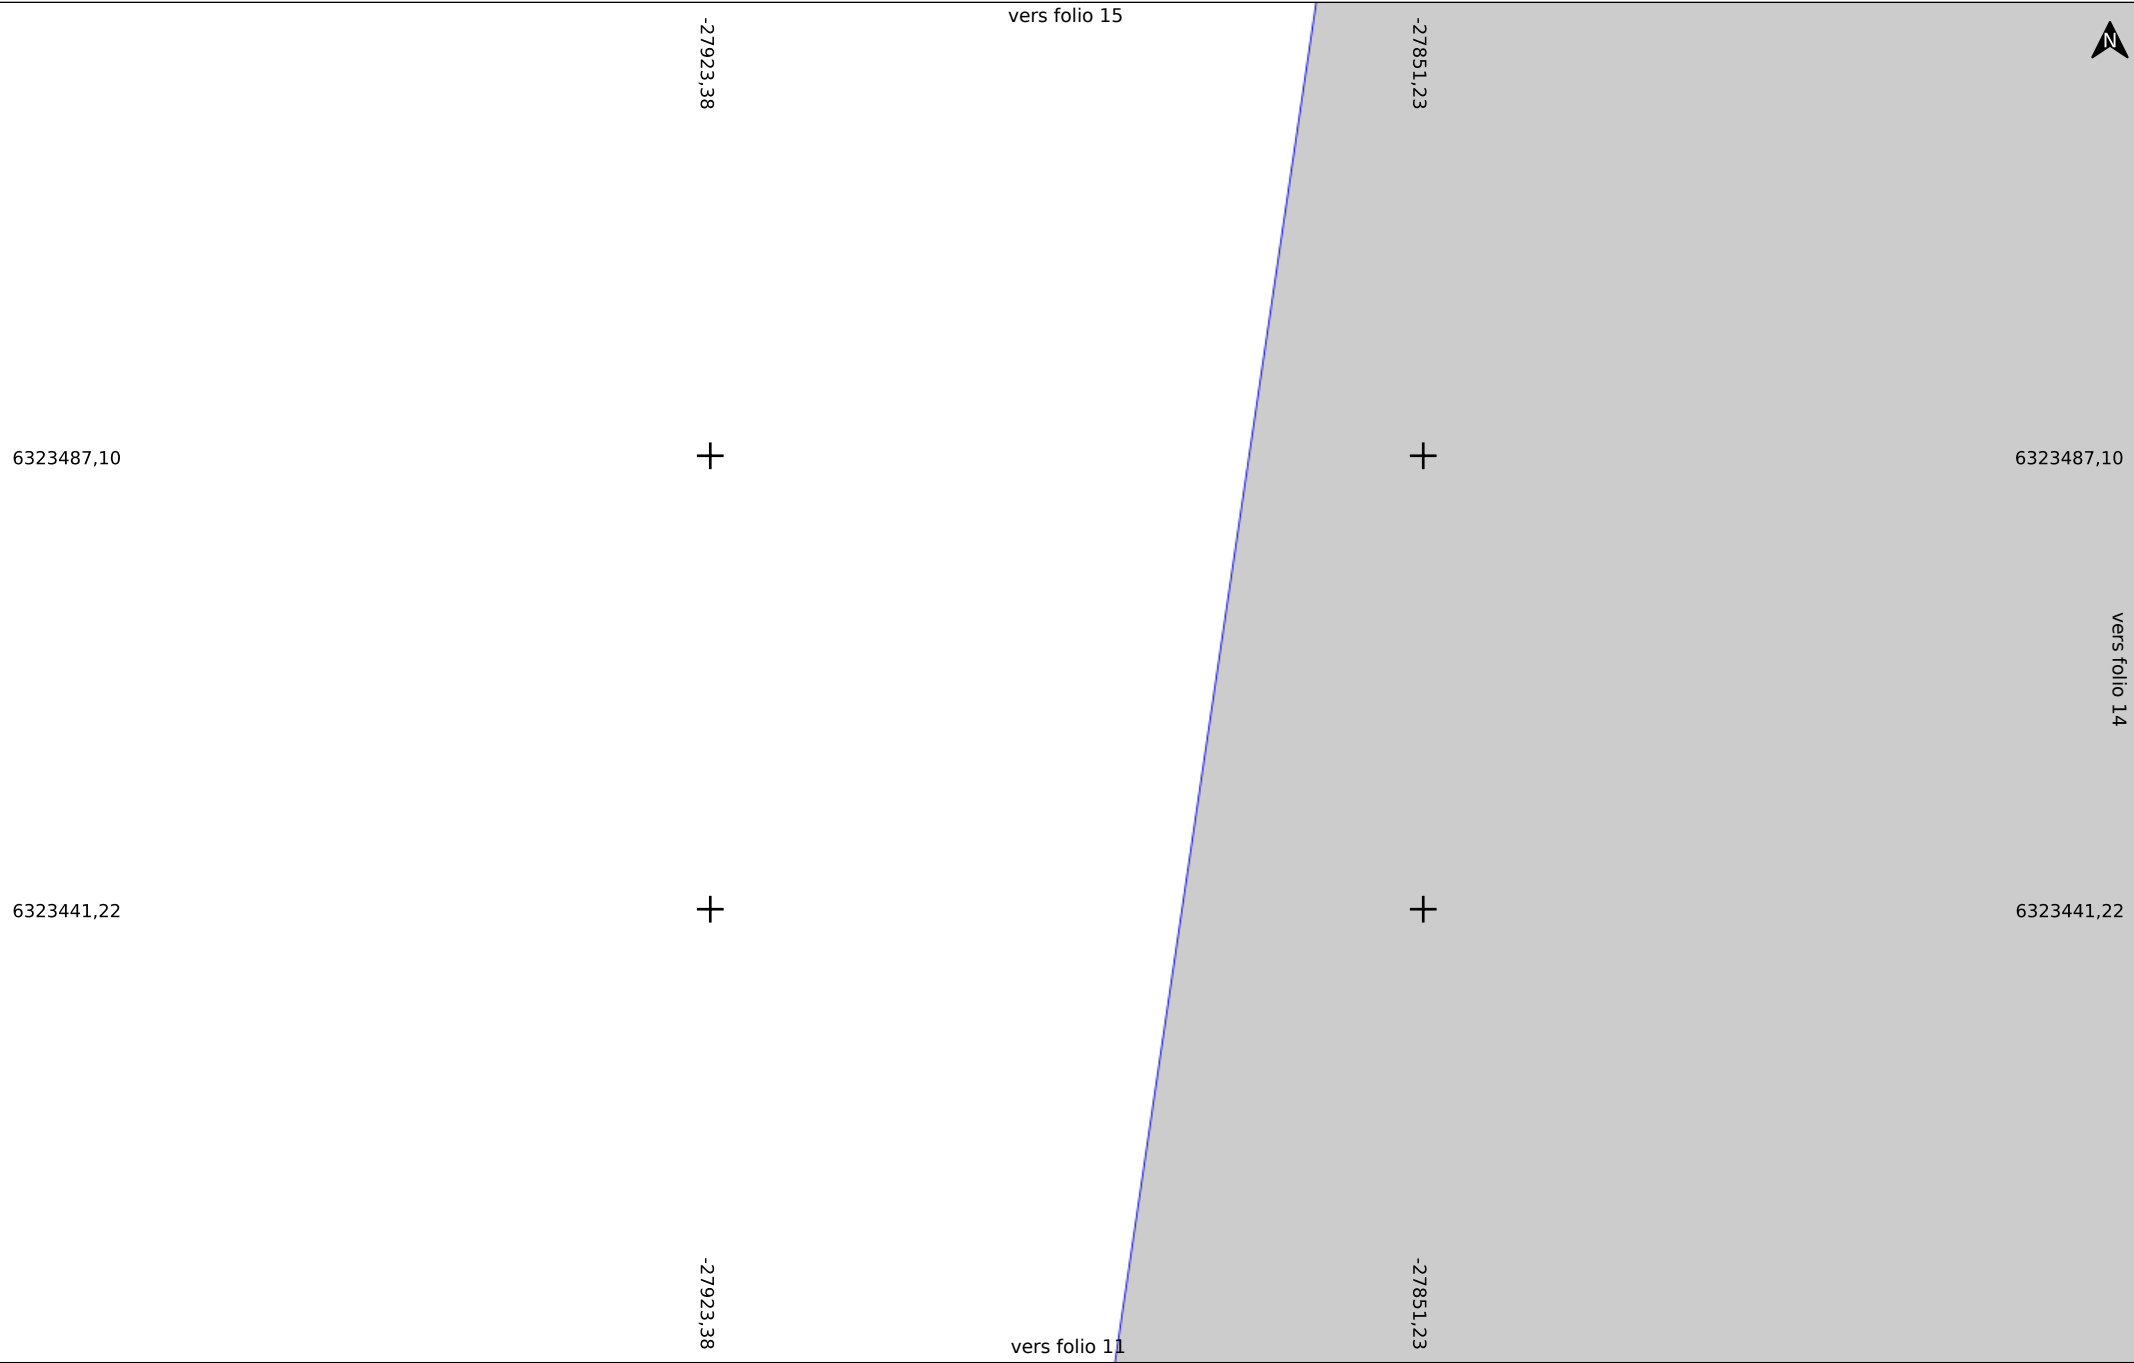




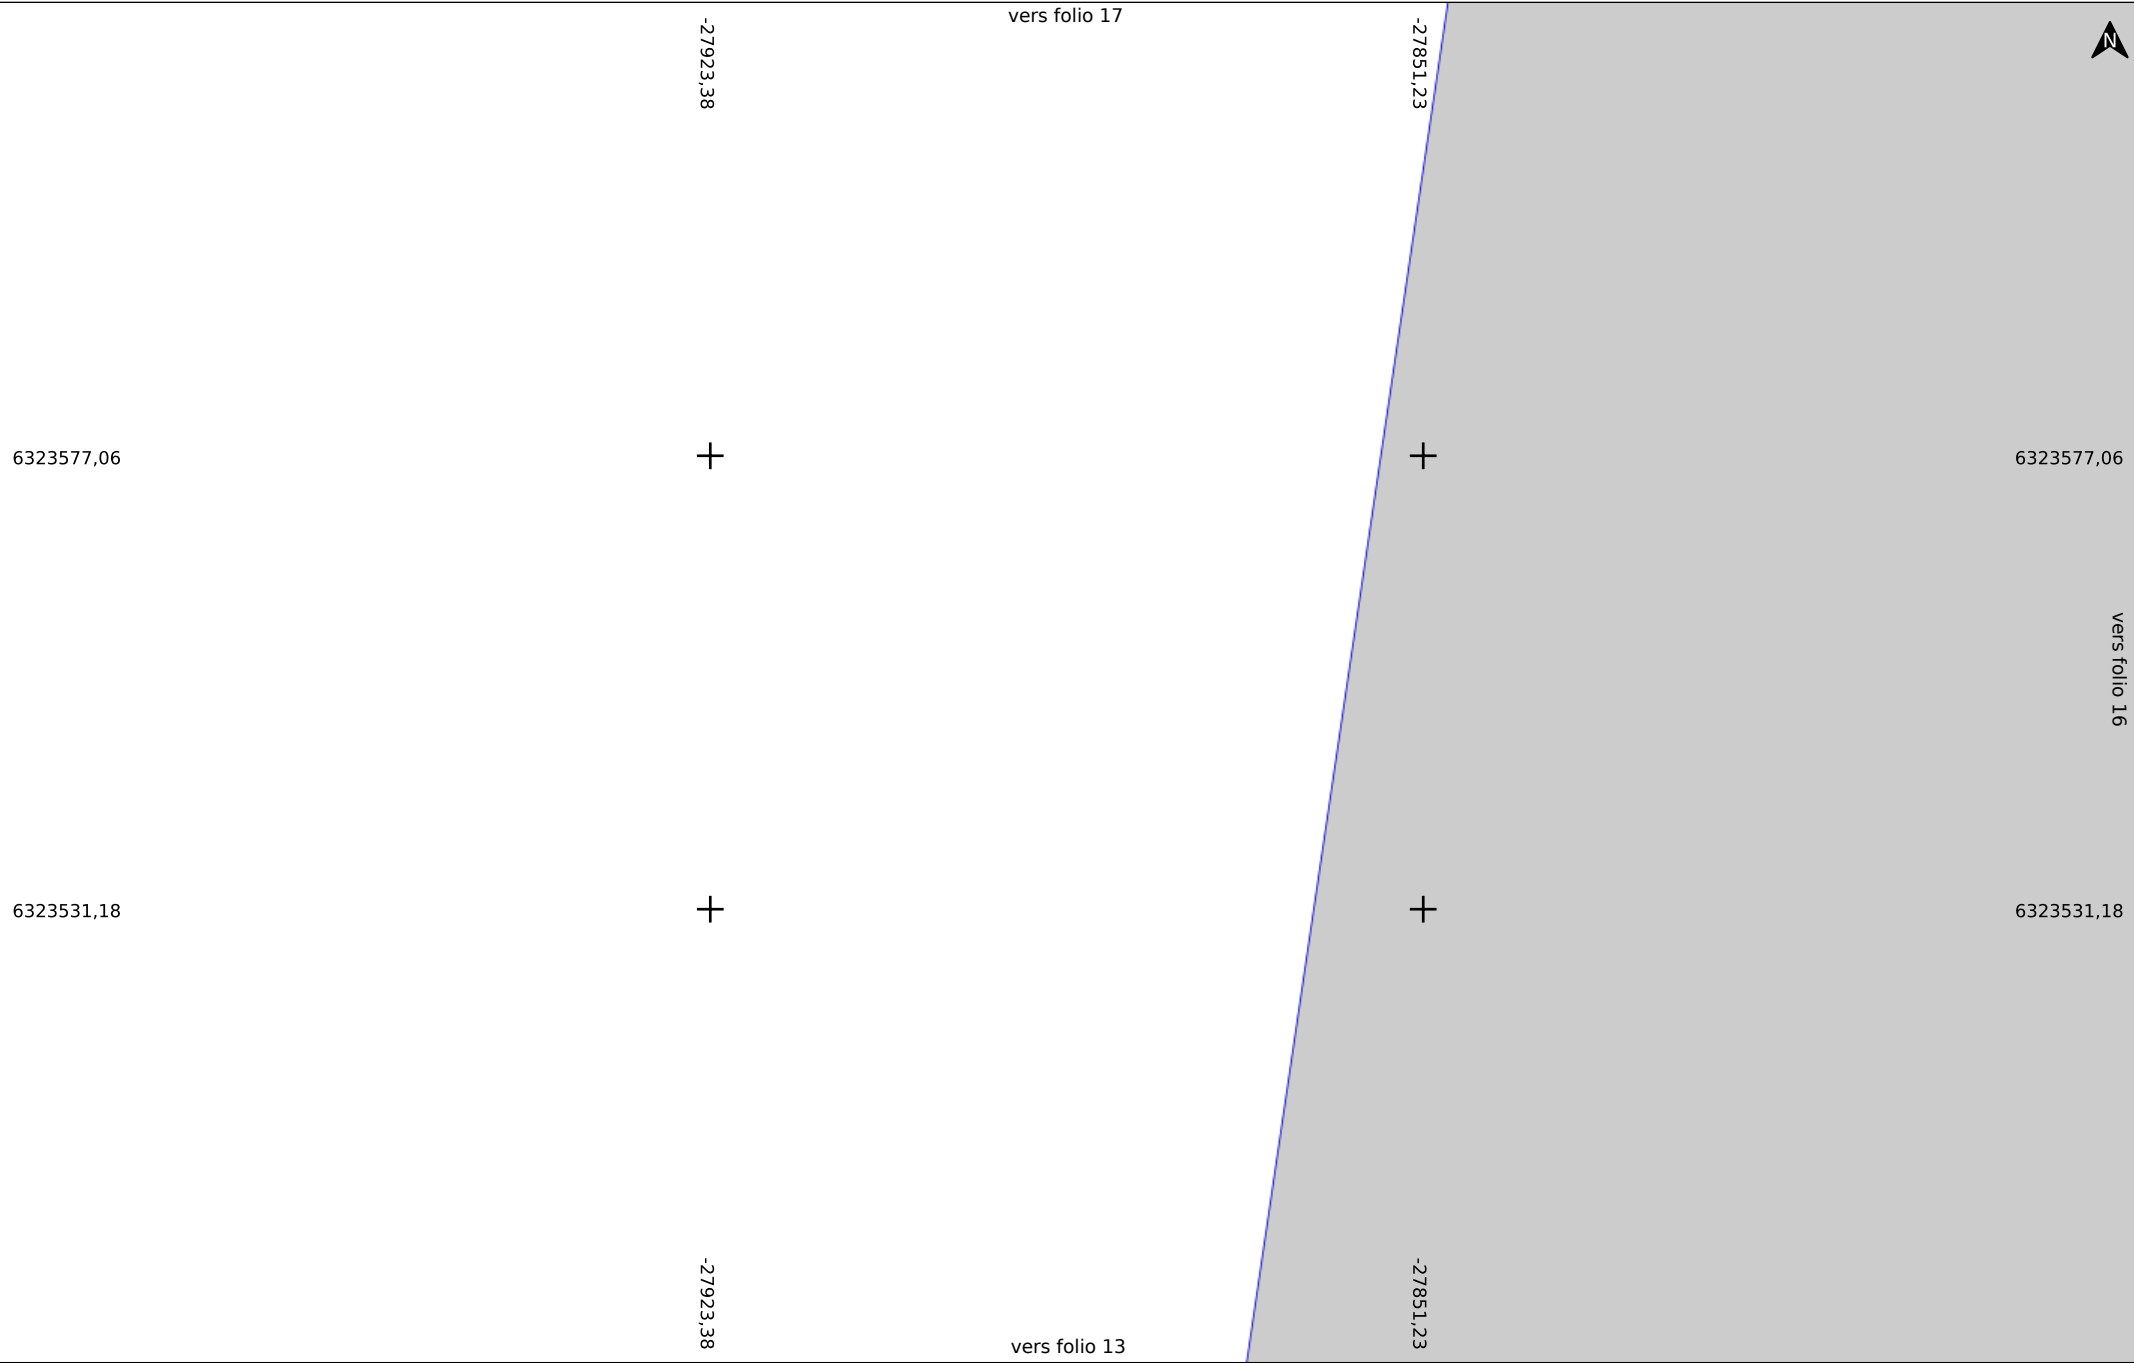





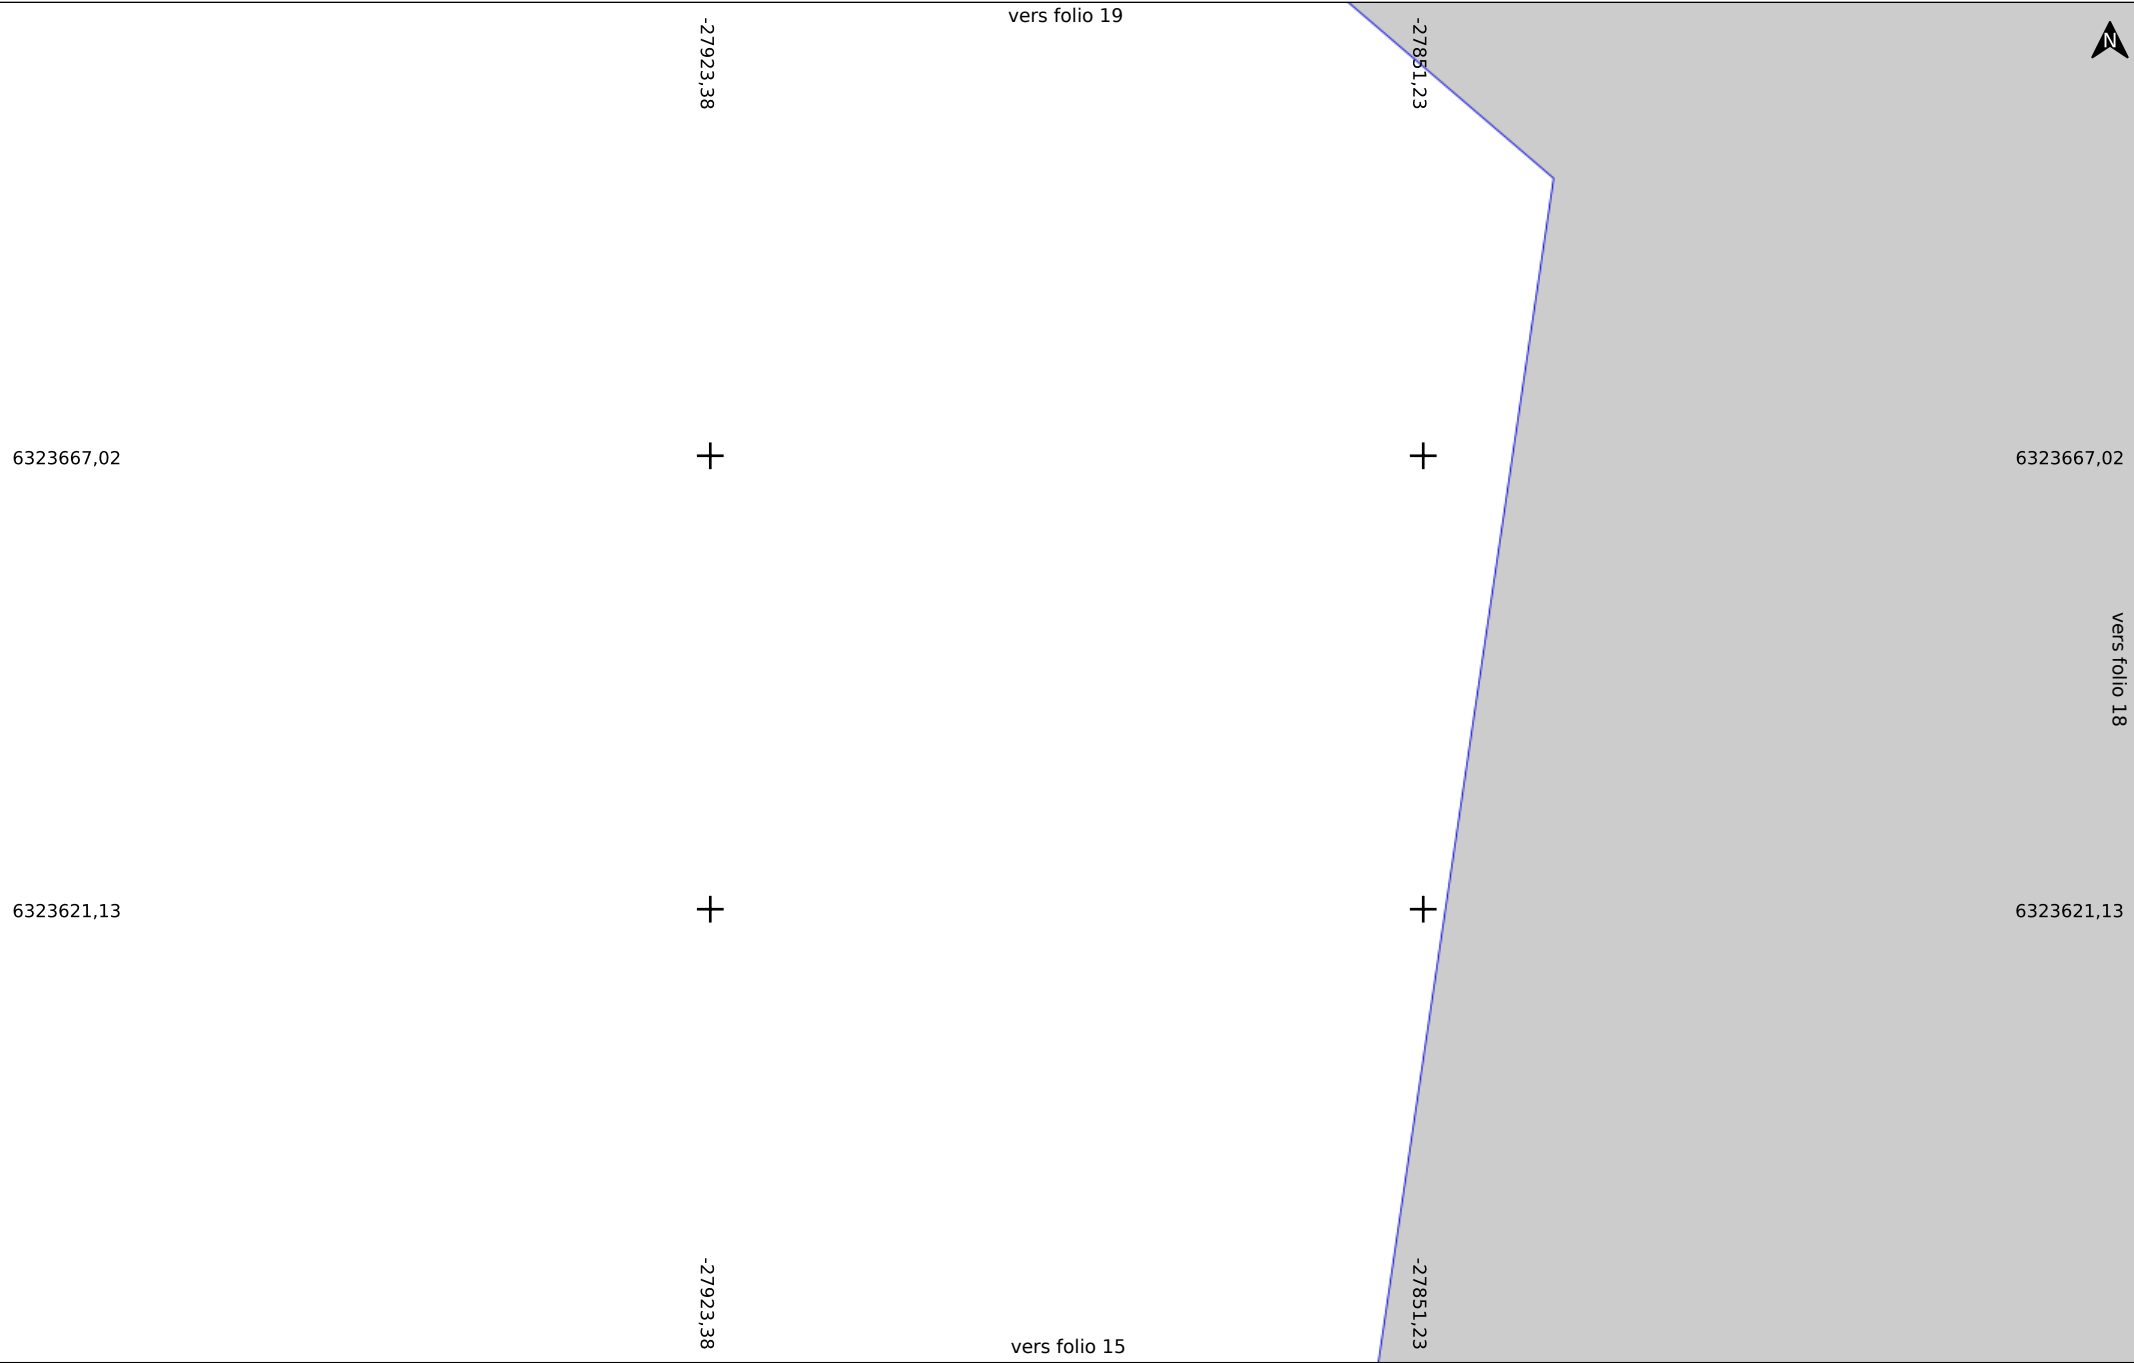



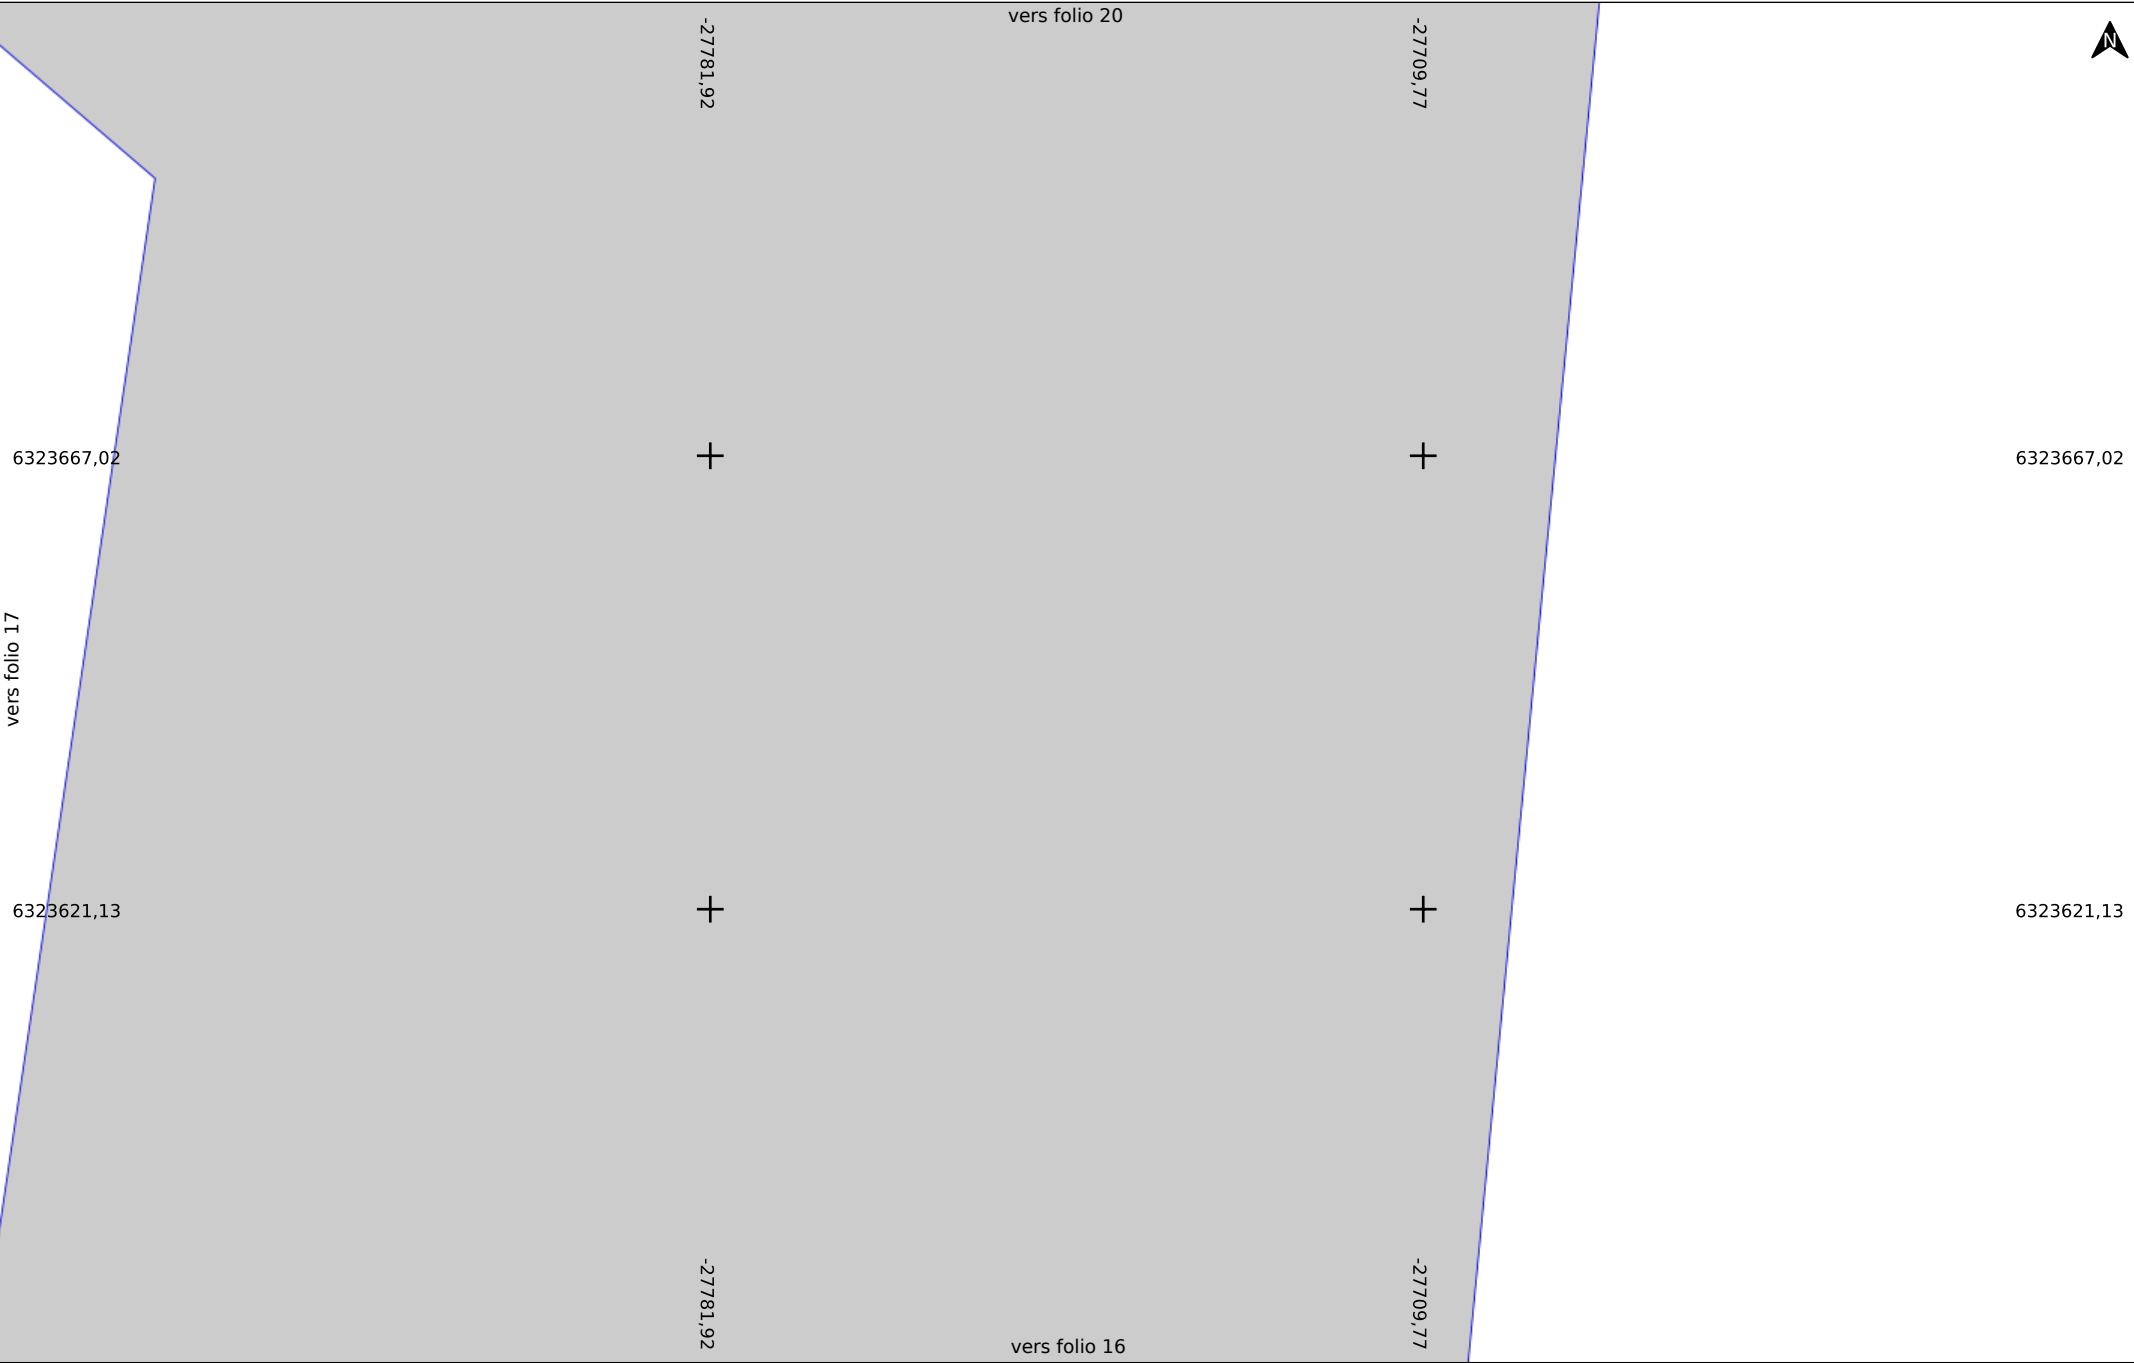

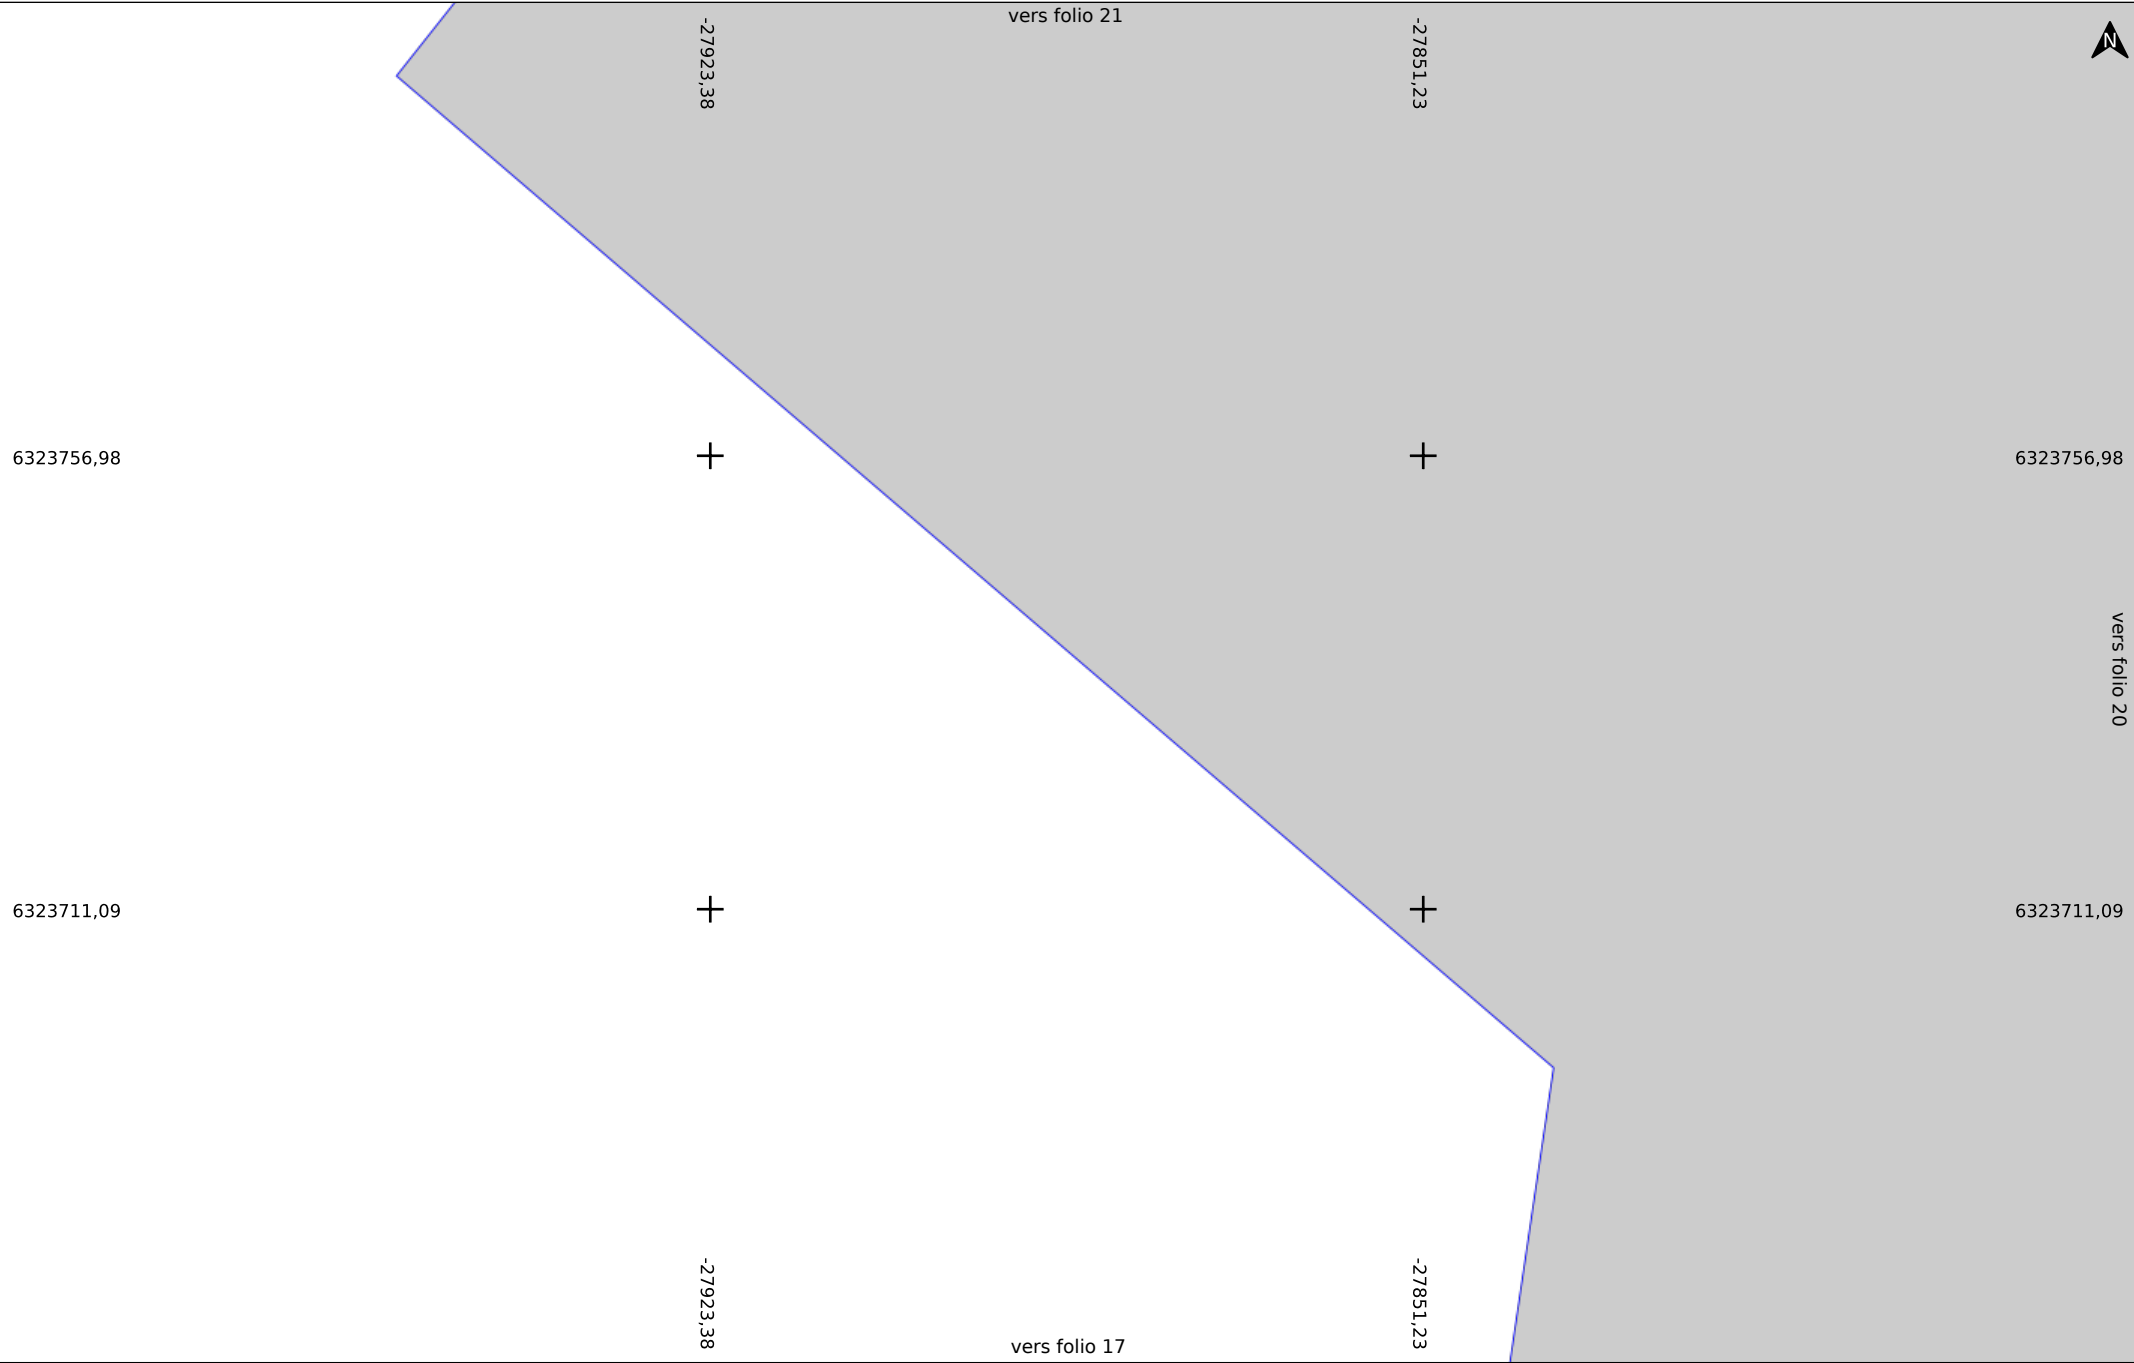

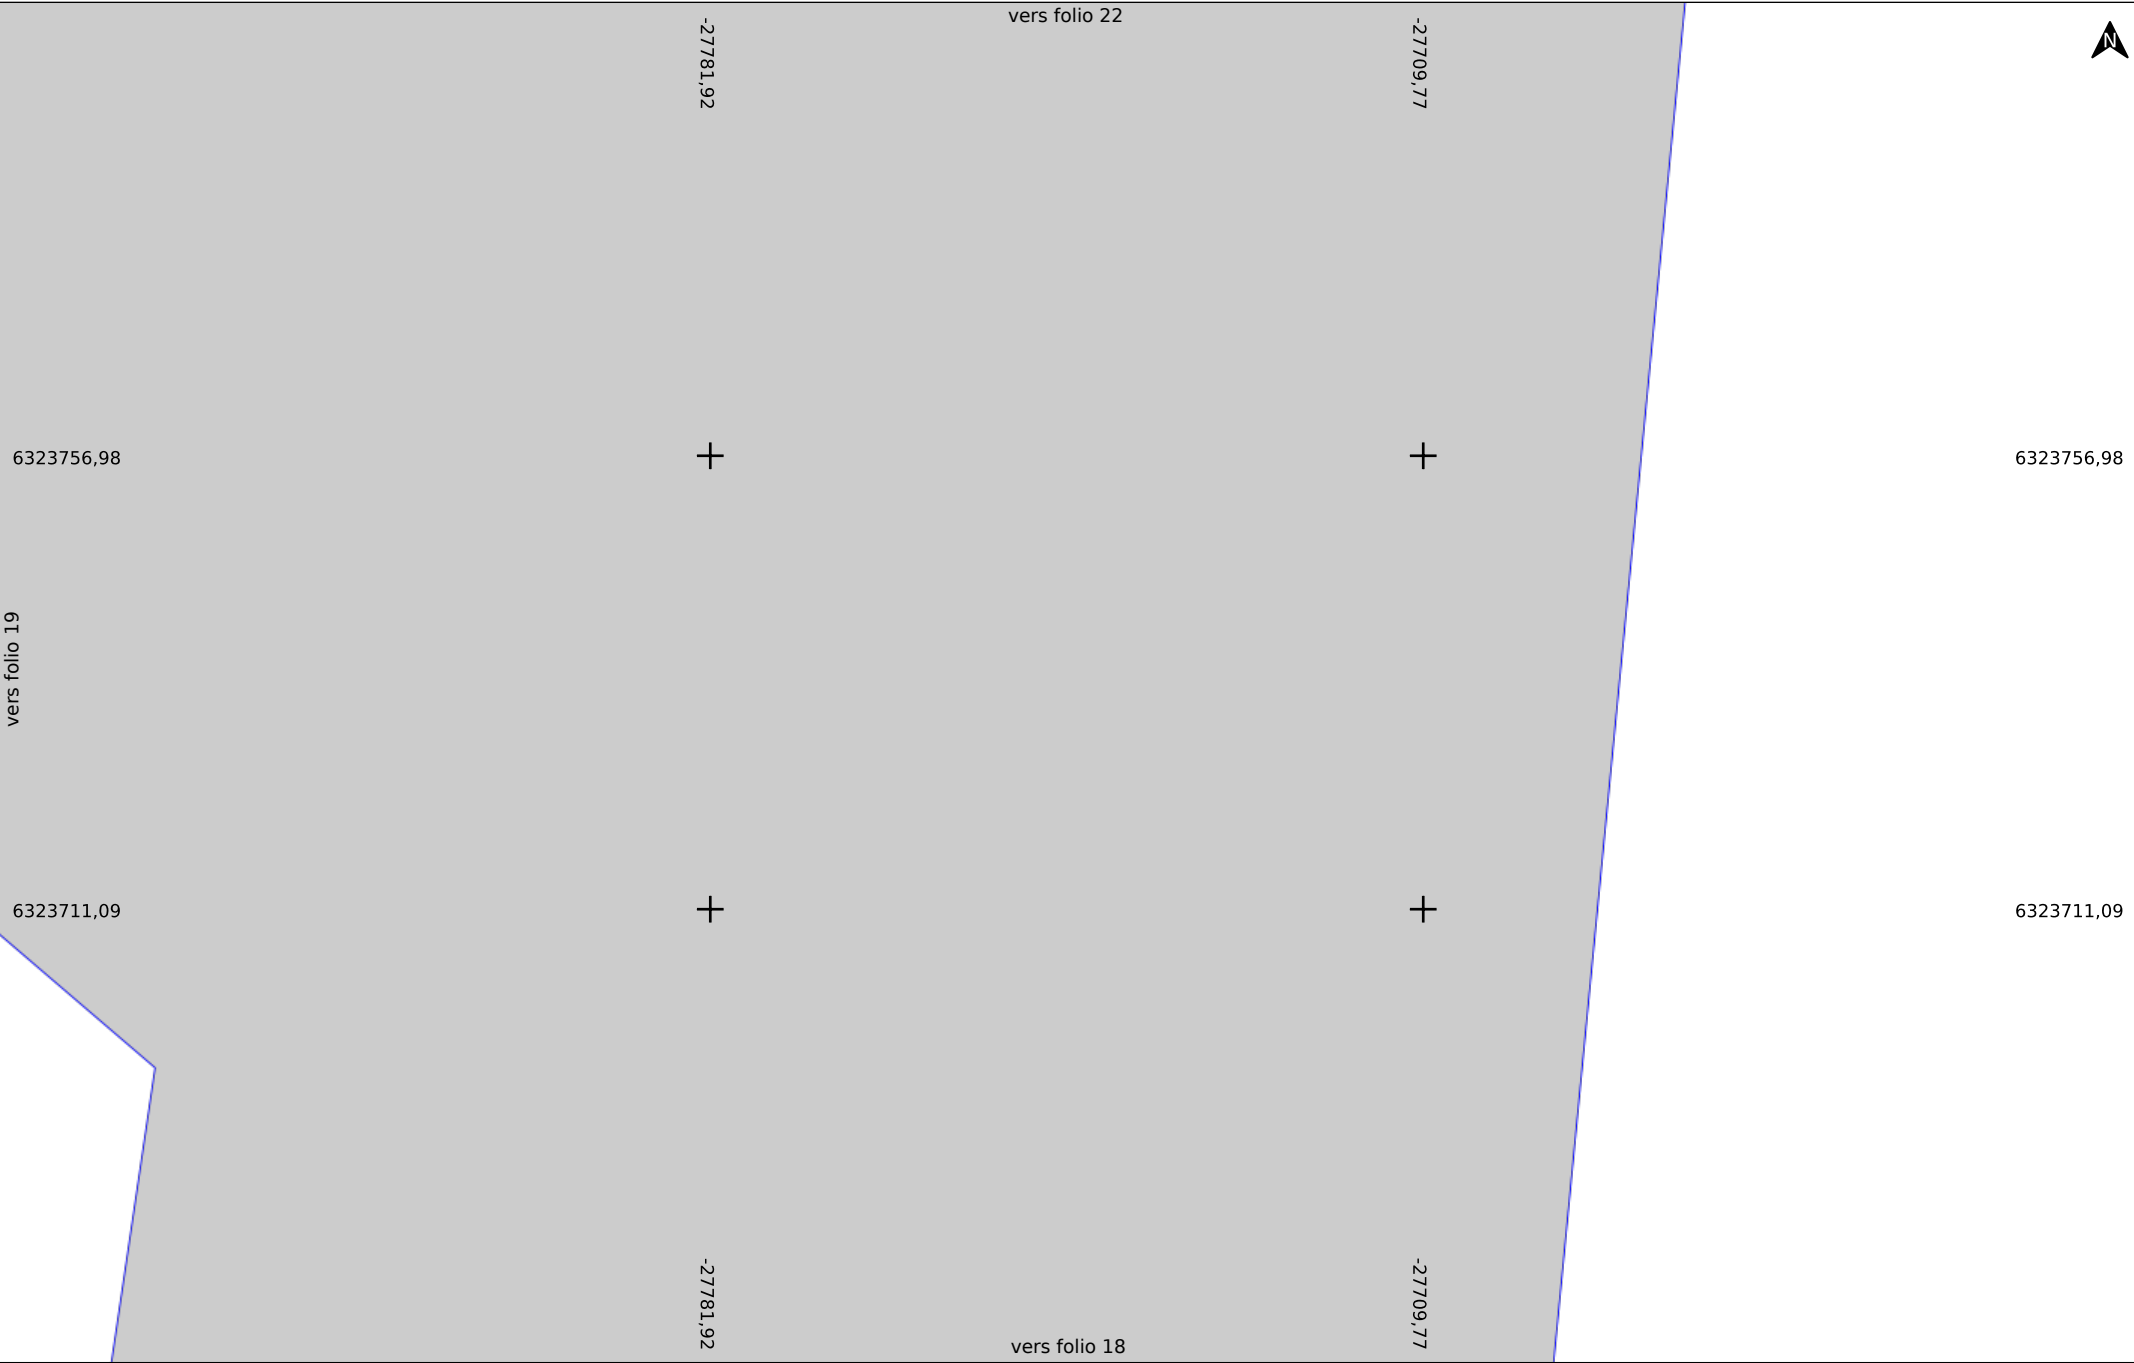


**Date d'édition :** 05/04/2024 14:36  
**N° Consultation :** 2024040504220D42  
Carroyage : EPSG 3857


**Adresse**  
Rue des Dunes  
14150 OUISTREHAM


**Folio** 20/24  
**Classe :** Voir légende  
A4 Paysage


**électricité (EL)**

**Echelle :** 1:500  
0 5 10m

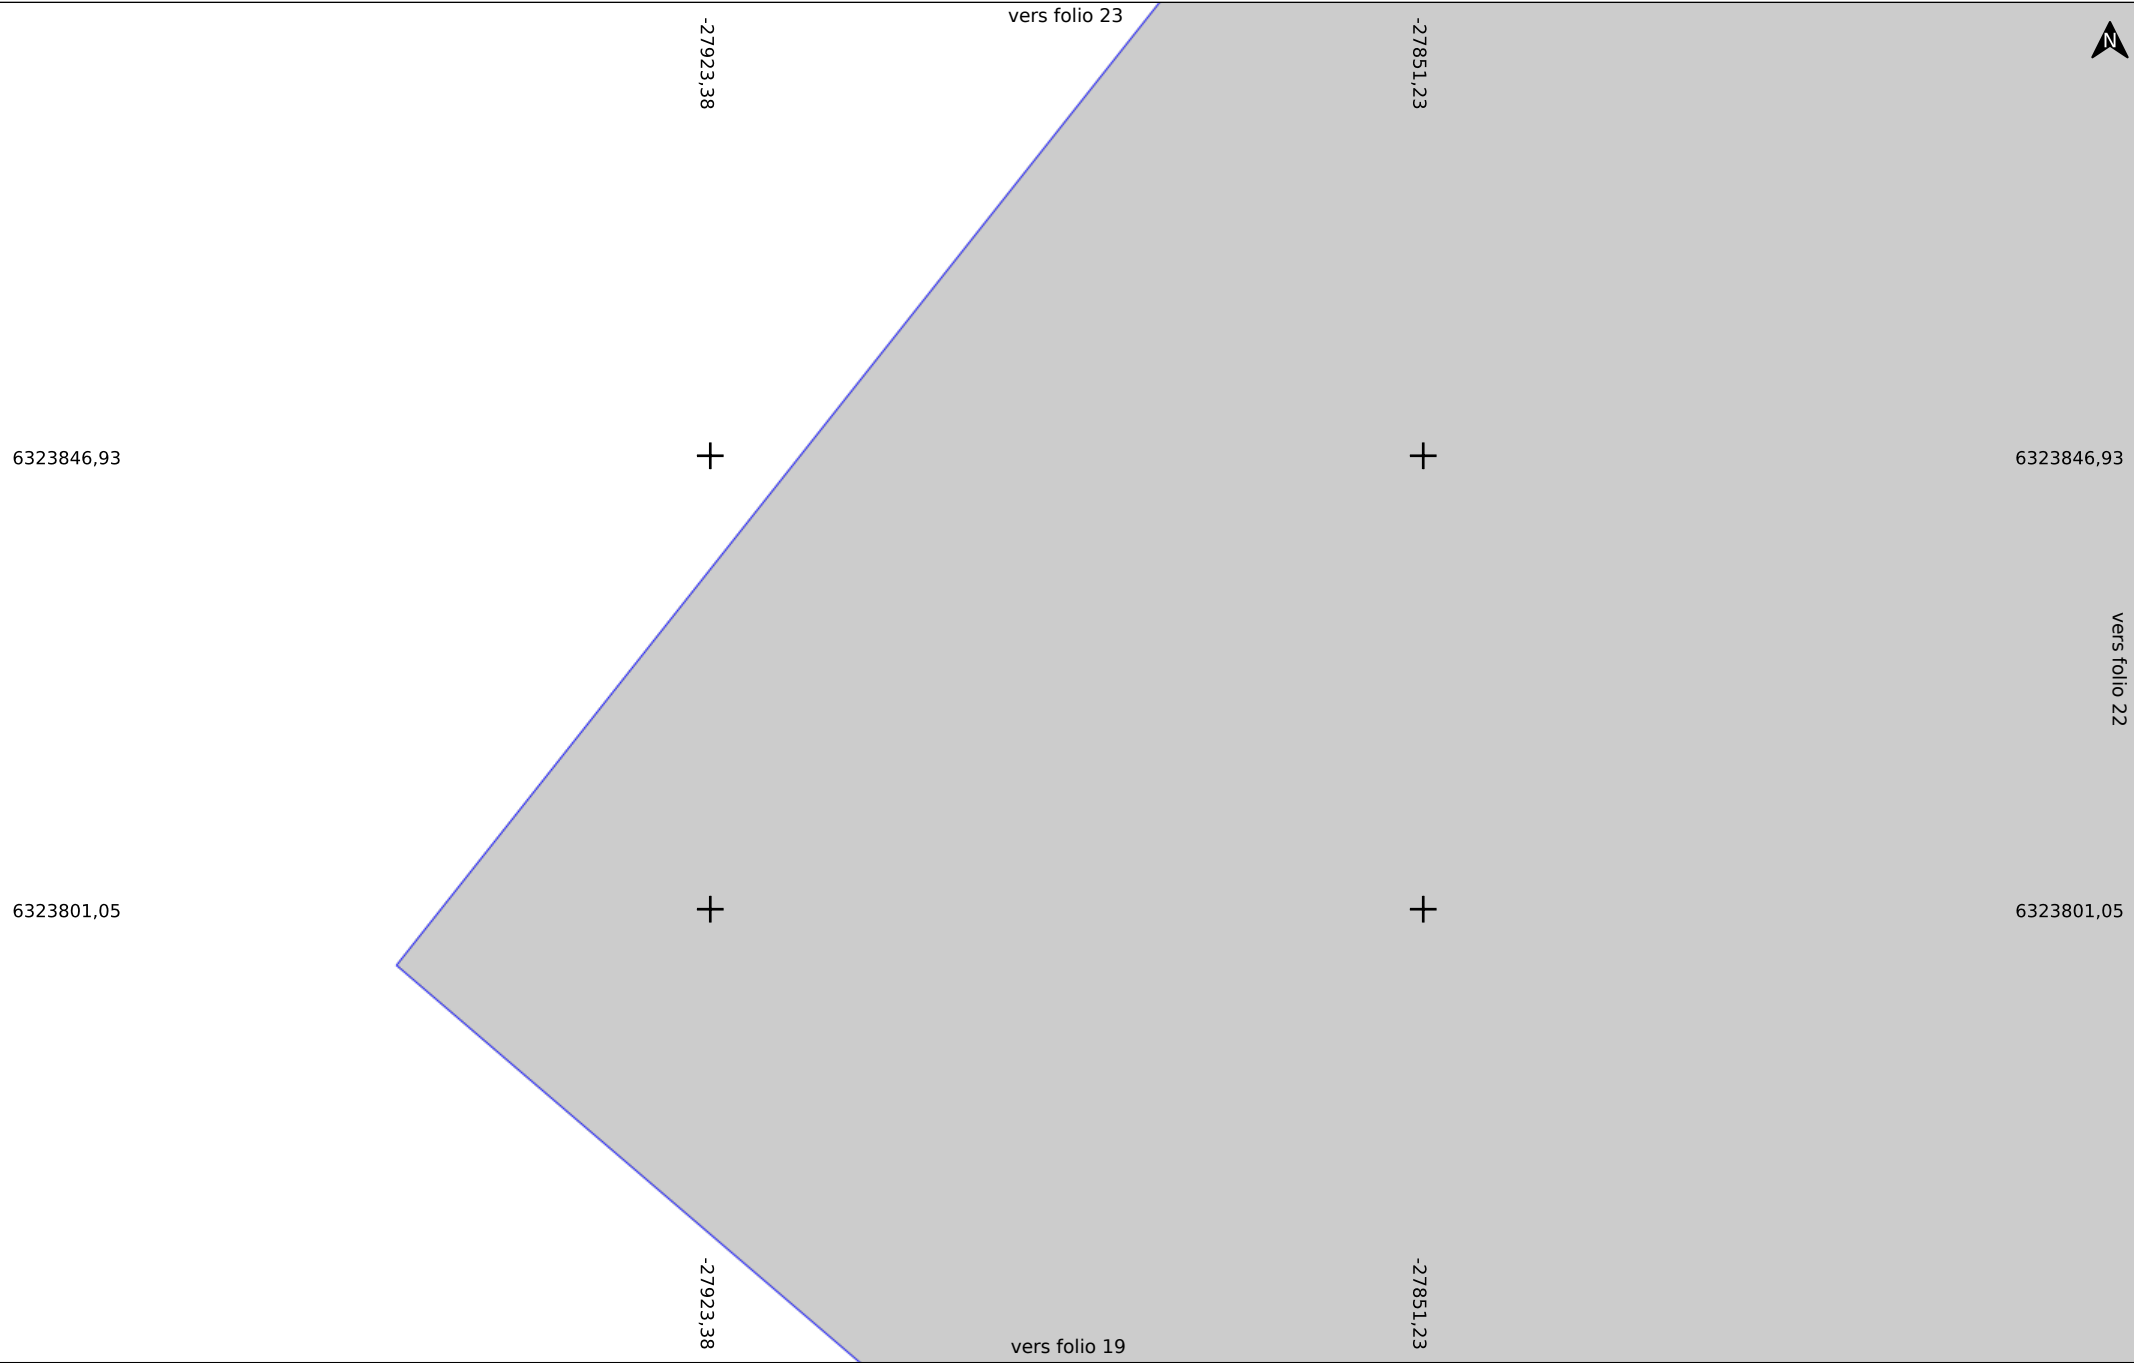

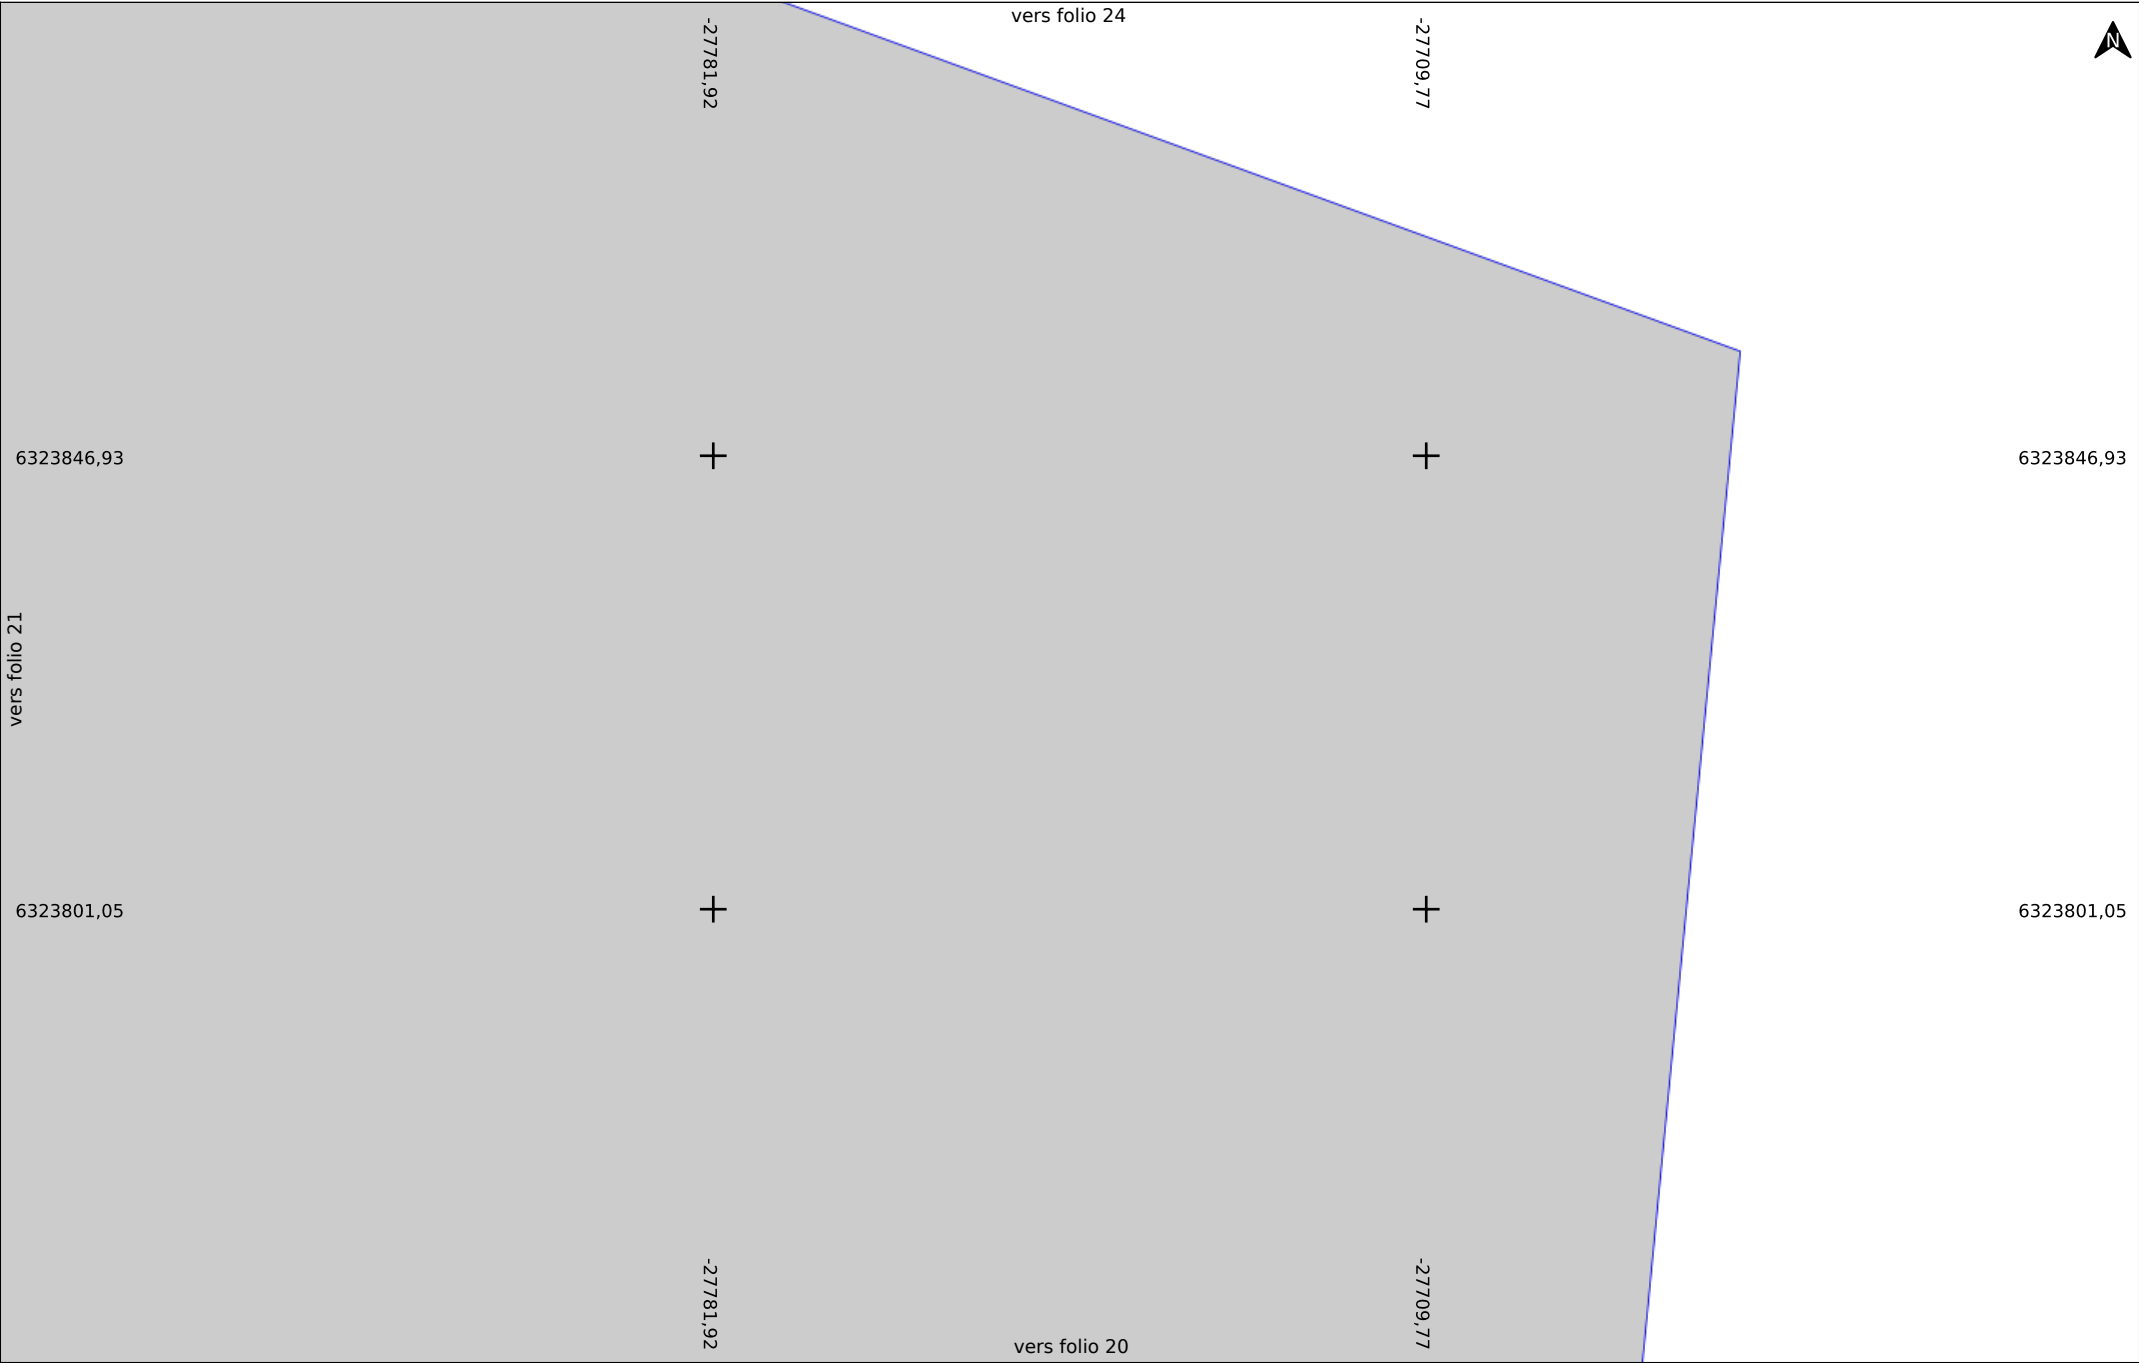

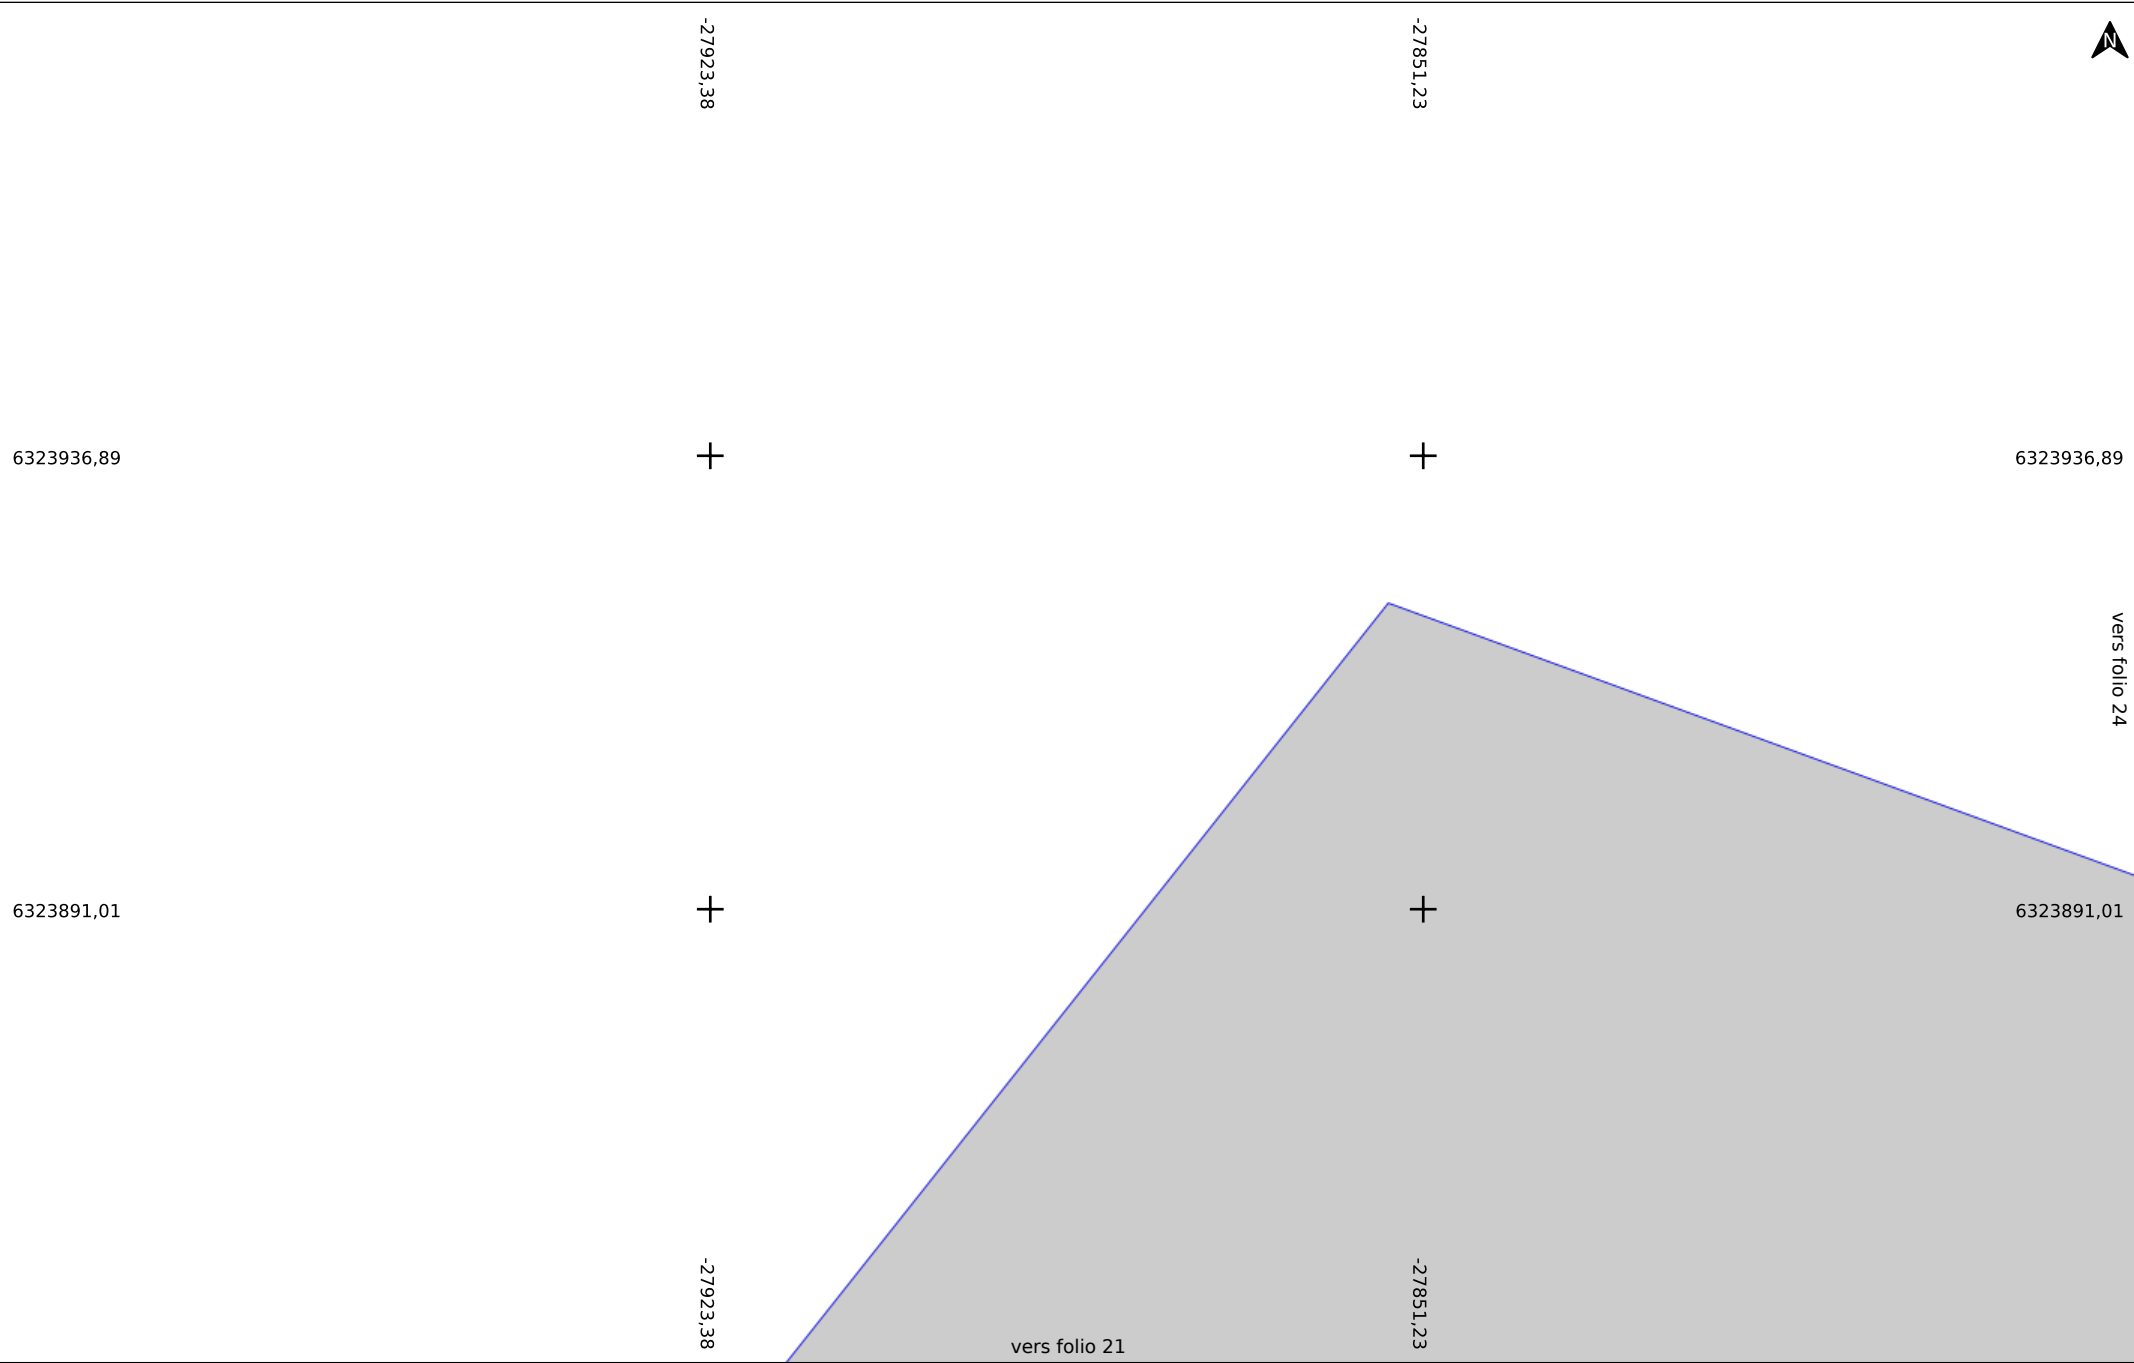

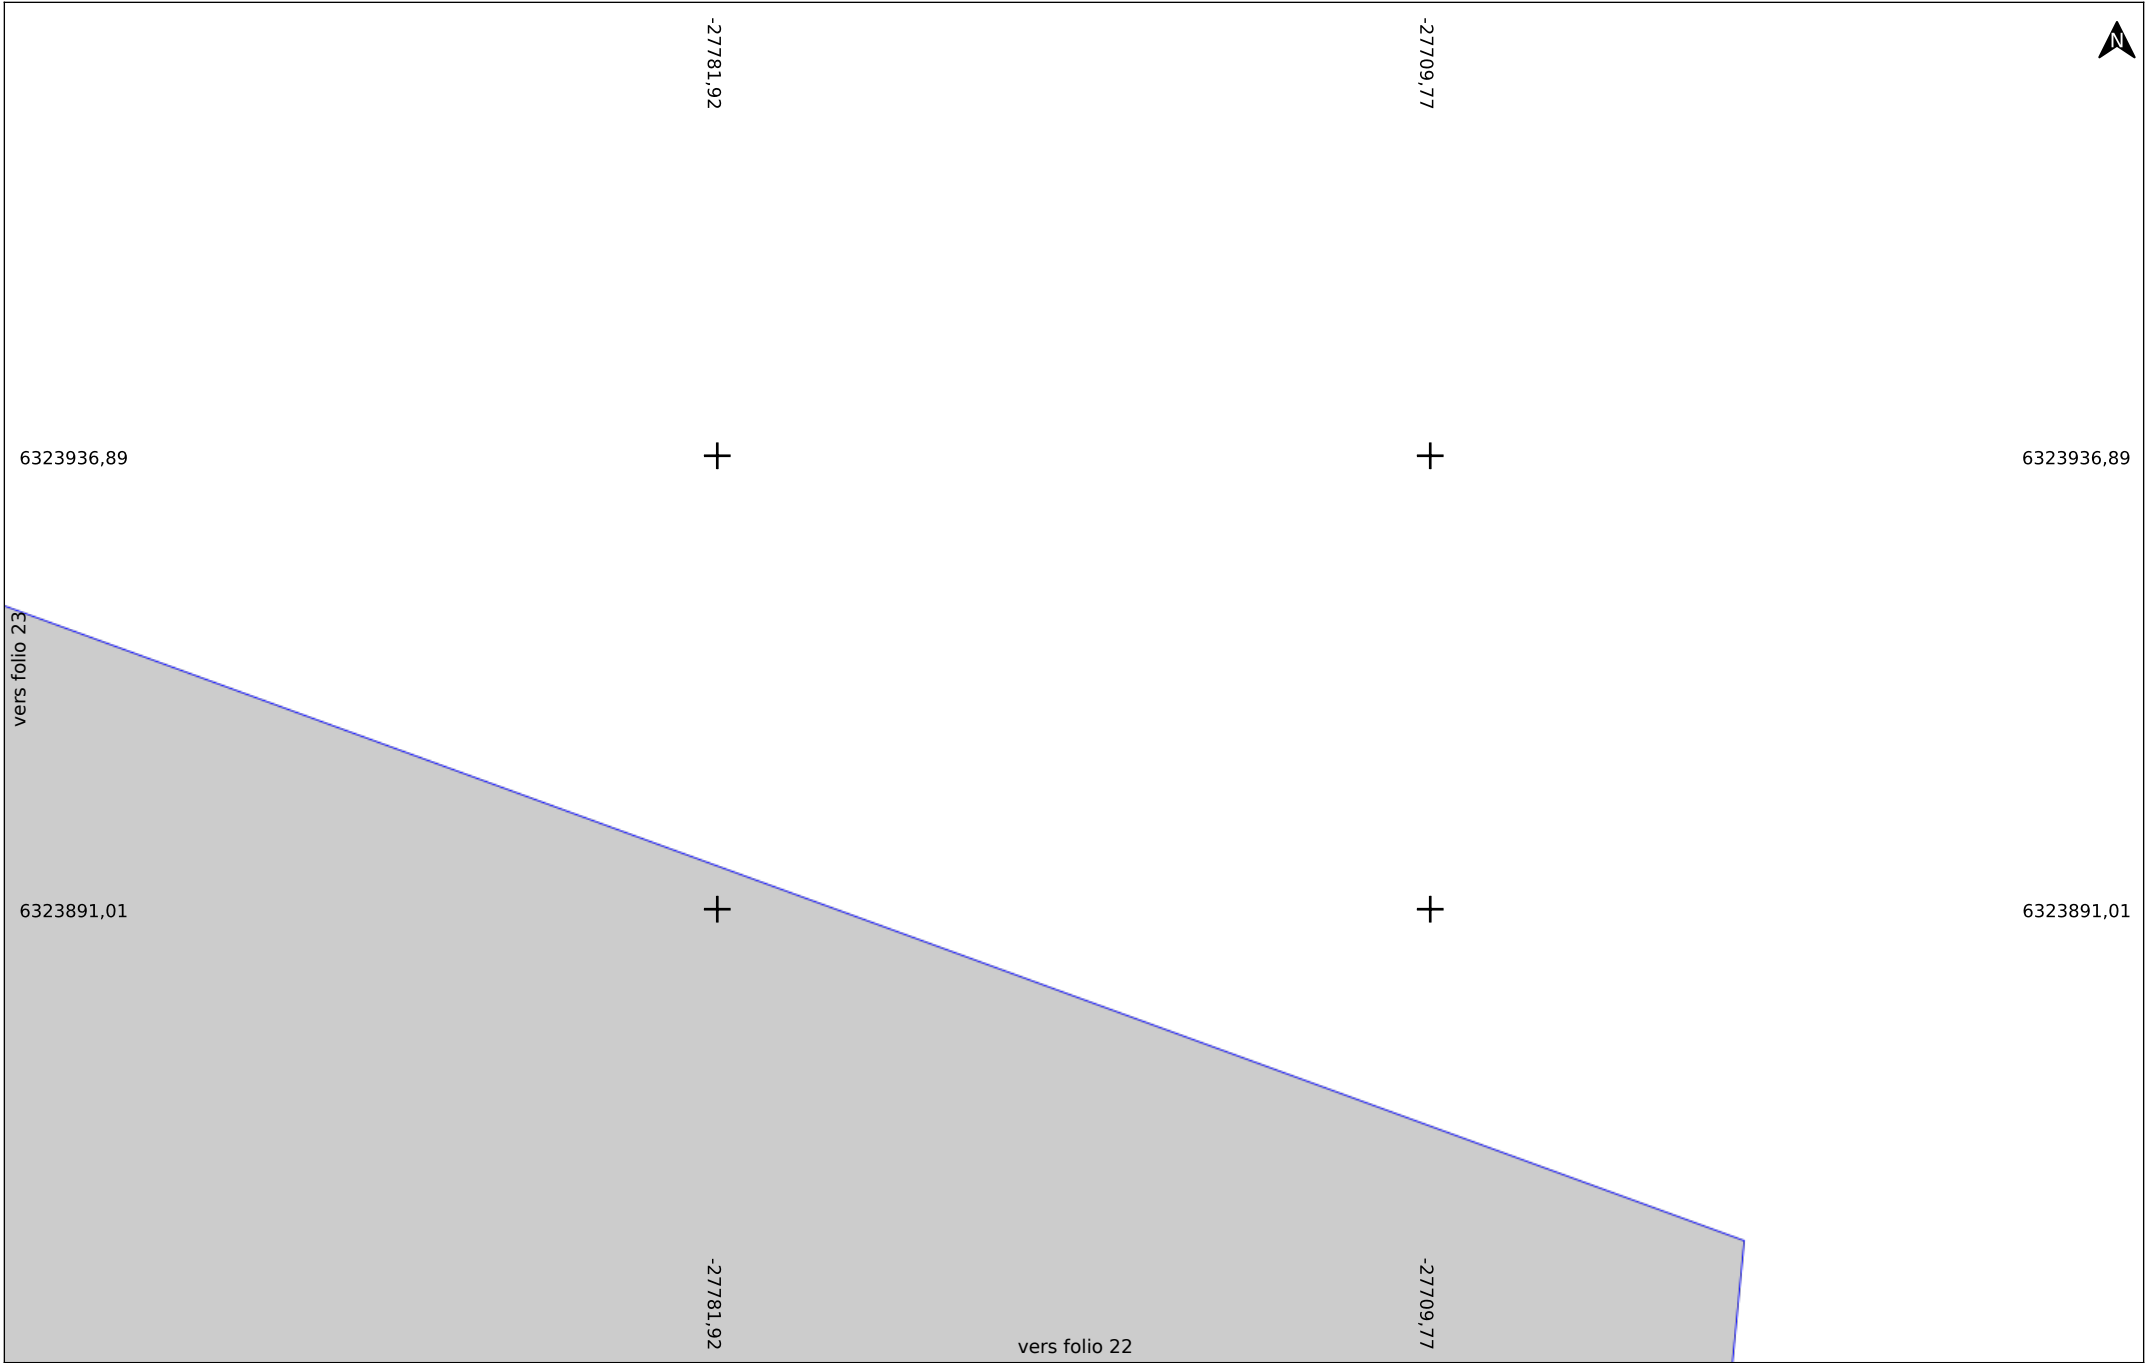

## Service Gestion de Trafic et Signalisation Lumineuse Tricolore

### Légende des principaux éléments constituant les ouvrages SLT


#### Supports


 Support SLT (portique, potence, poteau, potelet)


#### Armoire SLT


 Armoire SLT


#### Chambres de Tirage


 Chambre SLT 300x300


 Chambre SLT 400x400


 Chambre SLT 500x500


 Chambre SLT 600x600


 Chambre SLT 700x700


 Chambre SLT K1C

 Chambre SLT K2C

 Chambre SLT K3C


 Chambre SLT L1T

 Chambre SLT L2T


 Chambre SLT L3T

 Chambre SLT Ø800 rond

#### Réseaux SLT


 Réseau SLT Classe A

 Réseau SLT Classe B

 Réseau SLT Classe C


 Réseau SLT abandonné

#### Boucles de sol SLT

 Boucle de Sol SLT Classe A

 Boucle de Sol SLT Classe B

#### Numéro de carrefour SLT

 Numéro du carrefour

#### Semis de points SLT

 Semi de point

**Nota :** Si les profondeurs des réseaux (Z) ne sont pas indiquées sur les réseaux SLT, la profondeur retenue est de h=-0.60 cm sous trottoir et h=-1.00m sous chaussée et sont classés en catégorie A.