


Centre Hospitalier Interdépartemental de MONTDIDIER - ROYE

Document informatif

Se référer aux plans DCE

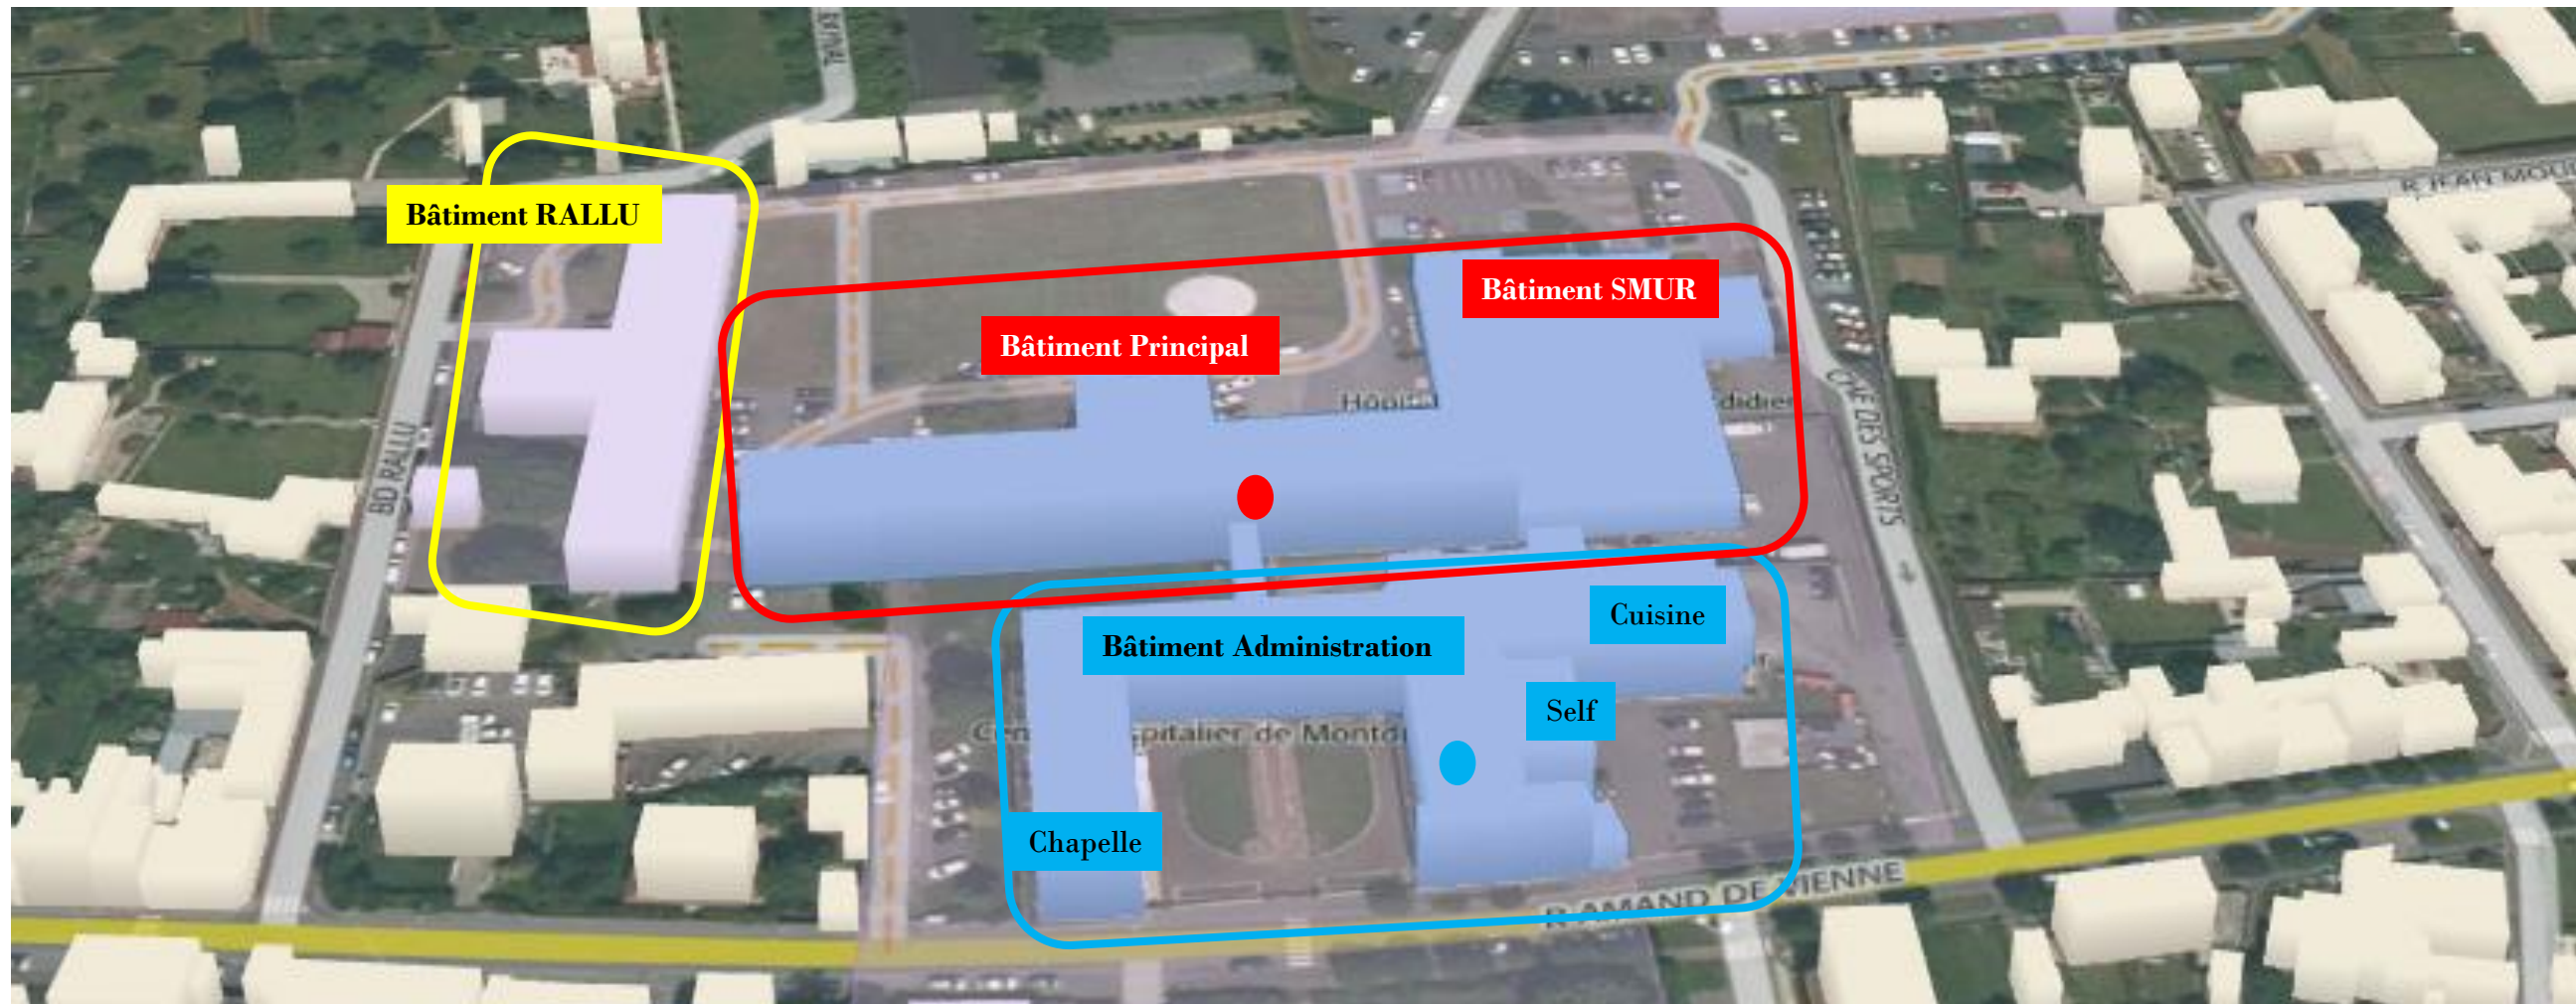

Bâtiment RALLU
Type U – 5^{ème} catégorie
Alarme T4
S-sol partiel
RDC
Combles

Bâtiment Principal + SMUR
Type U – 4^{ème} catégorie
SSI catégorie A
Alarme T1
S-sol
RDC
1^{er} étage
Combles

ECS – CMSI – AES
dans baies dans VTP

Transmetteur téléphonique
⇒ Report DECT

TRE

Bâtiment Administration
Type W – 5^{ème} catégorie
SSI catégorie A
Alarme type 1
S-sol
RDC
1^{er} étage
Combles

TRE
DAI

Chapelle
Type V
RDC

Cuisine
Type N
RDC

TRE
DAI

ECS – CMSI – AES
Accrochés au mur

Transmetteur téléphonique
⇒ Report DECT

