

CABLAGE

CIRCUIT PUISSANCE 400V AC	: NOIR	- 1,5 mm²	- HO7V-K 750V
CIRCUIT CONTROLÉ 230V AC	: NOIR	- 1,5 mm²	- HO7V-K 750V
CIRCUIT CONTROLÉ 230V AC ONDULE	: VIOLET	- 1,5 mm²	- HO7V-K 750V
CIRCUIT CONTROLÉ 48V CC	: ROUGE	- 1,5 mm²	- HO7V-K 750V
CIRCUIT TRANSFO DE COURANT	: NOIR	- 4 mm²	- HO7V-K 750V
AUTRE CIRCUIT INTENSITE	: NOIR	- 2,5 mm²	- HO7V-K 750V
LIBRE DE POTENTIEL	: ORANGE	- 1,5 mm²	- HO7V-K 750V
BLOC SECOURS (+/-)	: NOIR	- 1,5 mm²	- HO7V-K 750V

REPERAGE PUISSANCE (MANCHON)

N	: BLEU CLAIR
PH1	: MARRON
PH2	: NOIR
PH3	: GRIS

RENVOI

(xx-xx) : (FOLIO-LIGNE)

GENERALITE

ETIQUETTE LETTRE NOIR SUR FOND BLANC
(SUR FOND JAUNE POUR CIRCUIT ONDULES)
REPERAGE FILERIE : (FOLIO-FILS)
REPERAGE MATERIEL : (FOLIO-LIGNE)
low (JEU DE BARRE) : ?
lpk (JEU DE BARRE) : ?
lcc CONDITIONNEL : ?
REGIME DE NEUTRE : IT
RACCORDEMENT : ARRIERE
ENTREE DES CABLES : PAR LE HAUT


3 MOR / 3

F	TOC	06/07/2016	C.R	I.F	I.F
E	SUITE REMARQUES DU 27/04/2016	29/04/2016	C.R	I.F	I.F
D	SUITE REMARQUES DU 22/04/2016	26/04/2016	C.R	I.F	I.F
C	SUITE OBSERVATIONS DU 01/04/16	07/04/2016	C.R	I.F	I.F
B	SUITE REUNION DU 31/03/16	01/04/2016	C.R	I.F	I.F
A	CREATION	29/02/2016	C.R	I.F	I.F
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE



MOUNIER SAS
27 Avenue Zac de Chassagne
69360 TERNAY
TEL : 0478460034 FAX : 0472307791

DESSINE: C.R	VERIFIE: I.F	DATE DE CREATION: 28/02/2016	AFFAIRE N°: 1511124
--------------	--------------	------------------------------	---------------------

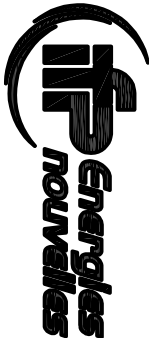

RENOVATION MORDENITE

TGBT O


SCHEMAS

PAGE DE GARDE

DOCUMENT N° : 1511124.2

1 / 14

[illegible][illegible]

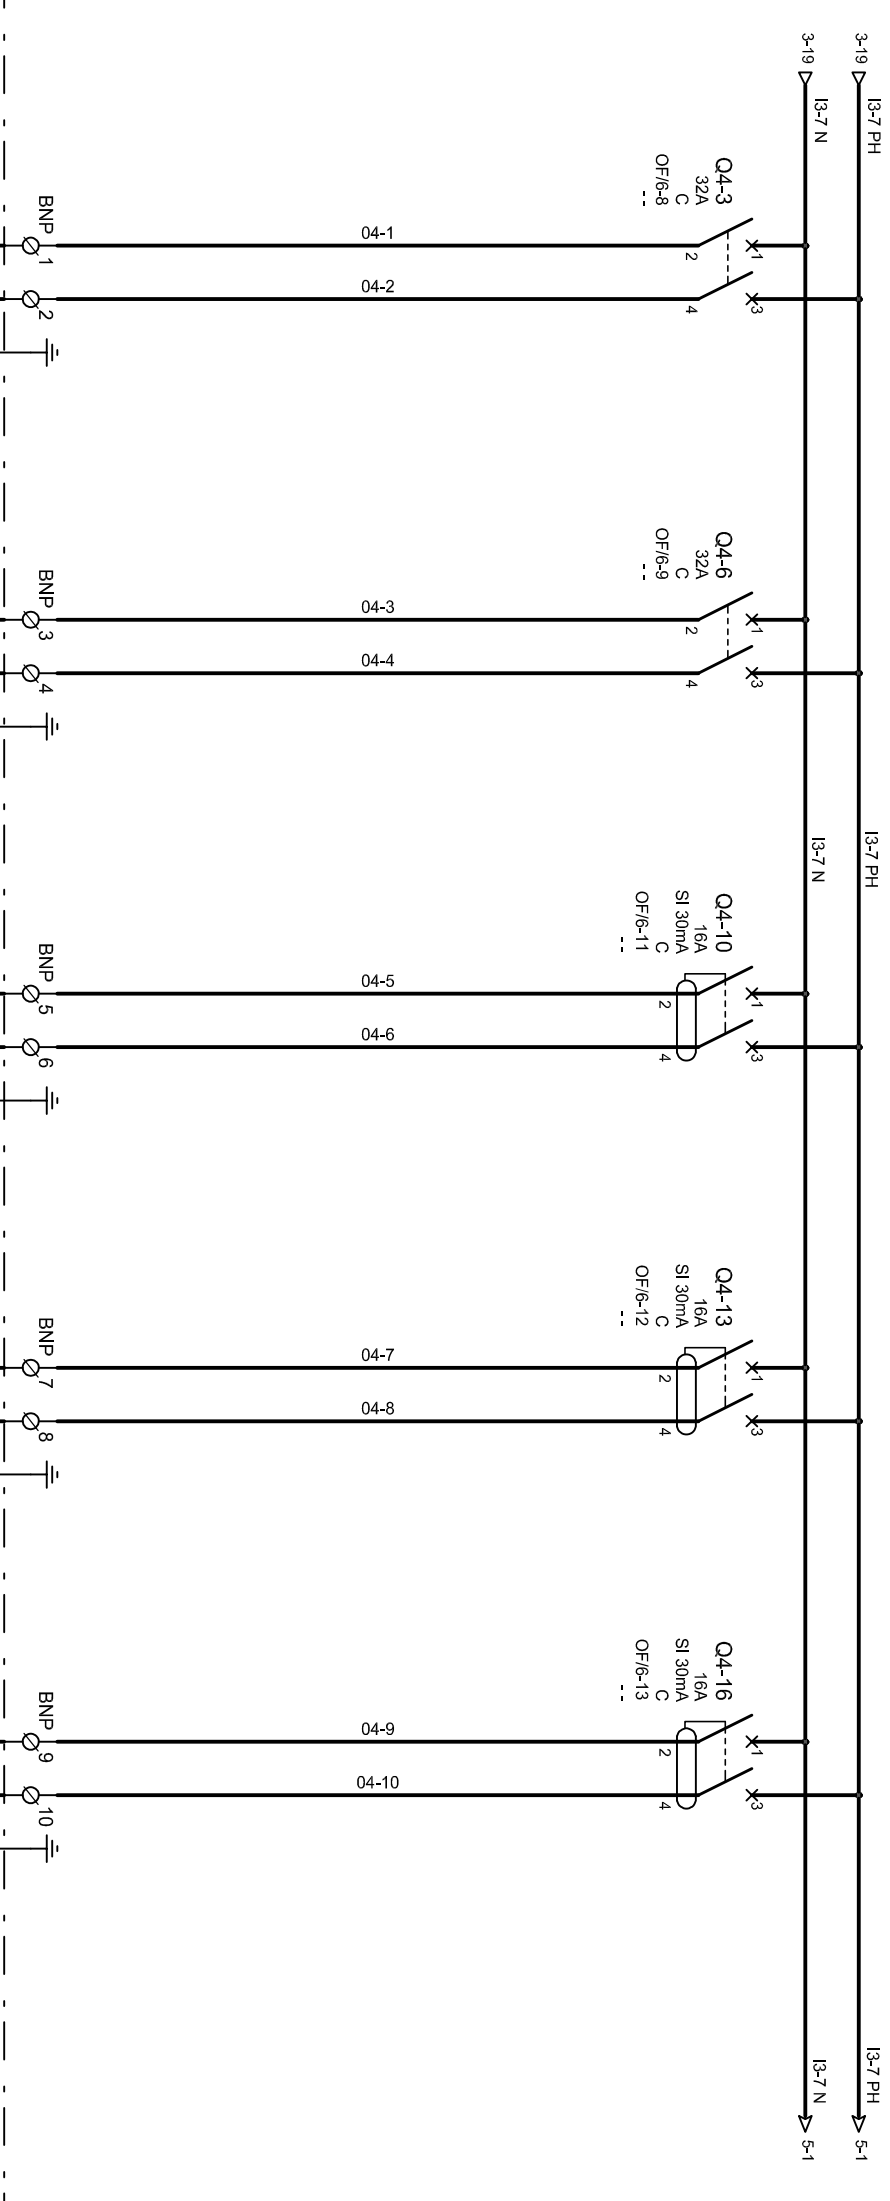

EXT


Q4-3
TF LABO NORD
3MOR/1

Q4-6
TF LABO SUD
3MOR/1

Q4-10
TABLEAU CVC
3MOR/103B

Q4-13
BAIE VDI N°1
3MOR/106

Q4-16
BAIE VDI N°2
3MOR/106

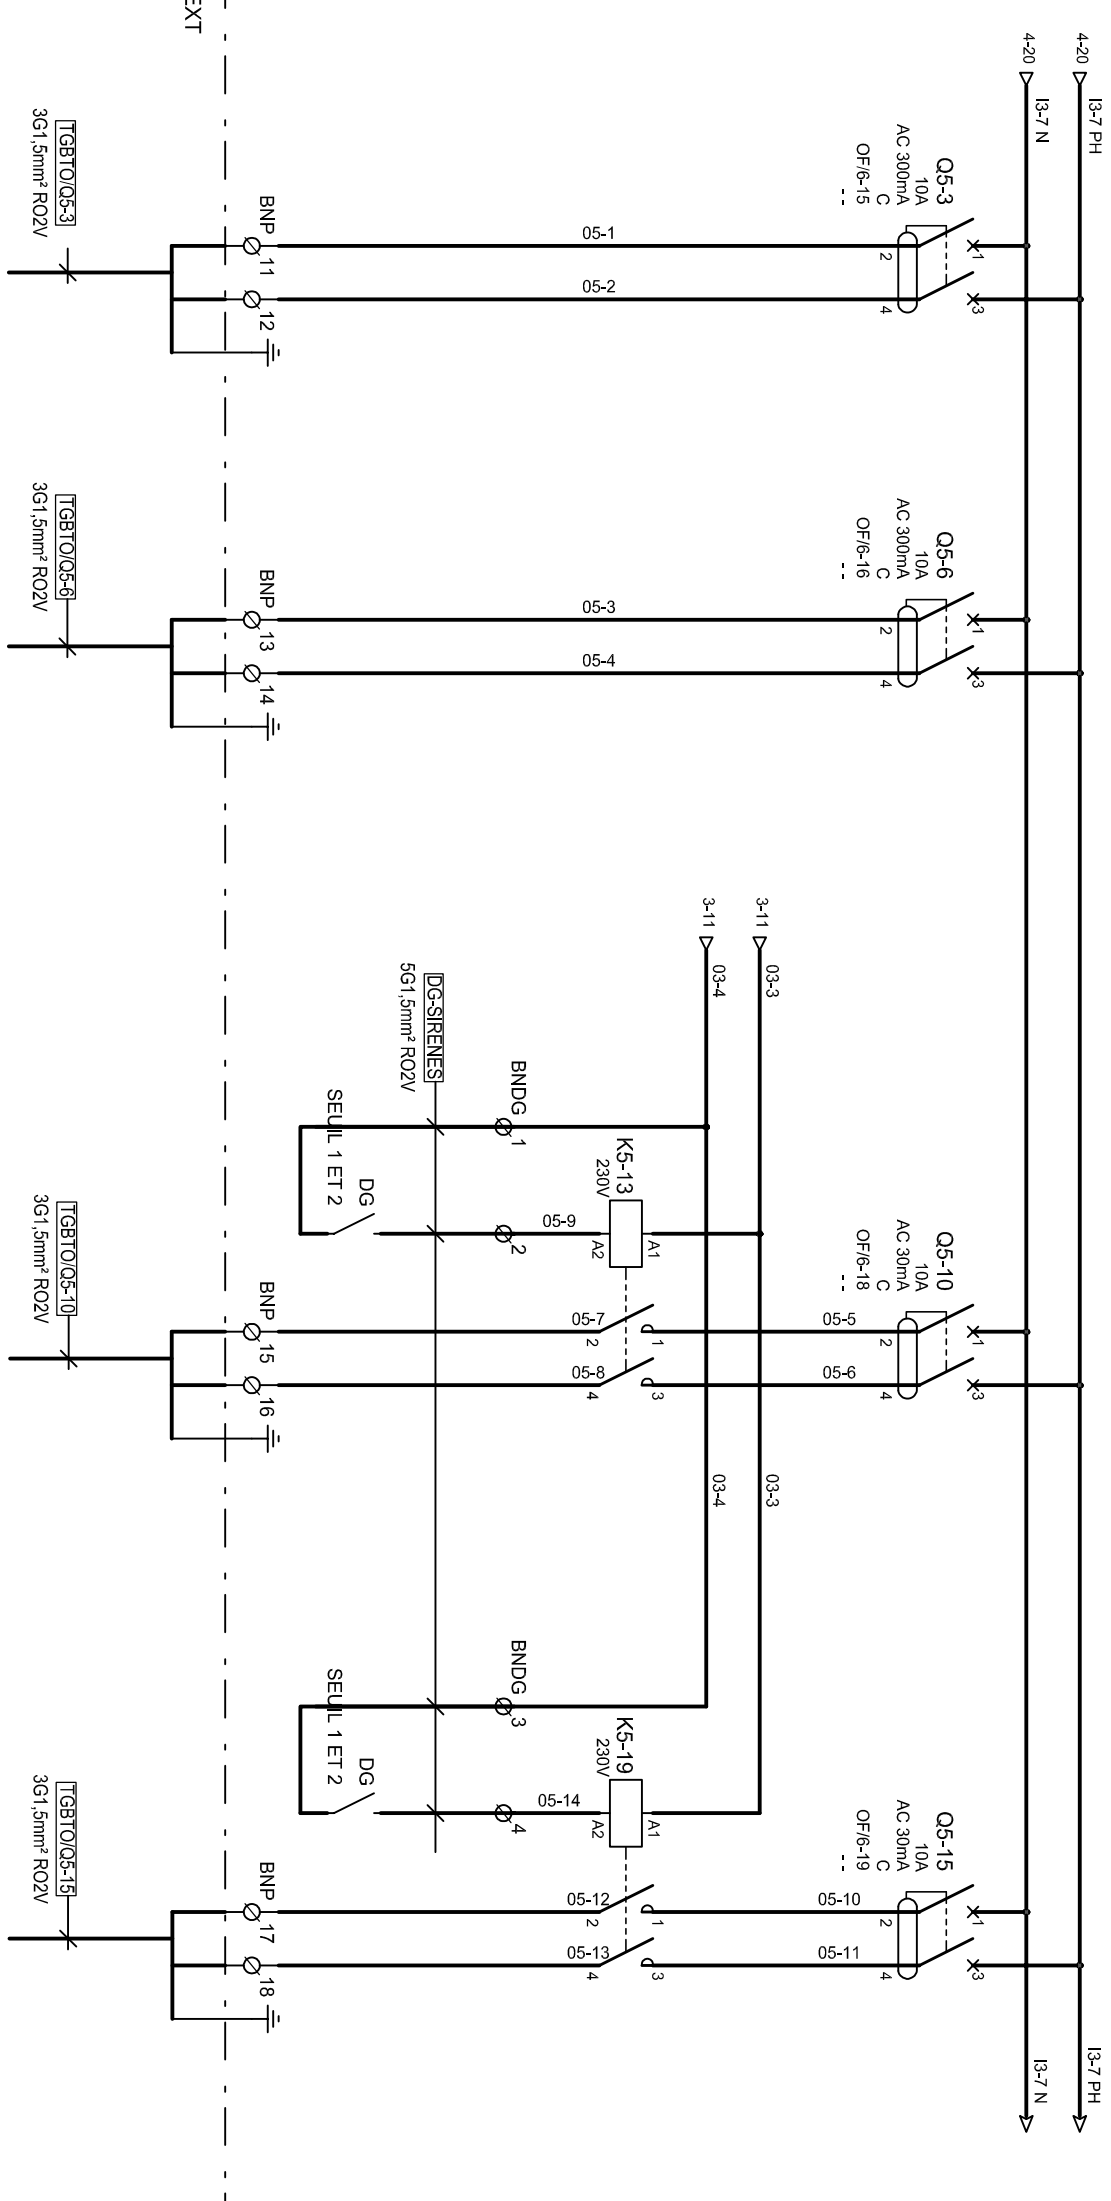

Q5-3

COFFRET DG

3MOR/1

Q5-6

COFFRET GTG

3MOR/2

Q5-10

SIRENES ET XENON DG


3MOR/4

Q5-15

SIRENES ET XENON DG


3MOR/8

INTERIEUR

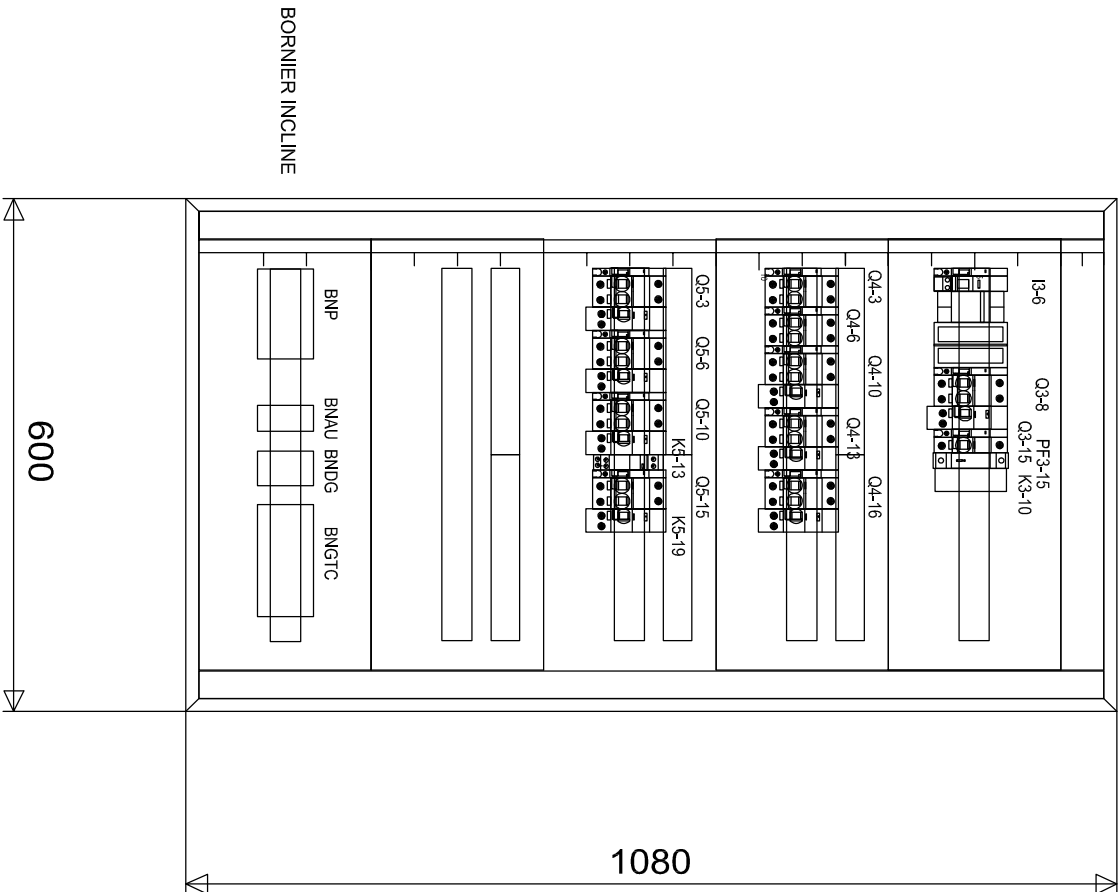


MOUNIER SAS 27 Avenue Zac de Chassagne 69360 TERNAY				DRESSINE : C.R		F 06/07/2016		TOC		C.R		IFPEN		RENOVATION MORDENITE IMPLANTATION ARMOIRE INTERIEUR		FOLIO 8	
VERIFIE : I.F				E 29/04/2016		D 26/04/2016		SUITE REMARQUES DU 27/04/2016		C.R						7	
DATE DE CREATION : 28/02/2016				D 26/04/2016		C 07/04/2016		SUITE REMARQUES DU 22/04/2016		C.R						8	
INDICE DATE				C 07/04/2016		C 07/04/2016		SUITE OBSERVATIONS DU 07/04/16		C.R		Document n° : 1511124.2				9	
								MODIFICATION		DES.							

TF LABO SUD 3MOR/1	-TGBTO/Q4-3 U-1000 R2V 3G6 ²	BU BN	1 2	04-1 04-2	Q4-3 Q4-3
TF LABO NORD 3MOR/1	-TGBTO/Q4-6 U-1000 R2V 3G6 ²	BU BN	3 4	04-3 04-4	Q4-6 Q4-6
TABLEAU CVC 3MOR/103B	-TGBTO/Q4-10 U-1000 R2V 3G2,5 ²	BU BN	5 6	04-5 04-6	Q4-10 Q4-10
BAIE VDI N°1 3MOR/106	-TGBTO/Q4-13 U-1000 R2V 3G2,5 ²	BU BN	7 8	04-7 04-8	Q4-13 Q4-13
BAIE VDI N°2 3MOR/106	-TGBTO/Q4-16 U-1000 R2V 3G2,5 ²	BU BN	9 10	04-9 04-10	Q4-16 Q4-16
COFFRET DG 3MOR/1	-TGBTO/Q5-3 U-1000 R2V 3G1,5 ²	BU BN	11 12	05-1 05-2	Q5-3 Q5-3
COFFRET GTC 3MOR/2	-TGBTO/Q5-6 U-1000 R2V 3G1,5 ²	BU BN	13 14	05-3 05-4	Q5-6 Q5-6
SIRENE ET XENON DG 3MOR/4	TGBTO/Q5-10 U-1000 R2V 3G1,5 ²	BU BN	15 16	05-7 05-8	K5-16 K5-16
SIRENE ET XENON DG 3MOR/8	TGBTO/Q5-15 U-1000 R2V 3G1,5 ²	BU BN	17 18	05-12 05-13	K5-18 K5-18

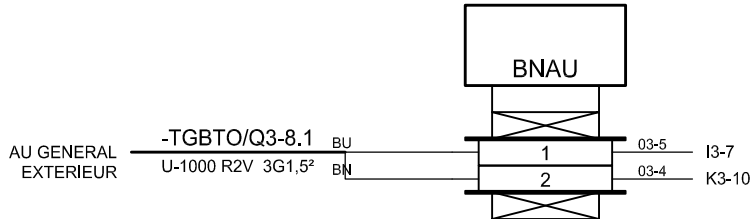

<div><div><div>MOUNIER SAS</div><div>27 Avenue Zac de Chassagne</div><div>69360 TERNAY</div></div></div>				DRESSINE :		F		TOC		C.R		IFPEN		RENOVATION MORDENITE		FOLIO 10	
VERIFIE :		C.R		E		SUITE REMARQUES DU 27/04/2016		C.R									
DATE DE CREATION :		I.F		B		SUITE REUNION DU 31/03/16		C.R									
28/02/2016		A		29/02/2016		CREATION		C.R									
		INDICE		MODIFICATION		DES.		C.R		Document n° : 1511124.2				9			
														11			

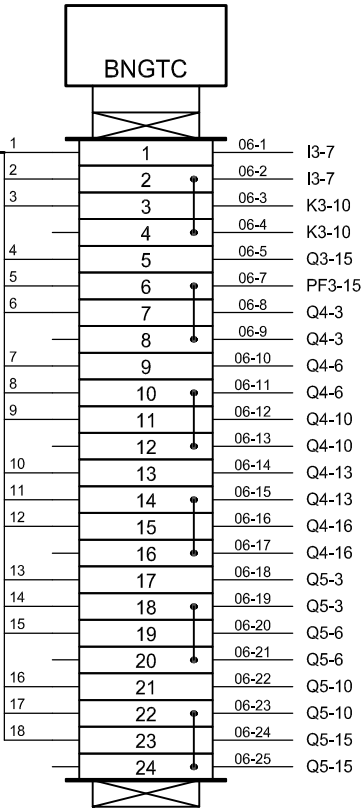

- INTER GENERAL OUVERT
- MANQUE TENSION 230V
- SYNTHESE DEFAULT PARAFOUDRE
- DEFAULT TF3MOR80
- DEFAULT TF3MOR40
- DEFAULT TABLEAU CVC
- DEFAULT BAIE VDI N°1
- DEFAULT BAIE VDI N°2
- DEFAULT COFFRET DG
- DEFAULT COFFRET GTC
- DEFAULT SIRENES ET XENON DG 3MOR/4
- DEFAULT SIRENES ET XENON DG 3MOR/8

LOCA		REPERE	FOLIO	DESIGNATION					REFERENCE	FABRICANT	QTE
		H3-9	3	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 230-240VAC ROND, BLANC, D22					XB4BVM1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		I3-7	3	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		I3-7	3	DECLENCHEUR A EMISSION DE TENSION IMX+OF 100-415V 50-60Hz / 110-130VDC					A9A26946	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		I3-7	3	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR ISW-NA 1P+N 63A 250VAC					A9S70663	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		K3-10	3	RELAIS MINIAUTURE EMBROCHABLE RXM AVEC DEL 4INV 230VAC					RXMA4B2P7	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		K3-10	3	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR					RXZE2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		PF3-15	3	PARAFoudre PRD6s+ 1P 230-400VAC					16555	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q3-8	3	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q3-8	3	DISJONCTEUR IC60N 2P 2A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C					A9F74202	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q3-8	3	BLOC VIGI IC60AC 2P 25A, 30mA, 240/415VAC					A9Q11225	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q3-15	3	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q3-15	3	DISJONCTEUR IC60N 1P 50A, 240VAC/10kA 72VDC/6kA, COURBE C					A9F77150	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-3	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-3	4	DISJONCTEUR IC60N 2P 32A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C					A9F77232	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-6	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-6	4	DISJONCTEUR IC60N 2P 32A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C					A9F77232	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-10	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-10	4	DISJONCTEUR IC60N 2P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C					A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-10	4	BLOC VIGI IC60Asi 2P 25A, 30mA, 240/415VAC					A9Q31225	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-13	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-13	4	DISJONCTEUR IC60N 2P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C					A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-13	4	BLOC VIGI IC60Asi 2P 25A, 30mA, 240/415VAC					A9Q31225	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-16	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-16	4	DISJONCTEUR IC60N 2P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C					A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q4-16	4	BLOC VIGI IC60Asi 2P 25A, 30mA, 240/415VAC					A9Q31225	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		K5-13	5	CONTACTEUR CT 20A 230VAC RACCORDEMENT RAPIDE					A9C15185	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		K5-19	5	CONTACTEUR CT 20A 230VAC RACCORDEMENT RAPIDE					A9C15185	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q5-3	5	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q5-3	5	DISJONCTEUR IC60N 2P 10A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C					A9F77210	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q5-3	5	BLOC VIGI IC60AC 2P 25A, 300mA, 240/415VAC					A9Q14225	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q5-6	5	CONTACT AUXILIAIRE IOF+SD/OF					A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q5-6	5	DISJONCTEUR IC60N 2P 10A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C					A9F77210	SCHNEIDER ELECTRIC	1
		Q5-6	5	BLOC VIGI IC60AC 2P 25A, 300mA, 240/415VAC					A9Q14225	SCHNEIDER ELECTRIC	1

