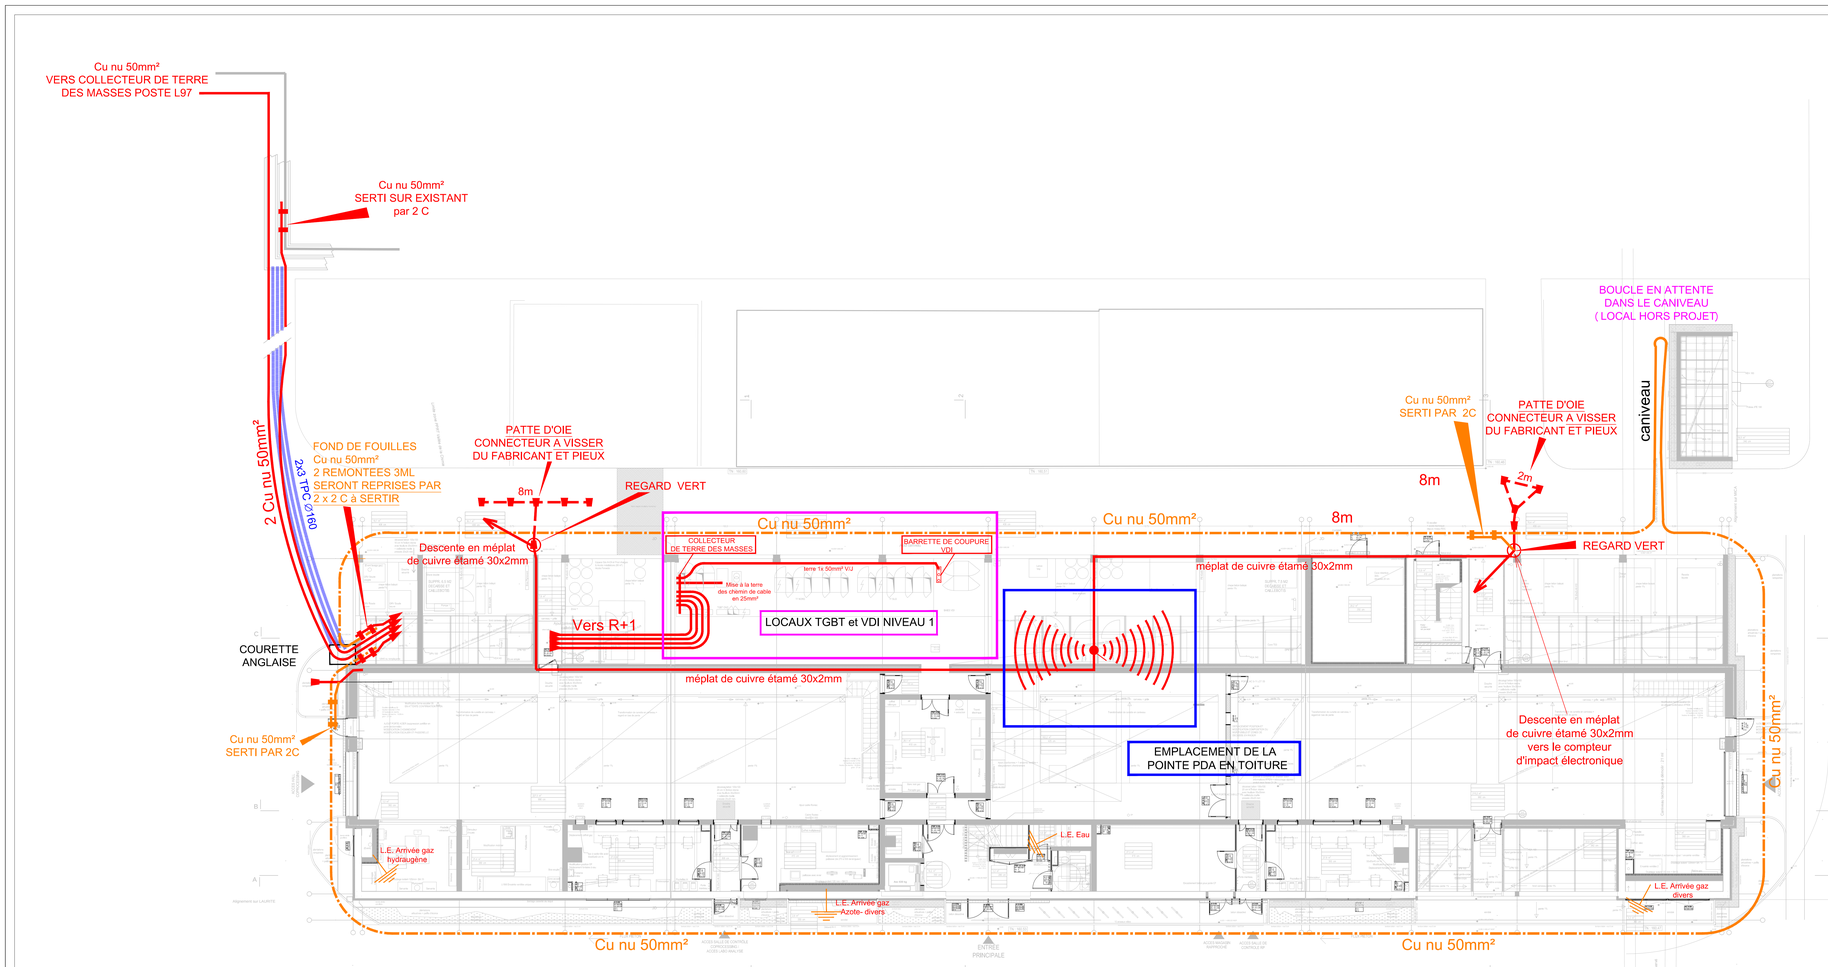

DETAIL DE PRINCIPE DE POSE A ADAPTER AU SITE



Création d'une barrette de terre dans tous les locaux ATEX, la terre étant reprise depuis le chemin de câble le plus proche.

Un câble de terre nu de 25mm² est présent sur la totalité des chemins de câbles.

tj archi — 3 Rue des Asturies, 69005 Lyon
global — 189 Chemin du Bac À Traille, 69300 Caluire-et-Cuire
US &CO — 3 rue Peyron, 38200 Vienne
CAP INGELEC — INGENIERIE & REALISATION — 14 porte du Grand Lyon, 01700 NEYRON

IFP Energies nouvelles

Rond-point de l'échangeur de Solaize,
69360 Solaize

Construction d'un bâtiment technique Mixite à Solaize (69)

Contrat 2020-0476

PLAN D'IMPLANTATION
RESEAUX DE TERRE
TOUS NIVEAUX

Ind.	Date	Sommaire des modifications	Dessinateur	Vérificateur	Approbateur
A	06/05/2022	Premiere Emission	SJ/KLT	A	A
B	09/09/2022	Mise à jour suivant VISA	DO/NGO A	A	A
C	13/10/2022	Mise à jour suivant remarques de M. Martinez IFPEN le 13-10-2022	DO/NGO A	A	A
D	14/10/2022	Mise à jour suivant remarques de M. Martinez IFPEN le 14-10-2022 – Cheminement descente nord	DO/N.C.	A	A
E	23/02/2023	Mise à jour suivant étude foudre de AFAUS + Remarques IFPEN	DO/NGO A	A	A

Affaire	Emetteur	Phase	Nature	Niveau	Lot et numéro de feuille	Indice
BTMI	COT	EXE	PG	TN	ELE.100	E

CÔTE S.A.S - Electricité
6 rue de champagnole - BP50015
39570 CHAMPAGNOLE
39569 SAINT MAURICE L'EXIL Cedex
Tél. 04 74 56 40 76 Fax 04 74 56 41 67

ECHELLE: 1:100

NOM MAQUETTE : BTMI_COT_EXE_MA_TN_ELE NOM DU FICHIER : BTMI_COT_EXE_PG_TN_ELE-600_B_ REFERENCE : I-0025564- 124-B