Départs EAU GLACEE

Départs EAU CHAUDE

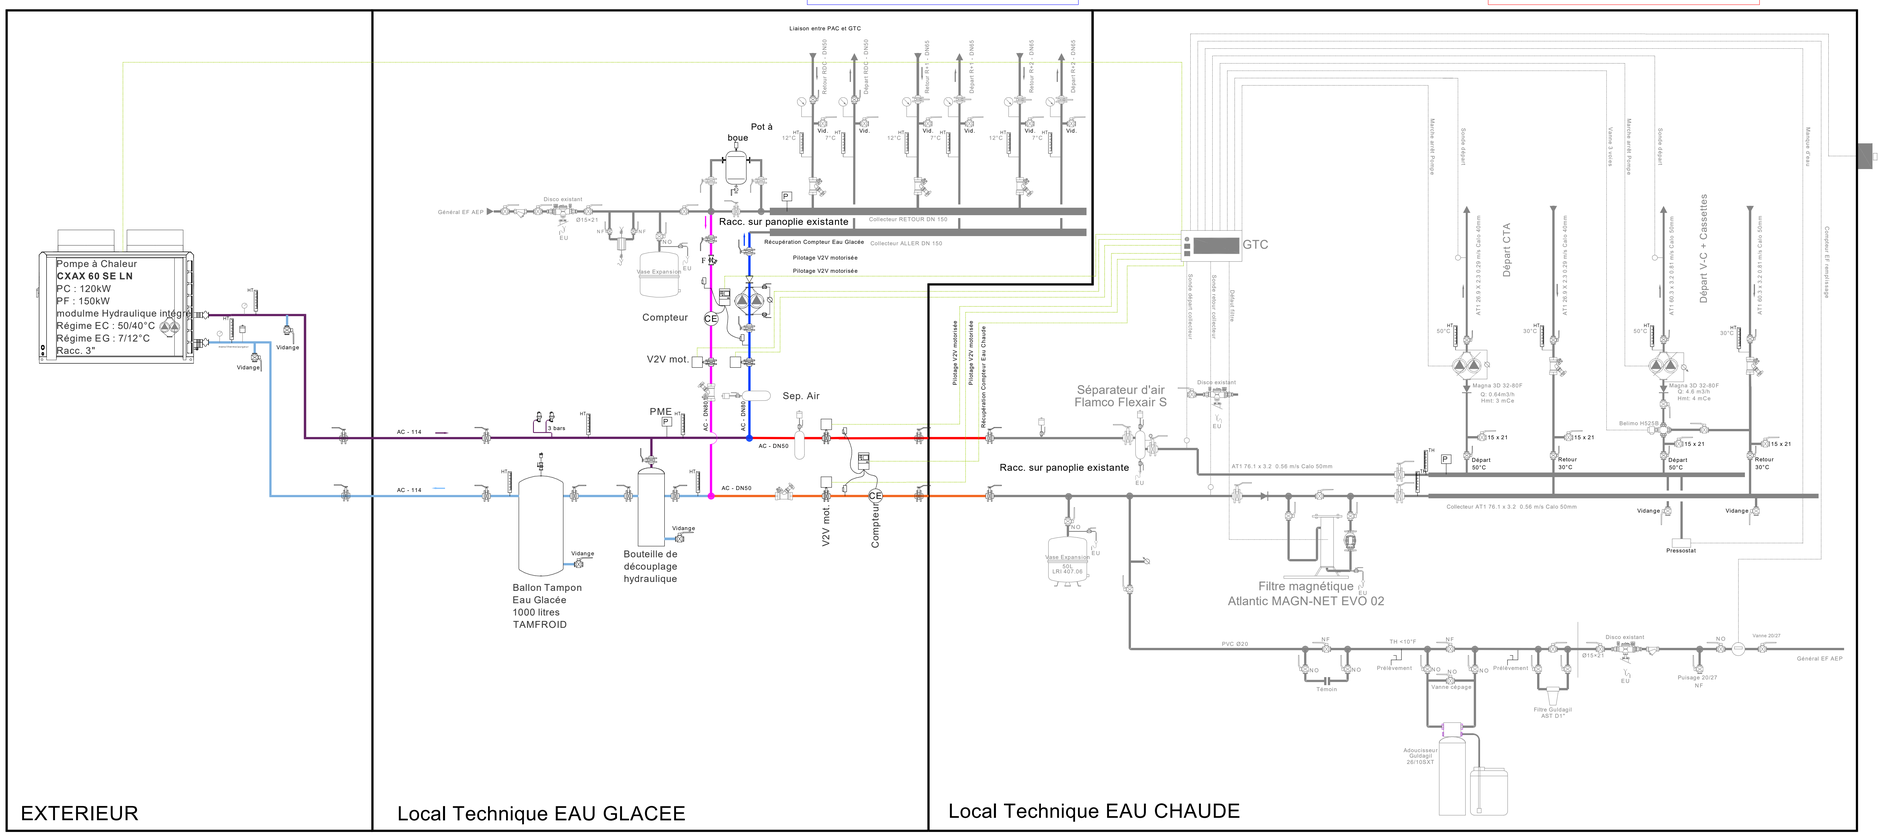
Liaison entre PAC et GTC
Pot à boue
Racc. sur panoplie existante
Collecteur RETOUR DN 150
Collecteur ALLER DN 150
Récupération Compteur Eau Glacée
Pilotage V2V motorisée
Pilotage V2V motorisée
Compteur
V2V mot.
Sep. Air
PME
3 bars
AC - 114
AC - DN50
Pompe à Chaleur
CXAX 60 SE LN
PC : 120kW
PF : 150kW
modulme Hydraulique intégré
Régime EC : 50/40°C
Régime EG : 7/12°C
Racc. 3"
Vidange
Ballon Tampon
Eau Glacée
1000 litres
TAMFROID
Bouteille de découplage hydraulique
Séparateur d'air
Flamco Flexair S
Filtre magnétique
Atlantic MAGN-NET EVO 02
GTC
Départ CTA
Départ V-C + Cassettes
Magna 3D 32-80F
Q: 0.64m3/h
Hmt: 3 mCe
Magna 3D 32-80F
Q: 4.6 m3/h
Hmt: 4 mCe
Belimo HS25
Départ 50°C
Retour 30°C
Pressostat
Collecteur AT1 76.1 x 3.2: 0.56 m/s Calo 50mm
Vanne 3 voies
Sonde départ
Sonde retour
Vanne 2 voies
Sonde départ
Vanne 3 voies
Sonde départ
Vanne 3 voies
Sonde départ
Vanne 3