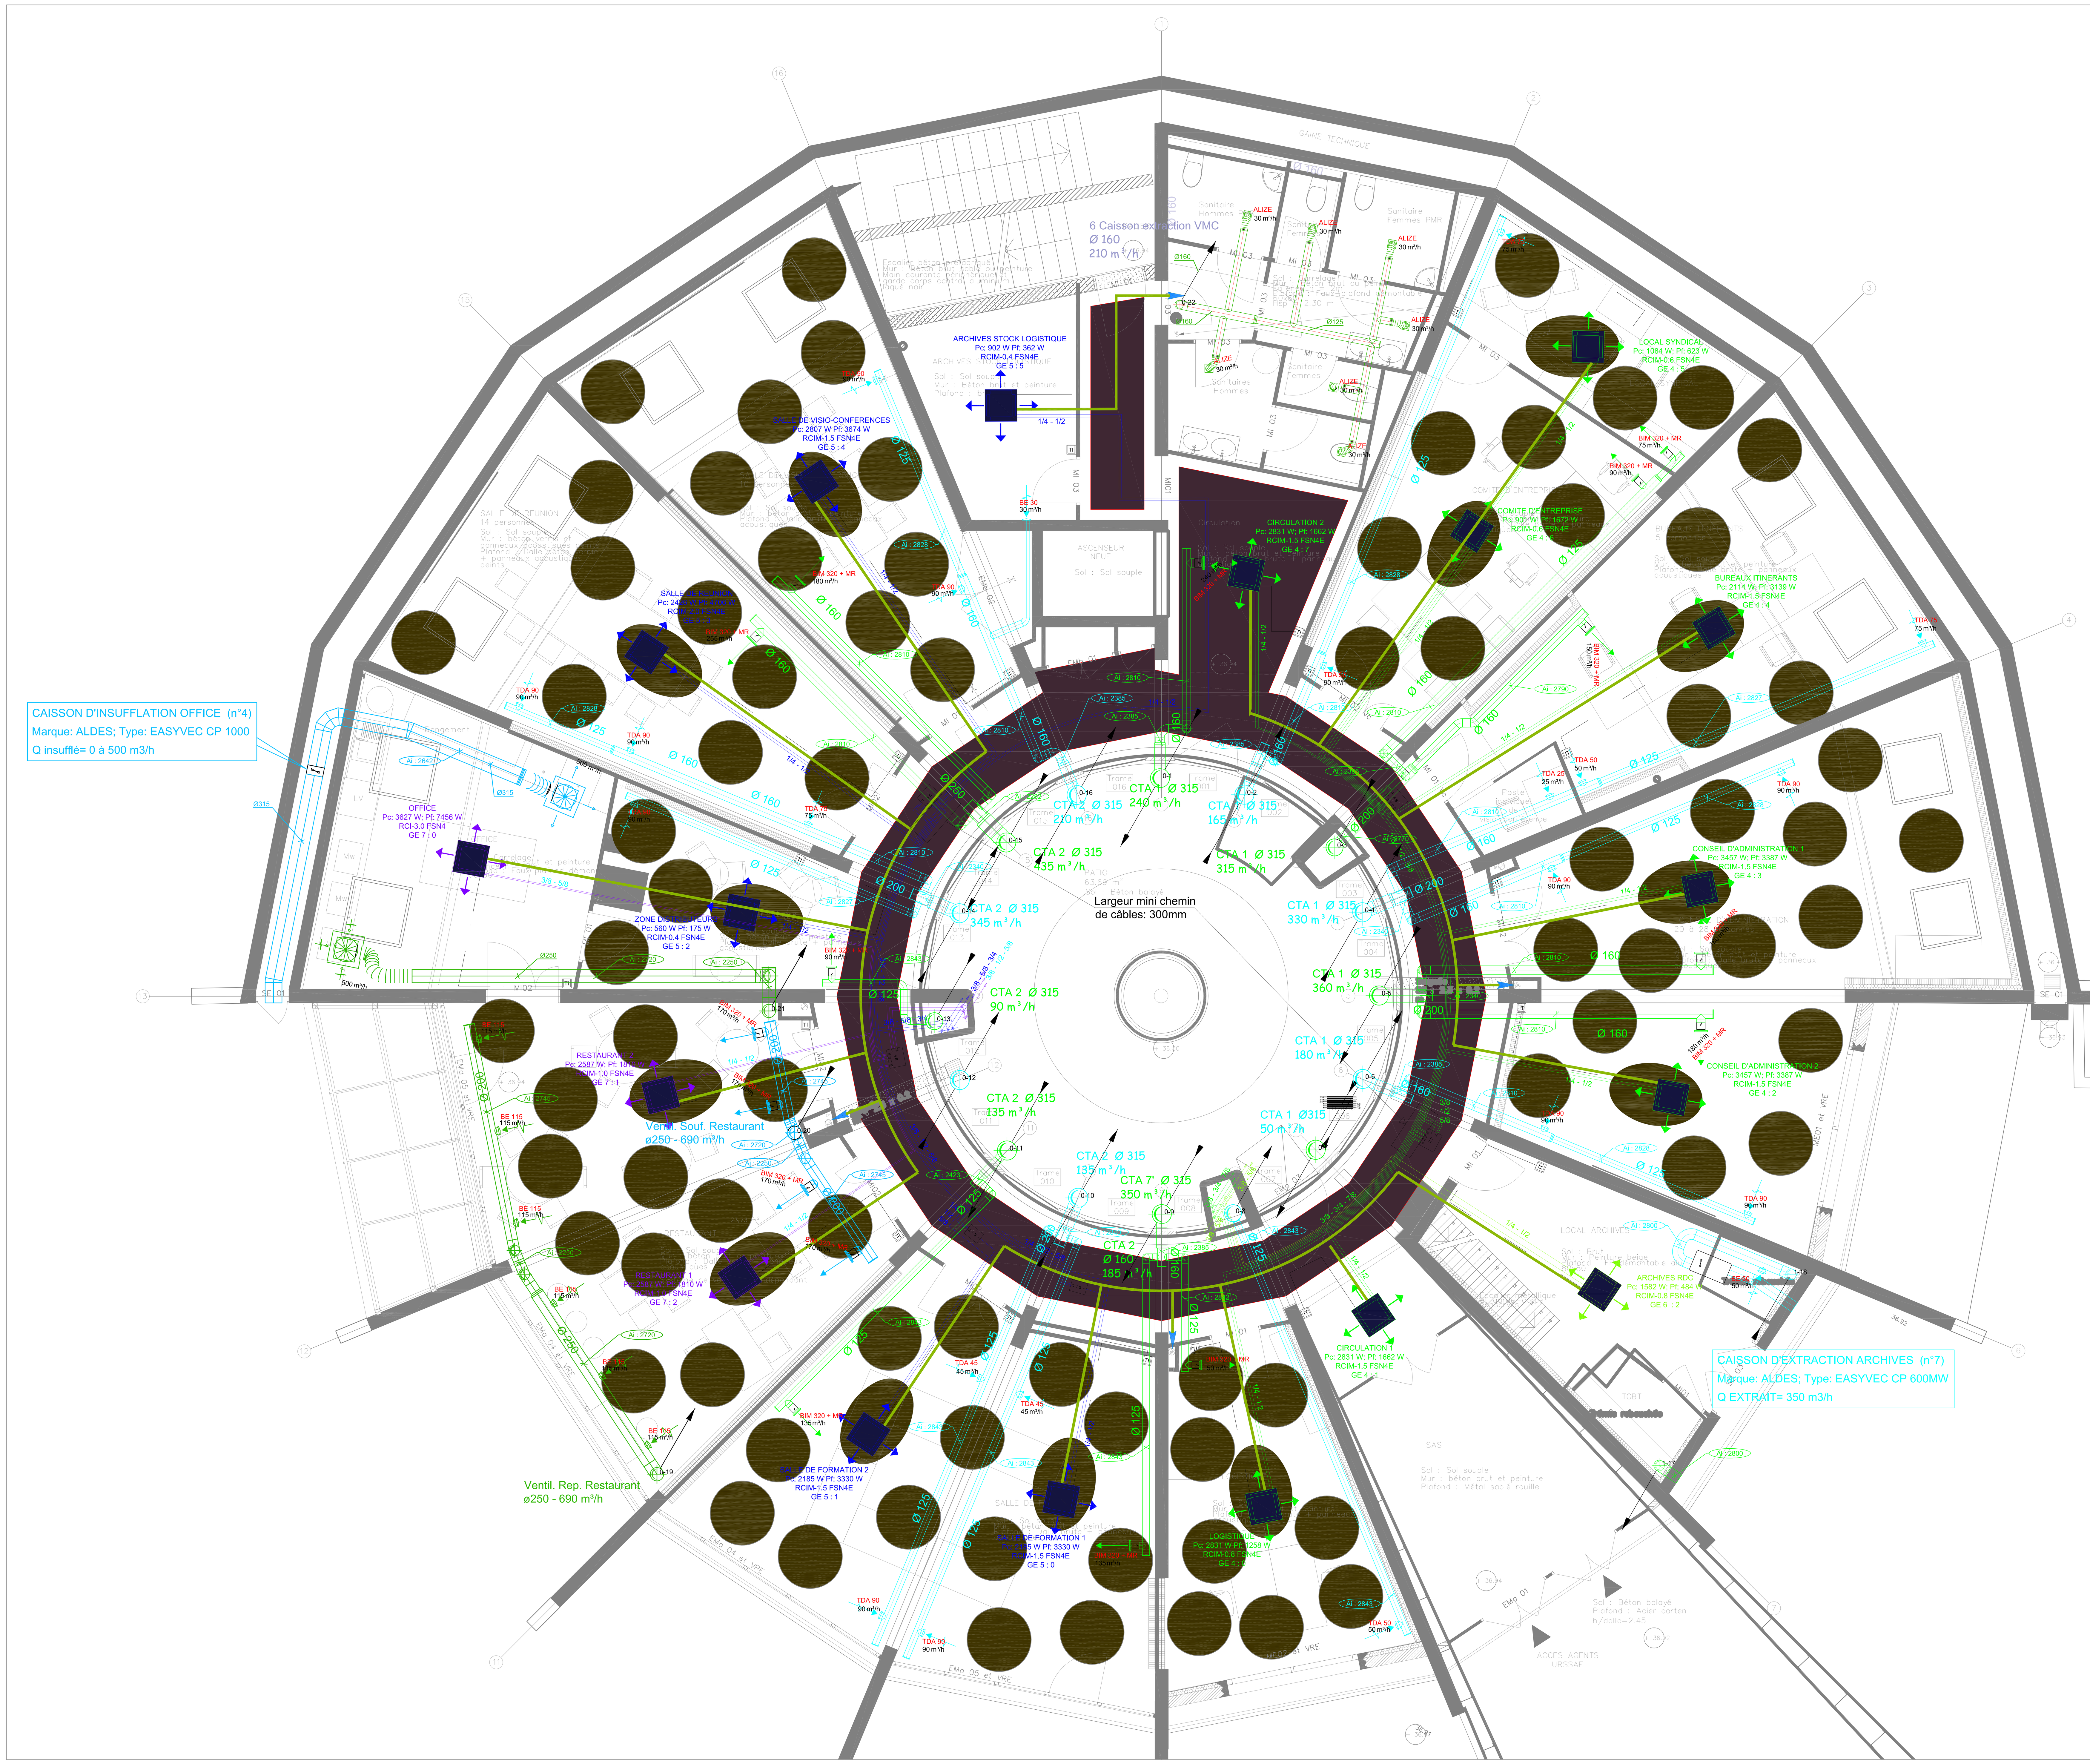

LEGENDE

LIAISON FILAIRE TELECOMMANDE SUR CHEMIN DE CABLE.

RESEAU EVACUATION DES CONDENSATS pente mini 1(cm/m) sur chemin de cable.
Raccordement sur cassette ø32 - Collecteur ø32

UNITE INTERIEURE: TYPE CASSETTE 4 Voies
Marque: HITACHI; Type: RCIM (ou RCI dans l'office RDC et Archives Sous-sol)

1 S / 4 S — BOITIER DE SELECTION - HITACHI: CH-AP160SSX (1 sortie) ou CH-AP04MSSX (4 sorties)

TI — TELECOMMANDE FILAIRE - HITACHI: PC-ARFPE

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE AILE DROITE RDC (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE AILE GAUCHE RDC (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE RESTAURANT (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE ARCHIVES (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

BE 30 30 m³/h — BOUCHE DE REPRISE autoréglable - Marque ALDES; Type: BAP SI

TDA 50 50 m³/h — BOUCHE DE REPRISE à détection de présence - Marque: ALDES; Type: TDA Présence

BIM 320 + MR 50 m³/h — BOUCHE DE SOUFFLAGE - Marque: ALDES; Type: BIM 320

RESEAU ACIER GALVANISE VMC EXTRACTION.

RESEAU ACIER GALVANISE - EXTRACTION CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR.

RESEAU ACIER GALVANISE - INSUFFLATION CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR.

RESEAU ACIER GALVANISE - EXTRACTION OFFICE et RESTAURANT

RESEAU ACIER GALVANISE - INSUFFLATION OFFICE et RESTAURANT

TOUS LES CONDUITS CHEMINANT A L'EXTERIEUR SONT REALISES EN CONDUIT DOUBLE-PEAU
TOUS LES RACCORDS DE VENTILATION SONT A JOINTS

URSSAF
35 rue de la Haye
34 937 MONTPELLIER

Réhabilitation du SIEGE DE L'URSSAF
Boulevard Jules Cadenat
34 500 BEZIERS (34)

PLAN DES OUVRAGES EXECUTES

PLAN DU RDC

APS		APD		PC		PRO		PEO	■	DOE	

Architecte :	BET Electricité :	BET Fluides :	BET Acoustique :
OMLB Architecture Allée de l'Espinouse Lieu dit "Puech Estève" 34760 BOUJAN/LIBRON Tél. : 04 67 30 87 41 Fax. : 04 67 30 52 54 contact@omlb.fr	BET GRENET 505 avenue de Barcelone 34080 MONTPELLIER Tel : 04 67 10 47 95 gillesbrot@betgrenet.fr	CET MALIVER 4, rue des Siffleurs ZAC du Gres 34250 PALAVAS LES FLOTS Tél : 04 67 50 97 77 daniel.maliver@wanadoo.fr	ATELIER ROUCH 123, place Jacques Mirouze 34 000 MONTPELLIER Tel : 04 67 56 65 80 contact@atelier-rouch.com
Bureau de contrôle :	**CSPS :**	**Géotechnicien :**	**OPC / Economie :**
Alpes contrôles Agence de Montpellier 2929 Avenue Etienne Mehul 34070 MONTPELLIER Tél. : 04 67 58 69 04 jparis@alpes-controles.fr	Véritas Immeuble Le Capricorne Avenue du Forum - ZI Croix Sud 11100 NARBONNE Tél. : 04 67 35 84 10 frederic.kurzawa@fr.bureauveritas.com	SOLEA BTP Parc Marcel Dassault 325 rue Henri Farman 34430 SAINT JEAN DE VEDAS Tél. : 04 99 61 82 11	AMP Allée de l'Espinouse Lieu dit "Puech Estève" 34760 BOUJAN/LIBRON Tél. : 04 67 30 87 41 Fax. : 04 67 30 52 54 contact@omlb.fr

03/09/2019

Echelle 1/100°

THERMATIC

Plan N°01

Référence
TH_CVC_RDC

Ventilation Climatisation

Plan DOE
TH_CVC_RDC