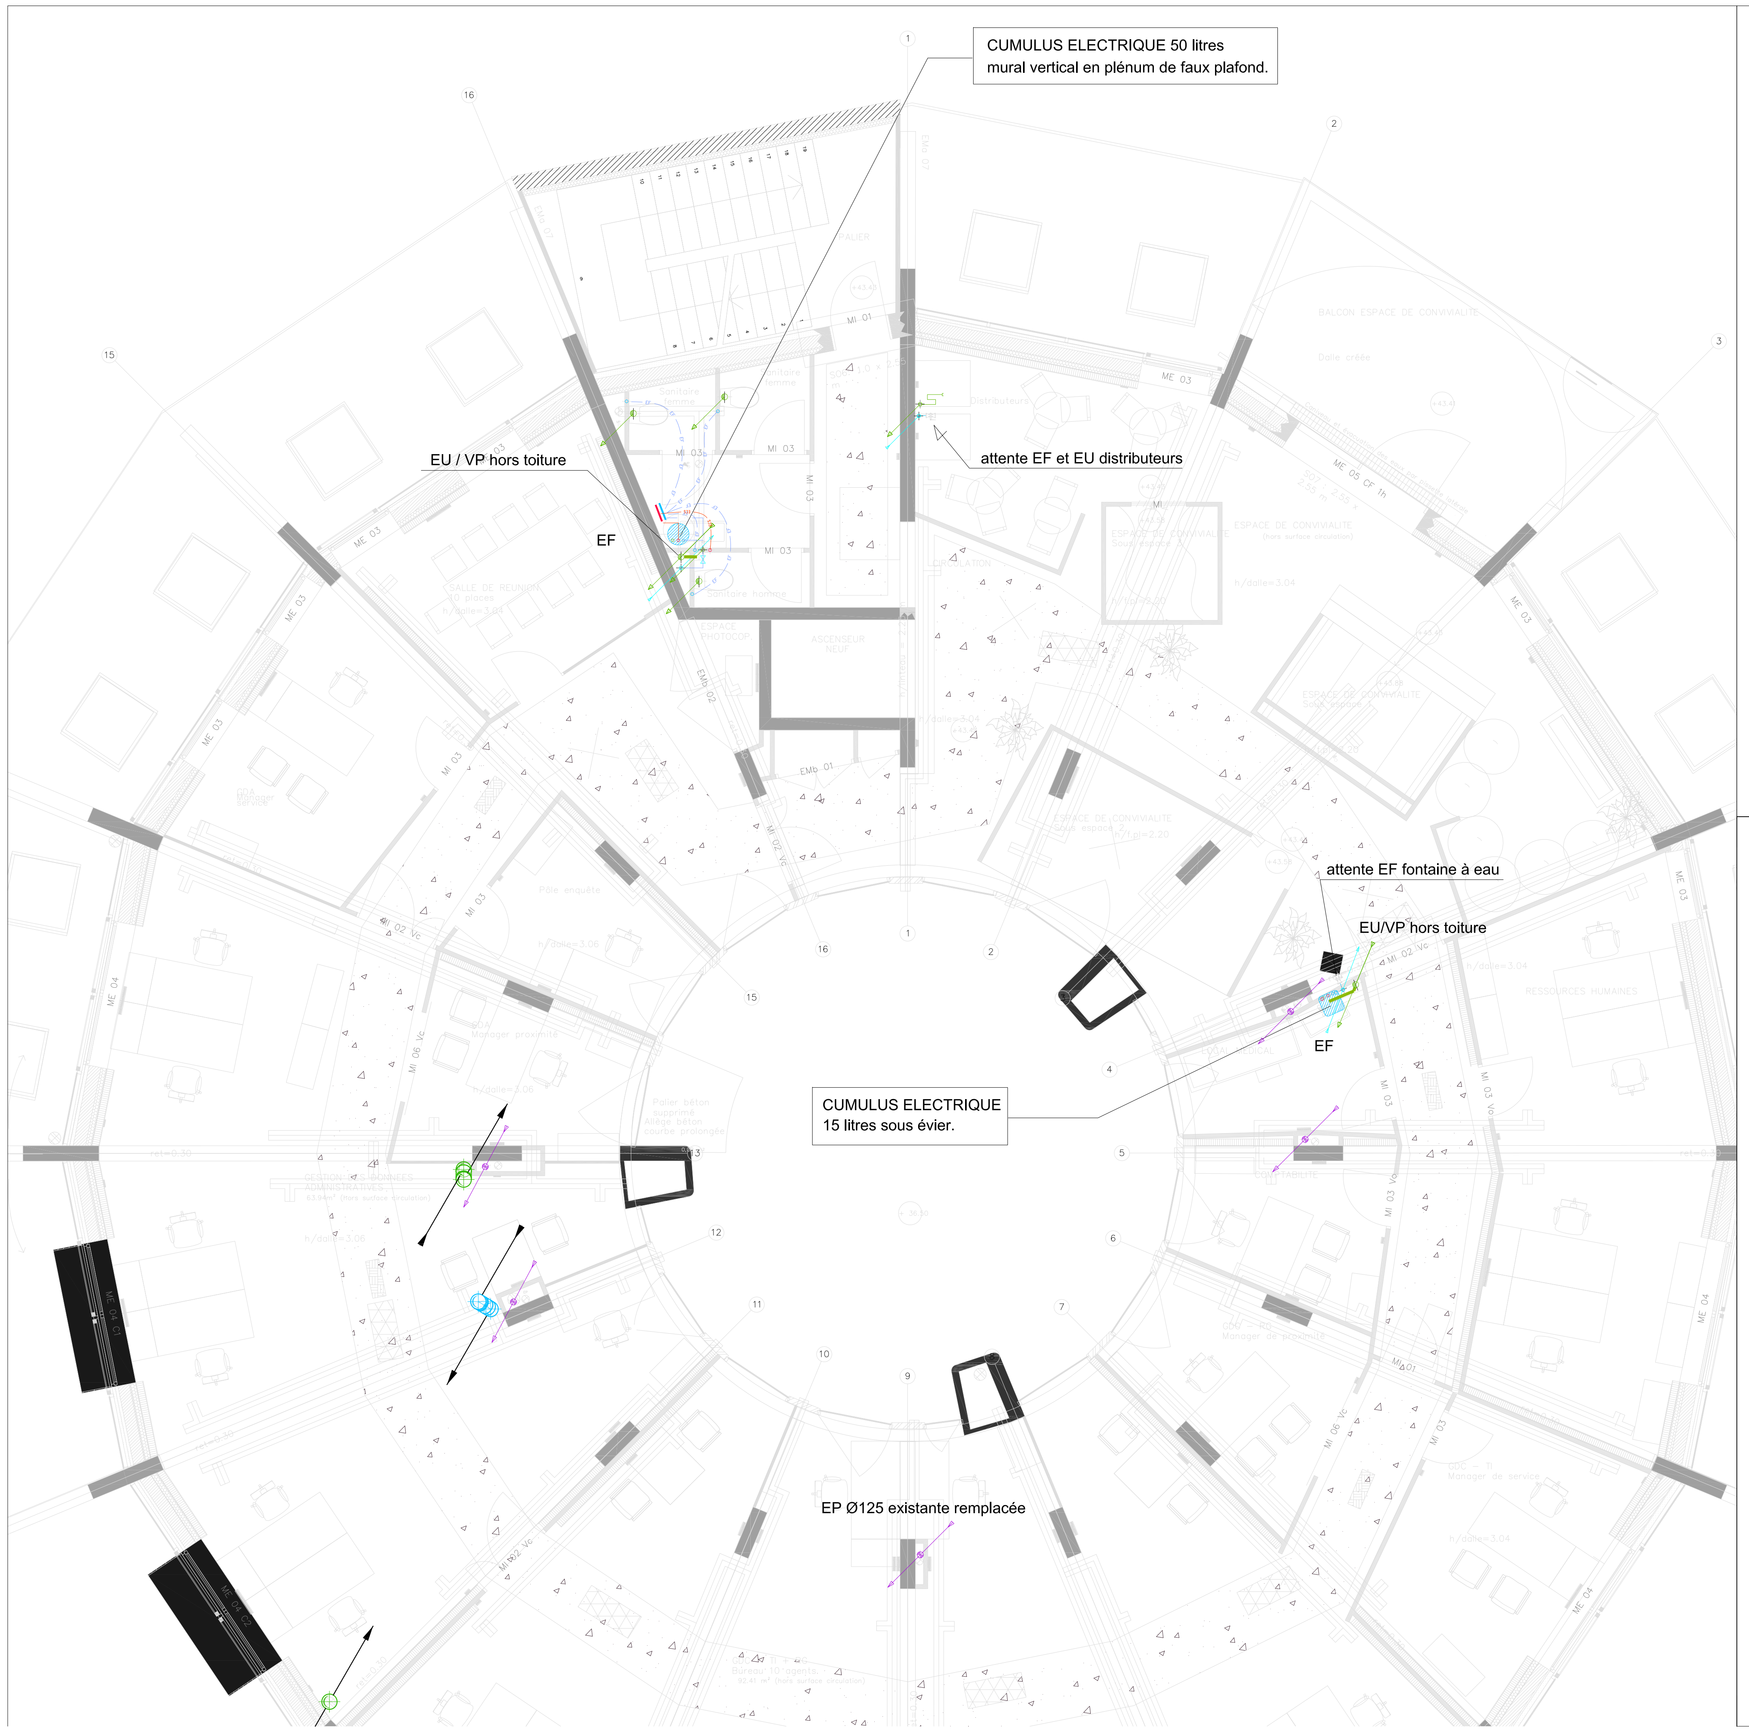

LEGENDE

LIAISON FILAIRE TELECOMMANDE SUR CHEMIN DE CABLE.

RESEAU EVACUATION DES CONDENSATS pente mini 1(cm/m) sur chemin de cable.
Raccordement sur cassette ø32 - Collecteur ø32

UNITE INTERIEURE; TYPE CASSETTE 4 Voies
Marque: HITACHI; Type: RCIM (ou RCI dans Edifice RDC et Archives Sous-sol)

BOITIER DE SELECTION = HITACHI: CH-AP160SSX (1 sortie) ou CH-AP04MSSX (4 sorties)

TELECOMMANDE FILAIRE = HITACHI: PC-ARFPE

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE AILE DROITE RDC (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE AILE GAUCHE RDC (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE RESTAURANT (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE ARCHIVES (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE AILE DROITE R+1 (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE AILE GAUCHE R+1 (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE LOCAL SERVEUR (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE AILE DROITE R+2 (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE
VERS UNITE EXTERIEURE AILE GAUCHE R+2 (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).

BOUCHE DE REPRISE autoréglable = Marque ALDES: Type: BAP SI

BOUCHE DE REPRISE à détection de présence = Marque: ALDES; Type: TDA Présence

BOUCHE DE SOUFFLAGE = Marque: ALDES; Type: BIM 320

RESEAU ACIER GALVANISE VMC EXTRACTION.

RESEAU ACIER GALVANISE = EXTRACTION CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR.

RESEAU ACIER GALVANISE = INSUFFLATION CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR.

RESEAU ACIER GALVANISE = EXTRACTION OFFICE et RESTAURANT

RESEAU ACIER GALVANISE = INSUFFLATION OFFICE et RESTAURANT

TOUS LES CONDUITS CHEMINANT A L'EXTERIEUR SONT REALISES EN CONDUIT DOUBLE-PEAU
TOUS LES RACCORDS DE VENTILATION SONT A JOINTS

URSSAF

35 rue de la Haye
34 937 MONTPELLIER

Réhabilitation du SIEGE DE L'URSSAF
Boulevard Jules Cadenat
34 500 BEZIERS (34)

PLAN DES OUVRAGES EXECUTES

PLAN DU R+2

APS | APD | PC | PRO | PEO | DOE

Architecte :
OMLB Architecture
Allée de l'Espinouse
Lieu dit "Puech Estève"
34760 BOUJAN/LIBRON
Tél. : 04 67 30 87 41
Fax. : 04 67 30 52 54
contact@omlb.fr

BET Electricité :
BET GRENET
505 avenue de Barcelone
34080 MONTPELLIER
Tel : 04 67 10 47 95
gillesbrot@betgrenet.fr

BET Fluides:
CET MALIVER
4, rue des Siffleurs
ZAC du Gres
34250 PALAVAS LES FLOTS
Tél : 04 67 50 97 77
daniel.maliver@wanadoo.fr

BET Acoustique :
ATELIER ROUCH
123, place Jacques Mirouze
34 000 MONTPELLIER
Tel : 04 67 56 65 80
contact@atelier-rouch.com

Bureau de contrôle :
Alpes contrôles
Agence de Montpellier
2929 Avenue Etienne Mehul
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 58 69 04
jpanli@alpes-controles.fr

CSPS :
Véritas
Immeuble Le Capricorne
Avenue du Forum - ZI Croix Sud
11100 NARBONNE
Tél. : 04 67 35 84 10
frederic.kurzawa @fr.bureauveritas.com

Géotechnicien :
SOLEA BTP
Parc Marcel Dassault
325 rue Henri Farman
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. : 04 99 61 82 11

OPC / Economie :
AMP
Allée de l'Espinouse
Lieu dit "Puech Estève"
34760 BOUJAN/LIBRON
Tél. : 04 67 30 87 41
Fax. : 04 67 30 52 54
contact@omlb.fr

03/09/2019

Echelle 1/100°

THERMATIC



Plan N°13

Référence
TH_PBS_R+2

Plomberie Sanitaire

Plan DOE
TH_PBS_R+2