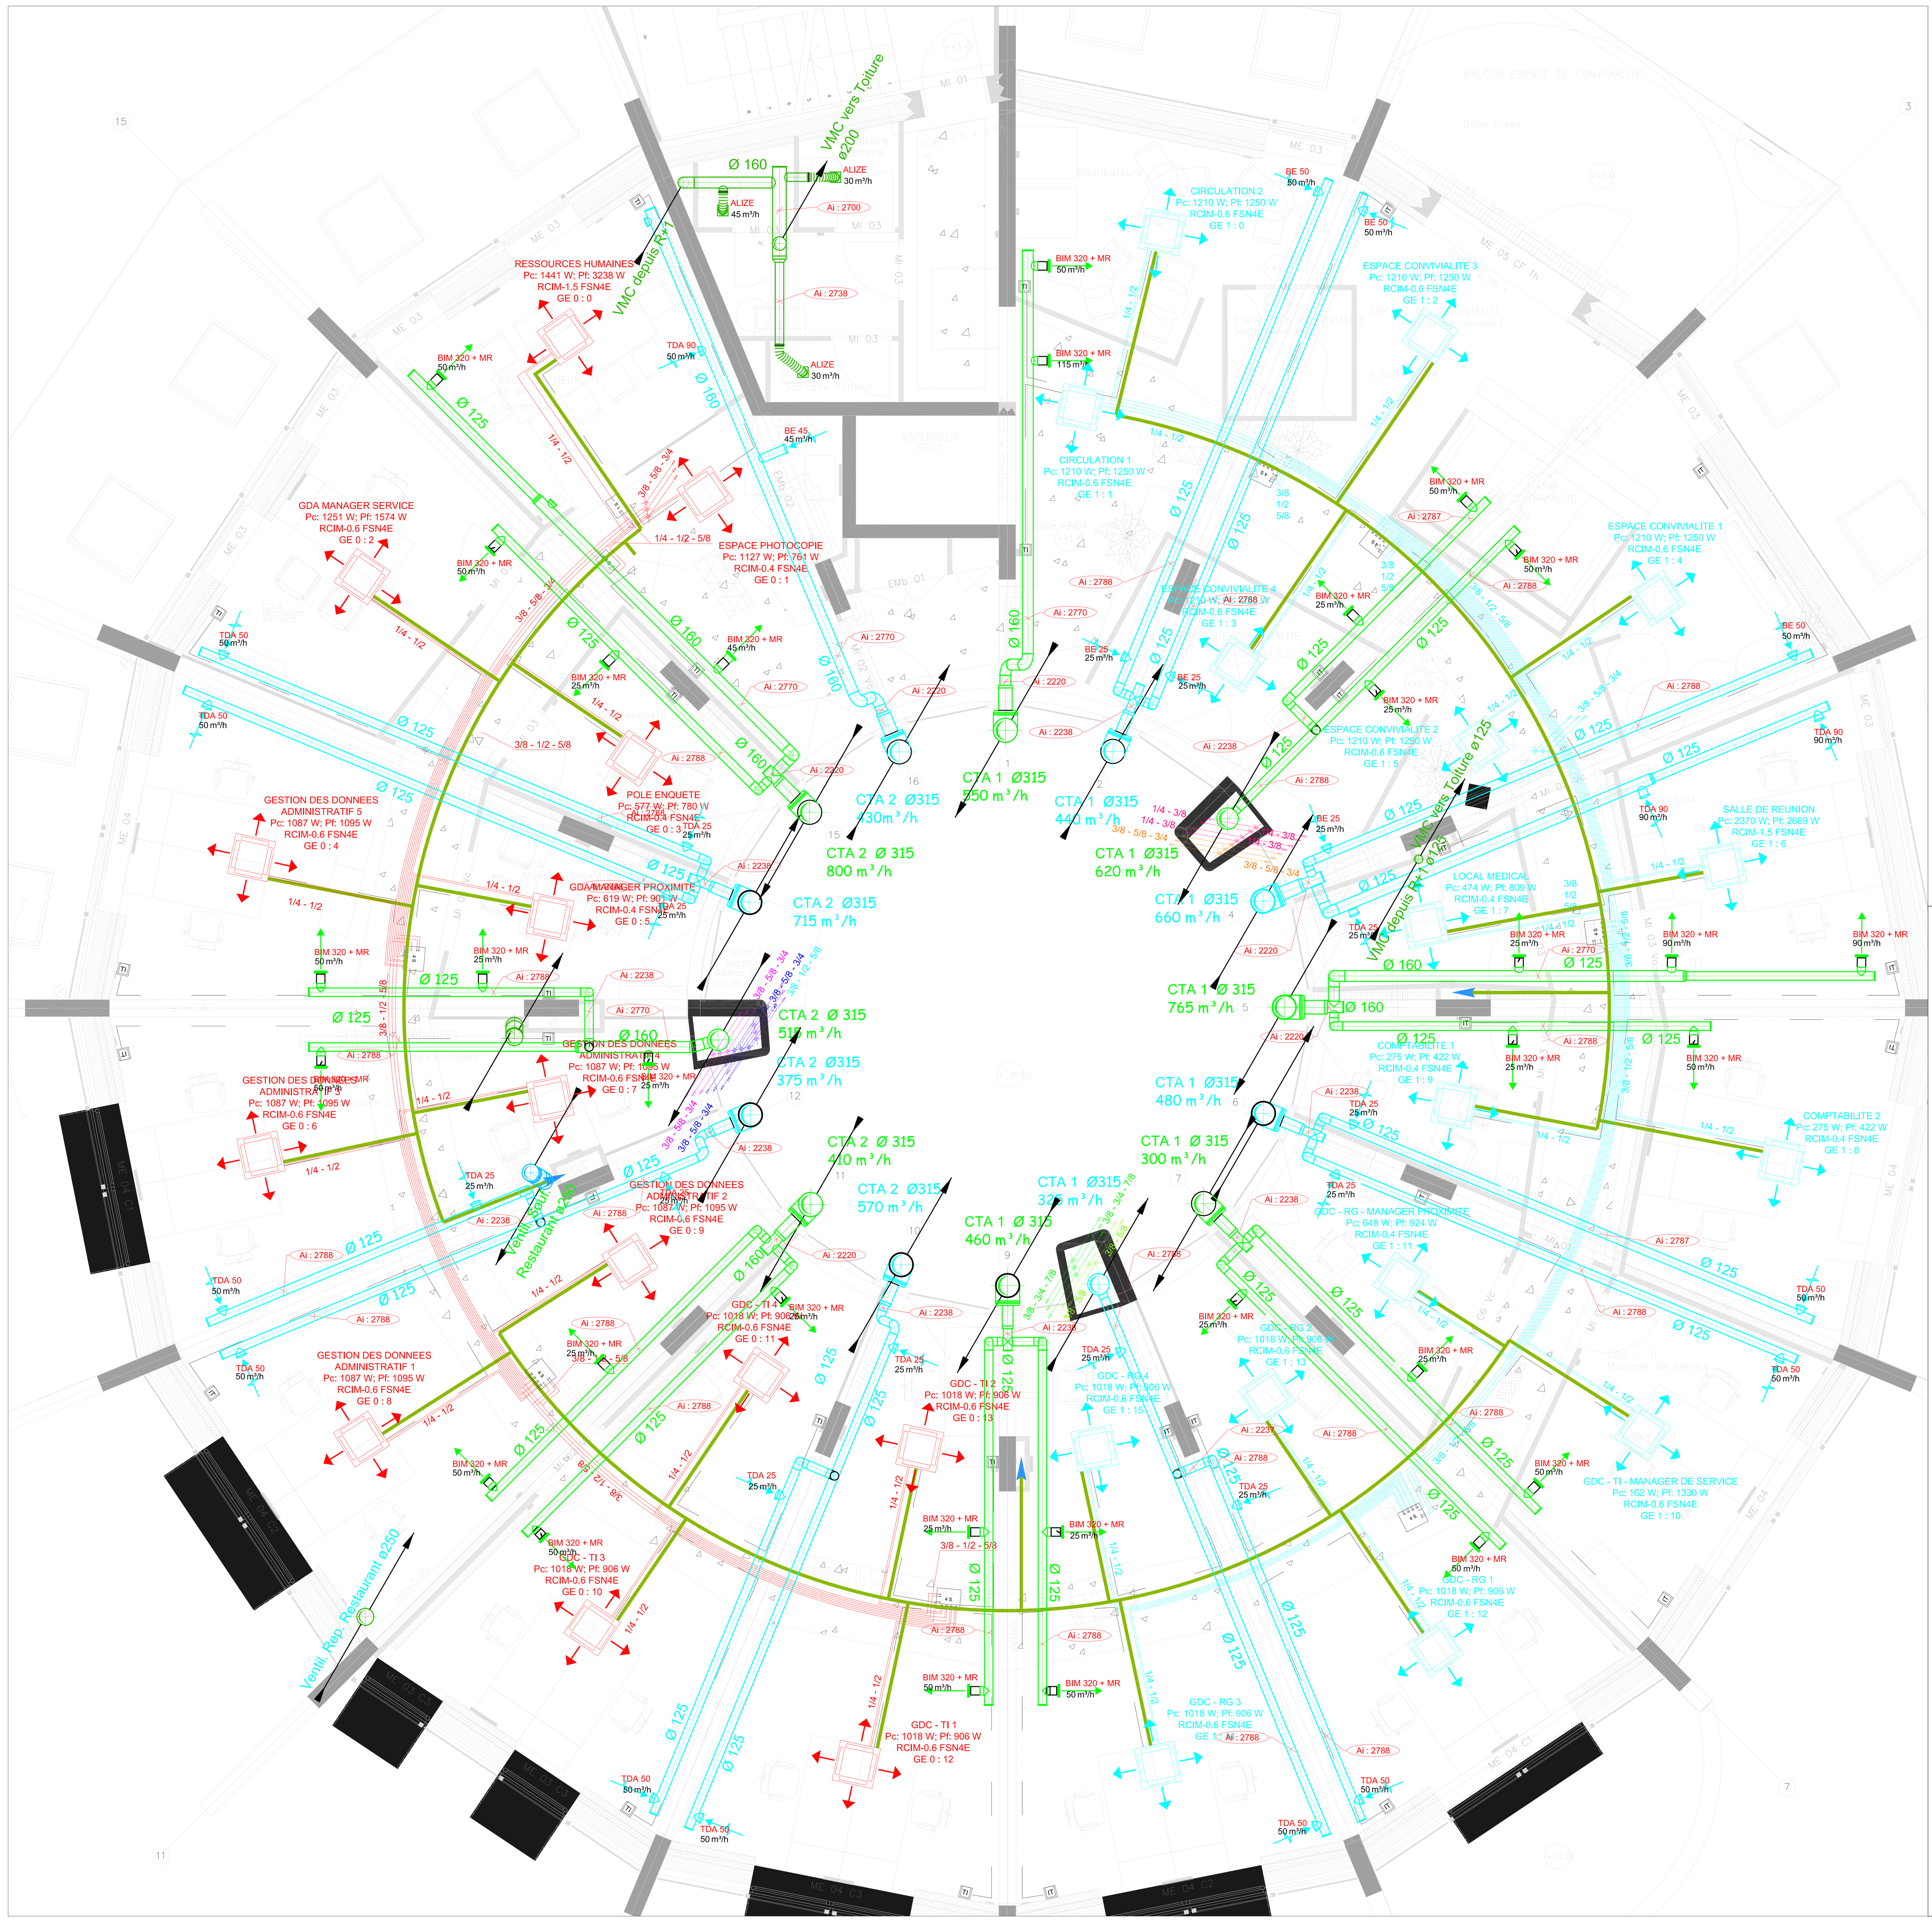

LEGENDE

- LIAISON FILAIRE TELECOMMANDE SUR CHEMIN DE CABLE.
- RESEAU EVACUATION DES CONDENSATS pente mini 1(cm/m) sur chemin de cable. Raccordement sur cassette ø32 - Collecteur ø32
- UNITE INTERIEURE: TYPE CASSETTE 4 Voies
  Marque: HITACHI; Type: RCIM (ou RCI dans l'office RDC et Archives Sous-sol)
- BOITIER DE SELECTION - HITACHI: CH-AP160SSX (1 sortie) ou CH-AP04MSSX (4 sorties)
- TELECOMMANDE FILAIRE - HITACHI: PC-ARFPE
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE AILE DROITE RDC (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE AILE GAUCHE RDC (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE RESTAURANT (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE ARCHIVES (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE AILE DROITE R+1 (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE AILE GAUCHE R+1 (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE LOCAL SERVEUR (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE AILE DROITE R+2 (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- LIAISONS FLUIDE FRIGORIGENE 2 et 3 tubes SUR CHEMIN DE CABLE CAPOTE VERS UNITE EXTERIEURE AILE GAUCHE R+2 (SYSTEME A DETENTE DIRECTE).
- BOUCHE DE REPRISE autoréglable - Marque ALDES; Type: BAP SI
- BOUCHE DE REPRISE à détection de présence - Marque: ALDES; Type: TDA Présence
- BOUCHE DE SOUFFLAGE - Marque: ALDES; Type: BIM 320
- RESEAU ACIER GALVANISE VMC EXTRACTION.
- RESEAU ACIER GALVANISE - EXTRACTION CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR.
- RESEAU ACIER GALVANISE - INSUFFLATION CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR.
- RESEAU ACIER GALVANISE - EXTRACTION OFFICE et RESTAURANT
- RESEAU ACIER GALVANISE - INSUFFLATION OFFICE et RESTAURANT

TOUS LES CONDUITS CHEMINANT A L'EXTERIEUR SONT REALISES EN CONDUIT DOUBLE-PEAU
TOUS LES RACCORDS DE VENTILATION SONT A JOINTS

URSSAF

35 rue de la Haye
34 937 MONTPELLIER

Réhabilitation du SIEGE DE L'URSSAF
Boulevard Jules Cadenat
34 500 BEZIERS (34)

PLAN DES OUVRAGES EXECUTES

PLAN DU R+2

APS		APD		PC		PRO		PEO		DOE	■

Architecte :	BET Electricité :	BET Fluides:	BET Acoustique :
OMLB Architecture Allée de l'Espinouse Lieu dit "Puech Estève" 34760 BOUJAN/LIBRON Tél. : 04 67 30 87 41 Fax. : 04 67 30 52 54 contact@omlb.fr	BET GRENET 505 avenue de Barcelone 34080 MONTPELLIER Tel : 04 67 10 47 95 gillesbrot@betgrenet.fr	CET MALIVER 4, rue des Siffleurs ZAC du Gres 34250 PALAVAS LES FLOTS Tél : 04 67 50 97 77 daniel.maliver@wanadoo.fr	ATELIER ROUCH 123, place Jacques Mirouze 34 000 MONTPELLIER Tel : 04 67 56 65 80 contact@atelier-rouch.com
Bureau de contrôle :	**CSPS :**	**Géotechnicien :**	**OPC / Economie :**
Alpes contrôles Agence de Montpellier 2929 Avenue Etienne Mehul 34070 MONTPELLIER Tél. : 04 67 58 69 04 jparis@alpes-controles.fr	Véritas Immeuble Le Capricorne Avenue du Forum - ZI Croix Sud 11100 NARBONNE Tél. : 04 67 35 84 10 frederic.kurzawa @fr.bureauveritas.com	SOLEA BTP Parc Marcel Dassault 325 rue Henri Farman 34430 SAINT JEAN DE VEDAS Tél. : 04 99 61 82 11	AMP Allée de l'Espinouse Lieu dit "Puech Estève" 34760 BOUJAN/LIBRON Tél. : 04 67 30 87 41 Fax. : 04 67 30 52 54 contact@omlb.fr

09/03/2019

Echelle 1/100°

THERMATIC

Plan N°03

Référence
TH_CVC_R+2

Ventilation Climatisation

Plan DOE
TH_CVC_R+2