


LEGENDE

 : Limite de prestation

 : Zone de recharge batteries pour nacelles

① : Alimentation local motopompe


② : Alimentation coffret hors sol zone de recharge des batteries pour nacelles

③ : Alimentation tente métallo-TECTILE 0091

④ : Alimentation tente métallo-TECTILE 0090



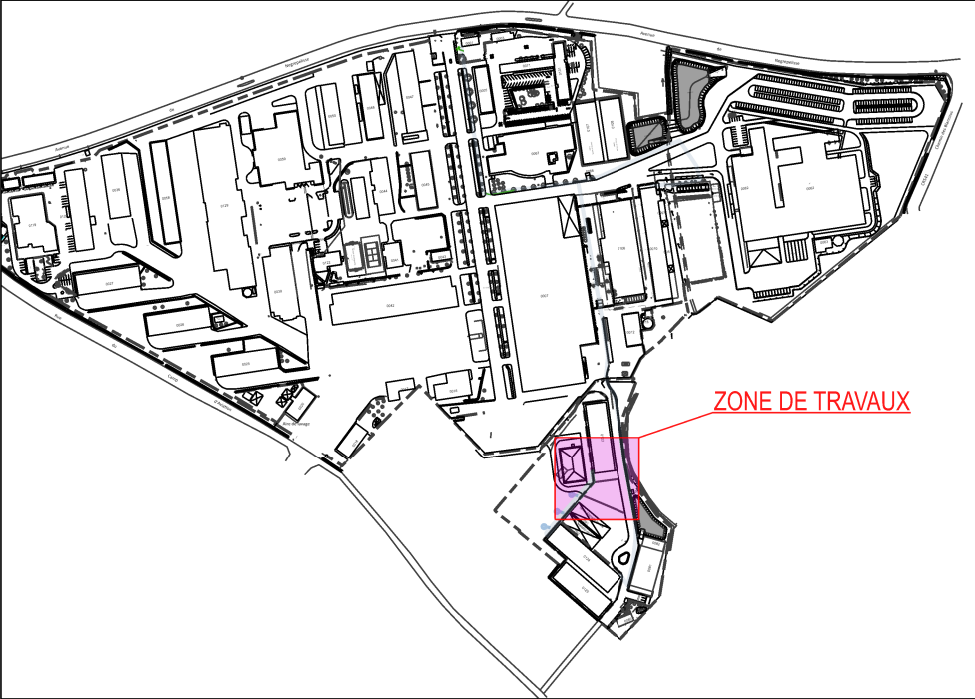

--- : Réseau BT existant à conserver

-.-.- : Réseau BT à mettre en place (1 fourreau Ø 110)



0 25 50 m



 USID MONTAUBAN 13 Avenue du 116 R.I. BP 703 82013, MONTAUBAN Cedex	Chargé d'affaires : ASC OT Christophe FISCHER 05 63 22 77 59	MONTAUBAN (82) Quartier CNE VERGNES 9 ^{me} RSAM	Nom du fichier : 820121011V_0000_I_II_001			 MINISTÈRE DES ARMÉES <i>Liberté Égalité Fraternité</i>
	Dessiné par : OE HCB Carré Jean-François		Mise aux normes ICPE 1510	 Service d'infrastructure de la Défense	Numéro d'opération : OPE 459459	
	Chief de l'USID de Montauban SID Sud-Est	DCE				
	IPMI Sébastien LIGER	Plan de masse Réseau Electricité	Date Mars 2025	Indice 1	N° Ordre 01	 Secrétariat général pour l'administration
Echelle : 1 / 1000	Format A3					