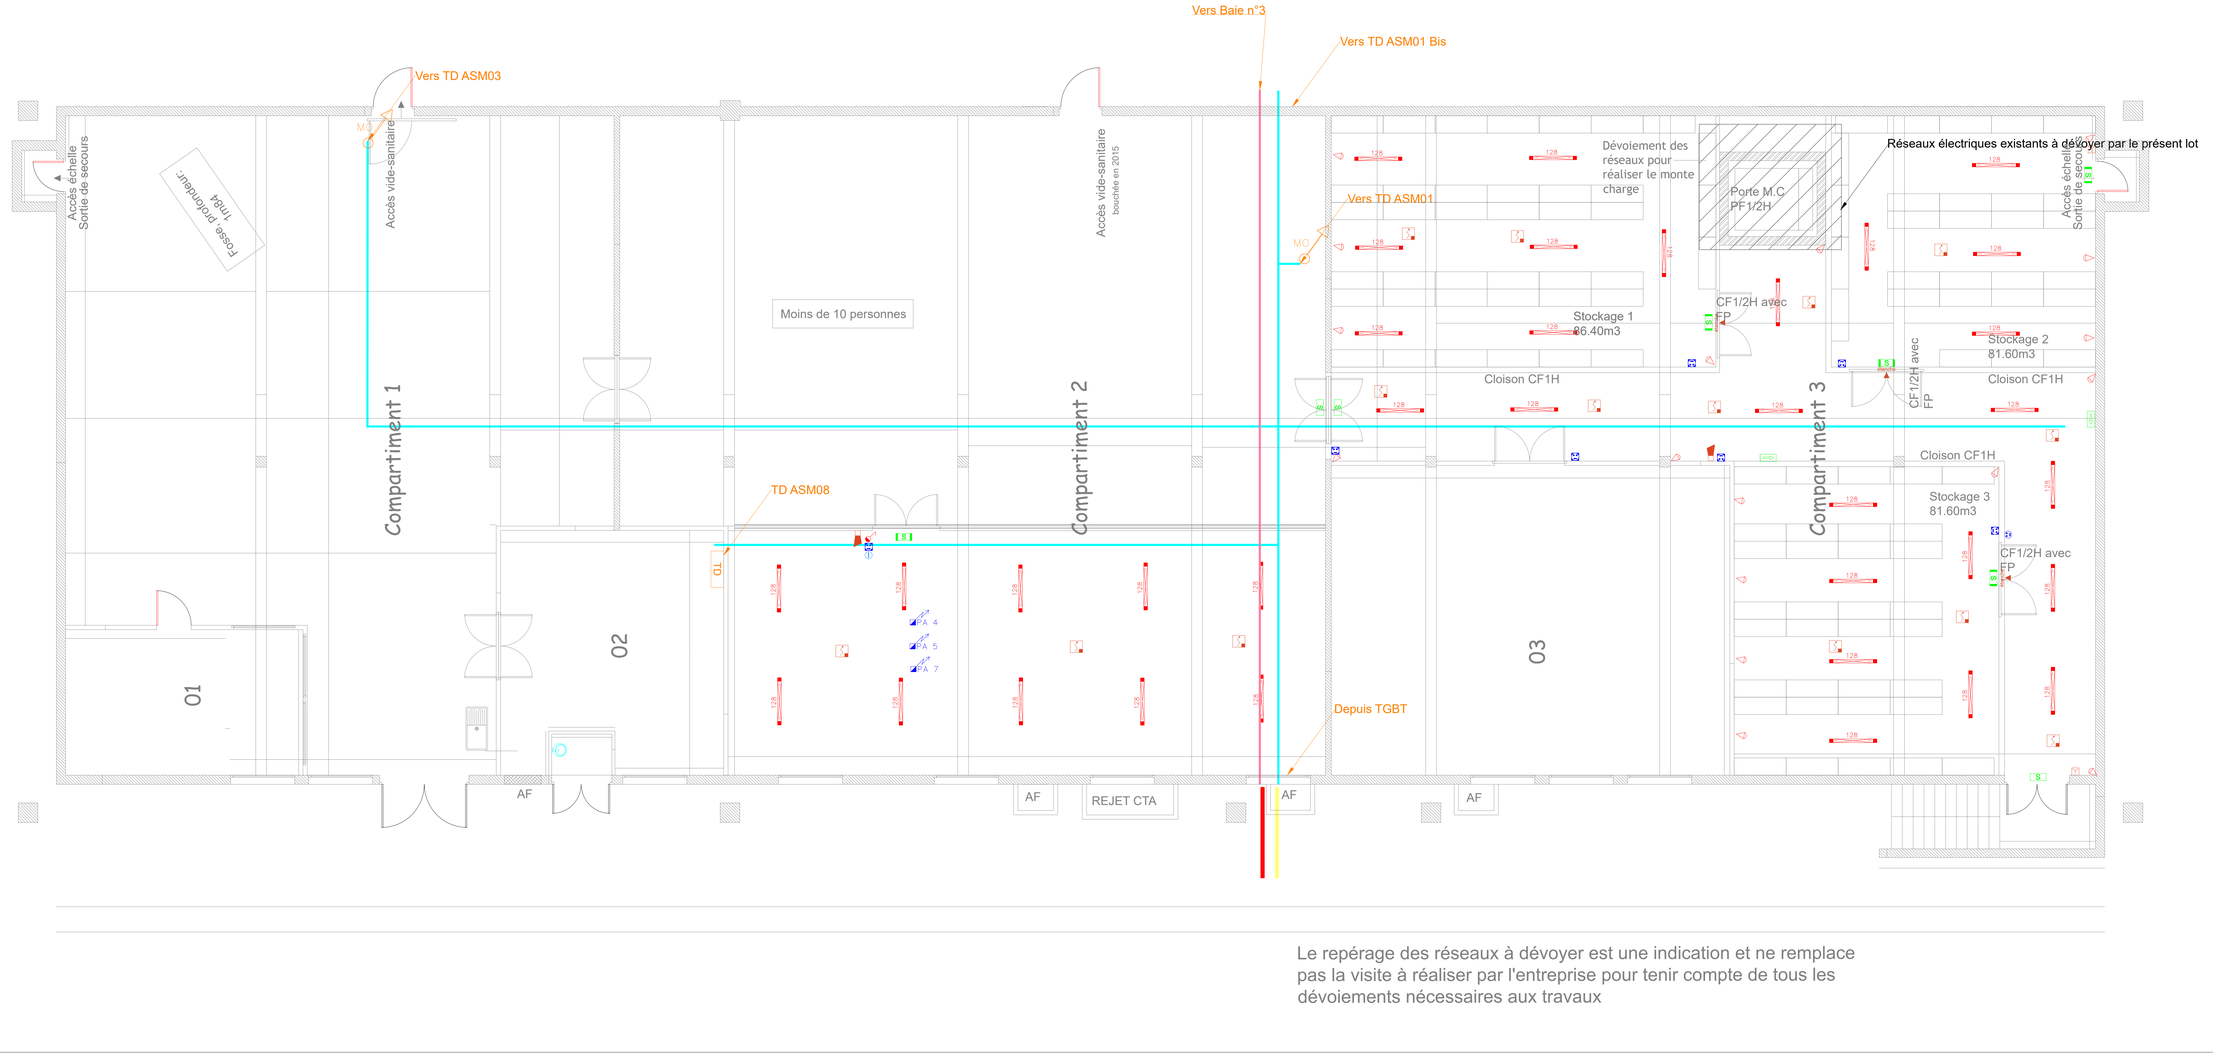

Le repérage des réseaux à dévoyer est une indication et ne remplace pas la visite à réaliser par l'entreprise pour tenir compte de tous les dévoiements nécessaires aux travaux

LÉGENDE COURANTS FORTS
ECLAIRAGE INTÉRIEUR
TYPE 01 - Dalle 600x600 Gradatée
TYPE 02 - Dalle 600x600 flux indirect
TYPE 03 - Applique Lavabo
TYPE 04 - Downlight
TYPE 05 - Downlight étanche
TYPE 06 - Luminaire étanche
TYPE 07A- Downlight suspendue accueil
TYPE 07B- Downlight suspendue accueil
TYPE 07C- Downlight suspendue accueil
ECLAIRAGE EXTERIEUR
TYPE E1 - Projecteur LED
TYPE E2 - Applique LED
TYPE E3 - Candélabre

LÉGENDE COURANTS FORTS
PETIT APPAREILLAGE
Antivandale
Point d'alimentation
Prise de courant 10/16A + T spécialisée
Prise de courant 10/16A + T étanche, Prise de courant mono 20A+T
Point Accès Technique composant: 3 PC 10/16A+T normalisé+3 PC 10/16A Ondulées + 2 RJ45 Cat6
Point Accès Technique 2 composant: 2 PC 10/16A+T normalisé+2 PC 10/16A Ondulées + 2 RJ45 Cat6
Poste VPI (radio projecteur interieur0) 1 liaison HDMI + 1 PC10/16A + 1 RJ45
Mise à la terre
Prise de rechargement USB (USB+USB Type C)
Bouton poussoir lumineux ; étanche
Interrupteur simple allumage; étanche
Détecteur de présence; 360°
Sonde de luminosité et de présence sur luminaire multiv

LÉGENDE COURANTS FORTS
ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc d'évacuation
Bloc d'évacuation étanche
Bloc d'ambiance
EQUIPEMENT
Tableau général basse tension
Tableau divisionnaire
Tableau de commande éclairage
Chemin de câbles courants forts
Chemin de câbles courants faibles
Liaison sous fourreaux courants forts
Liaison sous fourreaux courants faibles
Gouotte électrique 5 compartiments
Montée vers niveau supérieur descente vers niveau inférieur

LÉGENDE COURANTS FAIBLES
ALARME D'EVACUATION INCENDIE
Avertisseur sonore (ASS)
Tableau d'alarme incendie
Déclencheur manuel
Alimentation des portes battantes à fermeture automatique
Avertisseur lumineux incendie
Système de désenrouillage d'issues de secours magnétique - conforme à la norme NF S61-937
Système de désenrouillage avec arrêt de désenrouillage du système de désenrouillage d'issues de Secours magnétiques (NF S 61-937)
Détecteur de fumée, Détecteur thermovélocimétrique
Indicateur d'action, Etanche
Assservissement volet d'extraction de désenfumage ou exutoire de désenfumage
Alimentation des volets ou grilles d'amenée d'air frais (Ventilation Basse - VB) FA-AV
Alimentation des clapets coupe-feu de ventilation (voir plans des clapets coupe-feu)

LÉGENDE COURANTS FAIBLES
INTRUSION
Centrale intrusion
Détecteur de présence double technologie
Clavier anti-intrusion; avec afficheur
Avertisseur intrusion
Avertisseur intrusion avec flash extérieur
VIDEOPROTECTION
Caméra fixe intérieure
Caméra fixe extérieure
Caméra dôme
Moniteur de visualisation des caméras

LÉGENDE COURANTS FAIBLES
RESEAU VDI
Baie informatique
Prise RJ45 informatique; téléphonique
Prise télévision
Prise USB, VGA
Prise HDMI; Jack
CONTROLE D'ACCES / SURVEILLANCE
Lecteur de badge
Sortie libre
Visiophone extérieur
Gâche; ventouse
Réception visiophonie
Bouton de décondamnation de porte équipée d'un système de contrôle d'accès
Bris de glace vert.

Ind	Date	Désignation	Dessiné
A	25.07.2023	Création du document	M.OUTTERYCK

AMENAGEMENT BUREAUX DE CONSULTATION
CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AVESNES SUR HELPE
ELECTRICITE CFO-CFA

ETBE INGENIERIE
62 Rue Milhomme 59300 Valenciennes
Tel: 06-11-30-49-64
Email: r.moreira@etbe-ing.com

Ce document est la propriété intellectuelle de la société ETBE Ingenierie. Toute reproduction ou transmission sans notre accord est interdite.
Ce document est un plan de principe et ne peut servir de plan d'exécution.

N°-AFFAIRE:	LIEU:	PHASE:	TYPE:	LOT:	Niveau:	N° pièce:	Nature du plan:	Echelle :	Format :
301-2021	AVESNES	DCE	PG	N°5	N-1	EL02	PLAN	1:50	A0