

Agence de Dammarie-Lès-Lys

DEPARTEMENT TERTIAIRE

816 E Avenue MONTAIGNE
95 5360
77198 Dammarie Lès Lys
Tél.: 01 64 37 92 05
Fax: 01 64 37 73 17

MISE EN CONFORMITE AGLAE


SCHEMA ELECTRIQUE

TABEAU DIVISIONNAIRE ONDULE

DESSIN REALISE SUR SYSTEME DAO NE PAS MODIFIER MANUELLEMENT - LE REPERE DANS LE LOGICIEL EST LE N. DE PLAN								
C	21-03-17	D.D.E.	MS.DITTOZ	C.GILLES	DLEBRANCHU			
B	09-02-17	MODIFICATION SUIVANT VISA N°4	F.BAATA	C.GILLES	DLEBRANCHU			
A	20-01-17	MODIFICATION SUIVANT VISA N°2	F.BAATA	C.GILLES	DLEBRANCHU			
0	02-01-17	CREATION	F.BAATA	C.GILLES	DLEBRANCHU			
IND	DATE	MODIFICATIONS	EXECUTE PAR: VISA :	VERIFIE PAR: VISA :	APPROUVE PAR: VISA :			
					Nbr DE FOLIOS: 5			
					ECHELLE: SANS	N. AFFAIRE: 324 134	PLAN N.:	BMM 16718
					DATE DE CREATION: 02-01-17	FOLIO N.:	1	INDICE: C DATE: 21-03-17

CARNET DE CABLES DU TD ONDULE			
REPERE	ARMOIRE	SECTION	TYPE
2 – 1 / AUTOMATE	TD ONDULE	3G2.5	RO2V
ASI/ONDULE	TD ONDULE	3G2.5	RO2V
TGA D25/ASI	ASI Réseau 1	3G2.5	RO2V
TGA D26/ASI	ASI Réseau 2	3G2.5	RO2V


NOMENCLATURE DES MATERIELS DU TD ONDULE			
FABRICANT	Qté	DESIGNATION	TYPE
Schneider Electric	1	Protection Automate dans TD ONDULE	iC60N 16A 2P2D 3G2.5
Schneider Electric		Interrupteur dans TD ONDULE	iSW-NA 20A
Câble	1	SUIVANT REPERE (Cf: Carnet de câble)	U1000 RO2V
	1	ASI	Alimentation Sans Interruption 2kVA
	1	ARRET D'URGENCE TD ODULE	
Schneider Electric	2	MX	Référence : A9A26946
Schneider Electric	1	Protection ARRET D'URGENCE QAU	iC60N 10A 2P2D 3G1.5

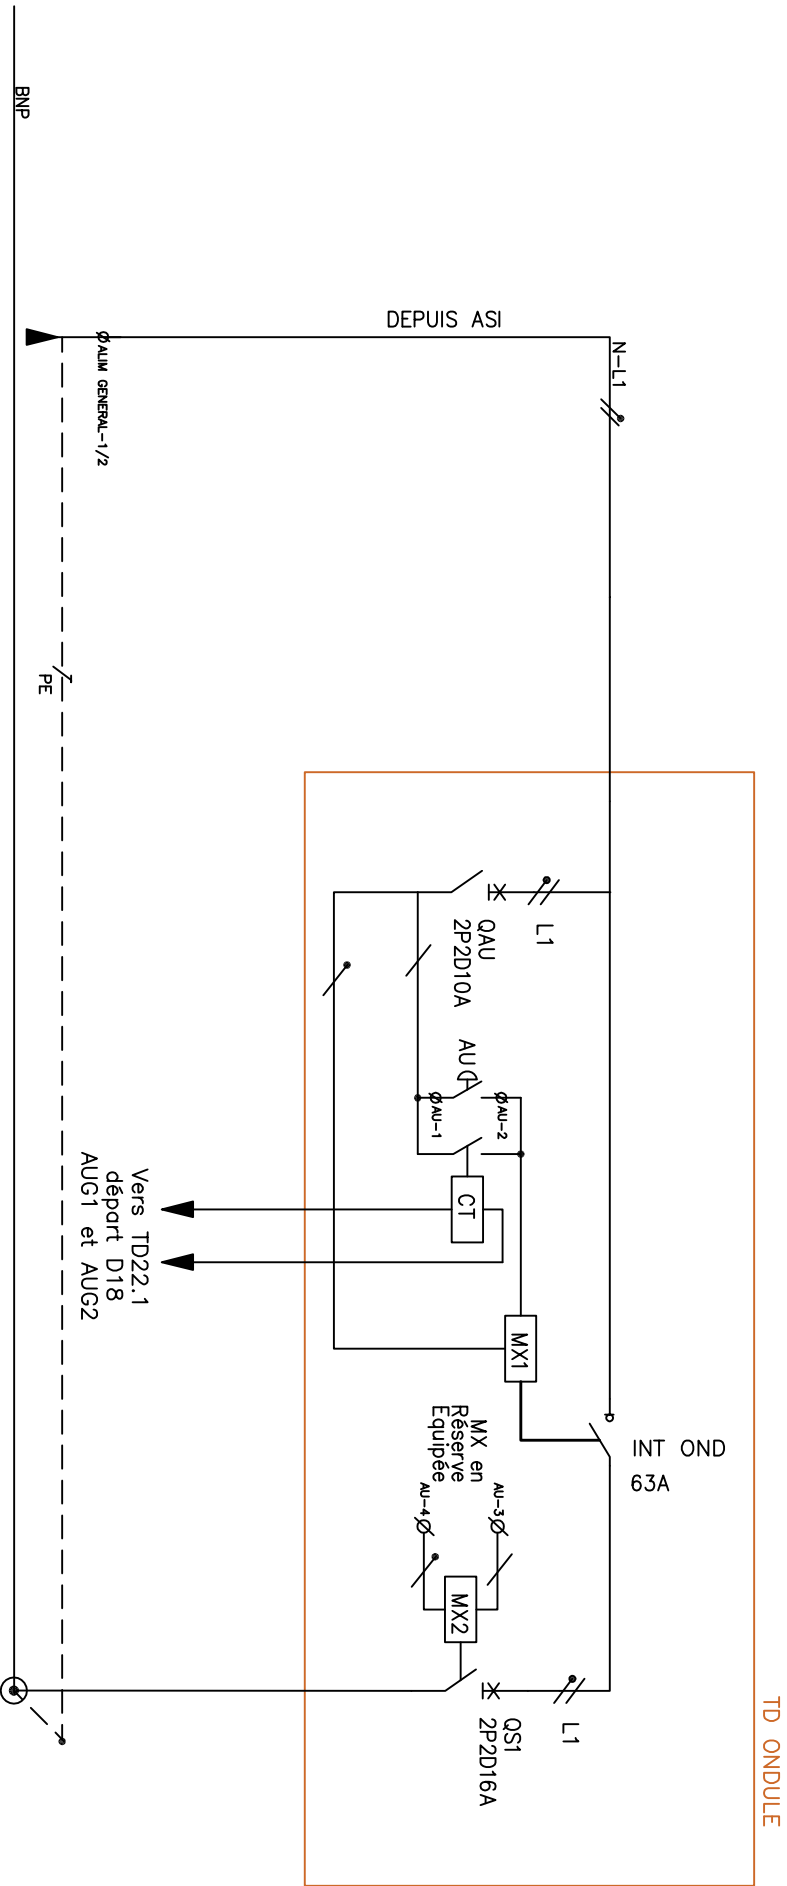

DESIGNATION	Depuis ASI 2KVA dans Salle de contrôle	Protection AU	AU Extérieur sous coffret	Interrupteur TD ONDULE	Vers ALIM AUTOMATE DE SECURITE
REPERE CABLE	ASI/ONDULE	QAU / AU			2-1/AUTOMATE
PUISSANCE/INTENSITE					
APPAREIL	ASI	Disjoncteur C	iMX+OF		Disjoncteur C
TYPE		IC60N	Référence MX: A9A26946	iSW-NA 20A	IC60N
CALIBRE		2x10A			2x16A
CABLE	RO2V	RO2V			RO2V
SECTION (mm²)	3G2,5	3G1,5			3G2,5
Longueur	8m				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bornier AU

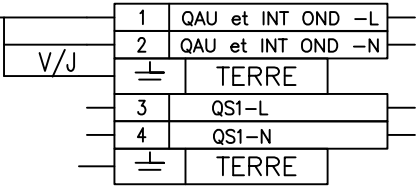


Depuis AU Extérieur
sous coffret

Bornier
ALIM GENERAL



Depuis TGA-ASI

TD ONDULE

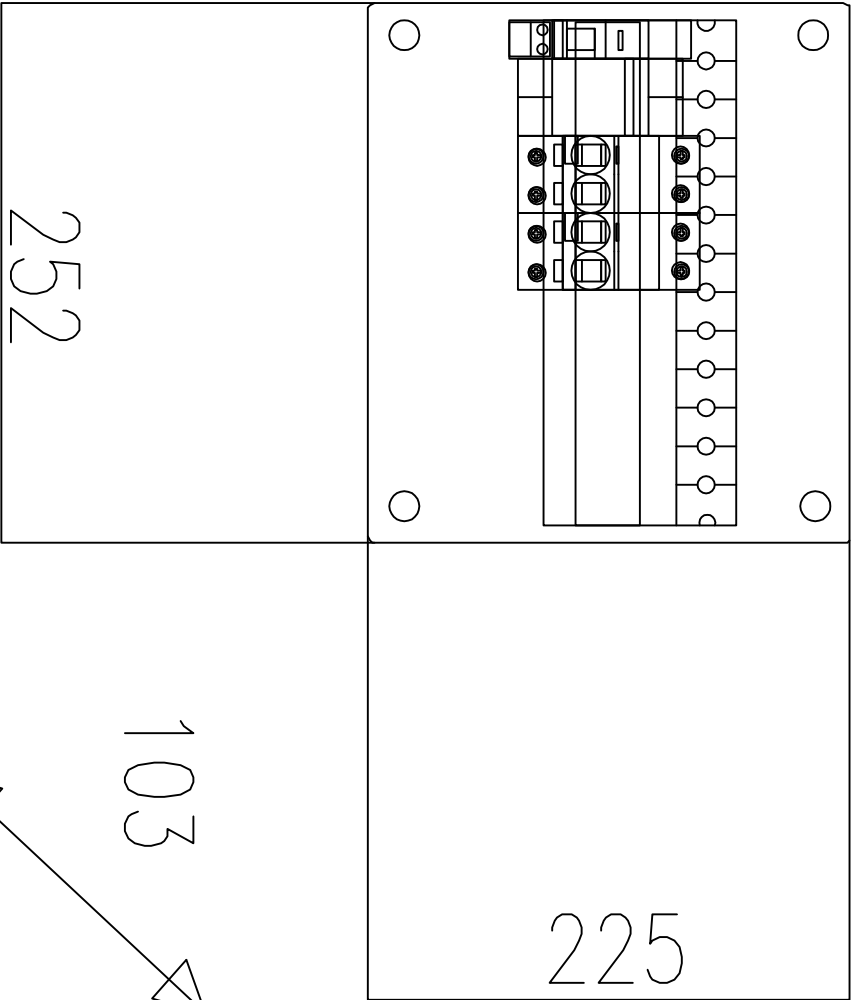

 <div>Agence de Dammarie-Lès-Lys</div>	ARMOIRE ONDULE		TD ONDULE		N.AFFAIRE: 324 134		PLAN N. : BM		16718	
	NIVEAU S3				DATE: 02-01-17		FOLIO N.: 5		INDICE : C	