

**DEF**

35, Rue du Saule Trapu  
91882 Massy Cedex  
Tél. : +33(0) 1.60.13.81.52  
Fax : +33(0) 1.60.13.81.50



**RECEPTION TRAVAUX SSI**

# Procédure de Mise en Service SSI


## Affaire : MUSEE DU LOUVRE SALLE AGLAE

Révision	Objet de la révision	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par	Date
		Parc d'Activités du Moulin de Massy 35, Rue du Saule Trapu BP 211 91882 MASSY Tel. 01.60.13.81.52			
<b>Procédure de Mise en Service SSI</b>					
N° Cde		N° Page	1 /	N° Affaire	DEF/ P2017-238931-87776-001



La Détection Electronique Française **Un groupe français une référence internationale**  
SIEGE SOCIAL : Parc d'Activités du Moulin de Massy - 9, rue du Saule Trapu - BP 211 - 91882 Massy Cedex France  
Tél : 01 60 13 81 81 - Fax : 01 60 13 81 00 - web : [www.def-fr.com](http://www.def-fr.com) - e-mail : [marketing@def.fr](mailto:marketing@def.fr)  
S.A.S au capital de 1 000 000 Euros - R.C.S. EVRY B712 056 266 - SIRET 712 056 266 00117 - APE 316 D

## Méthodologie générale

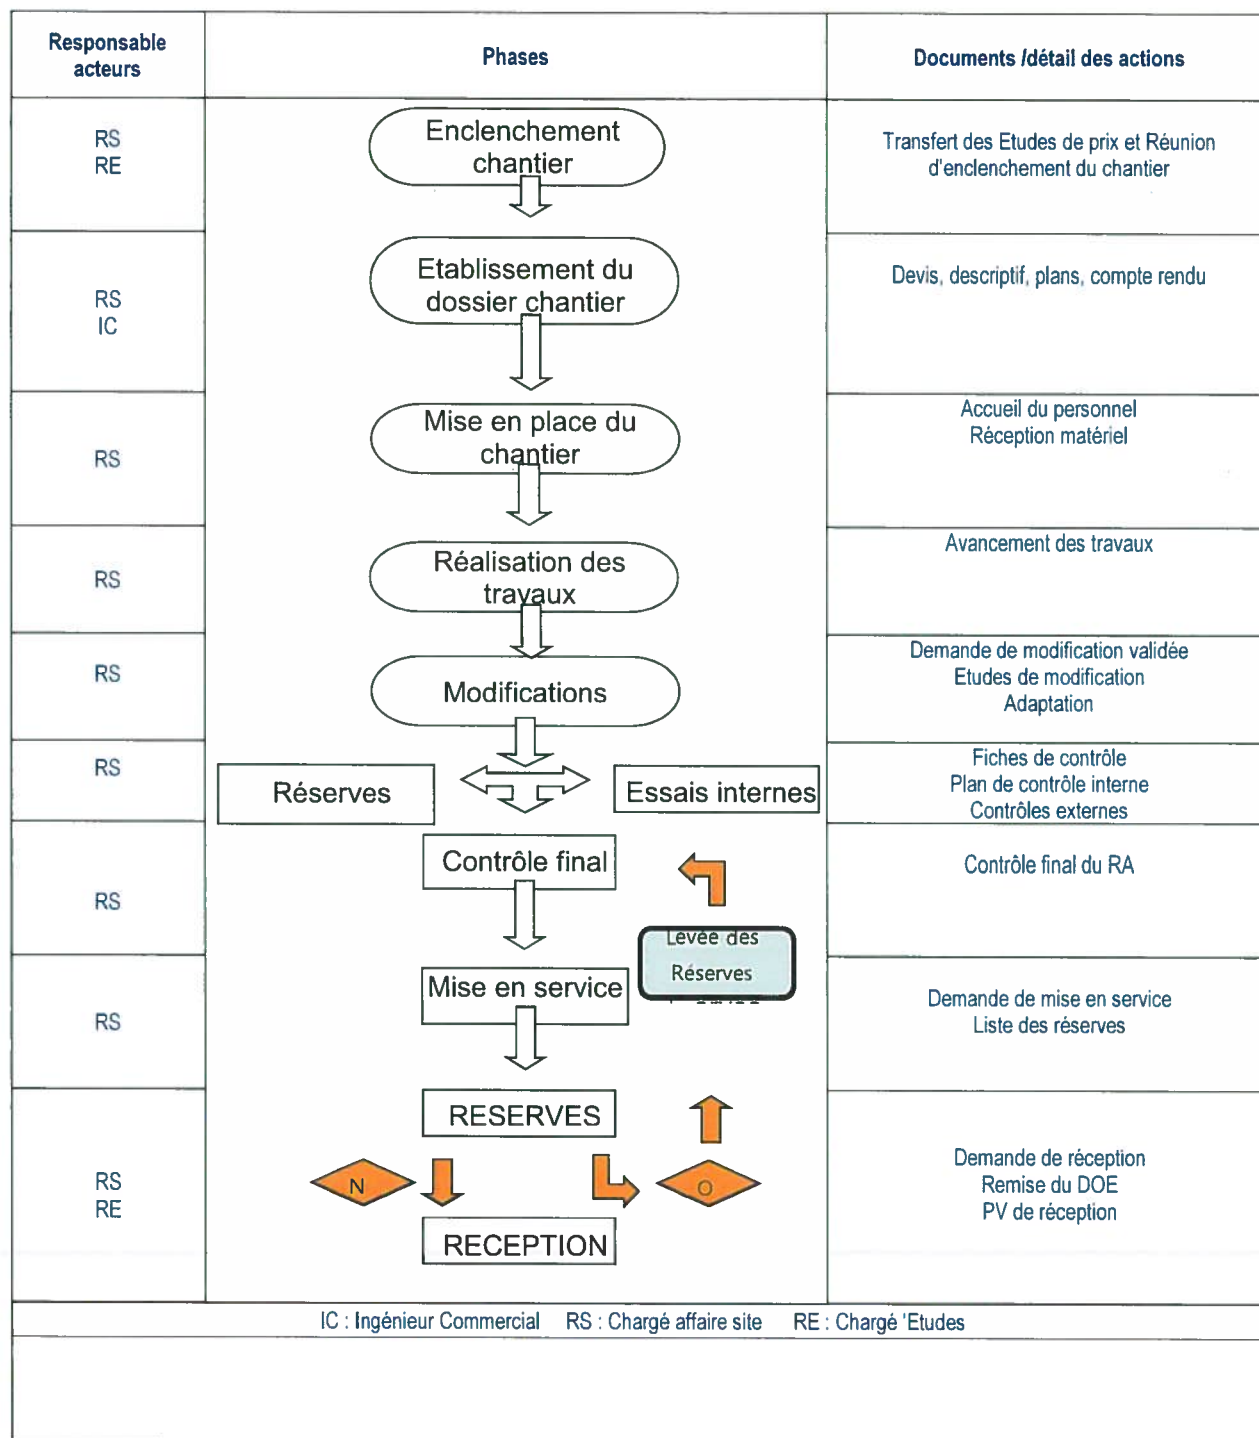

01/02/2017



## DEF/FRM/275 V3

NOM DU VERIFICATEUR :

DATE DE VERIFICATION :

[illegible]



## CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE

1/1

Page :

Nom d'affaire : MUSEE DU LOUVRE SALLE AGLAE Numéro d'affaire : P2017-238931-87776-001

S.D.I. : ECS

### Contrôle du TS/ECS :

- Fonctionnement de la signalisation du dérangement pour un défaut sur un circuit de détection (un essai par circuit de détection)..
- Vérification de l'isolement des circuits de détection.

### Vérification fonctionnelle de l'ECS

- Essai de tous les détecteurs et DM de la zone "Salle AGLAE", sur la base des plans : synoptique, unifilaire, etc.
- Enregistrement des essais sur la fiche d'essais

S.M.S.I. : C.M.S.I.

### Contrôle du C.M.S.I. :

- Vérification de la surveillance des lignes de télécommande
- Fonctionnement du B.P. "BILAN" et de la signalisation associée (pour toutes fonctions avec contrôle de position) : verte
- Défaut d'attente hors commande
- Fonctionnement de la signalisation "état défaut d'attente" : jaune clignotant
- Fonctionnement de la signalisation "état défaut de position de sécurité" : rouge clignotant
- Fonctionnement de la signalisation "état mise en Sécurité" : rouge fixe

### Contrôle des DCT, DAS, AIT et dispositifs de commande :

- Essais de tous les DAS de la zone "Salle AGLAE" (essais électriques, signalisation d'éventuels dysfonctionnements mécaniques, ...).
- Test des dispositifs de relavage de mise en sécurité et des équipements techniques liés (éclairage, ascenseurs, arrêt CTA, ...)

### SYSTEME

- Vérification des corrélations ZD-ZS (scénario)
- Vérification de l'exactitude des informations données par les centrales (libellés, adresses, zones)
- Vérification du bon fonctionnement des reports d'alarme et de dérangement (visuel et sonore)

### EQUIPEMENT D'ALARME

- Fonctionnement de l'alarme restreinte
- Contrôle d'audibilité de l'alarme générale dans la zone
- Vérification des temporisations des UGA (retard et émission du signal sonore et/ou visuel).
- Vérification du fonctionnement de la signalisation de défaut sur les lignes de DS (par retrait de la résistance de fin de ligne).

### FIN DE PRESTATION

- Vérification de l'aptitude du système à assurer toutes ses fonctions

### INFORMATION DE L'EXPLOITANT

- Délivrance information client
- Renseignements des documents utilisés
- Explication des consignes principales d'exploitation

### COMMENTAIRES

NOM DU TECHNICIEN RESPONSABLE DE LA VISITE

VISA

Date :  
Signature

Date :  
Signature

## SCENARIO D'ASSERVISSEMENTS