


Désenfumage SALLE AGLAE
par raccord ZAG DN 300 (Saut
de loup)

320 m³/h
Extracteur K01

AN 1590 m³/h


AE 1590 m³/h

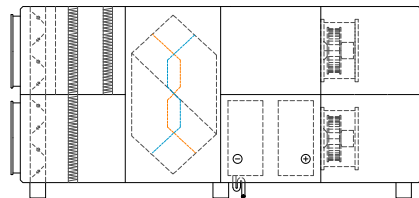

Air rejeté 1590 m³/h

CTA NEW S2
Marque TUVACO
Modèle CCV DF - HE 32 28
Débit AN: 1590 m³/h - 200 Pa
Débit AR: 1590 m³/h - 250 Pa

Humidificateur
vapeur à résistances 11 kg/h

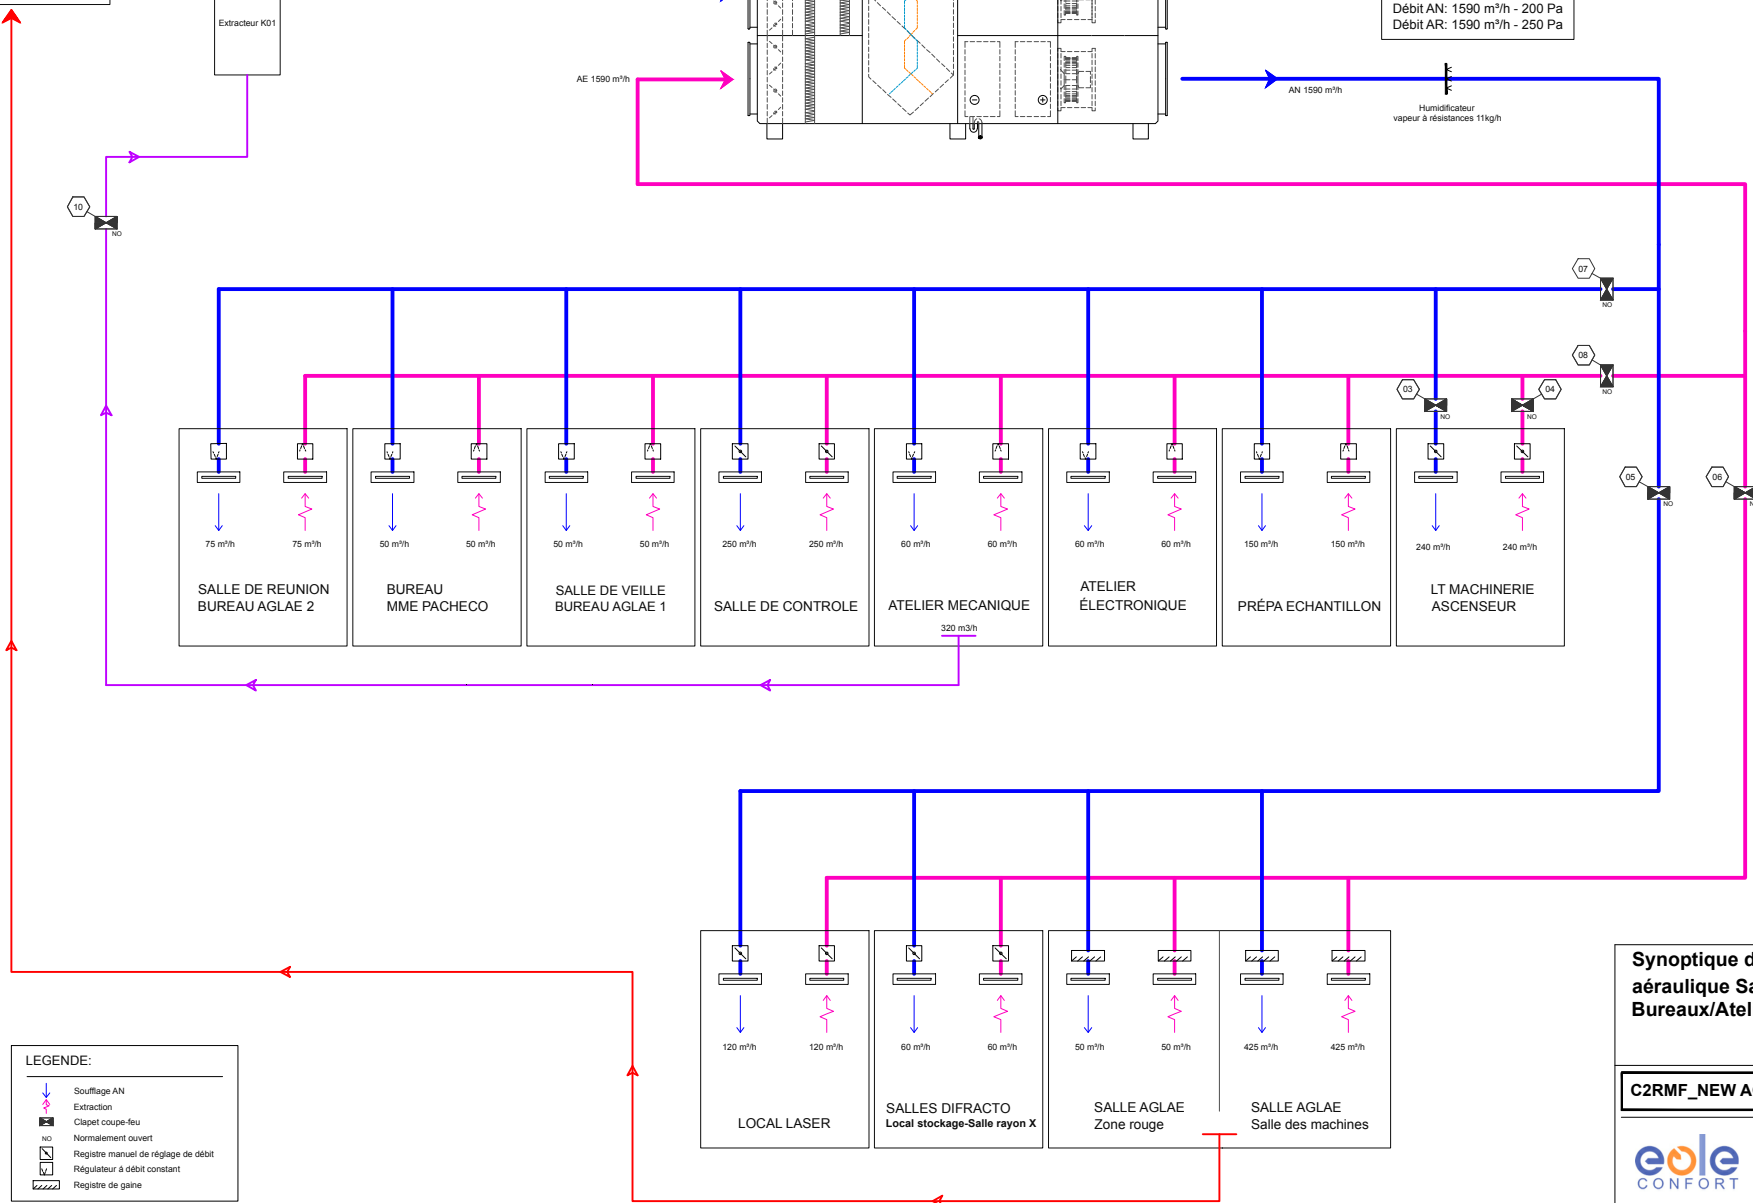

Synoptique de distribution aéraulique Salle AGLAE+ Bureaux/Ateliers AGLAE

C2RMF_NEW AGLAE

EOLE
CONFORT

EOLE CONFORT
Génie climatique
46/48, rue Gay Lussac
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Tél. : 01 45 94 26 03
Site: www.eoleconfort.com
Email: info@eoleconfort.com

PLAN DOE
LOT4 - CVCD

VERSION DOE	15/03/2017