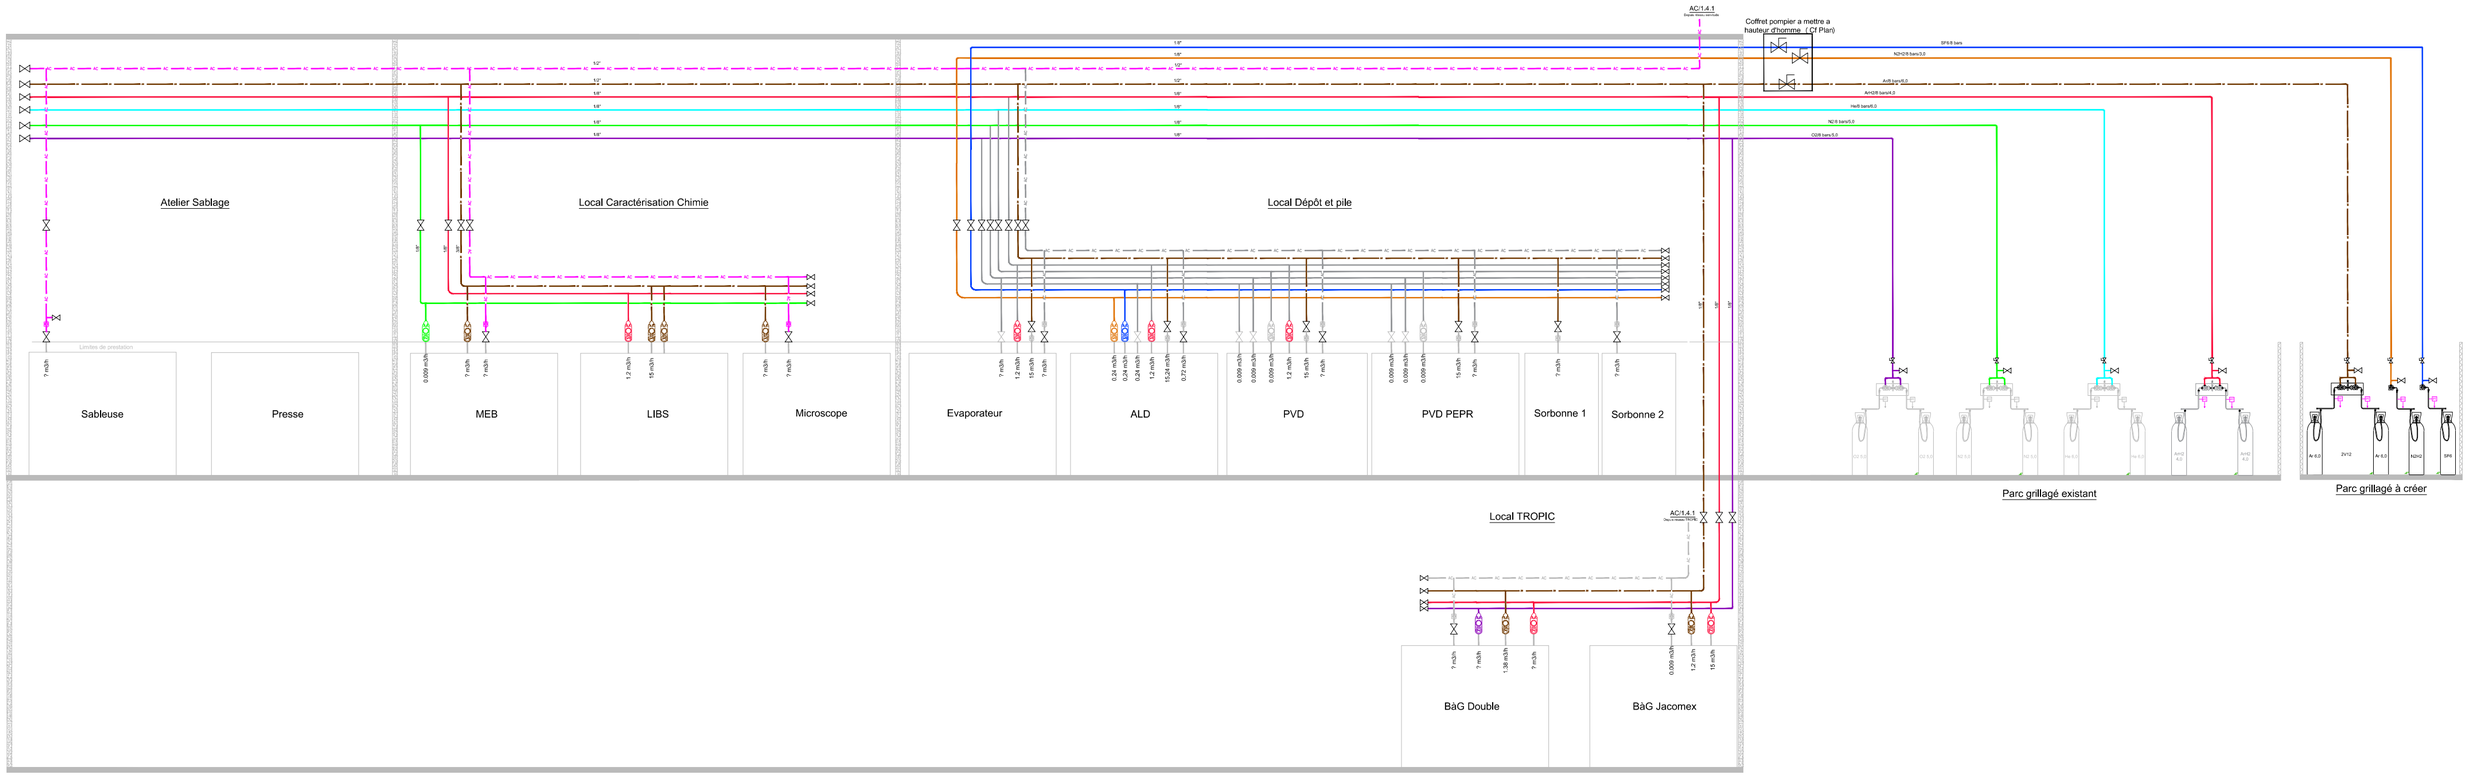

LEGENDE :

SF6	He	Vanne de coupure
N2	N2H2	Vanne 1/4 de tour
O2	ArH2	Fin de ligne
AC		
Ar		

Nota : Les réseaux sont dimensionnés :
- pour une vitesse de passage < 15 m/s
- Les vitesses "?" considérées inférieur à 1m³/h

Format : A2

Ind.	Date	Description de la révision
A	03/04/25	Première émission

Client :

Nom du Projet : I-IN24005 - CEA Batteries PESSAC

Numéro de Projet : I-IN24005-FSP-PID

Titre du Plan :

Schéma de principe Fluides Spéciaux

Date	Phase	Affaire	Type	N°plan	Niv	Ind.	Ech.
03/04/2025	DCE	I-IN24005	SCH	001	RDC	A	

DPEI DÉPARTEMENT PROJETS EXPLOITATION INGÉNIERIE | CELLULE PRTT

FOLIOS