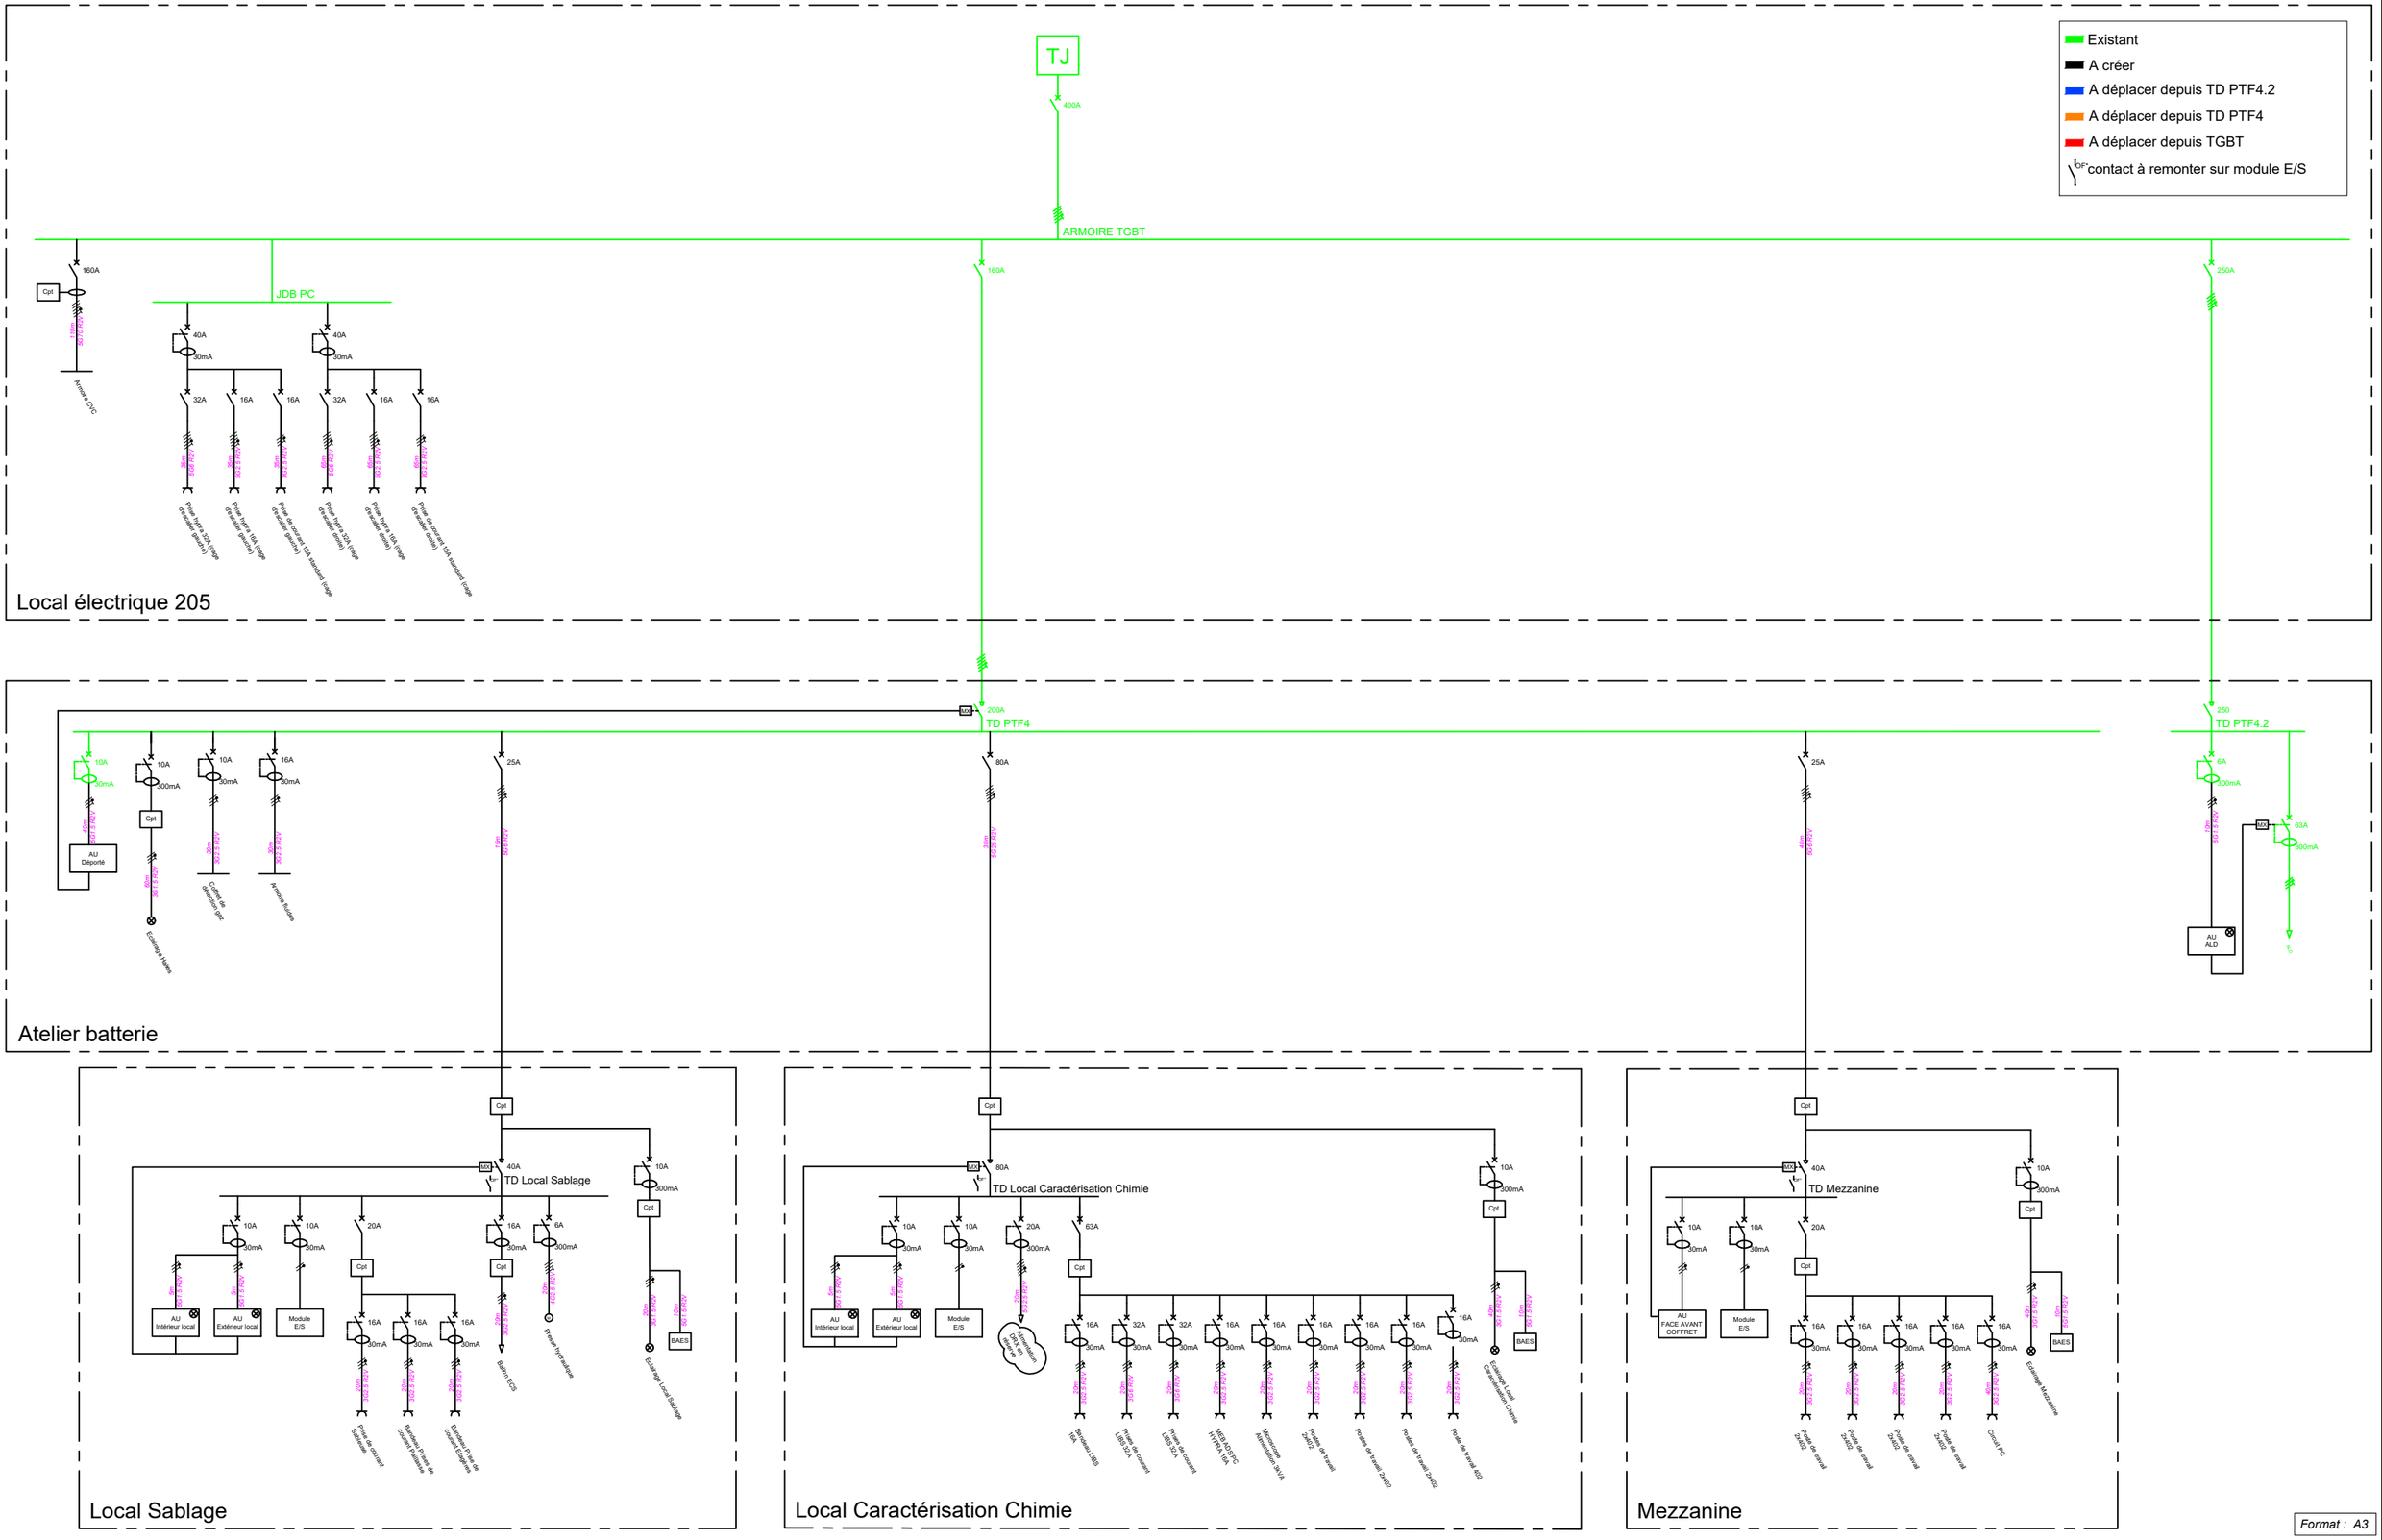
Existant
A créer
A déplacer depuis TD PTF4.2
A déplacer depuis TD PTF4
A déplacer depuis TGBT
contact à remonter sur module E/S
TJ
400A
ARMOIRE TGBT
160A
250A
JDB PC
Cpt
40A
30mA
32A
16A
Prise 32A (coté couloir gauche)
Prise 16A (coté couloir gauche)
Prise de courant 16A standard (coté couloir gauche)
Prise 32A (coté couloir droite)
Prise 16A (coté couloir droite)
Prise de courant 16A standard (coté couloir droite)
Local électrique 205
200A
TD PTF4
250
TD PTF4.2
10A
300mA
6A
63A
25A
80A
AU Déporté
Coffret de détection gaz
Armoire flexible
Eclairages Halles
AU ALD
Atelier batterie
TD Local Sablage
AU Intérieur local
AU Extérieur local
Module E/S
20A
8A
Prise Informatique
Balisage Issues de Secours Sablage
Balisage / Prise de courant Exterieur
Eclairage Local Sablage
Local Sablage
TD Local Caractérisation Chimie
63A
Alimentation Chimie en attente
Balisage LIBS 50A
Prise de courant LIBS 32A
Prise de courant LIBS 16A
MERCATEC HYPER 16A
Motorisation Automatisation 3A1A
Prise de travail 2A402
Prise de travail 2A402
Prise de travail 4G2
Eclairage Local Caractérisation Chimie
Local Caractérisation Chimie
TD Mezzanine
AU FACE AVANT COFFRET
Prise de travail 2A402
Circuit PIC
Eclairage Mezzanine
Mezzanine
Format : A3
Client :
Numéro et Nom du Projet :
I - IN24005 - CEA - Pessac
Titre du Carnet :
-
Titre du Plan :
SYNOPTIQUE DE PRINCIPE CFO
Référence Archi : SYNOPTIQUE DE PRINCIPE
Référence Chrono : I-IN24005
03/12/2024
Date
APD
Phase
I-IN24005
Affaire
SYN
Type
001
N°plan
TT
Niv
A
Ind.
Ech.
FOLIOS
1
1