


Câblage UTL – LB et contact porte

IMPLANTATION DE LA CARTE - SYL148

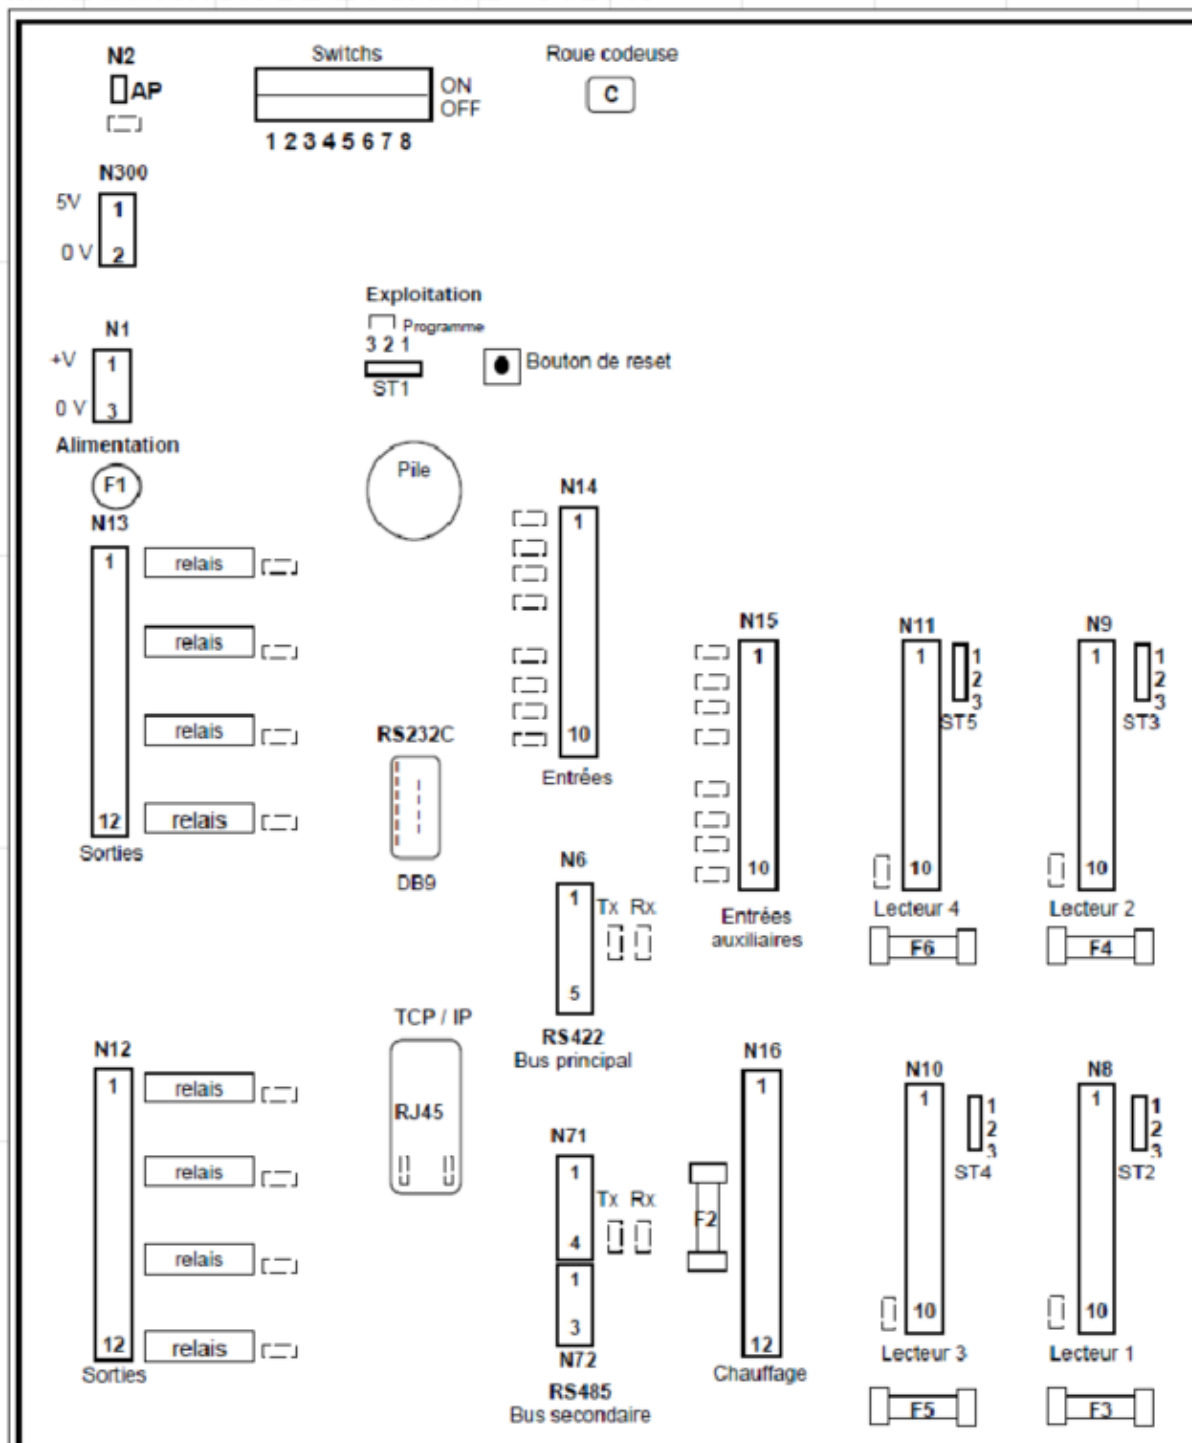


6 RACCORDEMENT DES ENTREES LECTEURS - BORNIER N14

Le nombre d'entrées (contacts secs) gérées par lecteur dépend du nombre de lecteurs raccordés :


- si 1 ou 2 lecteurs sont raccordés : gestion de 4 entrées par lecteur raccordé
- si 3 ou 4 lecteurs sont raccordés : gestion de 2 entrées par lecteur raccordé

Le raccordement des entrées se fait sur le bornier N14.



- Il n'y a pas lieu de blinder les câbles d'entrées
- Distance : 60 m (doubler le 0 V pour porter cette distance à 100 m maxi)


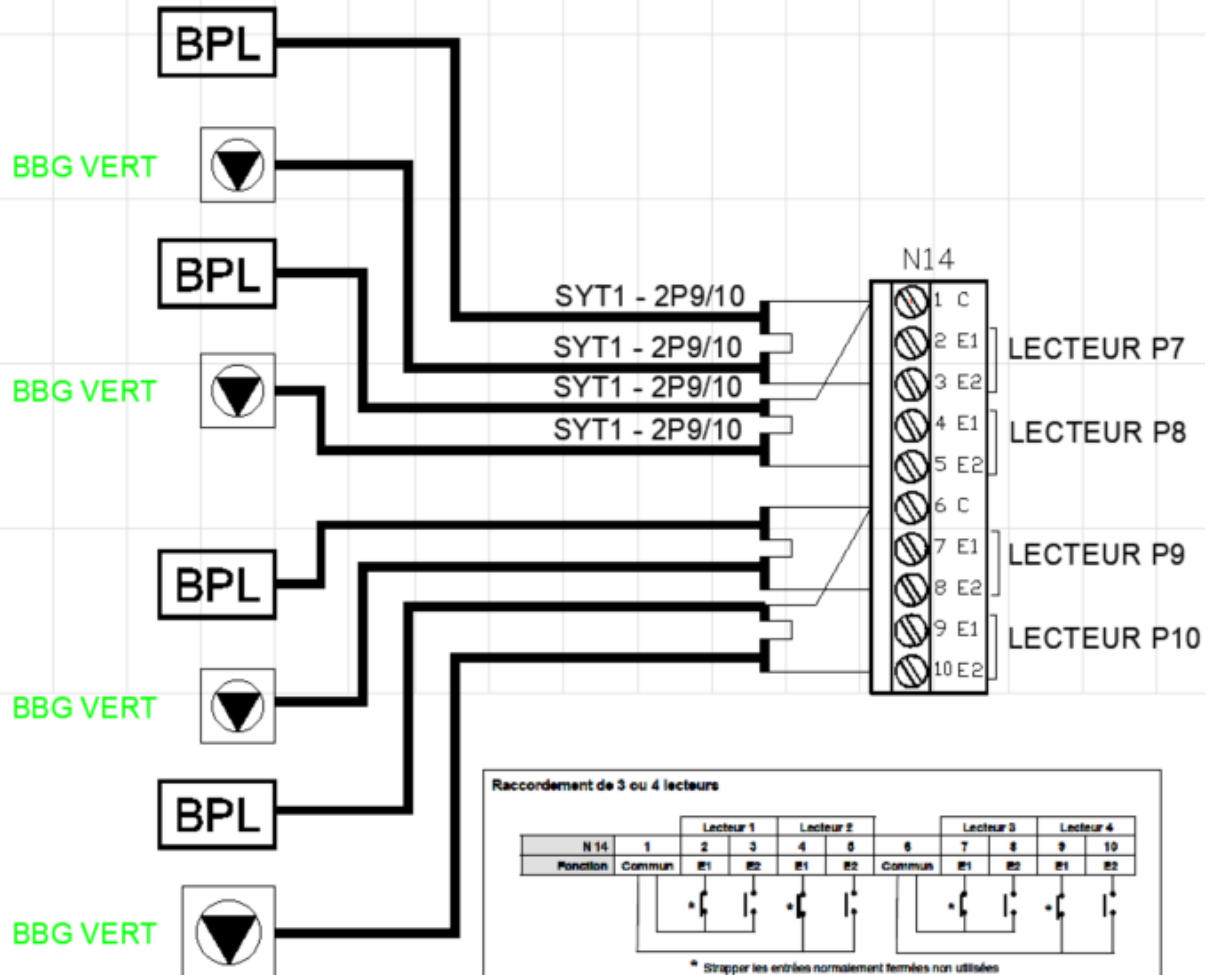


Raccordement de 3 ou 4 lecteurs

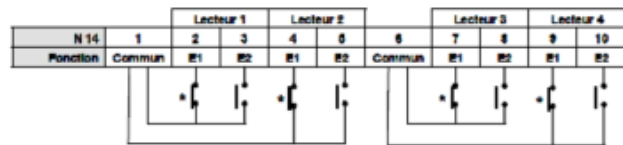

N14	Entrée	Fonctions assurées	
9-7 / 4-2	E1	Surveillance de l'accès	NF
10-8 / 5-3	E2	Bouton poussoir de sortie (BPS)	NO

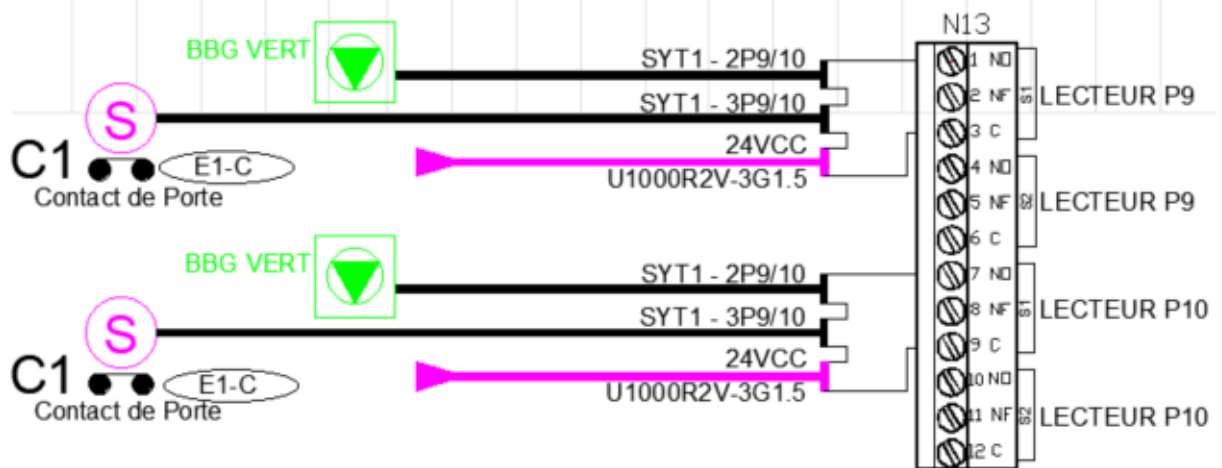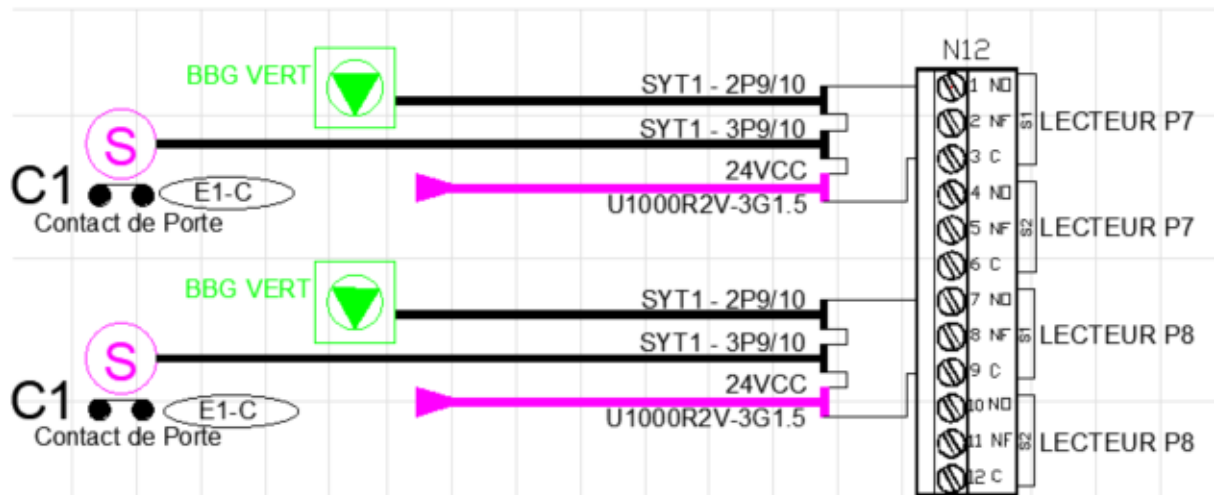


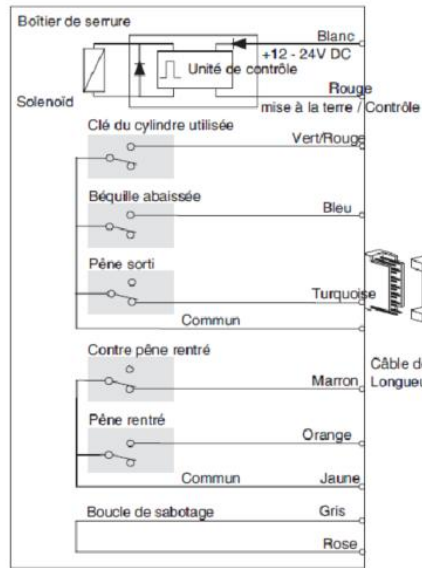

Microswitch d'information :

- Pêne sorti
- Contre pêne rentré
- Béquille non abaissée
- Clé de cylindre non utilisée

Câble de connexion EA218 / EA219
Longueur 6m / 10m 16 x 0.14 mm²

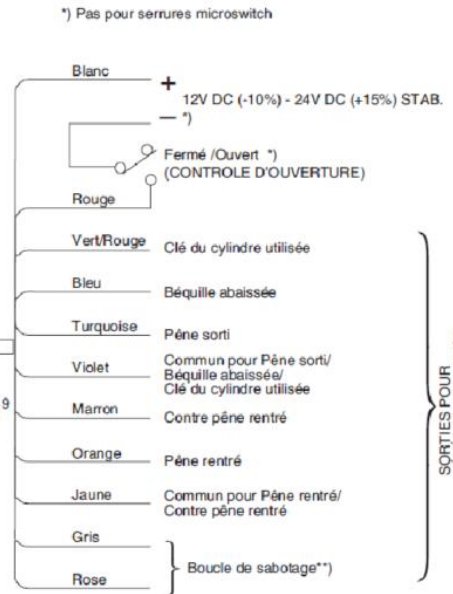

**) La boucle de sabotage est
fermée quand le câble est
connecté à la serrure.