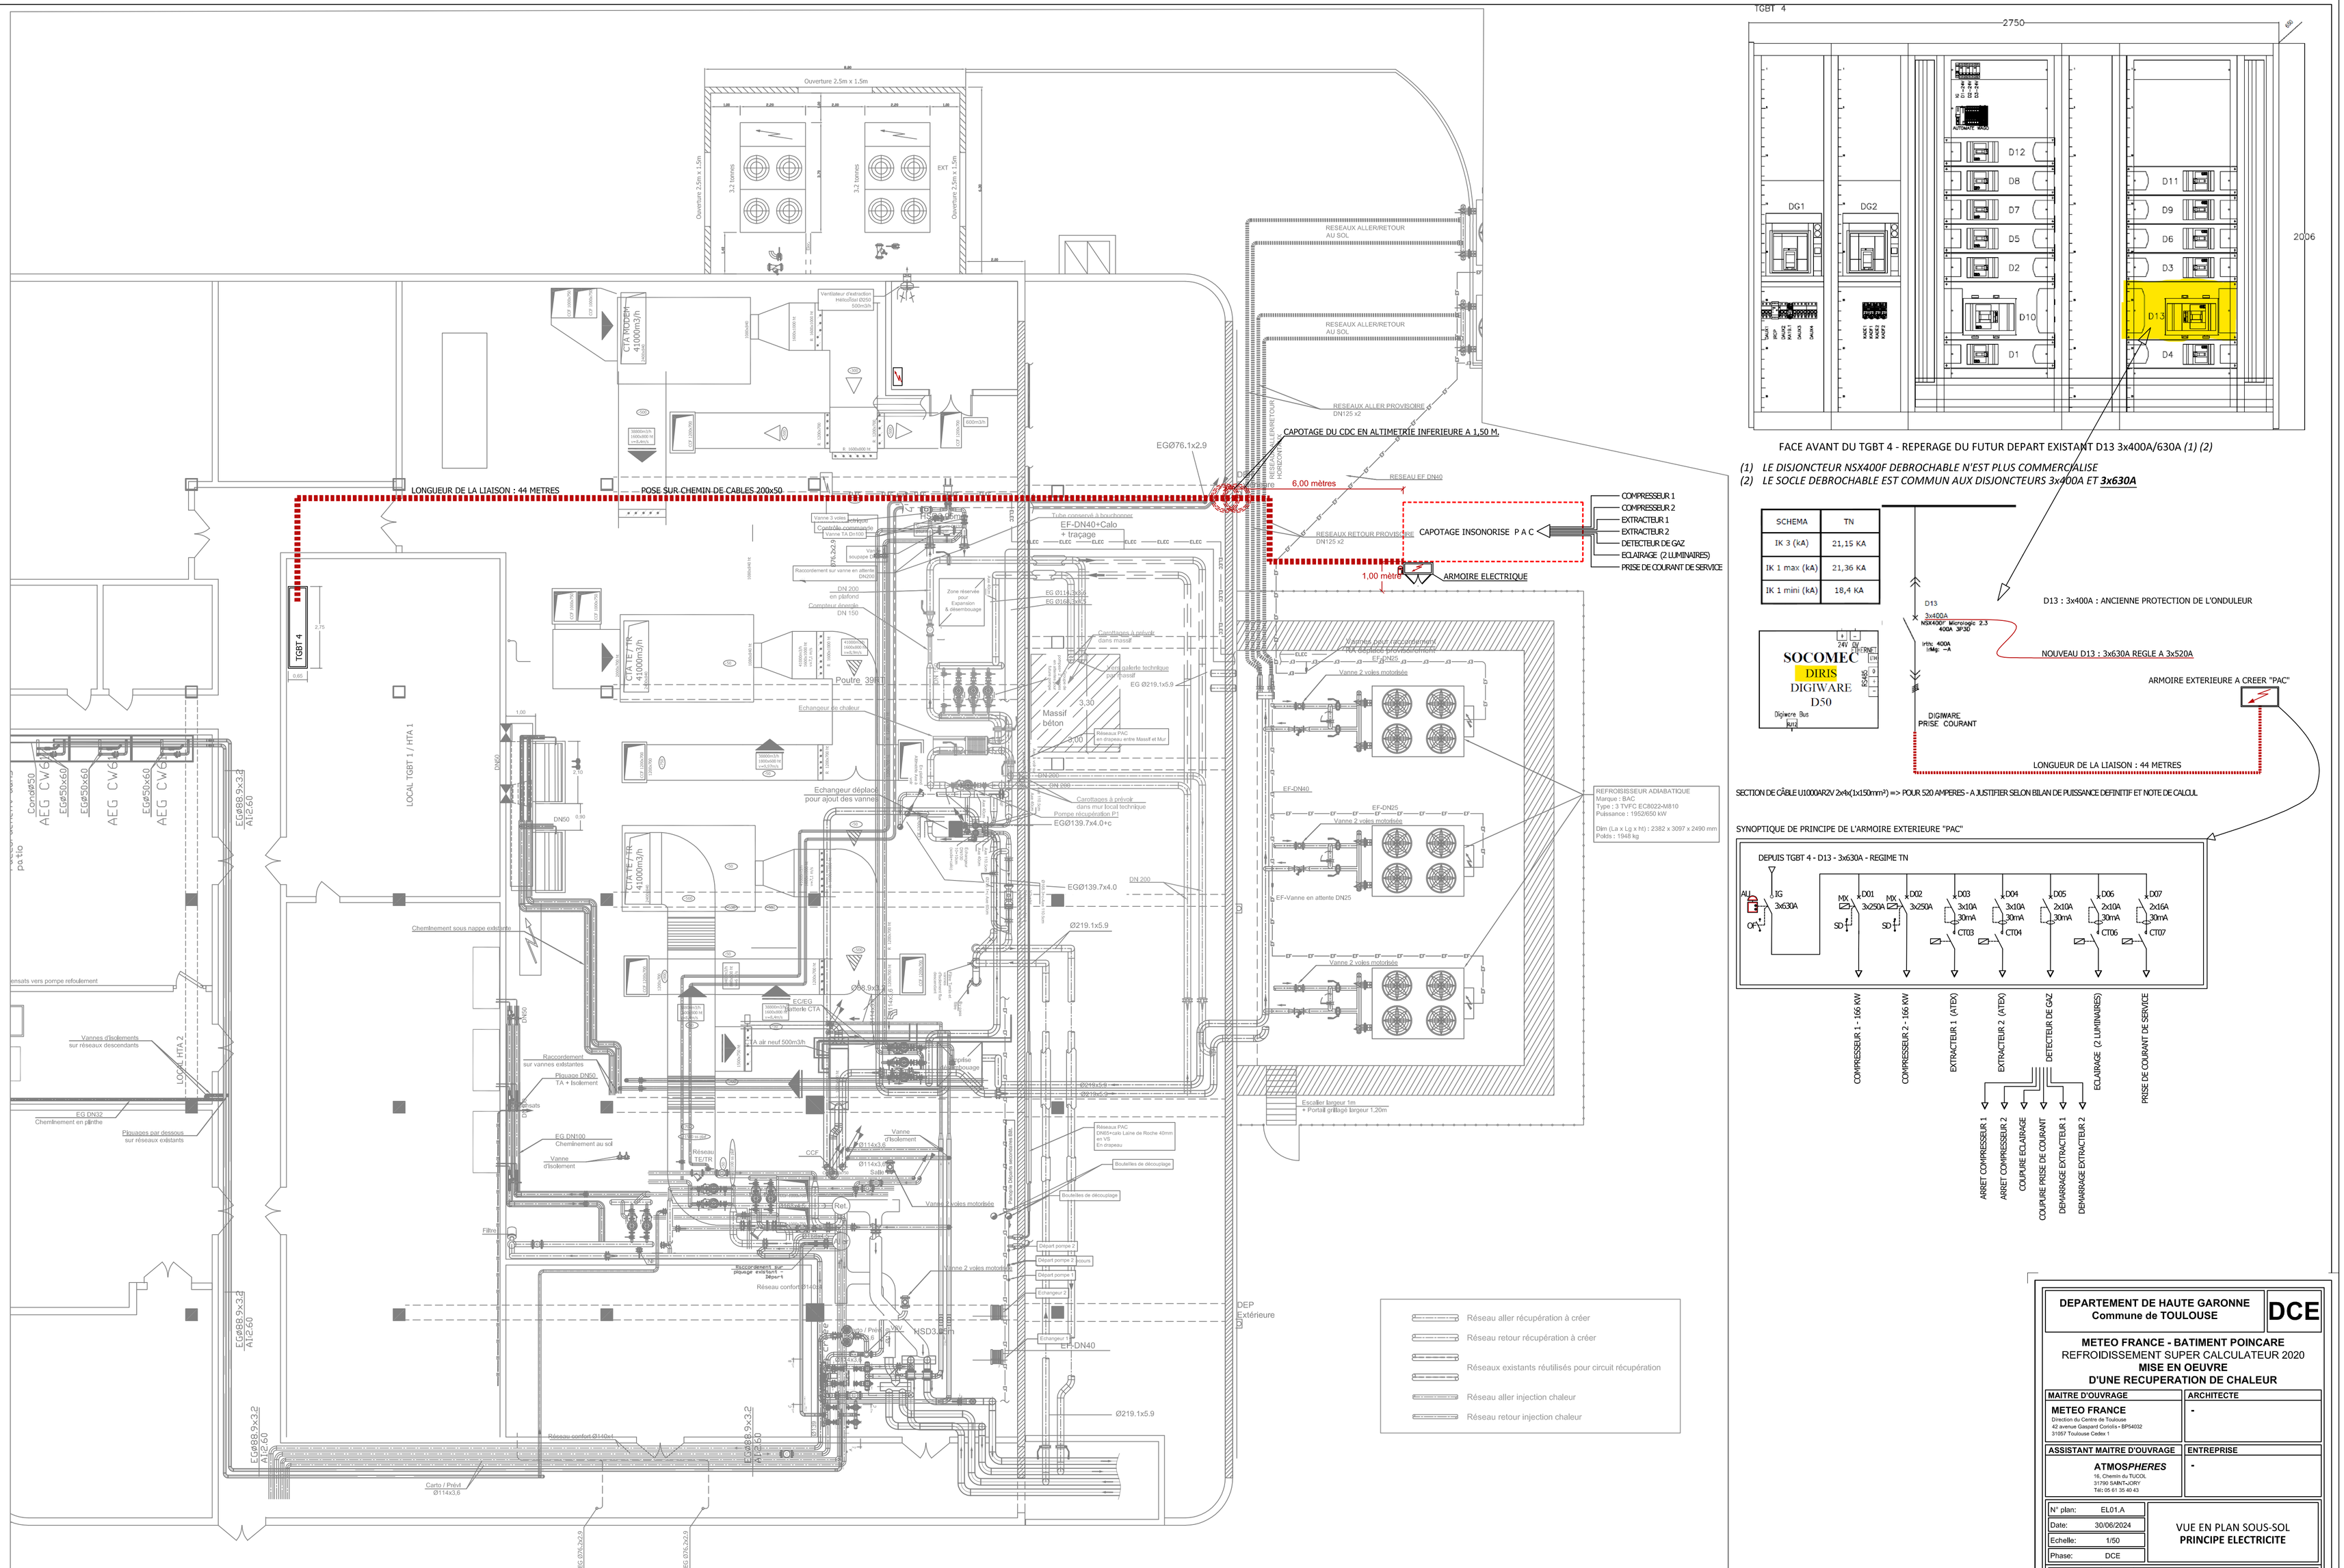

FACE AVANT DU TGBT 4 - REPERAGE DU FUTUR DEPART EXISTANT D13 3x400A/630A *(1) (2)*

(1) LE DISJONCTEUR NSX400F DEBROCHABLE N'EST PLUS COMMERCIALISE

(2) LE SOCLE DEBROCHABLE EST COMMUN AUX DISJONCTEURS 3x400A ET ***3x630A***

SCHEMA	TN
IK 3 (kA)	21,15 KA
IK 1 max (kA)	21,36 KA
IK 1 mini (kA)	18,4 KA

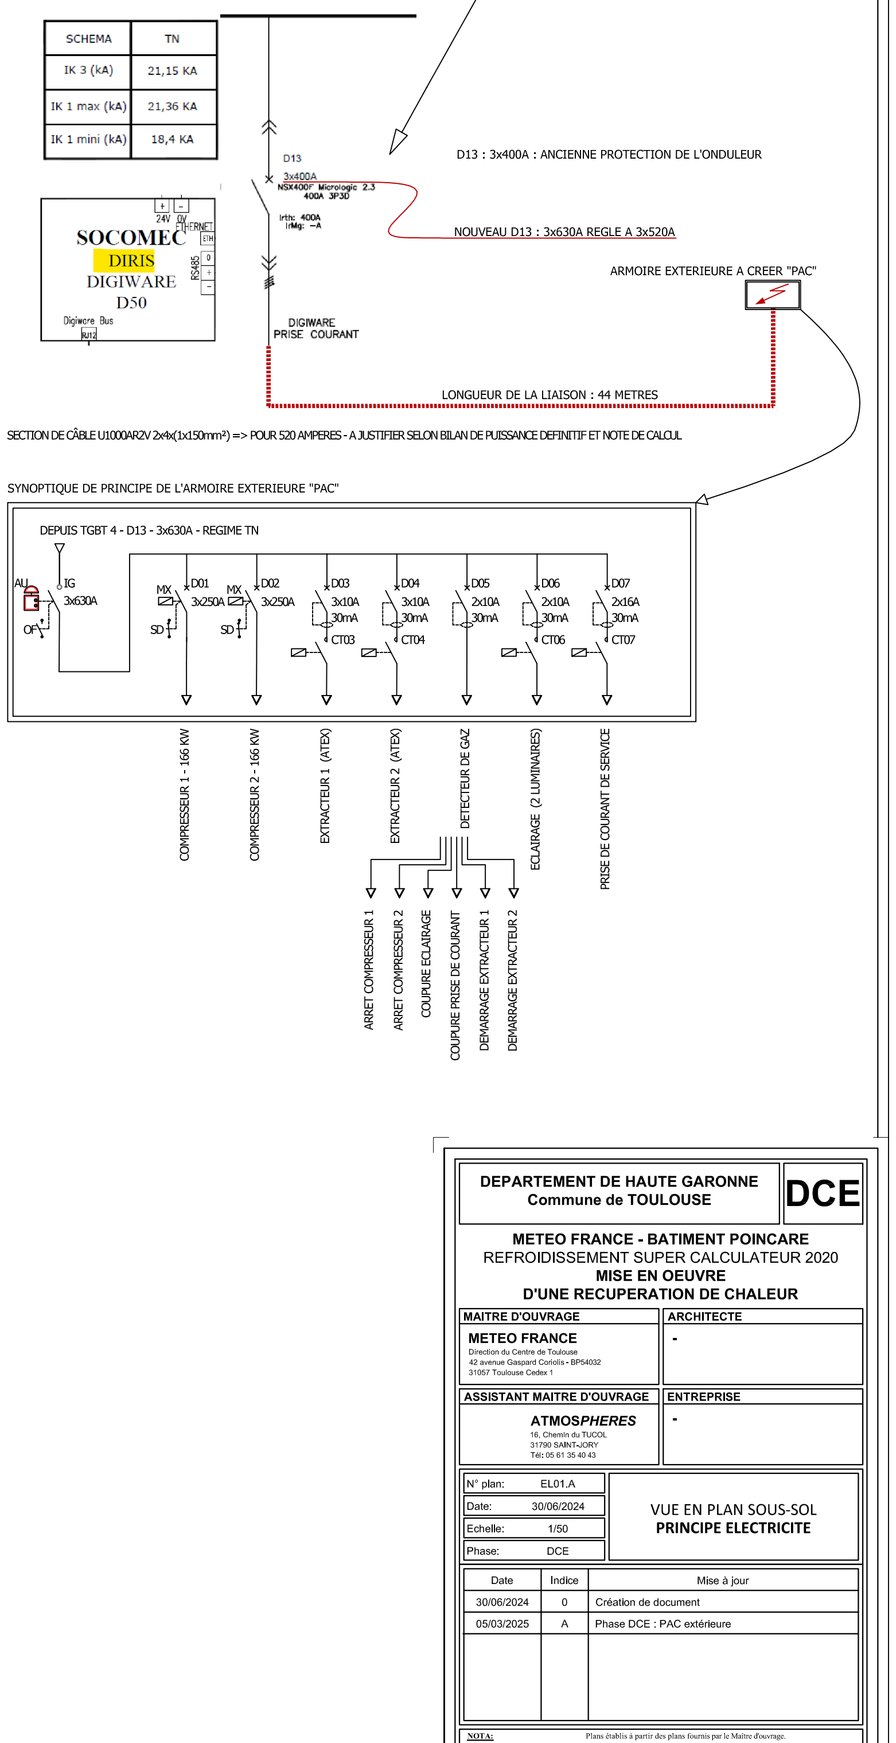

SECTION DE CÂBLE U1000AR2V 2x4x(1x150mm²) => POUR 520 AMPERES - A JUSTIFIER SELON BILAN DE PUISSANCE DEFINITIF ET NOTE DE CALCUL

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE DE L'ARMOIRE EXTERIEURE "PAC"

DEPARTEMENT DE HAUTE GARONNE
Commune de TOULOUSE

DCE

METEO FRANCE - BATIMENT POINCARE
REFROIDISSEMENT SUPER CALCULATEUR 2020
MISE EN OEUVRE
D'UNE RECUPERATION DE CHALEUR

MAITRE D'OUVRAGE	ARCHITECTE
METEO FRANCE Direction du Centre de Toulouse 42 avenue Gaspard Coriolis • BP54032 31057 Toulouse Cedex 1	-
ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE	**ENTREPRISE**
ATMOS*PHERES* 16, Chemin du TUCOL 31790 SAINT-JORY Tél: 05 61 35 40 43	-

N° plan:	EL01.A
Date:	30/06/2024
Echelle:	1/50
Phase:	DCE

VUE EN PLAN SOUS-SOL
PRINCIPE ELECTRICITE

Date	Indice	Mise à jour
30/06/2024	0	Création de document
05/03/2025	A	Phase DCE : PAC extérieure

NOTA: Plans établis à partir des plans fournis par le Maître d'ouvrage.